


BEMERKUNGEN / NOTE	
1	Innenschale Rivestimento definitivo
2	Widerlager und Schlupflaste in bewehrtem Orbiton Piedritti a platea in c.a.
3	Arbeitsfuge aufgetragt gem. EN 1992-1-1 Neigung nach statischen Erfordernissen
4	Giunto di ripresa scabro sec. EN 1992-1-1 Inclinazione secondo necessità statica
5	Schlagwölbe in Stahlbeton Arco rovescio in c.a.
6	Fugenband in Arbeitsfuge Abdichtungsträger, 3cm
7	Abdichtungssystem: • PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm mit Schutzschicht bei bewehrten Bauteilen • Geotextil 2000g/m ² • Eventuelle Oberflächen Drainage mittels Elemente mit hoher Drainagefähigkeit (gemäß Übersichtstafel Materialanwendung)
8	Water-stop nei giunti di getto Strato di regolarizzazione, 3cm
9	Systema di impermeabilizzazione: • membrana di impermeabilizzazione PVC-P, 2mm con strato di protezione per rivestimenti armati • geocomposito 2000g/m ² • eventuali elementi di drenaggio di superficie con elevata funzione drenante (rif. Tavola sinottica di applicazione dei materiali)
10	Drainagekies 16/32mm Ghiaia drenante 16/32mm
11	Noppenbahn in Längsrichtung, d=2cm. Noppenbahn in Querrichtung, d=2cm, bei Betonierfuge
12	Membrana bugnata in direzione longitudinale, d=2cm Membrana bugnata in direzione trasversale, d=2cm, in corrispondenza delle riprese di getto.
13	Anschlussfugenband, halbseitig ohne Sperranker, b=400mm
14	Membrana di impermeabilizzazione, parzialmente senza elementi di ancoraggio, b=400mm
15	Winkelprofil Profilo angolare
16	Ulmendrainage (geschützt), PP DN/D 250 auf Betonbett Drenaggio acque di falda (tubo microforato), PP DN/D 250 posato sul calcestruzzo
17	Ulmendrainage (geschützt), PP DN/D 200 auf Betonbett Drenaggio acque di falda (tubo microforato), PP DN/D 200 posato sul calcestruzzo
18	Fahrbahnenwässerung (Vollrohr), PP DN/D 315 in Betonbett Drenaggio acque di piattaforma (tubo cieco), PP DN/D 315 posato nel calcestruzzo
19	Ausparung in Innenschale für Hydrantennische Scasso nel rivestimento per alloggiamento idrante
20	Füllbeton Calcestruzzo di riempimento
21	Vorbereitungsarbeiten für Kontrollschacht Ulmendrainage Predisposizione per pozzetto acque di falda
22	Vorbereitungsarbeiten für Kontrollschacht Fahrbahnenwässerung Predisposizione per pozzetto acque di piattaforma
23	Vorbereitungsarbeiten für Einlaufschacht Fahrbahnenwässerung Predisposizione per caditoia raccolta acque di piattaforma
24	Vorbereitungsarbeiten für Anlagenschacht Predisposizione per pozzetto impianti
25	Bohrung Ø80 L=60cm oder entsprechende Ausparung in Ausbruchschicht, Mindestabstand 1.5m zu bestimmen in Abhängigkeit der hydrogeologischen Bedingungen. Foro Ø80 L=60cm o apertura equivalente nel rivestimento di prima fase, passo minimo 1.5m da definire in funzione delle condizioni idrogeologiche

ANMERKUNGEN / ANNOTAZIONI	
SOK/P.F.	Schienoberkante (SOK=±0.00) Quota piano ferro galleria di linea (P.F.=±0.00)
FOK/Q.P.	Kote Bodenniveau Querverbindung Quota piano di calpestio del curucolo
Q.B.	Bankethöhe (bezogen auf SOK) Quota banchina (con riferimento a P.F.)

Referenzdokumente			
Documenti di riferimento			
02_H61_OP_090_KTB_D0700_21048	Synoptischer Plan - Anwendung der Materialien - CT	Tavola sinottica di applicazione dei materiali strutturali - CT	
02_H61_OS_090_KTB_D0700_21100	Übersichtstabelle Querverbindungen	Tavola sinottica curucoli trasversali	
02_H61_OP_090_KRP_D0700_21089	Detailplan Abdichtung (Blatt 1/2)	Dettagli impermeabilizzazione (Tav. 1/2)	
02_H61_OP_090_KRP_D0700_21087	Detailplan Abdichtung (Blatt 2/2)	Dettagli impermeabilizzazione (Tav. 2/2)	

Bearbeitungsstand			
Stato di elaborazione			
Revisions-Nummer	Änderungen / Modifiche	Verantwortlicher / Responsabile	Datum / Data
00	Vorstudie / Consiglio preliminare	Rivoltini	03.04.2014
01	Revision / Revisione	Rivoltini	21.05.2014
10	Entscheidung / Consiglio definitivo	Rivoltini	31.07.2014
11	Planveränderung / Modifica per Verändern an den Plänen / Cambiamenti progetti in corso di studio	Rivoltini	30.09.2014
20	Überarbeitung Anlage Dimensionierung No 1 vom 17.10.2014 / Revisione a seguito OGS n°1 del 17.10.14	Rivoltini	04.12.2014
21	Abgabe für Ausschreibung / Emissione per Appalto	Rivoltini	30.01.2015

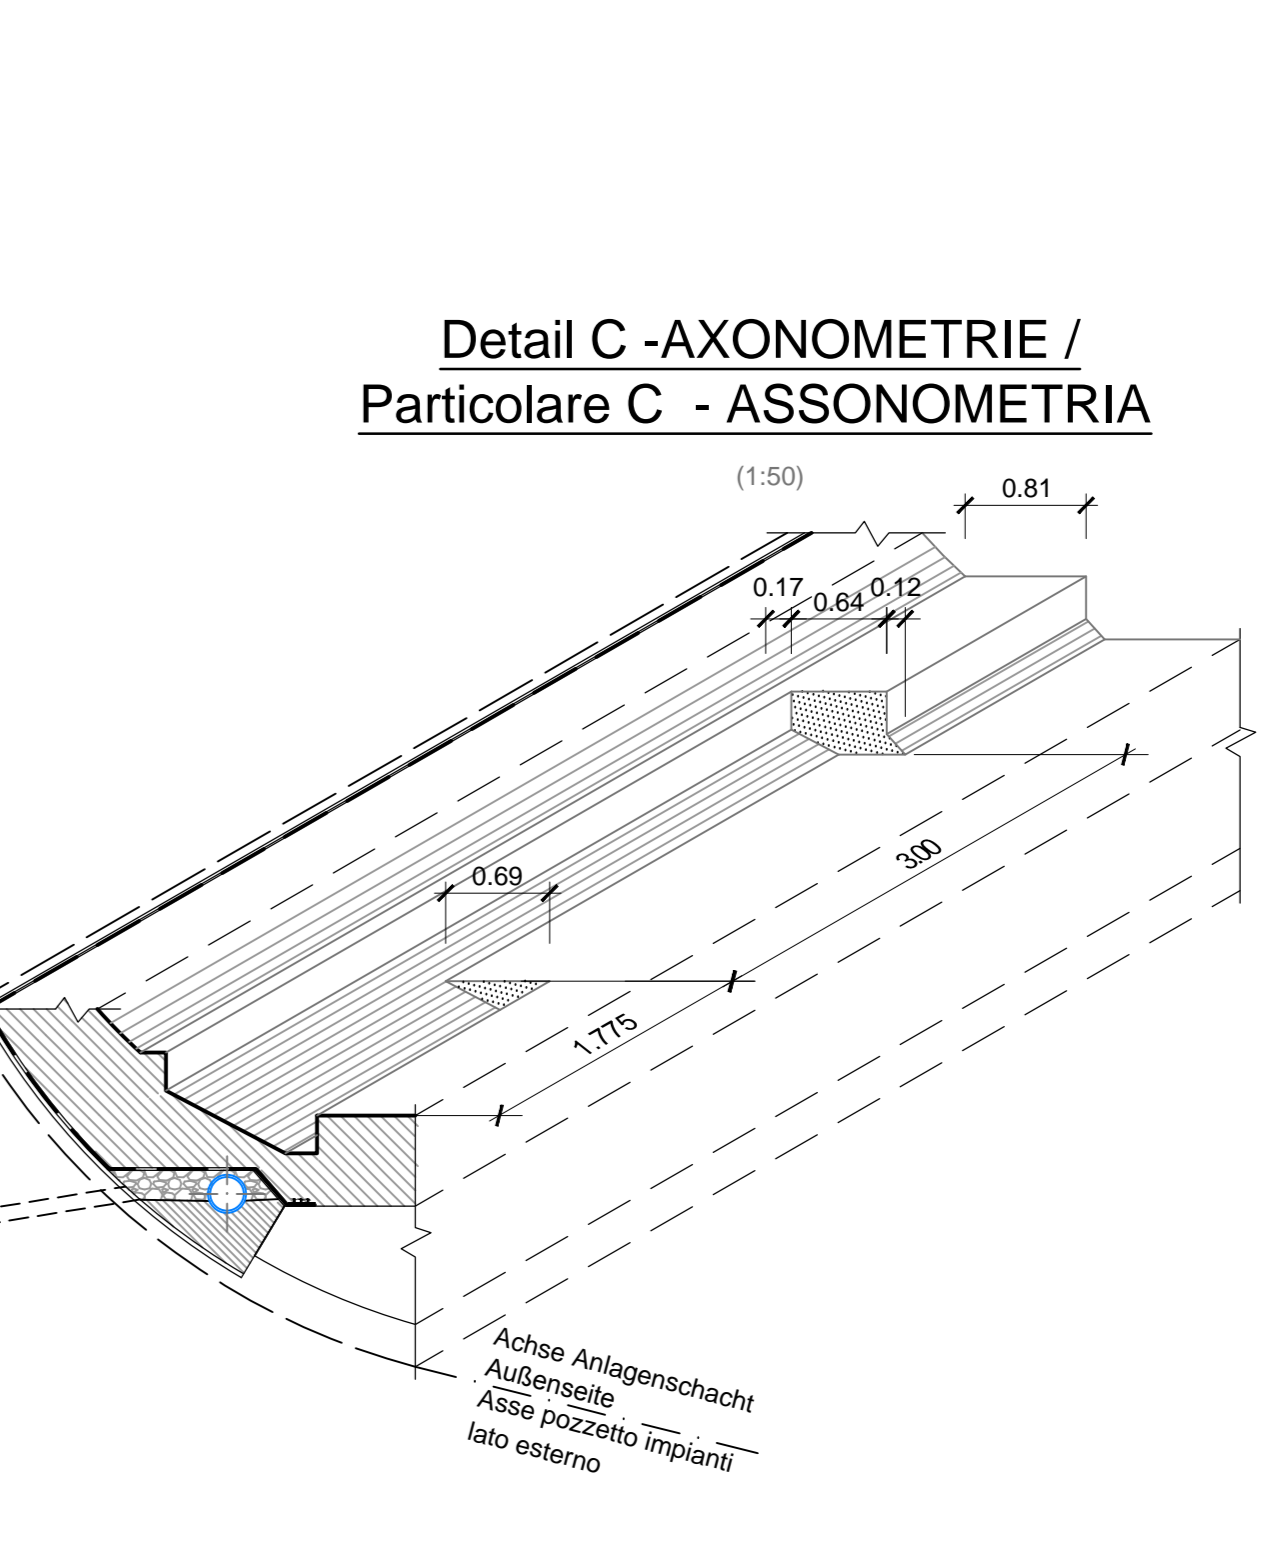

Östliche Gallerie Ost				
Station / Progressiva	P.F. (m)	Q.B./P.F. (m)	P1	
49.2+29.310	726.911	0.45	1.00%	

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transnationalen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben.
Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di trasporto trans-europee

Ausbau Eisenbahnstrecke München-Vernon
BRENNER BASISTUNNEL
Potenziamento asse ferroviaria Monaco - Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
Progettazione esecutiva

D0700: Bauabschnitt Mault 2-3 D0700: Lotto Mault 2-3

Projektname: WBS
Gallerie principali

Dokumententyp: Typo documento
Schalungsplan: Carpenteria

Titel: Schalung CT1-IN-GL-MARb
Carpenteria CT1-IN-GL-MARb (BP 49/1)

Generatore / Responsabile integrazioni prestazioni esecutive
Ing. Enrico Maria Pizzicotti
Dir. app. Mault n° 2-3

Mandatario	Mandante	Mandante	Mandante
PRO TIER	POYRY	piniswiss engineers	PASSIOLI RAUSA ENGINEERING S.p.A.

Fachplaner / I progettista specialiste: Ing. Enrico Maria Pizzicotti (Dir. app. Mault n° 2-3)

Fachplaner / I progettista specialiste: (blank)

Fachplaner / I progettista specialiste: (blank)

Fachplaner / I progettista specialiste: (blank)

Bezeichnet / Elaborato	Datum / Data	Name / Nome	Gesellschaft / Società
Rivoltini	30.01.2015	Rivoltini	Pro tier
Rivoltini	30.01.2015	Rivoltini	Pro tier

Projekt / Obiettivo / Progetto	Lot / Lote / Lotti	Stufe / Fase / Fasi	Stadium / Stato / Stadi	Maßstab / Scala / Scale	Blatt / Foglio / Fogli	Blatt / Foglio / Fogli	Blatt / Foglio / Fogli	Blatt / Foglio / Fogli
02	H61	Q1	250	KSC	D0700	21540	21	21