



SCHNITT A-A / SEZIONE A-A

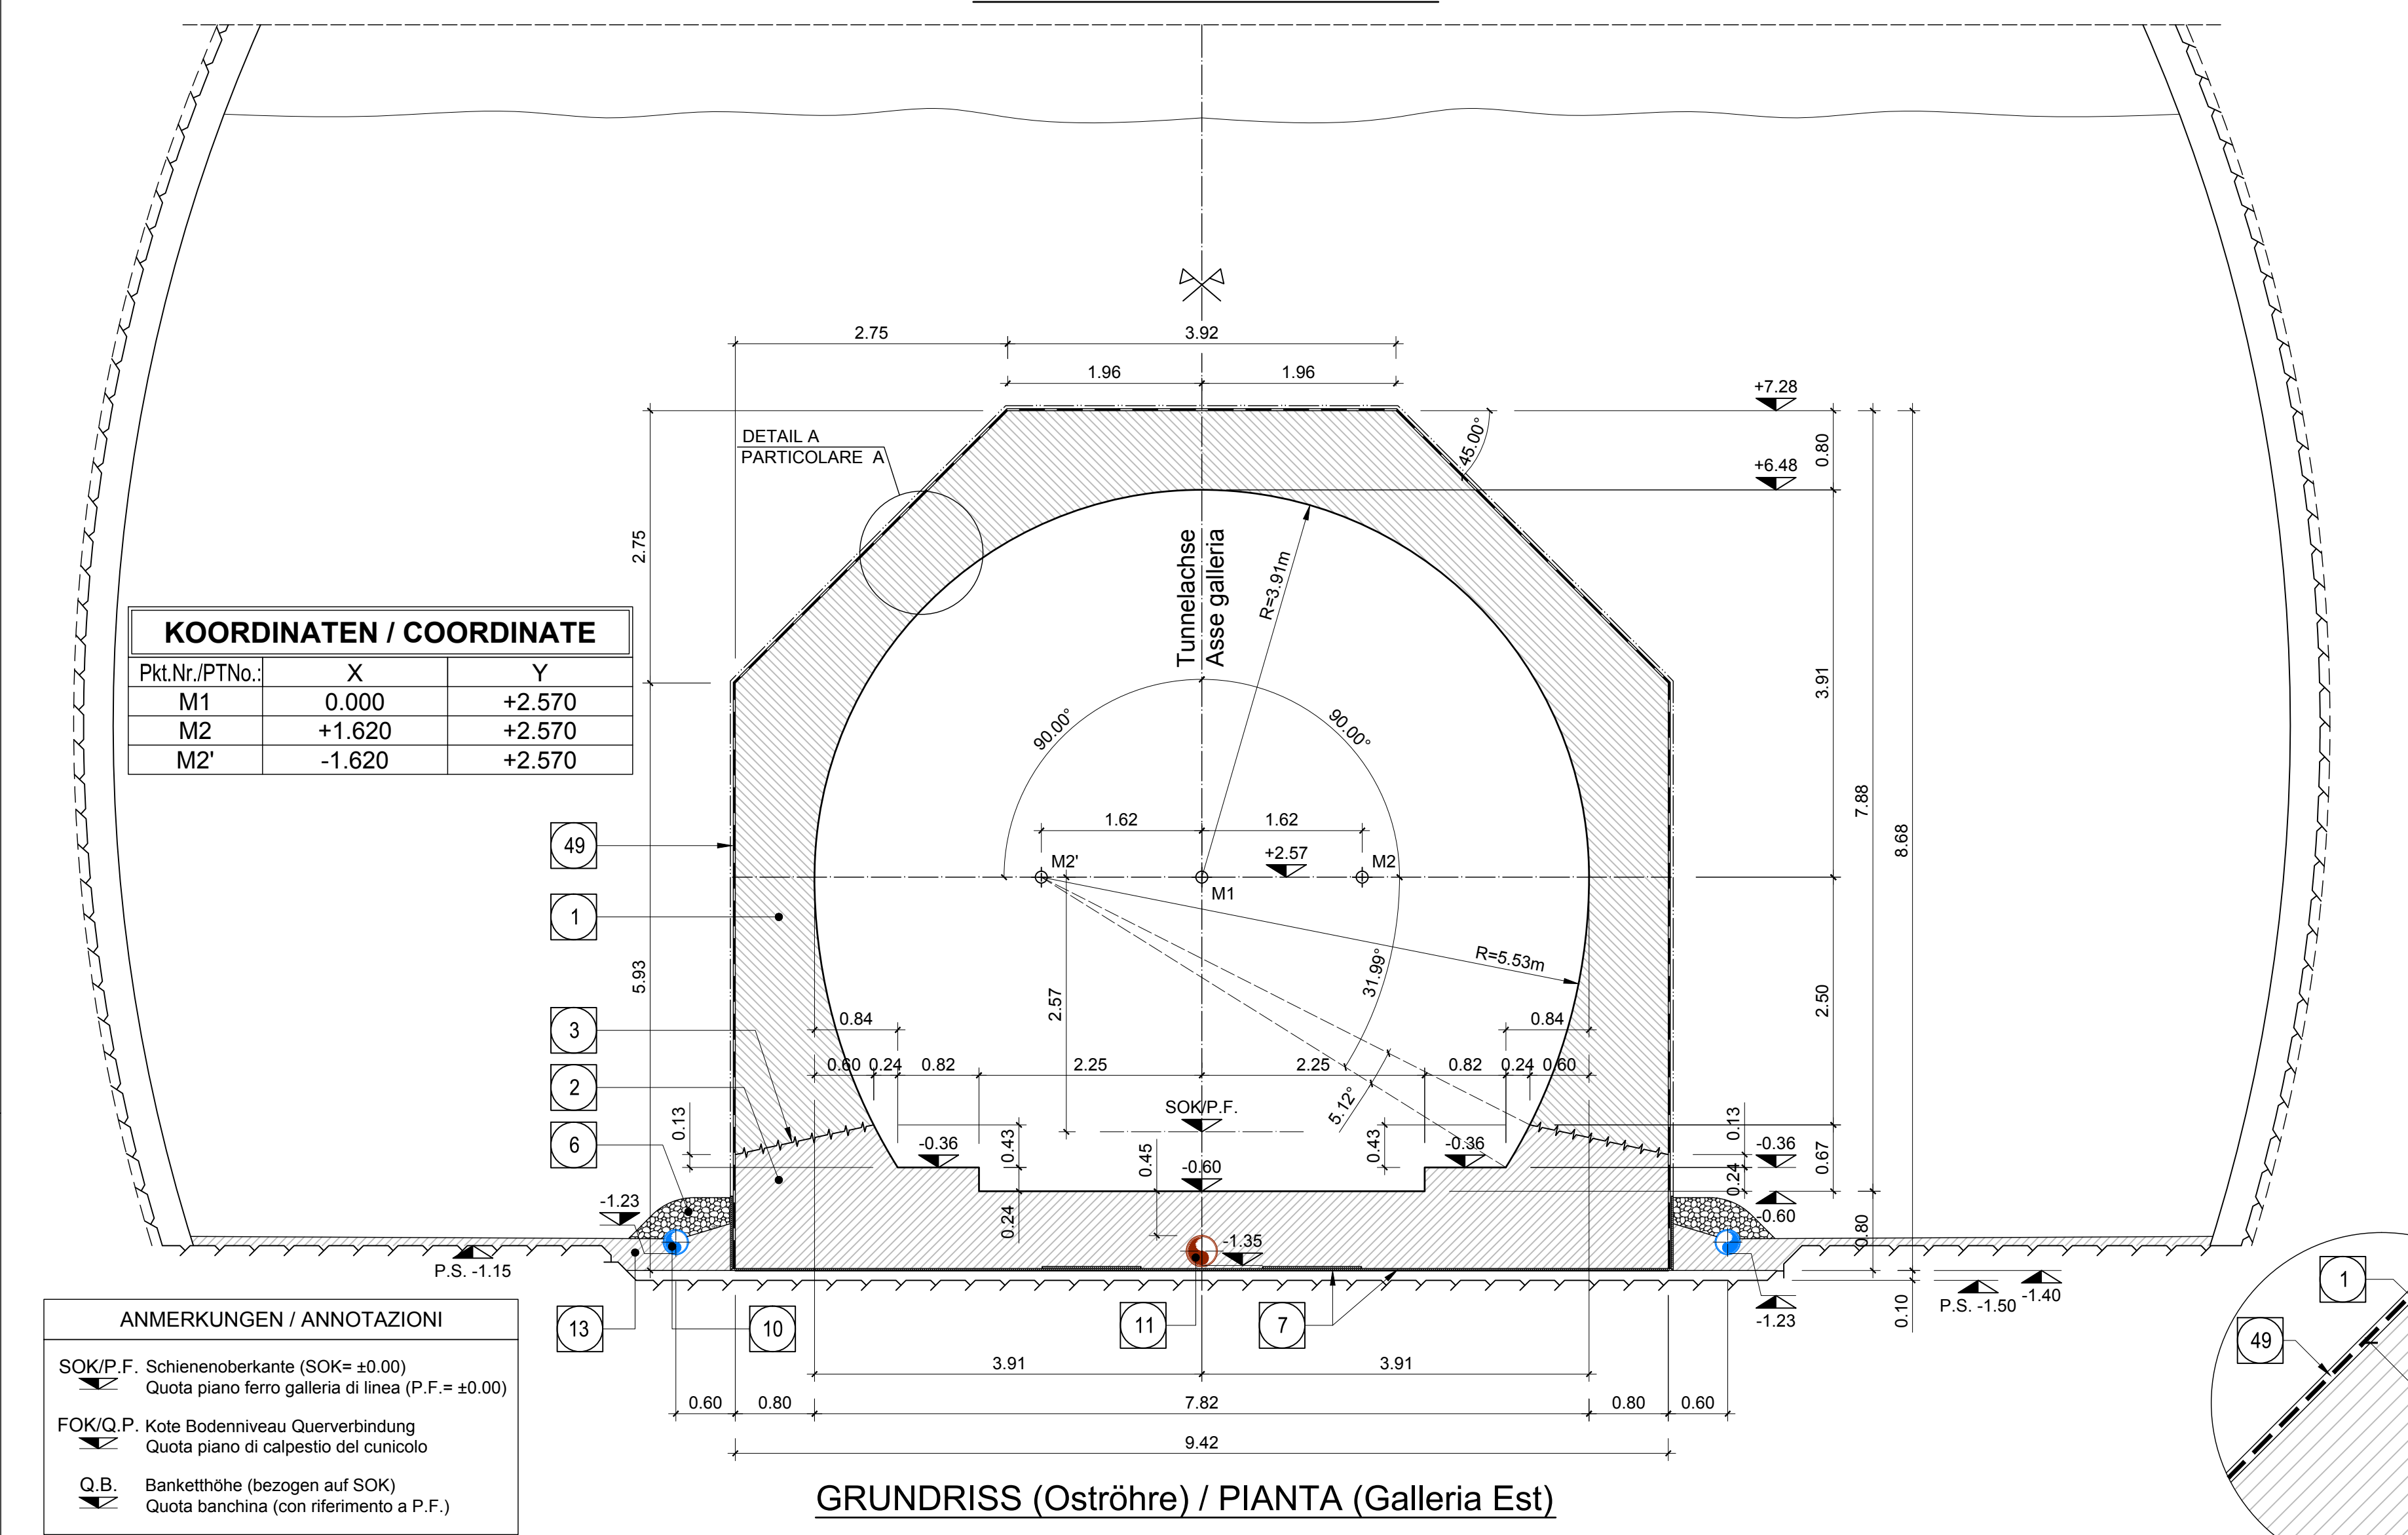

SCHNITT C-C / SEZIONE C-C

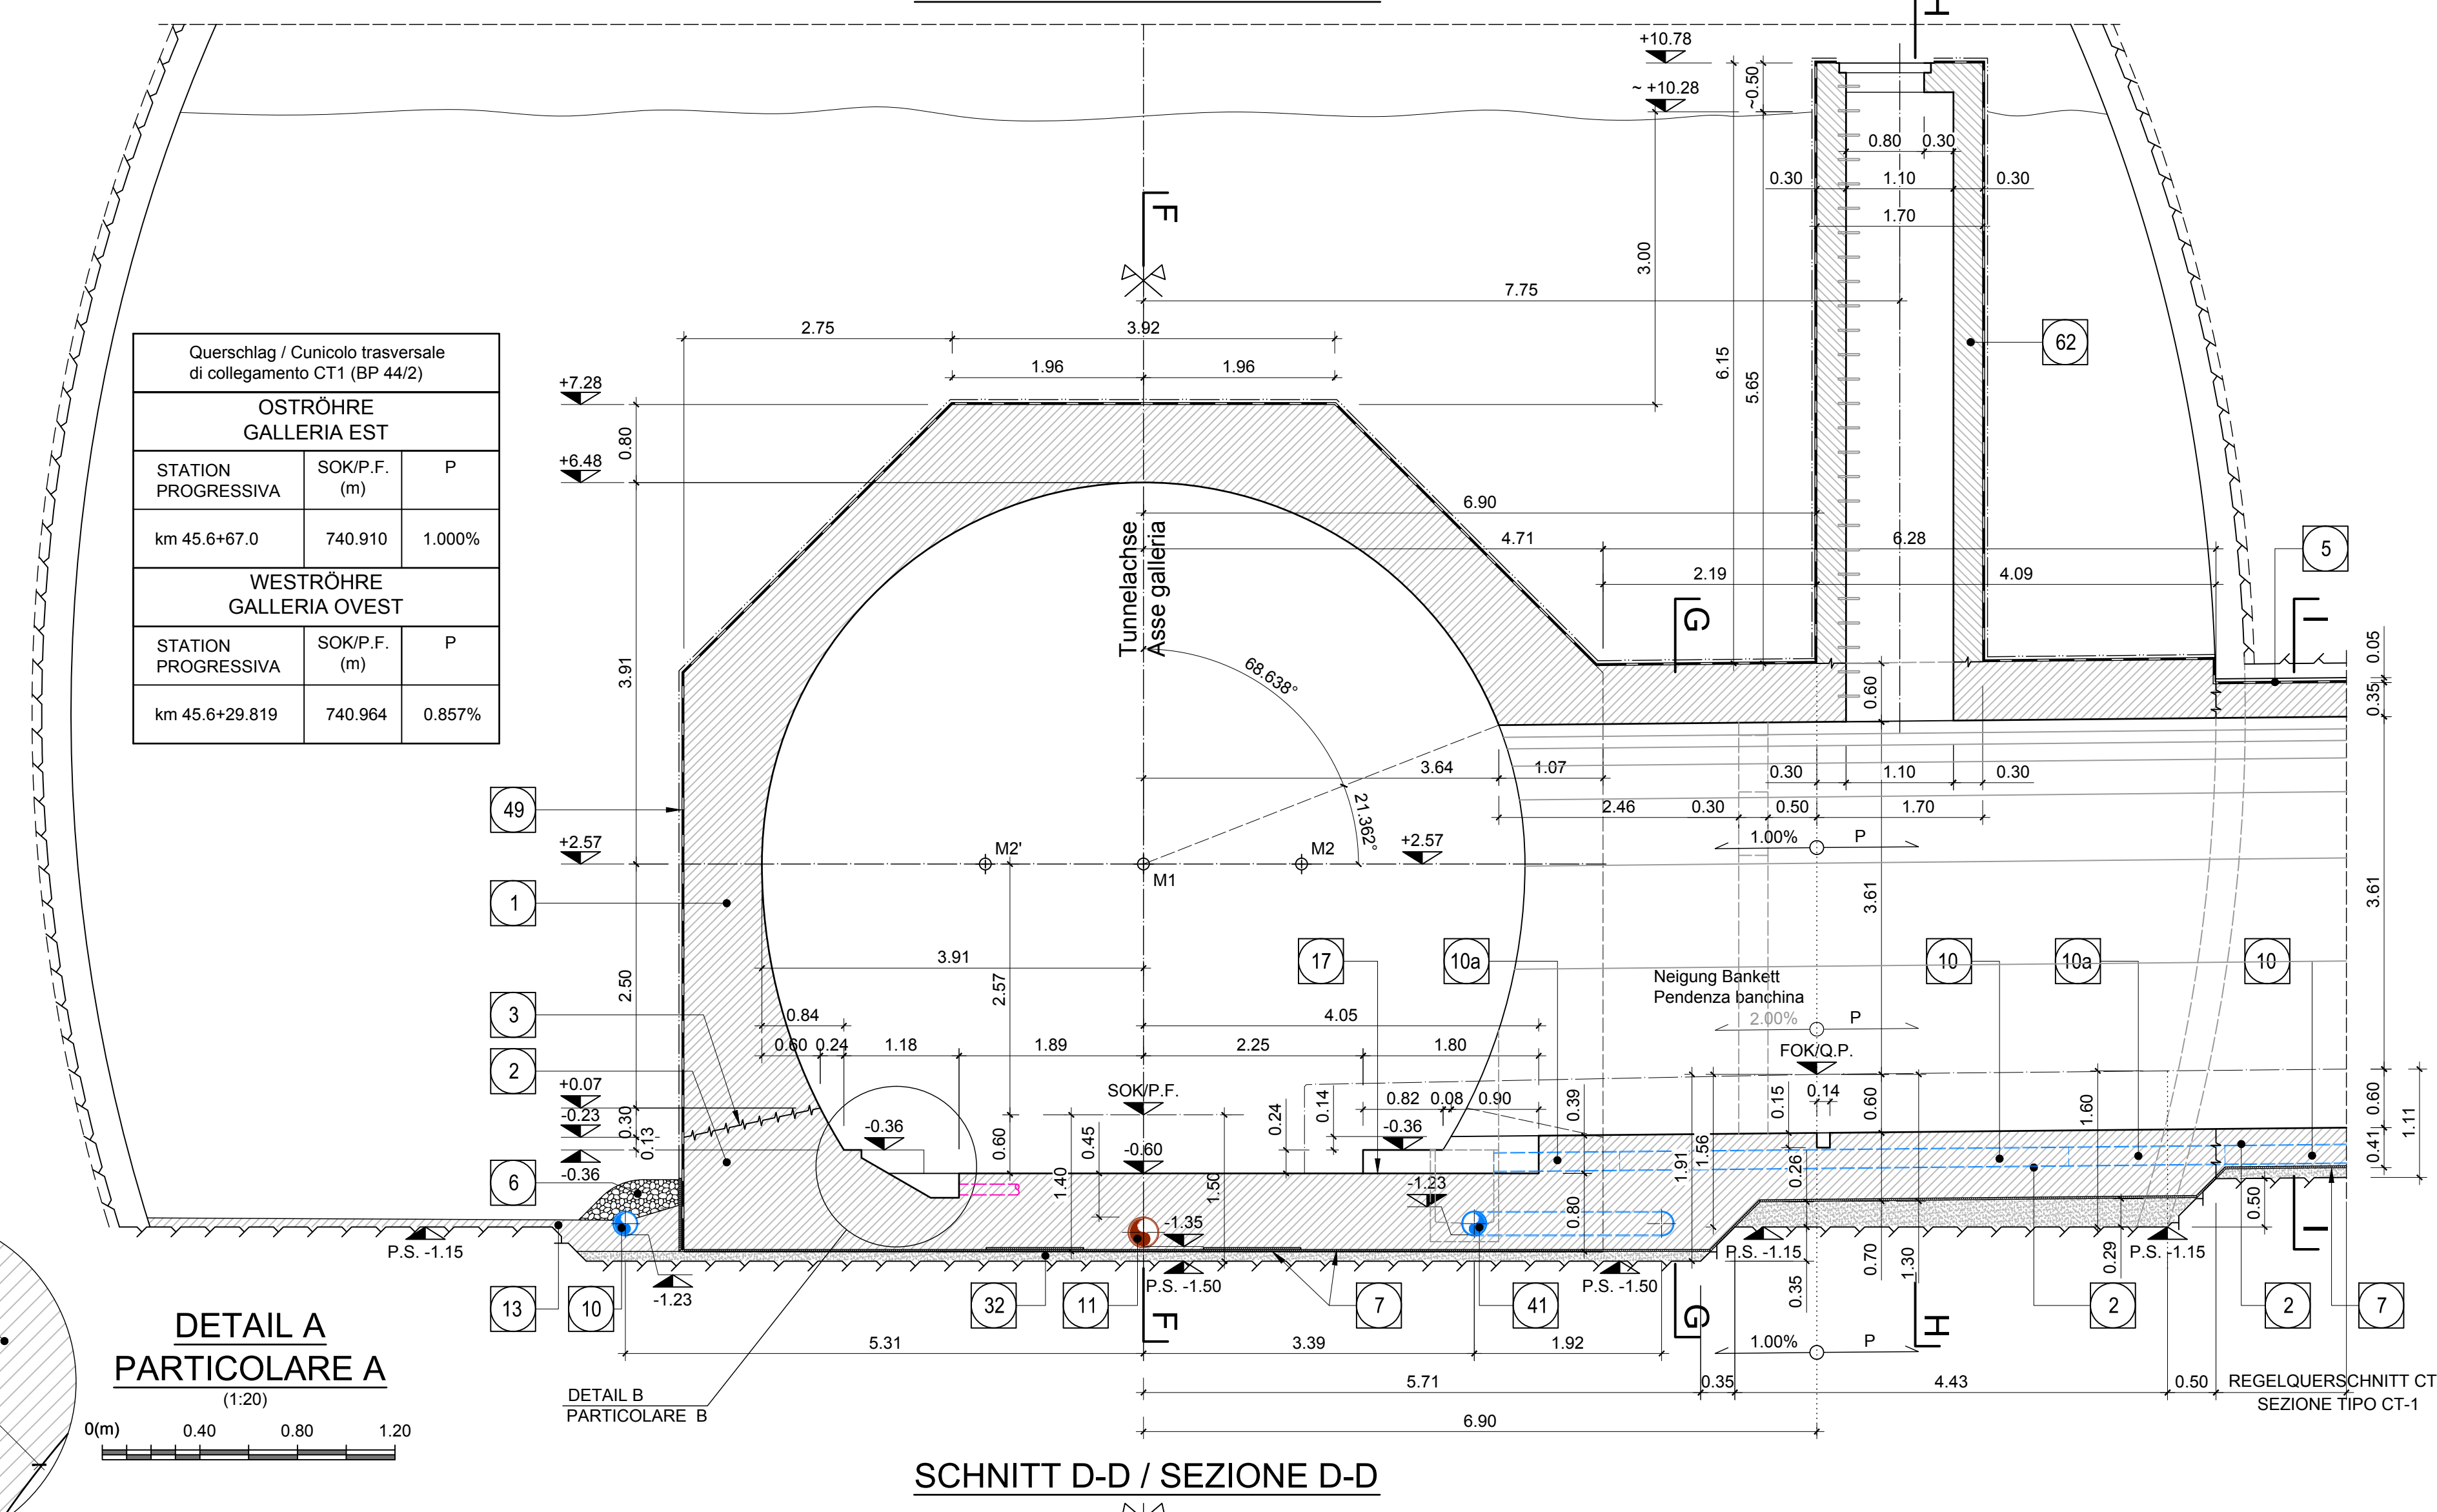

- Innenschale
- Rivestimento definitivo
- Miscelatore e Schicht in bewehrtem Ortbeton
- Piedini e platea in c.a.
- Arbeitslage rau gem. EN 1992-1-1
- Neigung nach statischen Erfordernissen
- Giunto di ripresa scabro sec. EN 1992-1-1
- Indirazione secondo necessità statica
- Schlagwölbe in Stahlbeton
- Arco rovescio in c.a.
- Fugenband in Arbeitslage
- Abdichtungsträger, 3cm
- Abdichtungssystem:
 - PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm
 - mit Schutzschicht bei bewehrten Bauteilen
 - Cementit 3500g/m²
 - eventuelle Oberflächendrainage mittels Elemente mit hoher Drainagefähigkeit (gemäß Übersichtsblatt Materialanwendung)
- Water-stop nei giunti di getto
- Strato di regolarizzazione, 3cm
- Sistema di impermeabilizzazione:
 - membrana di impermeabilizzazione PVC-P, 2mm con strato di protezione per rivestimenti armati
 - geocomposito 2500g/m²
 - eventuali elementi di drenaggio di superficie con elevata funzione drenante (cf. Tavola sintetica di applicazione dei materiali)
- Drainagekies 16/32mm
- Ghiala drenante 16/32mm
- Noppenbahn in Längsrichtung, d=2cm.
- Noppenbahn in Querrichtung, d=2cm, bei Betonierfuge
- Membrana bugnata in direzione longitudinale, d=2cm
- Membrana bugnata in direzione trasversale, d=2cm, in corrispondenza delle prese di getto.
- Ulmendrainage (geschlitz), PP DN100 250 auf Betonbett
- Drenaggio acque di falda (tubo microfessurato), PP DN100 250 posato sul calcestruzzo
- Ulmendrainage (geschlitz), PP DN100 200 auf Betonbett
- Drenaggio acque di falda (tubo microfessurato), PP DN100 200 posato sul calcestruzzo
- Fahrbahnabwasserung (Vollrohr), PP DN100 315 in Betonbett
- Drenaggio acque di piattaforma (tubo cieco), PP DN100 315 posato nel calcestruzzo
- Ausparung in Innenschale für Hydrantenrische
- Scasso nel rivestimento, per alloggiamento strato
- Füllton
- Calcestruzzo di riempimento
- Vorbereitungsarbeiten für Kontrollschicht Ulmendrainage
- Predisposizione per pozzetto acque di falda
- Vorbereitungsarbeiten für Kontrollschicht Fahrbahnabwasserung
- Predisposizione per pozzetto acque di piattaforma
- Vorbereitungsarbeiten für Einbauschicht Fahrbahnabwasserung
- Predisposizione per caudex raccolta acque di piattaforma
- Vorbereitungsarbeiten für Anlagenschacht
- Predisposizione per pozzetto impianto
- Öffnung für Schiebetele 2.00x2.25m
- Apertura per porta scorrevole 2.00x2.25m
- Öffnung für Lüftungskanäle Ø0.58m
- Apertura per canali di ventilazione Ø0.58m
- Limerbeton
- Calcestruzzo di sottofondo
- Ulmendrainage (Vollrohr), PP DN100 250 in Betonbett
- Drenaggio acque di falda (tubo cieco), PP DN100 250 posato nel calcestruzzo
- Ulmendrainage (Vollrohr), PP DN100 200 in Betonbett
- Drenaggio acque di falda (tubo cieco), PP DN100 200 posato nel calcestruzzo
- Abdichtungssystem:
 - PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm, vielfachig verklebt
 - Schutzmatte
 - Fugenband in Arbeitslage
 - Sistema di impermeabilizzazione:
 - membrana di impermeabilizzazione PVC-P, 2mm, incollata su tutta la superficie
 - Stucco di protezione
 - Water-stop nei giunti di getto
- Schacht für Hinterfüllung und Inspektion
- Pozzetto per riempimento ed ispezione

ANMERKUNGEN / NOTE

PER L'ANDAMENTO DEGLI IMPIANTI SOTTO E PAVIMENTO TENDONO IN DIRIZIONE GLI ELABORATI SPECIFICI PER IL VERBALE DER UNTER DEN DOPPELBOGENEN I EIGENEN ANLAGEN WIRD AUF DIE SPEZIFISCHEN PLÄNE VERWIESEN.



Maßstab 1:50 / Scala 1:50

Referenzdokumente


Revizija	Revisions	Änderungen	Modifiche	Von/Verantwortlich	Datum
11	11	Projektanforderung und Umsetzung der Vorarbeiten aus dem Ausführungsplan/Compilazione progetto / esecuzione attività		Merks	09.10.2014
20	20	Überarbeitung Anlage Dimensionierung Nr. 1 vom 17.10.2014 / Revisione a regola d'arte CT-1 del 17.10.14		Merks	04.12.2014
21	21	Abgabe für Ausschreibung / Emissione per Appalto		Merks	30.01.2015

Arbeitszustand

Revizija	Revisions	Änderungen	Modifiche	Von/Verantwortlich	Datum
11	11	Projektanforderung und Umsetzung der Vorarbeiten aus dem Ausführungsplan/Compilazione progetto / esecuzione attività		Merks	09.10.2014
20	20	Überarbeitung Anlage Dimensionierung Nr. 1 vom 17.10.2014 / Revisione a regola d'arte CT-1 del 17.10.14		Merks	04.12.2014
21	21	Abgabe für Ausschreibung / Emissione per Appalto		Merks	30.01.2015

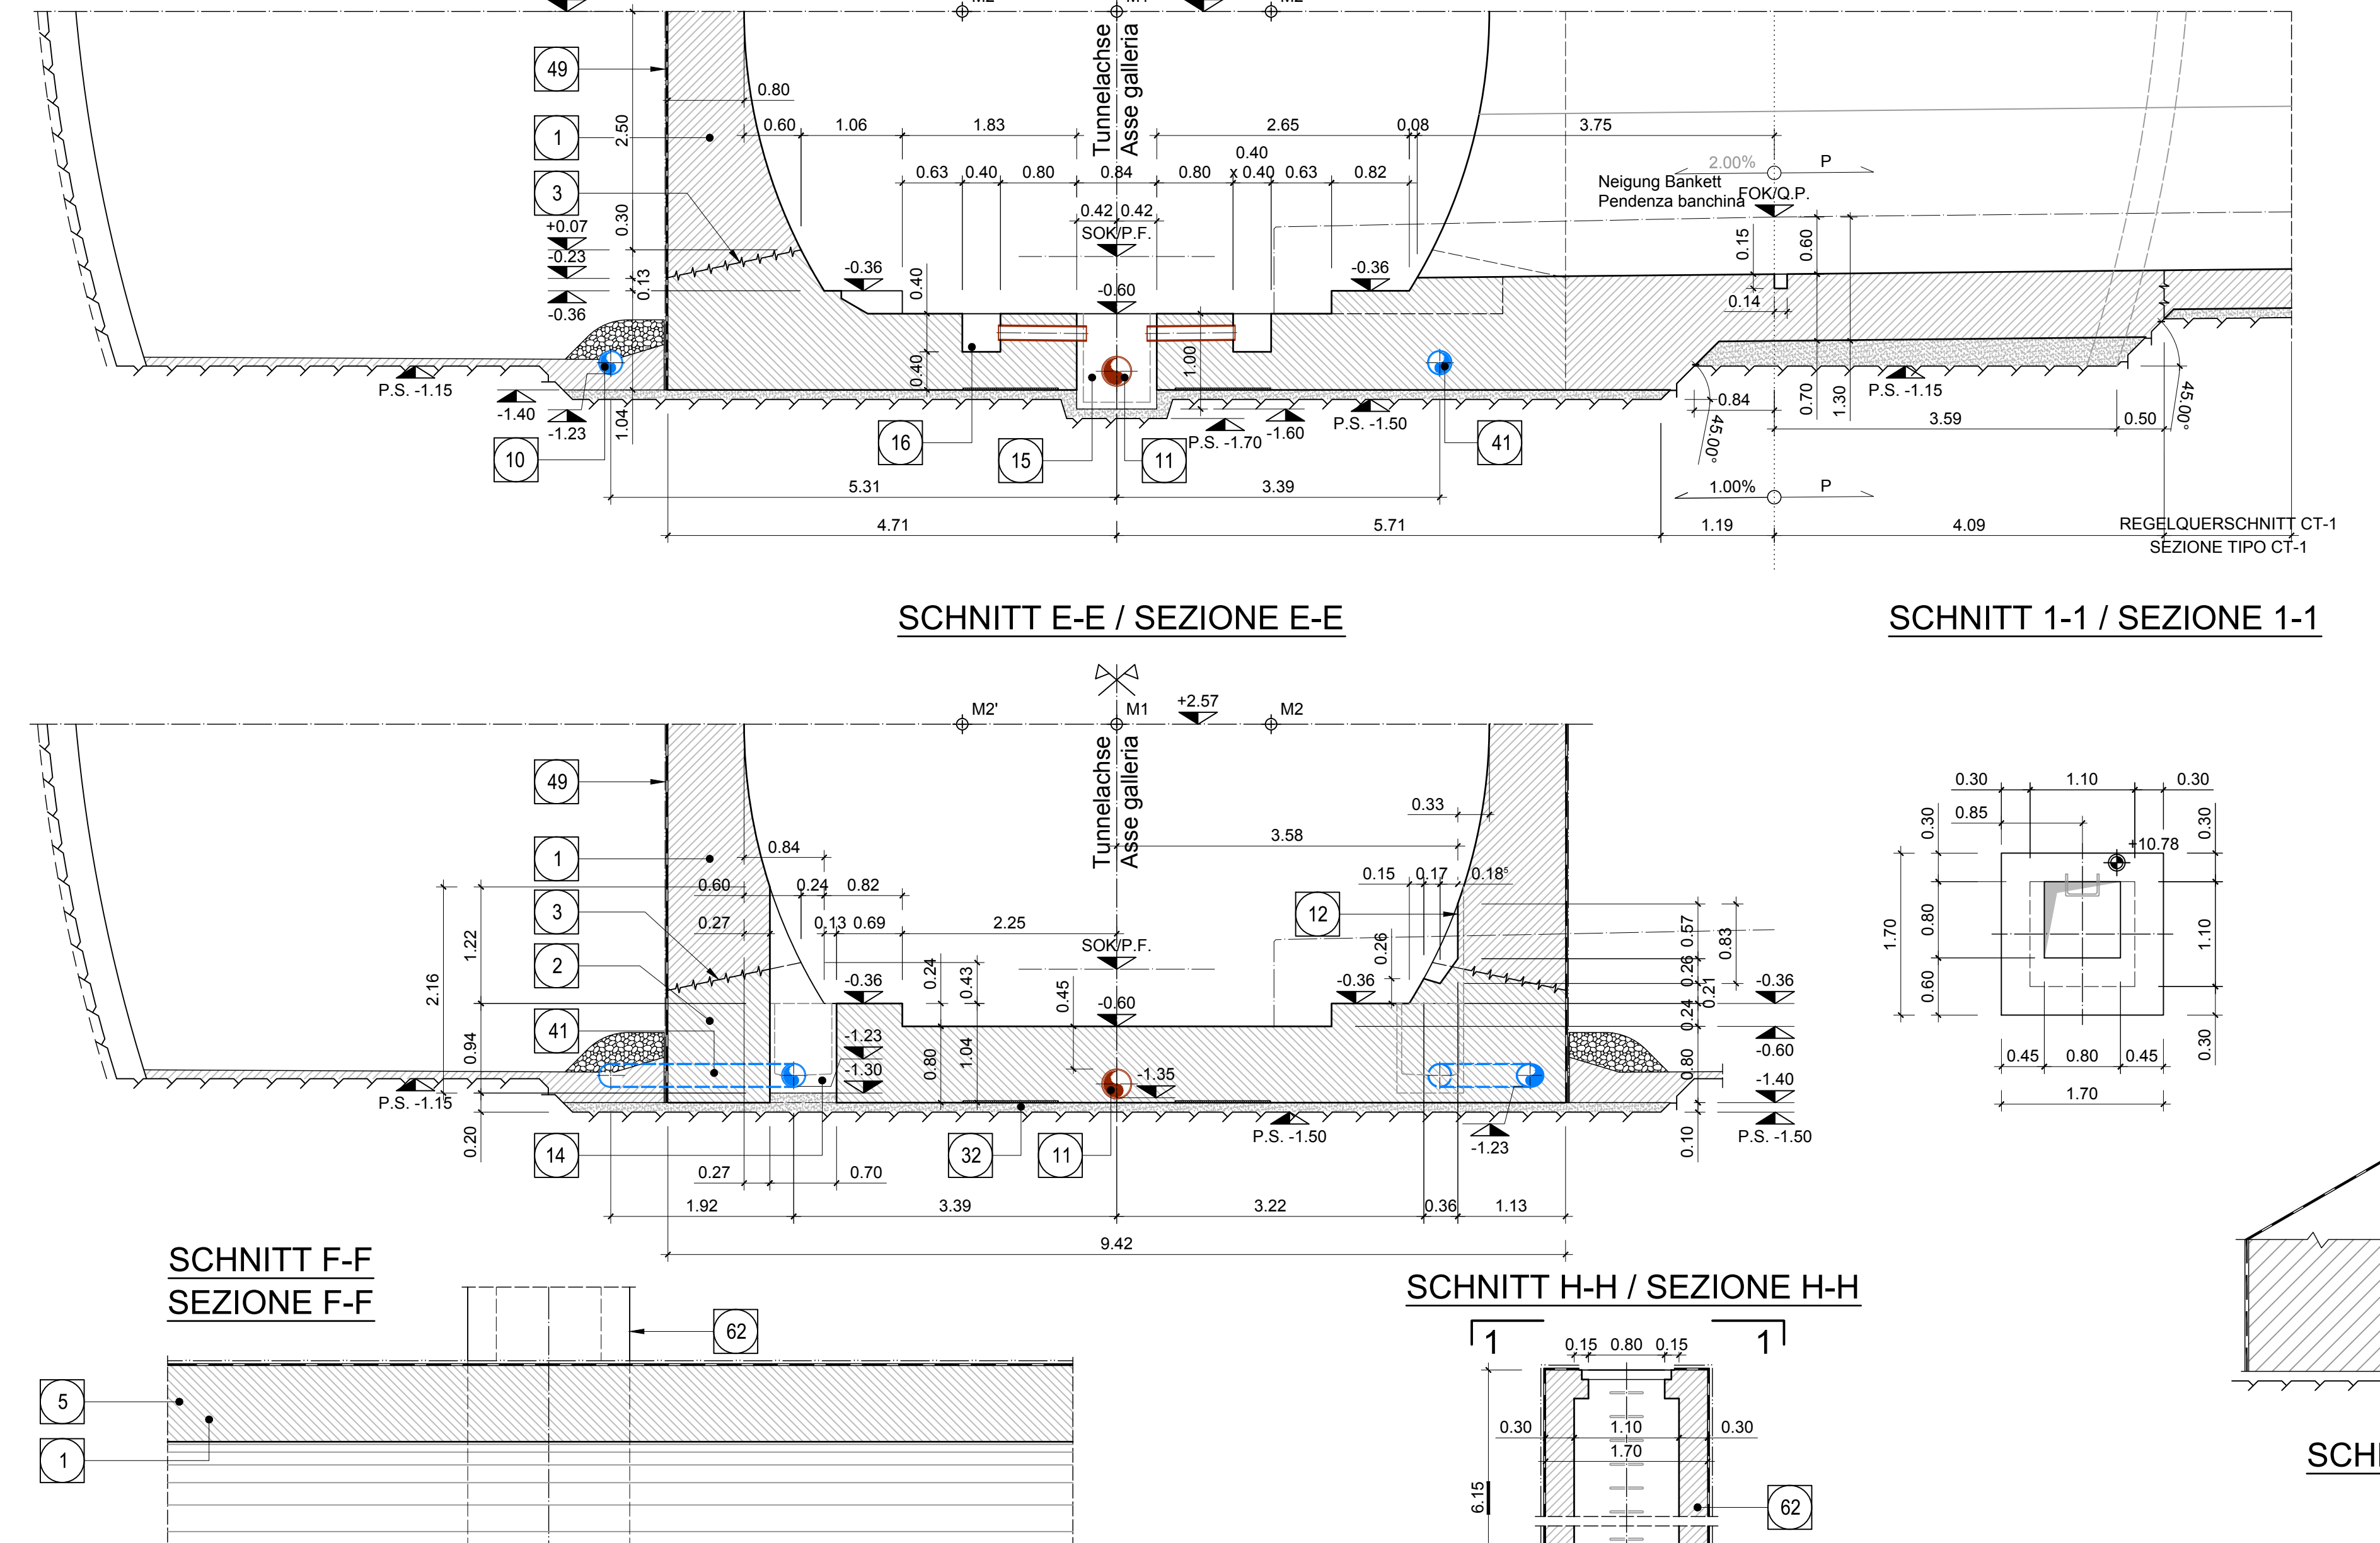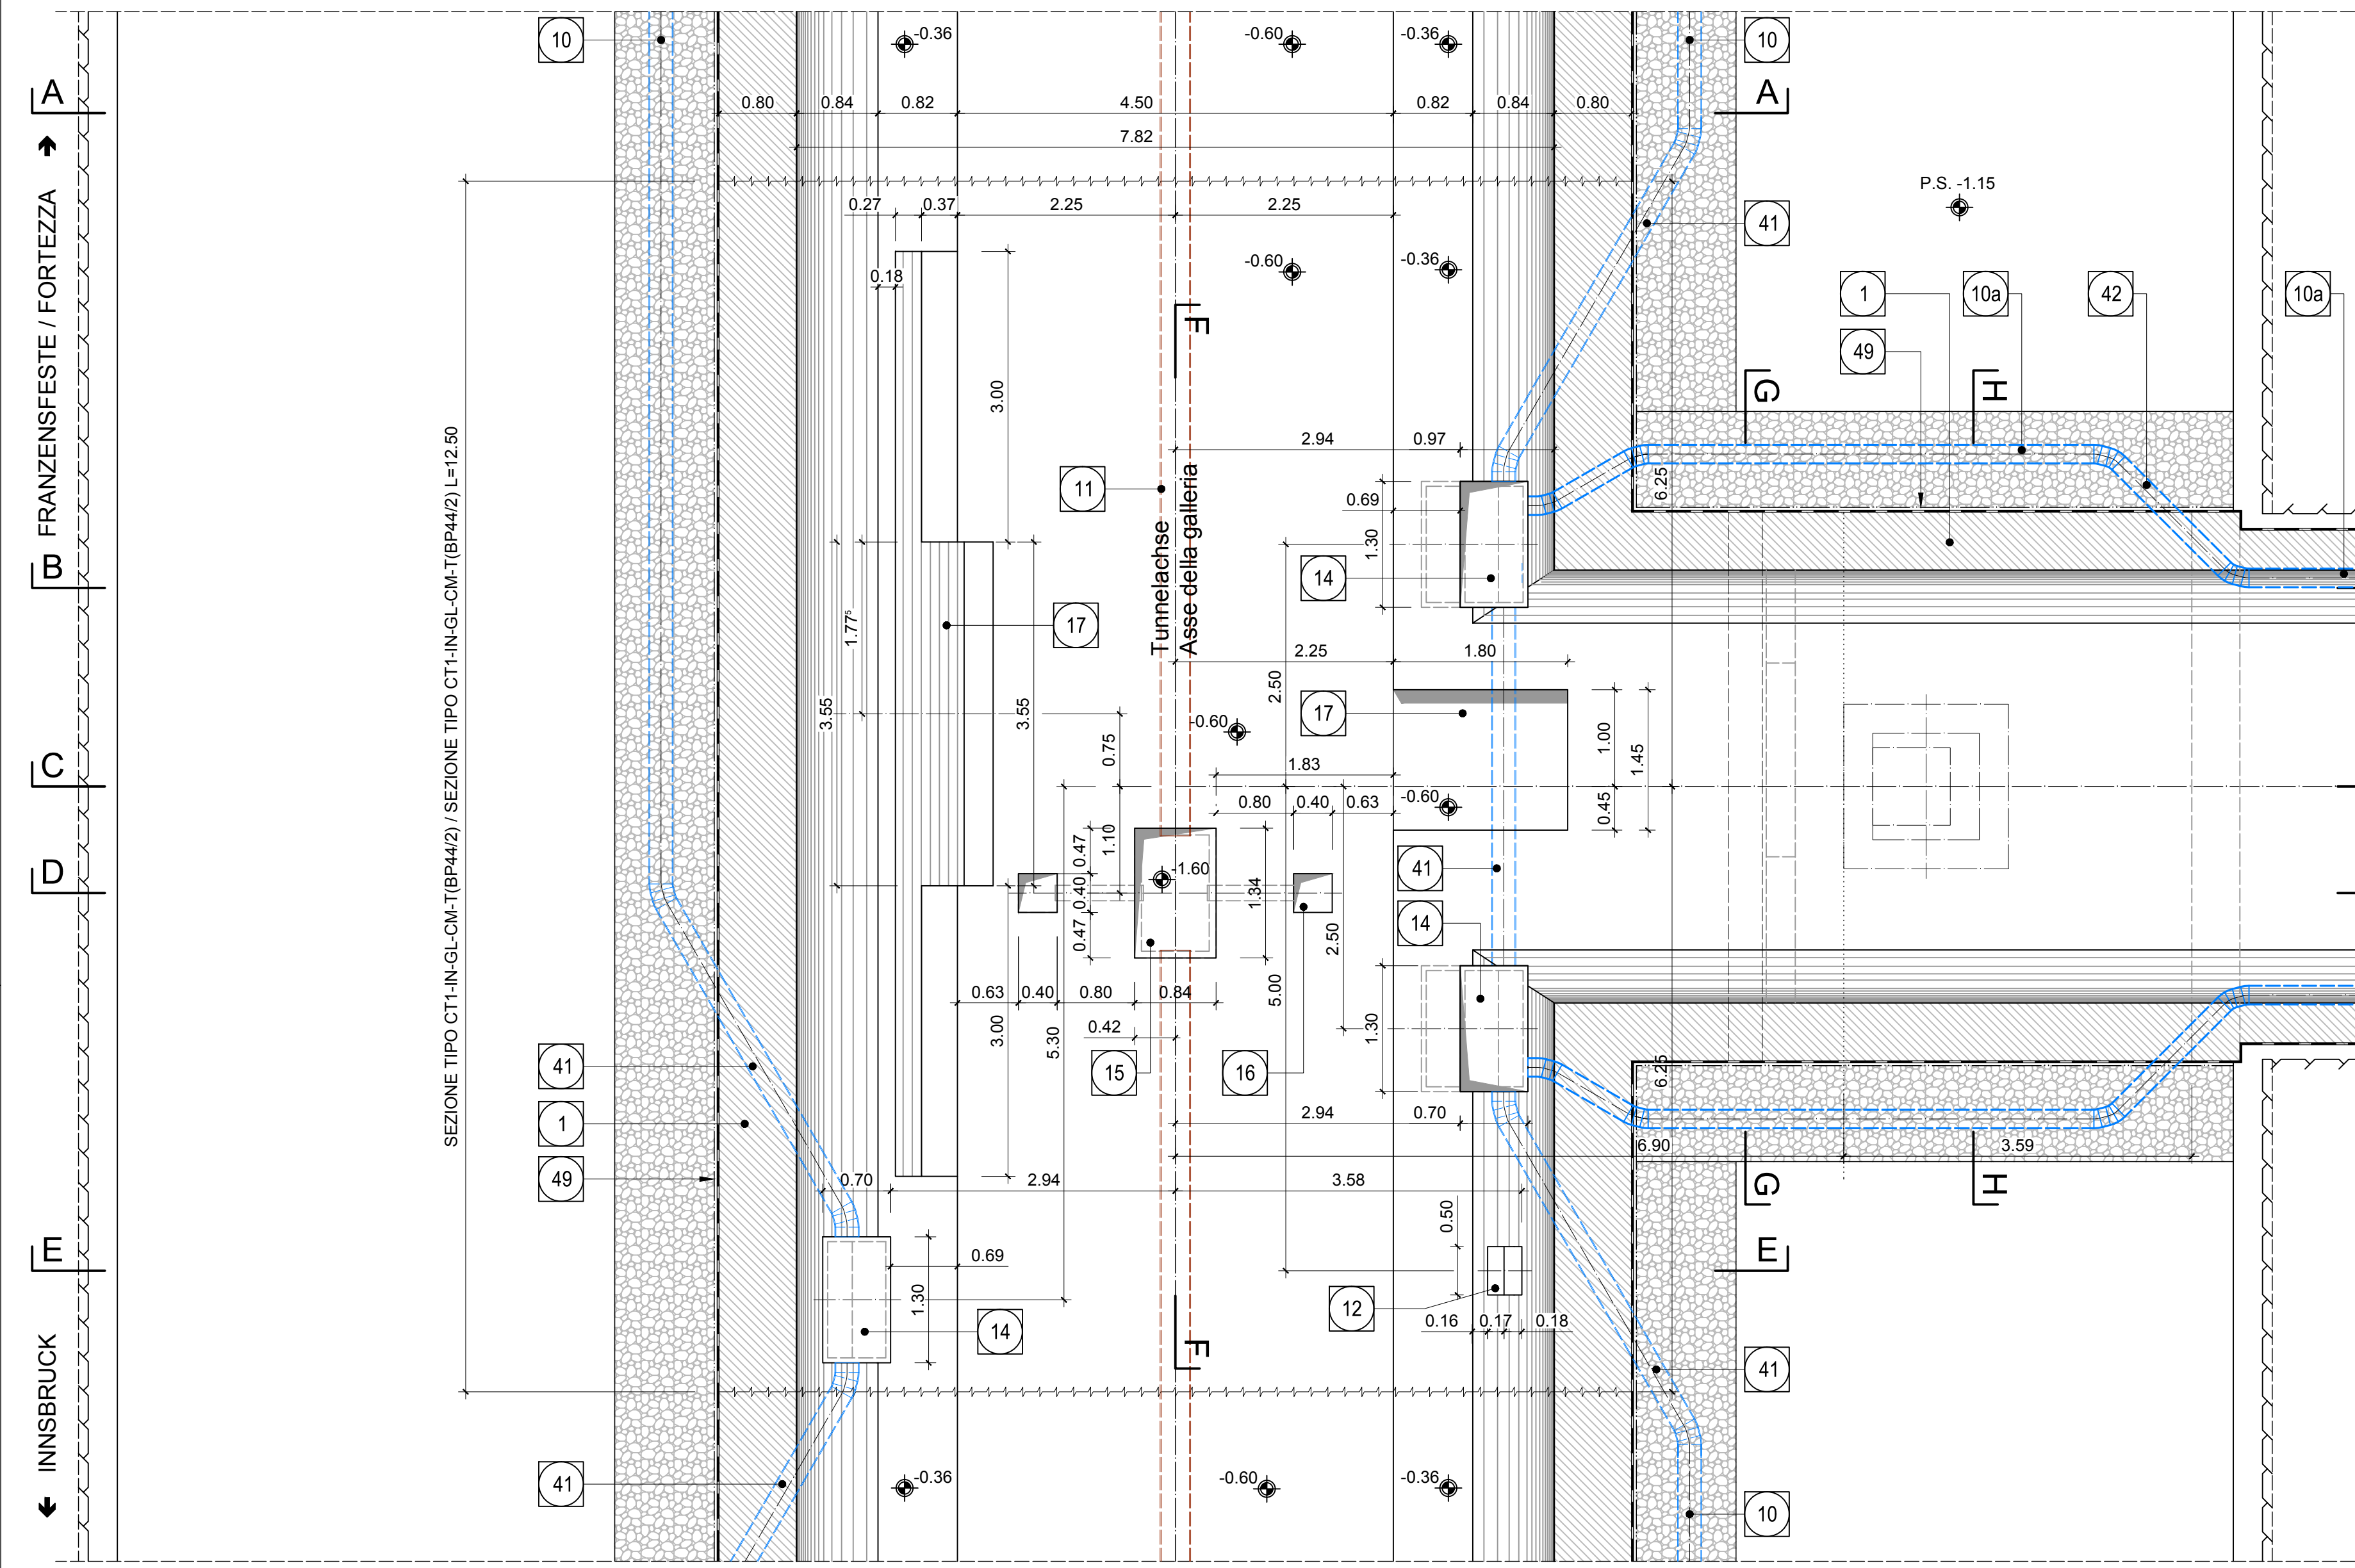

DETAIL B / PARTICOLARE B

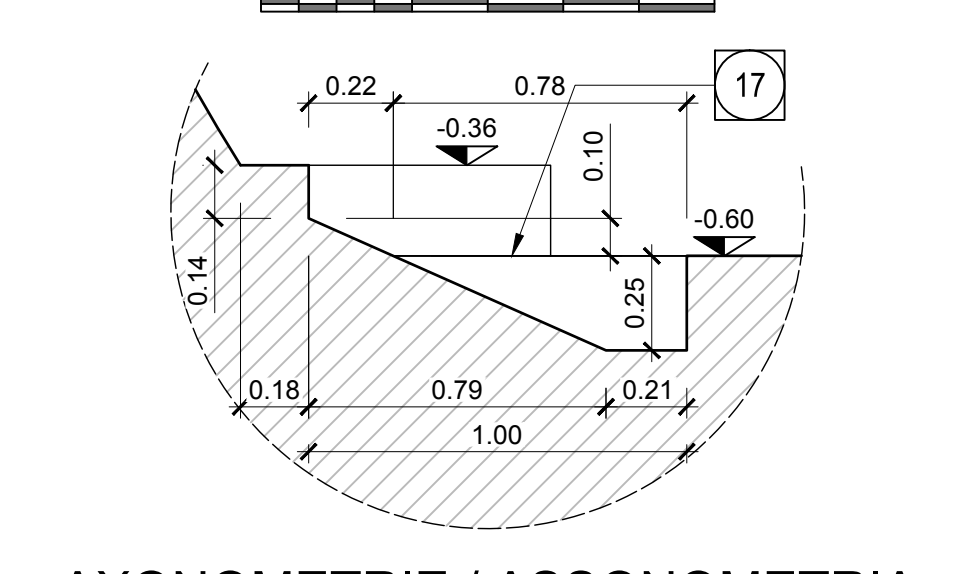

Stato di elaborazione

Revizija	Revisions	Änderungen	Modifiche	Von/Verantwortlich	Datum
11	11	Projektanforderung und Umsetzung der Vorarbeiten aus dem Ausführungsplan/Compilazione progetto / esecuzione attività		Merks	09.10.2014
20	20	Überarbeitung Anlage Dimensionierung Nr. 1 vom 17.10.2014 / Revisione a regola d'arte CT-1 del 17.10.14		Merks	04.12.2014
21	21	Abgabe für Ausschreibung / Emissione per Appalto		Merks	30.01.2015

WSP Begleitung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Europäischen Union / Assistenza finanziaria dell'Unione Europea

Ausbau Eisenbahnstrecke München-Verona
BRENNER BASISTUNNEL
Ausführungsplanung

Potenzialmente asse ferroviario Monaco - Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
Progettazione esecutiva

D0700: Bauteile Mault 2-3 D0700: Lotta Mault 2-3

Projektarbeit: WBS
Haupttunnel: Gallerie principali
Dokumentart: Tipo documento
Schalungsplan: Carpenteria
Titel: Schalung CT1-IN-GL-CM-T (BP 44/2)
Carpenteria CT1-IN-GL-CM-T (BP 44/2)

RT4P
Mandatar: MANDATARIO
Mandante: MANDANTE
Mandatar: MANDATARIO
Mandante: MANDANTE

Beauftragter / Elaborato: Datum / Data: Name / Nome: Gesellschaft / Società:
Geprüft / Verificato: 30.01.2015: Merks: Pini Swiss

BBT
Name / Nome: R. Curo
K. Bergmeister

Projekt: 02 H61 QI 050 KSC D0700 22823 214