

**LEGENDE**  
**LEGENDA**

679.02 QT	KABELKOTE BEI MASTENHÄNGESTÜTZE QUOTA CAVO IN CORRISPONDENZA DELLA MENSOLA DEL TRALICCIO
672.38 QM	MINIMALE KABELKOTE DER SPANNWEITE QUOTA CAVO MINIMA DELLA CAMPATA
675.00 QS	ABLADEKOTE FÖRDERBAND QUOTA SCARICO NASTRO TRASPORTATORE
911.70 QTT	MASTENSPIZEEKOTE QUOTA TESTA TRALICCIO

**HINWEISE**  
VOR BEGINN DER ARBEITEN IST DIE DURCHFÜHRUNG DER FOLGENDEN BESTANDSVERMESSUNGEN IN LAGE UND IN HÖHE ERFORDERLICH:  
1. LEITUNGSKABELN  
2. NEUE GEBÄUDE UND PARKPLÄTZE  
3. NEUE UNTERE UND OBERE WERKLEITUNGEN

**AVVERTENZE**  
PRIMA DEI LAVORI È NECESSARIO PROCEDERE AL RILIEVO PLANCALTIMETRICO DI:  
1. CONDUTTORI DEGLI ELETTRODOTTI  
2. NUOVI EDIFICI E PARCHEGGI  
3. NUOVI SOTTO-E-SOVRASERVIZI

**BEMERKUNGEN AN DER ZEICHNUNG**  
\* Basisvermessung (Quelle: BBT / Luftbildauswertung, Jahr 2005)  
\* Ergänzungen an der Vermessung (Quellen: Lokalausganscheine, APB); neue Gebäude, Strassen, usw.; Jahr 2013

**NOTE AL DISEGNO:**  
\* Rilievo di base (fonte: BBT) rilievo aerofotogrammetrico anno 2005  
\* Integrazioni al rilievo (fonti: sopralluoghi, PAB); nuovi edifici, viabilità, ecc.; anno 2013

**Kodex Einbauten / codice infrastrutture**


M - Mauls / Mules	-BW-	Bewässerungsleitung / Impianto d'irrigazione
G - Genauen II	-EF-	Elektrofreileitung / Linea elettrica aerea
UP - Unterplattner	-ES-	Eisenbahn / Ferrovia
HR - Hinterrigger	-EU-	Elektrleitung unterirdisch / Linea elettrica interrata
FR - Franzensfeste	-GF-	Glasfaserkabel / Cavo in fibra ottica
S - Sachsenklemme	-H-	Gebäude / Edificio
	-LF-	Datenübertragungsleitung / Linea trasmissione dati aerea
	-LU-	Datenübertragungsleitung unterirdisch / Linea trasmissione dati interrata
	-Q-	Quelle, Quellfassung / Sorgente, presa della sorgente
	-S-	Strassen und Wege / Strade e stradine
	-SE-	Strassenentwässerungsleitung / Tubo di drenaggio stradale
	-SW-	Schmutzwasserleitung / Tubazione acque nere
	-TF-	Telefonfreileitung / Linea telefonica aerea
	-TU-	Telefonleitung unterirdisch / Linea telefonica interrata
	-TW-	Trinkwasserleitung / Tubazione acquedotto
	-V-	Verschiedenes / Diverso
	-WB-	Wildbach / Torrente
	-WS-	Wasserspeicher / Serbatoio
	-RW-	Oberflächenwasser / acque meteoriche
	-BT-	Beleuchtungsturm / Torre faro

**LEGENDE:**  
**LEGENDA:**

	FLÄCHENABGRENZUNG DELIMITAZIONE AREE
	SCHMUTZWASSERLEITUNG FOGNATURA ACQUE NERE
	STRASSENTWÄSSERUNG TUBO DI DRENAGGIO STRADALE
	UNTERIRD. STROMKABEL CAVO ELETTRICO INTERRATO PRIVATO
	UNTERIRD. STROMKABEL MITTELSPANNUNG CAVO ELETTRICO INTERRATO MEDIA TENSIONE SEL-NET G.m.b.H.-S.r.l.
	HOCHSPANNUNGSLEITUNG 132 KV RFI LINEA ELETTRICA AEREA 132 KV RFI
	STROMMASTEN TRALICCIO LINEA ELETTRICA
	LANDESTELEKOMMUNIKATIONSNETZ RETE TELEMATICA PROVINCIALE
	GLASFASERKABEL AUTOBAHN A22 CAVO IN FIBRA OTTICA AUTOSTRADA A22
	WILDBACH TORRENTE
	VERSCHIEDENES DIVERSI
	STRASSEN UND WEGE STRADE E STRADINE
	GEBÄUDE EDIFICI
	EISENBahn FERROVIA
	PEGEL (BBT SE) PIEZOMETRO (BBT SE)
	BELEUCHTUNGSTURM TORRE FARO
	TRINKWASSERLEITUNG ACQUEDOTTO

**LEGENDE PROJEKT:**  
**LEGENDA PROGETTO:**

	LEITUNG ZU VERLEGEN SERVIZIO DA SPOSTARE
	ABBRUCH DER LEITUNG DEMOLIZIONE DEL SERVIZIO
	UNTERIRD. STROMKABEL NEU CAVO ELETTRICO INTERRATO NUOVO

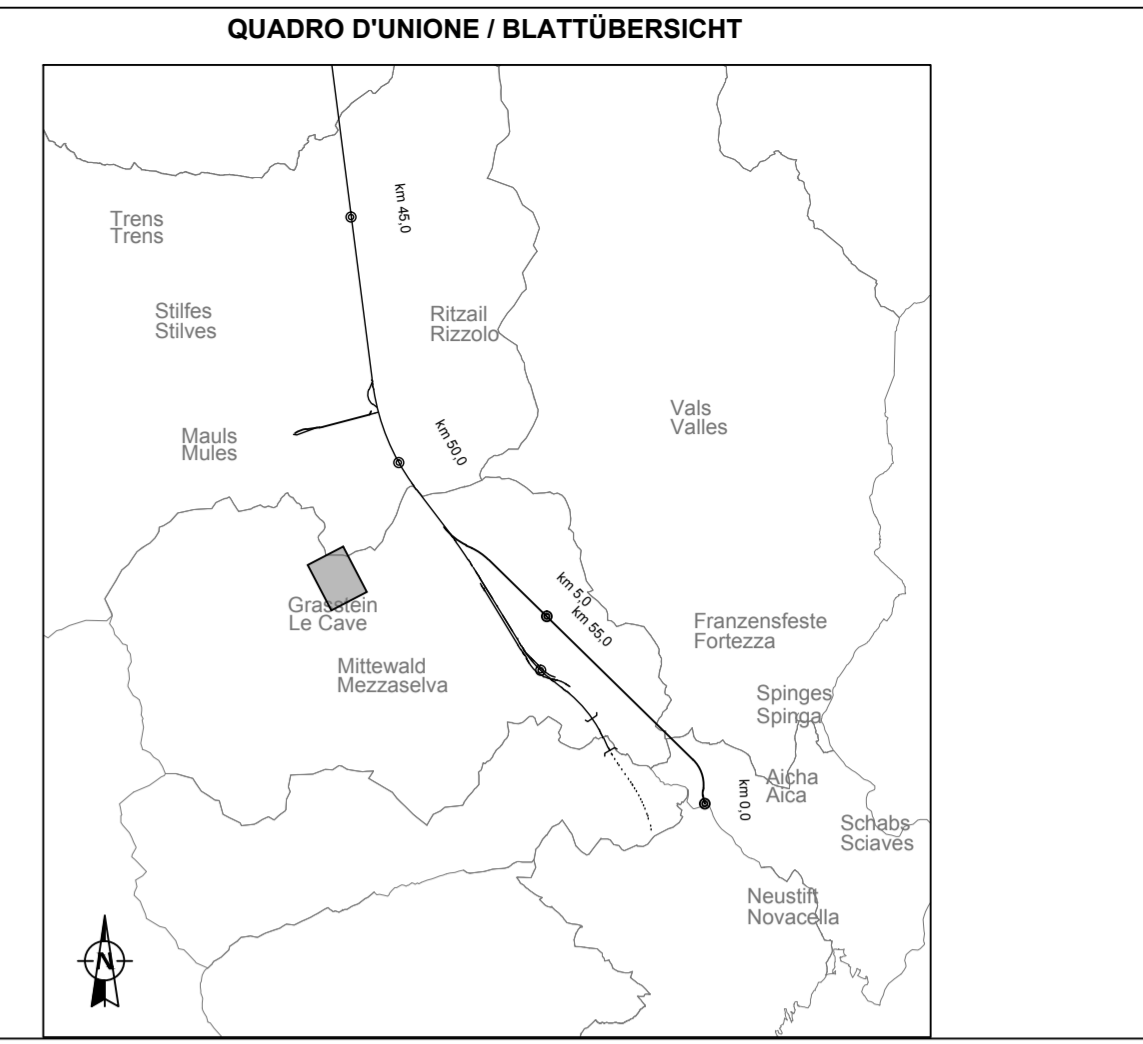

**Referenzdokumente**  
**Documenti di riferimento**

02_H61_EG_600_KTB_D0700_53005	Bericht über die Erhebung der Überschneidungen	Relazione individuazione interferenze
02_H61_EG_600_KTB_D0700_53010	Beschreibende Datenblätter Überschneidungen	Schede descrittive interferenze
02_H61_EG_600_KTB_D0700_53015	Bericht über die Entflechtung der Überschneidungen	Relazione risoluzione interferenze

**Bearbeitungsstand**  
**Stato di elaborazione**

Revision	Revisions	Änderungen	Verantwortlicher	Datum
Revisions	Revisions	Modifiche	Responsabile	Data
00	00	Erstversion / Prima Versione	M. Abler	17.03.2014
01	01	Aktualisierung Baustelle - Aggiornamento area di cantiere	M. Abler	12.05.2014
10	10	Endabgabe / Consegna Definitiva	M. Abler	31.07.2014
11	11	Projektvollständigung und Umsetzung der Verbesserungen aus dem Prüfverfahren / Completamento progetto e recepimento istruttoria	M. Abler	09.10.2014
20	20	Überarbeitung infolge Dienstverweisung Nr. 1 vom 17.10.2014 / Revisione a seguito CDS n°1 del 17.10.14	M. Abler	04.12.2014
21	21	Abgabe für Ausschreibung / Emissione per Appalto	M. Abler	30.01.2015

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Trans europäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben  
Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di trasporto trans-europee

**Ausbau Eisenbahnhalle München-Verona**  
**BRENNER BASISTUNNEL**  
Ausführungsplanung

Potenziamento asse ferroviaria Monaco - Verona  
**GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO**  
Progettazione esecutiva

D0700: Baulos Mauls 2-3	D0700: Lotto Mules 2-3		
Projekteinheit	WBS		
Überschneidungen - Basislager Sachsenklemme	Interferenze - Campo base Sachsenklemme		
Dokumententyp	Typo documento		
Lageplan	Planimetria		
Überschneidungen mit Werkleitungen - Bereich Mauls	Infrastrutture interferite - Settore Mules		
Lageplan Entflechtung Überschneidungen Basislager Sachsenklemme	Planimetria risoluzione interferenze campo base Sachsenklemme		
Generatore / Responsabile integrazioni prestazioni specializzate Ing. Enrico Maria Pizzarotti Tel. 0445 910000			
<b>Mandatario</b>	<b>Mandante</b>	<b>Mandante</b>	<b>Mandante</b>
Fachplaner / il progettista specialista	Fachplaner / il progettista specialista	Fachplaner / il progettista specialista	Fachplaner / il progettista specialista
			Ing. Federico Pasquali Cod. Reg. Imprev. N° 080
Bearbeitet / Elaborato	Datum / Data	Name / Nome	Gesellschaft / Società
Geprüft / Verificato	30.01.2015	Abler	Pasquali-Rausa
	30.01.2015	Pasquali	Pasquali-Rausa
		Name / Nome	Name / Nome
		R. Zurlo	K. Bergmeister
Projekt / Cronometro	von / da	Rev. / Modificata	Status / Documento
02	32.04.88	1	Maassstab / Scala
H61	54.04.15	1	1:1.000
FE			
620			
KLP			
D0700			
53045			
21			