

**ELETTRODOTTO A 380 kV IN DOPPIA TERNA
S.E. UDINE OVEST – S.E. REDIPUGLIA
e opere connesse**

**ALLEGATO 1 AL DOC.N. RGCR10001CGL00170
STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI (AL 23 LUGLIO 2015)**

SCHEDE DI DETTAGLIO



3 TRE ESSE S.R.L.
INGG. GUIDO OMETTO, CRISTIANO BERTO, ALESSANDRO TURATTO,
ARCH. LUCA BERTOLIN
VIA SAN MARCO, 14
30030 Z.A. TOMBELLE DI VIGONOVO - VENEZIA
TEL. 049 8705564 - FAX 049 8705572
E*MAIL TRE.ESSE.SRL@LIBERO.IT

Storia delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato
00	21/08/2015	Prima emissione	A. Milani	L. Bertolin	L. Bertolin

Storia delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato
00	21/08/2015	Prima emissione		S. Salaro ING-REA_APRI-NE	G. Paziienza ING-REA_APRI-NE

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	1 - AEdt-27	Ubicazione:	Comune di Basiliano (UD) – S.E. di Udine Ovest
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulla campata a valle (Picch. 1÷2).e montato verso il portale di Stazione.		

ATTIVITA' ESEGUITE

Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno)
<input checked="" type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:	<input checked="" type="checkbox"/>	Attività calata portale Stazione:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori	<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura	<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura
<input checked="" type="checkbox"/>	Pendinatura	<input checked="" type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere			
<input checked="" type="checkbox"/>	Ripristino aree		
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate		

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno completato e sito all'interno della S.E. Udine Ovest

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	2 - ALdt-33	Ubicazione:	Comune di Basiliano (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulle campate a monte (Picch. 1÷2) e a valle (Picch. 2÷3).		


ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno)
<input checked="" type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura
<input checked="" type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

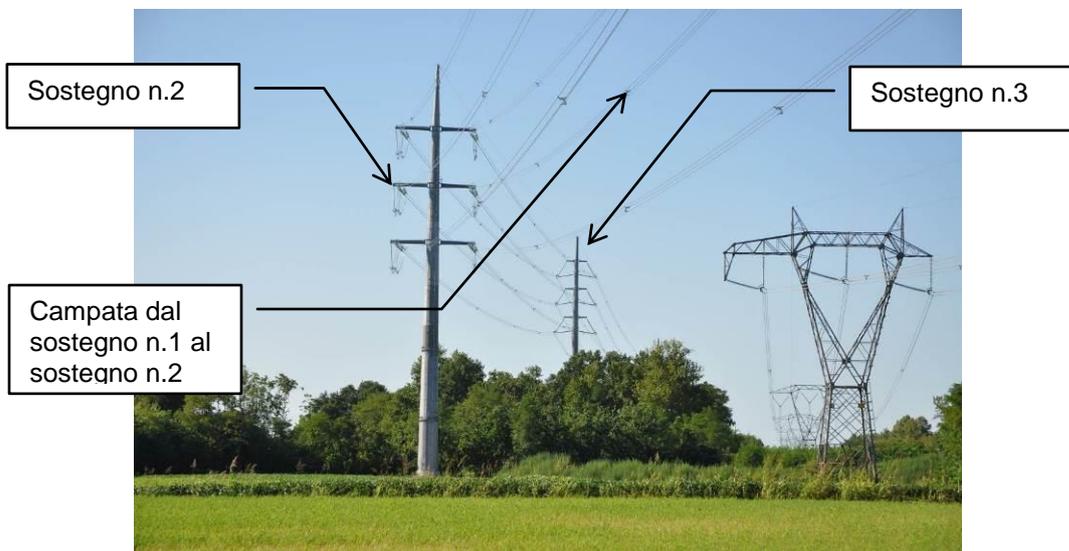

Pista di accesso al sostegno n.2

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	3 - MDT-33	Ubicazione:	Comune di Basiliano (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulle campate a monte (Picch. 2÷3) e a valle (Picch. 3÷4).		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassimati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno)
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole



SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura
<input checked="" type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.3

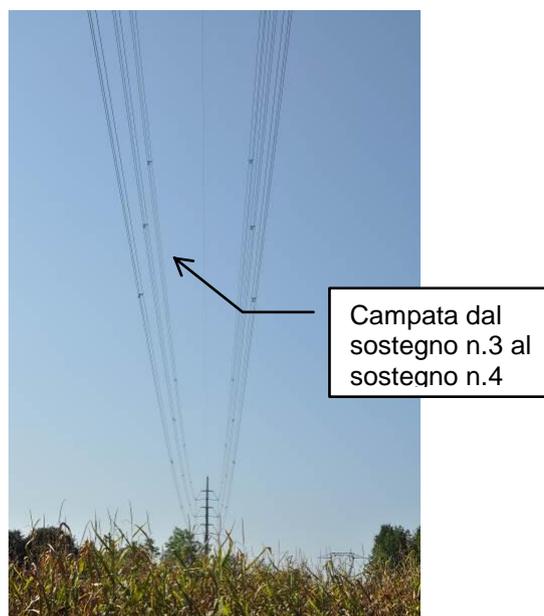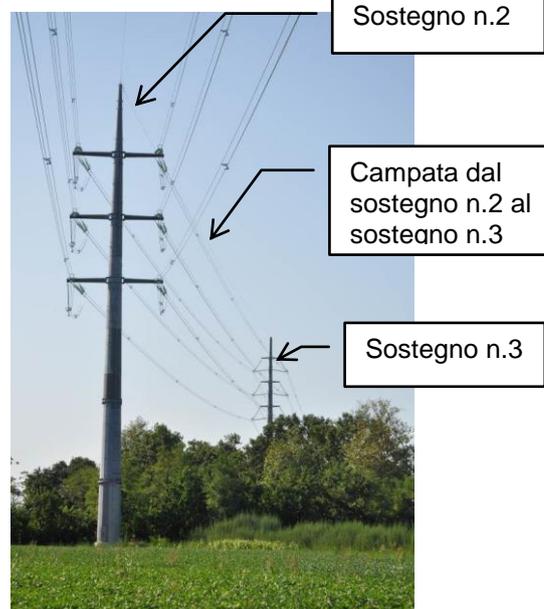

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	4 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di Basiliano (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulle campate a monte (Picch. 3÷4) e a valle (Picch. 4÷5).		


ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura
<input checked="" type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

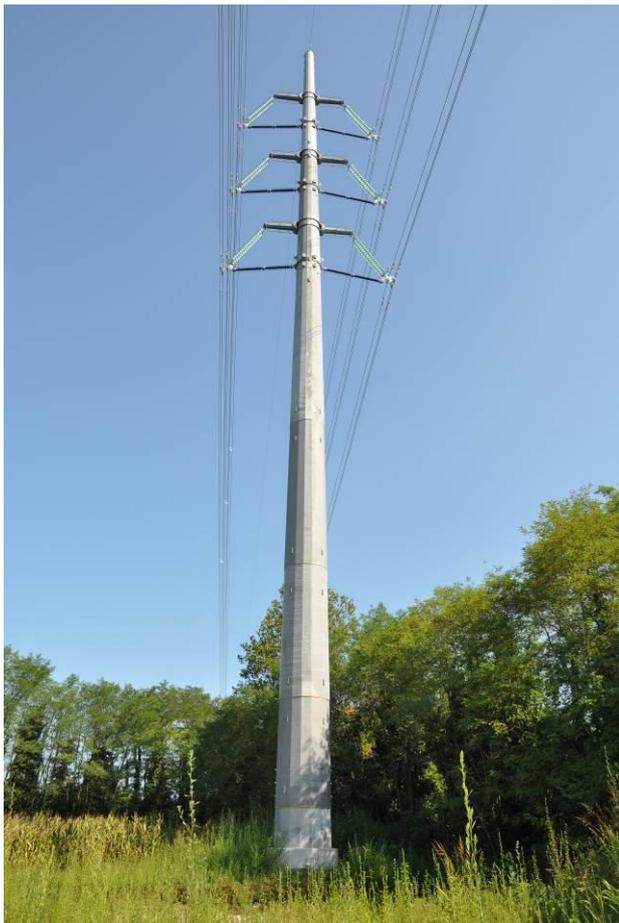

Sostegno n.4



Campata dal sostegno n.3 al sostegno n.4

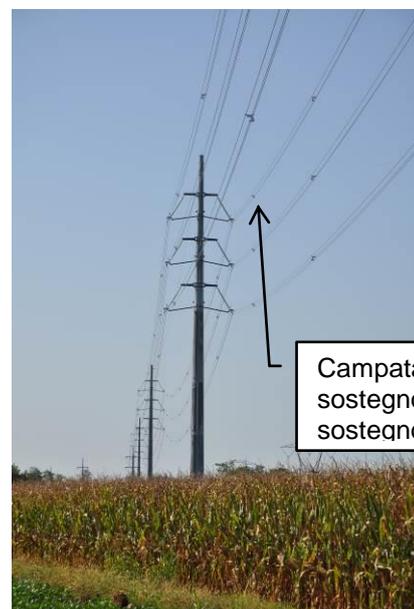

Campata dal sostegno n.4 al sostegno n.5

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	5 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di Campofornido (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulle campate a monte (Picch. 4÷5) e a valle (Picch. 5÷6).		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole


SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura
<input checked="" type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.5

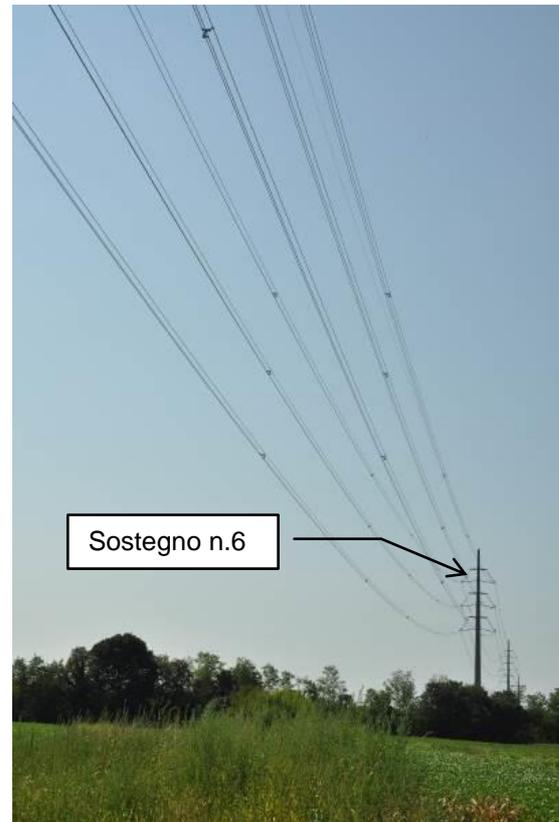

Campata dal sostegno n.5 al sostegno n.6

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	6 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di Campofornido (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulle campate a monte (Picch. 5÷6) e a valle (Picch. 6÷7).		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole


SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura
<input checked="" type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.6

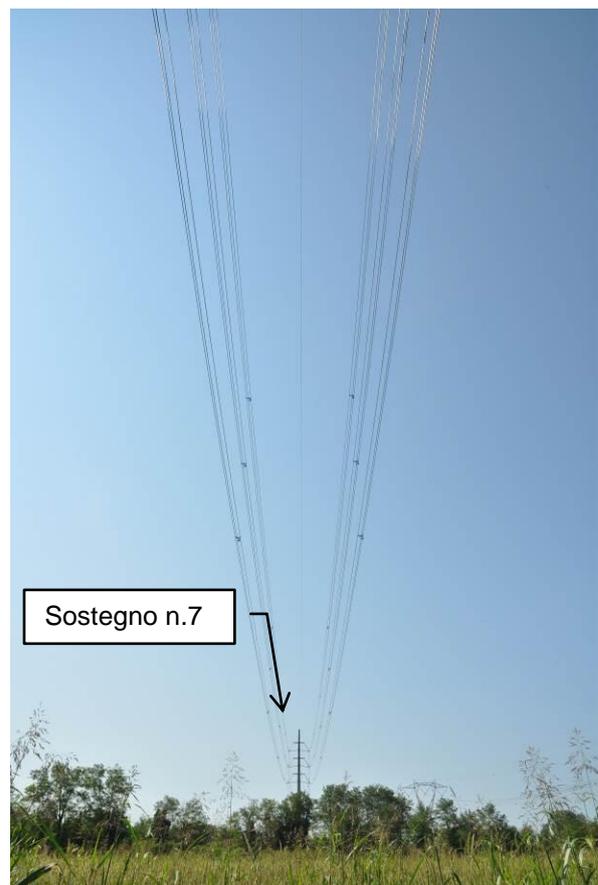

Campata dal sostegno n.6 al sostegno n.7

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	7 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di Campofornido (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulle campate a monte (Picch. 6÷7) e a valle (Picch. 7÷8).		


ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura
<input checked="" type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

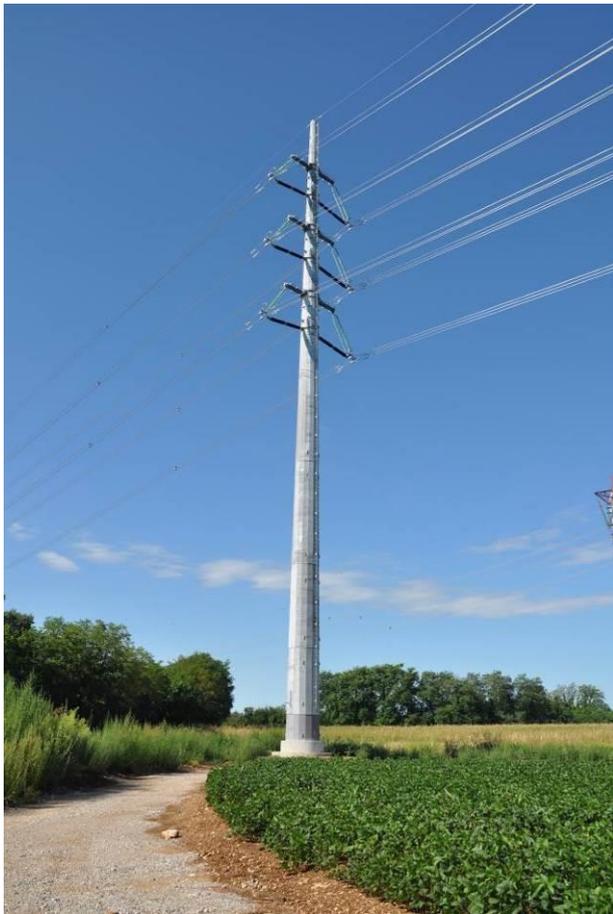

Sostegno n.7 e pista di accesso



Area di micro cantiere del sostegno n.7

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	8 - ANdt-27	Ubicazione:	Comune di Campoformido (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulle campate a monte (Picch. 7÷8) e a valle (Picch. 8÷9).		


ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input checked="" type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura
<input checked="" type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

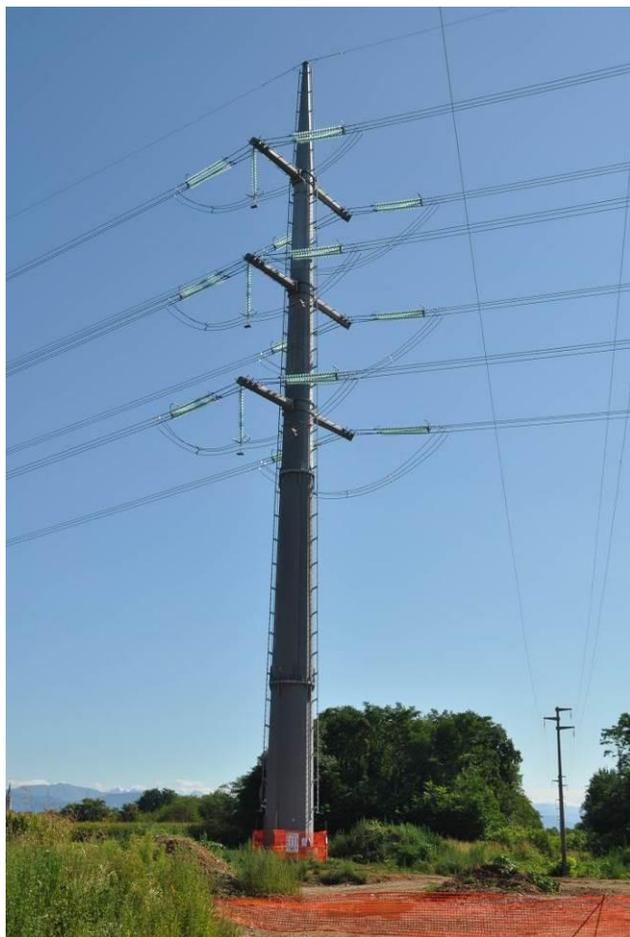

Sostegno n.8



Area di micro cantiere del sostegno n.8



Base del sostegno n.8

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	9 - ALdt-27	Ubicazione:	Comune di Campoformido (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulla campata a monte (Picch. 8÷9). Il sostegno risulta controventato a valle (verso Picch. 10).		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.9



Recinzione delle zavorre del sostegno n.9



Zavorre del sostegno n.9

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	10 - ALdt-27	Ubicazione:	Comune di Basiliano (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.10

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	11 - MDT-27	Ubicazione:	Comune di Basiliano (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.11



Pista di accesso al sostegno n.11

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	12 - ANdt-27	Ubicazione:	Comune di Basiliano (UD)
Stato di fatto:	Sono presenti solo le opere di fondazione (plinto e tirafondi con dime e dadi).		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Pista di accesso alla fondazione del picchetto n.12



Fondazione del picchetto n.12

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	13 - MDT-27	Ubicazione:	Comune di Basiliano (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole


SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.13 e pista di accesso al sostegno

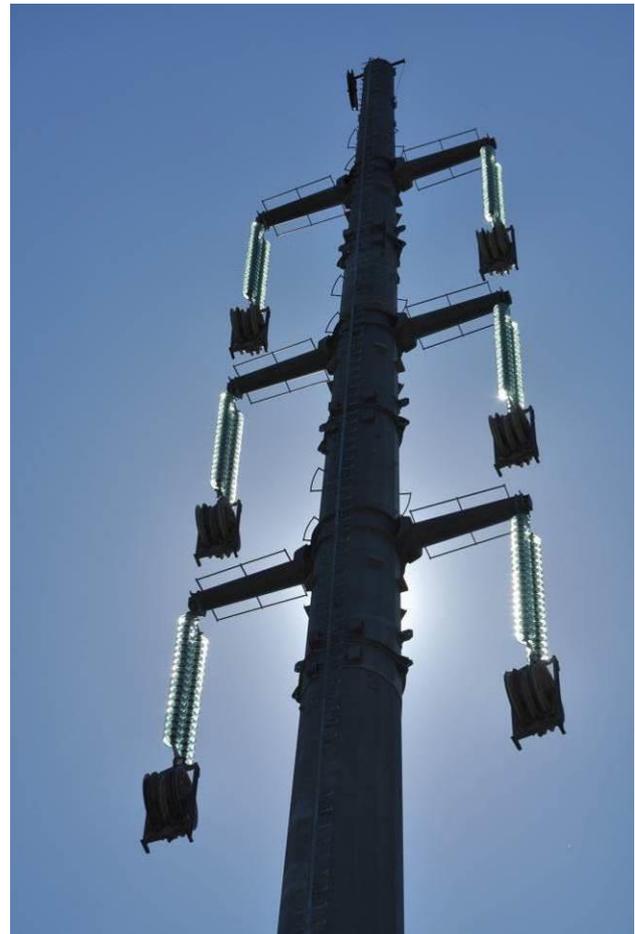

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	14 - ALdt-27	Ubicazione:	Comune di Basiliano (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.14

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	15 - MDT-27	Ubicazione:	Comune di Basiliano (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.15



Pista di accesso al sostegno n.15

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	16 - ANdt-27	Ubicazione:	Comune di Basiliano (UD)
Stato di fatto:	Sono presenti solo le opere di fondazione (plinto e tirafondi con dime e dadi).		

ATTIVITA' ESEGUITE

Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura

<input type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Fondazione picchetto n.16



Fondazione picchetto n.16

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	17 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di Basiliano (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.17 e pista di accesso al sostegno



SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	18 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di Pozzuolo del Friuli (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole


SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.18 e area di micro cantiere del sostegno

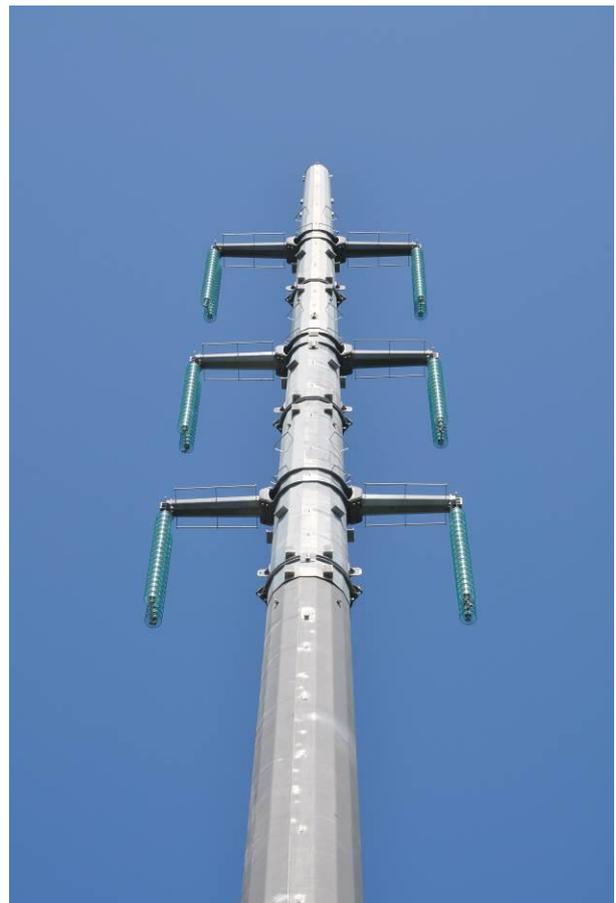

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	19 - MDT-33	Ubicazione:	Comune di Pozzuolo del Friuli (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole


SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.19

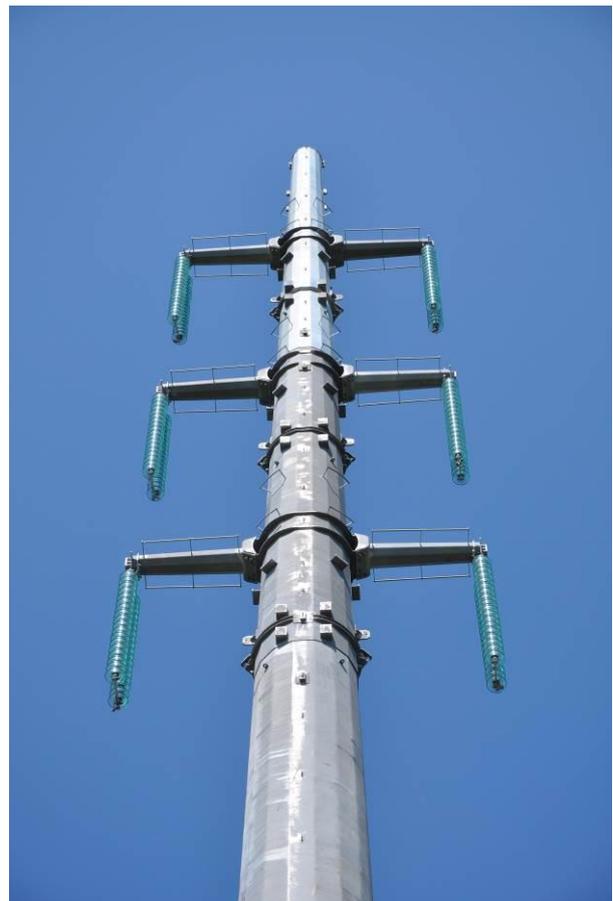

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	20 - MDT-33	Ubicazione:	Comune di Lestizza (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.20 e pista di accesso al sostegno



SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	21 - MDT-33	Ubicazione:	Comune di Lestizza (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.21



SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	22 - AMdt-33	Ubicazione:	Comune di Lestizza (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE

Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input checked="" type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura

<input type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.22



Area di micro cantiere del sostegno n.22

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	23 - MDT-33	Ubicazione:	Comune di Lestizza (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.23 e pista di accesso al sostegno



SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	24 - MDT-33	Ubicazione:	Comune di Lestizza (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		


ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

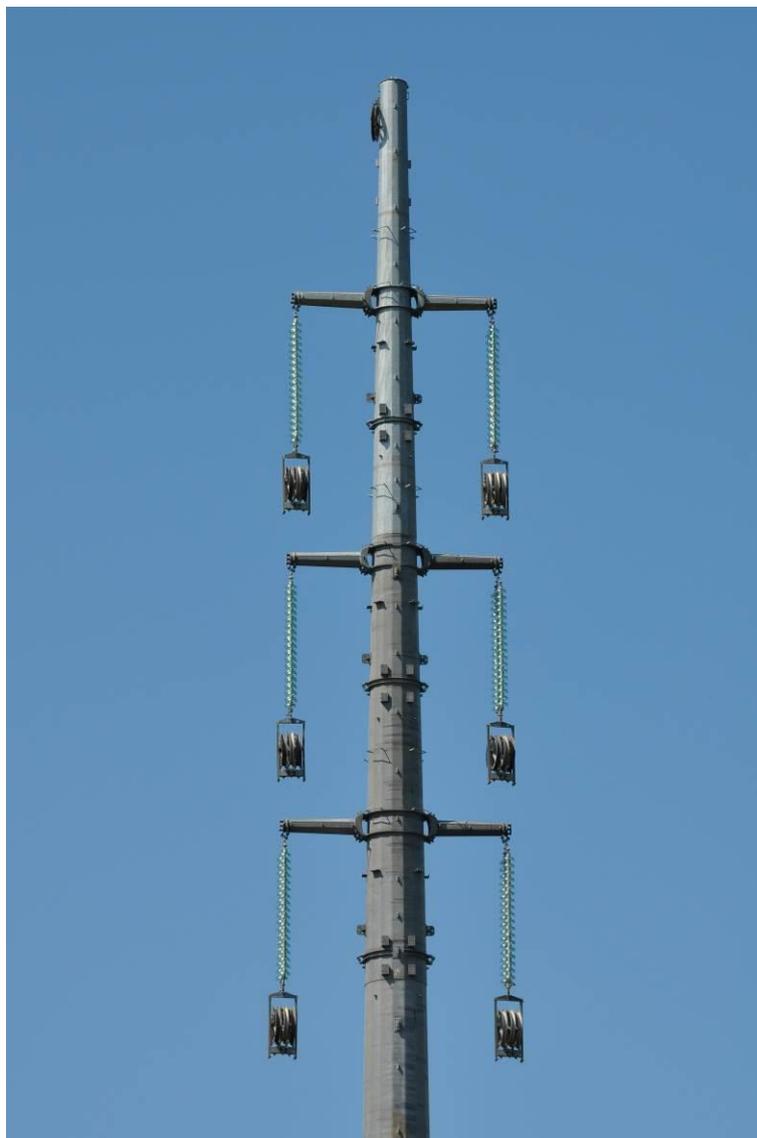

Sostegno n.24

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	25 - ANdt-30	Ubicazione:	Comune di Pozzuolo del Friuli (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.25



SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	26 - MDT-27	Ubicazione:	Comune di Pozzuolo del Friuli (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE

Attività propedeutiche

- Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
- Verifica della Picchettazione
- Recinzione del microcantiere
- Assistenza archeologica.

Opere di fondazione

- Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
- Realizzazione degli scavi di fondazione
- Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
- Esecuzione del getto
- Reinterro e M. a T.

Montaggio sostegni

- Verifica tracciato/sostegni
- Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
- Montaggio del sostegno:
 - Completato
 - Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
- Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
- Serraggio della bulloneria
- Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
- Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita, ...)

Tesatura

- Attività sul sostegno:
 - Montaggio isolatori
 - Montaggio carrucole
- Attività sulla campata avanti:

SCHEDE DI DETTAGLIO

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Stendimento conduttori |
| <input type="checkbox"/> | Regolazione |
| <input type="checkbox"/> | Morsettatura |
| <input type="checkbox"/> | Pendinatura |

Ripiegamento aree di cantiere

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Ripristino aree |
| <input type="checkbox"/> | Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate |

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.26

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	27 - ALdt-27	Ubicazione:	Comune di Pozzuolo del Friuli (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole


SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.27

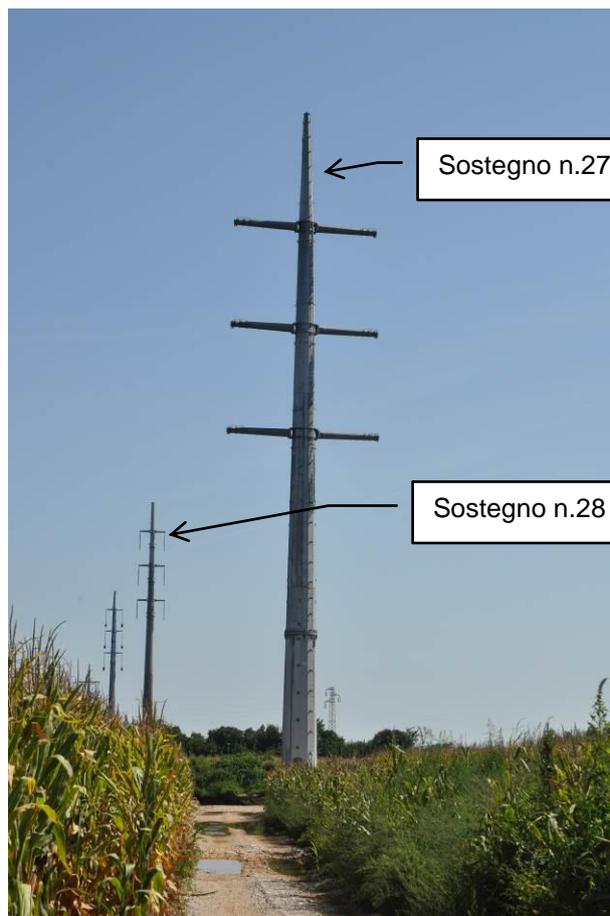

Sostegno n.27

Sostegno n.28

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	28 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di Pozzuolo del Friuli (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.28 e pista di accesso al sostegno

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	29 - PDT-33	Ubicazione:	Comune di Pozzuolo del Friuli (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole


SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.29

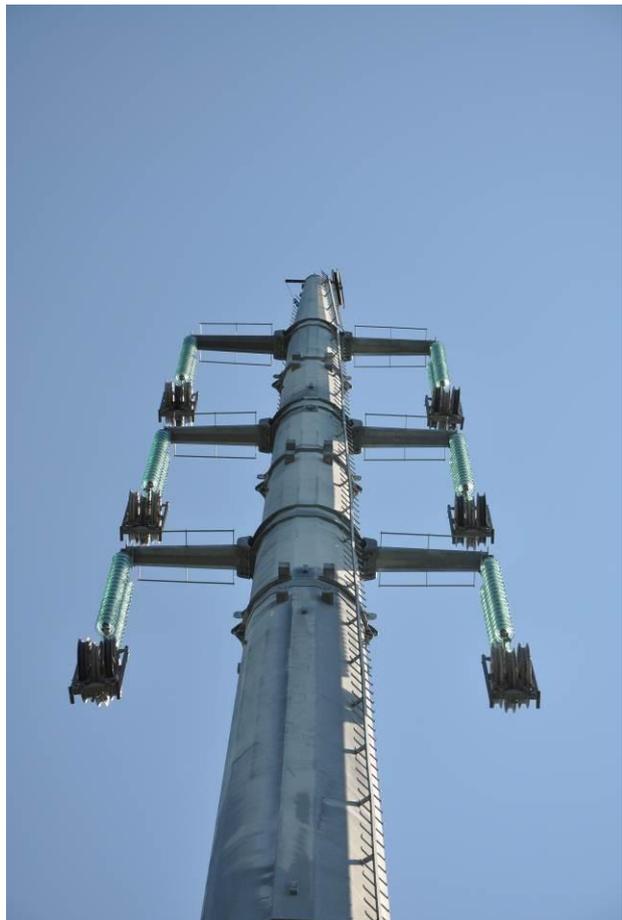

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	30 - AMdt-30	Ubicazione:	Comune di Mortegliano (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori stesi sulla campata a valle (Picch. 30÷31). Il sostegno risulta controventato a monte (verso Picch. 29).		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.30



Zavorre del sostegno n.30

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	31 - NDT-30	Ubicazione:	Comune di Mortegliano (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato con conduttori stesi sulle campate a monte (Picch. 30÷31) e a valle (Picch. 31÷32).		


ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

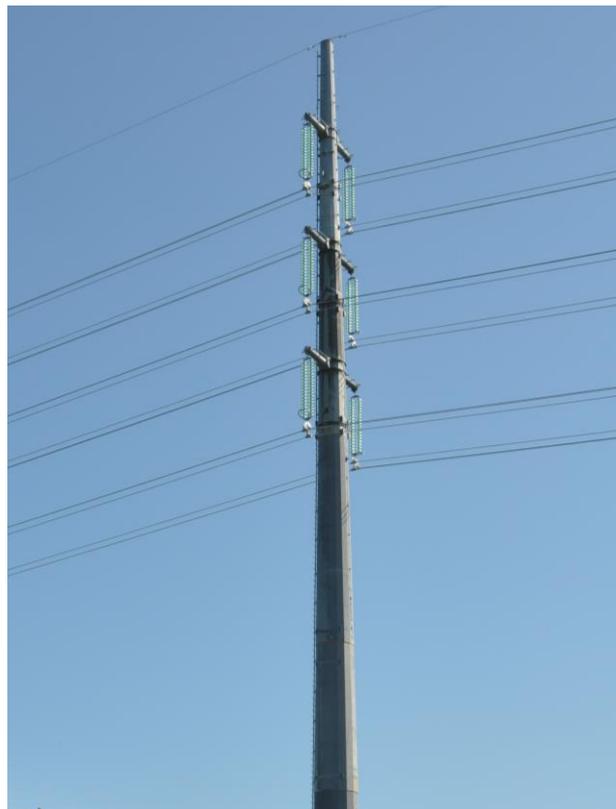

Sostegno n.31

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	32 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di Mortegliano (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato con conduttori stesi sulle campate a monte (Picch. 31÷32) e a valle (Picch. 32÷33).		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.32

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	33 - MDT-33	Ubicazione:	Comune di Pozzuolo del Friuli (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato con conduttori stesi sulle campate a monte (Picch. 32÷33) e a valle (Picch. 33÷34).		


ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

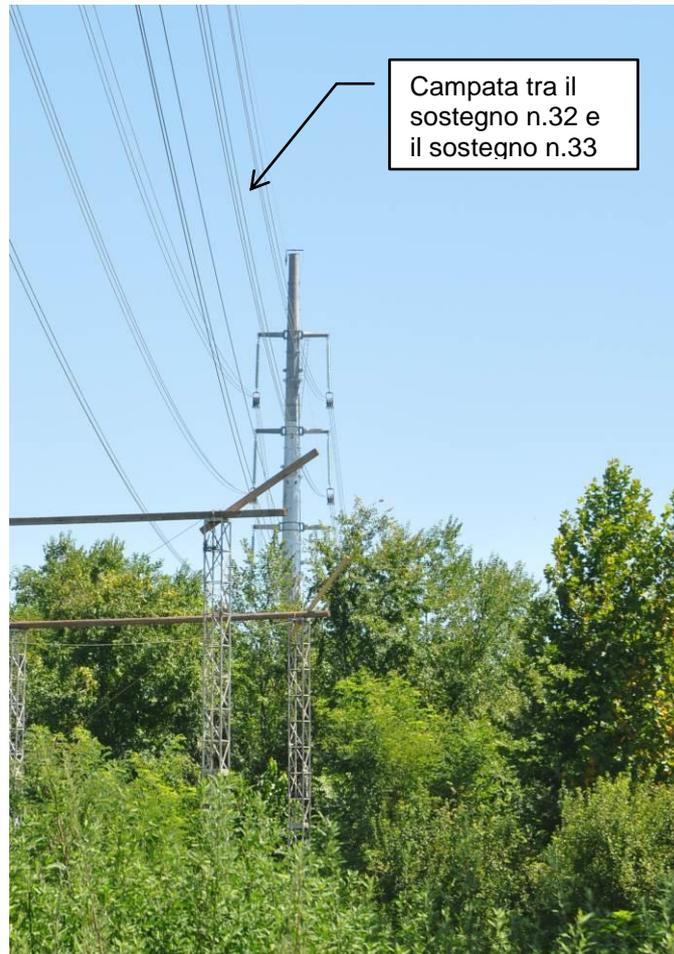

Sostegno n.33

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	34 - AMdt-30	Ubicazione:	Comune di Pozzuolo del Friuli (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato con conduttori stesi sulle campate a monte (Picch. 33÷34) e a valle (Picch. 34÷35).		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole


SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.34

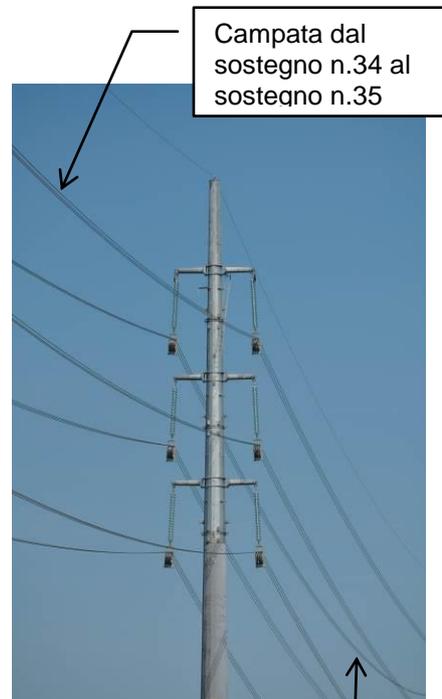

Sostegno n.35

Campata dal
sostegno n.35 al
sostegno n.36

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	35 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di Pozzuolo del Friuli (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato con conduttori stesi sulle campate a monte (Picch. 34÷35) e a valle (Picch. 35÷36).		


ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

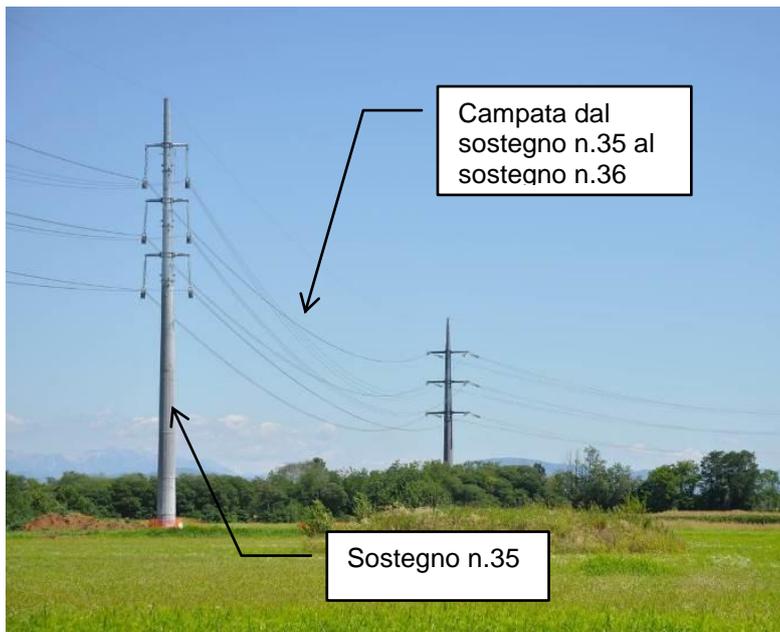

Sostegno n.35

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	36 - AMdt-30	Ubicazione:	Comune di Pozzuolo del Friuli (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato con conduttori stesi sulle campate a monte (Picch. 35÷36) e a valle (Picch. 36÷37).		


ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

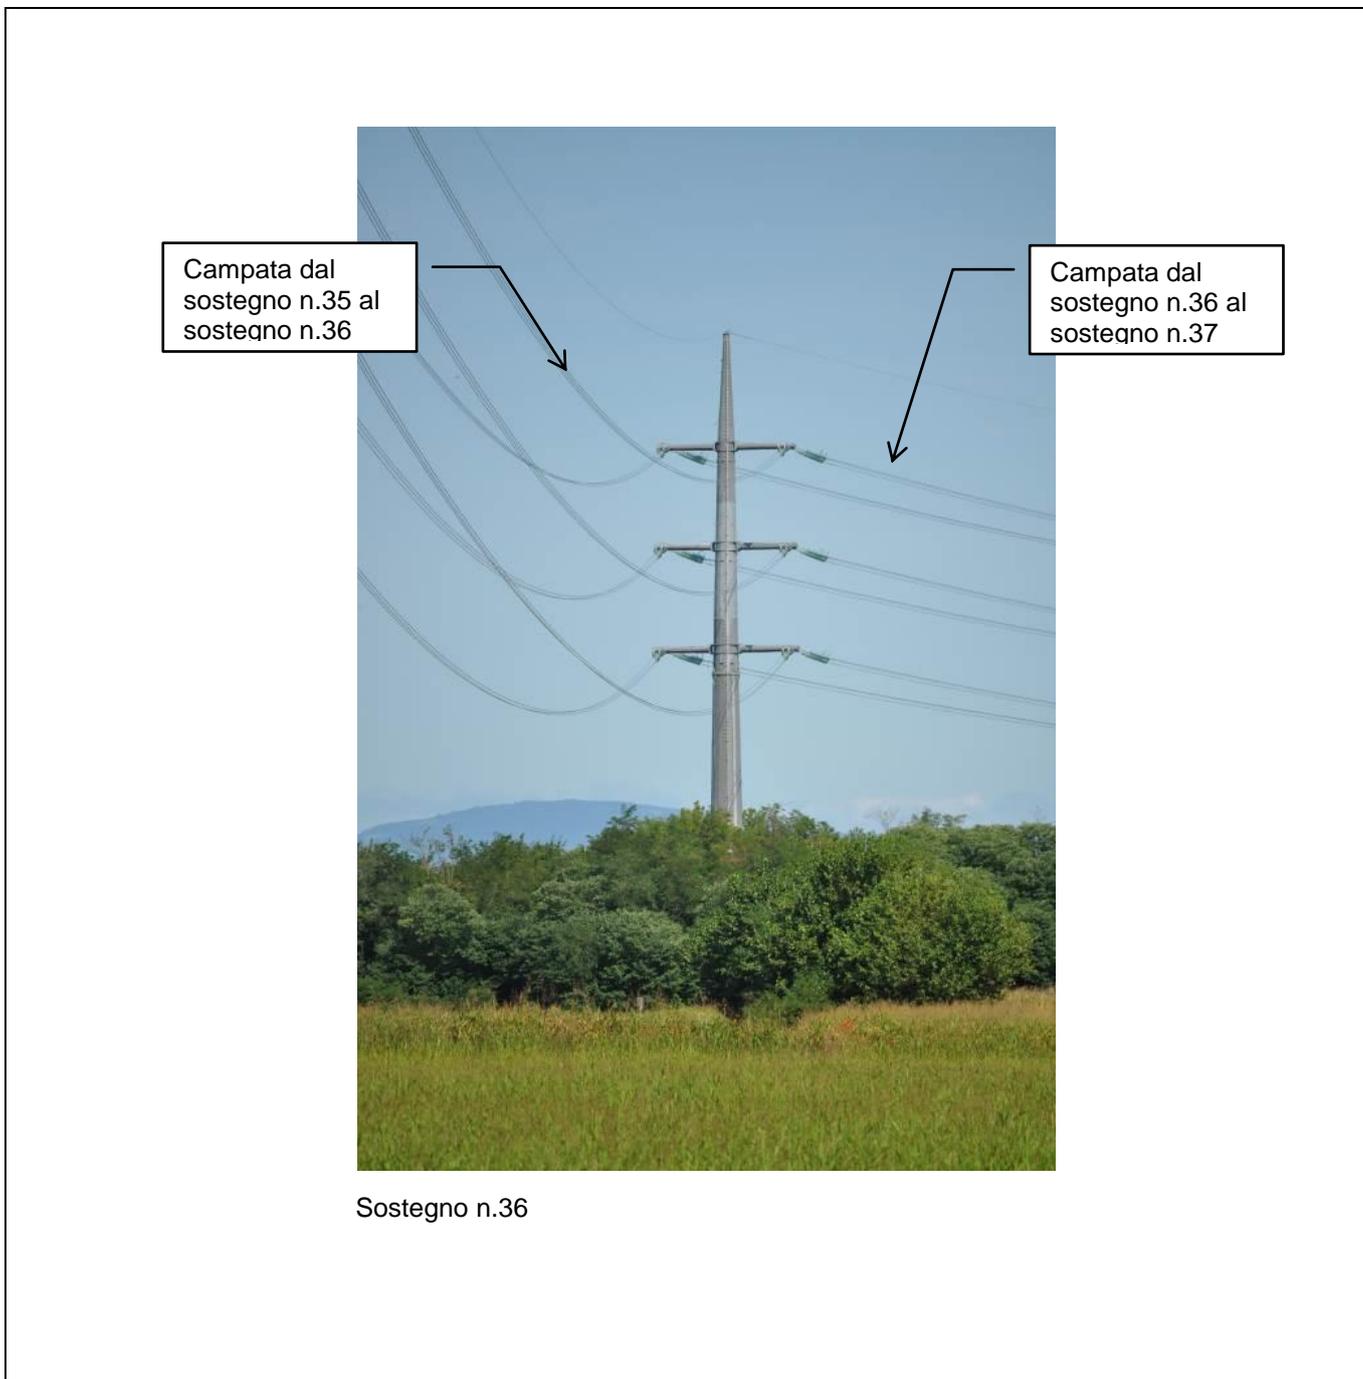

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	37 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di Pozzuolo del Friuli (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato con conduttori stesi sulle campate a monte (Picch. 36÷37) e a valle (Picch. 37÷38).		


ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

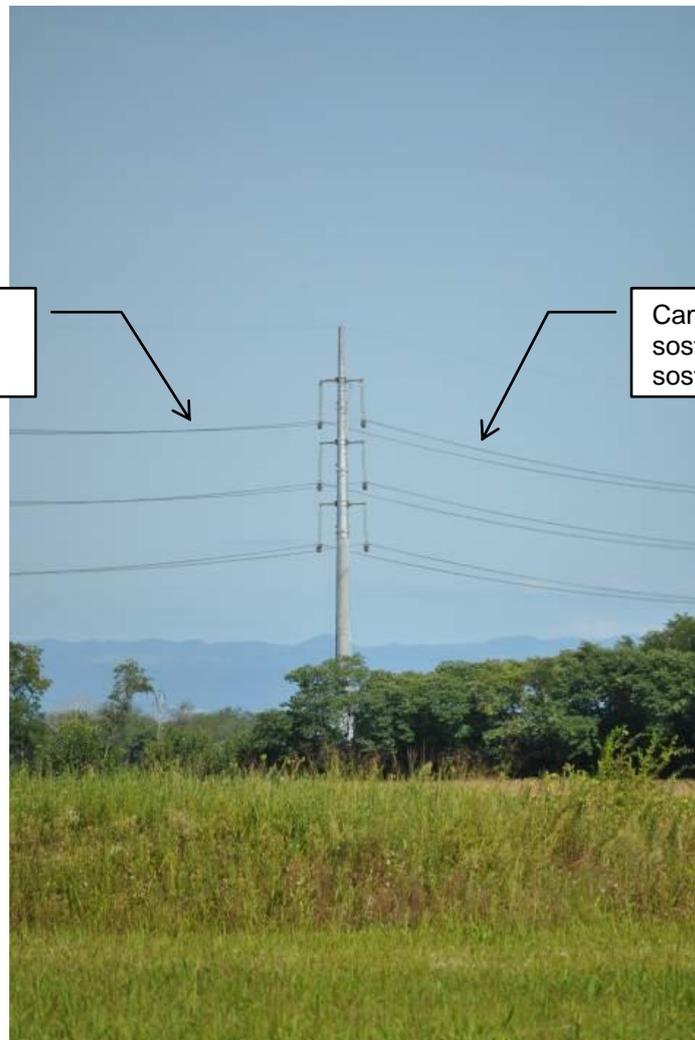

Campata dal sostegno n.36 al sostegno n.37

Campata dal sostegno n.37 al sostegno n.38

Sostegno n.37

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	38 - MDT-36	Ubicazione:	Comune di Mortegliano (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato con conduttori stesi sulle campate a monte (Picch. 37÷38) e a valle (Picch. 38÷39).		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.38



Pista di accesso al sostegno n.38

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	39 - MDT-36	Ubicazione:	Comune di Mortegliano (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato con conduttori stesi sulle campate a monte (Picch. 38÷39) e a valle (Picch. 39÷40).		

ATTIVITA' ESEGUITE

Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)


Tesatura

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole


SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

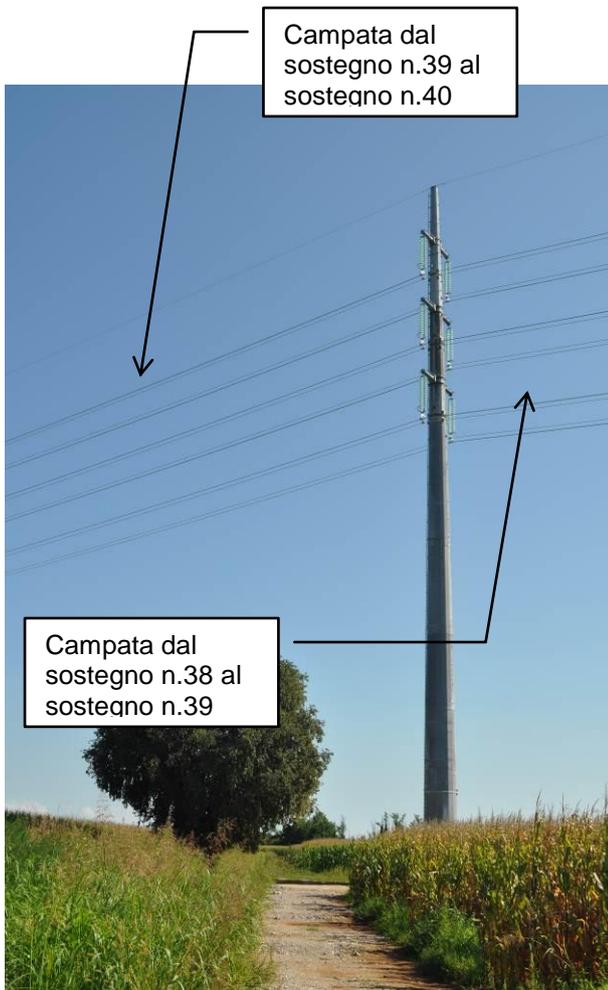

Sostegno n.39

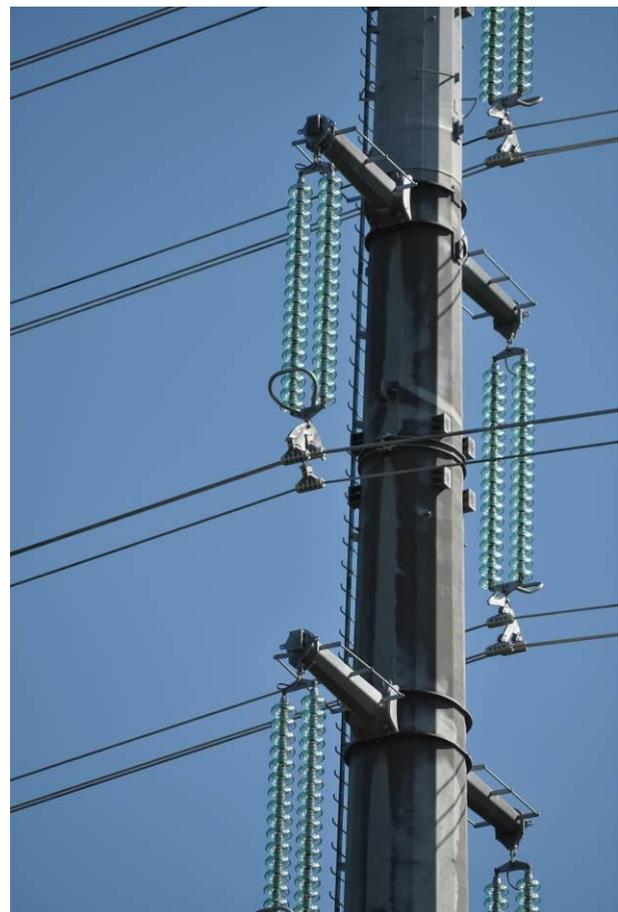

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	40 - MDT-33	Ubicazione:	Comune di Mortegliano (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato con conduttori stesi sulle campate a monte (Picch. 39÷40) e a valle (Picch. 40÷41).		


ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

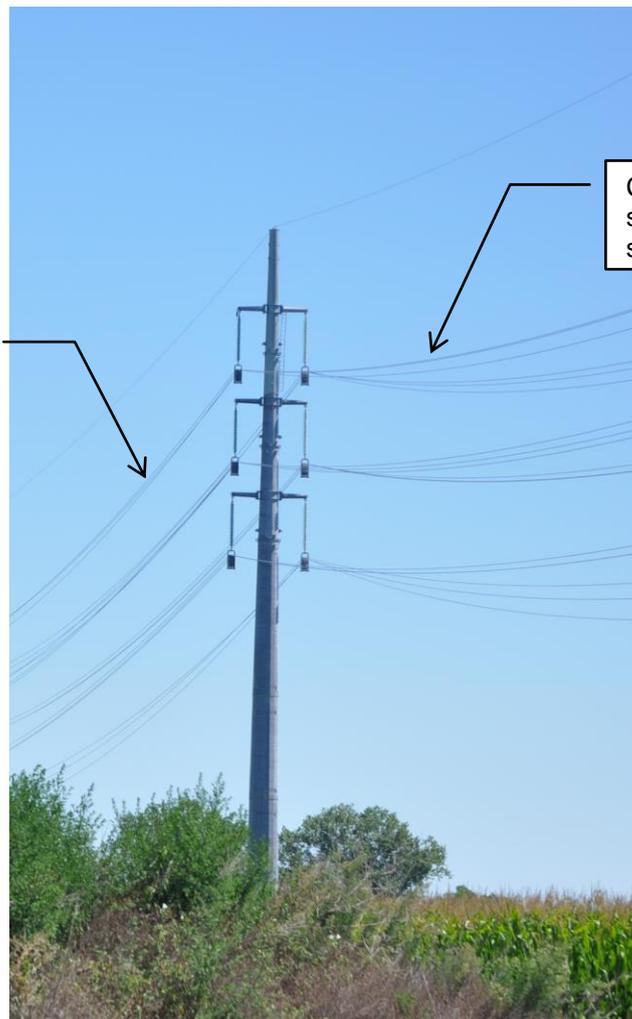

Sostegno n.40

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	41 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di Mortegliano (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato con conduttori stesi sulle campate a monte (Picch. 40÷41) e a valle (Picch. 41÷42).		


ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

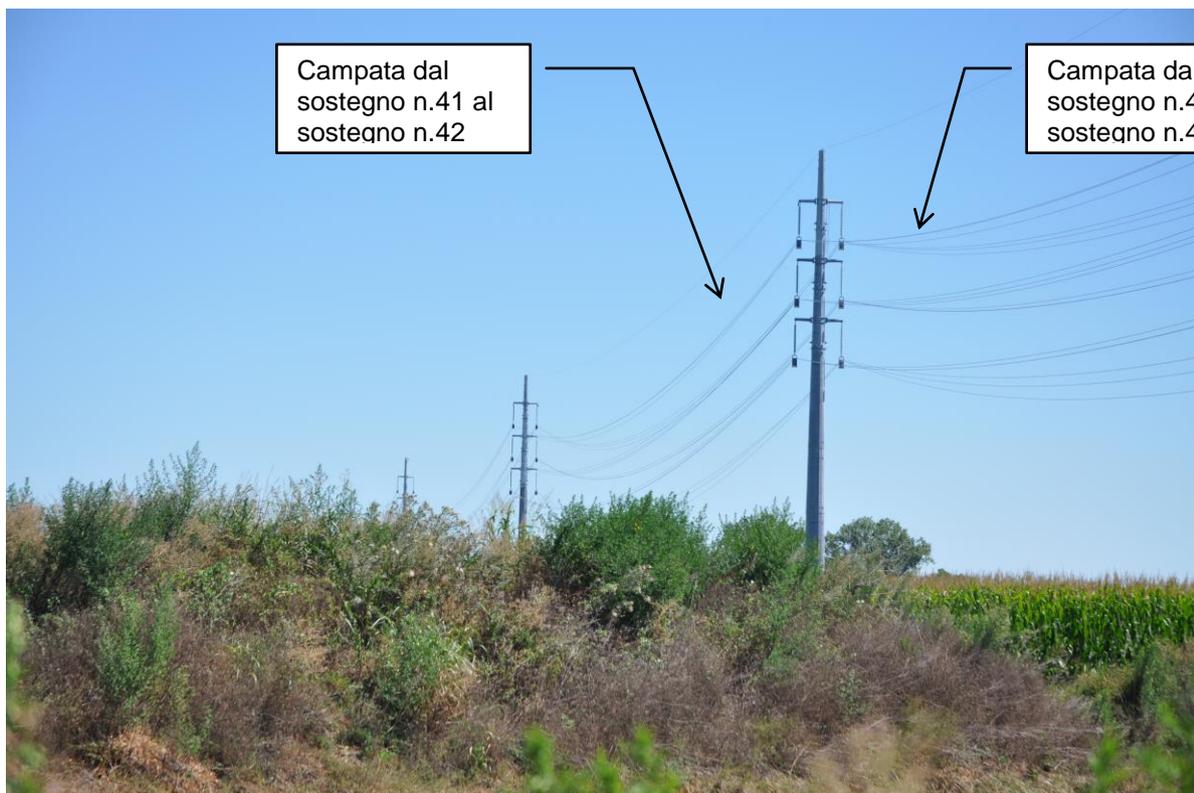

Sostegno n.41

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	42 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di Mortegliano (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato con conduttori stesi sulle campate a monte (Picch. 41÷42) e a valle (Picch. 42÷43).		


ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

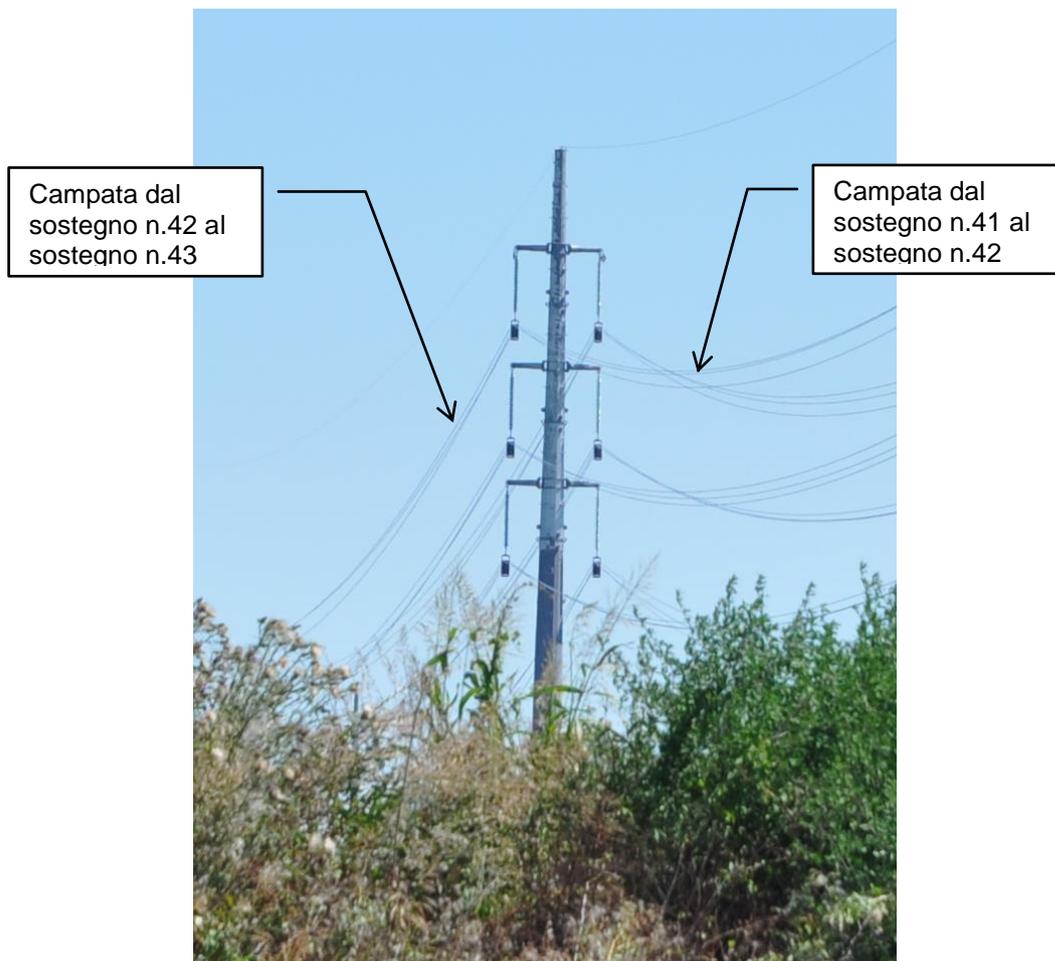

Sostegno n.42

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	43 - ALdt-30	Ubicazione:	Comune di Mortegliano (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato con conduttori stesi sulle campate a monte (Picch. 42÷43) e a valle (Picch. 43÷44).		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassimati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Campata dal sostegno n.42 al sostegno n.43

Campata dal sostegno n.43 al sostegno n.44

Sostegno n.43

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	44 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di Mortegliano (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato con conduttori stesi sulle campate a monte (Picch. 43÷44) e a valle (Picch. 44÷45).		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.44



Area di micro cantiere del sostegno n.44

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	45 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di Mortegliano (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato con conduttori stesi sulle campate a monte (Picch. 44÷45) e a valle (Picch. 45÷46).		


ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

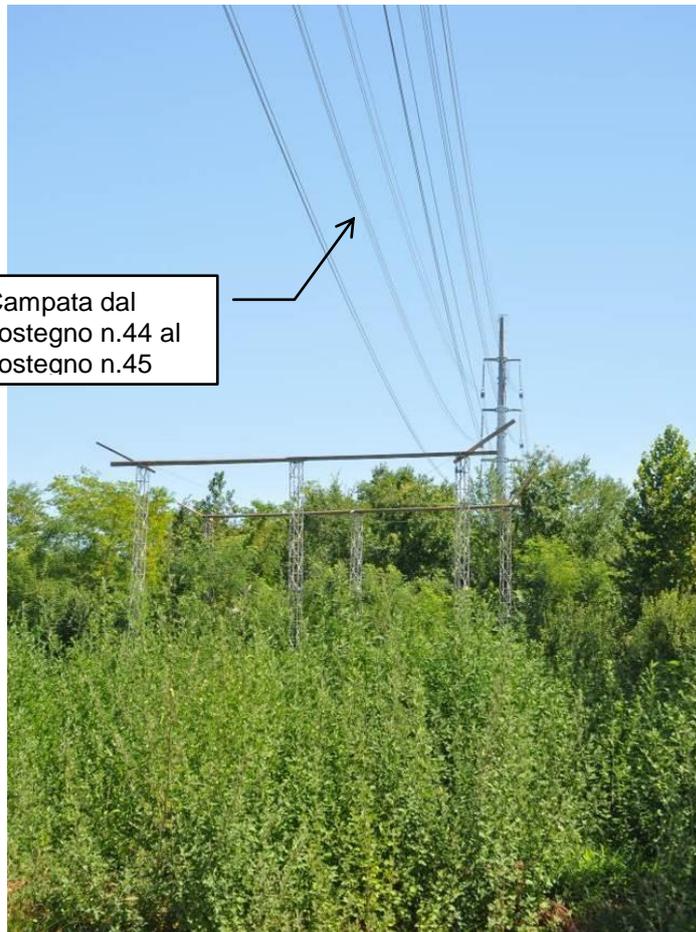

Sostegno n.45

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	46 - APdt-30	Ubicazione:	Comune di Mortegliano (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori stesi sulla campata a monte (Picch. 45÷46). Il sostegno risulta controventato a valle (verso Picch. 47).		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.46



Area di zavorra del sostegno n.46

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	47 - MDT-36	Ubicazione:	Comune di Pavia di Udine (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input checked="" type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.47

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	48 - ALdt-30	Ubicazione:	Comune di Pavia di Udine (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.48

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	49 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di Pavia di Udine (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE

Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura

<input type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.49

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	50 - AMdt-27	Ubicazione:	Comune di Pavia di Udine (UD)
Stato di fatto:	Completate le fondazioni iniziate le attività di montaggio del sostegno.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input type="checkbox"/> Completato <input checked="" type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: 2 n° conci a terra: 3 dei quali preassiemati:
<input type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.50 e pista di accesso al sostegno

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	51 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di Pavia di Udine (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.51

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	52 - ALdt-30	Ubicazione:	Comune di Santa Maria la Longa (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.52

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	53 - ALdt-30	Ubicazione:	Comune di Santa Maria la Longa (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.53 e pista di accesso al sostegno

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	54 - MDT-33	Ubicazione:	Comune di Santa Maria la Longa (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.54

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	55 - AMdt-33	Ubicazione:	Comune di Santa Maria la Longa (UD)
Stato di fatto:	Completate le fondazioni iniziate le attività di montaggio del sostegno.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input type="checkbox"/> Completato <input checked="" type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: 2 n° conci a terra: 4 dei quali preassiemati: 4
<input type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita, ...)

Tesatura	
<input type="checkbox"/>	Attività sul sostegno: <input type="checkbox"/> Montaggio isolatori <input type="checkbox"/> Montaggio carrucole
<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:

SCHEDE DI DETTAGLIO

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Stendimento conduttori |
| <input type="checkbox"/> | Regolazione |
| <input type="checkbox"/> | Morsettatura |
| <input type="checkbox"/> | Pendinatura |

Ripiegamento aree di cantiere

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Ripristino aree |
| <input type="checkbox"/> | Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate |

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Pista di accesso al sostegno n.55



Sostegno n.55

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	1a) Elettrodotto a 380 kV Udine Ovest - Udine Sud
Sostegno n.:	56 - AEdt-27	Ubicazione:	Comune di Santa Maria la Longa (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:	<input type="checkbox"/>	Attività calata portale Stazione:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere			
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree		
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate		

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.56 posizionato all'interno della SE Udine Sud



Base del sostegno n.56

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	2) Variante 1 Elettrodotta a 380 kV Planais Udine Ovest
Sostegno n.:	59 bis - CAst-27	Ubicazione:	Comune di Basiliano (UD)
Stato di fatto:	Sono state completate le tutte attività di montaggio del sostegno e di tesatura dei conduttori sulla campata a monte e a valle.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input checked="" type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura
<input checked="" type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.59 bis

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	2) Variante 1 Elettrodotto a 380 kV Planais Udine Ovest
Sostegno n.:	59 a - MST-27	Ubicazione:	Comune di Basiliano (UD) -
Stato di fatto:	Sono state completate le tutte attività di montaggio del sostegno e di tesatura dei conduttori sulla campata a monte e a valle.		


ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassimati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input checked="" type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura
<input checked="" type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

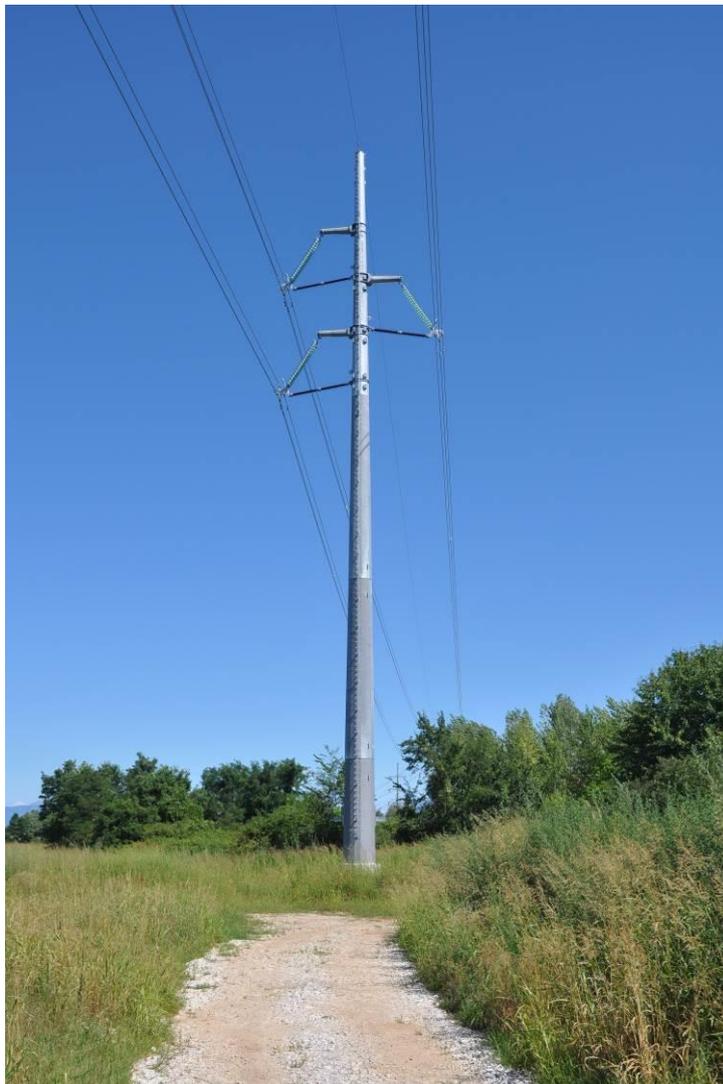

Sostegno n.59 a

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	2) Variante 1 Elettrodotto a 380 kV Planais Udine Ovest
Sostegno n.:	58 bis - ANst-27	Ubicazione:	Comune di Basiliano (UD) -
Stato di fatto:	Sono state completate le tutte attività di montaggio del sostegno e di tesatura dei conduttori sulla campata a monte e a valle.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassimati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input checked="" type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura
<input checked="" type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.58 bis

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	2) Variante 1 Elettrodotto a 380 kV Planais Udine Ovest
Sostegno n.:	58 a - MST-27	Ubicazione:	Comune di Basiliano (UD) -
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulle campate a monte e a valle.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input checked="" type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura
<input checked="" type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.58 a

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	2) Variante 1 Elettrodotto a 380 kV Planais Udine Ovest
Sostegno n.:	57 a - ALst-27	Ubicazione:	Comune di Basiliano (UD) -
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulle campate a monte e a valle.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input checked="" type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura
<input checked="" type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.57 a

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	2) Variante 1 Elettrodotto a 380 kV Planais Udine Ovest
Sostegno n.:	56 bis - MST-27	Ubicazione:	Comune di Basiliano (UD) -
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulle campate a monte e a valle.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input checked="" type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura
<input checked="" type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.56 bis

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	2) Variante 1 Elettrodotto a 380 kV Planais Udine Ovest
Sostegno n.:	56 a - ANst-27	Ubicazione:	Comune di Basiliano (UD) -
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulle campate a monte e a valle.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input checked="" type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura
<input checked="" type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.56 a

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	2) Variante 1 Elettrodotto a 380 kV Planais Udine Ovest
Sostegno n.:	55 a - CAst-33	Ubicazione:	Comune di Basiliano (UD) -
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulle campate a monte e a valle.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno: <input checked="" type="checkbox"/> Completato <input type="checkbox"/> Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input checked="" type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)

Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura
<input checked="" type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.55 a

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	Demolizione tratta Variante 380kV Planais - Udine Ovest: sost. 55 ÷ 59
Sostegno n.:	55	Ubicazione:	Comune di Basiliano (UD)

Stato di fatto:	Linea non più in esercizio
-----------------	----------------------------

ATTIVITA' ESEGUITE

Rimozioni e demolizioni

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Rimozione conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Rimozione isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Demolizione sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Demolizione fondazione (fino a q.ta - 2.00 m circa da piano campagna)

Ripristino aree

<input checked="" type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Fotografia non disponibile

SCHEDE DI DETTAGLIO


Tratta n.:	1	Progetto:	Demolizione tratta Variante 380kV Planais - Udine Ovest: sost. 55 ÷ 59
Sostegno n.:	56	Ubicazione:	Comune di Basiliano (UD)
Stato di fatto:	Linea non più in esercizio		

ATTIVITA' ESEGUITE

Rimozioni e demolizioni

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Rimozione conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Rimozione isolatori
<input type="checkbox"/>	Demolizione sostegno
<input type="checkbox"/>	Demolizione fondazione (fino a q.ta -..... m da piano campagna)
Ripristino aree	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

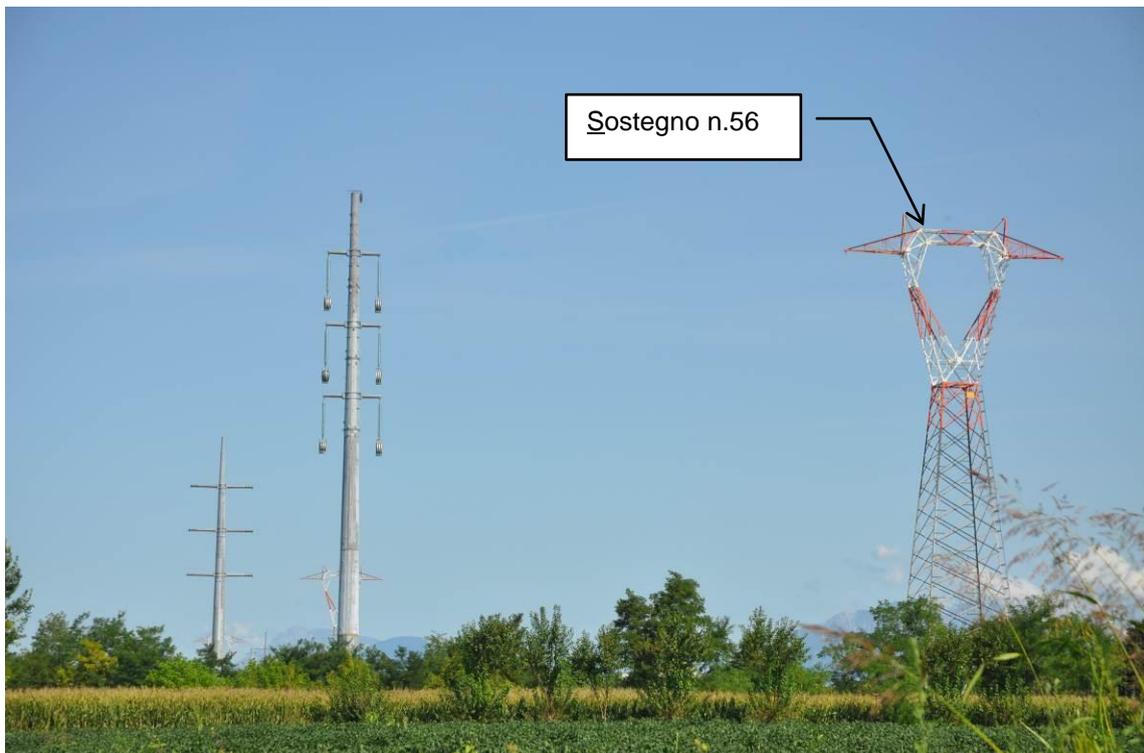

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	Demolizione tratta Variante 380kV Planais - Udine Ovest: sost. 55 ÷ 59
Sostegno n.:	57	Ubicazione:	Comune di Basiliano (UD)
Stato di fatto:	Linea non più in esercizio		

ATTIVITA' ESEGUITE

Rimozioni e demolizioni

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Rimozione conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Rimozione isolatori
<input type="checkbox"/>	Demolizione sostegno
<input type="checkbox"/>	Demolizione fondazione (fino a q.ta -..... m da piano campagna)
Ripristino aree	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	Demolizione tratta Variante 380kV Planais - Udine Ovest: sost. 55 ÷ 59
Sostegno n.:	58	Ubicazione:	Comune di Basiliano (UD)
Stato di fatto:	Linea non più in esercizio		

ATTIVITA' ESEGUITE

Rimozioni e demolizioni

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Rimozione conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Rimozione isolatori
<input type="checkbox"/>	Demolizione sostegno
<input type="checkbox"/>	Demolizione fondazione (fino a q.ta -..... m da piano campagna)

Ripristino aree

<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	1	Progetto:	Demolizione tratta Variante 380kV Planais - Udine Ovest: sost. 55 ÷ 59
Sostegno n.:	59	Ubicazione:	Comune di Basiliano (UD)
Stato di fatto:	Linea non più in esercizio		

ATTIVITA' ESEGUITE

Rimozioni e demolizioni

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Rimozione conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Rimozione isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Demolizione sostegno
<input type="checkbox"/>	Demolizione fondazione (fino a q.ta - 2.00 m circa da piano campagna)
Ripristino aree	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Fotografia non disponibile