


**RIQUALIFICAZIONE A 380 KV DELL'ELETTRODOTTO AEREO
 "CASSANO – RIC. OVEST BRESCIA" NELLA TRATTA COMPRESA TRA LE CITTÀ
 DI CASSANO D'ADDA E CHIARI ED OPERE CONNESSE**

**Allegato 3.3: Quadro di riferimento unitario paesistico per il
 territorio ricadente nella Città Metropolitana di Milano**
Fotoinserimenti

Storia delle revisioni		
Rev.	Data	Descrizione
00	08/02/2016	Prima emissione

Elaborato TAUW Italia Srl	Verificato L. Moiana			Approvato N. Rlvabene
------------------------------	-------------------------	--	--	--------------------------

Localizzazione PV1 su CTR

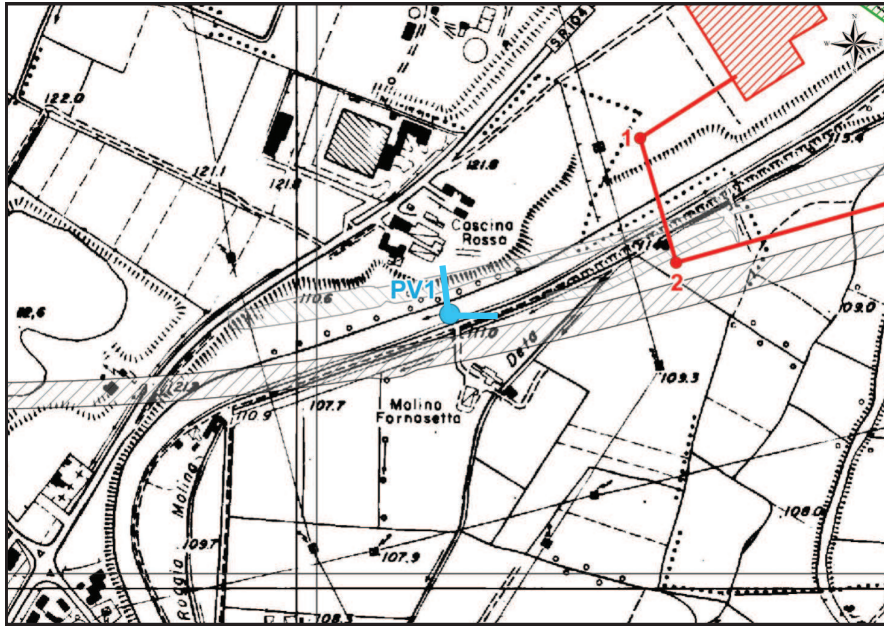



Localizzazione PV1 su Ortofoto




LEGENDA

Modalità di Intervento A: Nuova Costruzione con Demolizione


-  Realizzazione Nuovo Elettrodotto 380 kV DT
-  Demolizione Elettrodotto Esistente a 220 kV ST

Modalità di Intervento B: Montaggio Mensole e Posa Conduttori

-  Armamento Sostegni Esistenti con Conduttori 380 kV DT

Modalità di Intervento C: Nuova Costruzione

-  Realizzazione Nuovo Elettrodotto 380 kV DT

-  Stazione Elettrica "Cassano d'Adda" Sezione 380 kV


Fotoinserimento da PV1 - Stato Ante Operam




Fotoinserimento da PV1 - Stato Post Operam



Localizzazione PVX su CTR

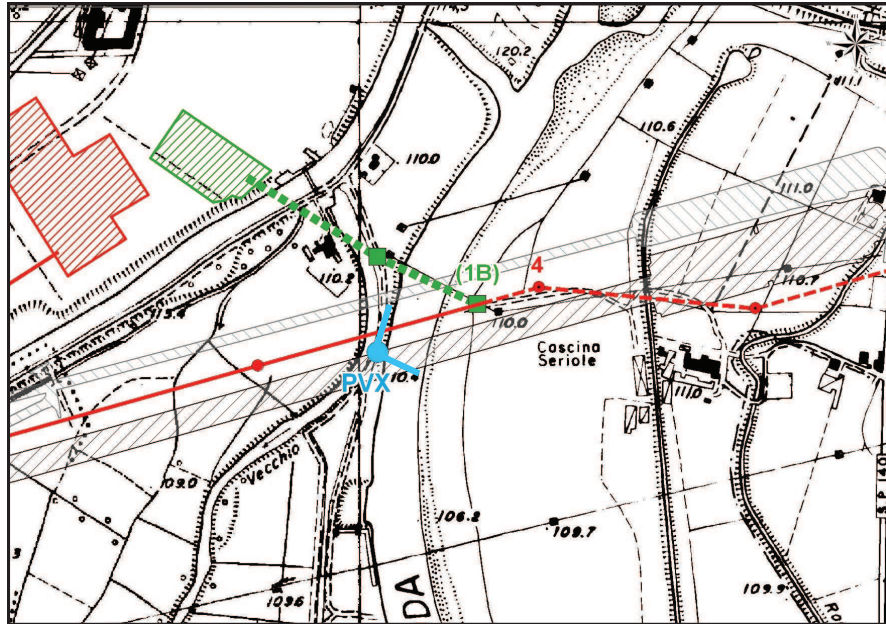

Localizzazione PVX su Ortofoto

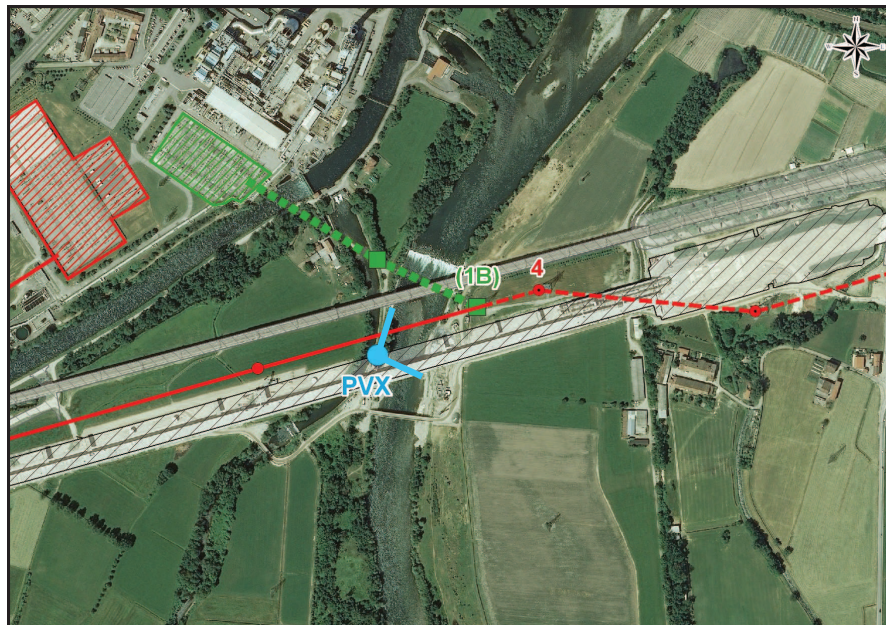

LEGENDA

Modalità di Intervento A: Nuova Costruzione con Demolizione

- ⁿ Realizzazione Nuovo Elettrodotto 380 kV DT
- ⁽ⁿ⁾ Demolizione Elettrodotto Esistente a 220 kV ST

Modalità di Intervento B: Montaggio Mensole e Posa Conduttori

- ⁿ Armamento Sostegni Esistenti con Conduttori 380 kV DT

Modalità di Intervento C: Nuova Costruzione

- ⁿ Realizzazione Nuovo Elettrodotto 380 kV DT


Fotoinserimento da PVX - Stato Ante Operam




Fotoinserimento da PVX - Stato Post Operam



Localizzazione PVY su CTR

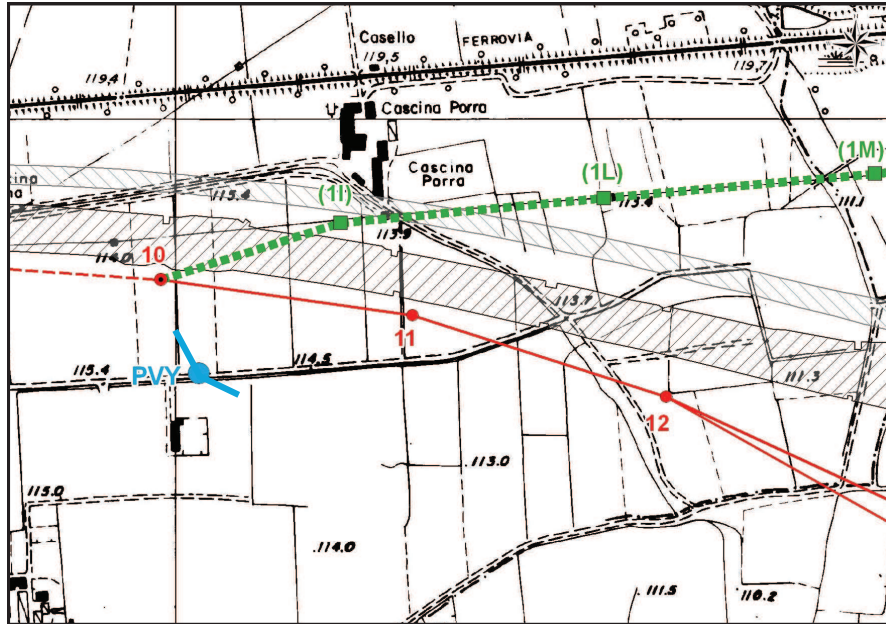

Localizzazione PVY su Ortofoto

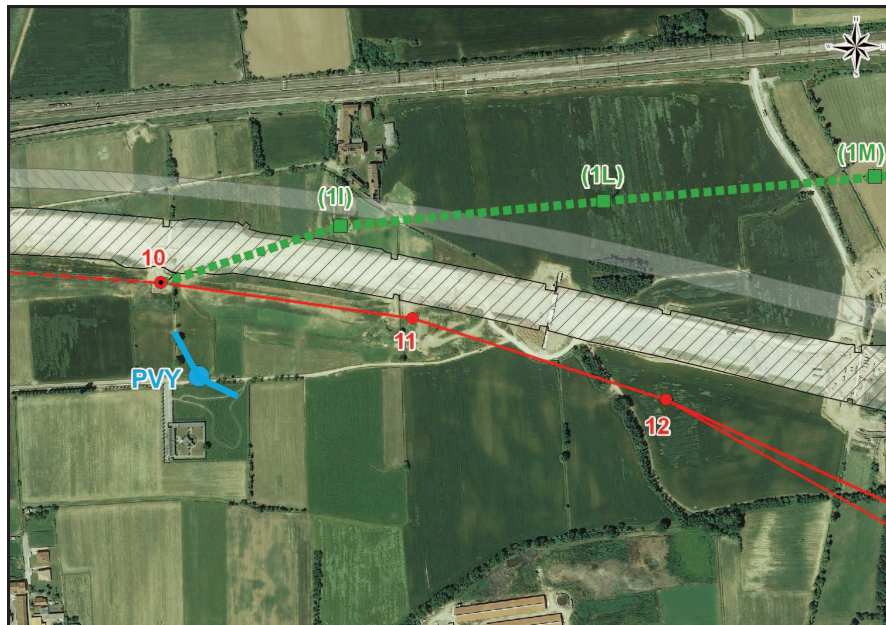

LEGENDA

Modalità di Intervento A: Nuova Costruzione con Demolizione

- ⁿ Realizzazione Nuovo Elettrodotto 380 kV DT
- ⁽ⁿ⁾ Demolizione Elettrodotto Esistente a 220 kV ST

Modalità di Intervento B: Montaggio Mensole e Posa Conduttori

- ⁿ Armamento Sostegni Esistenti con Conduttori 380 kV DT

Modalità di Intervento C: Nuova Costruzione

- ⁿ Realizzazione Nuovo Elettrodotto 380 kV DT

Fotoinserimento da PVY- Stato Ante Operam



Fotoinserimento da PVY - Stato Post Operam

