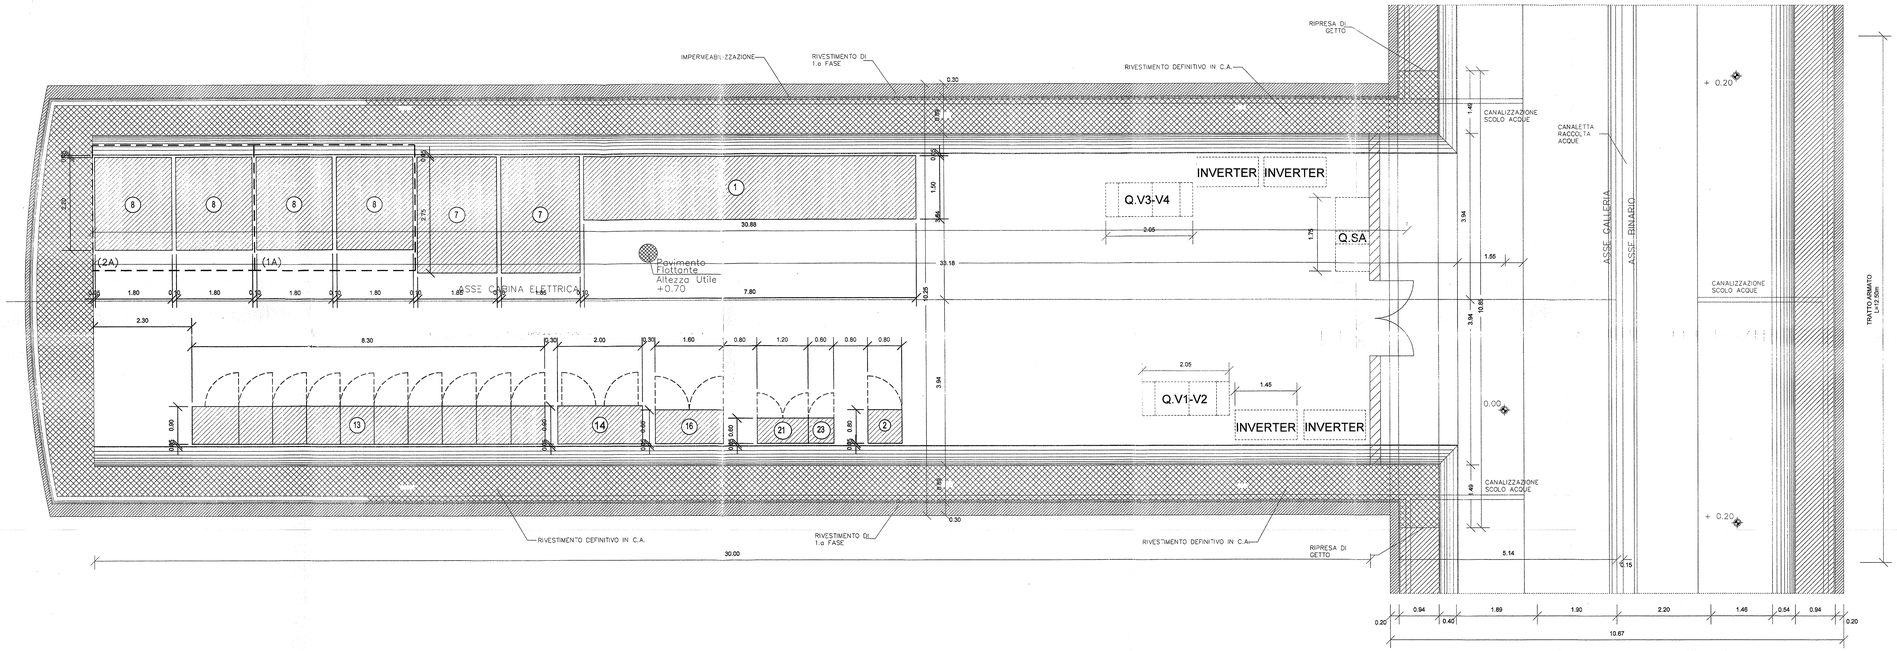

NOTA

RISPETTO ALLA SICUREZZA QUESTA SOLUZIONE HA UN UNICA USCITA,
CONTRARIAMENTE ALLA SOLUZIONE PRECEDENTE CON DUE USCITE

PIANTA PIANO TERRA - SCALA 1:50

NOTE GENERALI

1	LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI.	3	TUTTE LE PORTE ESTERNE DOVRANNO ESSERE IN LAMIERA DI ACCIAIO PRESSOPIEGATA SU STRUTTURA IN ACCIAIO CON GRIGLIA DI VENTILAZIONE A PERSIANA E RETE ANTITOPO.
2	QUESTO DOCUMENTO E' VALIDO PER INTERFACCIA TRA LE DO.CC. E LE TECNOLOGIE	4	ALTEZZA UTILE LOCALI MINIMA = 3.50 mt. da fdo Pavimento Tecnico ALTEZZA UTILE NETTA SOTTO PAVIMENTO SOPRAELEVATO 70cm. (PORTATA PAVIMENTO SOPRAELEVATO 3000 kg/mq)

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

CODICE	REV.	TECNOLOGIA	TITOLO	EMITTENTE
A30100DCV2ILF000AQ83	A	IMPIANTO DI TERRA	IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE LAY OUT IMPIANTO DI TERRA CAMERONE 15kV CON POZZO	ASTS
A30100DCV2ILF000AQ93	A	SISTEMAZIONE IMPIANTISTICA	IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE LAY OUT DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE CAMERONE 15kV CON POZZO	ASTS

NOTA PARTICOLARE

PER QUANTO CONCERNE I PERCORSI, IL NUMERO E LA CONSISTENZA DEI CAVIDOTTI ESTERNI VEDI DOC. "SATURNO" N. A301.00.D.CV.FX.IT0000.007 - REV. H - FG. 24 DI 36

1A	PRESENTE IN TUTTI I CAMERONI AD ECCEZIONE DEI CAMERONI KM 2+176 ICP E KM 0+550 B. D.
2A	PRESENTE SOLO NEI CAMERONI KM 4+195 E KM 0+550 CHE ALIMENTANO ANCHE I QDT DEL IC VOLTRI

QUESTO DOCUMENTO E' VALIDO PER I CAMERONI 15/1 kV POSTI NELLE SEGUENTI GALLERIE ED ALLE SEGUENTI KILOMETRICHE:

GALLERIA III VALICO	GALLERIA I.C. VOLTRI
1+841	0+550 B. D.
2+176 ICP	----------
4+195 ICD	----------
30+555	

LEGENDA APPARECCHIATURE IMP. LUCE E F.M.- RIF. ASTS

LOCALE DI RIFERIMENTO : CABINA ELETTRICA (PIANO TERRA)

POS.	DESCRIZIONE	Q.TA	POS.	DESCRIZIONE	Q.TA
1	QGT 7800 x 1800 x 2700	1	14	QE 2000 x 800 x 2200	1
2	QTO 800 x 800 x 2250	1	16	UPS completo di batterie 1800 x 800 x 1800	1
7	TRAFO 1500 4kV 2750 x 1850 x 2450 (BOX)	2	21	CARICA BATTERIE 110Vcc 1200 x 800 x 2100	1
8	TRAFO 15/10 2200 x 1850 x 2850 (BOX)	4	23	BATTERIE 110Vcc 800 x 800 x 2100	1
13	QGBT 1600V + 1kV 8800 x 800 x 2200	1	----------	----------	----------

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. /A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE
LAY OUT APPARATI LFM
CAMERONE 15KV CON POZZO

GENERAL CONTRACTOR	ITALFERR S.p.A.	SCALA :
IL PROGETTISTA INTEGRATO (ART. 53 D.P.R. 554/99) Ing. Enzo Fagnani Data:	Consorzio Cociv Project Manager Data:	1:50

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	FOGLIO
A301	00	D	CV	2L	LF000A	G20	A	001 di 001

CONSORZIO SATURNO

VISTO CONSORZIO SATURNO
Firma: R. MARINELLI Data: 10 MAR 2012

Progettazione :

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	EMISSIONE	MARULLO	26 FEBBR. 2012	PIGNATA	27 FEBBR. 2012	LA MURA	28 FEBBR. 2012
B							
C							

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO DOTT. ING. RUFOLO ALFREDO ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE COLN. 10264

n. Elab.: XXX

File: A30100DCV2ILF000G20_A
Cod. origine: XXXXXXXXXXXXXXXX_X

CUP: F81H92000000008

Scala di plot: 1:1

TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI: LA PRODUZIONE ANCHE PARZIALE E VIETATA