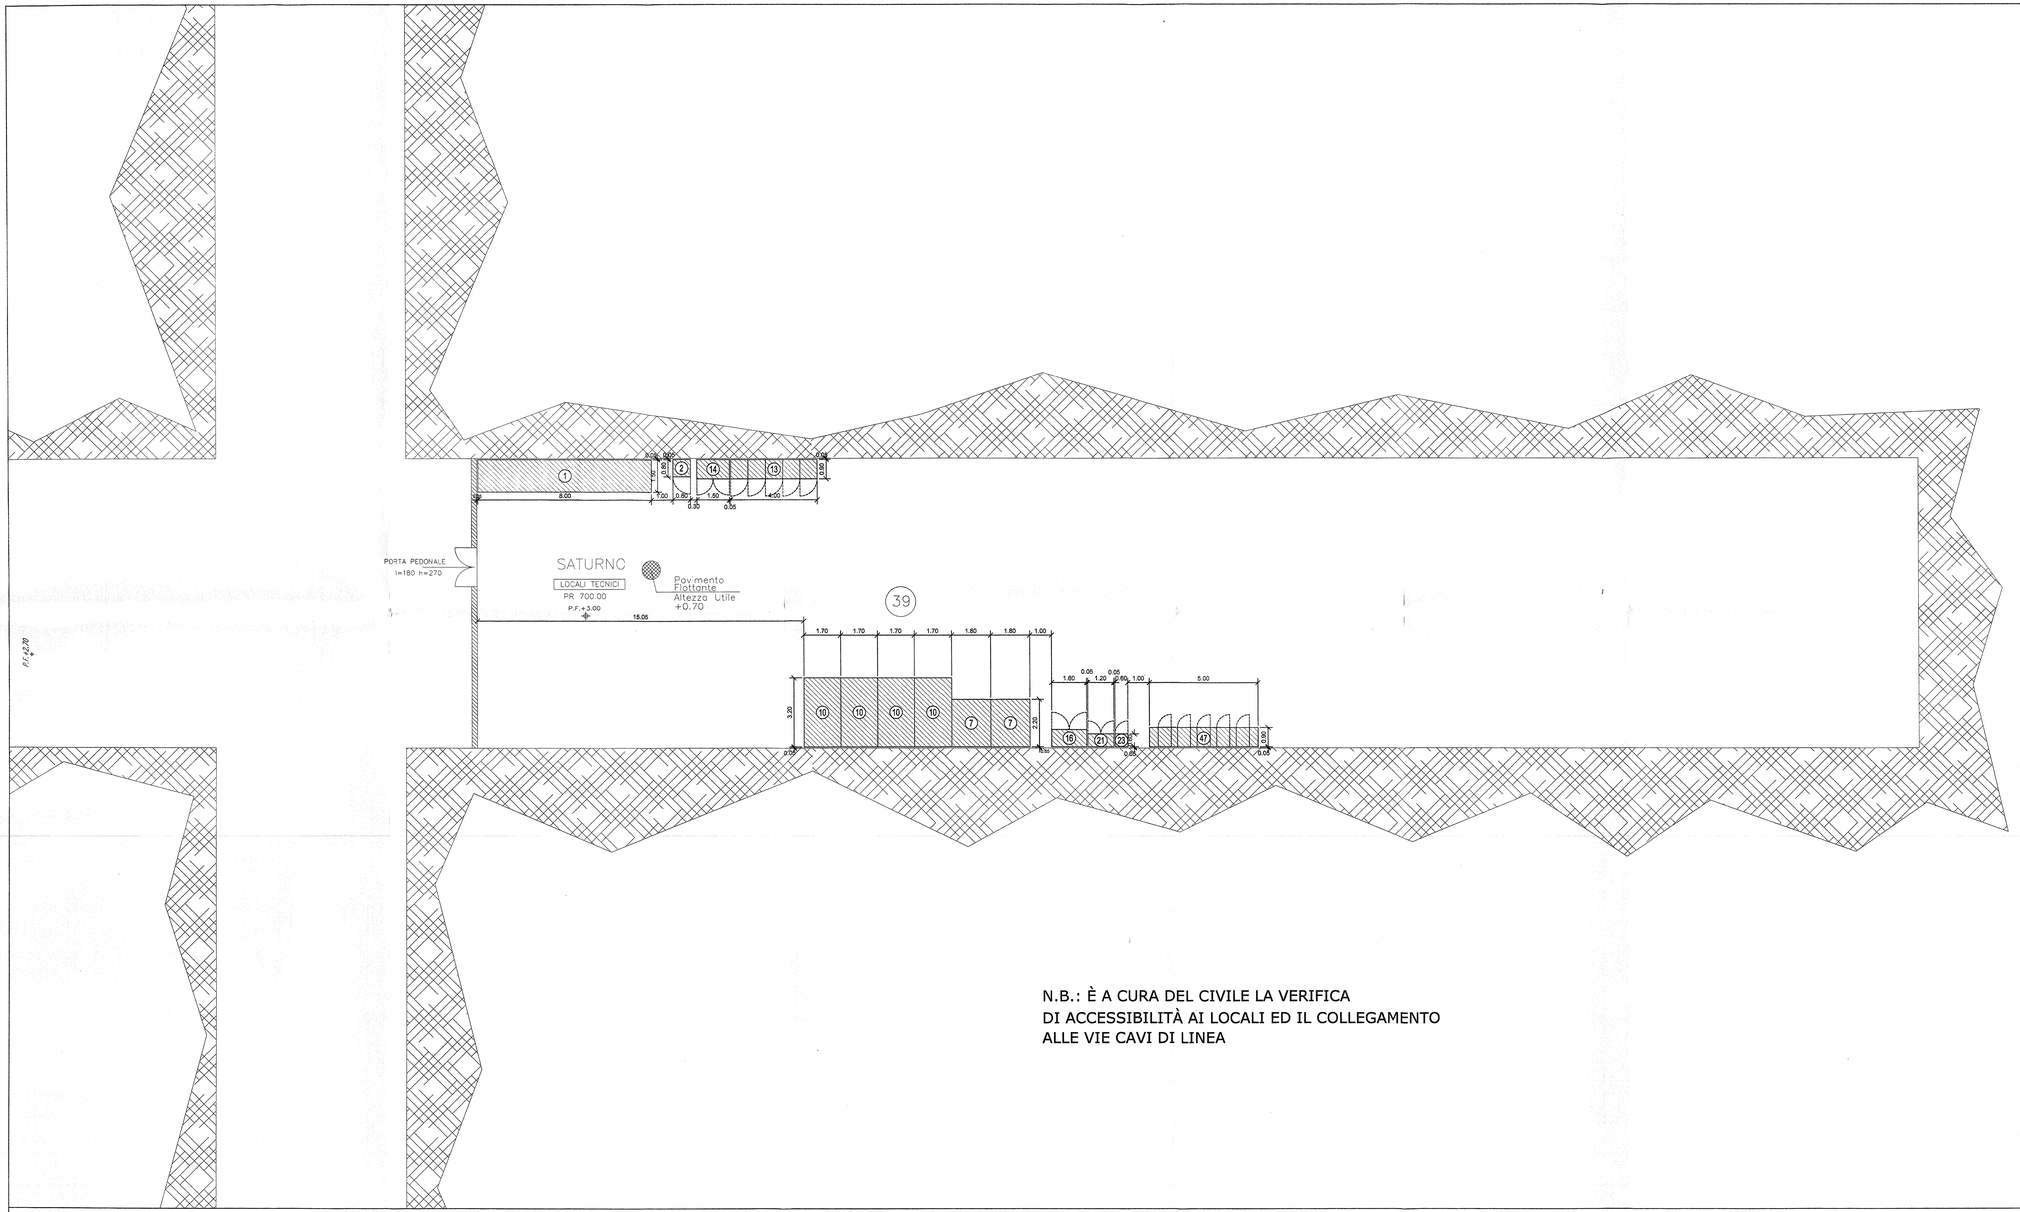


N.B.: È A CURA DEL CIVILE LA VERIFICA
DI ACCESSIBILITÀ AI LOCALI ED IL COLLEGAMENTO
ALLE VIE CAVI DI LINEA

PIANTA CABINA 2 CENTRALE DI VENTILAZIONE - SCALA 1:100

## NOTE GENERALI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI. | 3 | TUTTE LE PORTE ESTERNE DOVRANNO ESSERE IN LAMIERA DI ACCIAIO PRESSOPIEGATA SU STRUTTURA IN ACCIAIO CON GRIGLIA DI VENTILAZIONE A PERSIANA E RETE ANTITOPO |
| 2 | QUESTO DOCUMENTO E' VALIDO PER INTERFACCIA TRA LE OO.CC. E LE TECNOLOGIE | 4 | ALTEZZA UTILE LOCALI MINIMA = 3.60 mt. da filo Pavimento Tecnico<br>ALTEZZA UTILE NETTA SOTTO PAVIMENTO SOPRAELEVATO 70cm (PORTATA PAVIMENTO SOPRAELEVATO 3500 kg/mq) |

## DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

| CODICE | REV. | TECNOLOGIA | TITOLO | EMITTENTE |
|---|---|---|---|---|
| A30100DCV2LLF0008G06 | A | SISTEMAZIONE IMPIANTISTICA | IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE<br>LAY OUT DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE<br>AREA SICUREZZA VALLEMME -<br>CABINA 2 CENTRALE DI VENTILAZIONE | ASTS |
| A30100DCV2LLF0008G07 | A | IMPIANTO DI TERRA | IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE<br>LAY OUT IMPIANTO DI TERRA<br>AREA SICUREZZA VALLEMME -<br>CABINA 2 CENTRALE DI VENTILAZIONE | ASTS |
| | | | | 00-OC. |

## NOTA PARTICOLARE

PER QUANTO CONCERNE I PERCORSI, IL NUMERO E LA CONSISTENZA DEI CAVIDOTTI ESTERNI VEDI DOC. "SATURNO" N. A301 00 D CV PX IT0000 007

## LEGENDA APPARECCHIATURE IMP. LUCE E F.M.- RIF. ASTS

LOCALE DI RIFERIMENTO: CABINA 2 CENTRALE DI VENTILAZIONE (ITEM 39)

| POS. | DESCRIZIONE | Q.TA | POS. | DESCRIZIONE | Q.TA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QGBT<br>8000 x 1500 x 2200 | 1 | 15 | QG<br>1600 x 800 x 2200 | 1 |
| 2 | QDT<br>800 x 800 x 2250 | 1 | 16 | UPS 200 kva batterie<br>1800 x 800 x 1800 | 1 |
| 7 | TRAFO 1500 4/0V<br>2200 x 1800 x 2200 (BOX) | 2 | 17 | CARICA BATTERIE 110vcc<br>1200 x 600 x 2100 | 1 |
| 10 | TRAFO 1500 6/6kV<br>3200 x 1700 x 2800 (BOX) | 4 | 20 | BATTERIE 110vcc<br>600 x 600 x 2100 | 1 |
| 13 | QGBT<br>4000 x 800 x 2200 | 1 | 21 | QUADRO 0.69 kV<br>5000 x 800 x 2275 | 1 |




PIANTA CHIAVE

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

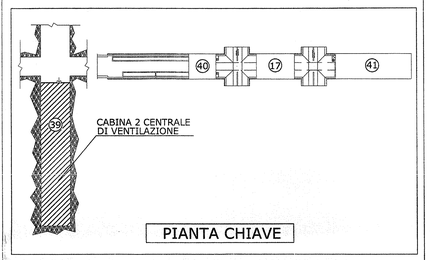ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. /A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE
LAY OUT APPARATI LFM
AREA SICUREZZA VALLEMME - CABINA 2 CENTRALE DI VENTILAZIONE

| GENERAL CONTRACTOR | | ITALFERR S.p.A. | SCALA : |
|---|---|---|---|
| INGEGNERIA INTEGRATA<br>IL PROGETTISTA INTEGRATO<br>Ing. Pietro Pagani<br>Data: | Consorzio Cociv<br>Project Manager<br>Data: | | VARIE |

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. | FOGLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A301 | 00 | D | CV | 2L | LF000B | G05 | A | 001 - 001 |

CONSORZIO SATURNO

VISTO CONSORZIO SATURNO

| Firma | Data |
|---|---|
| Il Vice Direttore Tecnico | 19 Giugno 2012 |

Progettazione :

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | EMISSIONE | MARULLO | 20 Giugno 2012 | RONATA | 27 Giugno 2012 | LA MURA | 28 Giugno 2012 |
| B | | | | | | | |
| C | | | | | | | |

n. Elab.: xxx

File: A30100DCV2LLF0008G06_A.xxx
Cod. origine: XXXXXXXXXXXXXXXX_X

CUP: F81H92000000008

Scala di plot: 1:1

TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI: LA PRODUZIONE ANCHE PARZIALE È VIETATA.