



STRALCIO PLANIMETRICO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
SCALA 1:1000

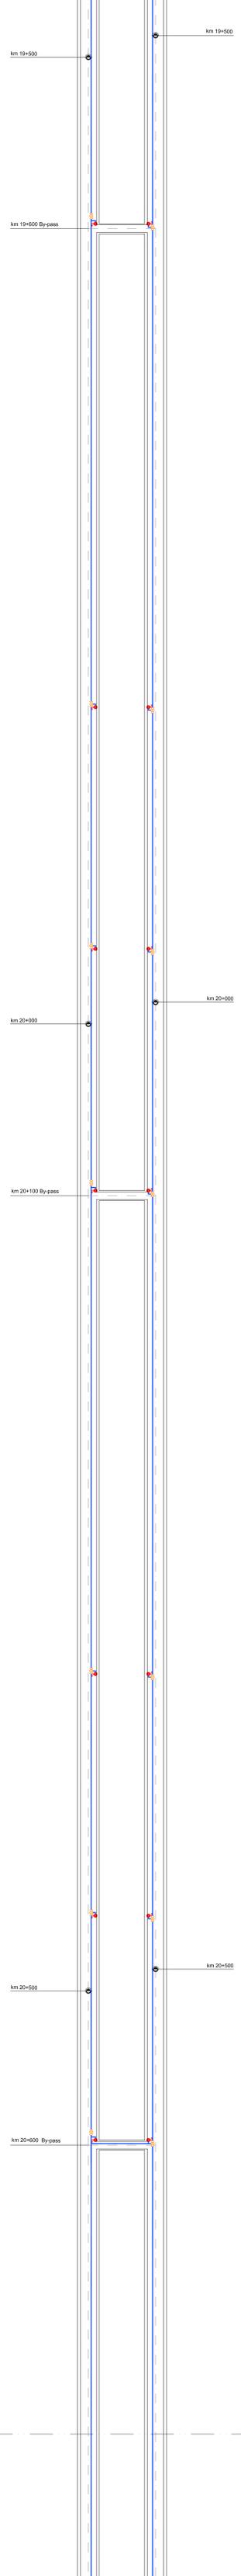

PIANTA CHIAVE

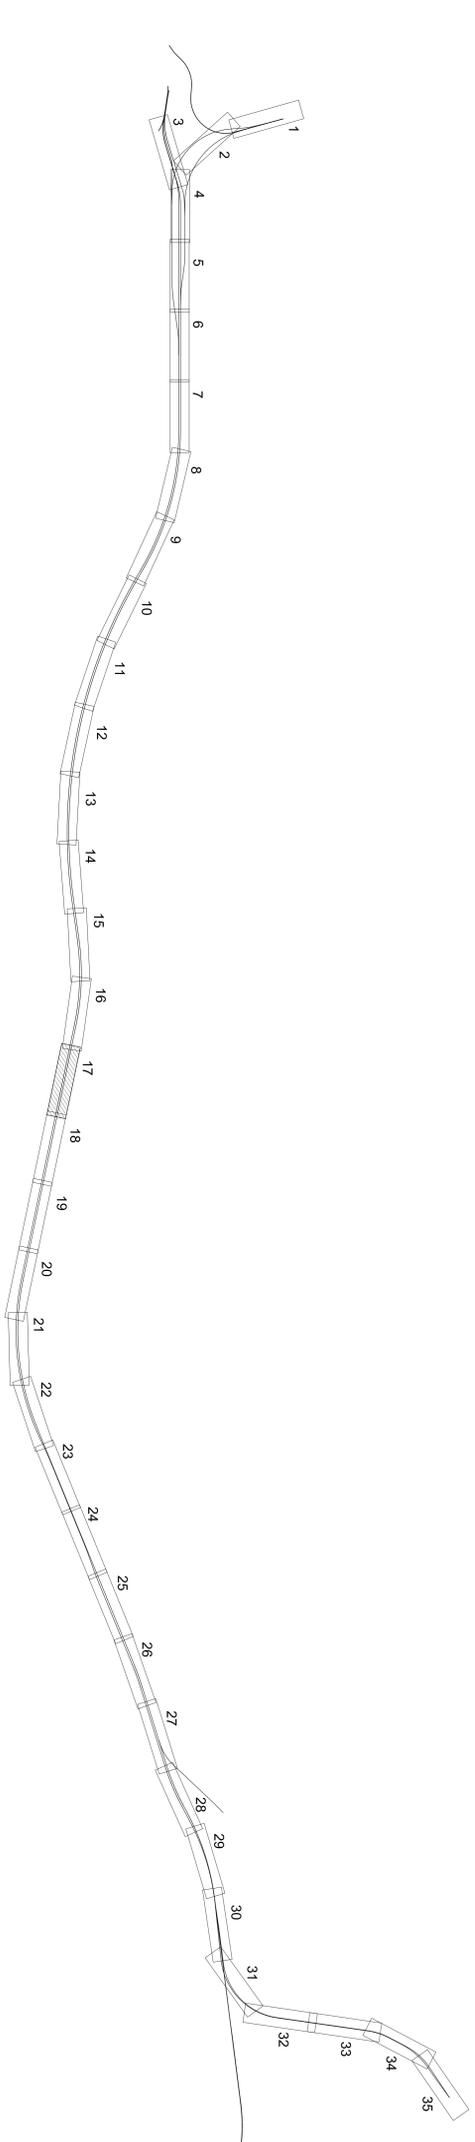

LEGENDA

	VALVOLA	POSIZIONE DI COMPLETO RIPOZITTO CON SARRACINESCA ANTINFILTRAZIONE
	IDRANTE	POSIZIONE CON SARRACINESCA PROTETTA IN COLONNA DI MANOVRA
	TUBAZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO	TUBAZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DI LINEA AC 20/150
	TUBAZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO	TUBAZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO NELLE INTERCONNESSIONI DA 150

NOTA:
NEL TRATTO ALL'AVVERTO LE TUBAZIONI DEVONO ESSERE PROTETTE DAL GELIO CON CAVO ELETTRICO ISOLANTE

COMMITTENTE:

ALTA SORREGGIANZA

GENERAL CONTRACTOR:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGE OBIETTIVO N.443/01
TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO DEFINITIVO
IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
PARTE MECCANICA
INTERCONNESSIONE DI VOITRI/GALLERIA DI VALICO
PLANIMETRICA 17/23

GENERAL CONTRACTOR		ITALFERR S.p.A.		SCALA		1:1000	
COMPLESSO		FOI		CATEGORIA		FOI	
A3011		D		A11000X		017	
CONTRATTORE		NOME		CATEGORIA		FOI	
010		CVI		P7		017	
PROGETTISTI		DATA		CATEGORIA		FOI	
A3011		17/07/23		A11000X		017	
DESCRIZIONE OPERAZIONE		MATERIA		CATEGORIA		FOI	
002		14/03/23		A11000X		017	
003		14/03/23		A11000X		017	
004		14/03/23		A11000X		017	
005		14/03/23		A11000X		017	
006		14/03/23		A11000X		017	
007		14/03/23		A11000X		017	
008		14/03/23		A11000X		017	
009		14/03/23		A11000X		017	
010		14/03/23		A11000X		017	
011		14/03/23		A11000X		017	
012		14/03/23		A11000X		017	
013		14/03/23		A11000X		017	
014		14/03/23		A11000X		017	
015		14/03/23		A11000X		017	
016		14/03/23		A11000X		017	
017		14/03/23		A11000X		017	
018		14/03/23		A11000X		017	
019		14/03/23		A11000X		017	
020		14/03/23		A11000X		017	
021		14/03/23		A11000X		017	
022		14/03/23		A11000X		017	
023		14/03/23		A11000X		017	
024		14/03/23		A11000X		017	
025		14/03/23		A11000X		017	
026		14/03/23		A11000X		017	
027		14/03/23		A11000X		017	
028		14/03/23		A11000X		017	
029		14/03/23		A11000X		017	
030		14/03/23		A11000X		017	
031		14/03/23		A11000X		017	
032		14/03/23		A11000X		017	
033		14/03/23		A11000X		017	
034		14/03/23		A11000X		017	
035		14/03/23		A11000X		017	
036		14/03/23		A11000X		017	
037		14/03/23		A11000X		017	
038		14/03/23		A11000X		017	
039		14/03/23		A11000X		017	
040		14/03/23		A11000X		017	
041		14/03/23		A11000X		017	
042		14/03/23		A11000X		017	
043		14/03/23		A11000X		017	
044		14/03/23		A11000X		017	
045		14/03/23		A11000X		017	
046		14/03/23		A11000X		017	
047		14/03/23		A11000X		017	
048		14/03/23		A11000X		017	
049		14/03/23		A11000X		017	
050		14/03/23		A11000X		017	
051		14/03/23		A11000X		017	
052		14/03/23		A11000X		017	
053		14/03/23		A11000X		017	
054		14/03/23		A11000X		017	
055		14/03/23		A11000X		017	
056		14/03/23		A11000X		017	
057		14/03/23		A11000X		017	
058		14/03/23		A11000X		017	
059		14/03/23		A11000X		017	
060		14/03/23		A11000X		017	
061		14/03/23		A11000X		017	
062		14/03/23		A11000X		017	
063		14/03/23		A11000X		017	
064		14/03/23		A11000X		017	
065		14/03/23		A11000X		017	
066		14/03/23		A11000X		017	
067		14/03/23		A11000X		017	
068		14/03/23		A11000X		017	
069		14/03/23		A11000X		017	
070		14/03/23		A11000X		017	
071		14/03/23		A11000X		017	
072		14/03/23		A11000X		017	
073		14/03/23		A11000X		017	
074		14/03/23		A11000X		017	
075		14/03/23		A11000X		017	
076		14/03/23		A11000X		017	
077		14/03/23		A11000X		017	
078		14/03/23		A11000X		017	
079		14/03/23		A11000X		017	
080		14/03/23		A11000X		017	
081		14/03/23		A11000X		017	
082		14/03/23		A11000X		017	
083		14/03/23		A11000X		017	
084		14/03/23		A11000X		017	
085		14/03/23		A11000X		017	
086		14/03/23		A11000X		017	
087		14/03/23		A11000X		017	
088		14/03/23		A11000X		017	
089		14/03/23		A11000X		017	
090		14/03/23		A11000X		017	
091		14/03/23		A11000X		017	
092		14/03/23		A11000X		017	
093		14/03/23		A11000X		017	
094		14/03/23		A11000X		017	
095		14/03/23		A11000X		017	
096		14/03/23		A11000X		017	
097		14/03/23		A11000X		017	
098		14/03/23		A11000X		017	
099		14/03/23		A11000X		017	
100		14/03/23		A11000X		017	