


**Riassetto della Rete Elettrica AT nell'area metropolitana di
Roma**
Quadrante Sud Ovest
Richiesta integrazioni Autorità di Bacino fiume Tevere

FOTOINSERIMENTI

Elaborato	Verificato		Approvato
	L. DiTullio		N. Rivabene

Variante all'intervento Potenziamento direttrice 150 kv "Lido - Vitinia - Tor di Valle"
tratto "Vitinia - Tor di Valle"

Fotosimulazione 1

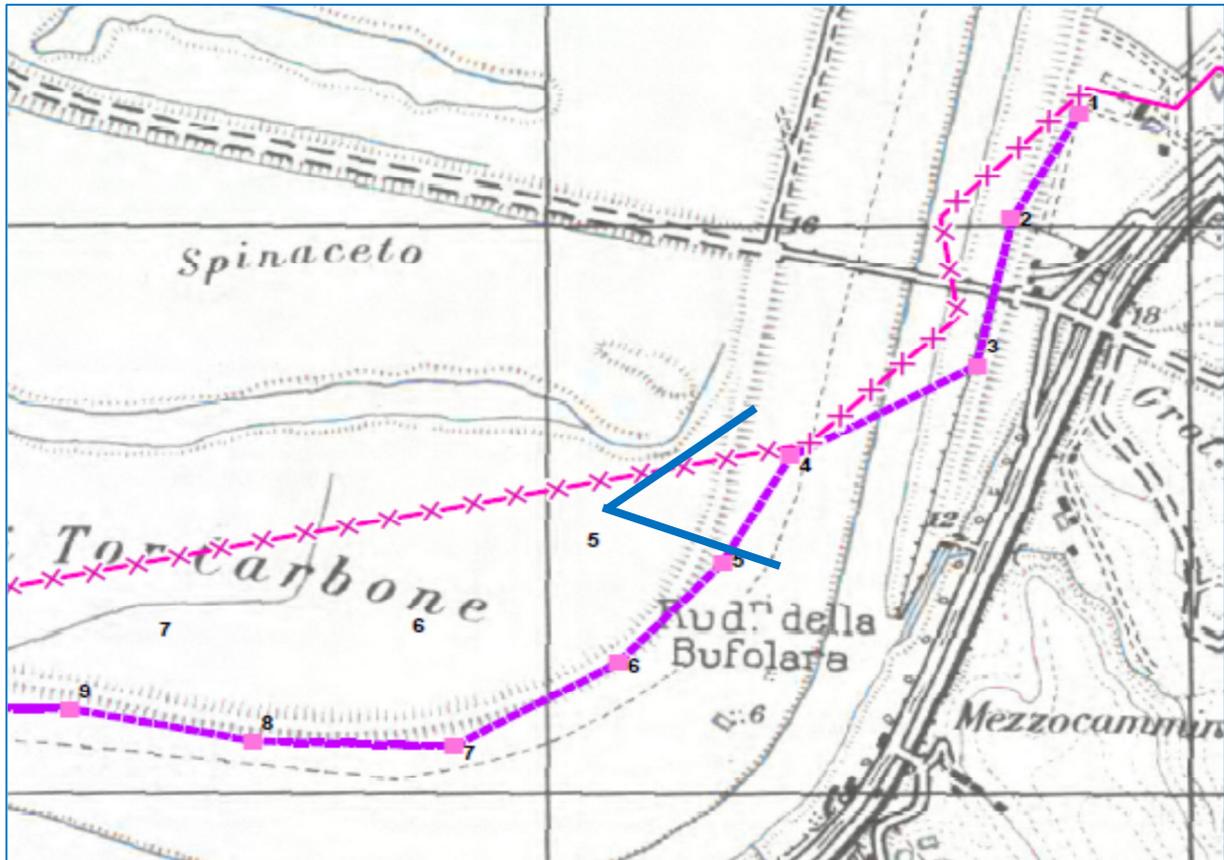

sostegno da realizzare



linea elettrica a 150 KV da demolire



linea elettrica esistente



nuova linea elettrica a 150 KV

Ante operam

Post operam



FOTOINSERIMENTI




FOTOINSERIMENTI



Variante all'intervento Potenziamento direttrice 150 kv "Lido – Vitinia – Tor di Valle"
tratto "Vitinia – Tor di Valle"

Fotosimulazione 2

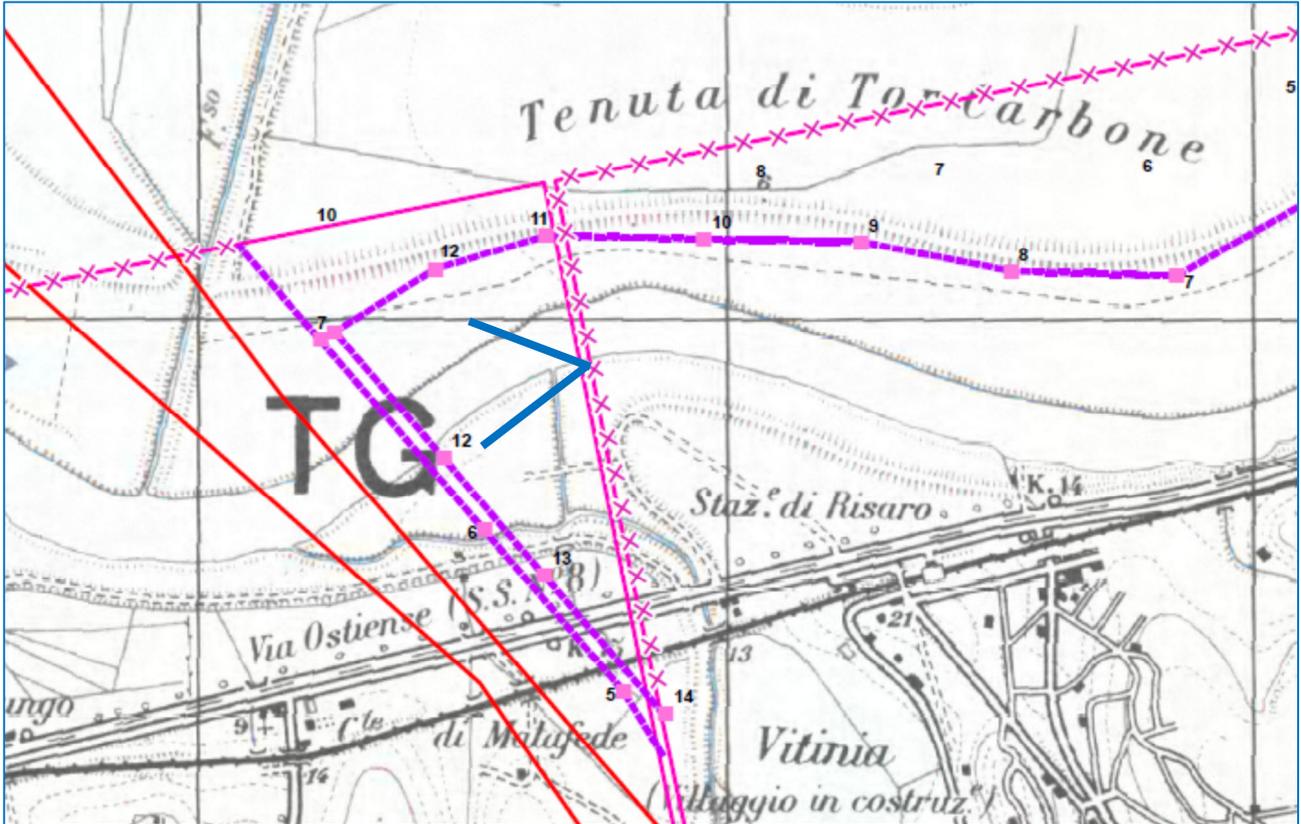

sostegno da realizzare



linea elettrica a 150 KV da demolire



linea elettrica esistente



nuova linea elettrica a 150 KV

Ante operam



Post operam



FOTOINSERIMENTI




FOTOINSERIMENTI



**Potenziamento direttrice 150 kv "Lido – Vitinia – Tor di Valle"
tratto "Lido - Vitinia"**

Fotosimulazione 3

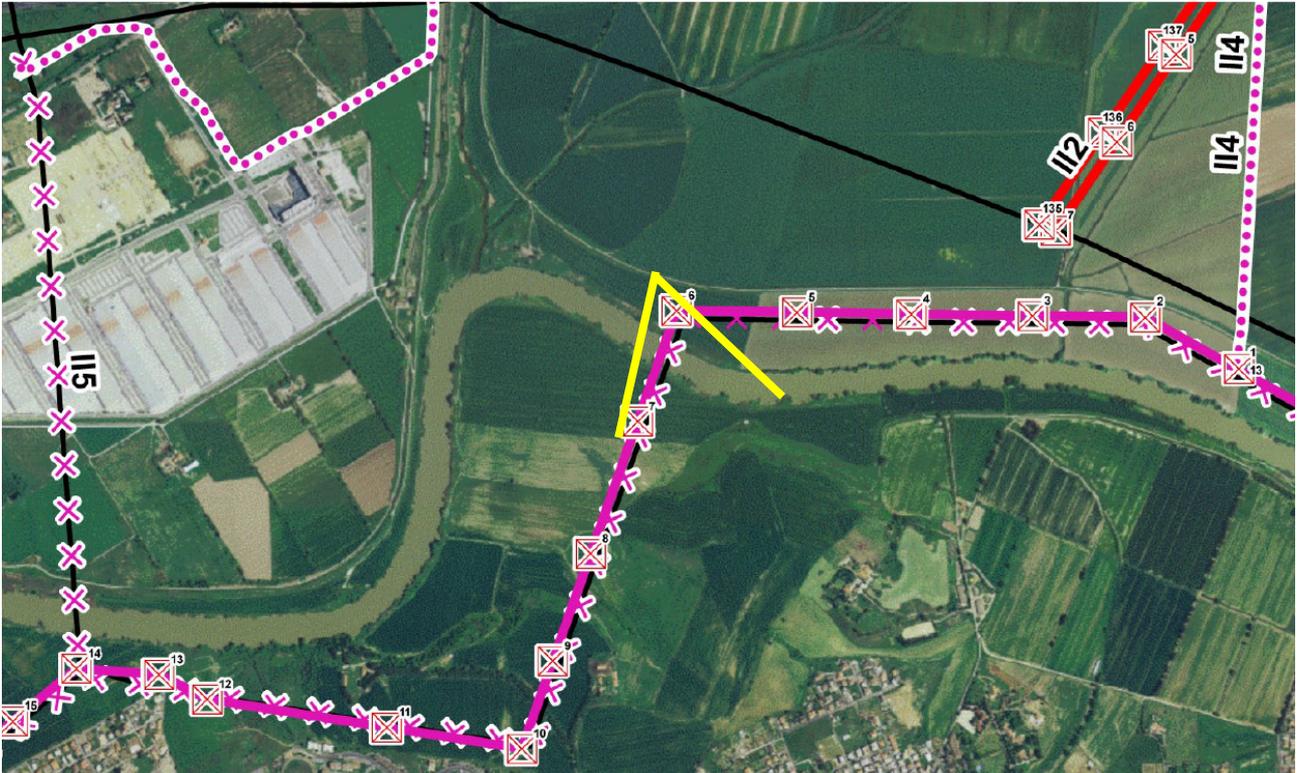

- | | | | |
|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|
| | sostegno da realizzare | | linea elettrica a 150 KV da interrare |
| | linea elettrica esistente | | nuova linea elettrica a 150 KV |
| | nuova linea elettrica a 380 KV | | linea elettrica a 150 KV da demolire |

Ante operam

Post operam



FOTOINSERIMENTI



FOTOINSERIMENTI

