

**LEGENDA:**


- 1 Intervento Tipo A - Mitigazione sostegni ricadenti in zone a pascolo/versante
- 10 Intervento Tipo B - Mitigazione sostegni ricadenti in zone agricole
- 100 Intervento Tipo C - Mitigazione Sostegni ricadenti in zone boscate
- Formazione fasce boscate di mascheramento
- Formazione fasce ad arbusti in prossimità degli "Ingressi"

**Terna** Elettrodotto a 380 kV in DT "Udine Ovest - Redipuglia"  
Integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale

PRODOTTO DA PSRRARI09034

**Elettrodotto a 380 kV in DT "Udine Ovest - Redipuglia"**

**INTEGRAZIONI ALLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

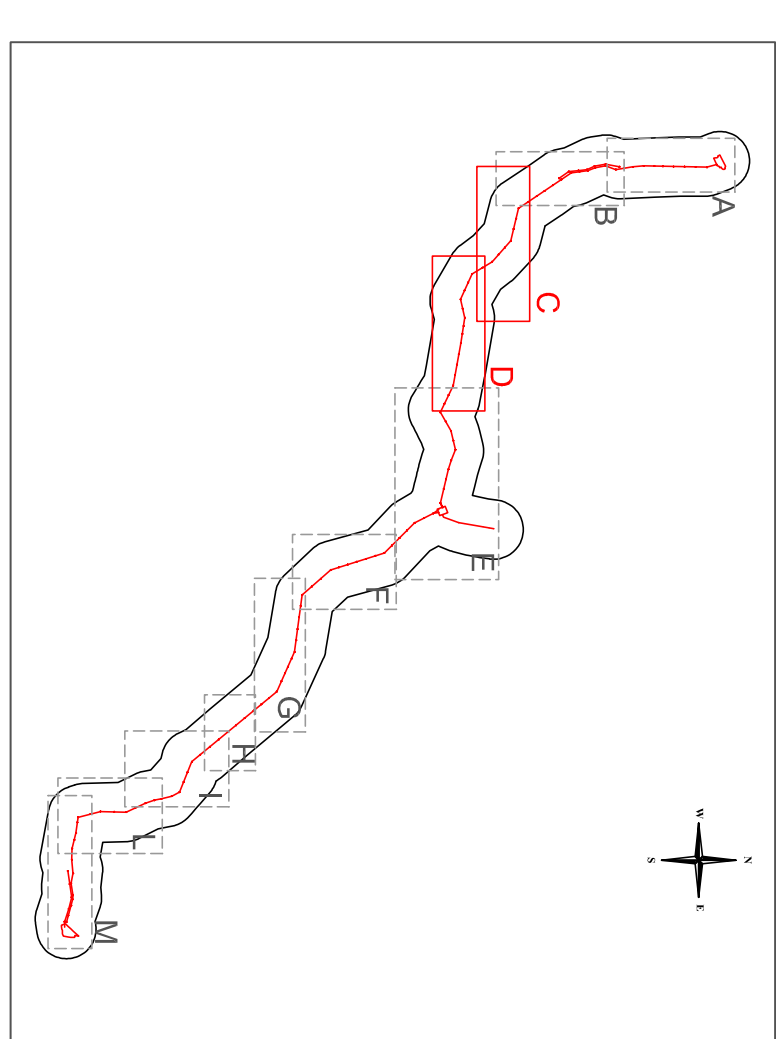

ELABORATO	REVISIONE	VERIFICATO	APPROVATO
	0	S. Lorenzi P. Palombi	A. Nanni P. Palombi
COORDINATEL'ELABORATO		TITOLO	

Tavola **M.1.2**  
CARTA DELLA UBICAZIONE DELLE OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE LUNGO IL TRACCIATO

NOME DEL FILE	FOGLIO
PRODOTTO	2/5
SCALA	1:5.000

Questo documento è una produzione di Terna S.p.A. e non assume alcun valore contrattuale. Il documento è "Informativo". Qualora dovesse essere utilizzato per fini diversi da quelli per i quali è stato prodotto, l'utente assume la responsabilità di verificare l'accuratezza e l'attendibilità delle informazioni contenute nel documento.

