

**LEGENDA:**


- 1 Tipo A: Intervento Tipo A - Mitigazione sostegni ricadenti in zone a pascoloversante
- 10 Tipo B: Intervento Tipo B - Mitigazione sostegni ricadenti in zone agricole
- 100 Tipo C: Intervento Tipo C - Mitigazione Sostegni ricadenti in zone boscate
- Formazione fasce boscate di mascheramento
- Formazione fasce ad arbusti in prossimità degli "ingressi"

**Terna**  
 Eletto dotto a 380 kV in DT "Udine Ovest - Redipuglia"  
 Mitigazioni allo Studio di Impatto Ambientale

PSRA/RI02034

**Integrazioni  
 Allo Studio di Impatto Ambientale**

**Elettrodotto a 380 kV in DT "Udine Ovest - Redipuglia"**

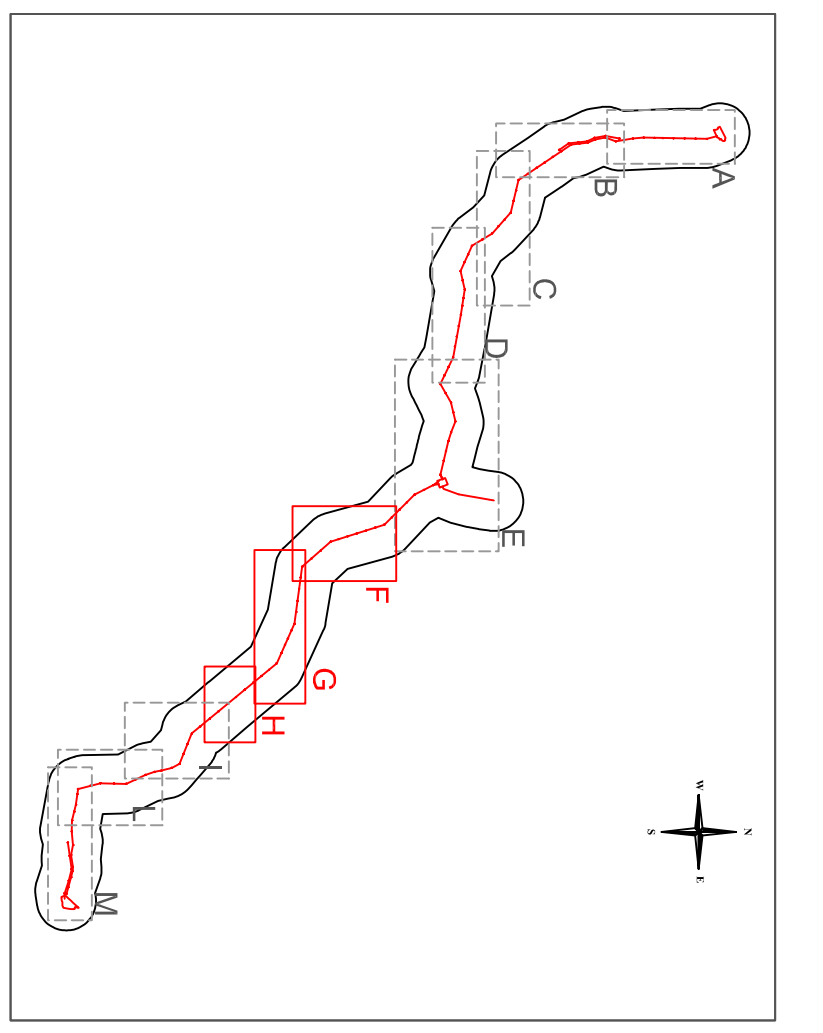

**Carta della Ubicazione delle Opere di Mitigazione Ambientale Lungo il Tracciato**

Scala: 1:5.000  
 Foglio: 4/5

ESERCIZIO	REDAZIONE	VERIFICAZIONE	APPROVAZIONE
 Terna <b>M.1.4</b> CARTA DELLA UBICAZIONE DELLE OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE LUNGO IL TRACCIATO	0	S. BENEDETTI S. MARINO S. PIERRE	A. BELLINI S. MARINO
COMPTER/TEL/ELABORAZIONE	TITOLO		
NOVITÀ DEL FILE	FOGGIATO	SCALA	FOGGIO
		1:5.000	4/5

Questo documento costituisce informazione di progetto. Terna S.p.A. non assume alcuna responsabilità per l'uso non autorizzato del presente documento. È vietata espressamente la ristampa, la riproduzione o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Terna S.p.A.

