




VISTA LATERALE

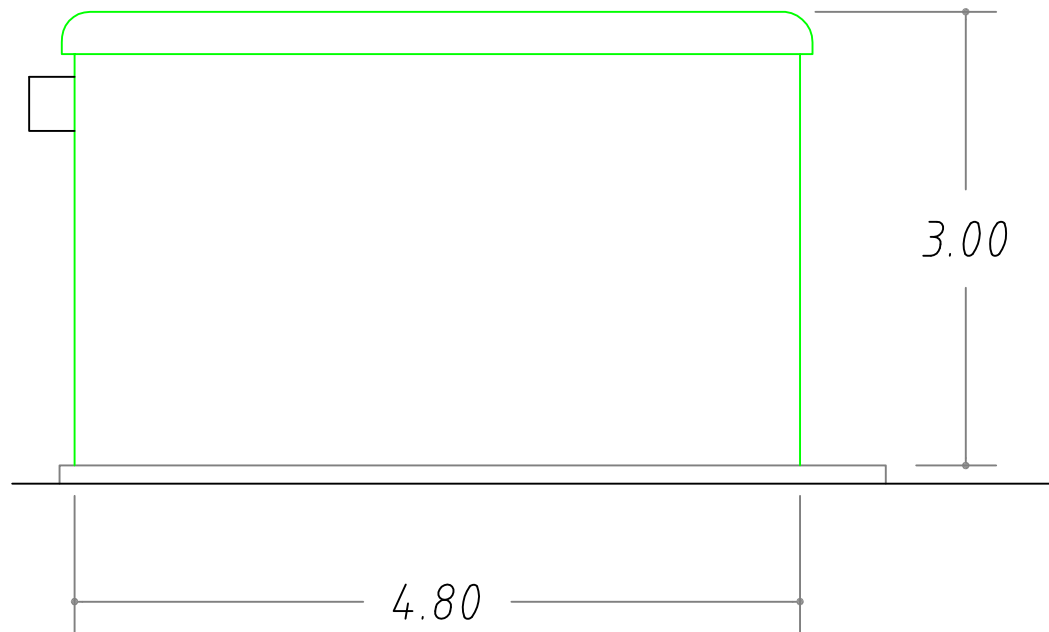


SEZIONE W-W

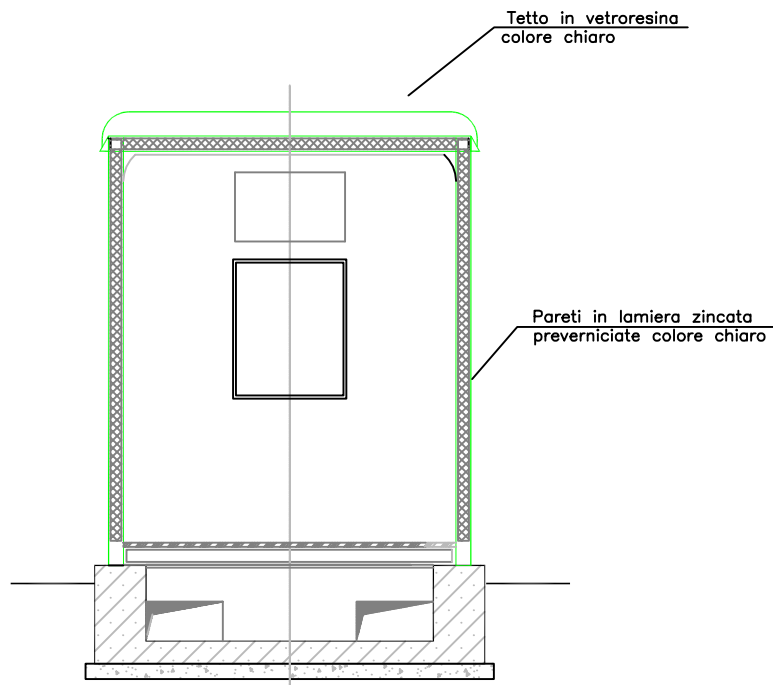


VISTA FRONTALE

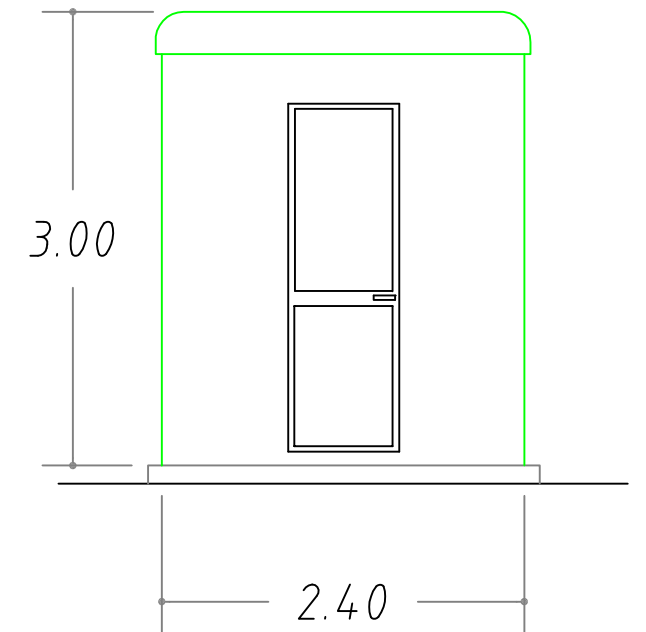

PIANTA

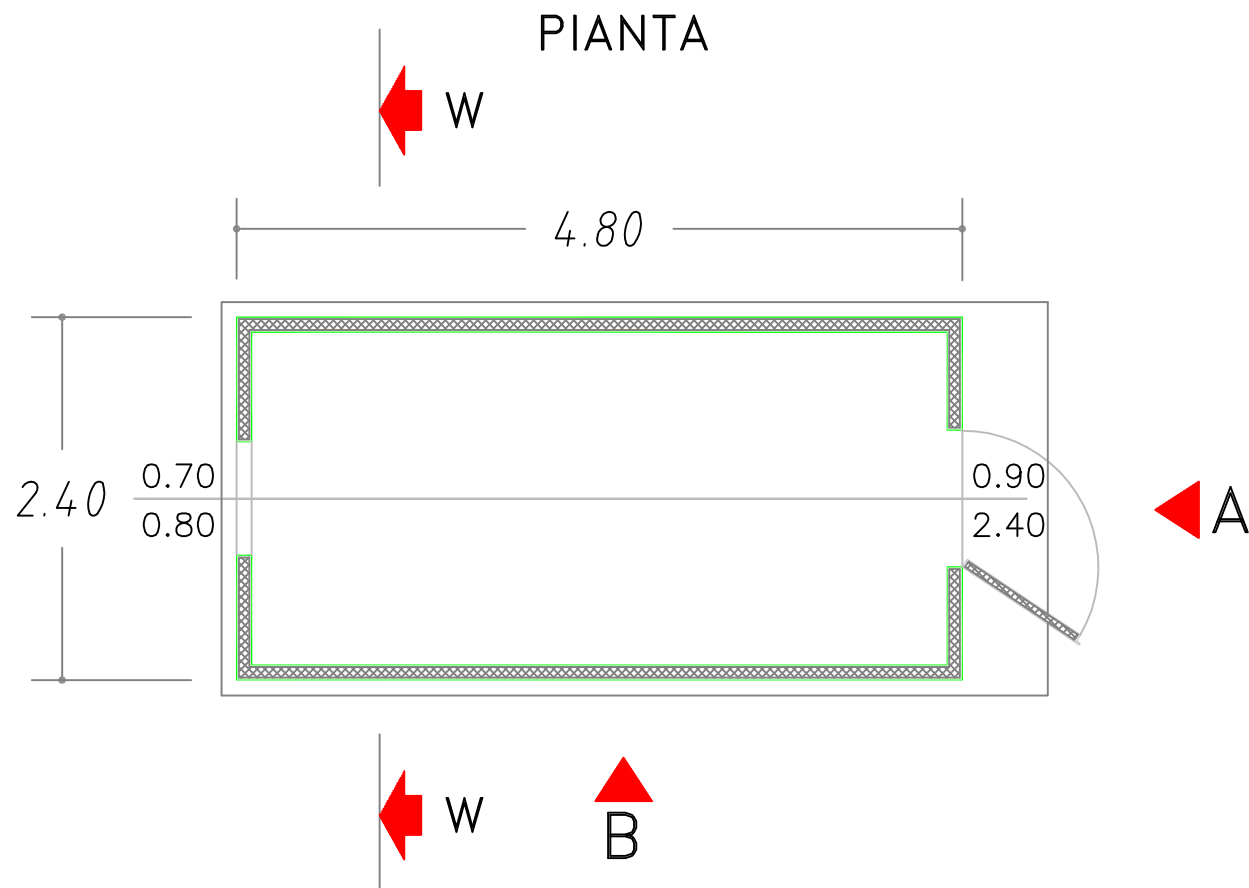

REVISIONI	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
	00	10/02/2014	Prima emissione	C. Scroccaro NE PRI STZ	M. Compagno NE PRI STZ	N. Ferracin NE PRI PD

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO			
Disegno	DU31656A_CCX00012			
PROGETTO	TITOLO			
TE-CX-08-019	<b>S/E di REDIPUGLIA (GO) 380/ 220/132kV</b> <b>Intervento di adeguamento della sezione 380 kV per il collegamento del nuovo elettrodotto doppia terna "Udine Ovest - Redipuglia"</b> <b>Chiosco per apparecchiature elettriche</b>			
RICAVATO DAL DOC. TERNA				
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA				
Riservato				

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DU31656A_CCX00012.dwg	1 unità = 1 mm	A3	1:50	1 / 1

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibit.