SEZIONE TIPO

scala 1:50

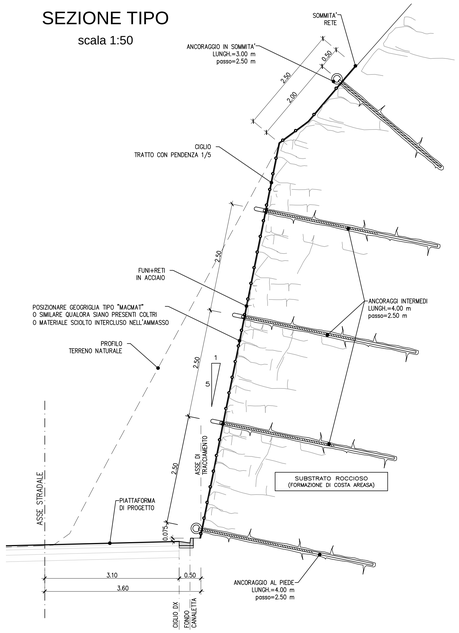

ORDITURA PRINCIPALE RETE

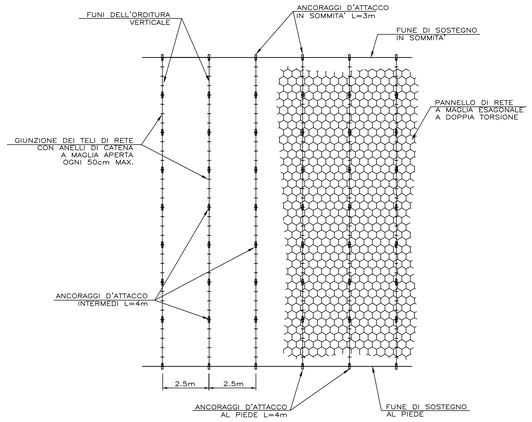

ORDITURA DI RINFORZO ROMBOIDALE

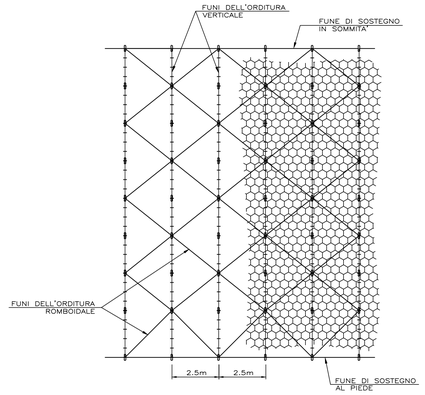

TABELLA MATERIALI

BARRE DI ANCORAGGIO (ø24mm)

- BARRE IN ACCIAIO B450C (O SUPERIORE) AD ADERENZA MIGLIORATA E TESTA FILETTATA M24

BOIACCA DI INTASAMENTO BARRE DI ANCORAGGIO

- DOSAGGIO 600Kg/mc DI IMPASTO
- RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28gg. : Rck $\geq$ 25MPa

FUNI A 19 FILI (UNI 7690)

- ZINCATURA FORTE : UNI 10264/04
- CLASSE DI RESISTENZA : 1570N/mm2 (160kg/cm2)
- CARICO A ROTTURA MINIMO (FUNI ø12mm) : 120kN

RETI A DOPPIA TORSIONE

- MAGLIA TIPO : 8 x 10cm
- DIAMETRO FILO RETE : 3.0mm
- DIAMETRO FILO BORDURA : 3.9mm
- ZINCATURA : UNI 8018

GOLFARI FEMMINA (DIN 582) AD OCCHIO CIRCOLARE

- ACCIAIO : C 15 E
- ZINCATURA : ELETTROLITICA

PARTICOLARE ATTACCO AL PIEDE

Scala 1:20

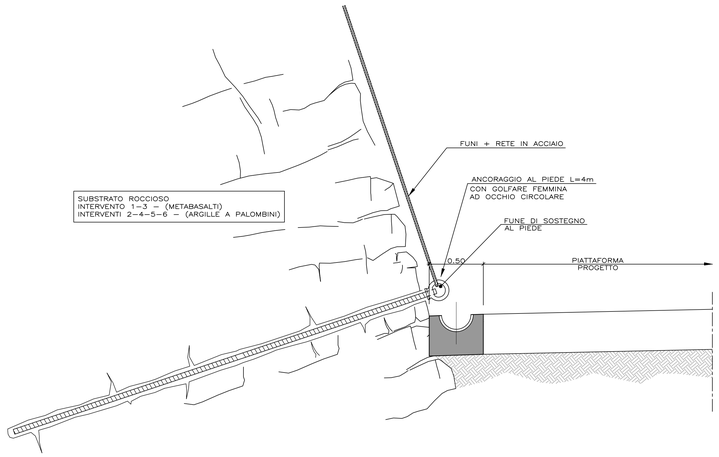

PARTICOLARE CHIODO DI ANCORAGGIO TERMINALE IN SOMMITA'

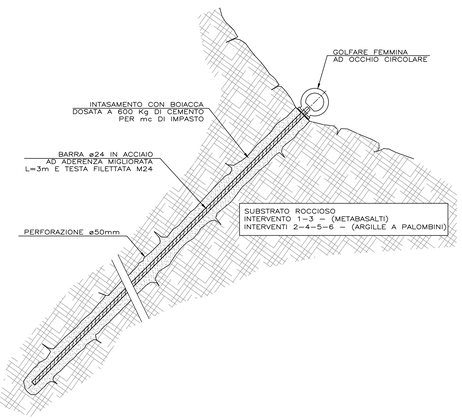

PARTICOLARI DEI GOLFIARI IN ACCIAIO GALVANIZZATO

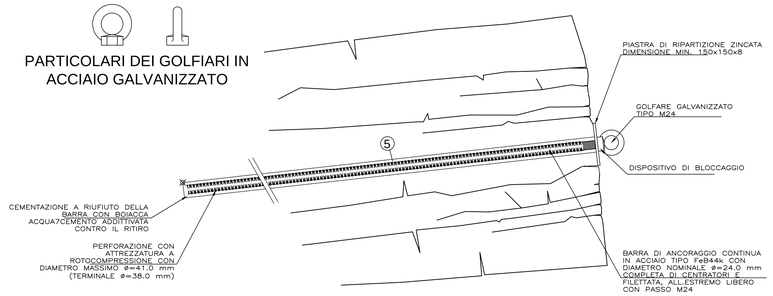

LEGENDA

Q.S.	Quota scorrimento
P.F.	Piano del ferro
Q.F.	Quota falda
Q.F.C.	Quota falda di cantiere

PARTICOLARE LEGATURA DEI TELI DI RETE

IN SOMMITA'

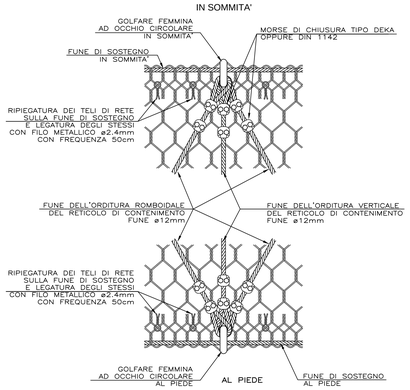

PARTICOLARE ANCORAGGIO DI ATTACCO INTERMEDIO

VISTA FRONTALE

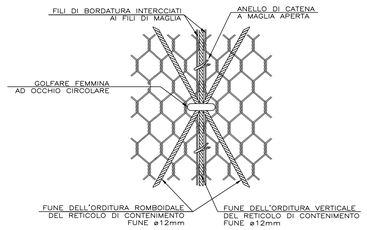

PARTICOLARE RETE

RETE A MAGLIA ESAGONALE IN FILO METALLICO A DOPPIA TORSIONE



maglia tipo (cm)	diametro del filo di maglia (mm)	peso della rete approssimato (kg/mq)	zincatura del filo UNI 8018 (g/mq)	diametro del filo di bordatura (mm)
8 x 10	3,0	1,7	270	3,9

PARTICOLARE LEGATURA PANNELLI DI RETE

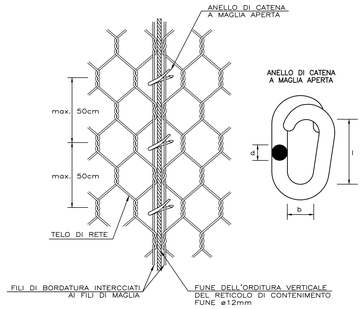

grandezza nominale	d (mm)	l (mm)	b (mm)	peso (g)	resistenza a rottura per trazione (kg)
6	6	28	10	25,0	535

PARTICOLARE CHIODO DI ANCORAGGIO INTERMEDIO

VISTA LATERALE

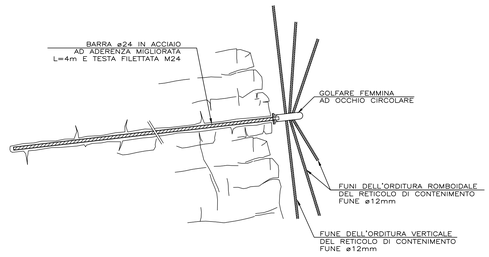

PARTICOLARE BARRA A FILETTATURA CONTINUA DELL'ANCORAGGIO PASSIVO

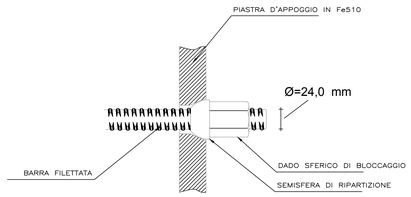

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

COCIV Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO

ADEGUAMENTO VIA CHIARAVAGNA
TRATTA 1 - INTERVENTO TIPO "2" - CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE

DETTAGLI COSTRUTTIVI

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:
Consorzio Cociv, Ing. E. Pagani		VARIE

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IG51	02	E	CV	BZ	NV0300X	021	A

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima emissione	ALPINA	13/05/2016	COCIV	13/05/2016	A. Mancarella	13/05/2016	COCIV Dott. Ing. A. Mancarella Ordine Ingegneri Bologna n. 6271 R

n. Elab.

Nome File: IG51-02-E-CV-BZ-NV03-0X-021-A00

CUP: F81H92000000008

Scala di plot: 1;