LEGENDA

Limite di foglio catastale

Nuovo elettrodotto 150 kV in progetto - tratto in sotterraneo

Nuovo elettrodotto 150 kV in progetto - tratto aereo - in sostegno

Area potenzialmente impegnata (DT.14) - cavo interr. 150 kV, posa a trifoglio, 2 terne e una fibra ottica, sezione 3 conduttori 630 alluminio, all'interno di cavidotto Ø 500/400 mm (n.)

Numero Piano

0	26/11/2021	PRIMA EMISSIONE A SEGUITO PRESCRIZIONI DI ATAER	MDE ed ALT	S.Sarto	A. Pingitore	F. Mazzocca	A. Cesari
1	07/04/2022	ITER ARCORE	A. Sarto		A. Pingitore	F. Mazzocca	A. Cesari
Rev.	Data	Descrizione delle revisioni	Redatto	Controllato	Approvato	Verificato	Autorizzato

PROGETTISTA	Terna Rete Italia
PROGETTO	380 kV CP CURSI - CP BARI NO. 2
COMMESSA	21E2712/BH/CAPP0001C
SCALA	1:10.000
MOD.	ELETTRODOTTO 150 kV CP CURSI – CP BARI NO. 2
NOME FILE TAV.	PLANIMETRIA ELENCO PROPRIETARI 3° TRONCO
	TRATTO S / 341 P.TA ALLA CP BARI NUOVA
CARTIGLIO E CHECK	Terna possiede, a sede di progetto esecutiva, vantaggi di posizione ed efficacia del sottopo

NOME FILE	DIMENSIONE	FORMATO	FOGLIO	TOTALE
Planimetria.dwg	1.349*42	210x2080	1:2000	1 / 3
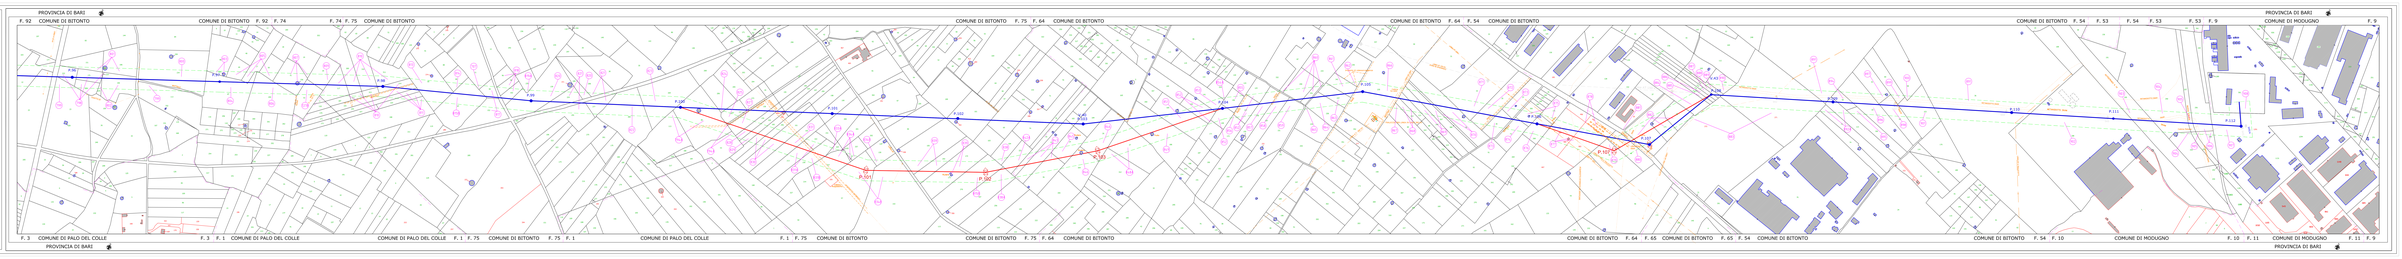
Questo documento è di proprietà esclusiva di Terna Rete Italia S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Il documento non può essere riprodotto o trasmesso a terzi senza il consenso scritto di Terna Rete Italia S.p.A. Il documento è fornito in visione e non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato consegnato.