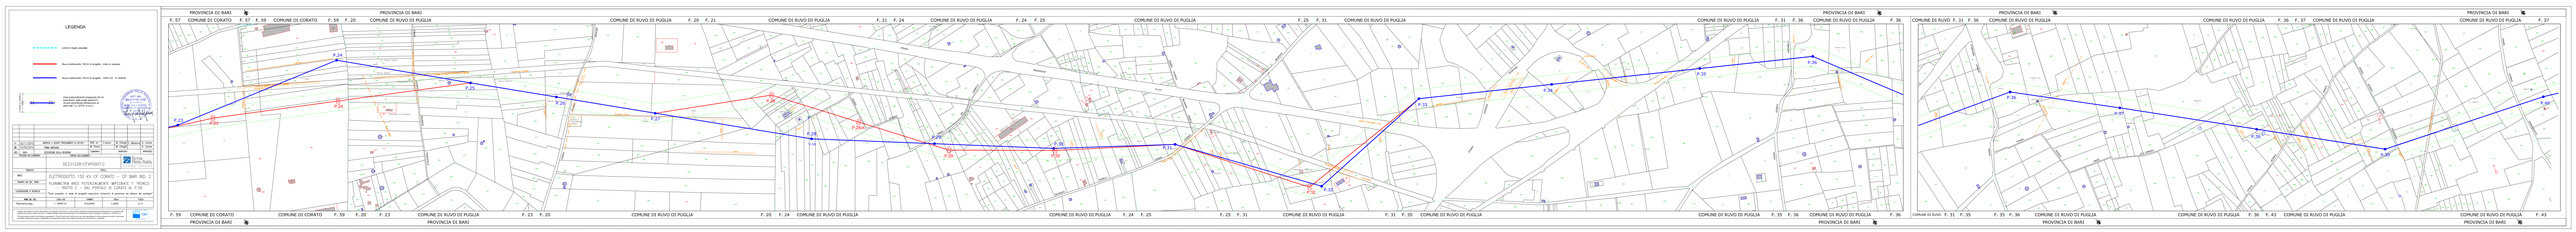
LEGENDA
Linea di Rigido esistente
Nuova stallonatura 150 kV di progetto - tratto in sostegno
Nuova stallonatura 150 kV di progetto - tratto in cavo
Linea aeroelettrica in esercizio 150 kV - terna AT/MT - sulla stessa sostegno di nuova stallonatura 150 kV di progetto - tratto in sostegno
Linea aeroelettrica in esercizio 150 kV - terna AT/MT - sulla stessa sostegno di nuova stallonatura 150 kV di progetto - tratto in cavo
PROVINCIA DI BARI
F. 57
COMUNE DI CORATO
F. 59
F. 20
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
F. 21
F. 24
F. 25
F. 31
F. 35
F. 36
F. 37
F. 43
P.24
P.25
P.26
P.27
P.28
P.28/1
P.29
P.30
P.31
P.32
P.33
P.34
P.35
P.36
P.37
P.38
P.39
P.40
P.41
P.42
P.43
P.44
P.45
P.46
P.47
P.48
P.49
P.50
P.51
P.52
P.53
P.54
P.55
P.56
P.57
P.58
P.59
P.60
P.61
P.62
P.63
P.64
P.65
P.66
P.67
P.68