


03S04 SEPARATORE TRASCINATO    03C01 COLONNA DI ASSORBIMENTO    03C02 COLONNA DI STRIPPAGGIO    03D01 SERBATOIO DI FLASH    03E04 REBOILER 03C02    03E05 CONDENSATORE AD ACQUA    03F02 FILTRO GAS A DEAZOTAZIONE    03F03 RAFFREDDATORE SOLUZIONE    03S03 SEPARATORE TRASCINATO  
 03S01 SEPARATORE a coalescenza    03G01 POMPA DI RICIRCOLO    03F01 PACKAGE FILTRAZIONE    03GD01 PACKAGE DOS. ANTISCHIUMA

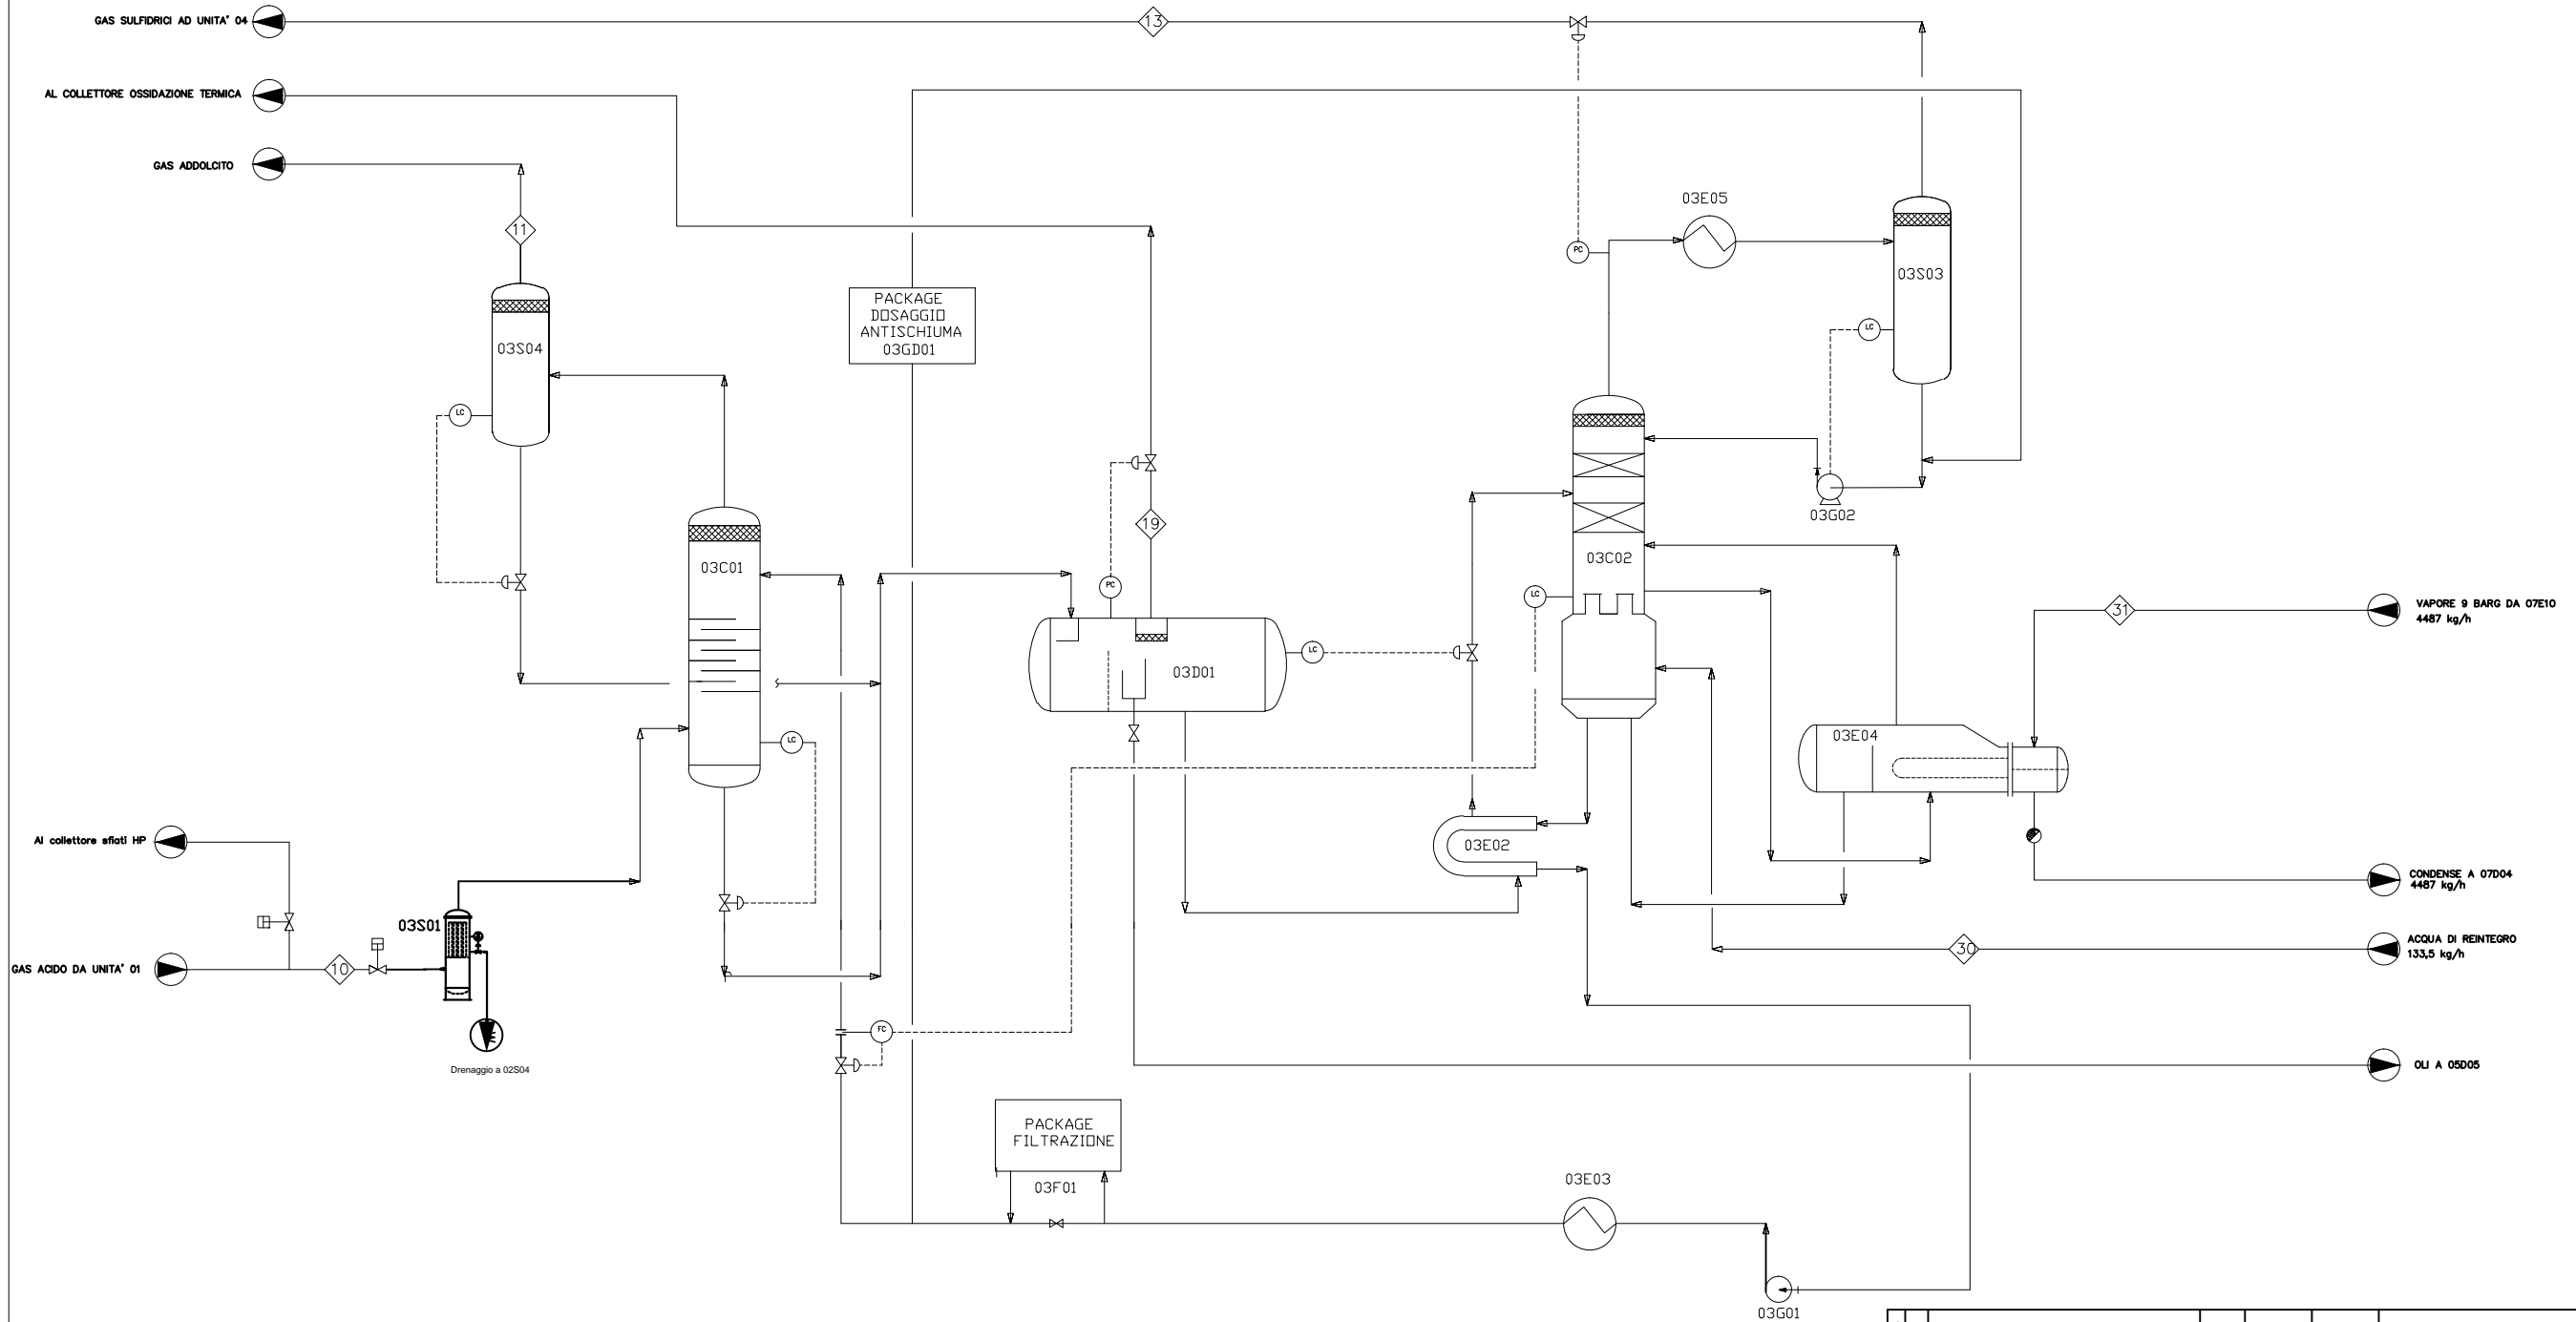

Package filtrazione include filtri a cartuccia e filtri a carbone attivo

Package di dosaggio antischiuma include il serbatoio di carica e le pompe di iniezione

REVISIONE	0	EMISSIONE PER ENTI	11/02/16	IGN	-		RELASCIATO	DATA
REVISIONE		DESCRIZIONE DELLA MODIFICA	DATA	RESEGNA	RELASCIATO		APPROVATO	DATA
							G. Nardini	
							RESEGNATO	DATA
							G. Nardini	11/02/16
						CONCESSIONE COLLESANTO - IMPIANTO TRATTAMENTO GAS		PIANO
						UNITA' 03		SCALA
						PFD - ADDOLCIMENTO		TAVOLA-3-3
						1/1		1/1