

	Linee a traliccio a 220 kV – Semplice terna Conduttore Φ 31,5 mm Livello di rumore per effetto corona calcolato a 1,5 m dal suolo per L50 (pioggia leggera), L5 (pioggia intensa) e per bel tempo	Codifica UX LC 966	
		Rev. N° 00 del 25/03/2011	Pag. 1 di 5

Linee a 220 kV semplice terna

Conduttore Φ 31,5 mm

**Livello di rumore da effetto corona calcolato a 1,5 m dal suolo
L50 (pioggia leggera), L5 (pioggia intensa) e per bel tempo**

Rev. n°	Data	Descrizione
00	25/03/2011	Prima emissione

Elaborato	Verificato	Approvato
CESI ISMES R. Ziliani	M. Forteleoni TERNA (SRI-SVT-LAE)	A. Posati TERNA (SRI-SVT-LAE)

M04IO001SQ-r00


Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna SpA.

	Linee a traliccio a 220 kV – Semplice terna Conduttore Φ 31,5 mm Livello di rumore per effetto corona calcolato a 1,5 m dal suolo per L50 (pioggia leggera), L5 (pioggia intensa) e per bel tempo	Codifica UX LC 966	
		Rev. N° 00 del 25/03/2011	Pag. 2 di 5


INDICE ABACHI

Linea Unificata TERNA 220 kV – semplice terna a triangolo - Sostegno tipo N 3

	Linee a traliccio a 220 kV – Semplice terna a triangolo - Sostegno tipo N Conduttore singolo Φ 31,5 mm	Codifica UX LC 966
	Livello di rumore per effetto corona calcolato a 1,5 m dal suolo L50 (pioggia leggera)	Rev. N°0 del 25/03/2011 Pag. 3 di 5

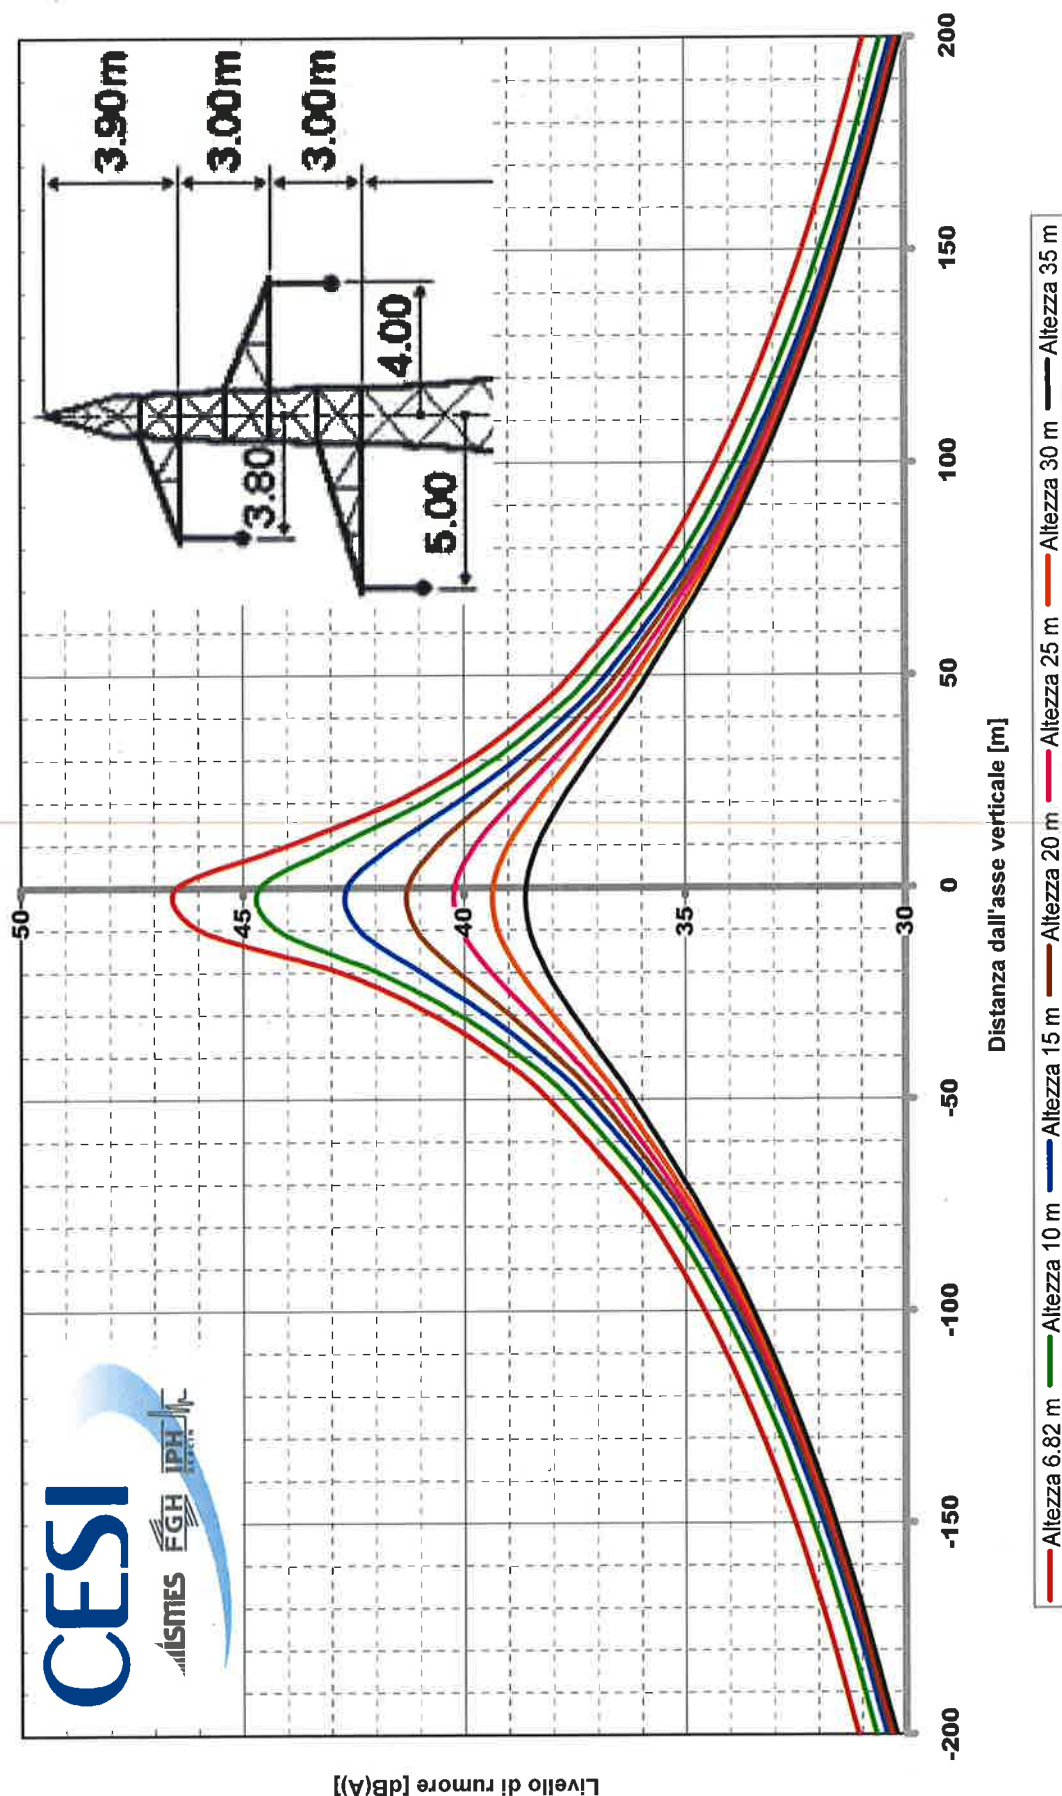

	Linee a traliccio a 220 kV – Semplice terna a triangolo - Sostegno tipo N Condotto singolo Φ 31,5 mm Livello di rumore per effetto corona calcolato a 1,5 m dal suolo L5 (pioggia intensa)		Codifica UX LC 966	
		Rev. N°00 del 25/03/2011		Pag. 4 di 5

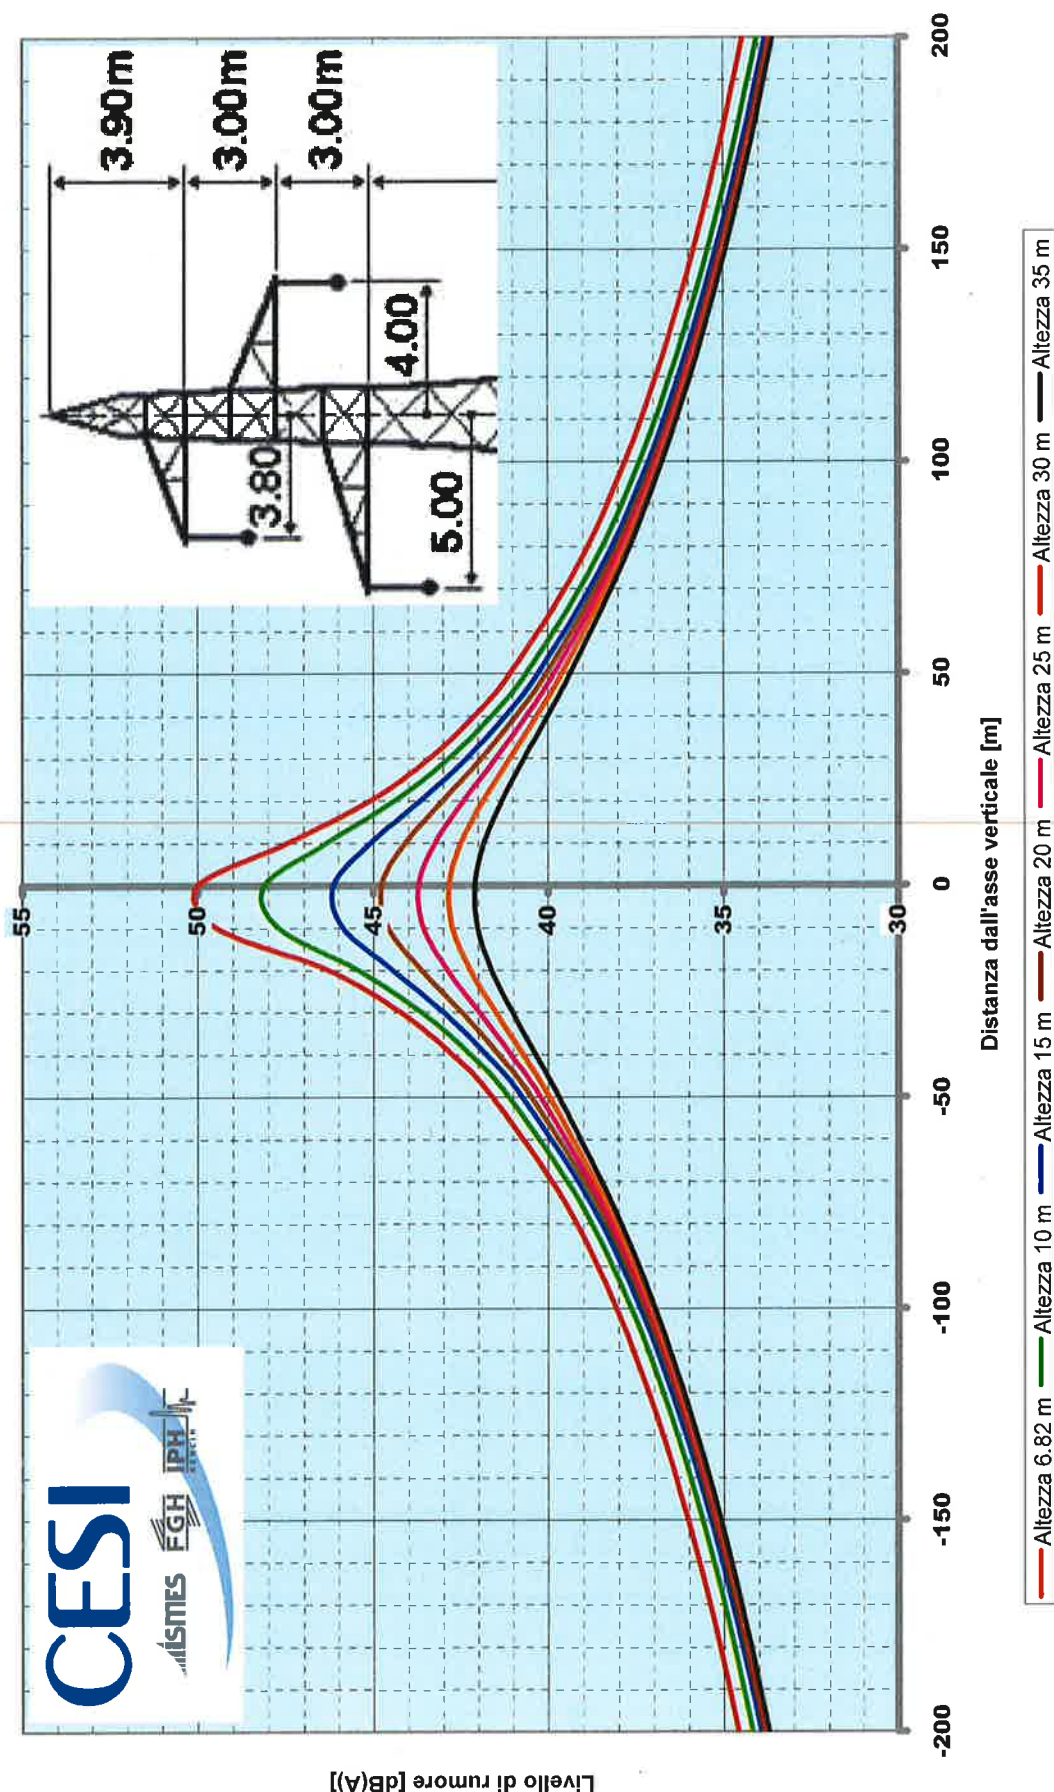

	Linee a traliccio a 220 kV – Semplice terna a triangolo - Sostegno tipo N Conduttore singolo Φ 31,5 mm Livello di rumore per effetto corona calcolato a 1,5 m dal suolo	Codifica UX LC 966
		Rev. N°00 del 25/03/2011 Pag. 5 di 5

