








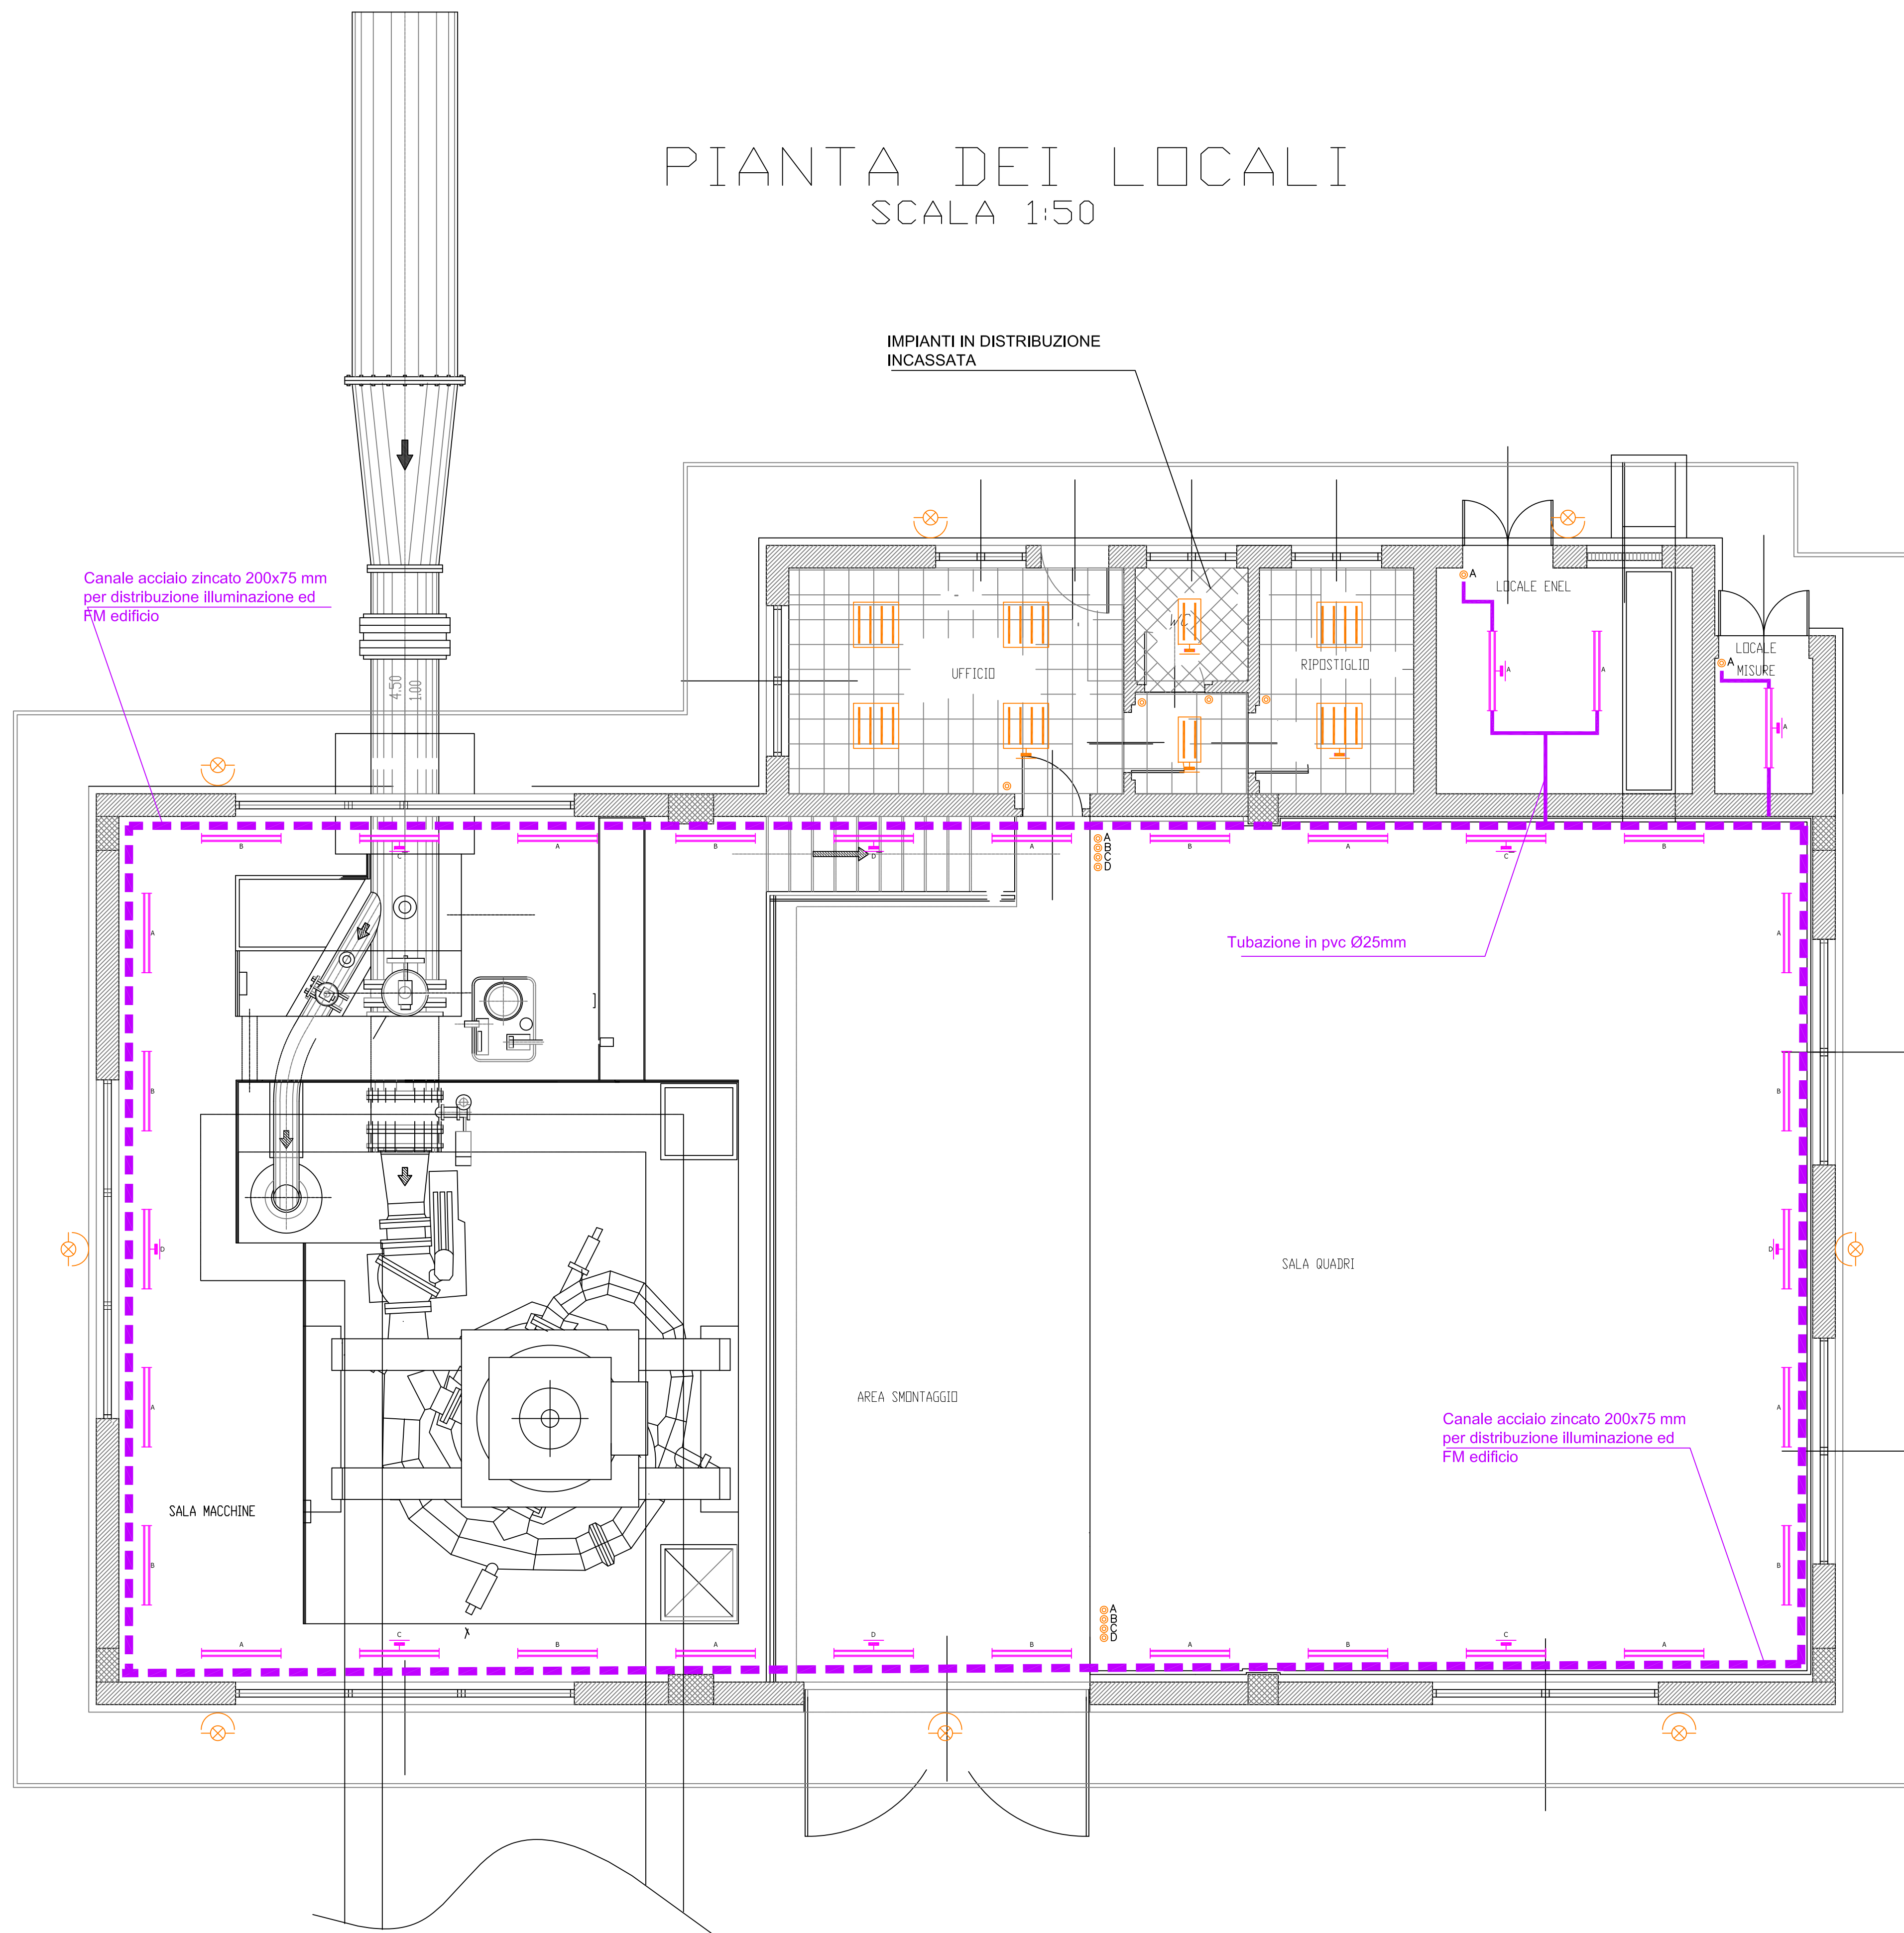



LEGENDA

-  Plafoniera 2x58W IP65 con lampade tubolari fluorescenti h=installazione 4,0mt circa
-  Plafoniera 2x58W IP65 con lampade tubolari fluorescenti h=installazione 4,0mt circa Alimentazione da gruppo di soccorso livello superiore
-  Pulsante per alimentazione illuminazione
-  Canale in acciaio zincato 200x75 mm per distribuzione luci e FM
-  Tubazione pvc Ø25mm
-  Proiettore da esterno con lampada ad alogenuri metallici 150W. Grado Prot IP65
-  Plafoniera 2x18W IP40 con lampade tubolari fluorescenti per installazione a plafone zona ufficio
-  Plafoniera 4x18W IP40 con lampade tubolari fluorescenti per installazione a plafone zona ufficio
-  Plafoniera 4x18W IP40 con lampade tubolari fluorescenti per installazione a plafone zona ufficio Completa di gruppo autonomo di emergenza 1h

PIANTA DEI LOCALI SCALA 1:50



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE			
RIFACIMENTO INVASO SUL TORRENTE SESSERA IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE PER IL SUPERAMENTO DELLE CRISI IDRICHE RICORRENTI, IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA IDRICA DEGLI INVASI ESISTENTI SUI TORRENTI RAVASANELLA ED OSTOLA, LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL COMPRESORIO			DATA APRILE 2010
			AGGIORNAMENTO -
<p><small>ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE:</small></p>  <p>STEC I.S.R.I. SOCIETA' DI INGEGNERIA 13100 VERCELLI - Via Libertà, 182 Tel./Fax 0163-22157-46491033-46491034-46491035-46491036</p> <p><small>IL PROGETTISTA</small> (Dott. Ing. Domenico CASTELLI)</p>			TAVOLA N. DC94
			SCALA DISEGNI 1/50
<p><small>ATTIVITA' SPECIALISTICA</small></p> <p>STUDIO TECNICO Ing. AGOSTINO Viale Bona Paolina n. 53 13011 Borgosesia (VC) tel/fax 0163-22157 E-mail: studioagostino@libero.it</p>			PRATICA N. 10131D ARCH. N. 18/80 FILE : 10131D-DC94
			CONDOTTA PRIMARIA ED UTILIZZAZIONE IDRILETTICA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE E DI EMERGENZA EDIFICIO CENTRALE SESIA 1			PROGETTO DEFINITIVO
MODIFICHE AGGIORNAMENTI	AGGIORNAMENTO N. DATA	DISSEGNAZIONE F.C.	CONTROLLATO MP.
CONTROLLATO	FIRMA	F.C.	APPROVAZIONE D.C.