



- 1) PROTEZIONE INSTALLATA NELLE IM-  
MEDIATE VICINANZE DEL MISURATORE  
FISCALE IN APOSTO CONTENITORE  
STAZIO IP55 MINIMO;
- 2) PROTEZIONE DA INSTALLARE IN BASE  
ALL' EFFETTIVO ASSORBIMENTO DELL'  
UTENZA;

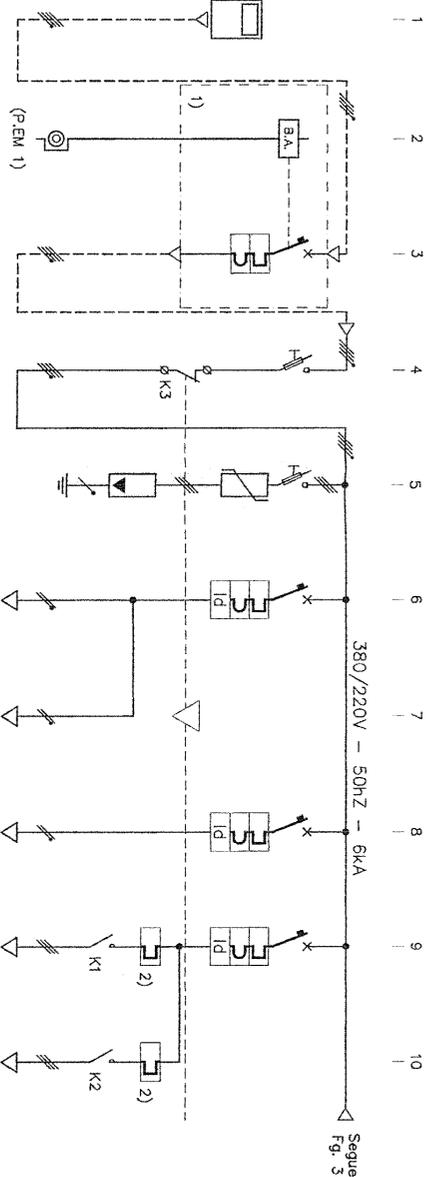

DESCRIZIONE CIRCUITO	MISURATORE FISCALE	BOBINA DI APERTURA	GENERALE IMPIANTO	GENERALE QUADRO	PROTEZIONE SCARICATORI	ILLUMINAZIONE ORDINARIA	ILLUMINAZIONE AUSILIARIA	FORZA MOTRICE	POMPA 1 DI SOLLEVAMENTO	POMPA 2 DI SOLLEVAMENTO
Carico di progetto (Kw)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Coef. cont./Util. (Kc/Ku) (A)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Corrente Ib (A)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Articolo	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Modulo differenziale	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Bobina apert./Rele	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Corrente nominale (A)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Corr. diff. / ritardo diff. (A)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
N. poli	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Potere d' Interruzione (A)	6	6	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Sezione fase mmq.	6	6	6	6	6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Sezione neutro mmq	6	6	6	6	6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Sezione Pe mmq	6	6	6	6	6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Tipo di cavo	N1W-K	N1W-K	N1W-K	N1W-K	N1W-K	N07V-K	N07V-K	N07V-K	N07V-K	N07V-K
N. circuiti raggruppati	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Perdita cavo (Iz)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Lunghezza linea in metri	---	---	20m	---	---	---	---	10m	20m	20m
C.d.t. max (V) / effettiva %	---	---	0,5%	---	---	1,5%	---	1,1%	1,1%	1,1%
Linea	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Apparecchio	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Carico	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Descrizione circuito	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

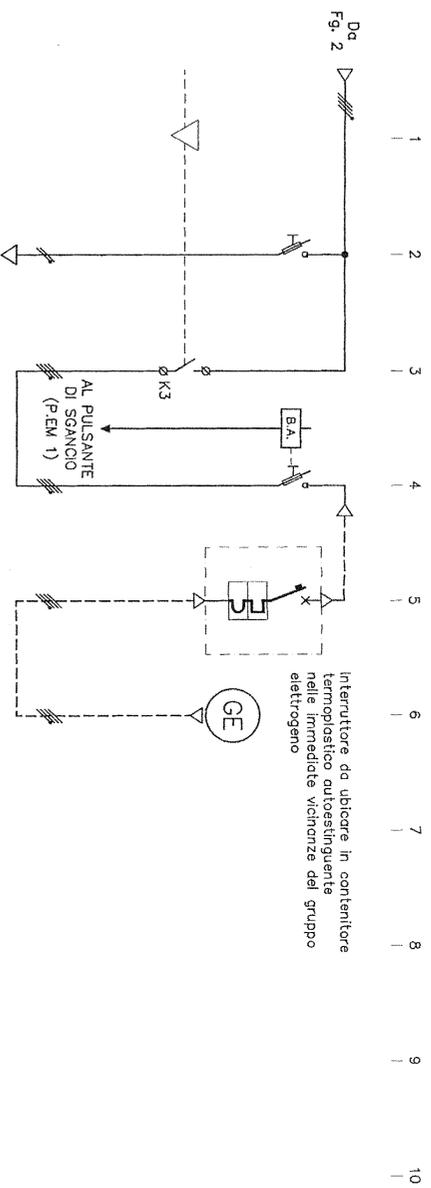

Interruttore da ubicare in contenitore  
termoprotezionato o ubicostiguenze  
nelle immediate vicinanze del gruppo  
elettrorigeno

DESCRIZIONE CIRCUITO	MISURATORE FISCALE	BOBINA DI APERTURA	GENERALE IMPIANTO	GENERALE QUADRO	PROTEZIONE SCARICATORI	ILLUMINAZIONE ORDINARIA	ILLUMINAZIONE AUSILIARIA	FORZA MOTRICE	POMPA 1 DI SOLLEVAMENTO	POMPA 2 DI SOLLEVAMENTO	CARICO	APPARECCHIO
												DESCRIZIONE CIRCUITO
Articolo differenziale	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Modulo differenziale	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Bobina apert./Rele	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Corrente nominale (A)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Corr. diff. / ritardo diff. (A)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
N. poli	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Potere d' Interruzione (A)	6	6	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	---	---
Sezione fase mmq.	6	6	6	6	6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	---	---
Sezione neutro mmq	6	6	6	6	6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	---	---
Sezione Pe mmq	6	6	6	6	6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	---	---
Tipo di cavo	N1W-K	N1W-K	N1W-K	N1W-K	N1W-K	N07V-K	N07V-K	N07V-K	N07V-K	N07V-K	---	---
N. circuiti raggruppati	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Perdita cavo (Iz)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Lunghezza linea in metri	---	---	20m	---	---	---	---	10m	20m	20m	---	---
C.d.t. max (V) / effettiva %	---	---	0,5%	---	---	1,5%	---	1,1%	1,1%	1,1%	---	---
Linea	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Apparecchio	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Carico	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Descrizione circuito	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE

RIFACIMENTO INVASO SUL TORRENTE SASSERA IN SOSTITUZIONE  
DELL'ESISTENTE PER IL SUPERAMENTO DELLE CRISI  
IDRICHE RICORRENTI, IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA IDRICA  
DEGLI INVASI ESISTENTI SUI TORRENTI RAVASANELLA ED OSTOLA,  
LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL COMPRESORIO

UTILIZZAZIONE IDROPOTABILE

SCALA N. 143

SCHERMA UNITARIAMENTE ELABORATO  
GENERALE DI DISTRIBUZIONE

IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IN PROGETTO  
PER IL COMUNE DI SOSTEGNO - NODO P12C -



IL PROGETTISTA  
(coll. Ing. Domenico Ostiello)

COLLABORAZIONE

REVISIONI	DATA	DISTRIBUZIONE	CONFERMAZIONE	APPROVAZIONE
ELABORATI				
CONFERMATO				