1) IL PRESENTE TRATTO DI LINEA NON DOVRA' SUPERARE I 3m DI LUNGHEZZA;

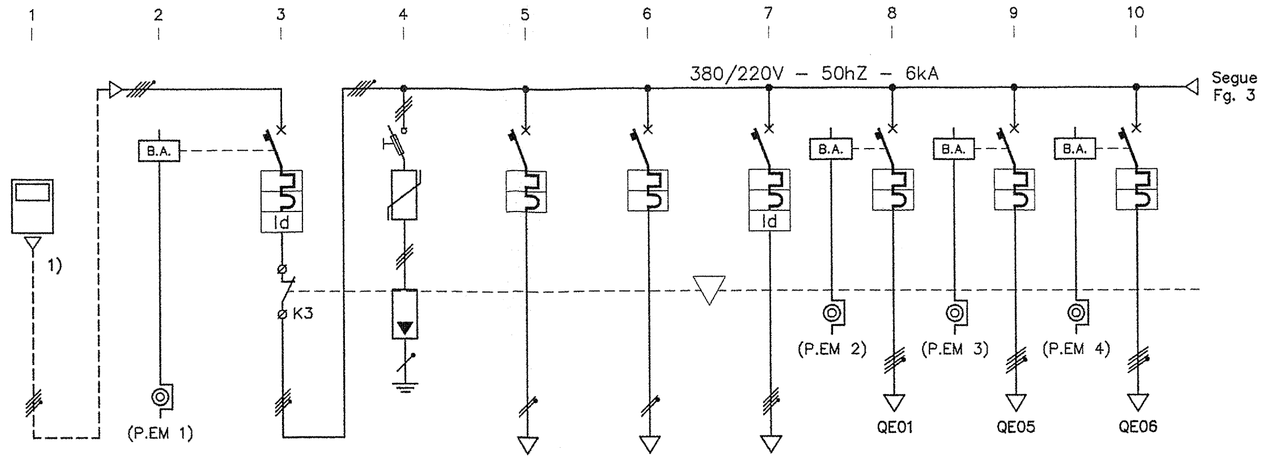


| | DESCRIZIONE CIRCUITO | MISURATORE FISCALE | BOBINA DI APERTURA | GENERALE QUADRO | PROTEZIONE SCARICATORI | LUCE LOCALE CABINA | EMERGENZA LOC. CABINA | F. MOTRICE CABINA | Q. ELETTRICO POTABILIZZ. | Q. ISPESSIT. MECCANIZZ. | Q. LOCALE FILOPRESSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARICO | Carico di progetto (Kw) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Coeff. cont./Util. (Kc/Ku) (A) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Corrente Ib (A) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APPARECCHIO | Articolo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Modulo differenziale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Bobina apert./Relè | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Corrente nominale ( A ) | --- | --- | 160 | 160 | 10 | 10 | 16 | 125 | 25 | 40 |
| | Corr. diff. / ritardo diff. ( A ) | --- | --- | 0,5 | --- | --- | --- | 0,03 | --- | --- | --- |
| | N. poli | --- | --- | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Potere d' Interruzione ( A ) | --- | --- | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| LINEA | Sezione fase mmq. | 120 | --- | --- | --- | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 70 | 4 | 10 |
| | Sezione neutro mmq | 120 | --- | --- | --- | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 70 | 4 | 10 |
| | Sezione Pe mmq | 120 | --- | --- | --- | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 70 | 4 | 10 |
| | Tipo di cavo | N1VV-K | --- | --- | --- | N07V-K | N07V-K | N07V-K | N1VV-K | N1VV-K | N1VV-K |
| | Tipo di posa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | N. circuiti raggruppati | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Temperatura ambiente | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Portata cavo (Iz) (A) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Lunghezza linea in metri | --- | --- | --- | --- | 15m | 15m | 15m | 65m | 25m | 45m |
| | C.d.T. max (V) / effettiva % | --- | --- | --- | --- | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 0,8% | 1% | 1,2% |
| | Note: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

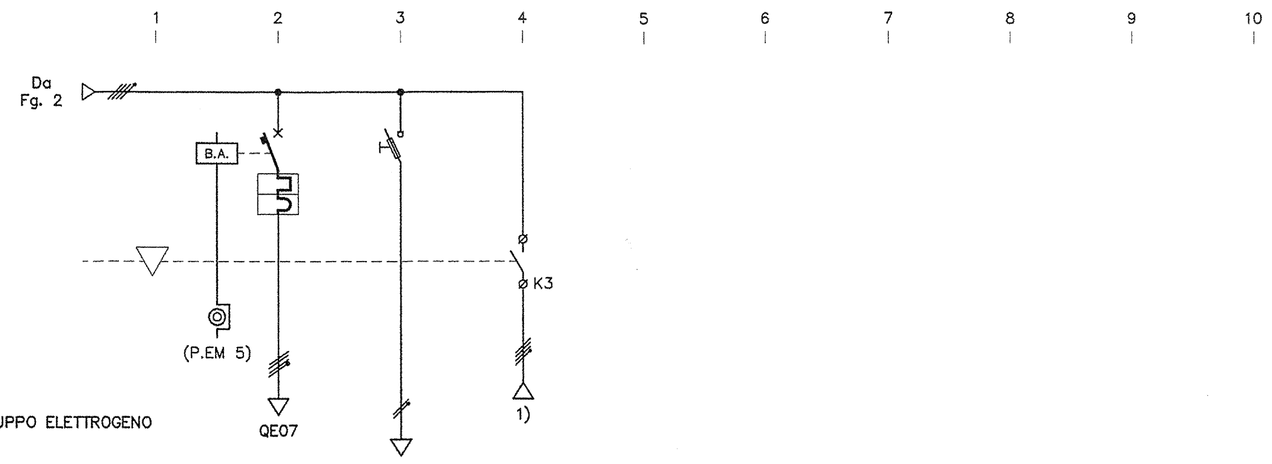


1) LINEA IN ARRIVO DA GRUPPO ELETTROGENO VEDERE SCHEMA IE51F

| | DESCRIZIONE CIRCUITO | | Q. VASCA CHIARUFLOC. | ALIMENTAZIONE AUSILIARI | LINEA IN ARRIVO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARICO | Carico di progetto (Kw) | | --- | --- | --- | | | | | | |
| | Coeff. cont./Util. (Kc/Ku) (A) | | --- | --- | --- | | | | | | |
| | Corrente Ib (A) | | --- | --- | --- | | | | | | |
| APPARECCHIO | Articolo | | --- | --- | --- | | | | | | |
| | Modulo differenziale | | --- | --- | --- | | | | | | |
| | Bobina apert./Relè | | --- | --- | --- | | | | | | |
| | Corrente nominale ( A ) | | 16 | 10 | 160 | | | | | | |
| | Corr. diff. / ritardo diff. ( A ) | | --- | --- | --- | | | | | | |
| | N. poli | | 4 | 2 | 4 | | | | | | |
| | Potere d' Interruzione ( A ) | | 10000 | 10000 | --- | | | | | | |
| LINEA | Sezione fase mmq. | | 10 | 1,5 | 160 | | | | | | |
| | Sezione neutro mmq | | 10 | 1,5 | 160 | | | | | | |
| | Sezione Pe mmq | | 10 | 1,5 | 160 | | | | | | |
| | Tipo di cavo | | N1VV-K | N07V-K | N1VV-K | | | | | | |
| | Tipo di posa | | --- | --- | --- | | | | | | |
| | N. circuiti raggruppati | | --- | --- | --- | | | | | | |
| | Temperatura ambiente | | --- | --- | --- | | | | | | |
| | Portata cavo (Iz) (A) | | --- | --- | --- | | | | | | |
| | Lunghezza linea in metri | | 110m | --- | 100m | | | | | | |
| | C.d.T. max (V) / effettiva % | | 1,0% | --- | --- | | | | | | |
| | Note: | | --- | --- | --- | | | | | | |

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE

RIFACIMENTO INVASO SUL TORRENTE SESSERA IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE PER IL SUPERAMENTO DELLE CRISI IDRICHE RICORRENTI, IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA IDRICA DEGLI INVASI ESISTENTI SUI TORRENTI RAVASANELLA ED OSTOLA, LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL COMPRENSORIO

DATA: APRILE 2010

AGGIORNAMENTO PROGETTO: -

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE:
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE
STECI s.r.l. SOCIETA' DI INGEGNERIA
13100 VERCELLI – C.so Libertà, 162
Tel.(0161)251335–Fax(0161)259070–email steci@steciast.191.it

IL PROGETTISTA
(Dott. Ing. Domenico CASTELLI)

UTILIZZAZIONE IDROPOTABILE

SCHEMA UNIFILARE
QUADRO ELETTRICO GENERALE QOO
IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IN PROGETTO
IN COMUNE DI DORZANO

TAVOLA N.: DI 154

SCALA DISEGNO: -

PRATICA N 10131D
ARCH. N 01 181
FILE : 10131D-DI154

ATTIVITA' SPECIALISTICA

STUDIO TECNICO ing. AGOSTINO
Viale Duca D'aosta n. 53
13011 Borgosesia (VC)
tel/fax 0163-22157 E-mail: studio.agostino@libero.it

PROGETTO DEFINITIVO

| REVISIONI ELABORATI | N° | | | |
|---|---|---|---|---|
| | DATA | | | |
| CONTROLLO | | DISEGNATORE | CONTROLLO | APPROVAZIONE |
| | FIRMA | F.C. | M.P. | D.C. |