




Sviluppo diga con indicazione di giunti, dreni e cunicoli
scala 1:500

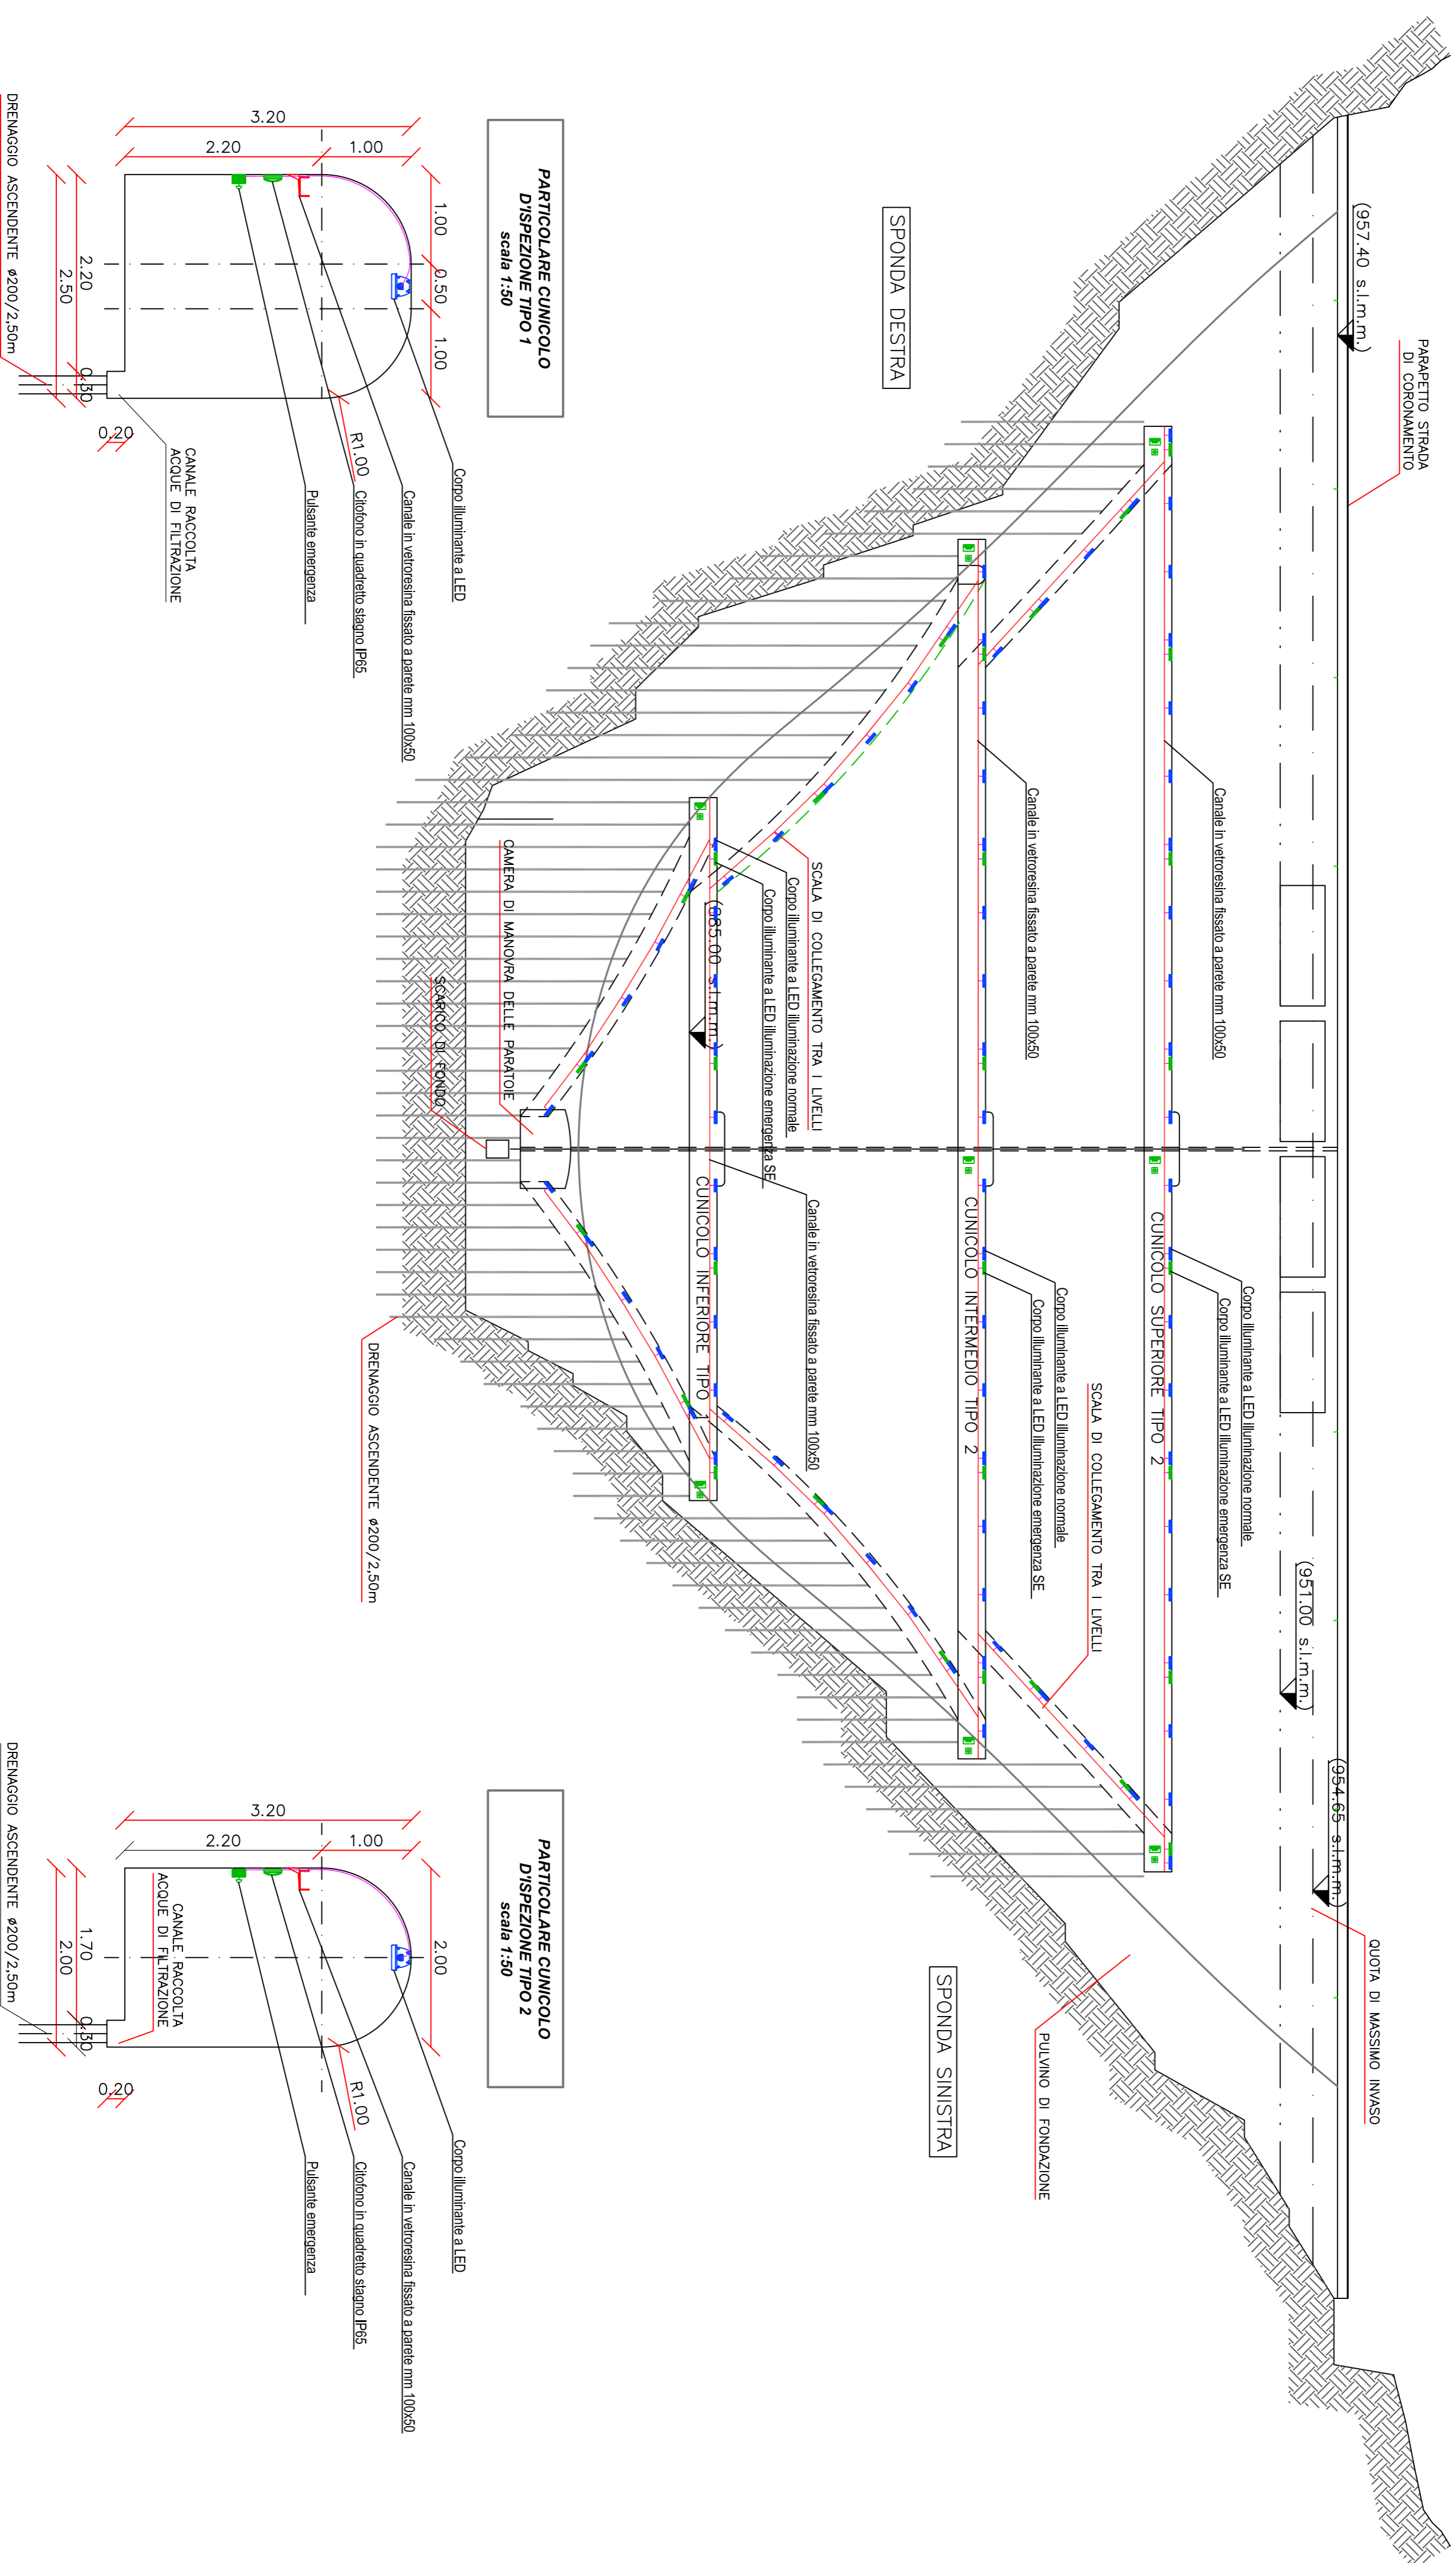

PARTICOLARE CUNICOLO DI SPEZIONE TIPO 2
scala 1:50

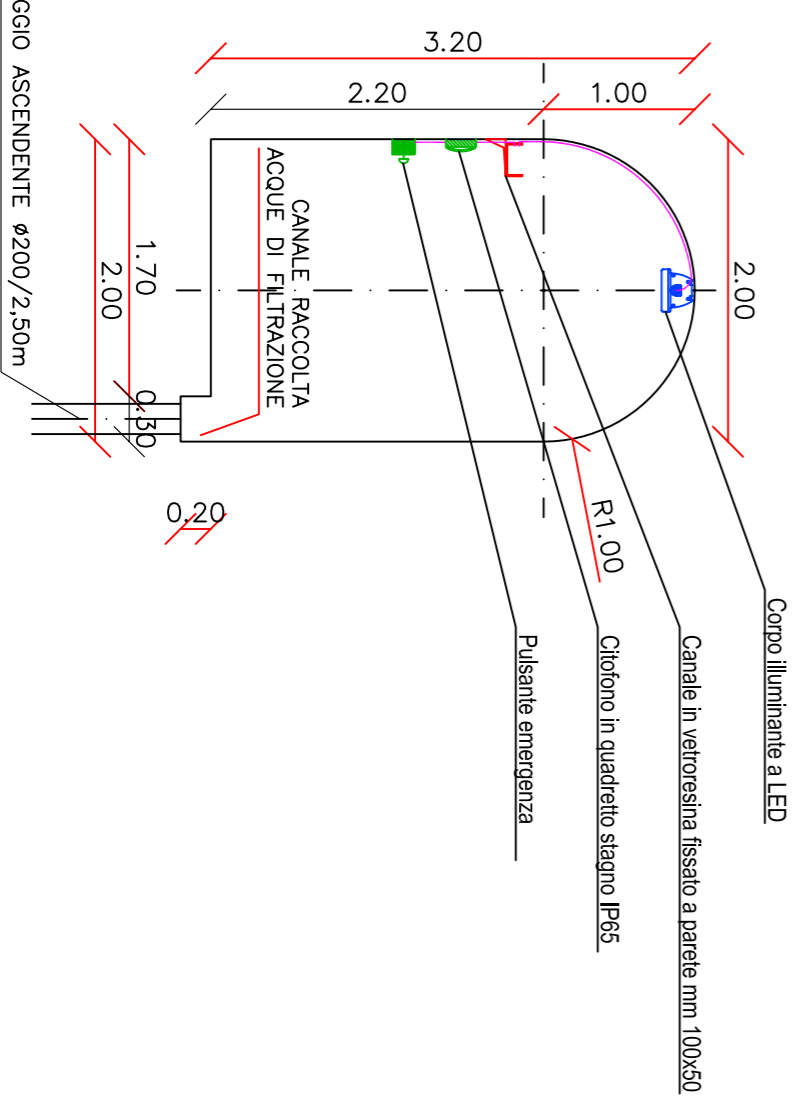


PARTICOLARE CUNICOLO DI SPEZIONE TIPO 1
scala 1:50

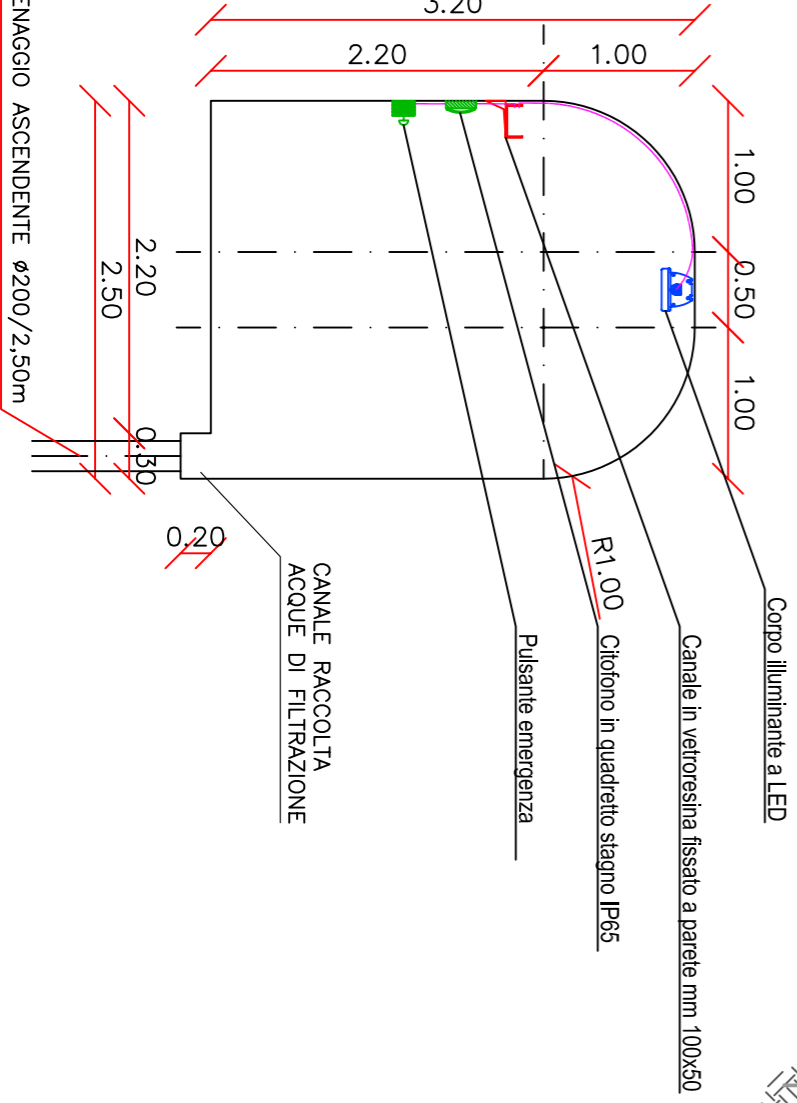

Corpo illuminante a LED tipo "Disano Sicura 1724"
Classe di isolamento II - Grado di protezione IP67
Completa di 8 moduli trifasi da 3.5W. Flusso tot. 8x262lm - 20° - 4000K
Corpo in alluminio estruso con diffusore in vetro temperato sp. 5 mm,
resistente agli shock termici e agli urti.
Corpo illuminante come sopra in funzionamento emergenza SE

Canale in vetroresina fissato a parete mm 100x50 passaggio cavo:
-linea emergenza 5x2x1,5mmq FTG100MT 0,6/1kV
-linea illuminazione 5x2x1,5mmq FTG100MT 0,6/1kV
-linea pulsanti 5x2x1,5mmq FTG100MT 0,6/1kV
linea ciotoni 1x16x0,5mmq tipo FROR

Ciotono intercomunicante in quadretto stagno PFS5
Pulsante emergenza antipanico (azionamento illuminazione)

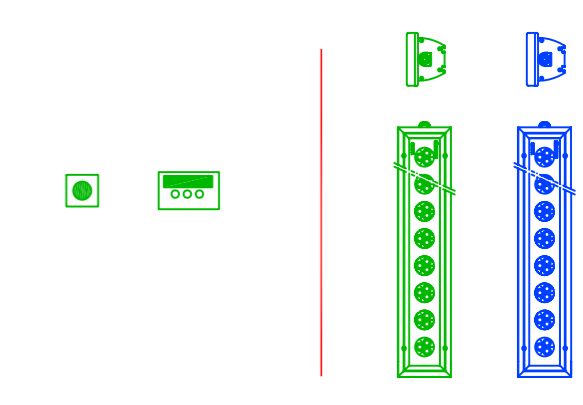

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BELLESE E VERCELLESE

RIFACIMENTO INVASO SUL TORRENTE SASSERA IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE PER IL SUPERAMENTO DELLE CRISI IDRICHE RICORRENTI, IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA IDRICA DEGLI INVASI ESISTENTI SUI TORRENTI RAVASANELLA ED OSTOLA, LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL COMPRESORIO

NUOVA DIGA

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE E DI EMERGENZA CUNICOLI INTERNI ALLA DIGA

PROGETTO DEFINITIVO

<p>ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE: CONSULENZA IN INGEGNERIA DELLA PROIEZIONE E PROGETTAZIONE STECI S.p.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA Via Bacco D'oro n. 53 13017 Borgosesia (VC) Tel. 0171/31555 - Fax 0171/32870 - e-mail: steci@steci.it</p> <p>IL PROGETTISTA (Doc. Ing. Domenico CASTELLI)</p>		<p>DATA PROGETTO APRILE 2010</p> <p>AGGIORNAMENTO PROGETTO -</p>																
<p>ATTIVITA' SFEQUILIBRATA</p> <p>STUDIO TECNICO Ing. ARISTINO Viale Bacco D'oro n. 53 13017 Borgosesia (VC) Tel./fax 0173-22157 E-mail: studio.ing@steci.it</p>	<p>PRATICA N. 101310 ARCH. N. 88 80 FILE : 101310-0149</p>	<p>TIPOLOGIA N. DD49</p> <p>SCALA DISEGNO VARE</p>																
<p>REVISIONI</p> <table border="1"> <tr> <th>N°</th> <th>DATA</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>APPROVAZIONE</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <p>CONTROLLO</p> <table border="1"> <tr> <th>FORMA</th> <th>M.C.</th> <th>M.P.</th> <th>APPROVAZIONE</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	N°	DATA	DESCRIZIONE	APPROVAZIONE					FORMA	M.C.	M.P.	APPROVAZIONE					<p> </p>	<p> </p>
N°	DATA	DESCRIZIONE	APPROVAZIONE															
FORMA	M.C.	M.P.	APPROVAZIONE															