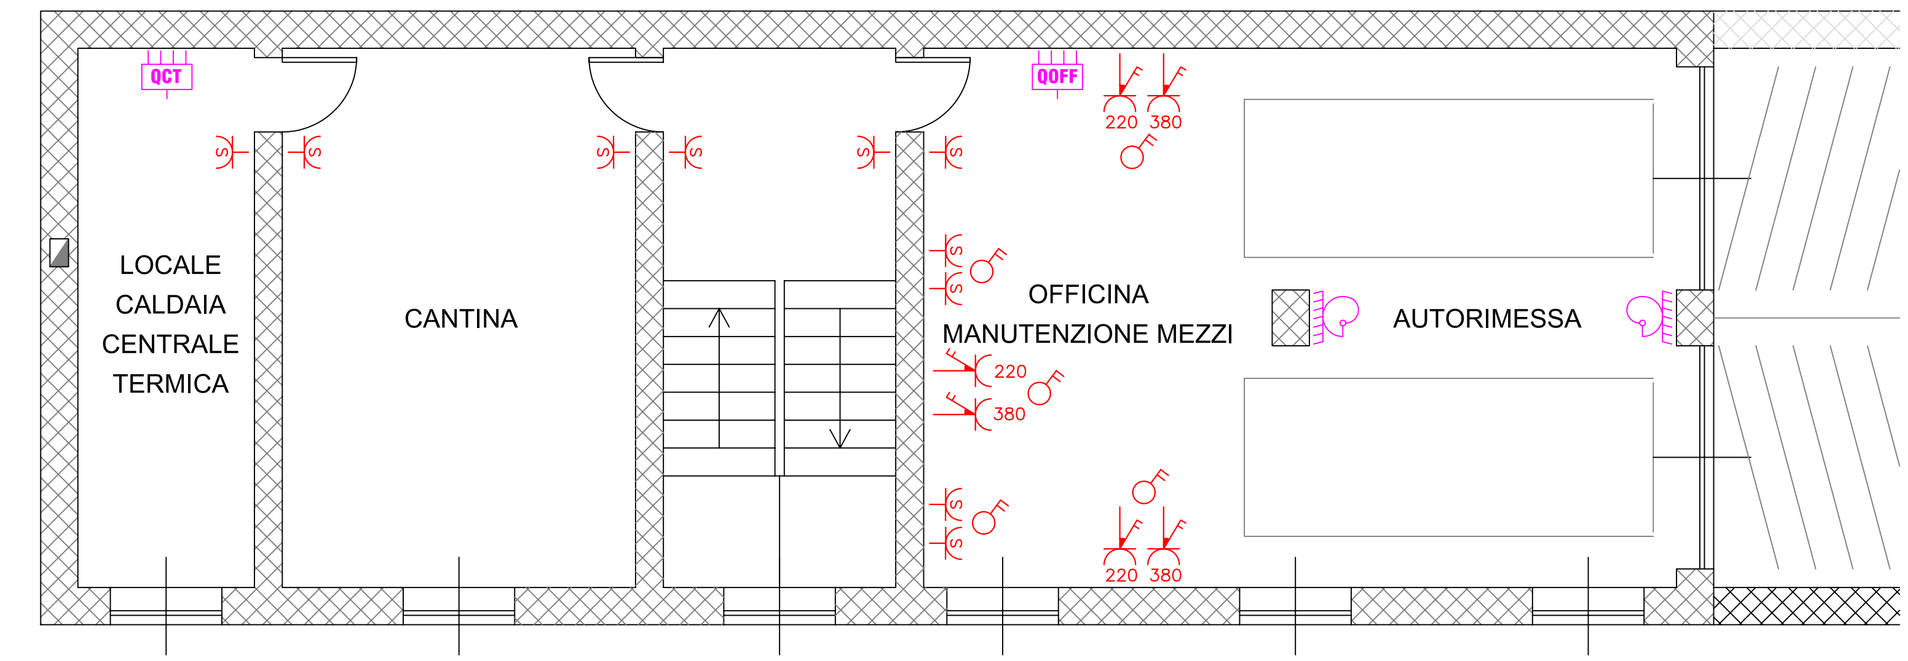

EDIFICIO PRINCIPALE
PIANTA PIANO INTERRATO
scala 1:50

Avvolgicavo professionale automatico con recupero automatico del cavo ed installazione fissa a parete

Gruppo di prese shuko IP55 con interruttore di protezione

Prese CEE interbloccate protette 220 / 380 V

Presa schuko 2P+T 16A IP55 bipasso con luce di emergenza

Particolare altezza ubicazione apparecchiature

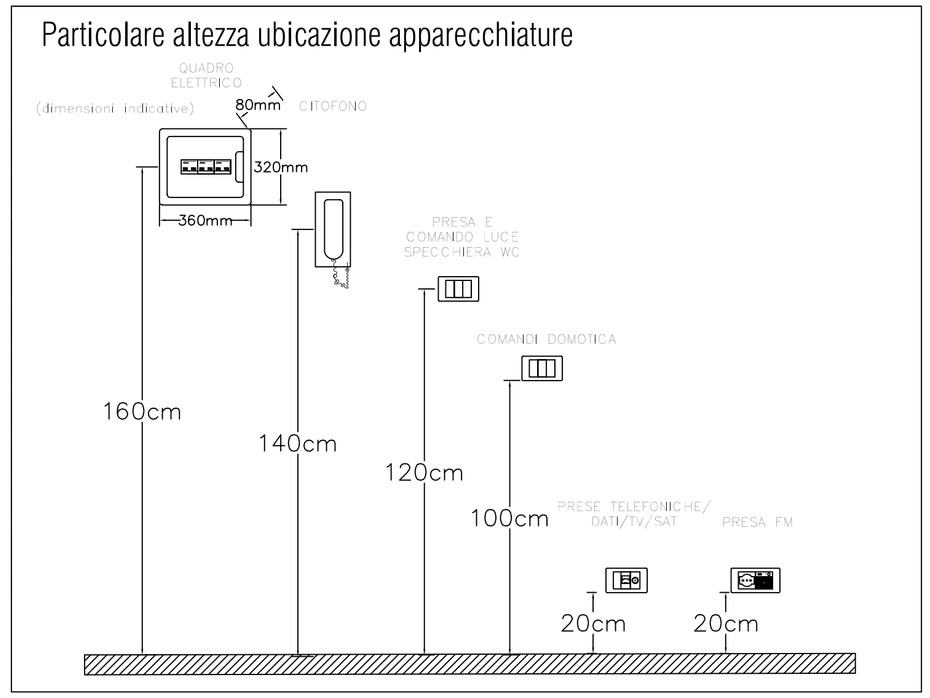

Particolare arrivo linea dati - piano terra

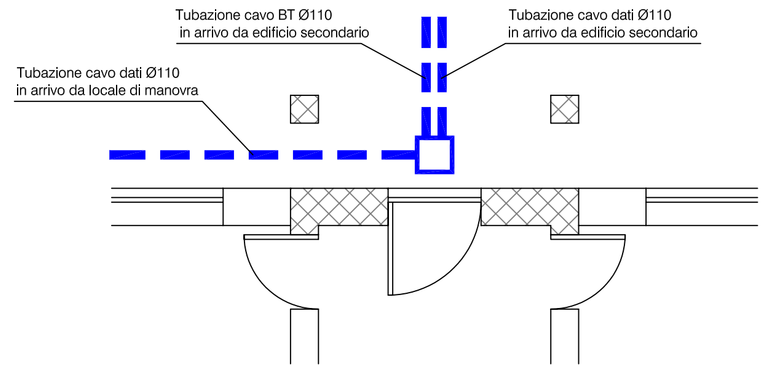

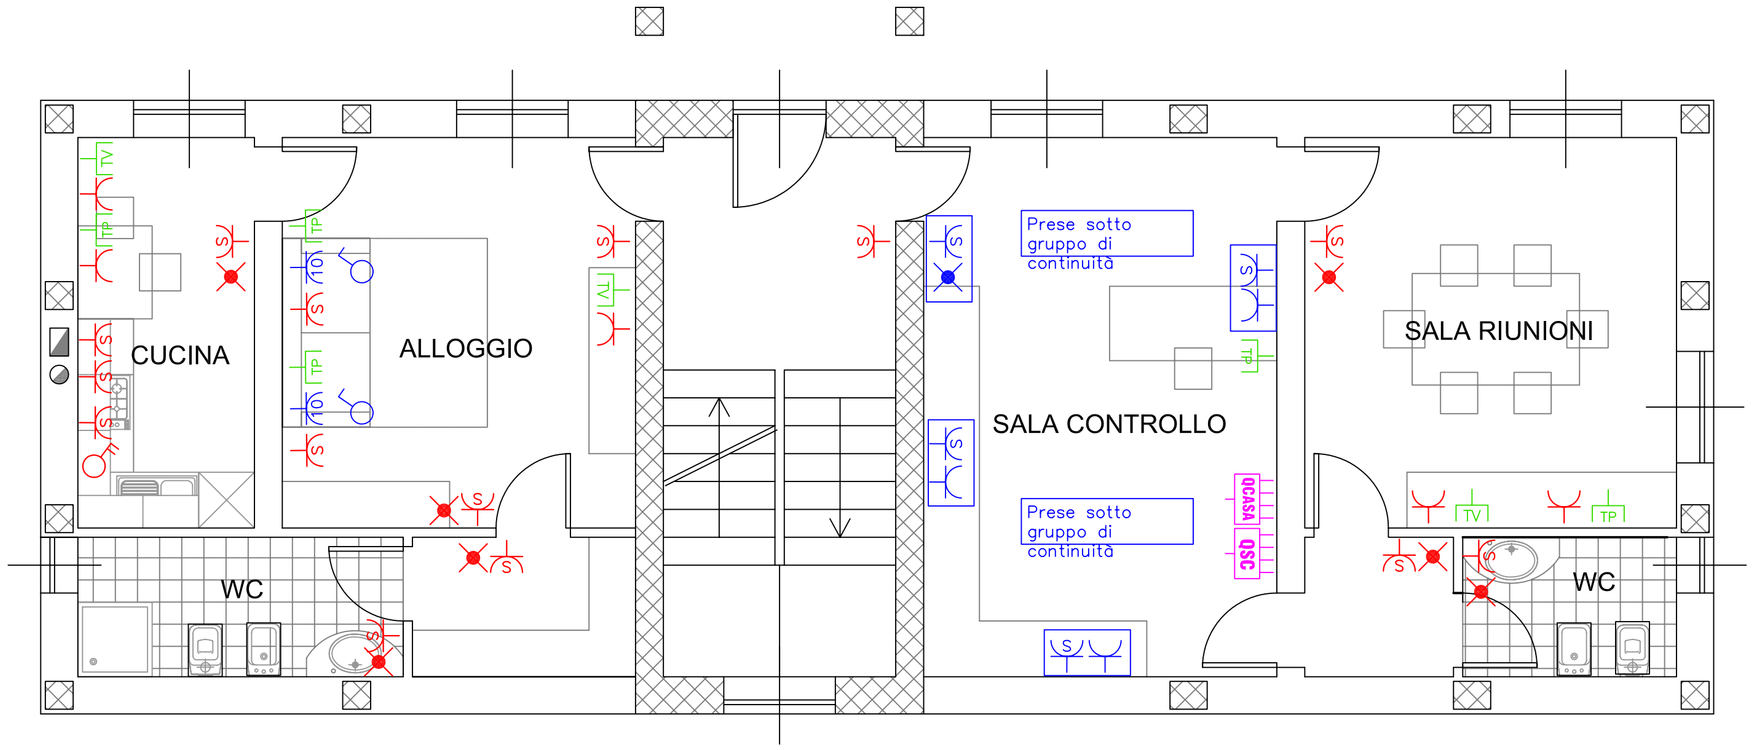

EDIFICIO PRINCIPALE
PIANTA PIANO TERRA
scala 1:50

Presa schuko 2P+T 16A bipasso

Presa TV

Presa telefonica RJ11

Presa schuko 2P+T 16A bipasso con luce di emergenza

Presa bipasso 2P+T 10A con interruttore dedicato

Interruttore di protezione

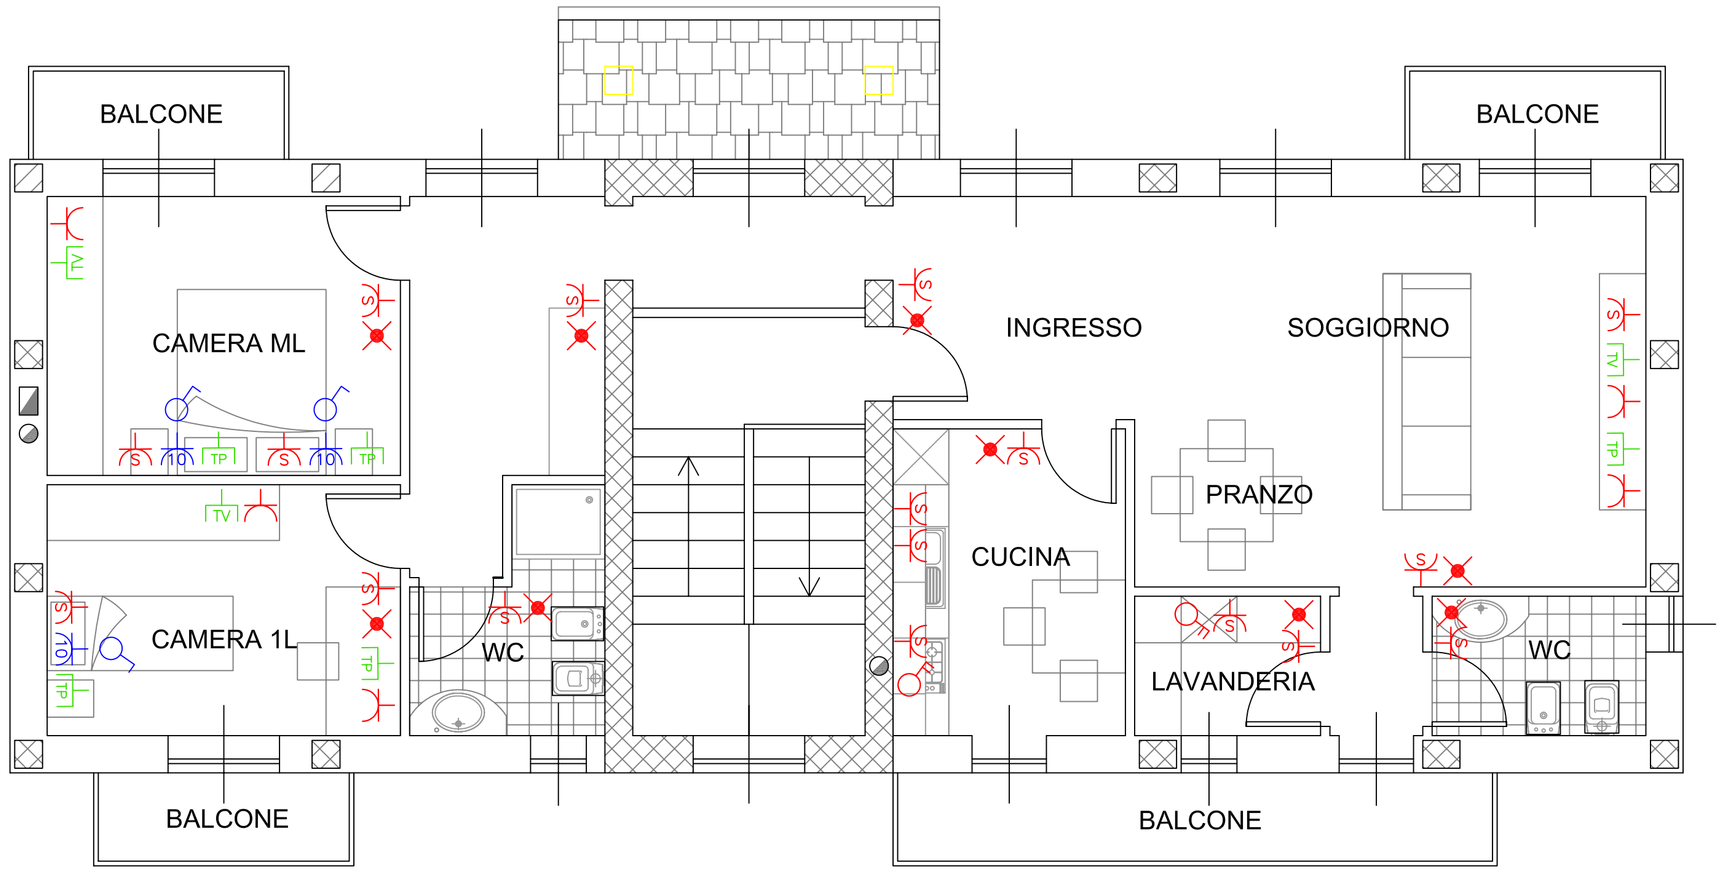

EDIFICIO PRINCIPALE
PIANTA PIANO PRIMO
scala 1:50

Presa schuko 2P+T 16A bipasso

Presa TV

Presa telefonica RJ11

Presa schuko 2P+T 16A bipasso con luce di emergenza

Presa bipasso 2P+T 10A con interruttore dedicato

Interruttore di protezione

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE

RIFACIMENTO INVASO SUL TORRENTE SESSERA IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE PER IL SUPERAMENTO DELLE CRISI IDRICHE RICORRENTI, IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA IDRICA DEGLI INVASI ESISTENTI SUI TORRENTI RAVASANELLA ED OSTOLA, LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL COMPRENSORIO

DATA PROGETTO: APRILE 2010

AGGIORNAMENTO PROGETTO: -

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE:
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE
STECI s.r.l.
SOCIETA' DI INGEGNERIA
13100 VERCELLI – C.so Libertà, 162
Tel.(0161)213535–Fax(0161)209070–email elec@telecom.it
IL PROGETTISTA
(Dott. Ing. Domenico CASTELLI)

NUOVA DIGA

IMPIANTO FM E PRESE DI SERVIZIO
EDIFICIO PRINCIPALE

TAVOLA N.: DD53

SCALA DISEGNO: 1:50

PRATICA N 101310
ARCH. N IB 80
FILE : 101310–DD53

ATTIVITA' SPECIALISTICA
STUDIO TECNICO ing. AGOSTINO
Viale Duca D'aosta n. 53
13011 Borgosesia (VC)
tel/fax 0163–22157 E-mail: studio.agostino@libero.it

PROGETTO DEFINITIVO

REVISIONI ELABORATO	N°			
	DATA			
CONTROLLO	FIRMA	DISEGNATORE N.G.	CONTROLLO M.P.	APPROVAZIONE D.C.