

	ELENCO OPERE ATTRAVERSATE		Codifica R-E-21331B1-C-EX-0003
			Rev. 00 del 07/03/16 Pag. 1 di 7

VARIANTE AI TRACCIATI PER INTERFERENZA CON NUOVA DISCARICA AST TERNI IN LOCALITÀ VOCABOLO VALLE

Comune di Terni

Variazioni ai tracciati degli elettrodotti:

DT 380 kV - Villavalle - Villanova e Tuscania Villavalle

ST 220 kV - Villavalle – Pietrafitta

ST 150 kV - Villavalle - S. Gemini

ST 150 kV - Villavalle - Acquasparta

per un totale di circa 4 Km

ELENCO OPERE ATTRAVERSATE


PROGEDI S.R.L.
 Servizi di Ingegneria Integrata
 Architettura & C.A.D.
 GPS Surveying
 Topografia - Aerofotogrammetria
 Energie da Fonti Rinnovabili
 Partita Iva e Codice Fiscale: 05809251217
 Via San Pietro n°105, 80038 Pomigliano D'Arco - Napoli -
 Tel. e fax +39 081 8843122 / +39 081 8030815
 Sito Web: www.progedisrl.it e-mail: progedi@email.it / info@progedisrl.it



Storia delle revisioni		
Rev. 00	del 07/03/2016	Prima emissione

Elaborato		Verificato		Approvato
PROGEDI SRL		M. D'Angiò - S. Madonna UPRI		A. Limone UPRI

a03IO301SR -r00

Questo documento contiene informazioni di proprietà di Terna SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna SpA

INDICE

<i>SCHEMATICO INTERVENTO DI VARIANTE.</i>	3
<i>TABELLA RIASSUNTIVA DELLE OPERE ATTRAVERSATE.</i>	4
<i>ELETTRODOTTO DT 380 KV - 21333B1 Villavalle - Villanova e Tuscania - Villavalle</i>	5
<i>ELETTRODOTTO ST 220 kV 222269D1 Villavalle - Pietrafitta</i>	5
<i>ELETTRODOTTO ST 150 kV 23647B1 Villavalle - Acquasparta</i>	6
<i>ELETTRODOTTO ST 150 kV 23682E1 Villavalle - S.Gemini.....</i>	6

SCHEMATICO INTERVENTO DI VARIANTE

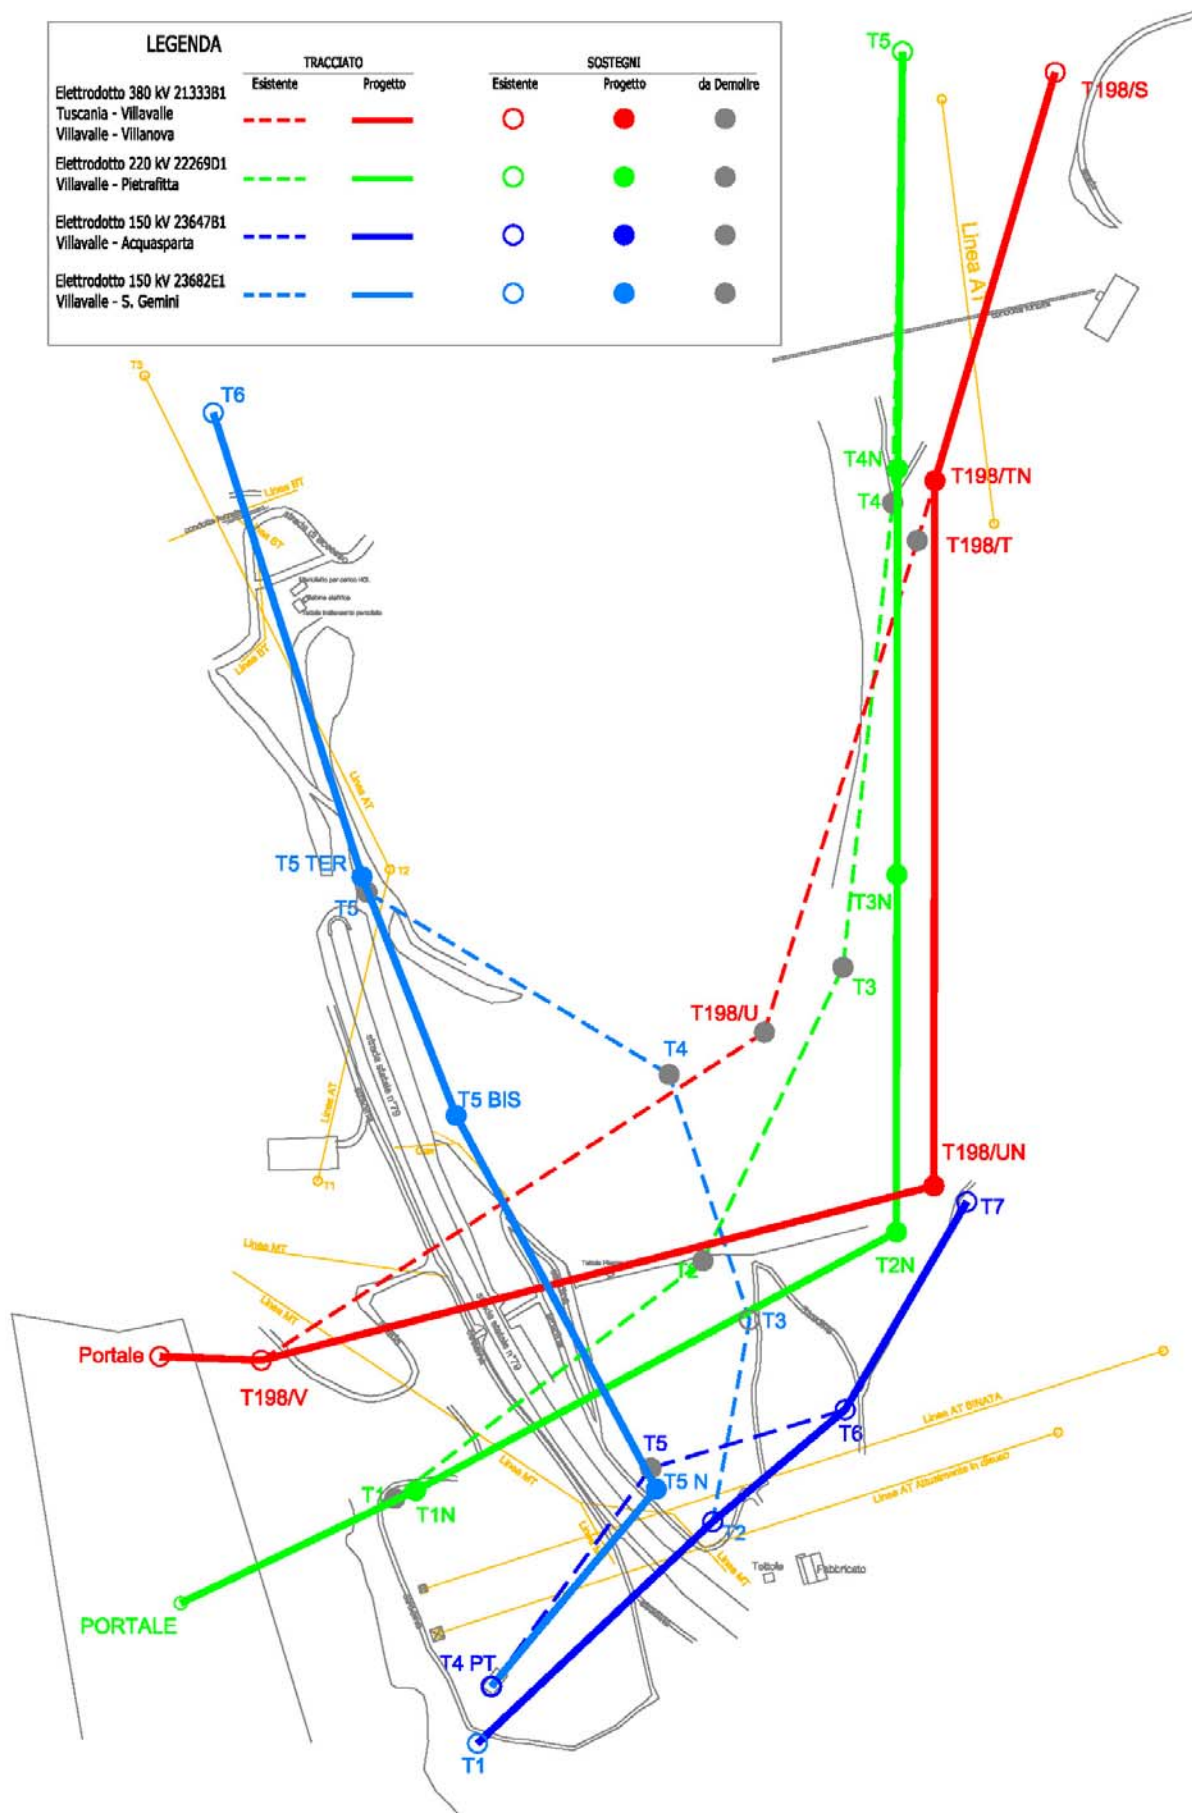


TABELLA RIASSUNTIVA DELLE OPERE ATTRAVERSATE

ELETTRODOTTO DI PROGETTO		INTERFERENZE						
		ALTA TENSIONE	MEDIA TENSIONE	BASSA TENSIONE	STRADA STATALE	STRADA COMUNALE	CONDOTTA FORZATA	GAS
DT 380 KV 21333B1 Villavalle-Villanova Tuscania-Villavalle	CAMPATA T198/V T198/U N							
	CAMPATA T198/T N T198/S							
ST 220 kV 222269D1 Villavalle-Pietrafitta	CAMPATA T1N – T2N							
	CAMPATA T2N – T3N							
	CAMPATA T4N – T5							
ST 150 kV 23647B1 Villavalle-Acquasparta	CAMPATA T1 – T2							
	CAMPATA T2 – T6							
ST 150 kV 23682E1 Villavalle - S.Gemini	CAMPATA T4PT – T5N							
	CAMPATA T5N – T5BIS							
	CAMPATA T5 BIS T5 TER							
	CAMPATA T5 TER – T6							

***ELETTRODOTTO DT 380 KV - 21333B1 Villavalle - Villanova e Tuscania -
Villavalle***

Il tratto di tracciato in variante diparte dalla stazione di Villavalle sino al sostegno T198/s per una lunghezza di circa 1293 m.

In tale tratto rimangono invariati il portale, il sostegno T198/V e T198/S mentre saranno realizzati ulteriori due sostegni denominati T198/U N e T198/T N nel seguito si riportano le opere attraversate dal tracciato di progetto in ordine di intersezione:

CAMPATA T198/V – T198/U N

1. *Linea MT*
2. *Strada Comunale*
3. *Strada complanare*
4. *Strada Statale SS79 al km*
5. *Strada complanare*
6. *Elettrodotto ST 150 kV 23682E1 Villavalle - S.Gemini di progetto*
7. *Strada vicinale Cervara*
8. *Elettrodotto ST 220 kV 222269D1 Villavalle-Pietrafitta di progetto*
9. *Condotta forzata*

CAMPATA T198/T N – T198/S

1. *Linea AT*

ELETTRODOTTO ST 220 kV 222269D1 Villavalle - Pietrafitta

Il tratto di tracciato in variante diparte dalla stazione di Villavalle sino al sostegno T5 per una lunghezza di circa 1333 m.

In tale tratto rimangono invariati il portale e il sostegno T5 mentre saranno realizzati ulteriori quattro sostegni denominati T1N T2N T3N e T4N nel seguito si riportano le opere attraversate dal tracciato di progetto in ordine di intersezione:

CAMPATA T1N – T2N

1. *Linea MT*
2. *Strada complanare*
3. *Strada Statale SS79 al km*
4. *Strada complanare*
5. *Strada vicinale Cervara*
6. *Elettrodotto ST 150 kV 23682E1 Villavalle-S.Gemini di progetto*

CAMPATA T2N – T3N

1. *Elettrodotto DT 380 KV - 21333B1 Villavalle-Villanova e Tuscania-Villavalle di progetto*

CAMPATA T4N – T5

1. *Condotta Forzata*

ELETTRODOTTO ST 150 kV 23647B1 Villavalle - Acquasparta

Il tratto di tracciato in variante diparte dal sostegno T1 sino al sostegno T7 per una lunghezza di circa 495 m.

In tale tratto rimangono invariati tutti i sostegni interessati e nel seguito si riportano le opere attraversate dal tracciato di progetto in ordine di intersezione:

CAMPATA T1 – T2

1. *Strada complanare*
2. *Linea AT attualmente in disuso*
3. *Strada Statale SS79 al km*
4. *Linea MT*

CAMPATA T2 – T6

1. *Strada vicinale Cervara*
2. *Linea AT binata*

ELETTRODOTTO ST 150 kV 23682E1 Villavalle - S.Gemini

Il tratto di tracciato in variante diparte dalla sostegno T4PT sino al sostegno T6 per una lunghezza di circa 956 m.

In tale tratto rimangono invariati il sostegno T4PT e il sostegno T6 mentre saranno realizzati ulteriori tre sostegni denominati T5N T5BIS e T5TER nel seguito si riportano le opere attraversate dal tracciato di progetto in ordine di intersezione:

CAMPATA T4 PT – T5N

1. *Linea AT attualmente in disuso*
2. *Linea MT*
3. *Strada complanare*
4. *Strada Statale SS79 al km*
5. *Linea AT binata*
6. *Linea MT*
7. *Strada vicinale Cervara*

CAMPATA T5N – T5 BIS

1. *Elettrodotto ST 220 kV 222269D1 Villavalle - Pietrafitta di progetto*
2. *Strada vicinale Cervara*

3. *Elettrodotto DT 380 KV - 21333B1 Villavalle-Villanova e Tuscania-Villavalle di progetto*
4. *Strada vicinale Cervara*
5. *Condotta Gas - (di media pressione con densità non superiore a 0,8)*

CAMPATA T5 BIS – T5 TER

1. *Linea AT*

CAMPATA T5 TER – T6

1. *Stradina di servizio interna alla discarica*
2. *Linea AT*
3. *Strada accesso alla discarica*
4. *Linea BT*
5. *Strada di accesso alla discarica*
6. *Condotta forzata*
7. *Linea BT*