
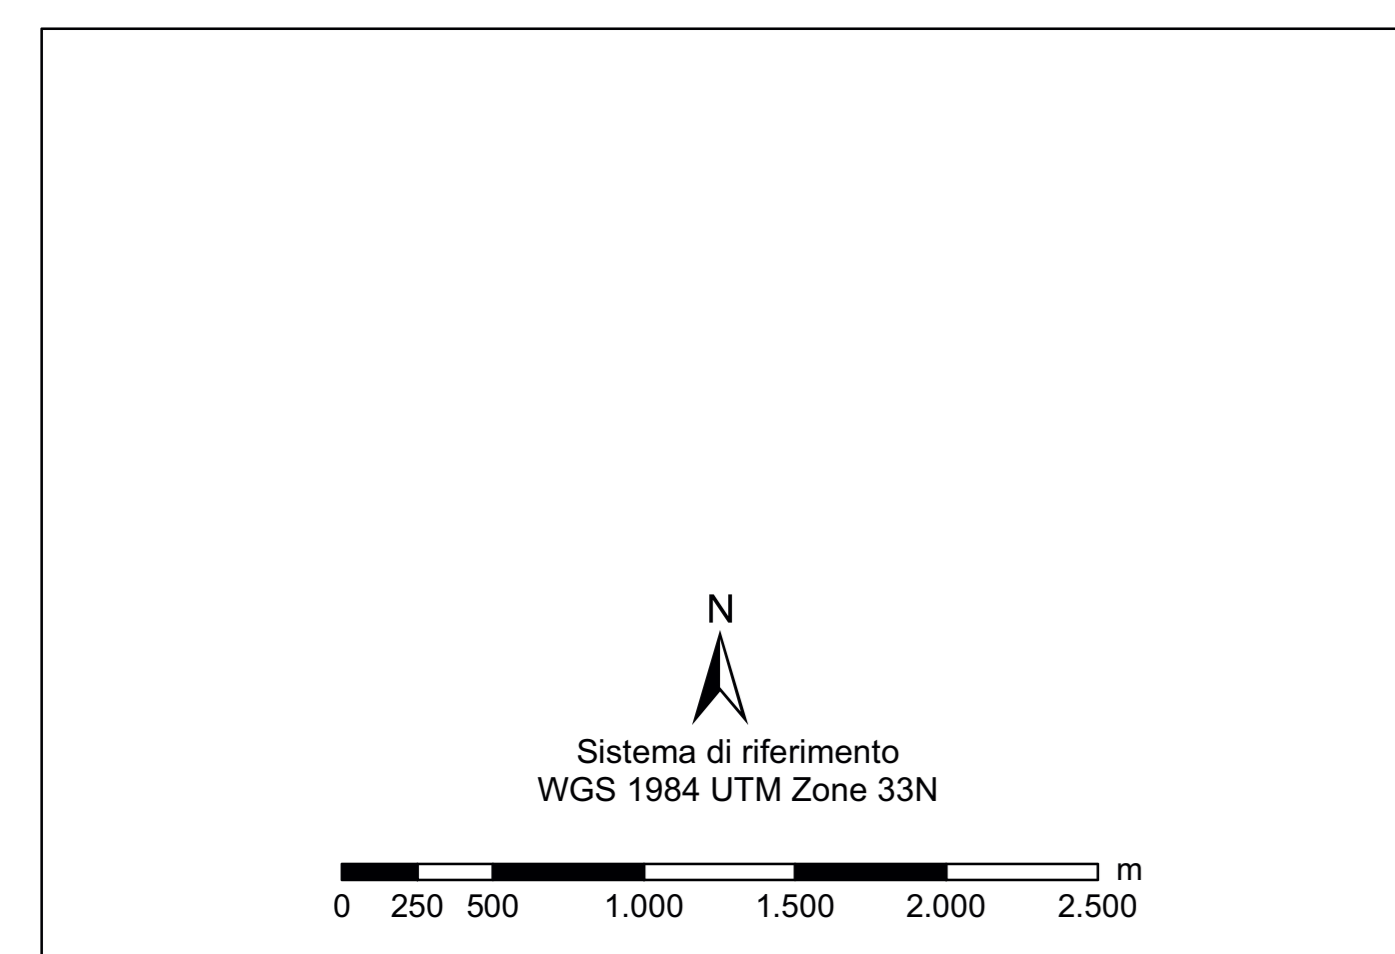


Legenda

- Nuovo 220kV ST
- Nuovo 150kV ST
- Sostegni di nuova realizzazione
- Demolizione 150kV ST
- Demolizione 220kV ST
- Sostegni da demolire
- - - Esistente 380kV ST da mantenere
- Esistente 220kV ST da declassare a 150kV
- Esistente 380kV DT
- Esistente 380kV ST
- Esistente 220kV ST
- ▲ Sostegni esistenti
- Stazioni esistenti
- Area di studio
- Limiti regionali
- Limiti comunali
- Siti Archeologici**
- Età Arcaica**
- insediamento
- ▲ area ad uso funerario
- ritrovamento sporadico
- Vincoli Archeologici

Stefano Quareselli

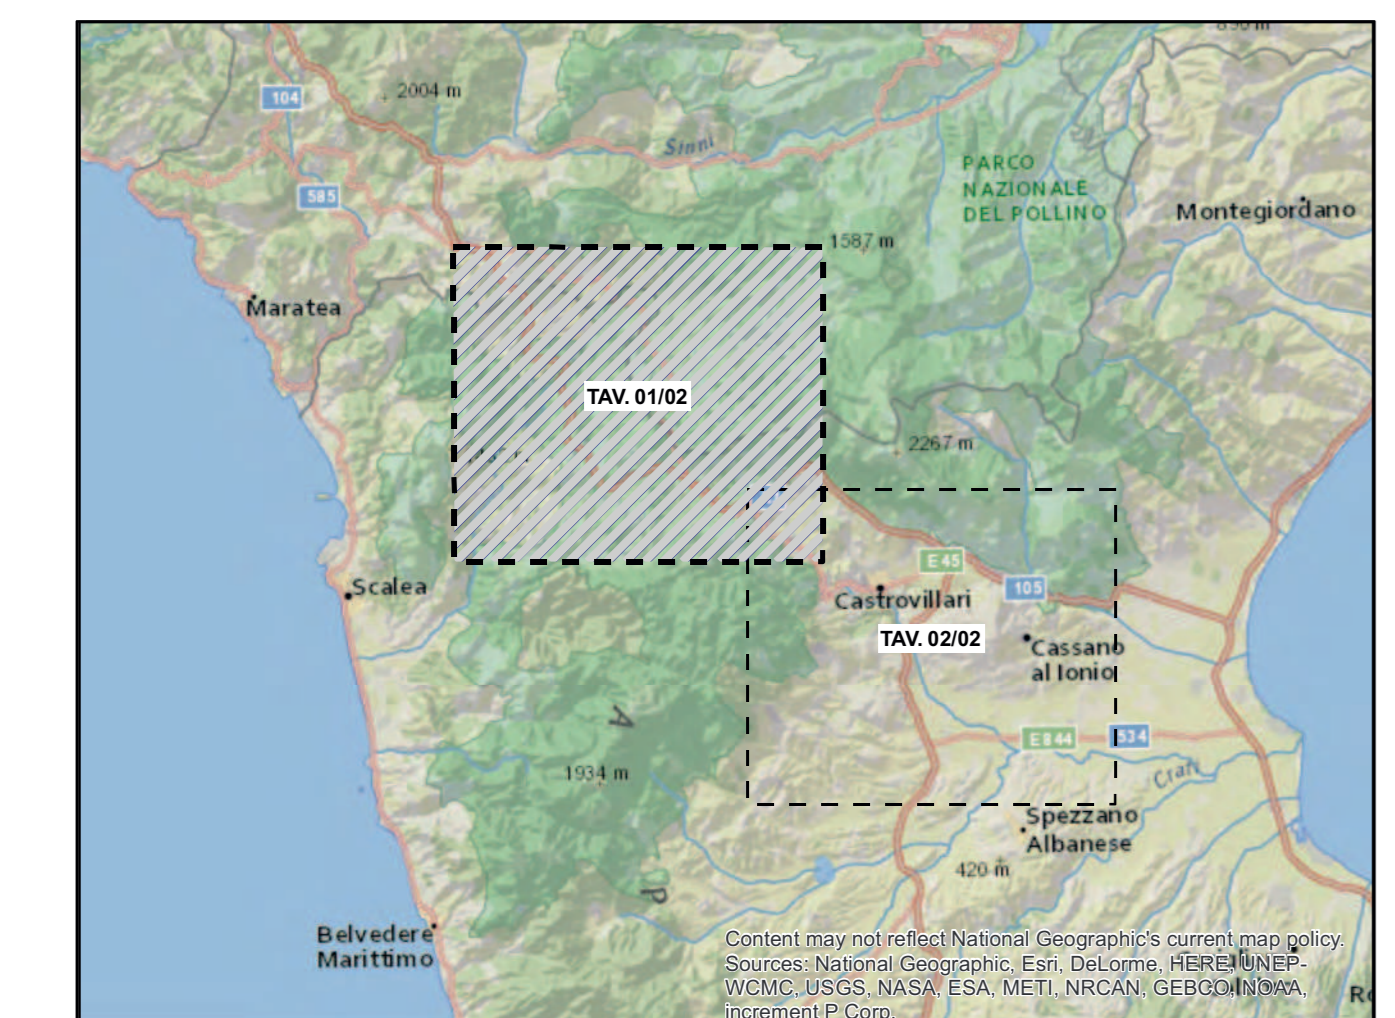

REVISIONI					
N.	00	05/12/2016	prima emissione	Proger	G. Luzzi N. Rivabene
DESCRIZIONE					
TITOLO	DERG10024BIAM2255_04_01				
PROGETTO					
RICAVATO DAL DOC. TERNA	- Revisione della Prescrizione 1 del DECIVA n. 3062 del 19/06/1998 relativo all'Elettrodotto 380 kV Laino - Roccosoleo - ES 265 - Razionalizzazione della rete AT nel territorio di Castrovillari - ES 190 - Nuovo Elettrodotto a 380 kV tra il sostegno 90 della linea esistente Laino - Rossano 1 e l'esistente Stazione Elettrica di Altonente				
CLASSIFICAZ. DI SICUREZZA	RELAZIONE ARCHEOLOGICA Carta Archeologica età arcaica				
NOME DEL FILE	SCALA	FORMATO	SCALA	FOGLIO	
DERG10024BIAM2255_04_01.pdf	1 unità = 1 cm	AG	1:25.000	12	

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A. This document contains information proprietary to TERNA S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Any further reuse of spreading or reproduction without the written permission of TERNA S.p.A. is prohibited.

