
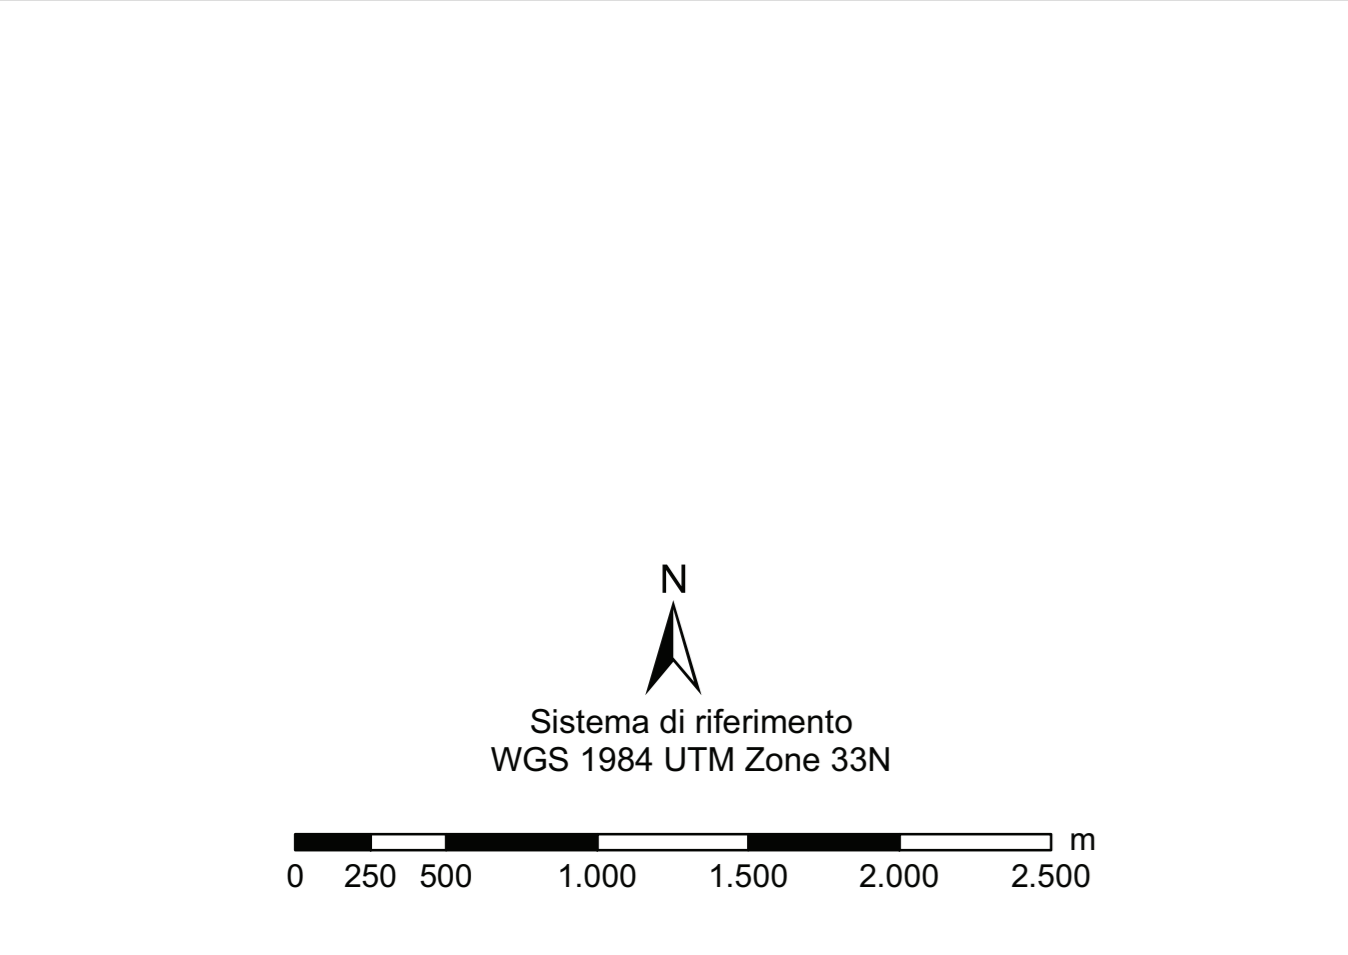


Legenda

- Nuovo 380kV ST
- Nuovo 220kV ST
- Nuovo 150kV ST
- - - Nuovo 150kV DT
- Sostegni di nuova realizzazione
- - - Demolizione 150kV DT
- - - Demolizione 150kV ST
- - - Demolizione 220kV ST
- - - Demolizione 380kV ST
- Sostegni da demolire
- - - Esistente 380kV ST da mantenere
- - - Esistente 220kV ST da declassare a 150kV
- - - Esistente 380kV DT
- Esistente 380kV ST
- Esistente 220kV ST
- - - Esistente 150kV DT
- Esistente 150kV ST
- ▲ Sostegni esistenti
- Stazioni esistenti
- Area di studio
- Limiti regionali
- Limiti comunali

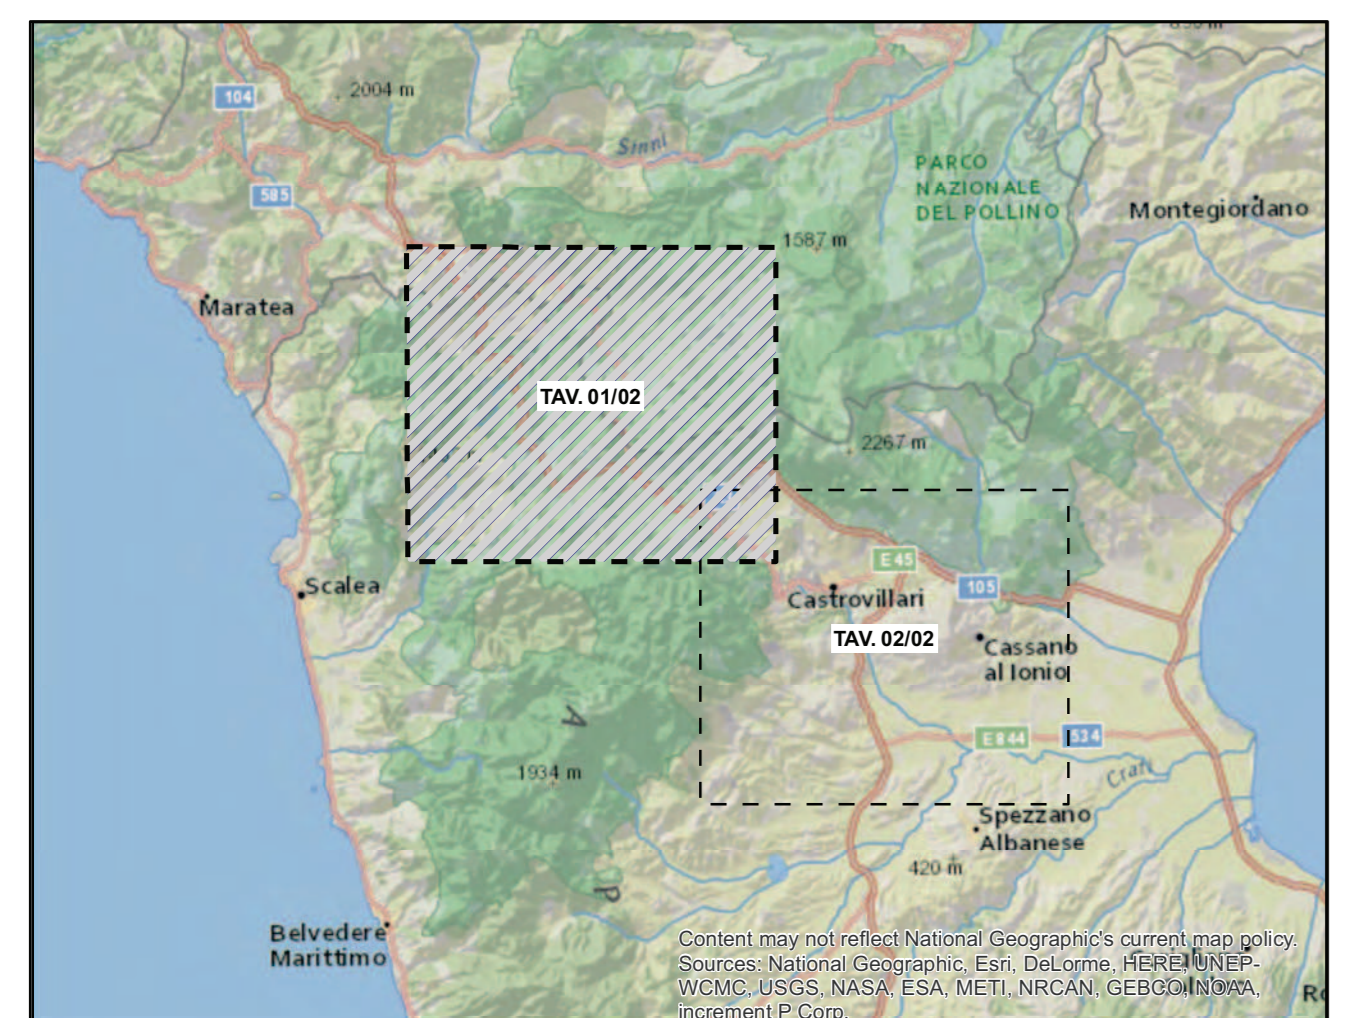

REVISIONI					
00	16/12/2016	prima emissione	Proger	G. Luzzi	N. Rivabene
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
TIPOLOGIA DEL LAVORO		CODIFICA DELL'ELABORATO			
DERG10024BIAM2248_01_01					
PROGETTO		TITOLO RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE AD ALTA TENSIONE RICADENTE NELL'AREA DEL PARCO DEL POLLINO			
RICAVATO DAL DOC. TERNA		- Revisione della Prescrizione 1 del DECIVA n. 3062 del 19/06/1998 relativo all'Elettrodotto 380 kV Laino - Roccosere - EL 295 - Razionalizzazione della rete AT nel territorio di Castrovillari - EL 190 - Nuovo Elettrodotto a 380 kV tra il sostegno 10 della linea esistente Laino - Rossano 1 e l'esistente Stazione Elettrica di Aliphanze			
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA		RELAZIONE PAESAGGISTICA Inquadramento territoriale su IGM			
NOME DEL FILE	SCALA	FORMATO	SCALA	FOGLIO	
DERG10024BIAM2248_01_01.dwg	1 unità = 1 cm	AO	1:25.000	12	

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'espresso consenso di Terna S.p.A. This document contains information proprietary to TERNA S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whenever change of printing or reproduction without the written permission of TERNA S.p.A. is prohibited.

