

Legenda

Linee elettriche di nuova realizzazione

- Nuovo 220kV ST
- Nuovo 150kV ST
- Sostegni di nuova realizzazione

Linee elettriche da demolire

- Demolizione 150kV ST
- Demolizione 220kV ST
- Sostegni da demolire

Linee elettriche esistenti

- Esistente 380kV ST da mantenere
- Esistente 220kV DT da declassare a 150kV
- Esistente 380kV DT
- Esistente 220kV ST
- Sostegni esistenti
- Stazioni esistenti

Viabilità di cantiere

- Viab. esistente
- Viab. secondaria/campestre
- Accesso su campo
- Nuova pista

Usa di suolo



- 111 tessuto continuo
- 112 tessuto discontinuo extraurbano
- 121 insediamenti produttivi
- 131 cave
- 142 aree sportive
- 2112 seminativi estensivi
- 221 vigneti
- 2241 uliveti sesto regolare
- 2242 uliveti sesto irregolare
- 225 frutteti
- 231 incolti
- 2411 colture agrarie associate all'ulivo
- 242 colture agrarie complesse
- 3112 querce
- 3121 pinete mediterranee
- 3212 praterie discontinue
- 322 cespuglieti e macchia
- 3241 arbusteti, macchie e vegetazione in evoluzione
- 511 ripariane

Area di studio

- Limiti comunali
- Limiti regionali

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
986 DI MICHELE ROT. CESARE
 INGEGNERE

Fonti:
 - Portal Cartografico Regione Calabria
 - Carta dell'Uso del Suolo in scala 1:5.000
 - Fotoregistrazione

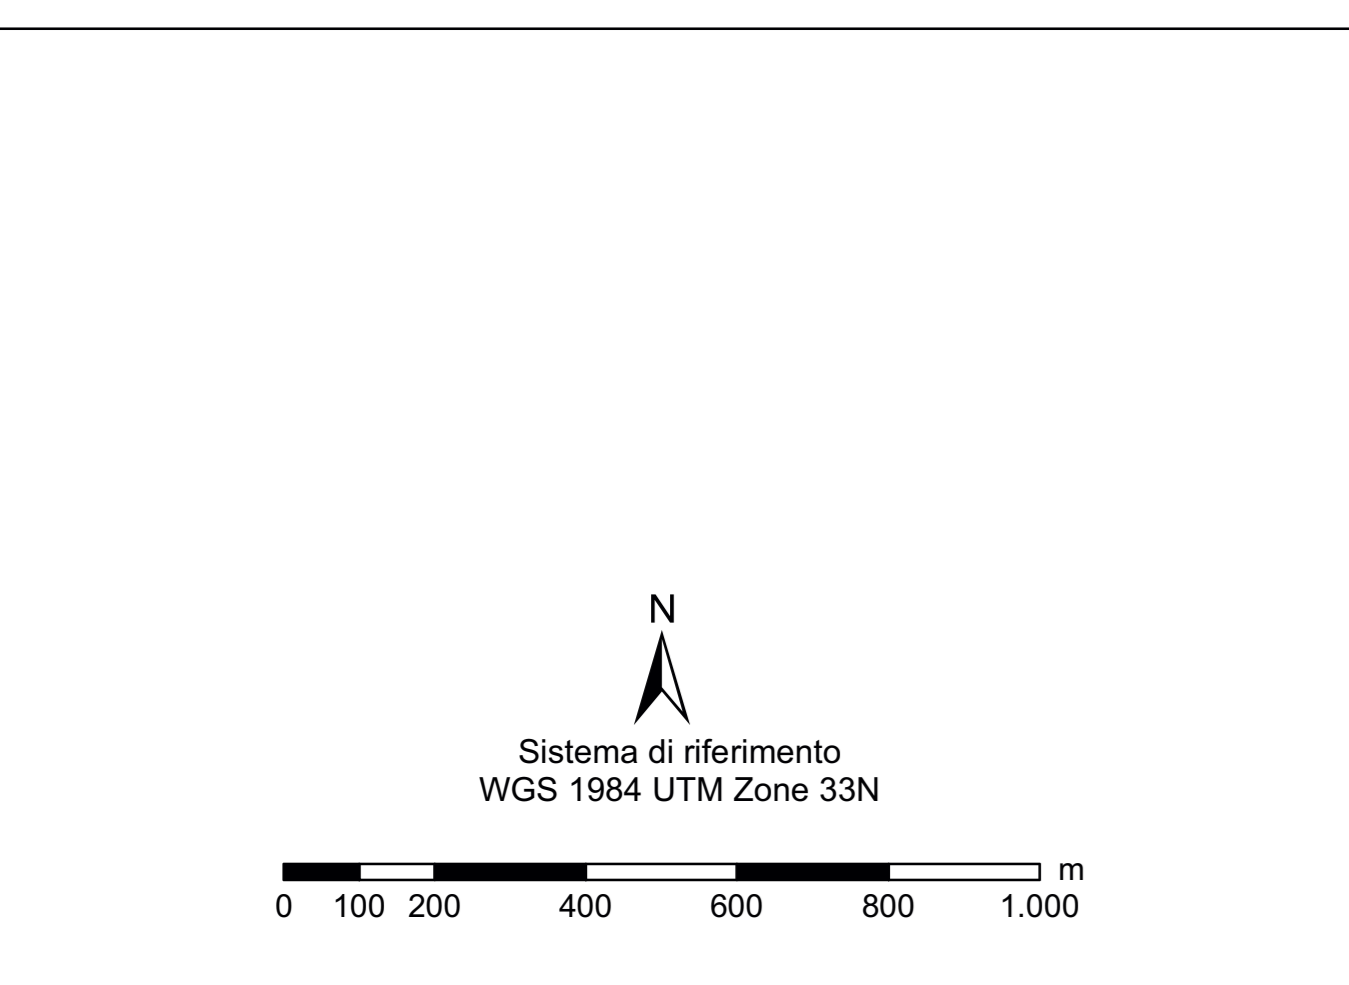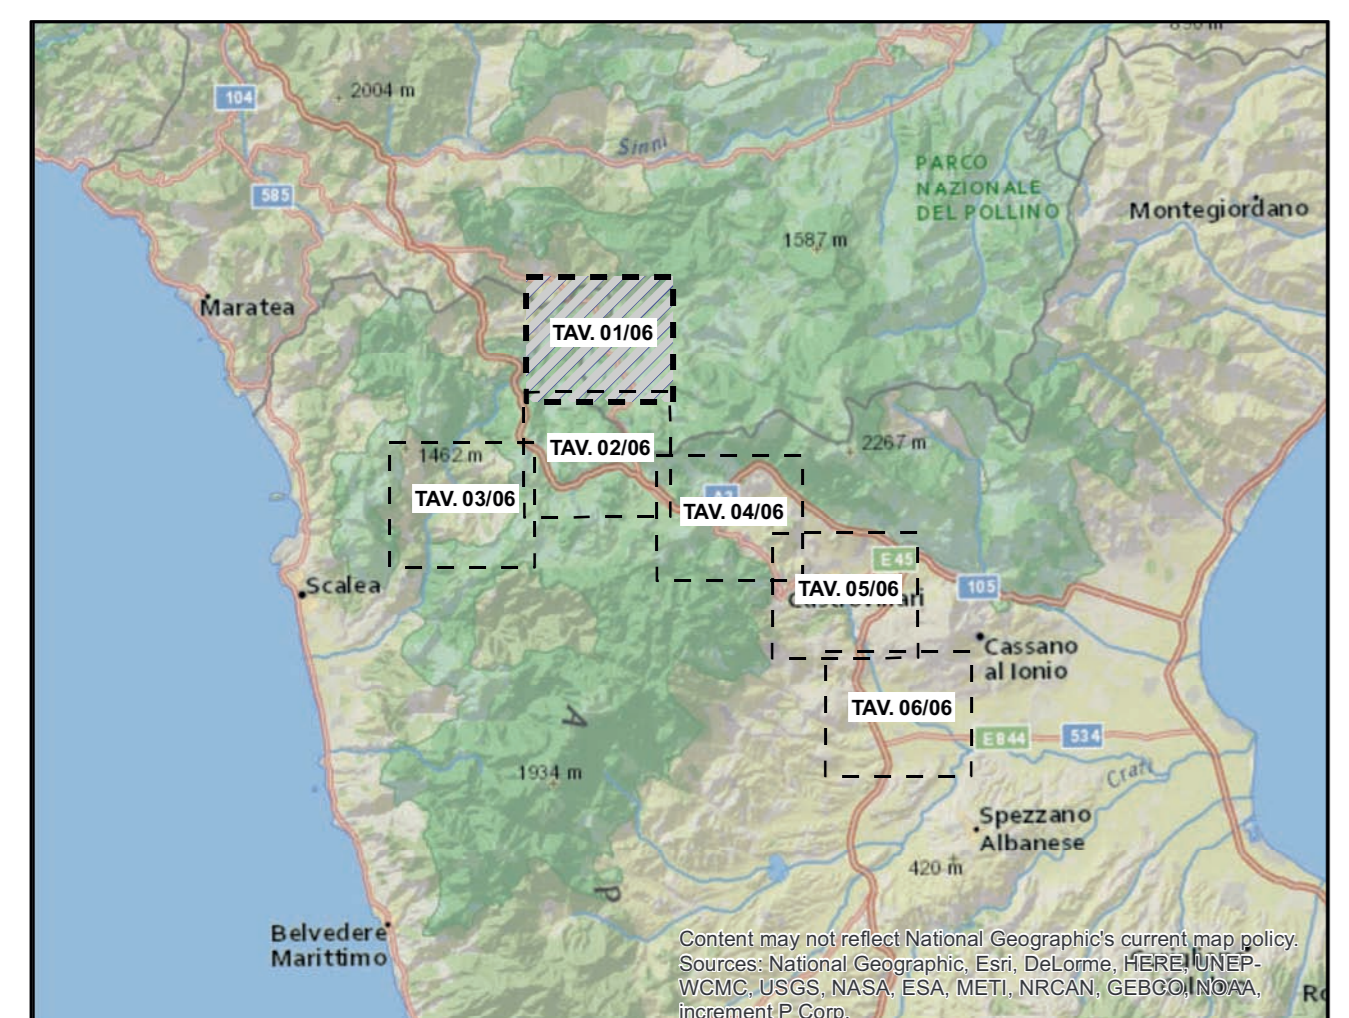

REVISIONI		DESCRIZIONE		LABORATORIO		APPROVATO	
00	21/12/2016	prima emissione	Proger	G. Luzi	N. Rivabene		
N.	DATA		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO		
PROGETTO		CODIFICA DELL'LABORATORIO DERG10024BIAM246_06_01					
RICAVATO DAL DOC. TERNA		TITOLO RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE AD ALTA TENSIONE RICADENTE NELL'AREA DEL PARCO DEL POLLINO					
CLASSIFICAZ. DI SICUREZZA		- Revisione della Prescrizione 1 del DECIVA n. 3062 del 19/06/1998 relativo all'Elettrodotto 380 kV Laino - Roccosoleo - ES 265 - Razionalizzazione della rete AT nel territorio di Castrovillari - ES 190 - Nuovo Elettrodotto a 380 kV tra il sostegno 90 della linea esistente Laino - Roccosoleo e l'esistente Stazione Elettrica di Altonotte.					
		VALUTAZIONE DI INCIDENZA Carta dell'uso del suolo e della vegetazione					
NOME DEL FILE		SCALA	FORMATO	SCALA	FOGLIO		
DERG10024BIAM246_06_01.pdf		1 unità = 1 cm	AG	1:10.000	1/6		

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terma SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'autorizzazione di Terma SpA. This document contains information proprietary to TERMA S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. No further release of spreading or reproduction without the written permission of TERMA S.p.A. is possible.

