


Legenda

- Nuovo 380kV ST
- Nuovo 220kV ST
- Nuovo 150kV ST
- Sostegni di nuova realizzazione
- Linee elettriche da demolire**
- - - Demolizione 150kV ST
- - - Demolizione 220kV ST
- - - Demolizione 380kV ST
- Sostegni da demolire
- Linee elettriche esistenti**
- - - Esistente 380kV ST da mantenere
- - - Esistente 220kV ST da declassare a 150kV
- Esistente 380kV DT
- Esistente 380kV ST
- Esistente 220kV ST
- ▲ Sostegni esistenti
- Stazioni esistenti
- Area di studio
- Limiti regionali
- Limiti comunali
- Punti di monitoraggio ambientale**
- Faluna
- Flora
- ★ Passaggio

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
986 DI MICHELE DI CESARE
 INGEGNERE

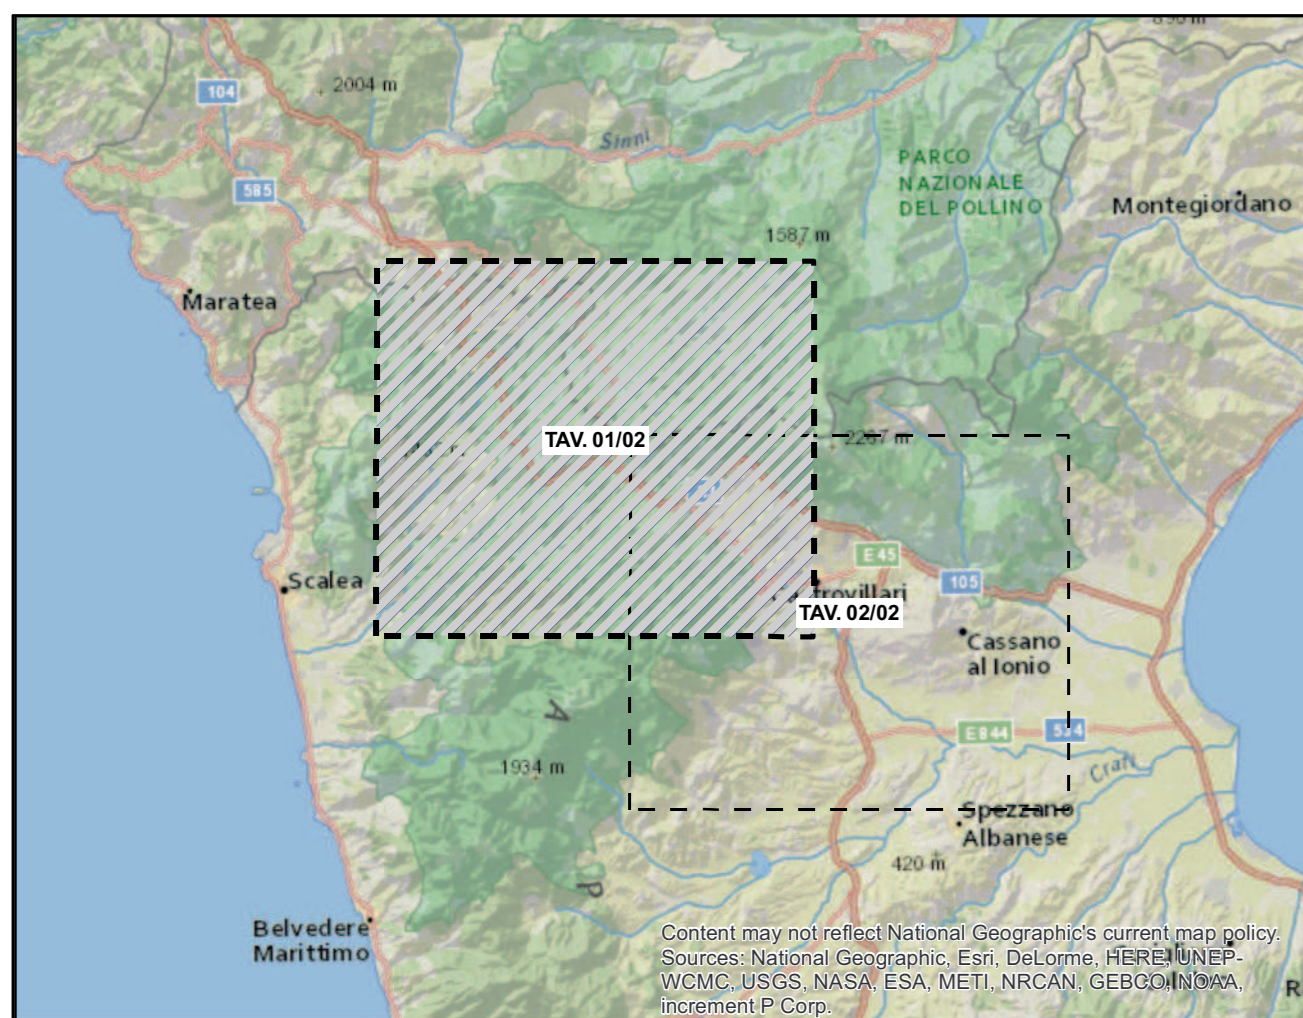

N

Sistema di riferimento
WGS 1984 UTM Zone 33N

0 250 500 1.000 1.500 2.000 2.500 m

REVISIONI							
00	20/12/2016	prima emissione	Proger	G. Luzzi	N. Rivabene		
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO		

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO						
PROGETTO	DERG10024BIAM246_12_01						
RICAVATO DAL DOC. TERNA		- Revisione della Prescrizione 1 del DECIVA n. 3062 del 19/06/1998 relativo all'Electrodotto 380 kV Laino - Roccamare - ES 265 - Razionalizzazione della rete AT nel territorio di Castrovinci - ES 190 - Nuovo Electrodotto a 380 kV tra il sostegno WJ della linea esistente Laino - Roccamare 1 e l'esistente Sostegno Elettrico di Almonte					
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA		STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE					
		Carta dei punti di monitoraggio ambientale - Fase Post Operam					
NOME DEL FILE	SCALA	FORMATO	SCALA	FOLIO			
DERG10024BIAM246_12_01.pdf	1 unità = 1 cm	AG	1:30.000	12			

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terma SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso di Terma SpA. This document contains information proprietary to TERMA S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Any other reuse of spreading or reproduction without the written permission of TERMA S.p.A. is prohibited.

