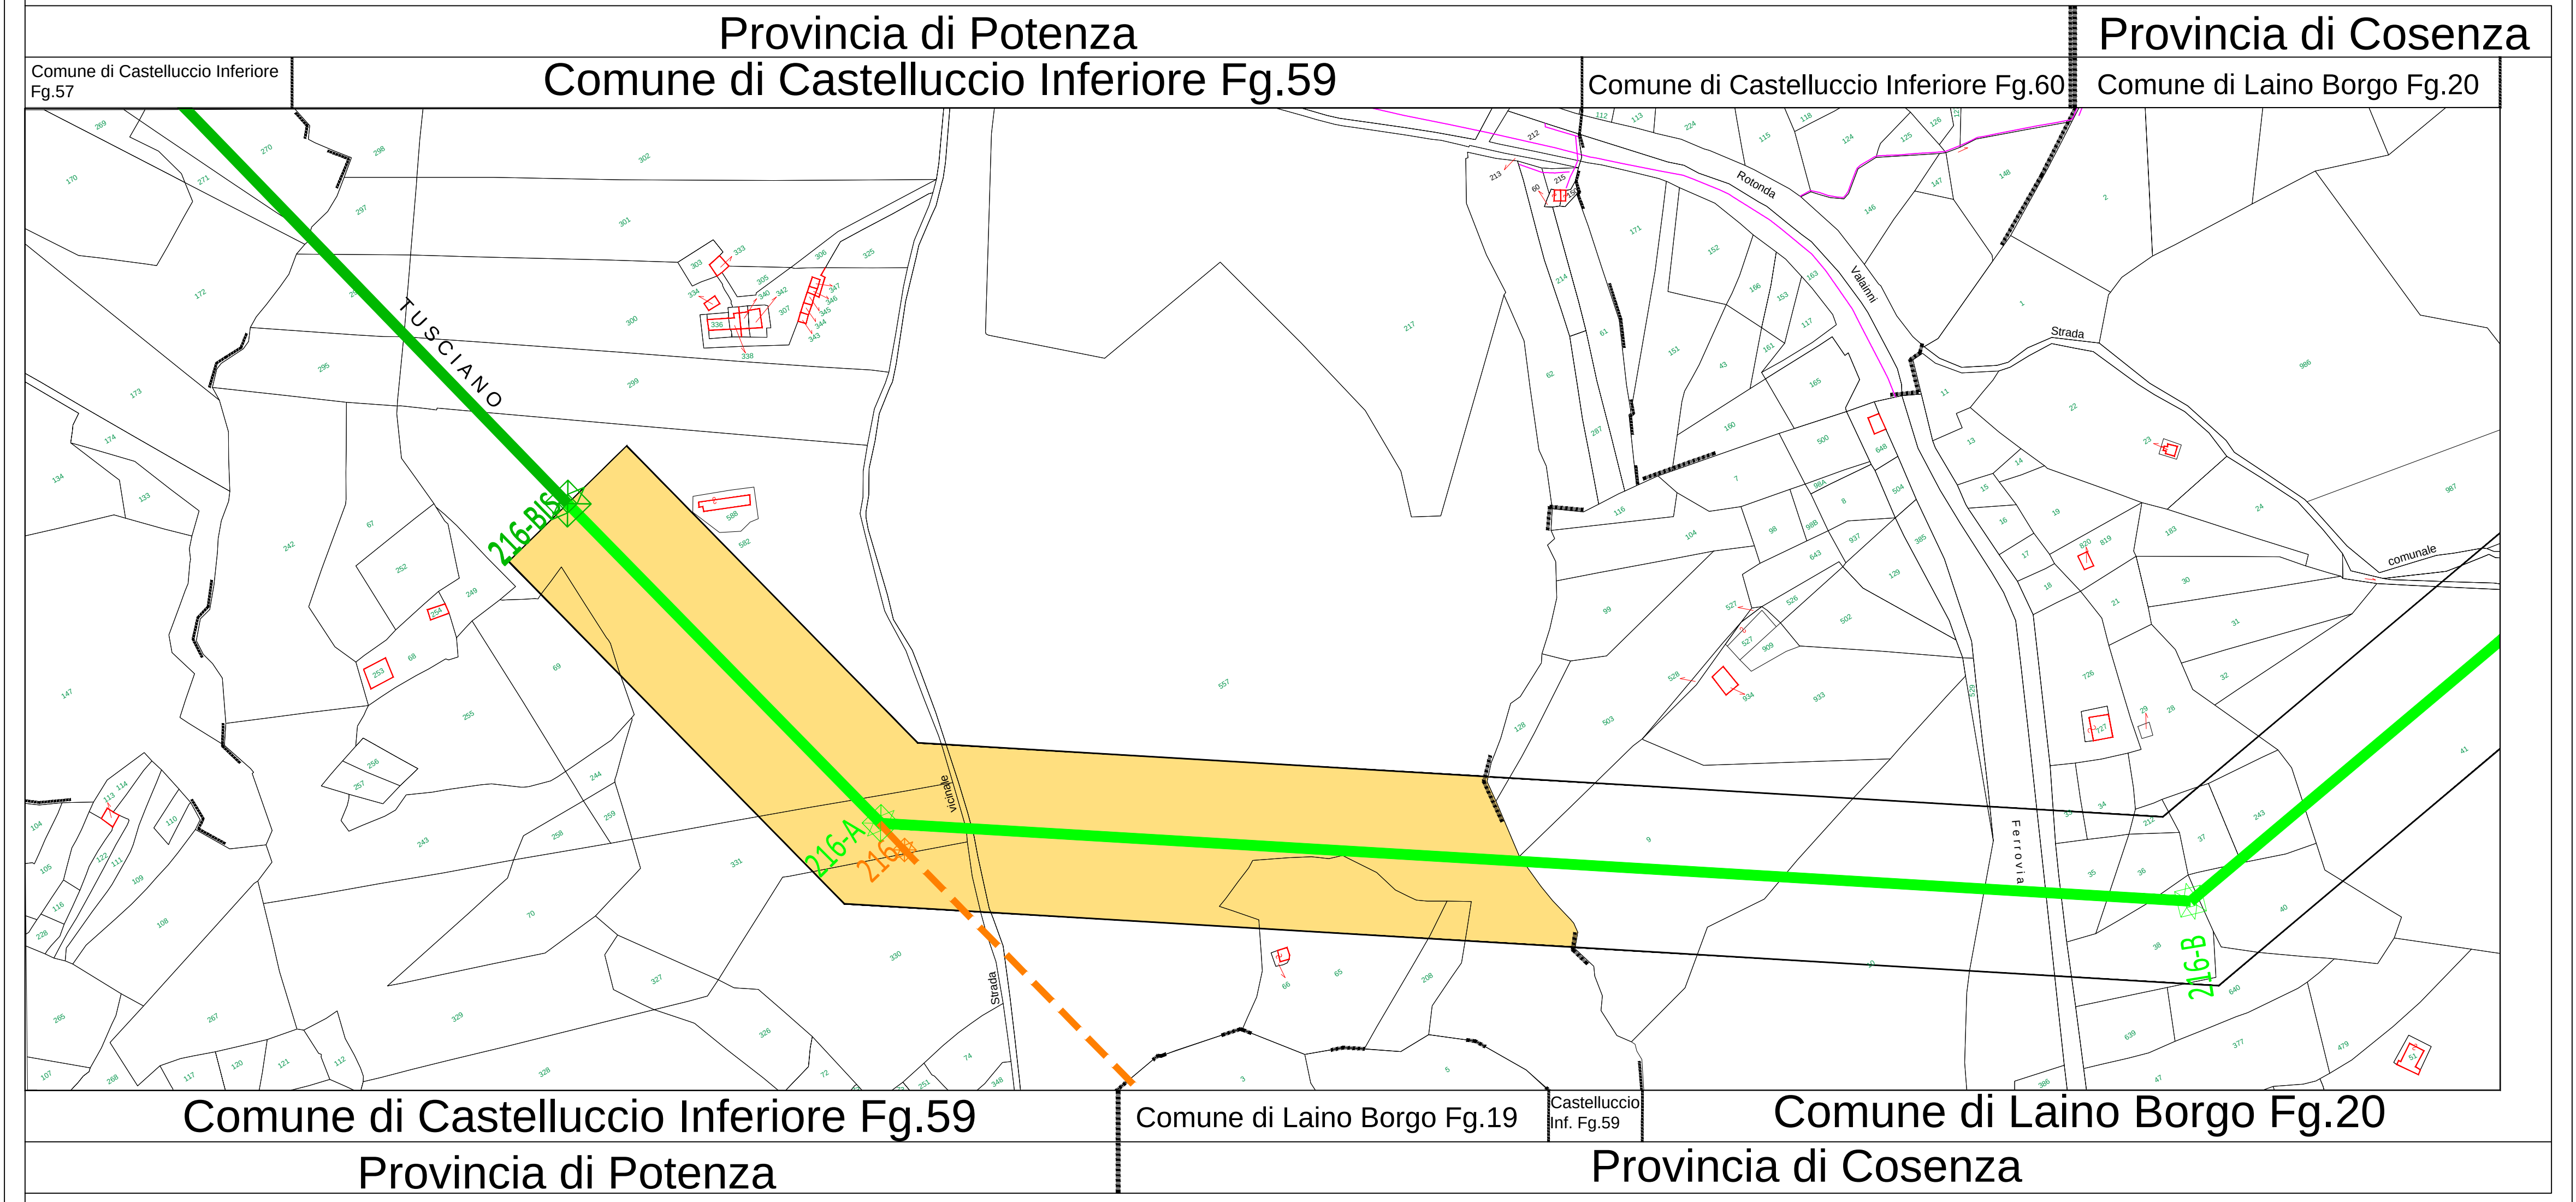

LEGENDA

INTERVENTO 1: VARIANTE 220 kV VERSO S/E LAINO

ELETTRODOTTO 220 kV ROTONDA - TUSCIANO

DEMOLIZIONI

FASCIA VINCOLO

Quadro di unione Impianti

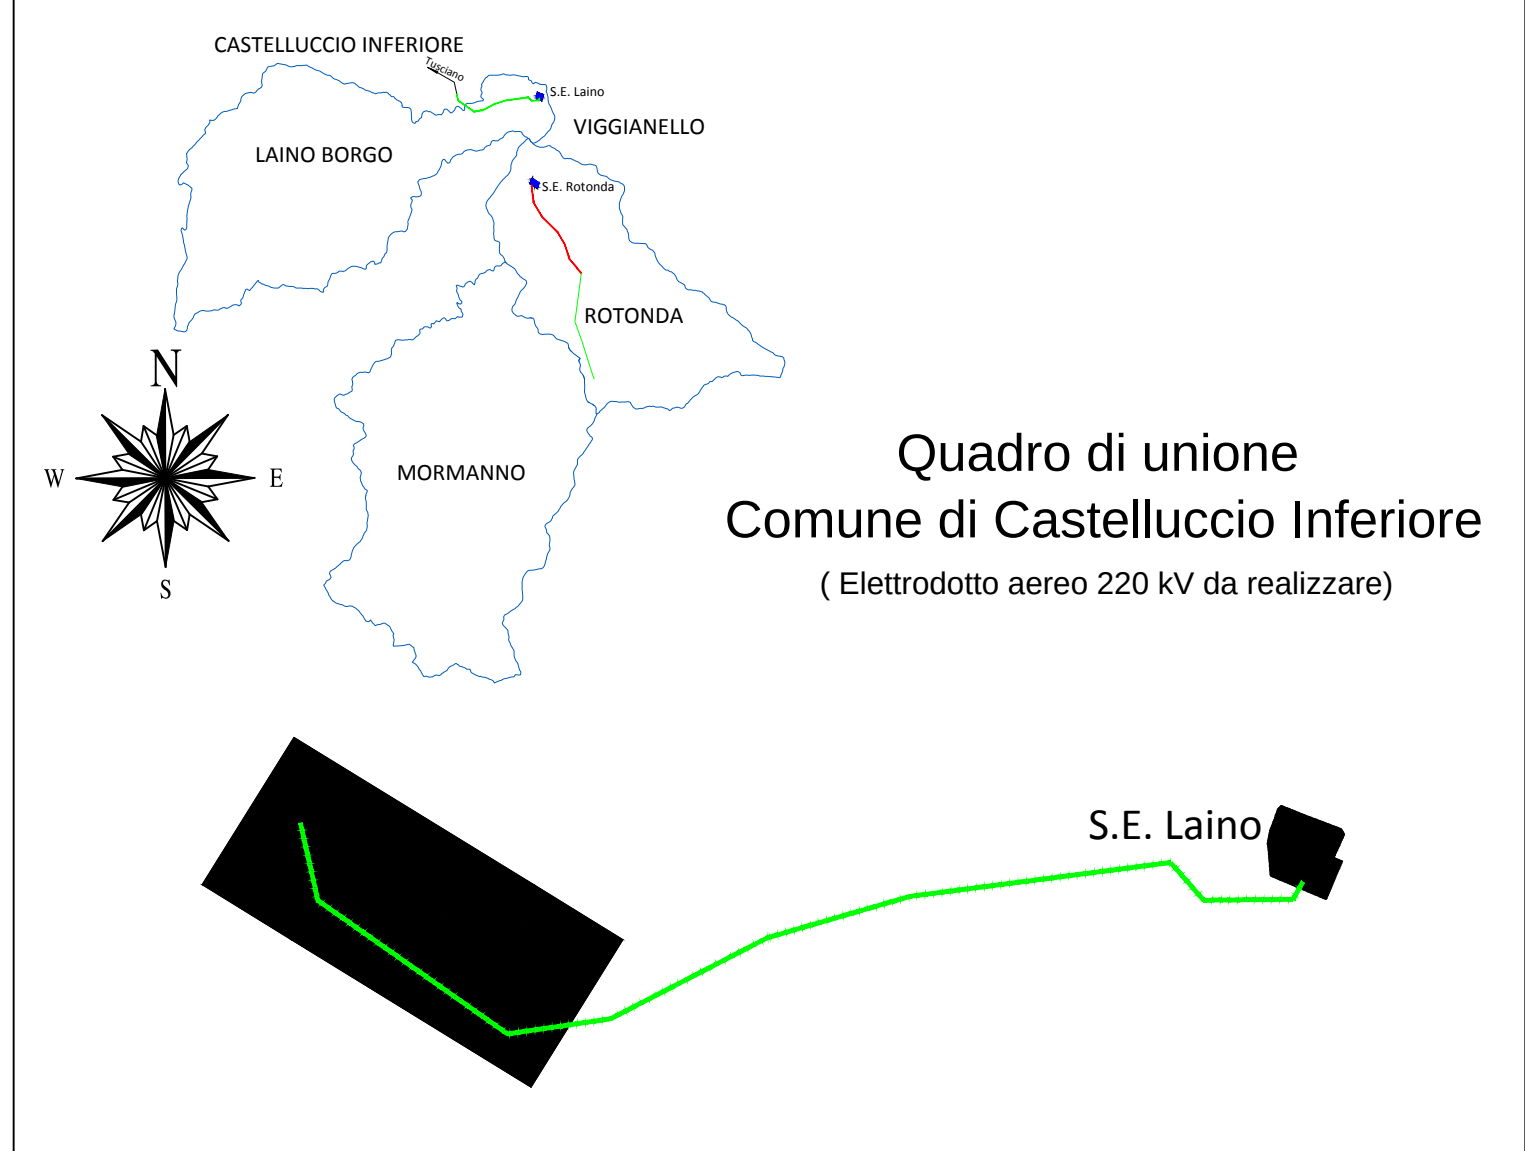

NB: Il sostegno rappresentato in planimetria è da intendersi come un simbolo necessario solamente all'individuazione del centro picchetto; non rappresenta pertanto l'effettiva area di ingombro.

REVISIONI					
00	29/10/2014	PRIMA EMISSIONE	E.Tapolin REA-APRI_CS	N. Speranza REA-APRI_CS	R. Cirrincione REA-APRI_CS
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO	
Planimetria	DE10024F_ACSC0052	Terna Rete Italia TERNA GROUP

PROGETTO	TITOLO
TE FR 10 024	RAZIONALIZZAZIONE RETE ALTA TENSIONE AREA PARCO DEL POLLINO OTTEMPERANZA PRESCRIZIONE N. 1 del decreto DEC/VIA/3062 del 19.06.1998 INTERVENTO 1 Variante aerea linea 220 kV della Rotonda - Tusciano verso la SE Laino Planimetria Catastale con API - Comune di Castelluccio Inf (PZ)
RICAVATO DAL DOC. TERNA	
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA	

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DE10024F_ACSC0052_00.dwg	1 unità = 1 mt.		1:2.000	1 / 1

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibit.