


REVISIONI		01		19/01/2017	Revisione a seguito accettazione con email del 19/01/2017	R. MIRAGLINO	A. MOLINO	L. MORRA
REVISIONI		00		10/12/2015	Prima emissione per approvazione	R. MIRAGLINO	A. MOLINO	L. MORRA
REVISIONI		N.		DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
CODIFICA ELABORATO APPALTATORE		DU23512B1CDX30965		Timbro e Firma Appaltatore		Logo Appaltatore		
TIPOLOGIA DELL'ELABORATO		PLANIMETRIA		CODIFICA DELL'ELABORATO		DU23512B1CDX30965		
PROGETTO		512/Cerasomma TE-DX-00-049		TITOLO		Risanamento e nuovo assetto rete elettrica AT nei Comuni di Lucca e Borgo a Mozzano Linea a 132 kV Lucca Ronco - Filettole n°512 Variante in località Cerasomma - tratto H-I VARIANTE LOCALIZZATIVA STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE COROGRAFIA		
RICALVATO DAL DOC. TERNA		TE-DX-00-049		NOME DEL FILE		DU23512B1CDX30965.dwg		FOGLIO
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA				SCALA CAD		1 unità = 1 m		FOGLIO
				FORMATO		840 x 297		FOGLIO
				SCALA		1:25.000		FOGLIO
				FOGLIO		1 / 1		FOGLIO

LEGENDA

Interventi in progetto		Linee esistenti	
	Tracciato e sostegni esistenti (ALTERNATIVA LOCALIZZATIVA)		Linea 380 kV esistente
	Tracciato e sostegni autorizzati da non realizzare		Linea 132 kV esistente
			Linea 132 kV RFI esistente
			Linea 132 kV esistente (in cavo interrato)

Base cartografica: Cartografia IGM "Carta topografica d'Italia: serie 25" - Foglio: 261 III - Anno di produzione: 1992

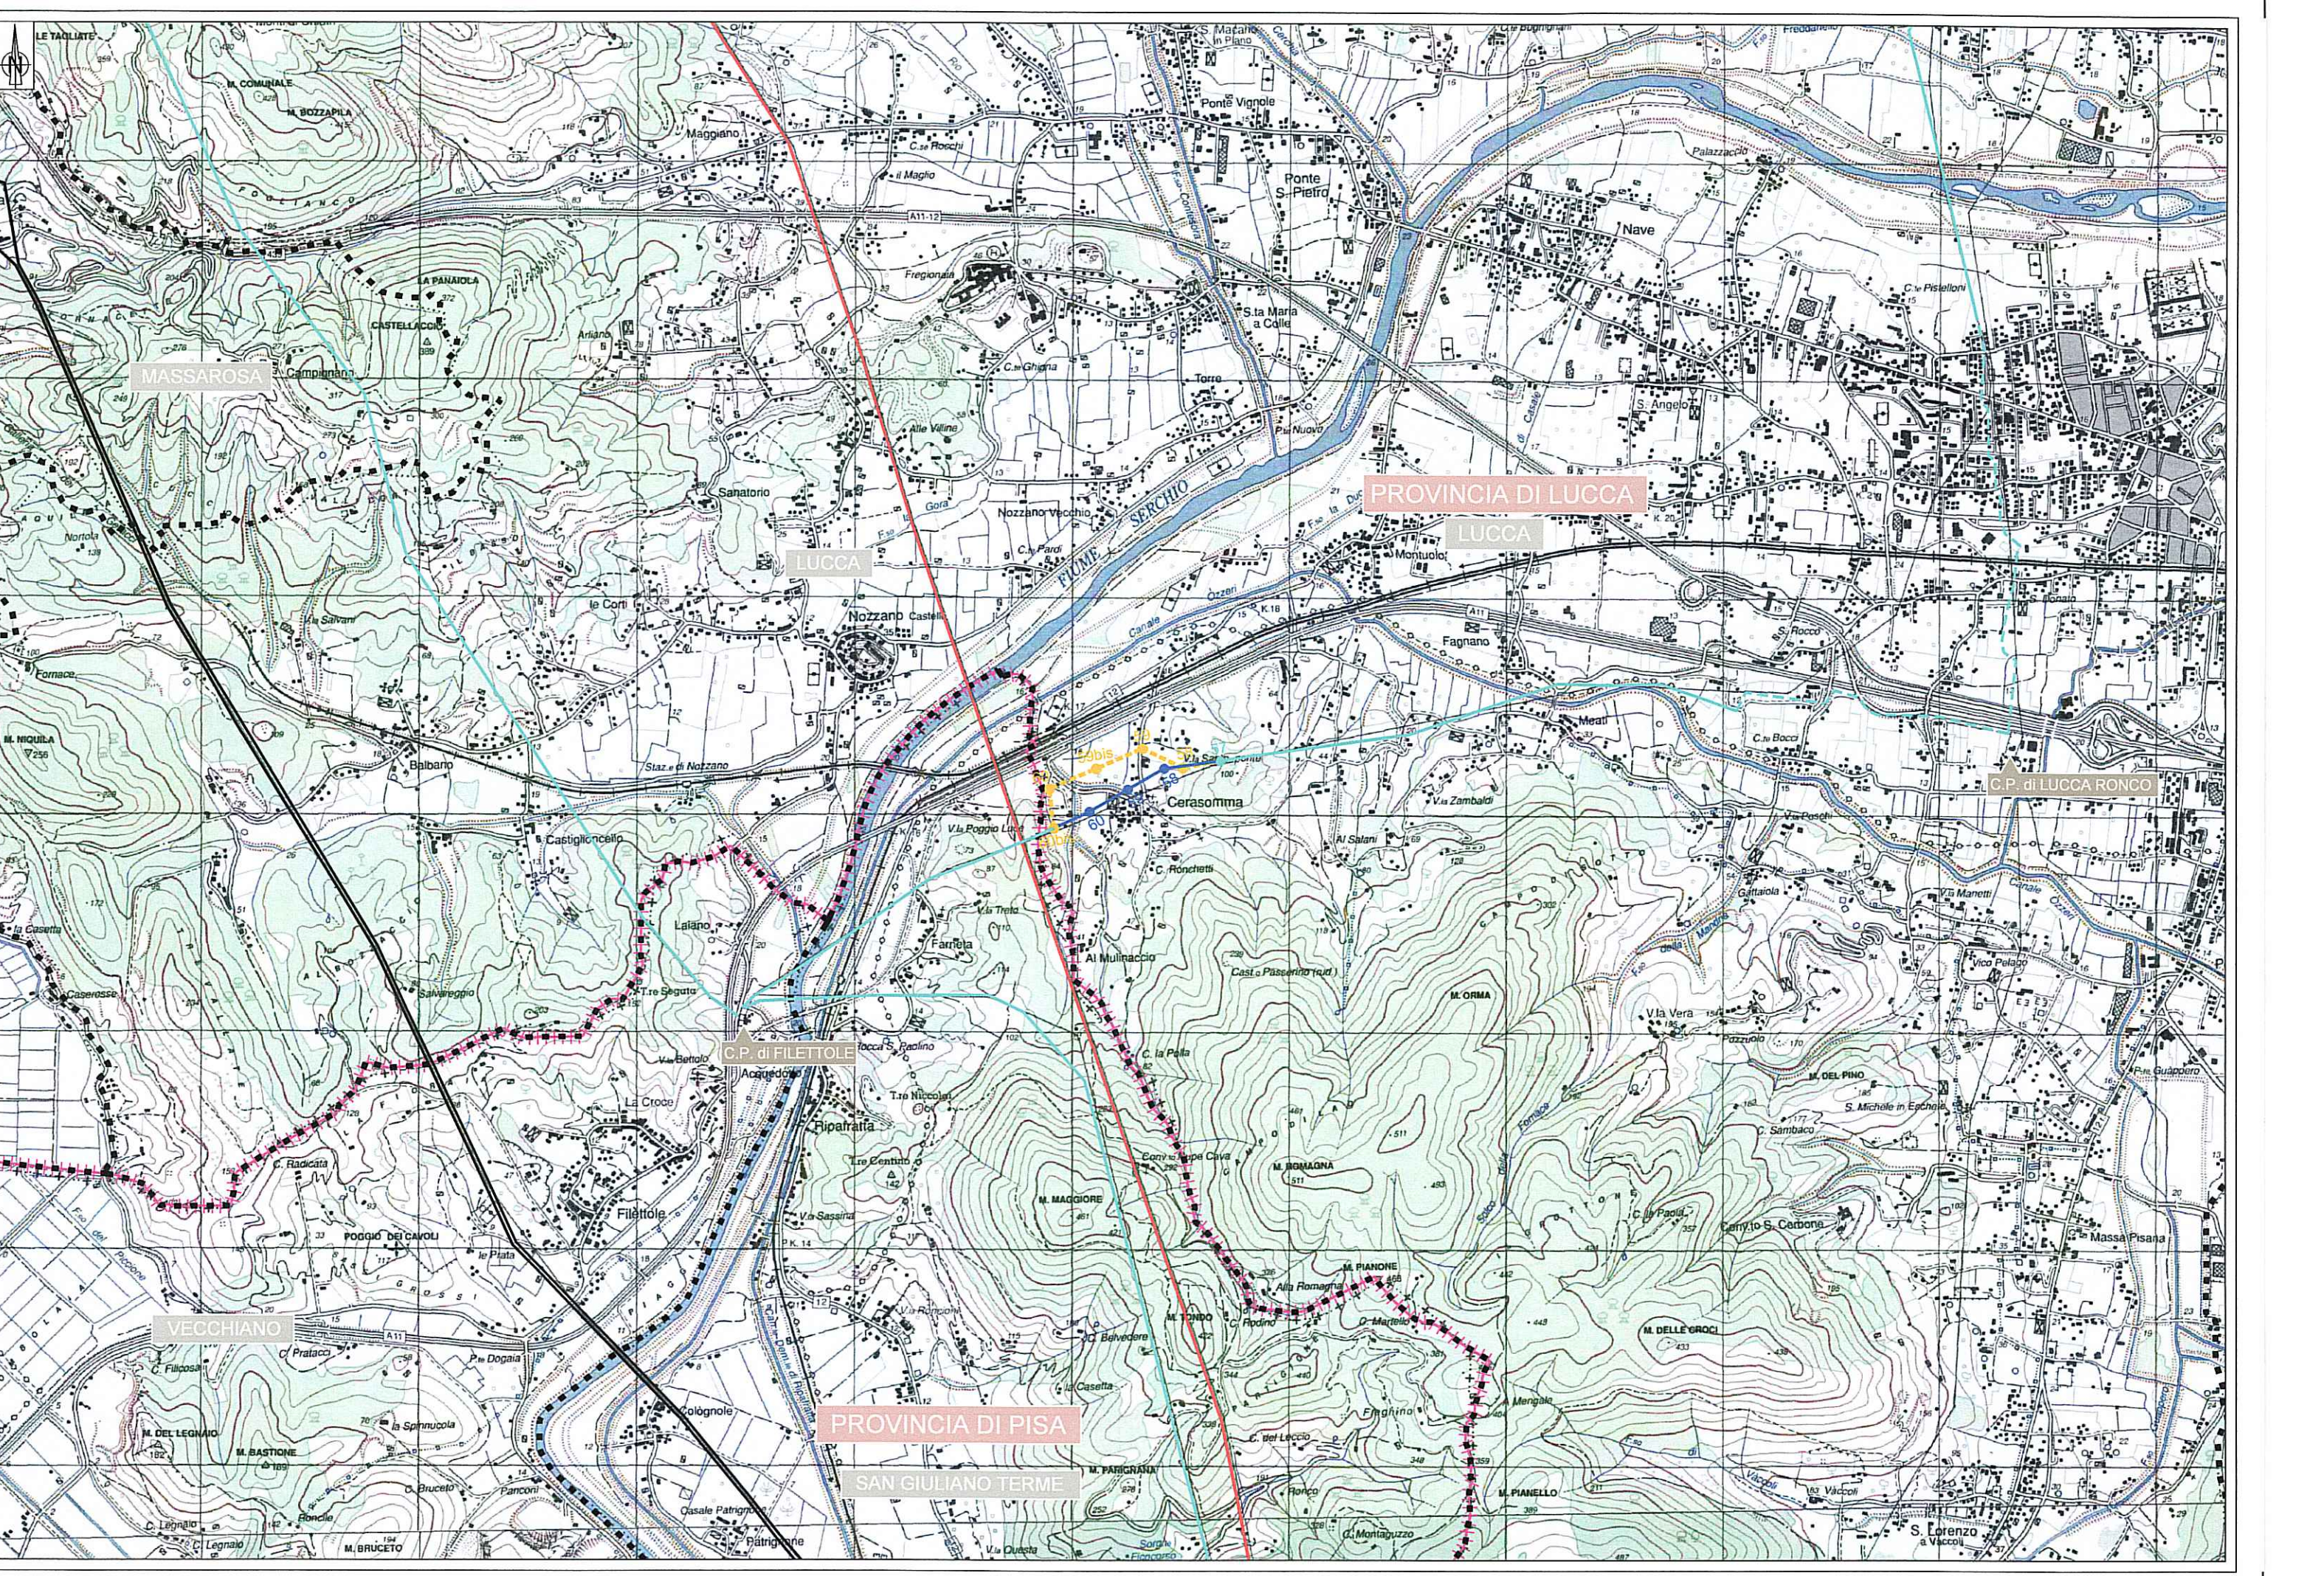

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna Rete Italia S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna Rete Italia S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna Rete Italia S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna Rete Italia S.p.A. is prohibi.