

WBS XXX20

LEGENDA

CDP ser-vv-6

CDP - CASSETTA DEANIE
CA = CAMERONE BP = BIRNARDI PARI BD = BIRNARDI DISPARI
VA = TRATTA DA PK 29+490 A 30+990
0 = NUMERO PROGRESSIVO DEANIE

CID

COMPLETA DA
- N°1 CASSETTA ANTINCENDIO UN4S
- N°1 RIBINETTO DA 6"1/2"
- N°1 MANICHELLO DA 6"1/2"
- N°2 CASSETTE ANTINCENDIO UN4S
- N°21 MANICHETTE DA 25M7,00D

POZZETTO 60x60 cm

VALVOLA SARKONESSA

TIRAZIONE ANTINCENDIO S1 (CENTRALE SERRAVALLE SUD - CENTRALE SERRAVALLE NORD)

TIRAZIONE ANTINCENDIO IN ACCIAIO ZINCATO

VALVOLA SARKONESSA

VALVOLA SARKONESSA

VALVOLA SARKONESSA

ELABORATI DI RIFERIMENTO

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-000-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-002-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400


IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

IS01-00-E-CV-AZ-XX000-00-003-0400

PIANTA CHIAVE

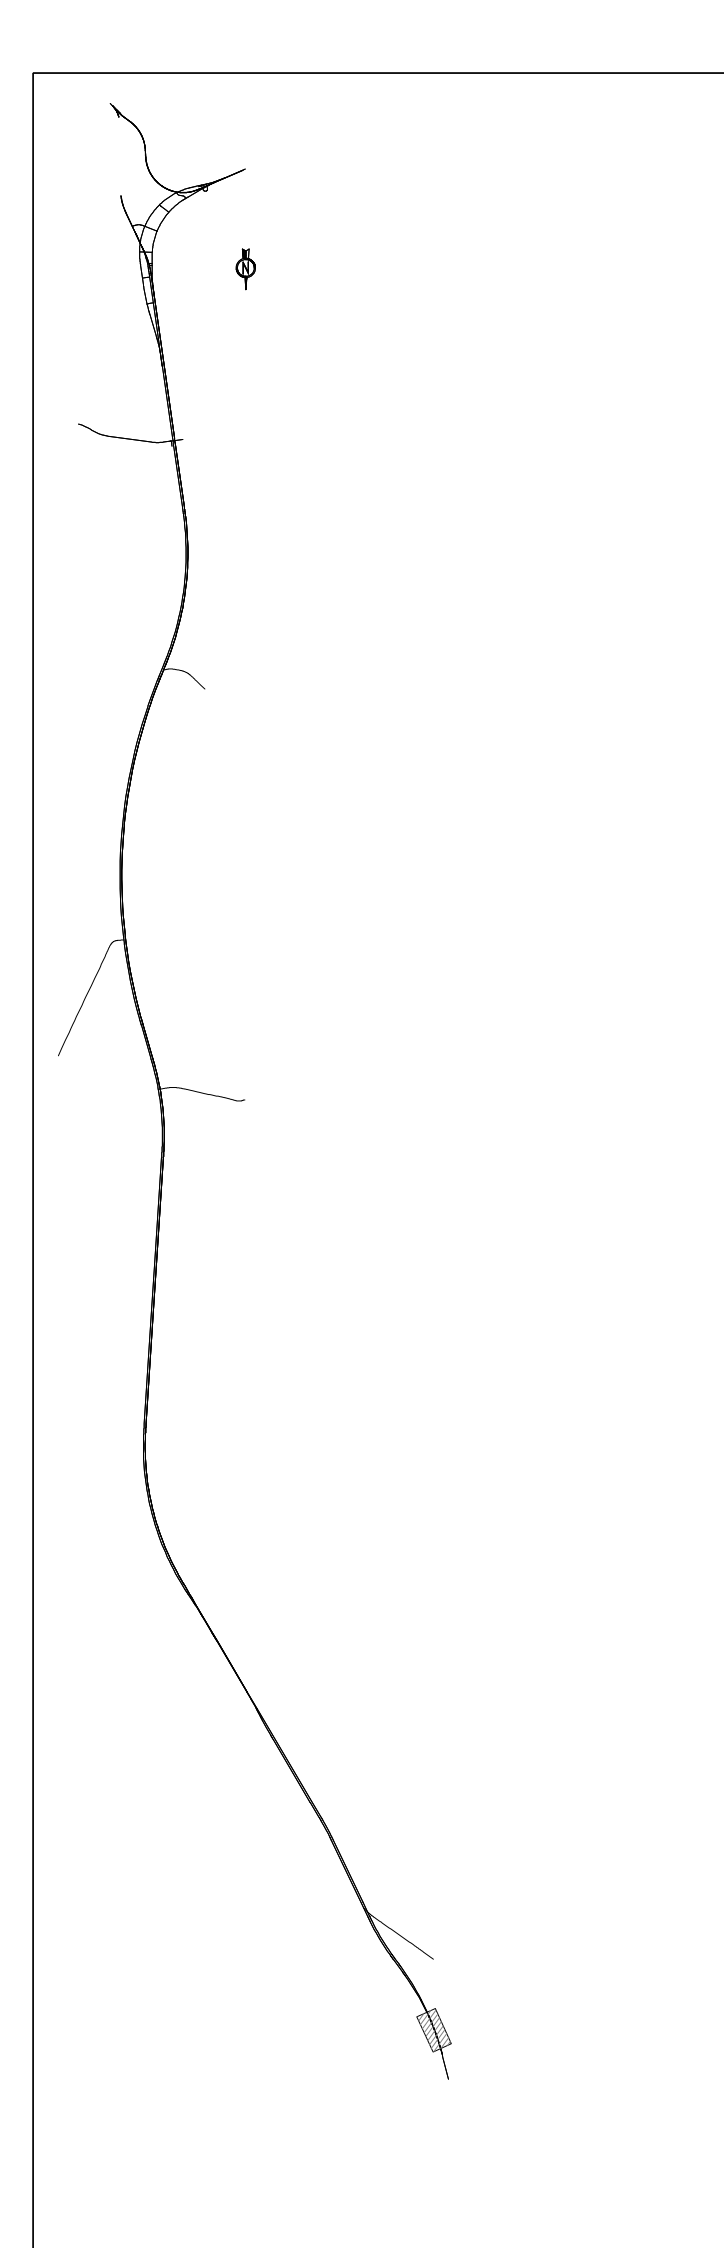

STRALCIO PLANIMETRICO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

SCALA 1:500



PREVENIRE POSA DI
CONTROTUBO IN PVC O IN
CEMENTO DI DIAMETRO
INTERNO 300 mm PER
ATTRAVERSAMENTO
OPERAZIONE ANTINCENDIO
DELL'OPERA IN RILEVATO

INIZIO ARTIFICIALE
B.P. 36+585,000
NICCHIA FG+AN
B.P. 36+575,000

PIAZZOLA
DI SICUREZZA
B.D. 36+59

CENTRALE ANTINCENDIO
SERRAVALLE NORD
(fabbricato FA1)


STRADELLO DI SERVIZIO

NOTE GENERALI

- ELABORATO CONTIENE INFORMAZIONI DI CUI POTREBBE RENDERSI UTILE QUESTO MODIFICARE LA PRESTAZIONE
- ELABORATO VALICO SOLO PER IMPIANTI

COMITENTE

ALTA SORVEGLIANZA

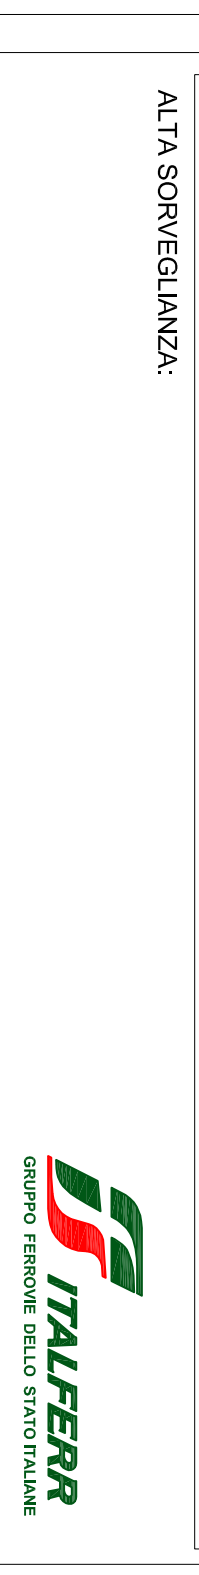

GENERAL CONTRACTOR



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBBLITIVO N.443/01
TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUATIVO

Antincendio e controllo fumi galleggianti serravalle da pk29+570,00 a pk36+565,00
IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

Prato Modigliana
Oggetto Contratto: 19/0000000000 - 1912

GENERAL CONTRACTOR
CODV
Via S. Maria

PROGETTO ESECUATIVO

PROGETTO ESECUATIVO

PROGETTO ESECUATIVO

PROGETTO ESECUATIVO

PROGETTO ESECUATIVO

PROGETTO ESECUATIVO

PROGETTO ESECUATIVO