


PLANIMETRIA TIPOLOGICA DEL TUNNEL - LATO A/  
PLAN TIPOLOGIQUE TUNNEL - CÔTÉ A

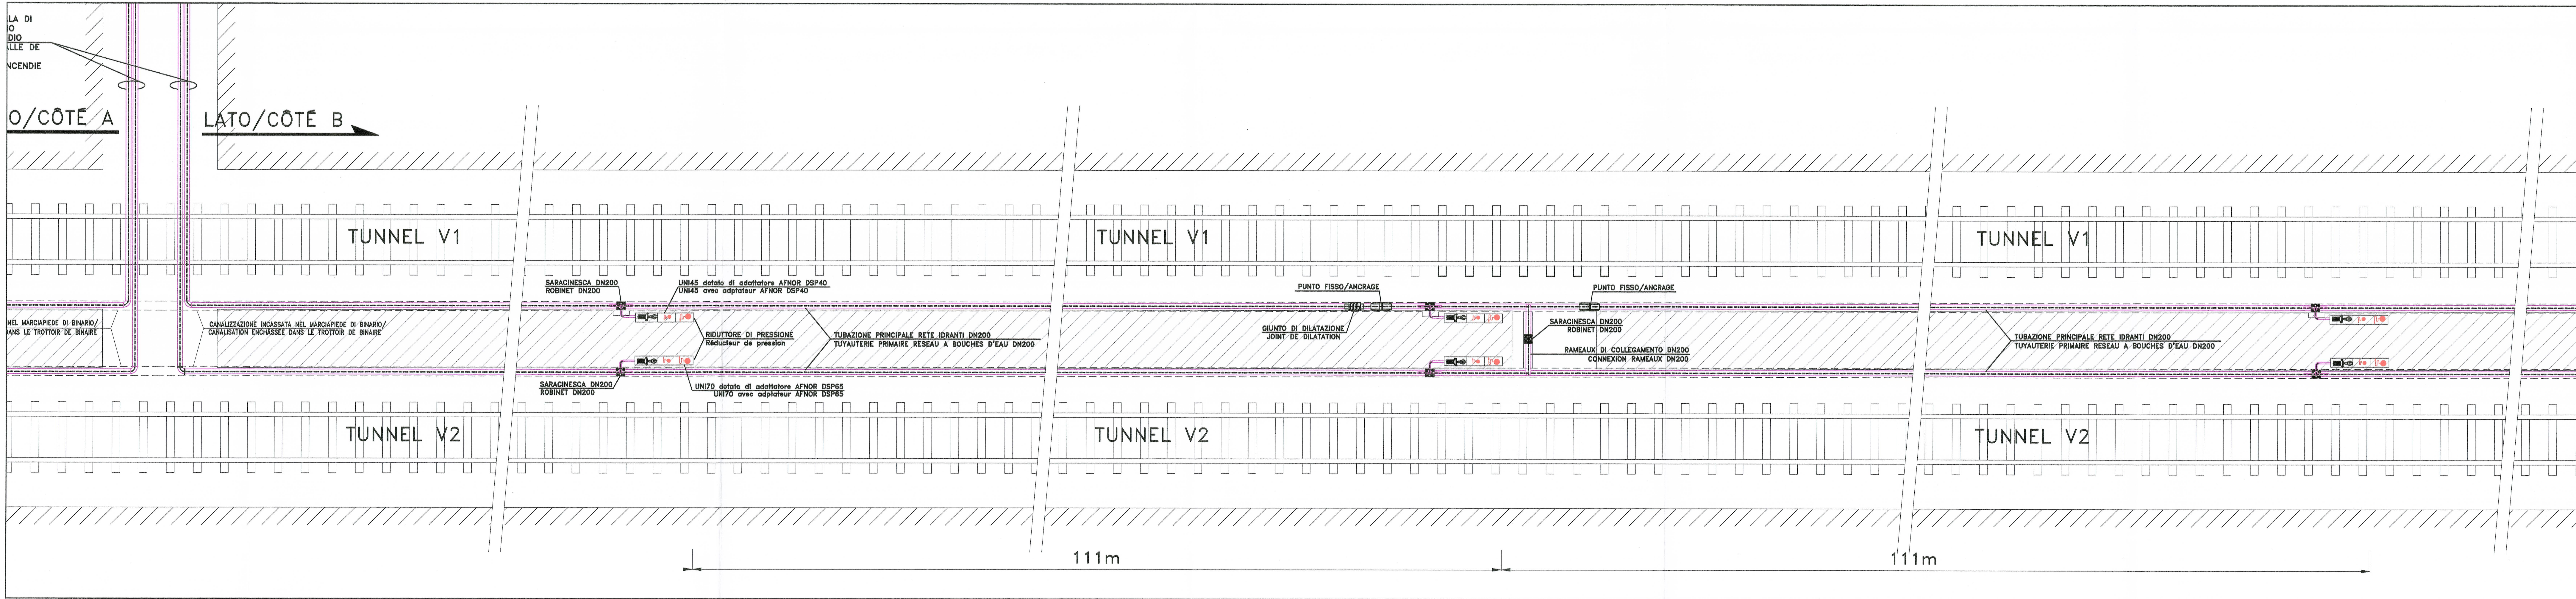

PLANIMETRIA TIPOLOGICA DEL TUNNEL - LATO B/  
PLAN TIPOLOGIQUE TUNNEL - CÔTÉ B

De Saint Jean de Maurienne à la zone de sécurité de Clarea les tuyaux principal anti-incendie seront coupés en sections de 1998 m. avec l'installation des 2 joints diélectrique atteint une distance de 2,5 m (en correspondance des rameaux de connexion entre les deux tunnels).  
A partir de la zone de sécurité de Clarea à la sous station électrique (SSE) de Susa (pk. 62+500) - les tuyaux principal anti-incendie seront coupés en sections de valeur maximale 666m avec l'installation des 2 joints diélectrique atteint une distance de 2,5 m (dans le tunnel en correspondance des rameaux de connexion entre les deux tunnels).  
Entre l'SSE et le portail du tunnel d'interconnexion vers Susa les tuyaux principal anti-incendie seront coupés avec l'installation des 2 joints diélectrique atteint une distance de 2,5 m de façon à avoir deux sections de tuyau anti-incendie inférieure à 900 m.

Dans le tunnel d'interconnexion, les tuyaux principal anti-incendie seront coupés aux points suivants:  
voies impaires:  
• 0+210  
• 1+050  
• tunnel côté Bussoleno

voies paires:  
• 0+295  
• 1+457  
• tunnel côté Bussoleno

avec l'installation des 2 joints diélectrique atteint une distance de 2,5 m  
Chaque section de tube ainsi défini sera connecté dans le demi-point au réseau de terre comme décrit dans le projet de la réseau de terre, une fois du côté de la voie paire et l'autre du côté de la voie impaire.

Da Saint Jean de Maurienne all'Area di Sicurezza di Clarea le condotte principali antincendio verranno sezionate in tratte da 1998 m. tramite l'installazione di 2 giunti dielettrici distanziati di 2,5 metri (in corrispondenza dei rami di collegamento tra le due canne).  
Dall'area di sicurezza di Clarea alla sottostazione elettrica di Susa (pk. 62+500) - le condotte principali antincendio verranno sezionate in tratte di lunghezza massima 666m tramite l'installazione di 2 giunti dielettrici distanziati di 2,5 metri (all'interno della galleria in corrispondenza dei rami di collegamento tra le due canne).  
Tra la SSE e l'imbocco del Tunnel di Interconnessione lato Susa sarà realizzato un sezionamento con 2 giunti dielettrici in modo da avere due tratte di condotta antincendio minori di 900 metri.

Nel Tunnel di Interconnessione, le condotte principali antincendio verranno sezionate nelle seguenti progressive:  
dispari:  
• 0+210  
• 1+050  
• tunnel lato Bussoleno

pai:  
• 0+295  
• 1+457  
• tunnel lato Bussoleno

tramite l'installazione di 2 giunti dielettrici distanziati di 2,5 metri.  
Ogni sezione di tubazione così definita sarà collegata nella mezzeria alla rete di terra come descritto nel progetto della messa a terra, una volta dal lato del binario pari e la successiva dal lato del binario dispari.

NOTE  
• Les vannes sur la connexion entre les tuyaux de tube V1 et V2 par les rameaux sont utilisées pour maintenance.  
• Le valvole tra la tubazione nella canna V1 e la tubazione nella canna V2, installata nei rami, vengono utilizzate per la manutenzione.

NOTE  
• Le valvole tra la tubazione nella canna V1 e la tubazione nella canna V2, installata nei rami, vengono utilizzate per la manutenzione.

REFERENCE/RIFERIMENTI:  
- PRVC2BTS31860C8000001001 - Réseau à bouches d'eau - Rapport technique /Rete Idranti - Relazione Tecnica;  
- PRVC2BTS31863B8000001004 - Réseau à bouches d'eau - Etude de dimensionnement /Rete Idranti - Relazione di Calcolo;  
- PRVC2BTS31866C8000001007 - Réseau à bouches d'eau - Mémoire descriptif /Rete Idranti - Relazione Tecnico-Illustrative;  
- PRVC2BTS31869B8000001010 - Réseau des hydrants - Spécifications techniques installation mécaniques /Rete Idranti - Specifiche Tecniche installazioni meccaniche;  
- PRVC2BTS31860B8000001011 - Réseau des hydrants - Spécifications techniques installation électriques /Rete Idranti - Specifiche Tecniche installazioni elettriche

**LIAISON LYON - TURIN / COLLEGAMENTO TORINO - LIONE**  
Partie commune franco-italienne / Parte comune italo-francese  
Section transfrontalière / Sezione transfrontaliera

**NOUVELLE LIGNE LYON TURIN - NUOVA LINEA TORINO LIONE**  
PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE - PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE

**PARTE IN TERRITORIO ITALIANO - PROGETTO IN VARIANTE**  
(OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE N. 235 DELLA DELIBERA CIPE 19/2015)  
CUP C11J05000030001 - PROGETTO DEFINITIVO

**EQUIPMENTS - IMPIANTI**  
EQUIPEMENTS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE / IMPIANTI DI SPENNAMENTO INCENDI

**GENERALITES / GENERALE**  
RESEAU A BOUCHES D'EAU - PLAN TIPOLOGIQUE TUNNEL/  
RETE IDRANTI - PLANIMETRIA CARATTERISTICA TUNNEL

Index	Date / Data	Modifications / Modifiche	Établi par / Composti da	Valeurs par / Controllato da	Approuvé par / Approvato da
		Revisions préliminaires (Plan P102) (Mise à jour de la PE 0002_00) / Revisioni preliminari (Plan P102) (Mise à jour de la PE 0002_00)			
B	15/11/2015	Prévision diffusion plan P102/00 / Previsione diffusione plan P102/00	S. MCELI	S. BOVA C. CORNENE	M. FORESTA A. MORDASINI
C	15/01/2017	Révision suite aux commentaires TELT / Revisione suite ai commenti TELT	S. MCELI	S. BOVA C. CORNENE	M. FORESTA A. MORDASINI

Code Doc: **P R V C 2 B T S 3 1 6 9 8 C A P P L A**  
Phase / Fase: **1** / Signe gauche / destra / Emplacement / Destinazione: **1** / Nom: **1** / Index: **1** / Statut / Stato: **1** / Type / Tipo: **1**

ADRESSE GED / INDIRIZZO GED: **C2B # / # / 60 00 00 30 01** / ÉCHELLE / SCALA: **-**

TELT spa - Servizi Tecnologic - Bâtiment "Scombre"  
13 allée du Lac de Courbiac - 73300 LE SCURPET DU LAC ( France )  
TEL: +33 (0) 4 79 66 66 69 / Fax: +33 (0) 4 79 66 66 70  
RCS Chambery 439 850 852 - TVA: FR 0343958502  
Propriété TELT / Tous droits réservés - Propriété TELT / Tutti i diritti riservati