



**PALO ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE TIPO 1
BELEUCHTUNGSPFAHL FAHRRADWEG TYP 1**
Scala/Maßstab 1:20

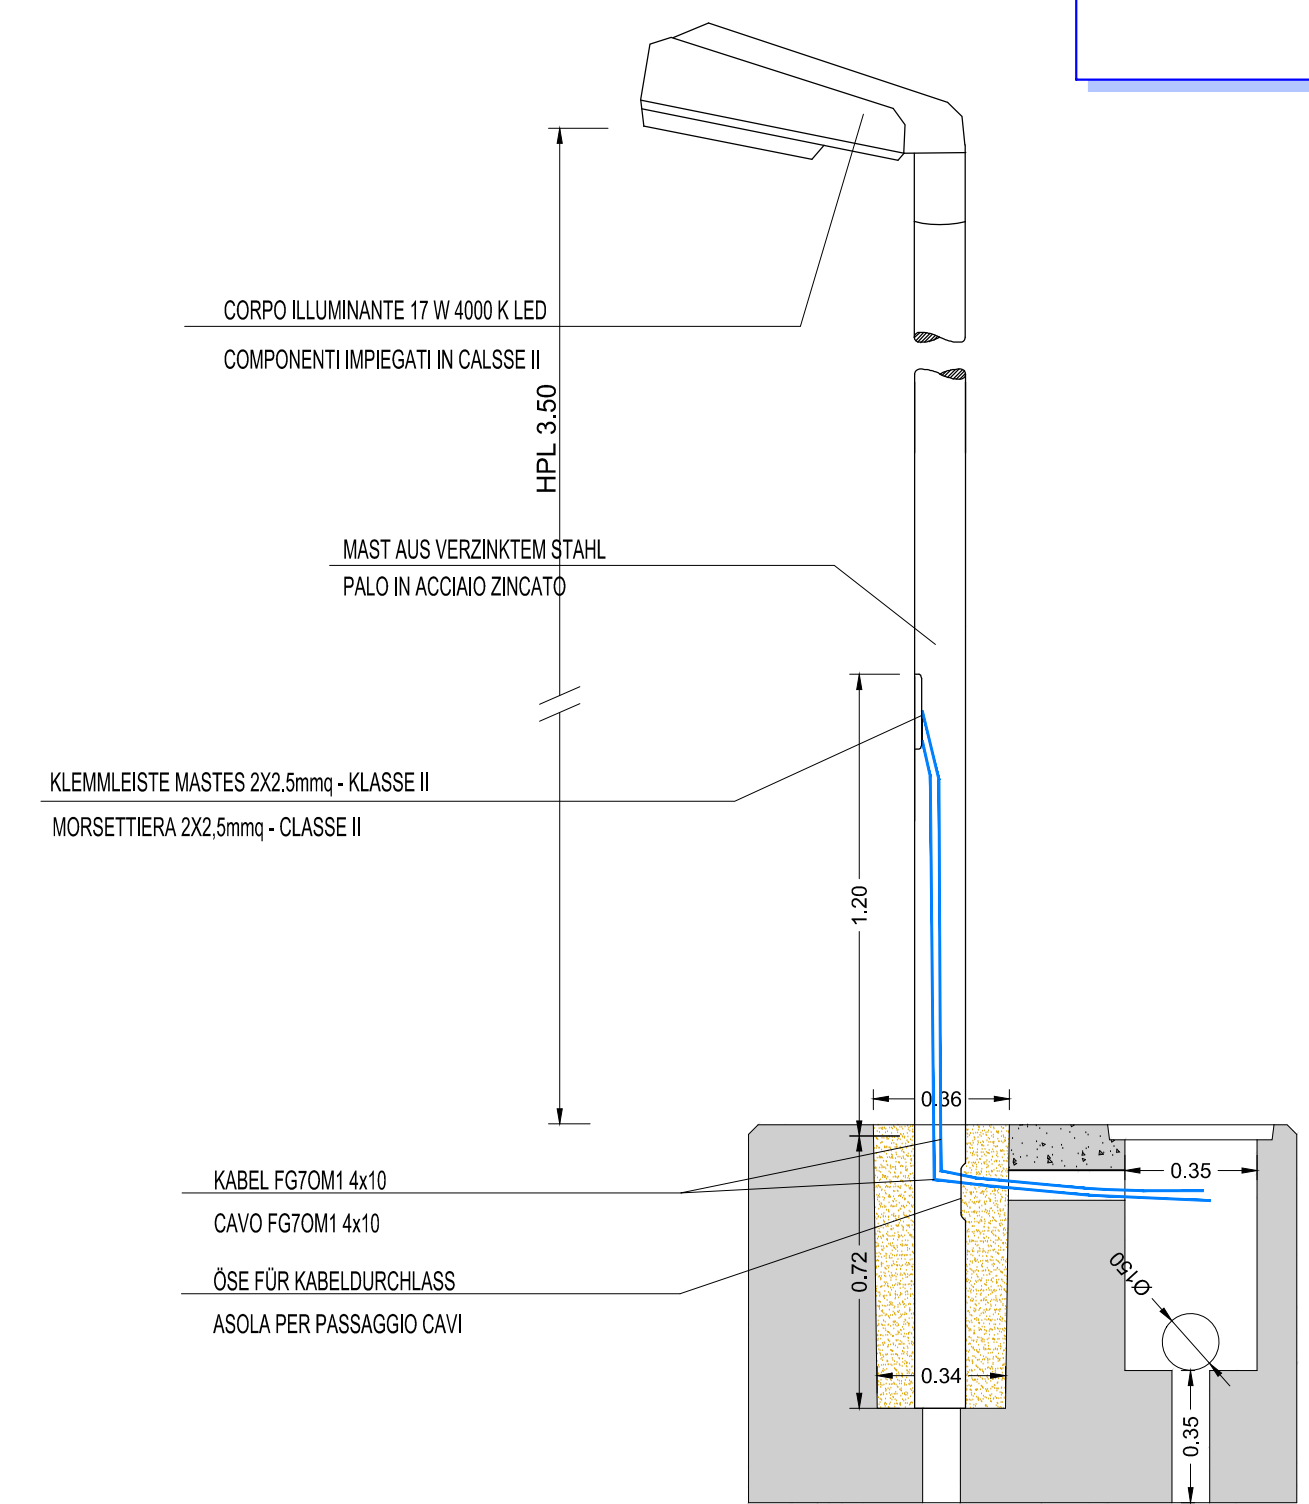

DIE ELEKTRISCHE VERLEGUNG UND DIE EINGESETZTEN GERÄTE SIND VOM TYP DOPPELT ISOLIERT (KLASSE II). BEI DER VERLEGUNG DES KABELS MUSS MAN BESONDERS VORSICHTIG SEIN, UM BESCHÄDIGUNGEN ODER ABSCHÜRFUNGEN DER ISOLIERUNG ZU VERMEIDEN.


LA DISTRIBUZIONE ELETTRICA E I COMPONENTI IMPIEGATI SONO DEL TIPO A DOPPIO ISOLAMENTO (CLASSE II). NELL'INSTALLAZIONE DEL CAVO SI DEVE FARE PARTICOLARE ATTENZIONE PER EVITARE DANNEGGIAMENTI O ABRASIONI DELL'ISOLAMENTO.

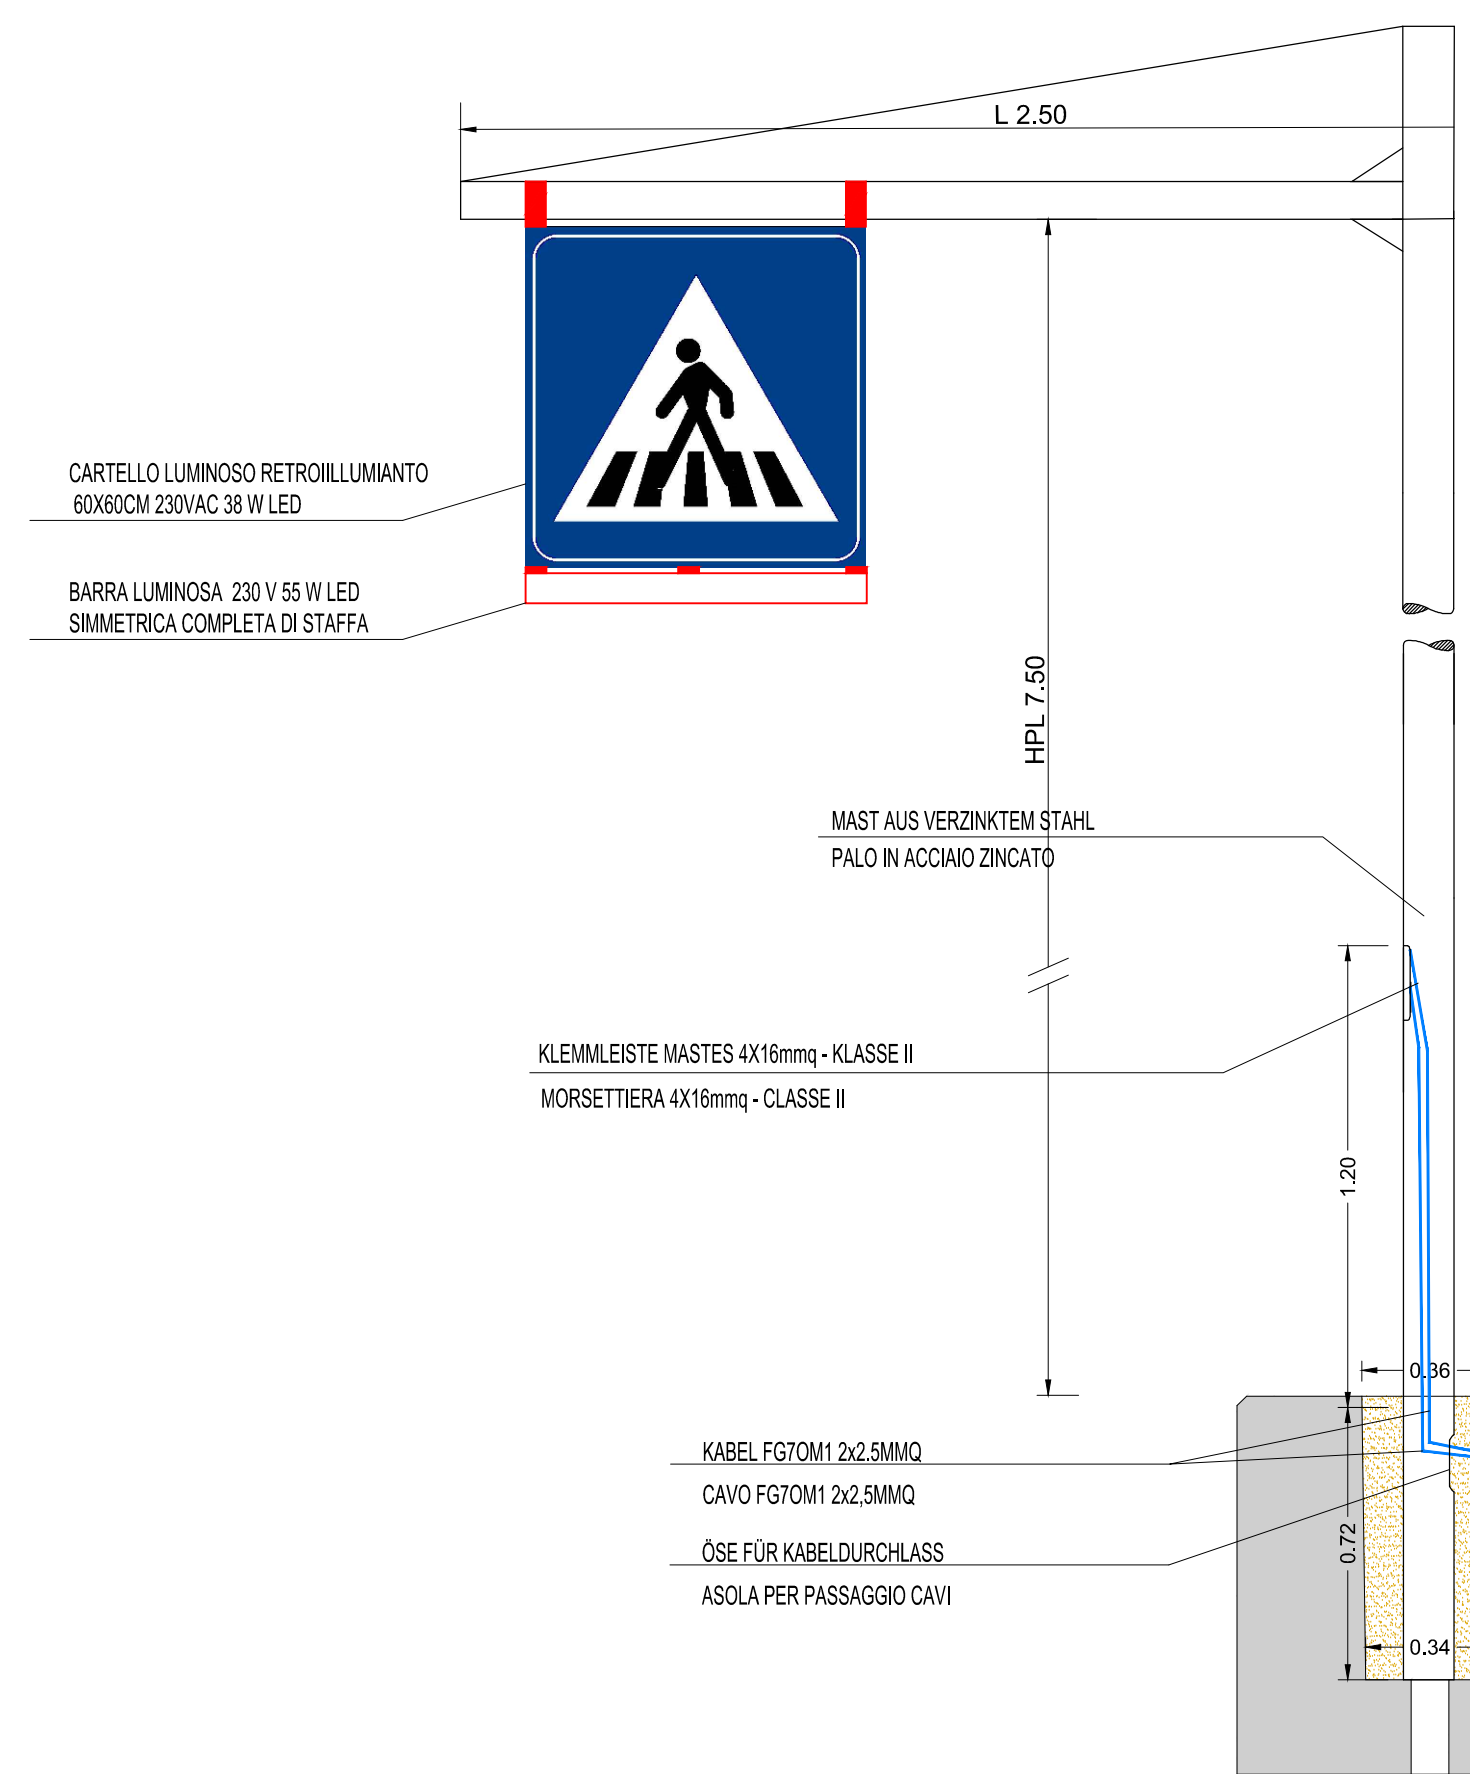

**PALO ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE TIPO 2
BELEUCHTUNGSPFAHL FUSSGÄNGERÜBERGANG TYP 2**
Scala/Maßstab 1:20

DIE ELEKTRISCHE VERLEGUNG UND DIE EINGESETZTEN GERÄTE SIND VOM TYP DOPPELT ISOLIERT (KLASSE II). BEI DER VERLEGUNG DES KABELS MUSS MAN BESONDERS VORSICHTIG SEIN, UM BESCHÄDIGUNGEN ODER ABSCHÜRFUNGEN DER ISOLIERUNG ZU VERMEIDEN.


LA DISTRIBUZIONE ELETTRICA E I COMPONENTI IMPIEGATI SONO DEL TIPO A DOPPIO ISOLAMENTO (CLASSE II). NELL'INSTALLAZIONE DEL CAVO SI DEVE FARE PARTICOLARE ATTENZIONE PER EVITARE DANNEGGIAMENTI O ABRASIONI DELL'ISOLAMENTO.

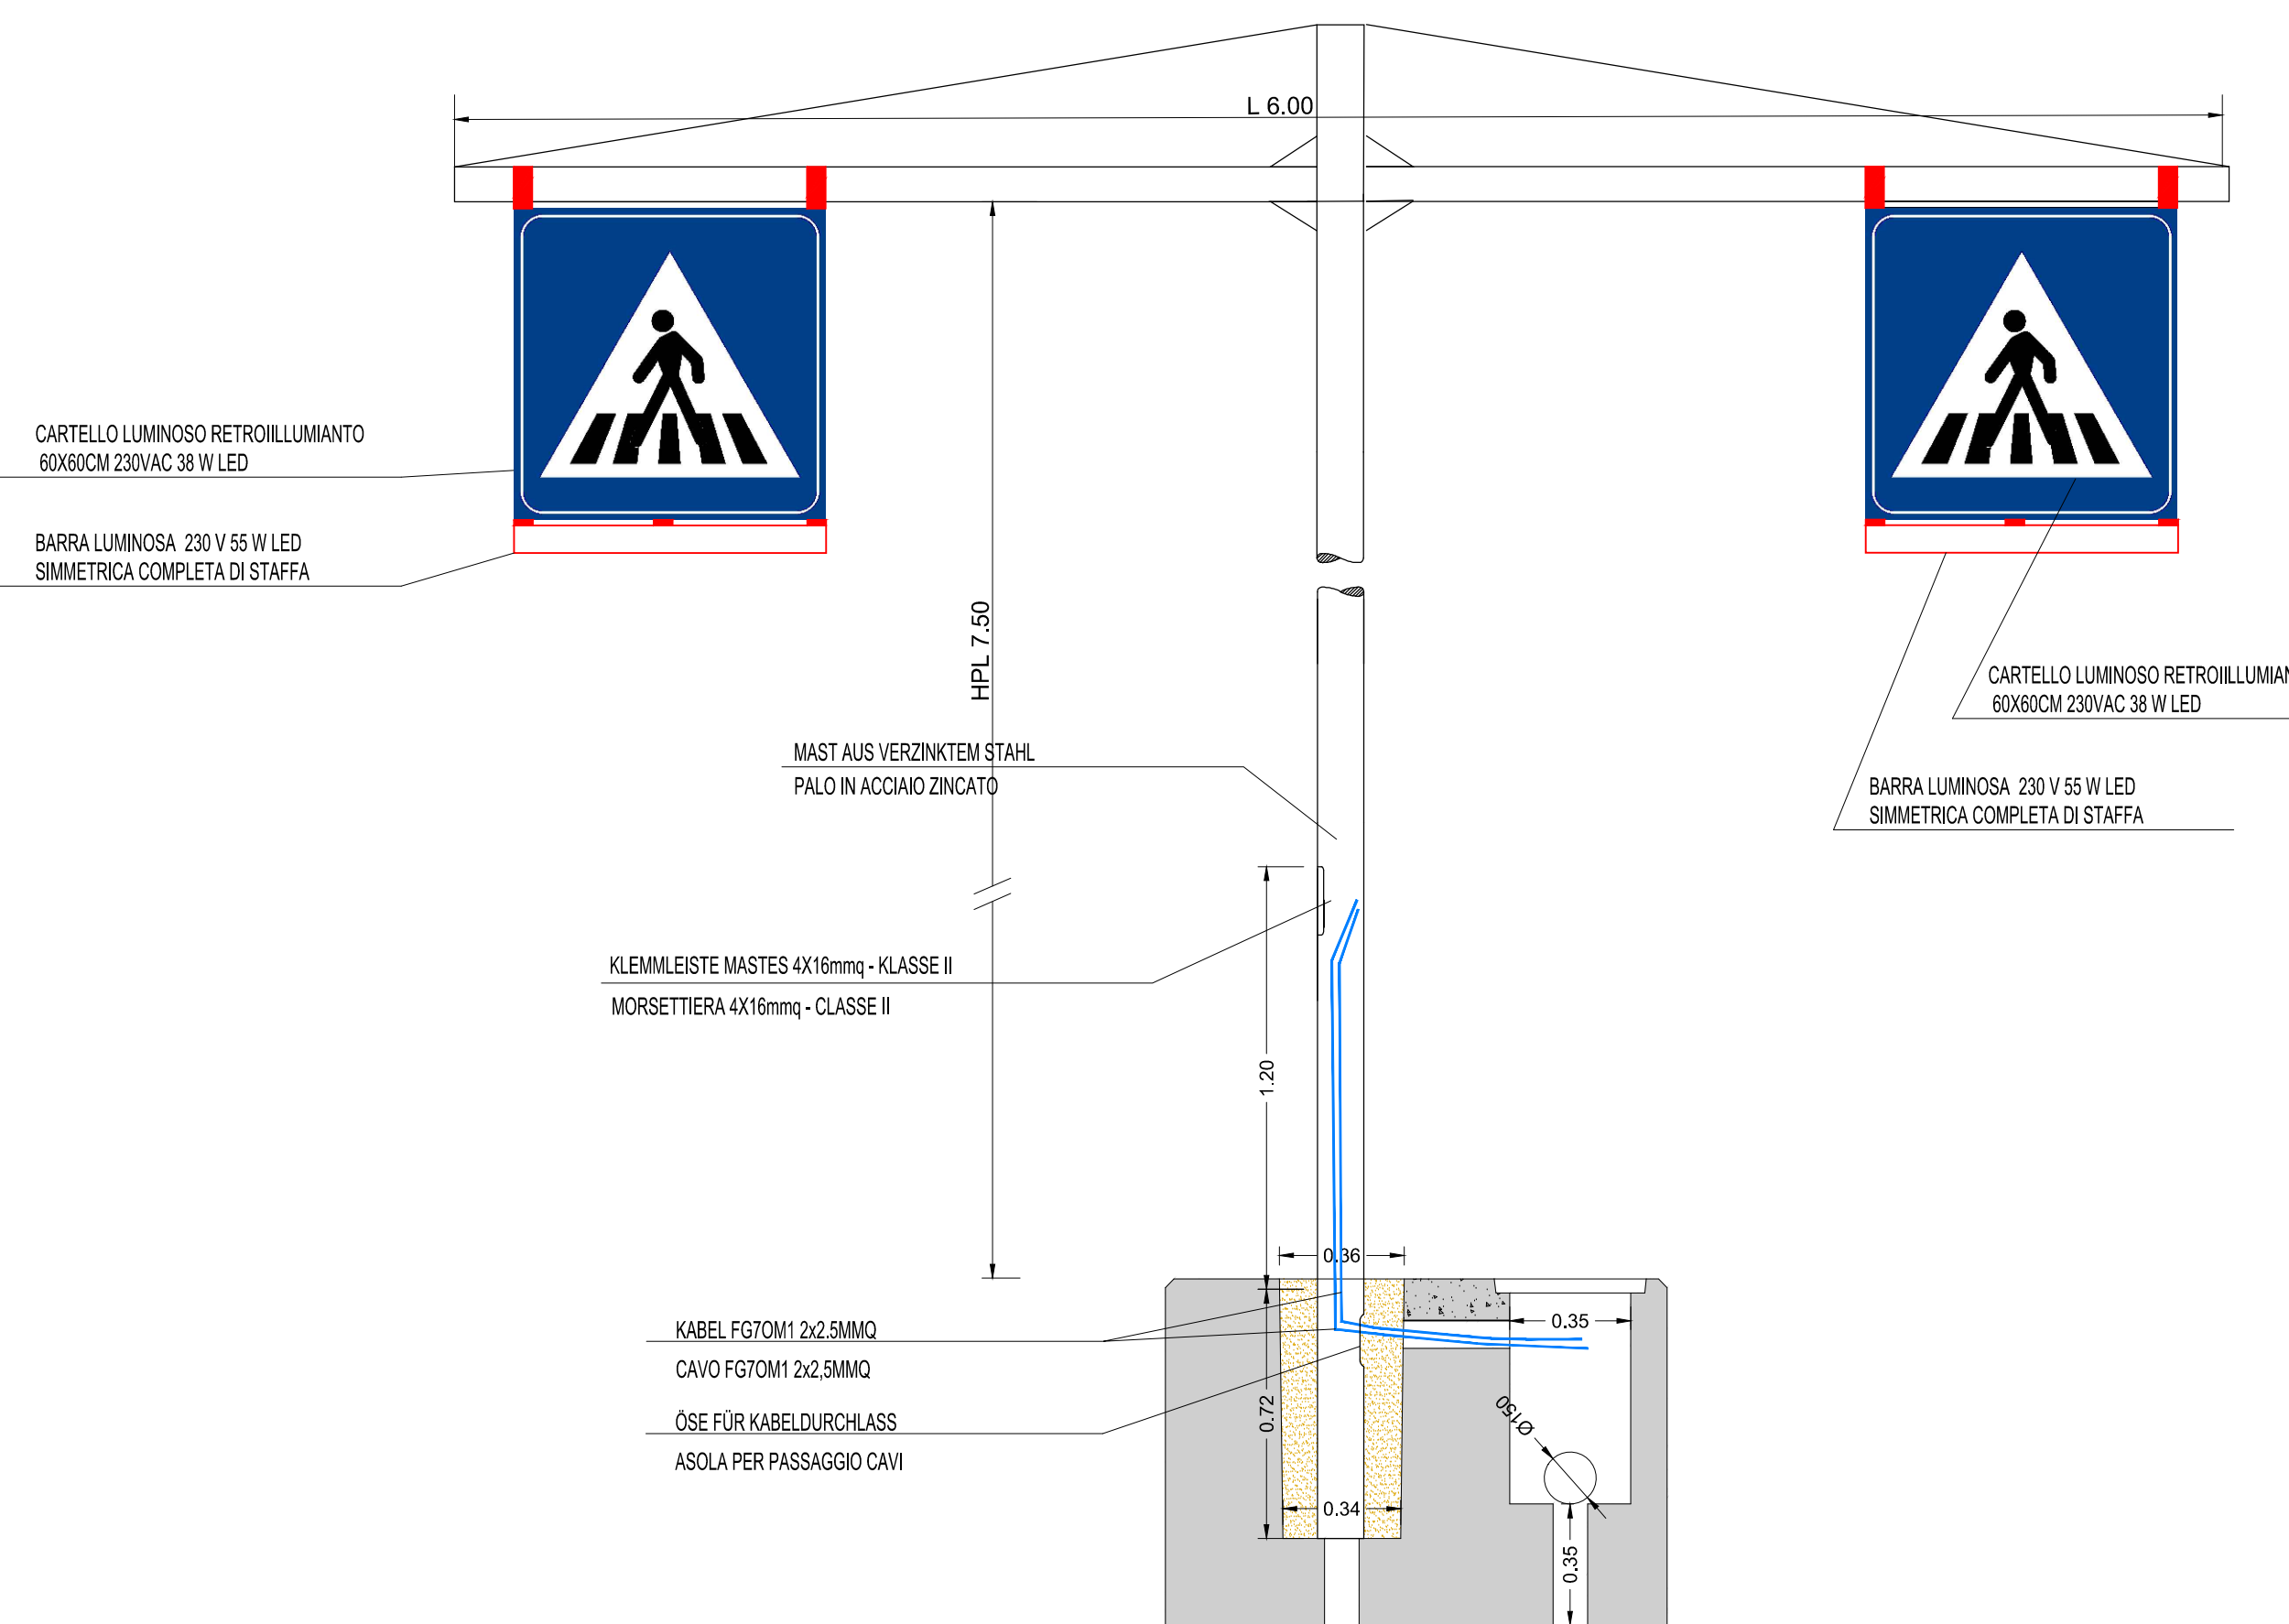


**PALO ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE TIPO 3
BELEUCHTUNGSPFAHL FUSSGÄNGERÜBERGANG TYP 3**
Scala/Maßstab 1:20

DIE ELEKTRISCHE VERLEGUNG UND DIE EINGESETZTEN GERÄTE SIND VOM TYP DOPPELT ISOLIERT (KLASSE II). BEI DER VERLEGUNG DES KABELS MUSS MAN BESONDERS VORSICHTIG SEIN, UM BESCHÄDIGUNGEN ODER ABSCHÜRFUNGEN DER ISOLIERUNG ZU VERMEIDEN.

LA DISTRIBUZIONE ELETTRICA E I COMPONENTI IMPIEGATI SONO DEL TIPO A DOPPIO ISOLAMENTO (CLASSE II). NELL'INSTALLAZIONE DEL CAVO SI DEVE FARE PARTICOLARE ATTENZIONE PER EVITARE DANNEGGIAMENTI O ABRASIONI DELL'ISOLAMENTO.

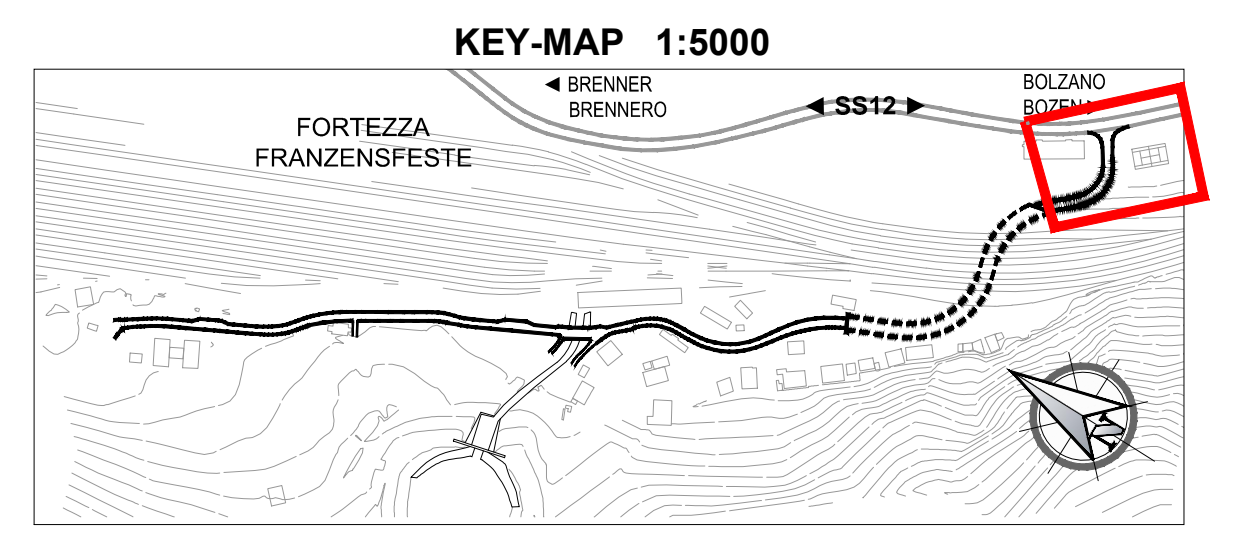

KEY-MAP 1:5000
**DETAGLIO POZZETTO CON PLINTO PREFABBRICATO
DETAIL VORGEFERTIGTER SCHACHT**
Scala/Maßstab 1:20

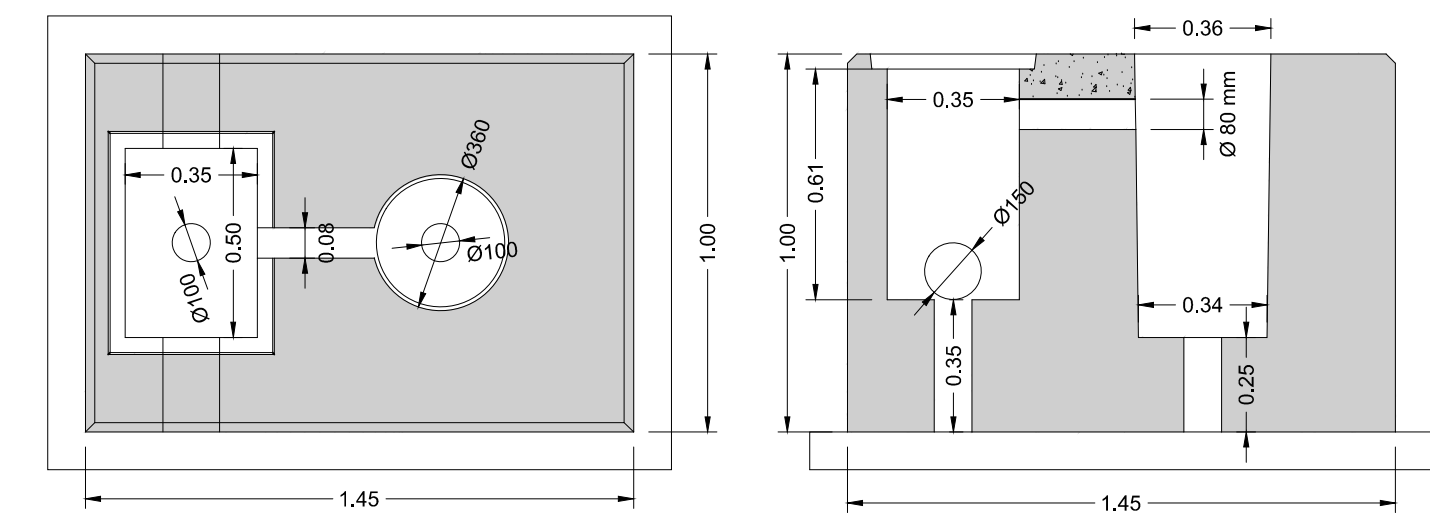

N.B.: Il palo di illuminazione dovrà essere inghiastato all'interno del foro predisposto mediante malta cementizia espansiva.

N.B.: Der Beleuchtungsposten muss mittels Zementmörtel in die vorgefertigte Öffnung eingegossen werden.

Bearbeitungsstand Stato di elaborazione				
Revision Revisione	Änderungen Modifiche	Verantwortlicher Änderung Responsabile modifica	Datum Data	
00	Erstversion / Prima Versione	-	20.06.2016	
01	Integrations a seguito di verifica di progetto da parte di RFI	-	09.06.2017	
02				
03				
04				
05				



Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transporeischen Verkehrstrasse Franzensfeste Vorhaben
Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di trasporto trans-europee



Ausbau Eisenbahnachse München-Verona
BRENNER BASISTUNNEL
Ausführungsplanung
Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
Progettazione esecutiva

Baulos H81 Bahnhof Franzensfeste
Lotto H81 Stazione Fortezza

Sub-Baulos	Sublotti
NEUE ZUFahrTSSTRAßE RIOL	NUOVA VIABILITÀ DI ACCESSO RIOL
Dokumentenart	Typo documento
N-ANLAGEN	N-IMPIANTI
Titel	Titolo
Details von Beleuchtungsanlagen	Particolari costruttivi dispositivi di illuminazione

# progettista / Der Projektur	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI BOLZANO	Datum / Data	Name / Nome
		09.06.2017	C. Vigilia
		09.06.2017	R. Mora
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE		13.06.2017	R. Sorbello
Piazza Stazione 1 • I-39100 Bolzano Tel.: +39 0471 9622-10 • Fax: +39 0471 9622-11 E-mail: bbt@bbt-se.com • www.bbt-se.com			M. Ianeselli
Scale	1:500		

Projekt- kilometer / Chilometro progetto	von / da bis / a bei / all	Stao- kilometer / Chilometro spazio	von / da bis / a bei / all	Status Dokument / Stato documento
02	H81	AF	001	LP D0958 C0204 01