Rischio Archeologico

- Rischio archeologico basso
- Rischio archeologico scarso
- Rischio archeologico medio
- UT 1
- Insediamenti antichi
- Insediamenti moderni
- Limite ricognizione

- Area centrale di cantiere
- Sostegni raggiunti in elicottero
- Piste di cantiere

- Limiti comunali

FONTI: NS. ELABORAZIONE

Impianti esistenti

- Aerea 380 kV ST
- Aerea 150 kV ST
- Stazione non RTN e Cabina Primaria

Elettrodotto aereo 150 kV ST "S. Procopio - Palmi Sud" e demolizione elettrodotti esistenti
Razionalizzazione Rete Alta Tensione di Reggio Calabria

- Nuova linea aerea 150kV
- Tratti linea aerea da demolire
- Sostegni nuova linea
- Sostegni linea da demolire

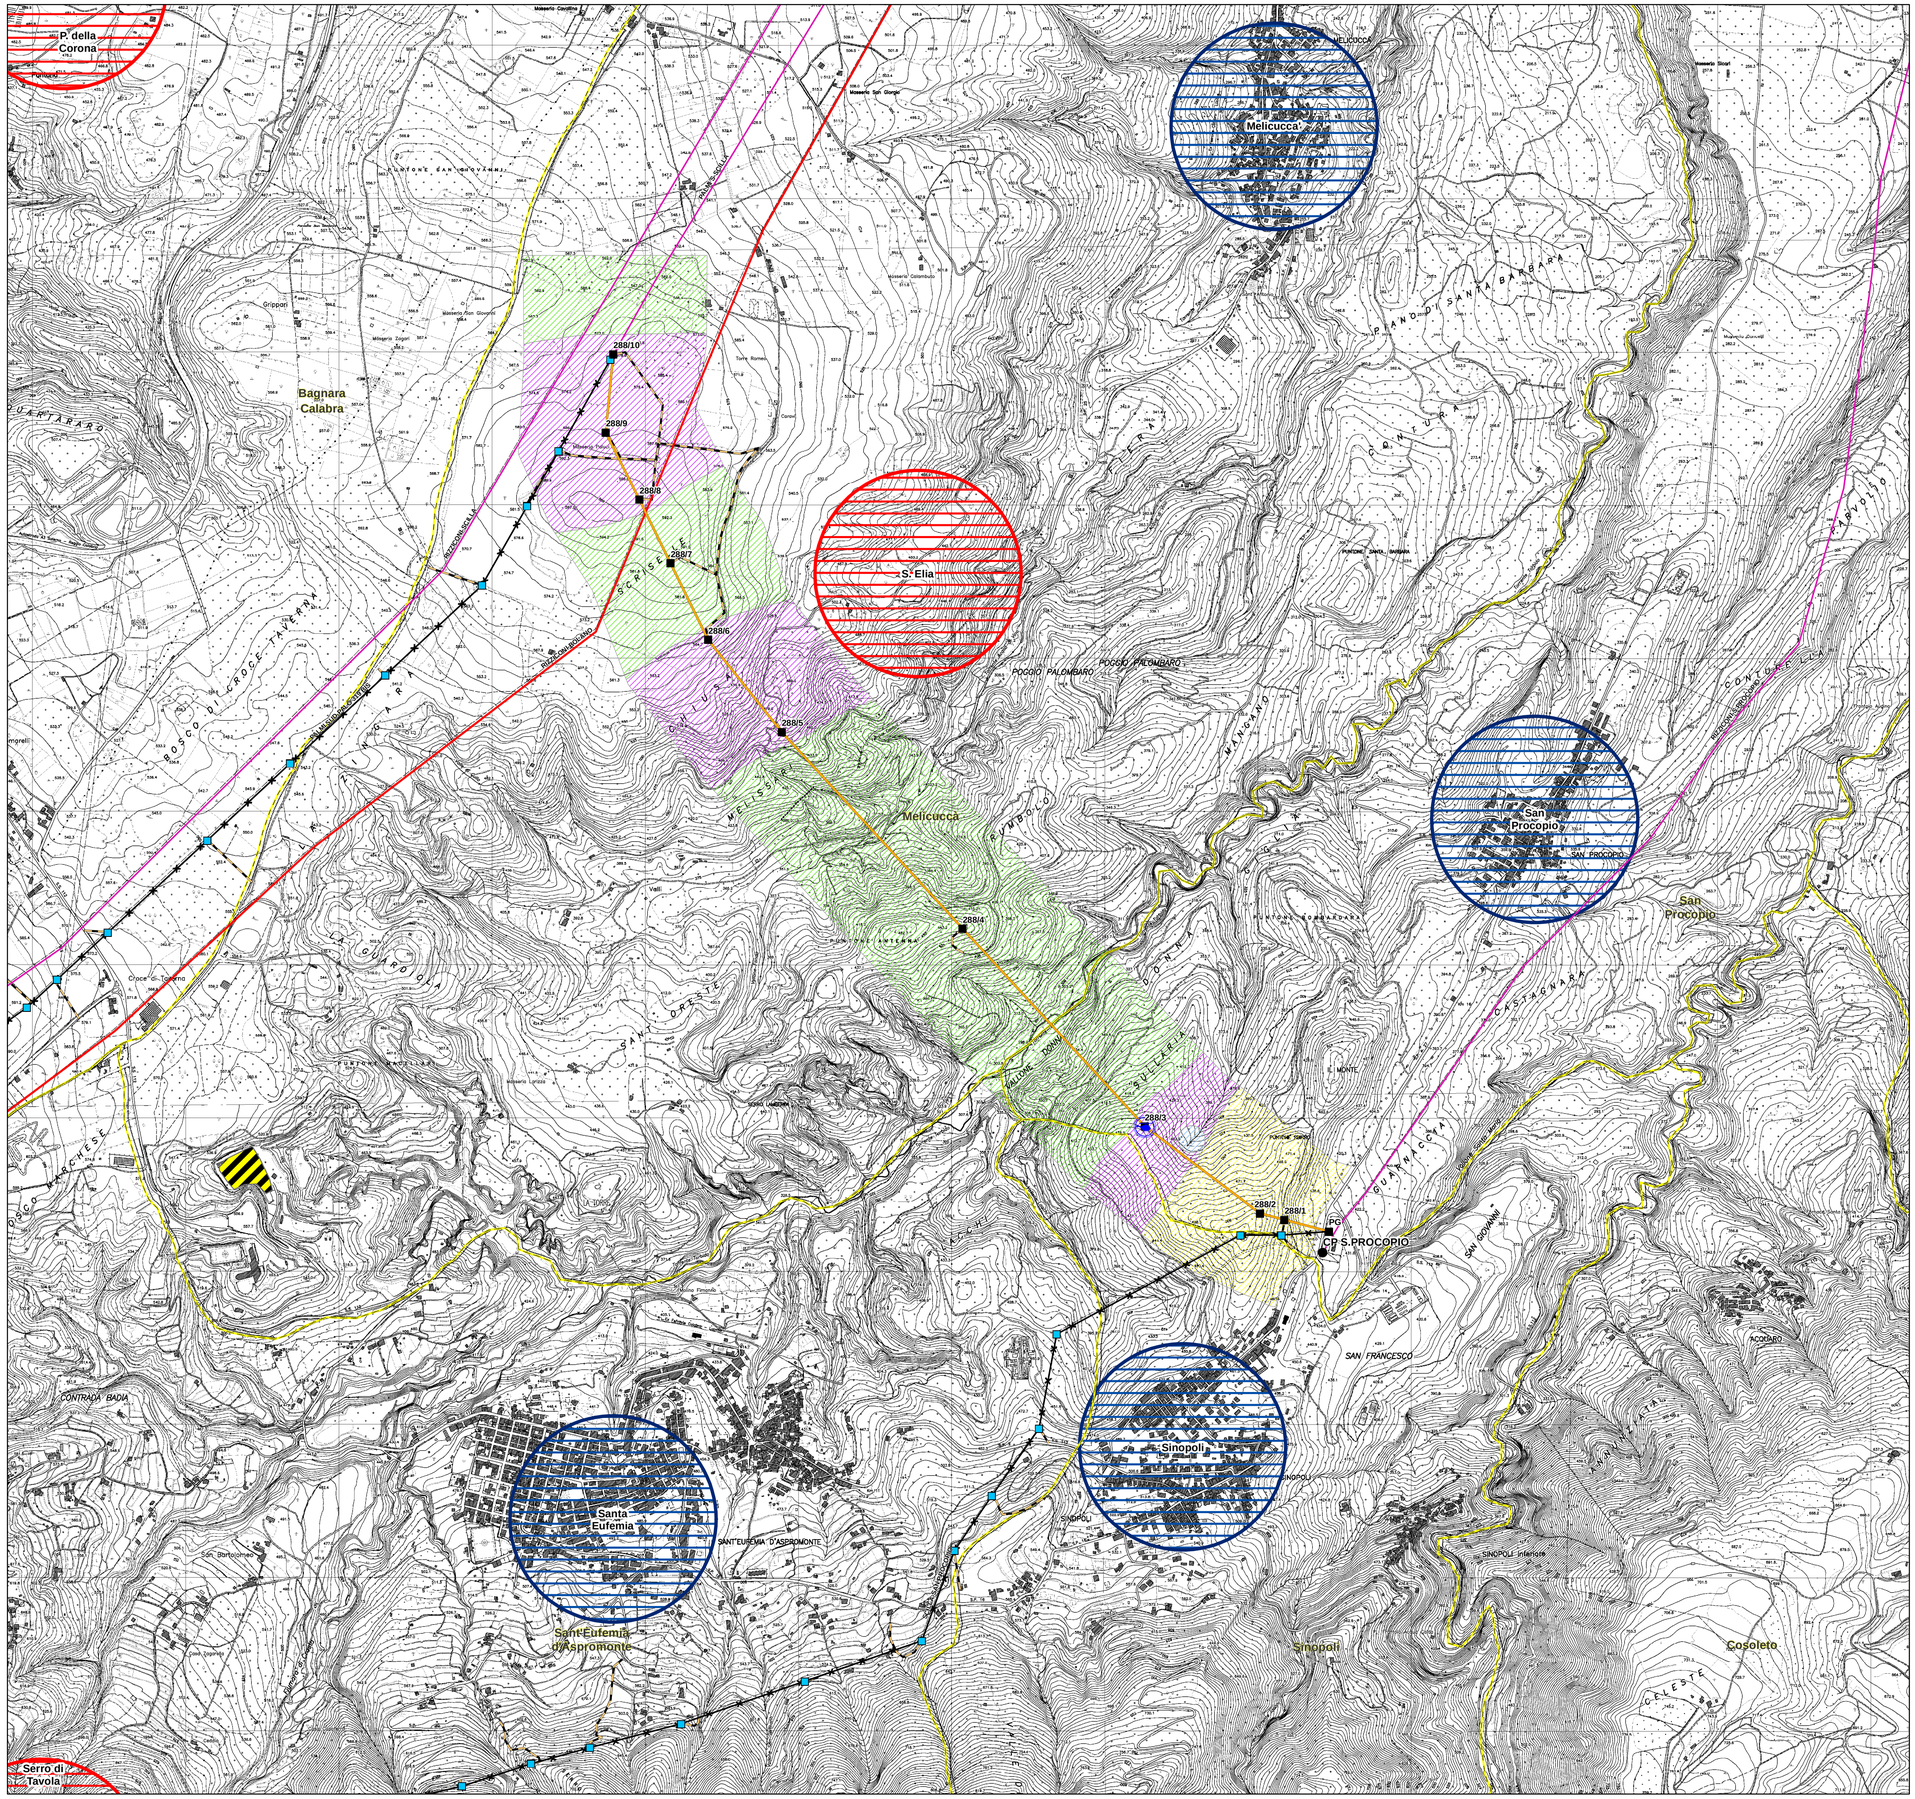

ARCHEOPROS SNC
di Speranza Giovanni
Via Sebastiano Cutra, 23/C
89126 DOMOTENNA - REGGIO CALABRIA
C.F./P. IVA 02726220804

Sistema di riferimento
U.T.M. WGS 1984 Fuso 33

0 125 250 500 750 1 000 Metri

REVISIONI					
00	30 / 09 / 2015	PRIMA EMISSIONE	Arch. F. Zaccara Dott. Arc. M.M. Sica	L. Moiana ING/SI-SAM	N. Rivabene ING/SI-SAM
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODICE DELL'ELABORATO
PLANIMETRIA	DEFR11002BSA01016-3
PROGETTO	
RICAVATO DALLA DOC. TERNA	Elettrodotto aereo 150 kV ST "S. Procopio - Palmi Sud" e demolizione elettrodotti esistenti
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA	RELAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA Carta del rischio archeologico

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DEFR11002BSA01016-3.PDF	1 unità = CAD	A1	1:10.000	1/1

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna Rete Italia S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna Rete Italia S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna Rete Italia S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna Rete Italia S.p.A. is prohibit.