
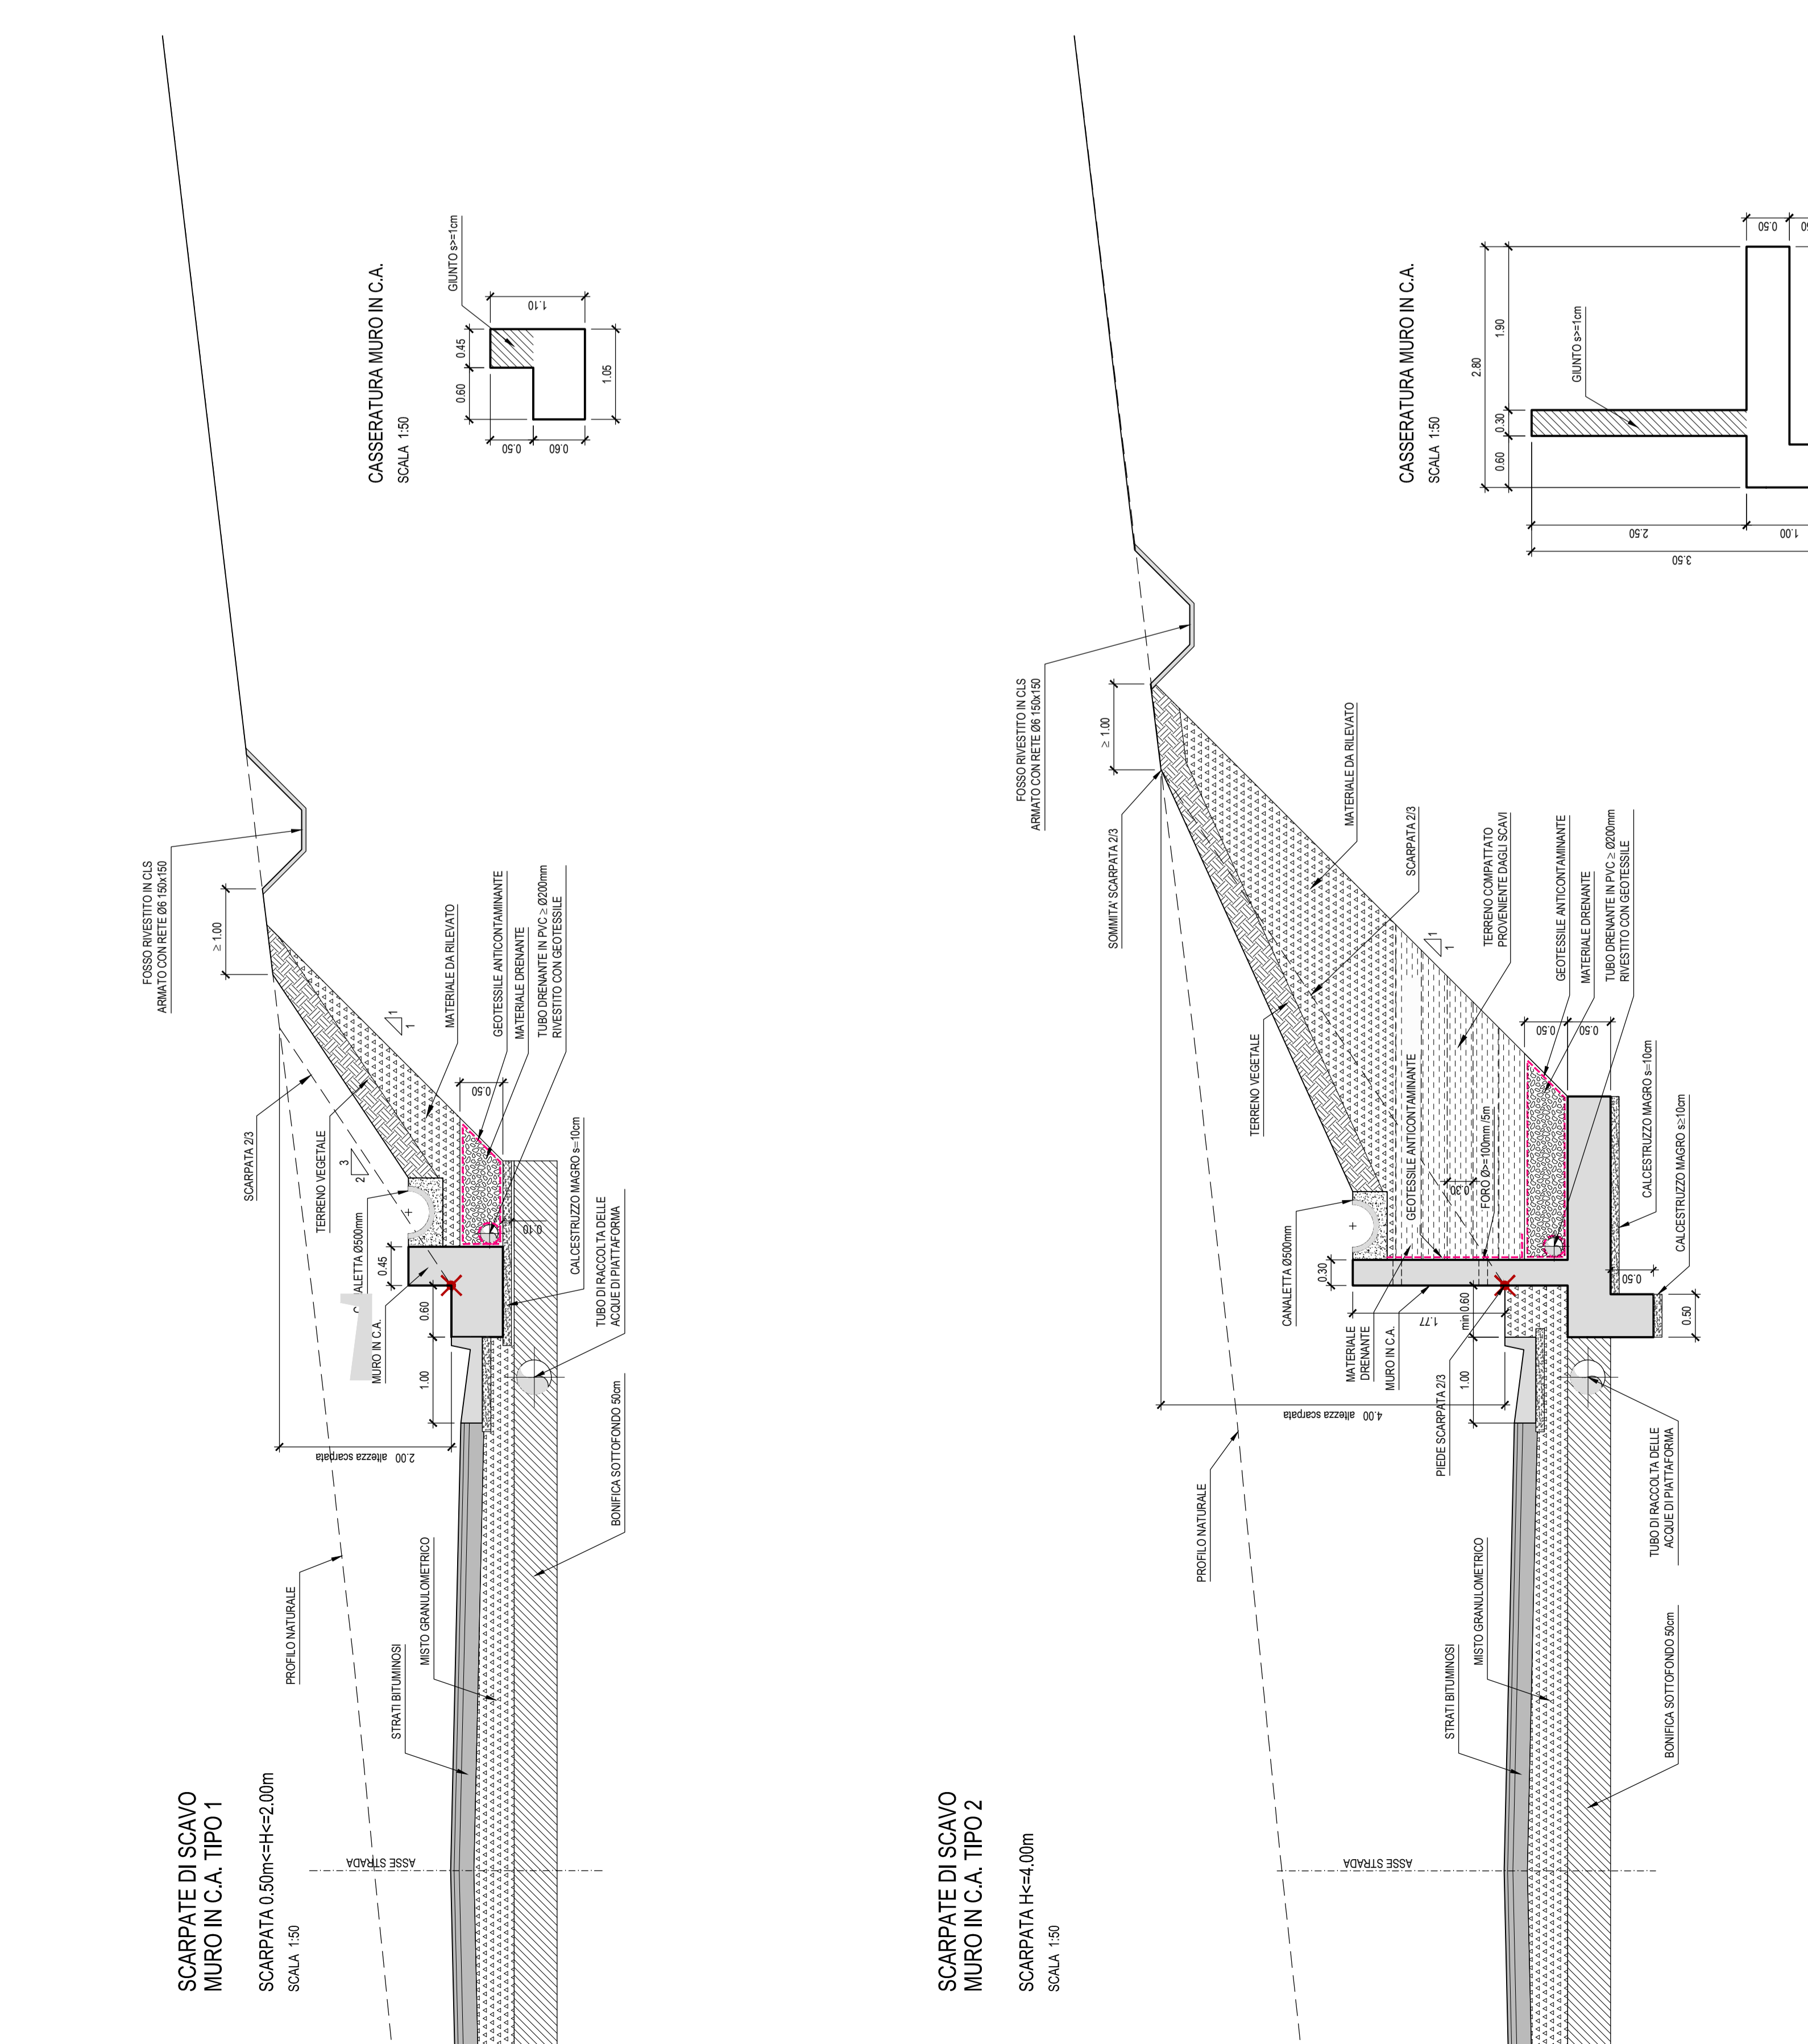


CON POZZETTI DI SCARICO

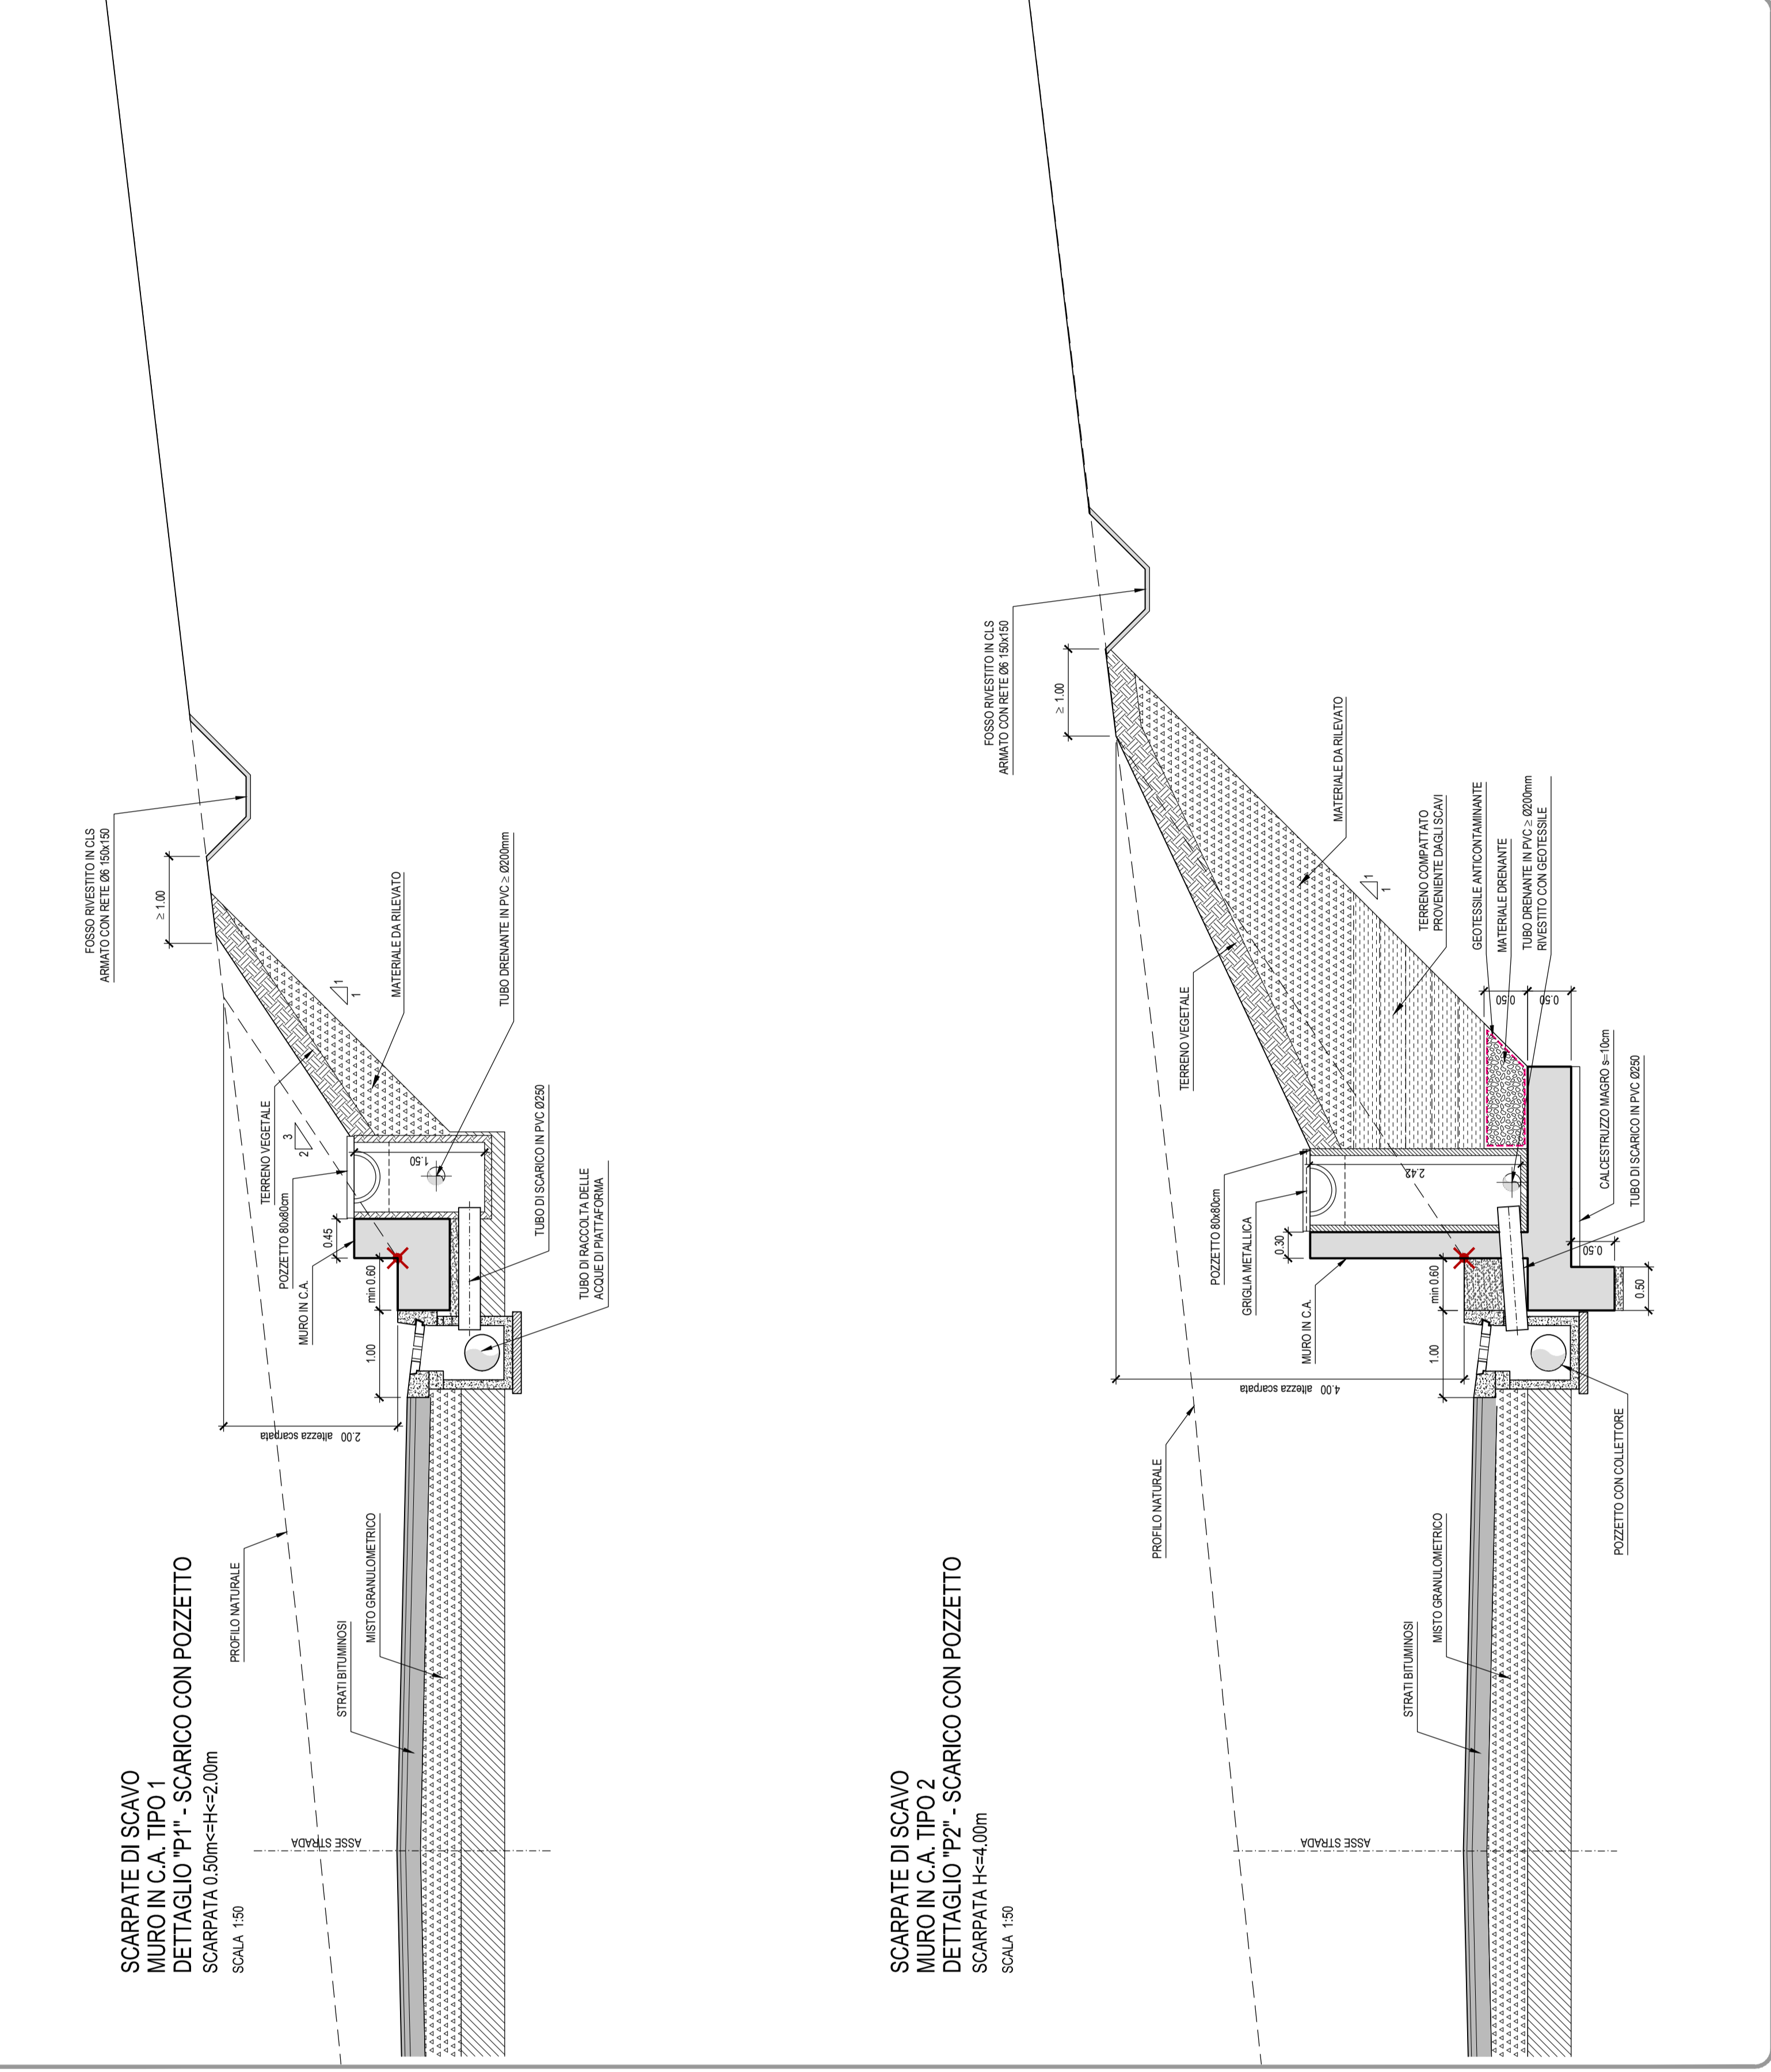

NOTA 1
La realizzazione di muri deve avvenire a limiti di appontamento lunghezza adattando la lunghezza e protezione superficiale per garantire la stabilità delle scarpate provvisorie di scavo.
NOTA 2
Sono previsti giunti di parete ogni 20m circa.

TABELLA MATERIALI MURI IN OPERA

CALCESTRUZZI	di Realizzo	di Coesione	di Espansione	di Impermeazione
GETTI IN CALCESTRUZZO	C32/35	S4	-	32
FONDAZIONE	C32/37	S4	X01	32
MURI IN CALCESTRUZZO	C32/37	S4	X01	32

COPRIFERRI
Fondazione: 4,0 cm
Elevazione: 4,0 cm

ACCIAIO
Acciaio in barre per getti c.a.: B450 C

ANAS S.p.A. DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA

PA17/08
Affidamento a Contratto Generale dei Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, dallo km 14,4 (km 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della corsia di avviamento al km 18,5 (km 0,0 del Lotto 7 - Strada Margiataro) inclusi i compresi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la linea di vita.

Bologneta S.p.a.
Responsabile Progetto: *[Firma]*

OPERE DI SOSTEGNO - ASSE PRINCIPALE - Lotto 2b
OS109 - Muri in c.a. del km 26+718 al km 27+649
Sezioni tipiche e armature

Codice Unico Progetto (CUP): F47B03000230001
Codice elaborato: PA17/08 P V
OPERA: P V
ARCHITETTO: N O 0 7
FASE: RENDITE
SCALA: 1:50

CATEGORIA	FILENOME	NOTE	PERIODO	SCALA
1	PROVA EMISSIONE	DESCRIZIONE	1 1 1	1 1 1 1 1 1 1
2	PROVA EMISSIONE	DESCRIZIONE	1 1 1	1 1 1 1 1 1 1
3	PROVA EMISSIONE	DESCRIZIONE	1 1 1	1 1 1 1 1 1 1
4	PROVA EMISSIONE	DESCRIZIONE	1 1 1	1 1 1 1 1 1 1
5	PROVA EMISSIONE	DESCRIZIONE	1 1 1	1 1 1 1 1 1 1

ACS Ingegneri
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
Ing. *[Firma]*
Aut. Min. n. 4521 del 20/07/2011
Aut. Min. n. 4521 del 20/07/2011
Aut. Min. n. 4521 del 20/07/2011



Il Direttore dei Lavori:
Ing. *[Firma]*
Aut. Min. n. 4521 del 20/07/2011
Aut. Min. n. 4521 del 20/07/2011
Aut. Min. n. 4521 del 20/07/2011

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione:
Ing. *[Firma]*
Aut. Min. n. 4521 del 20/07/2011
Aut. Min. n. 4521 del 20/07/2011
Aut. Min. n. 4521 del 20/07/2011

Il Responsabile del Procedimento:
Ing. *[Firma]*
Aut. Min. n. 4521 del 20/07/2011
Aut. Min. n. 4521 del 20/07/2011
Aut. Min. n. 4521 del 20/07/2011

ANAS S.p.A.
DATA: _____
PROTOCOLLO: 0041000E1101
CODICE PROGETTO: 0041000E1101
DDE Ing. Etnea di Calabro de L'Isola

ARMATURE TIPICHE

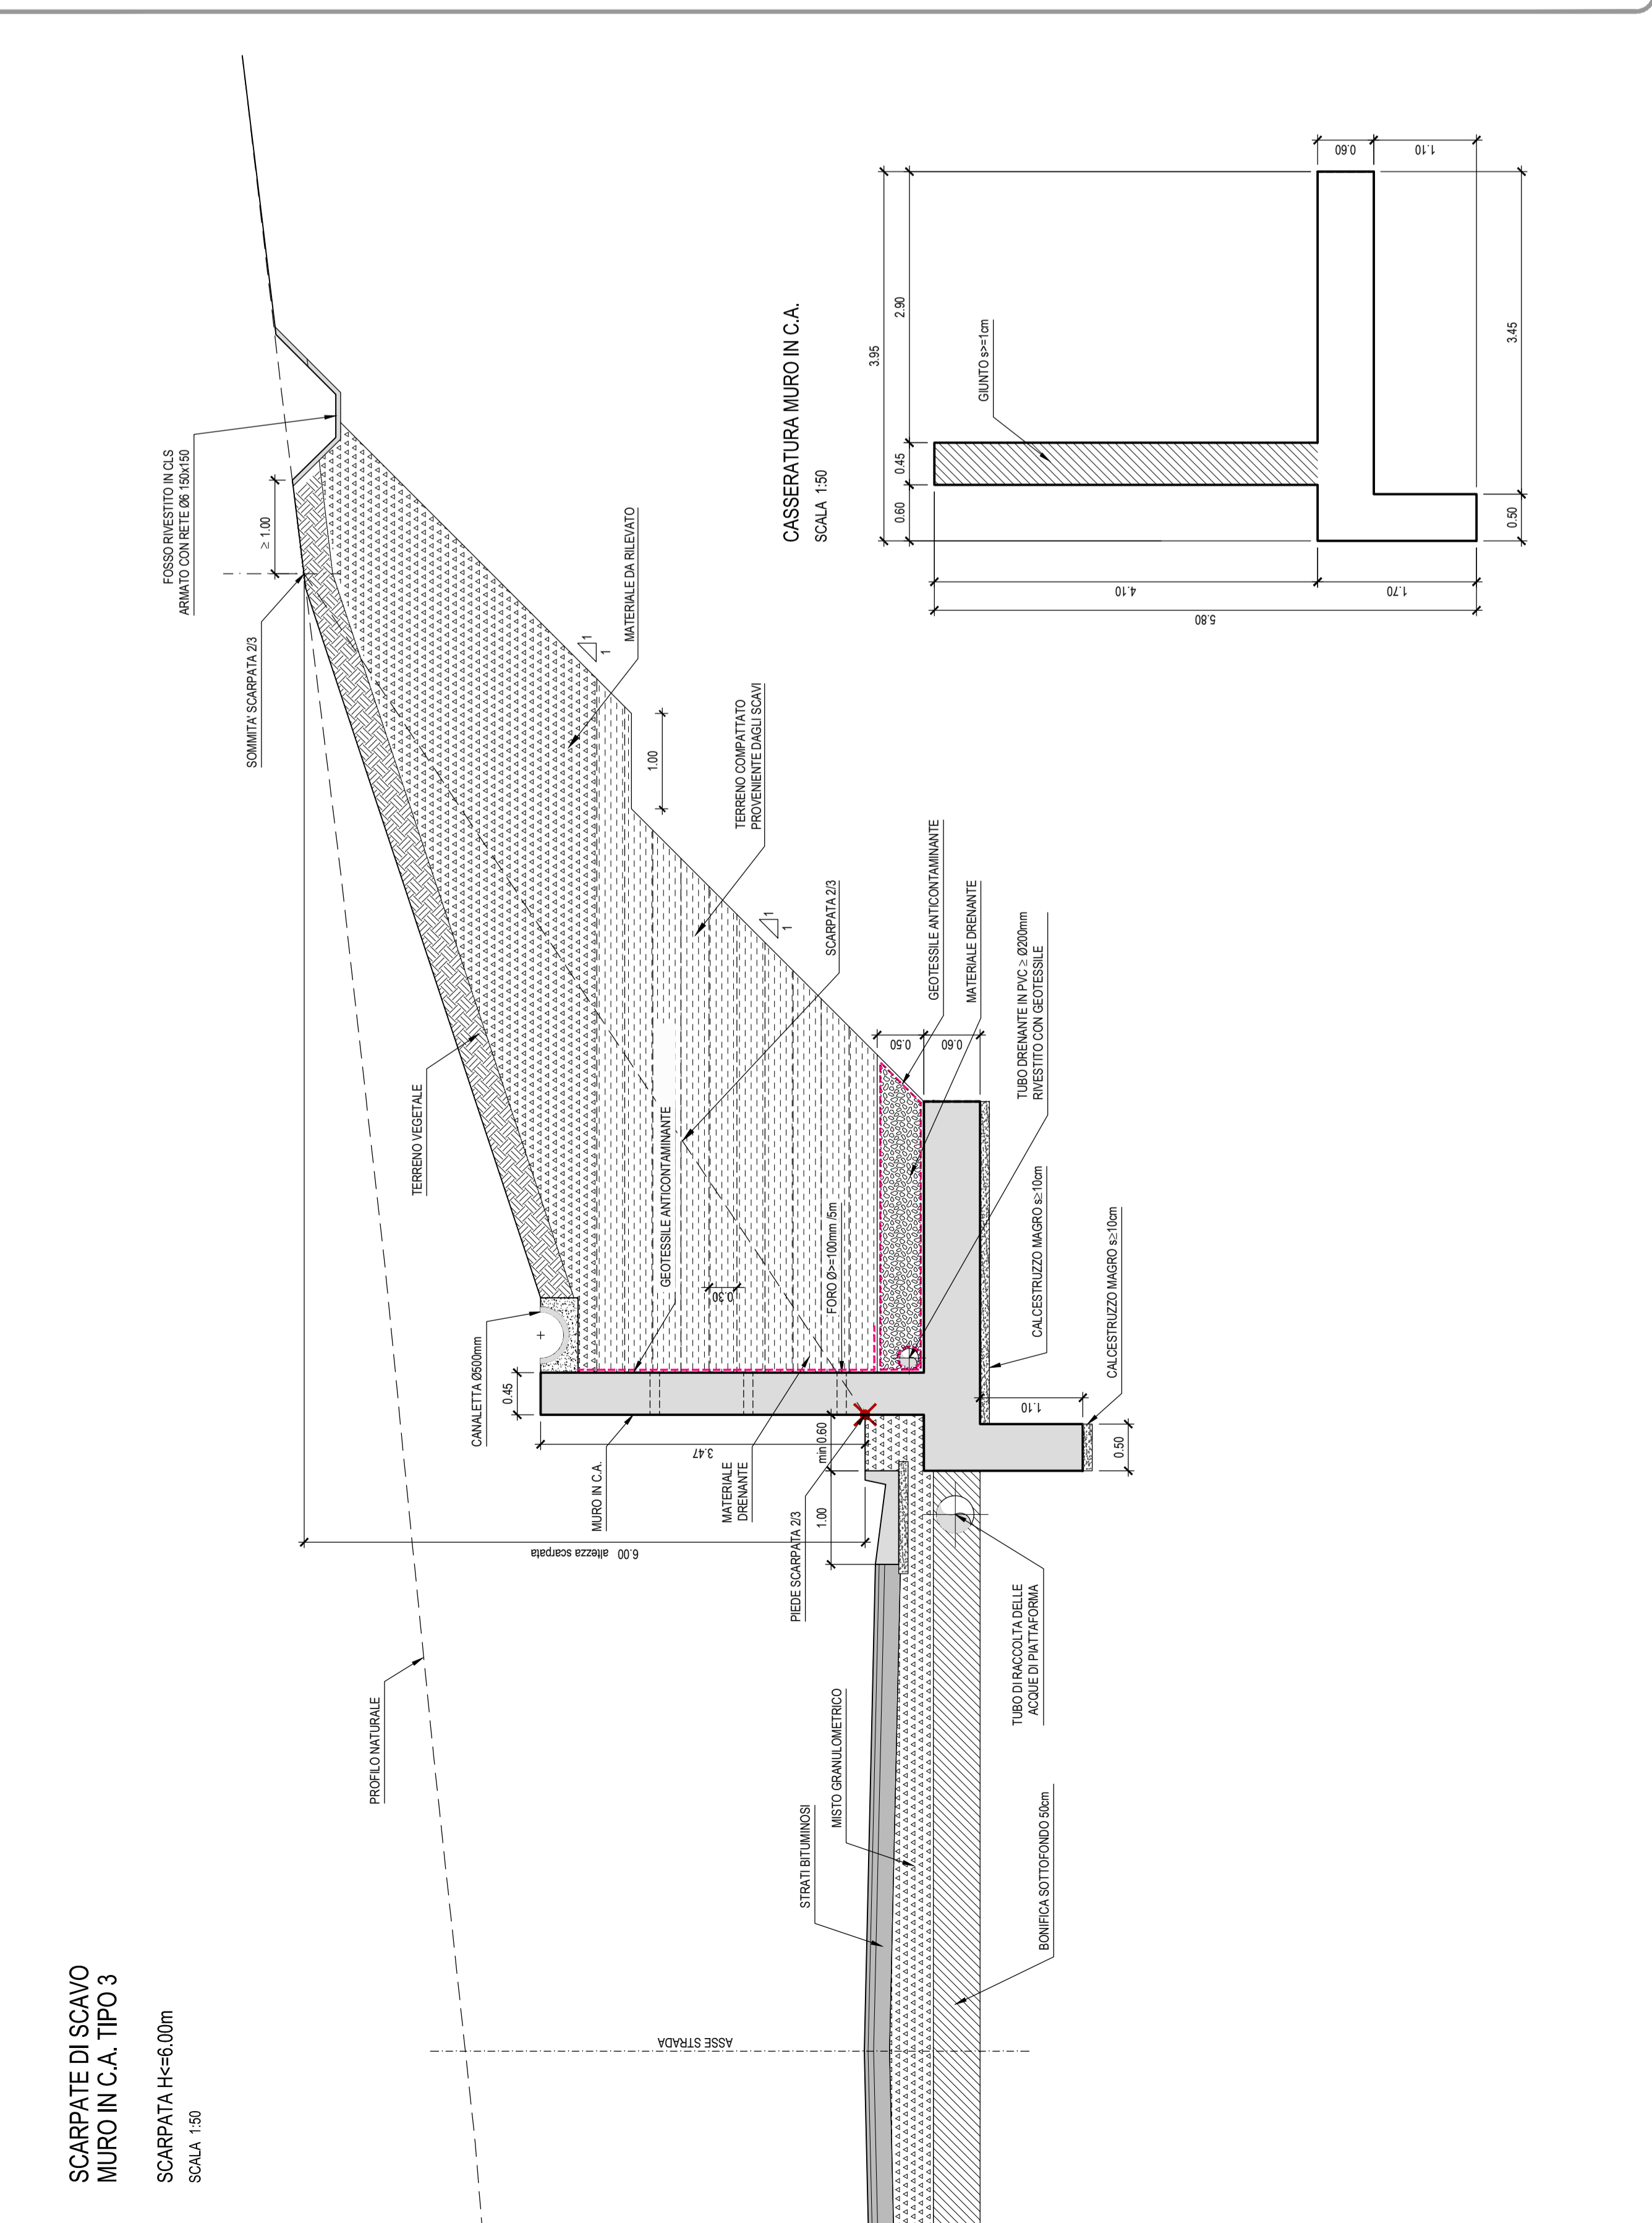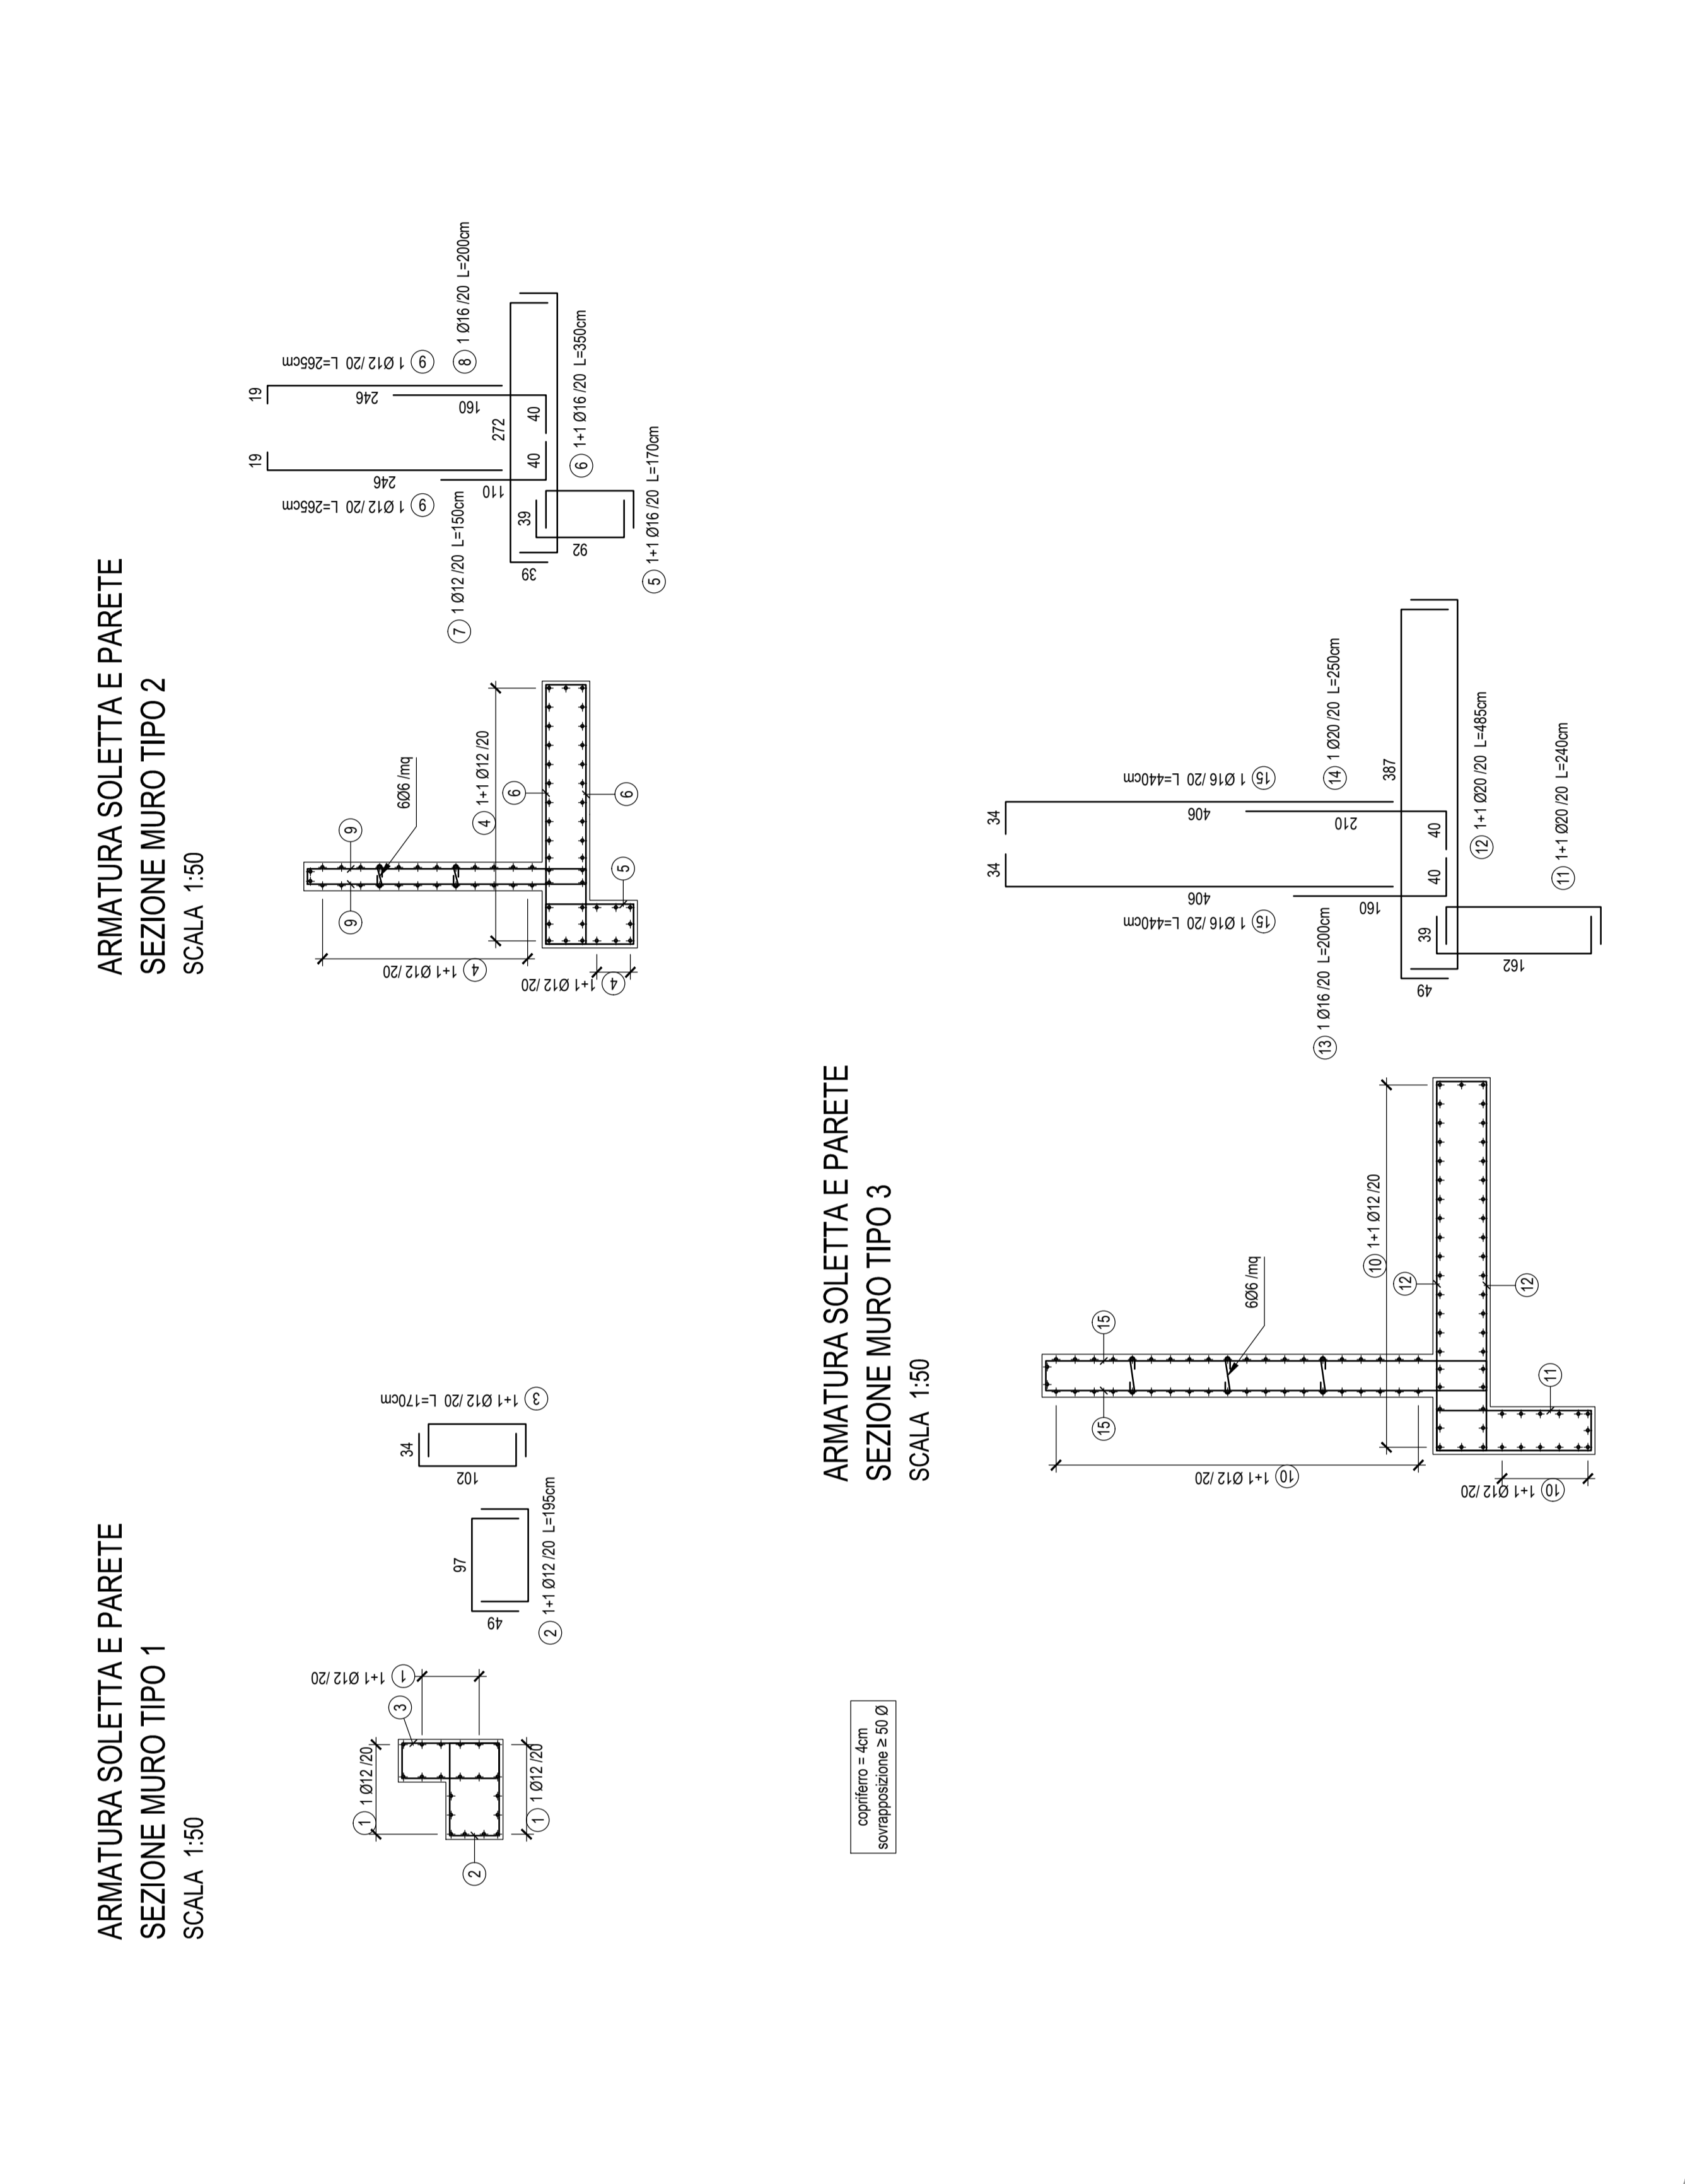

NOTA 1
La realizzazione di muri deve avvenire a limiti di appontamento lunghezza adattando la lunghezza e protezione superficiale per garantire la stabilità delle scarpate provvisorie di scavo.
NOTA 2
Sono previsti giunti di parete ogni 20m circa.

TABELLA MATERIALI MURI IN OPERA

CALCESTRUZZI	di Realizzo	di Coesione	di Espansione	di Impermeazione
GETTI IN CALCESTRUZZO	C32/35	S4	-	32
FONDAZIONE	C32/37	S4	X01	32
MURI IN CALCESTRUZZO	C32/37	S4	X01	32

COPRIFERRI
Fondazione: 4,0 cm
Elevazione: 4,0 cm

ACCIAIO
Acciaio in barre per getti c.a.: B450 C