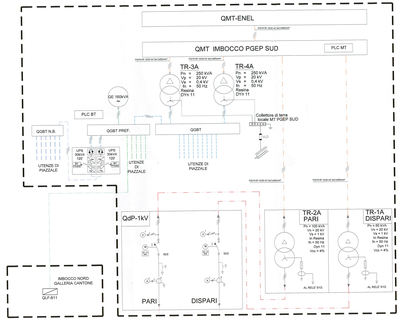
QMT-ENEL
QMT IMBOCCO PGEP SUD
PLC MT
TR-3A
Pn = 250 kVA
V1n = 15 kV
V2 = 0.4 kV
Sn = 50 Hz
Dyn 11
TR-4A
Pn = 250 kVA
V1n = 15 kV
V2 = 0.4 kV
Sn = 50 Hz
Dyn 11
DE 1600kVA
PLC BT
QGBT N.B.
QGBT PREF.
QGBT
Collettore di terra
Cavaio MT PGEP SUD
UPS 400Vac 120'
UPS 400Vac 120'
UTENZE DI PIAZZALE
UTENZE DI PIAZZALE
UTENZE DI PIAZZALE
QdP-1kV
TR-2A PARI
TR-1A DISPARI
Pn = 50 kVA
V1n = 15 kV
V2n = 0.4 kV
Sn = 50 Hz
Dyn 11
Vcc = 4%
AL RELÉ SYG
AL RELÉ SYG
PARI
DISPARI
IMBOCCO NORD GALLERIA CANTONE
QLF-011

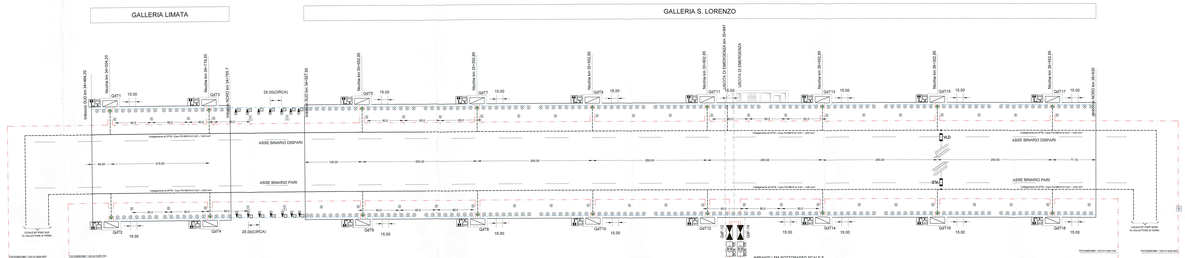
GALLERIA LIMATA
GALLERIA S. LORENZO
ASSE BINARIO DISPARI
ASSE BINARIO PARI
QMT1
QMT4
QMT5
QMT6
QMT7
QMT8
QMT9
QMT10
QMT11
QMT12
QMT13
QMT14
QMT15
QMT16
QMT17
QMT18
QMT19
QMT20
QMT21
QMT22
QMT23
QMT24
QMT25
QMT26
QMT27
QMT28
QMT29
QMT30
QMT31
QMT32
QMT33
QMT34
QMT35
QMT36
QMT37
QMT38
QMT39
QMT40
QMT41
QMT42
QMT43