


- NOTE:**
1. LE DIMENSIONI SONO IN METRI DOVE NON DIVERSAMENTE INDICATO.
 2. FASCIA TAGLIAFUOCO INGHIAIATA DI 10.6m DALLA RECINZIONE.



STRALCIO CATASTALE 1:2000

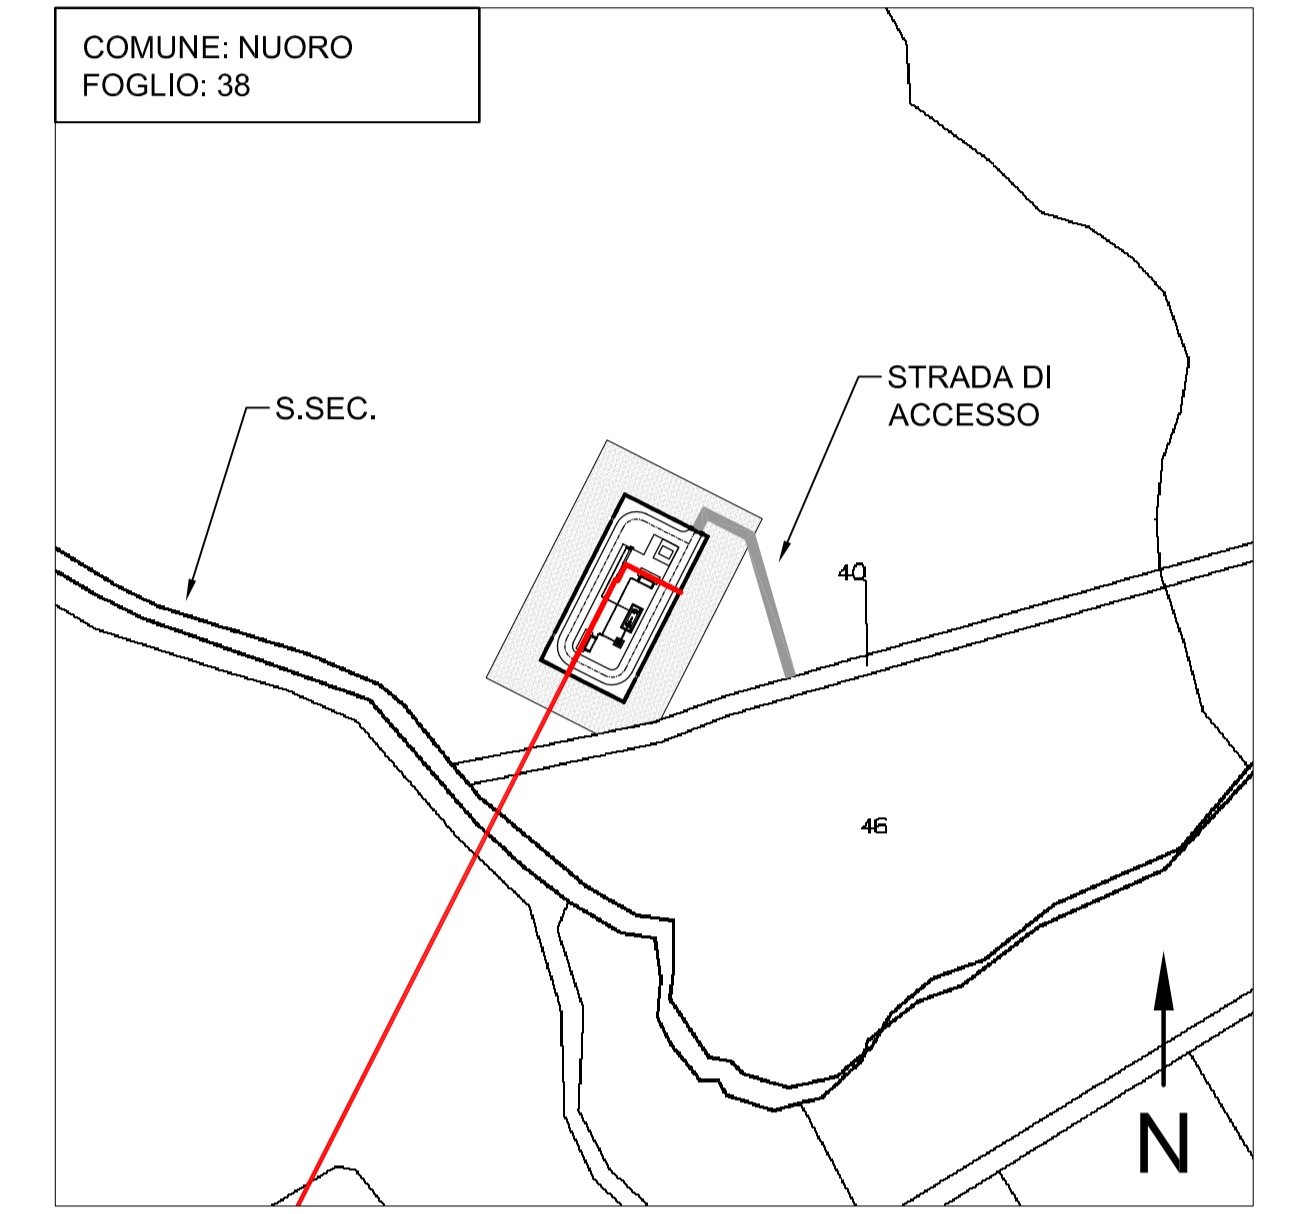

STRALCIO CTR 1:5000



1	12-06-2017	EMISSIONE PER ENTI	BILANCONI	BRUZZO	LAUNARO
0	12-05-2017	EMISSIONE IN BOZZA PER VERIFICA SVA	BILANCONI	BRUZZO	LAUNARO
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
				COMMESSA	UNITA'
		SISTEMA TRASPORTO GAS NATURALE SARDEGNA SEZIONE CENTRO-NORD PROGETTO DEFINITIVO		5663	000
				DISEGNO	PQ-1422
				REVISIONE	1
				FOGLIO	1 di 1
				SCALA	1:125