

ambito amministrativo:
REGIONE MOLISE
PROVINCIA DI CAMPOBASSO
COMUNE DI TERMOLI

titolo:
Manutenzione straordinaria della centrale termoelettrica a ciclo combinato ex BG I.P. di Termoli

descrizione:
Inquadramento territoriale classificazione sismica

scala:	1:25000	elaborato: EG07-cs
formato:	A3	
data:	13\09\2017	
revisione: 00	controllo: <input checked="" type="checkbox"/>	
revisione amb.:	--	

tipologia:
Studio di fattibilità tecnica ed economica

committente: Snowstorm Srl




enti:

progettista:

Progettazione Ambientale **SI** Studio di Ingegneria ing. Sergio Iezzi
 ISO 14001:2015

Studio: Via Rigopiano 20/5, 65124 Pescara (PE) - tel./fax. +39 085-41.70.136
 - mob.+39 346.82.91.332 - e-mail: sergio@iezzi.eu - PEC: sergio@pec.iezzi.eu - P.IVA: 01592970667 - C.F.: ZZISRG74P25G878H -
 Albo degli Ingegneri di Pescara n. 1764 - web: iezzi.eu

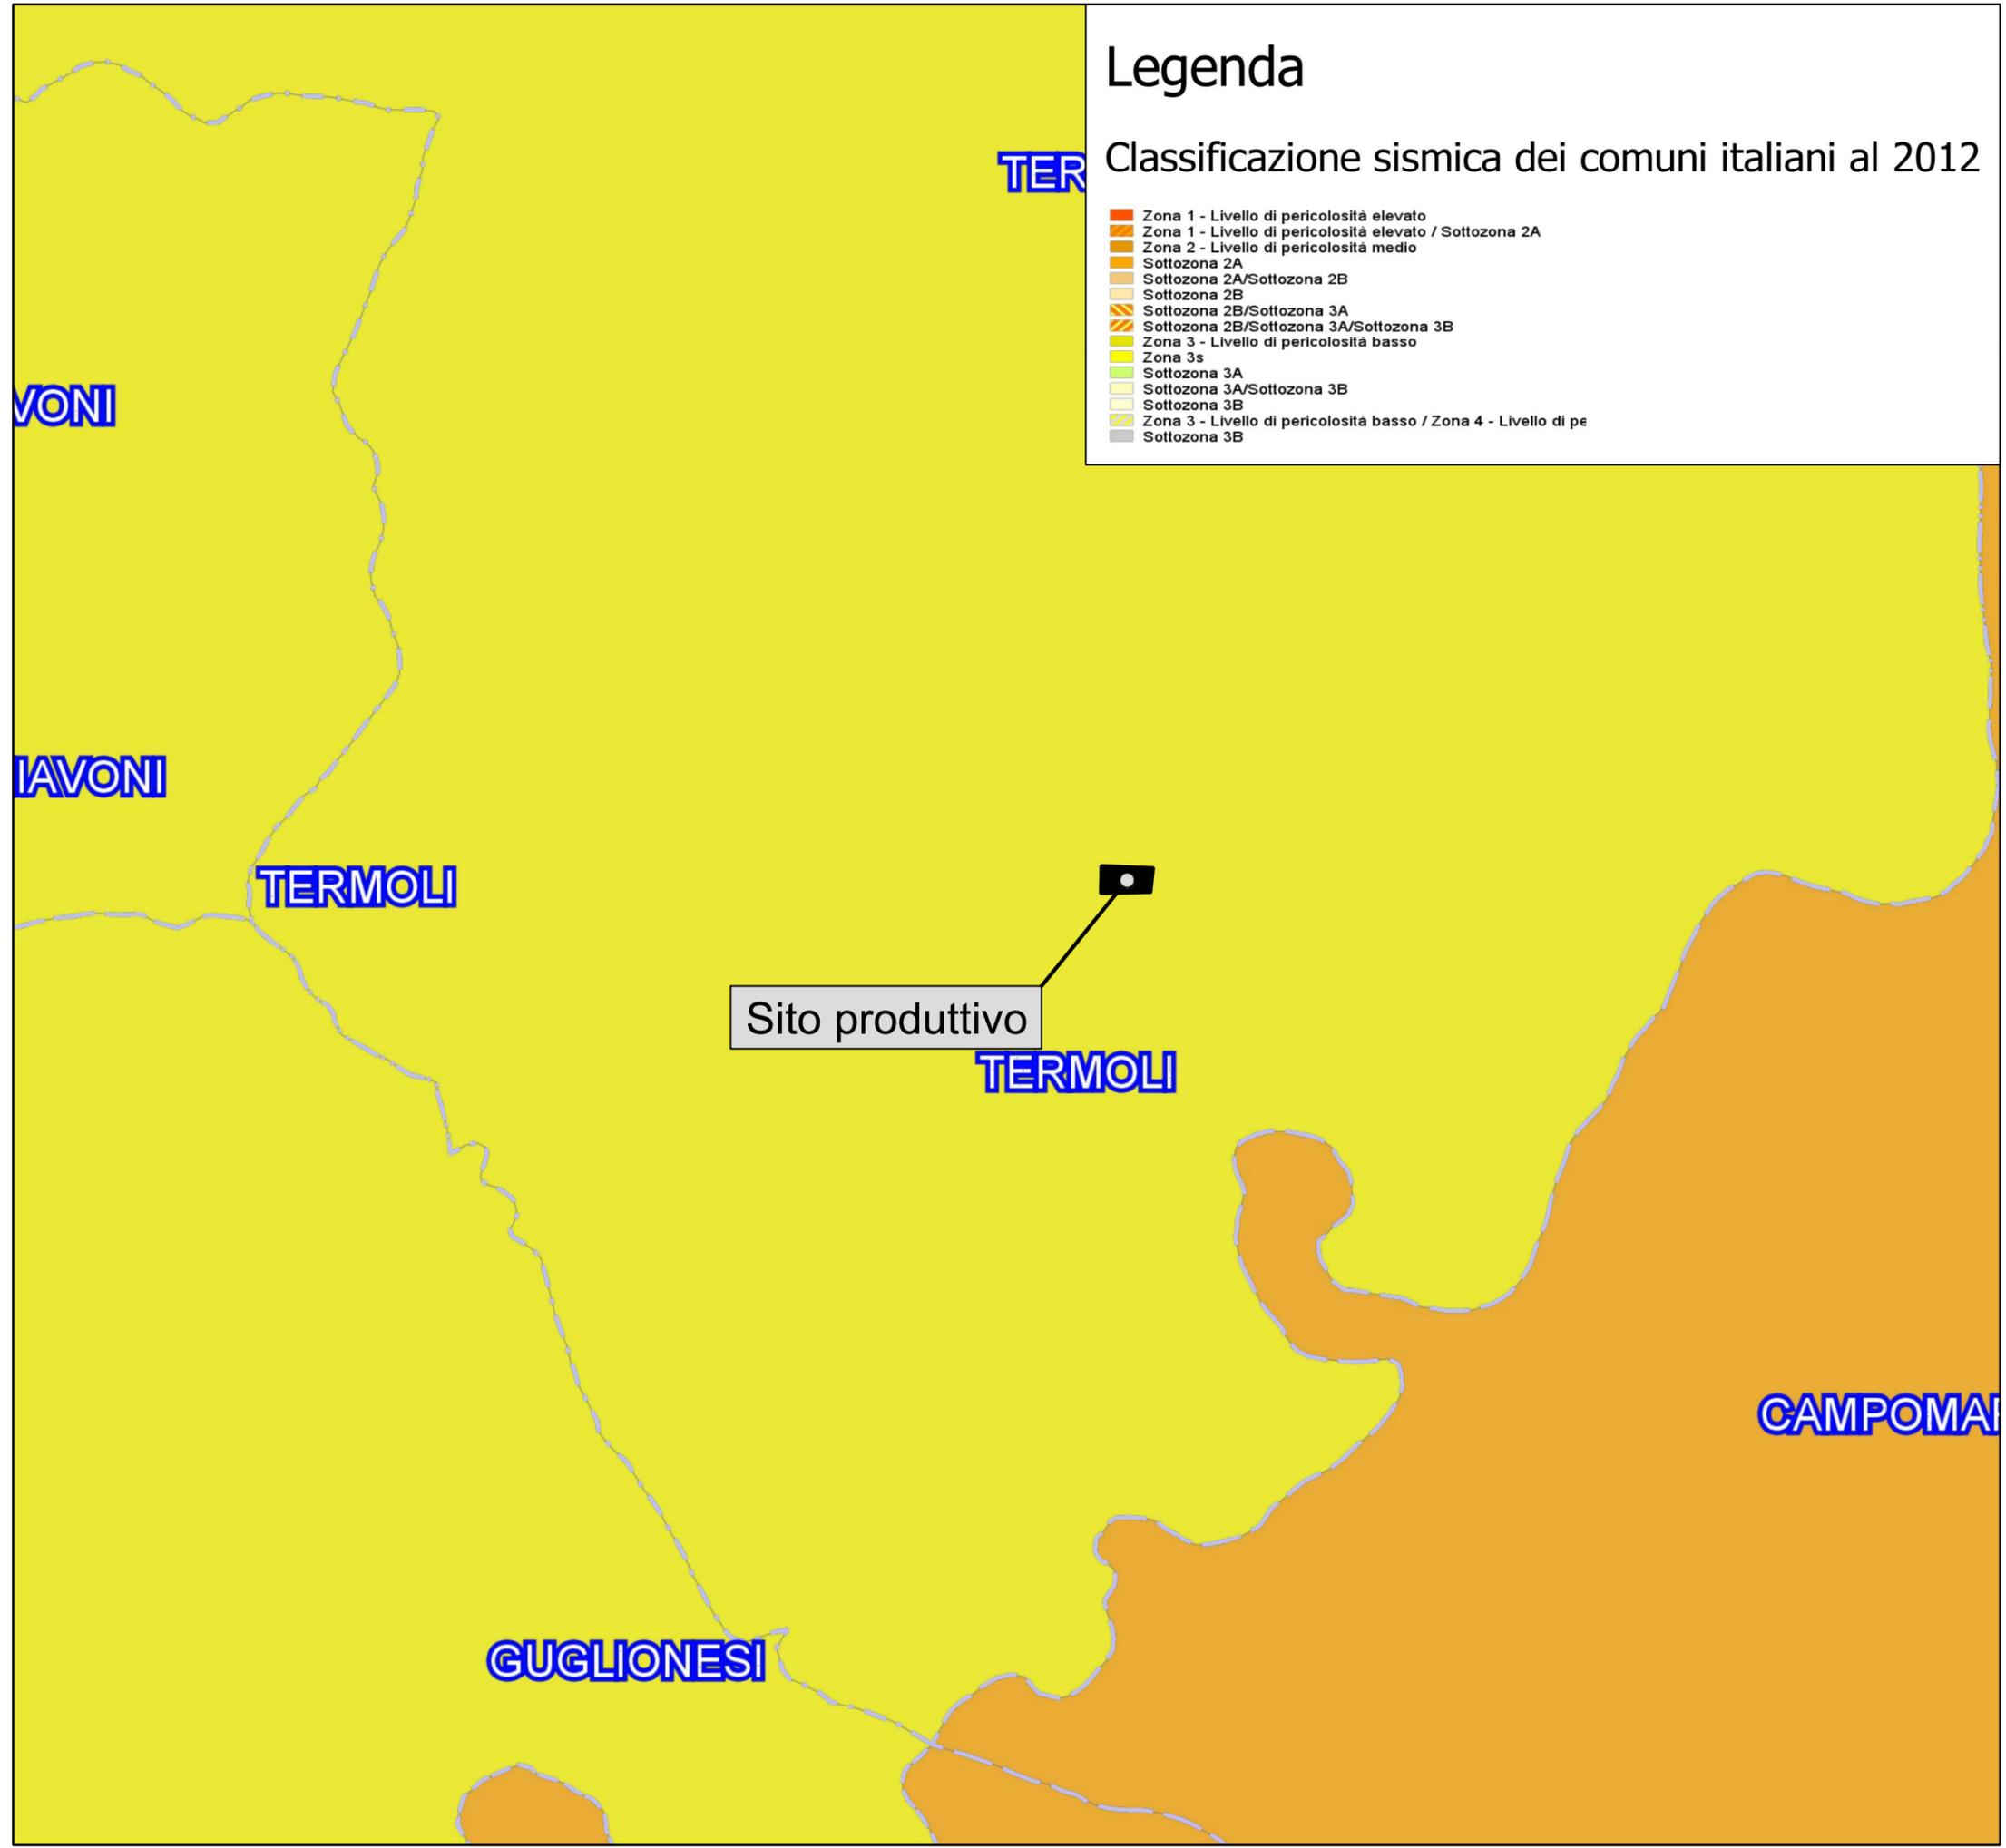

Legenda

Classificazione sismica dei comuni italiani al 2012

- Zona 1 - Livello di pericolosità elevato
- Zona 1 - Livello di pericolosità elevato / Sottozona 2A
- Zona 2 - Livello di pericolosità medio
- Sottozona 2A
- Sottozona 2A/Sottozona 2B
- Sottozona 2B
- Sottozona 2B/Sottozona 3A
- Sottozona 2B/Sottozona 3A/Sottozona 3B
- Zona 3 - Livello di pericolosità basso
- Zona 3s
- Sottozona 3A
- Sottozona 3A/Sottozona 3B
- Sottozona 3B
- Zona 3 - Livello di pericolosità basso / Zona 4 - Livello di pe
- Sottozona 3B