



Stazione Appaltante  
 Regione Siciliana  
**Comune di S. Stefano di Camastra**  
 Provincia di Messina



Procedura aperta ex art. 183 commi 1-14 d.lgs. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento in project financing della concessione di lavori pubblici avente per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, l'esecuzione dei lavori per la **REALIZZAZIONE DEL PORTO TURISTICO E DELLE OPERE CONNESSE NEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA** nonché della loro gestione economico-finanziaria

C.I.G. 67535662F8

C.U.P. H21H07000030003

## PROGETTO DEFINITIVO

<p>Concessionario Individuato</p>  <p>Rappresentante legale: Cono Bruno</p> <p>Via Campidoglio, 70 98076 Sant'Agata di Militello (ME)</p>	<p>Progettista indicato</p>  <p>Dott. Ing. Paolo Turbolente</p> <p>Via Ajaccio, 14 00198 Roma</p>	 <p>Amministratore Unico: Prof. Ing. Vincenzo Cataliotti Direttori tecnici: Arch. Sebastiano Provenzano Prof. Ing. Antonio Cataliotti Via Vittorio Emanuele, 492 90134 Palermo</p>
<p>Titolo elaborato</p> <p><b>CABINA ELETTRICA "3"</b></p> <p>- RELAZIONE DI CALCOLO        - CALCOLI STATICI        - STRUTTURE SECONDARIE</p>	<p>Elaborato</p> <p style="text-align: right;">  PD     EG</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;"><b>7.3 - CE3</b></p>	
		<p>Scala</p> <p>Data: Giugno 2017</p>



## 1 Introduzione

### 1.1 Premessa

#### 1.1.1 Cenni sulla casa produttrice del software

La relazione seguente riporta i dati relativi ai criteri di progettazione, alla geometria, alla meccanica della struttura descritta al relativo paragrafo, nonché i relativi risultati dei calcoli strutturali così come ricavati dal calcolatore elettronico tramite l'utilizzo del Software "FaTA-e" prodotto e distribuito da Stacec srl con sede in Bovalino (RC), e concesso in licenza al responsabile dei calcoli stessi.

FaTA-e è un programma sviluppato specificatamente per la progettazione e la verifica di edifici tridimensionali multipiano ed industriali realizzati con elementi strutturali in C.A., in Acciaio, in legno (massiccio e/o lamellare) o in muratura.

FaTA-e articola le operazioni di progetto secondo tre fasi distinte:

- 1) **preprocessore**: fase di Input dove viene definita e modellata interamente la struttura;
- 2) **solutore**: fase di elaborazione della struttura tramite un solutore agli elementi finiti;
- 3) **post-processore**: fase di verifica degli elementi, creazione degli elaborati grafici e della relazione di calcolo.

#### 1.1.2 Descrizione dell'Opera da calcolare

Comune	: SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA	: MESSINA
Oggetto	: Calcolo delle strutture in C.A. perla realizzazione del corpo cabine elettriche a servizio del porto turistico
Committente	: Bruno Costruzione
Indirizzo	:
Città	:
PROVINCIA	:
Telefono	:
Progettista	: Ing. Luciano Spurio
Indirizzo	:
Città	:
PROVINCIA	:
Telefono	:
Progettista Strutturale	: Ing. Luciano Spurio
Indirizzo	:
Città	:
PROVINCIA	:
Telefono	:
Direttore dei Lavori	: Ing. Luciano Spurio
Indirizzo	:
Città	:
PROVINCIA	:
Telefono	:

## 1.2 Riferimenti Legislativi.

Tutte le operazioni illustrate nel proseguo, relative all'analisi della struttura ed alle verifiche sugli elementi sono state effettuate in piena conformità alle seguenti norme:

**Norme Tecniche C.N.R. 10011:**

"Costruzioni di acciaio - Istruzione per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione."

**Norme C.N.R. 10024:**

"Analisi delle strutture mediante calcolatore elettronico: impostazione e redazione delle relazioni di calcolo."

**Ordinanza del Presidente del Consiglio 3274 - 08/05/2003:**

"Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica."

**Ordinanza del Presidente del Consiglio 3431 - 03/05/2005:**

"Ulteriori modifiche ed integrazioni all'Ordinanza del Presidente del Consiglio 3274 - 08/05/2003."

**UNI ENV 1992-1-1: Eurocodice 2:**

"Progettazione delle strutture in calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici"

**UNI ENV 1993-1-1: Eurocodice 3:**

"Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici."

**UNI ENV 1998-1-1: Eurocodice 8:**

"Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture - Parte 1-1: Regole generali."

**D.M. 14/01/2008:**

"Norme tecniche per le costruzioni."

**Circolare 617 del 02/02/2009:**

"Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008."

## 1.3 Convenzioni, Unità di misura e simboli adottati.

Nei calcoli sono state utilizzate le seguenti unità:

- distanze	: cm
- forze, tagli, e sforzi normali	: daN
- coppie e momenti flettenti	: daNm
- carichi sulle aste	: daN/m
- carichi su superfici	: daN/m <sup>2</sup>
- peso specifico	: daN/m <sup>3</sup>
- tensioni e resistenze	: daN/m <sup>2</sup>
- temperatura	: °C

I simboli adottati hanno il seguente significato:

q	: fattore di struttura;
R <sub>ck</sub>	: Resistenza caratteristica cubica a compressione del calcestruzzo;
f <sub>ck</sub>	: Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo;
E <sub>c</sub>	: Modulo elastico secante del calcestruzzo;
E <sub>ct</sub>	: Modulo elastico a trazione del calcestruzzo
f <sub>cd</sub>	: Resistenza di calcolo del calcestruzzo;
f <sub>ctk,0.05</sub>	: Resistenza caratteristica a trazione;
v	: Coefficiente di Poisson;
α <sub>t</sub>	: Coefficiente di dilatazione termica;
ps	: peso specifico;

$f_{yk}$	: Resistenza caratteristica di snervamento dell'acciaio;
$f_{tk}$	: Resistenza caratteristica di rottura dell'acciaio;
$f_d$	: resistenza di calcolo dell'acciaio;
$A$	: Superficie della sezione trasversale;
$J_x$	: Momento di inerzia rispetto all'asse X;
$J_y$	: Momento di inerzia rispetto all'asse Y;
$J_{xy}$	: Momento di inerzia centrifugo rispetto agli assi X ed Y;
$J_t$	: Fattore torsionale;
$N$	: sforzo normale;
$M_T$	: Momento Torcente;
$M_{XZ}$	: Momento Flettente X-Z;
$T_{XZ}$	: Taglio X-Z;
$M_{XY}$	: Momento Flettente X-Y;
$T_{XY}$	: Taglio X-Y;
$f$	: Frequenza del modo i-esimo;
$T$	: Periodo del modo i-esimo;
$\Gamma_x$	: Fattore di partecipazione del modo i-esimo in direzione x;
$\Gamma_y$	: Fattore di partecipazione del modo i-esimo in direzione y;
$\Gamma_z$	: Fattore di partecipazione del modo i-esimo in direzione z;
$N_{sd}$	: Sforzo Normale sollecitante di calcolo;
$M_{sdXZ}$	: Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo;
$M_{sdXY}$	: Momento Flettente X-Y sollecitante di calcolo;
$M_{ts}$	: Momento Torcente sollecitante di calcolo;
$V_{sdXZ}$	: Taglio X-Z sollecitante di calcolo;
$V_{sdXY}$	: Taglio X-Y sollecitante di calcolo;
$N_{Rd}$	: Sforzo Normale resistente di calcolo;
$M_{RdXZ}$	: Momento Flettente X-Z resistente di calcolo;
$M_{RdXY}$	: Momento Flettente X-Y resistente di calcolo;
$M_{tR}$	: Momento Torcente resistente di calcolo;
$V_{RdXZ}$	: Taglio X-Z resistente di calcolo;
$V_{RdXY}$	: Taglio X-Y resistente di calcolo;
$\sigma_c$	: Tensioni del calcestruzzo;
$\sigma_s$	: Tensioni delle armature;
$\sigma_{c,lim}$	: Tensioni limite del calcestruzzo;
$\sigma_{s,lim}$	: Tensioni limite dell'acciaio;
$f/l$	: rapporto freccia/lunghezza;
$f_{lim}$	: valore limite del rapporto freccia/lunghezza;

## 2 Descrizione del Modello.

### 2.1 Modello assunto per il calcolo.

L'analisi numerica della struttura è stata condotta attraverso l'utilizzo del metodo degli elementi finiti ipotizzando un comportamento elastico-lineare.

Il metodo degli elementi finiti consiste nel sostituire il modello continuo della struttura con un modello discreto equivalente e di approssimare la funzione di spostamento con polinomio algebrico, definito in regioni (dette appunto elementi finiti) che sono delle funzioni interpolanti il valore di spostamento definito in punti discreti (detti nodi).

Gli elementi finiti utilizzabili ai fini della corretta modellazione della struttura verranno descritti di seguito.

Il modello di calcolo può essere articolato sulla base dell'ipotesi di impalcato rigido, in funzione della reale presenza di solai continui atti ad irrigidire tutto l'impalcato.

Tale ipotesi viene realizzata attraverso l'introduzione di adeguate relazioni cinematiche tra i gradi di libertà dei nodi costituenti l'impalcato stesso.

Il metodo di calcolo adottato, le combinazioni di carico, e le procedure di verifica saranno descritte di seguito.

#### Riferimento globale e locale.

La struttura viene definita utilizzando una terna di assi cartesiani formanti un sistema di riferimento levogiro, unico per tutti gli elementi e chiamato "globale". Localmente esiste un ulteriore sistema di riferimento, detto appunto "locale", utile alla definizione delle caratteristiche di rigidità dei singoli elementi.

I due sistemi di riferimento sono correlati da una matrice, detta di rotazione.

### **Modellazione geometrica della struttura.**

Il modello geometrico (mesh) della struttura è basato sull'utilizzo dei seguenti elementi:

#### *- Nodi*

Si definiscono nodi, entità geometriche determinate tramite le tre coordinate nel riferimento globale.

I nodi, nello spazio tridimensionale, posseggono tre gradi di libertà traslazionali e tre rotazionali.

Essi sono posizionati in modo da definire gli estremi degli elementi finiti e, di regola, in ogni discontinuità strutturale, di carico, di caratteristiche meccaniche, di campo di spostamento.

#### *- Vincoli e Molle*

I gradi di libertà possono essere vincolati, bloccando il cinematico nella direzione voluta o assegnando "molle" applicate ai nodi tramite valori di rigidità finiti.

Un vincolo assegna a priori un valore di spostamento nullo, e quindi la variabile corrispondente viene eliminata.

#### *- Vincoli interni*

Tali vincoli servono a definire le modalità di trasmissione degli sforzi dall'elemento finito ai nodi. Ciò viene associato al concetto di trasferimento della rigidità.

Generalmente l'elemento considerato è rigidamente connesso ai nodi che lo definiscono, in modo da bloccare tutti i gradi di libertà relativi. E' possibile, comunque "rilasciare" le caratteristiche delle sollecitazioni, in modo da svincolare i gradi di libertà corrispondenti. Nel caso particolare, il modello utilizzato consente di svincolare le tre rotazioni intorno agli assi locali dell'asta.

#### *- Aste*

Si tratta di elementi finiti monodimensionali ad asse rettilineo delimitate da due nodi (i nodi di estremità).

Per questi elementi generalmente la funzione interpolante è quella del modello analitico per cui la mesh non influisce sensibilmente sulla convergenza.

Le aste sono dotate di rigidità assiale, flessionale, e a taglio, secondo il modello classico della trave inflessa di Eulero-Bernoulli.

Alla singola asta è possibile associare una sezione costante per tutta la sua lunghezza.

#### *- Asta su suolo elastico*

Si tratta di elementi finiti monodimensionali ad asse rettilineo, di definizione simile alle aste. Sono utili a modellare travi di fondazione, considerate poggianti su suolo alla Winkler, e reagenti sia rispetto alle componenti traslazionali di cinematico, sia rotazionali.

#### *- Lastra-Piastra*

Si tratta di elementi finiti bidimensionali, definiti da tre o quattro nodi, posti ai vertici rispettivamente di un triangolo o di un quadrilatero irregolare. La geometria reale dell'elemento viene ricondotta ad un triangolo rettangolo (elemento a tre nodi) o ad un quadrato definito nella trattazione isoparametrica.

L'elemento lastra-piastra non ha rigidità per la rotazione intorno all'asse perpendicolare al suo piano e viene trattato secondo la teoria di Mindlin-Reissner. Nel modello considerato si tiene conto dell'accoppiamento tra azioni flessionali e membranali.

#### *- Forze e coppie concentrate*

Per la risoluzione statica della struttura, tutti i carichi applicati agli elementi vengono trasferiti ai nodi. Ciò avviene in automatico per il peso delle aste, delle piastre, delle pareti, dei pannelli di carico presenti sulle aste e per la distribuzione di carico applicate

agli elementi bidimensionali.

Il modello di calcolo consente anche l'introduzione di forze e coppie ai nodi.

Le forze sono dirette lungo le tre direzioni del sistema di riferimento globale ed in entrambi i versi per ogni direzione.

Le coppie concentrate sono riferite ai tre assi del riferimento globale, in entrambi i versi di rotazione di ciascun asse.

#### *- Carichi distribuiti*

Il modello di calcolo consente anche l'introduzione di carichi ripartiti sulle aste e di distribuzione di carico su piastre e pareti.

I carichi ripartiti sulle aste possono essere riferite sia al riferimento globale, sia al riferimento locale, lungo le tre direzioni ed in entrambe i versi. E' possibile anche introdurre carichi distribuiti torcenti agenti intorno all'asse dell'asta ed in entrambe i versi di rotazione.

Tutti i tipi di carico ripartito devono avere forma trapezia.

Sugli elementi bidimensionali, che fanno parte della mesh di piastre e pareti, è possibile assegnare una distribuzione uniforme, avente le caratteristiche di una pressione diretta ortogonalmente all'elemento.

### - Pannelli di carico

Il pannello di carico è un concetto legato alla reale distribuzione di carichi gravanti sulle aste. Ne fanno parte: solai, balconi, scale.

Da tali pannelli, di forma irregolare come definiti dalla geometria dell'input, si passa alla quantificazione dei carichi trapezoidali ripartiti sulle aste. Per meglio simulare l'effetto dei pannelli, vengono generati in modo automatico anche dei carichi ripartiti torcenti, anch'essi di forma trapezia, relativi ai carichi distribuiti equivalenti al pannello.

### - Sezioni

Le sezioni assegnabili alle aste sono definite attraverso le caratteristiche geometrico-elastiche, i moduli di resistenza plastici (sezioni in acciaio) ed il materiale.

## Materiali.

I materiali, ai fini del calcolo delle sollecitazioni, sono considerati omogenei ed isotropi e sono definiti dalle seguenti caratteristiche: peso per unità di volume, modulo elastico, coefficiente di Poisson, coefficiente di dilatazione, e tutte le caratteristiche meccaniche, riepilogate in seguito, utili alle verifiche strutturali dettate dalla normativa.

## Matrici di calcolo della struttura.

Dalla discretizzazione geometrica della struttura vengono definite le matrici utili a studiare il comportamento globale della struttura in esame.

### - Matrice di rigidità

Tale matrice viene costruita partendo dalla matrice di rigidità espressa nel sistema di riferimento locale dell'elemento considerato. Attraverso un'operazione di trasformazione, mediante la matrice di rotazione, viene riferita al sistema di riferimento globale. L'ultima operazione consiste nell'"assemblaggio" delle singole matrici di ogni elemento, in modo da formare un'unica matrice relativa all'intera struttura.

### - Matrice delle masse

La generazione della matrice globale è del tutto analoga a quella sopra descritta per la matrice di rigidità. La matrice delle masse è di tipo "consistent" e considera l'effettiva distribuzione delle masse della struttura. Come definito dalla normativa, alle masse relative ai carichi permanenti, viene aggiunta un'aliquota delle masse equivalenti ai carichi d'esercizio.

## 2.2 Tipo di calcolo.

### ANALISI ORIZZONTALE DINAMICA LINEARE

Il calcolo risolutivo della struttura è stato effettuato utilizzando un sistema di equazioni lineari (di dimensioni pari ai gradi di libertà), secondo la relazione:

$$\underline{u} = [\underline{K}]^{-1} \underline{F}$$

dove:  $\underline{F}$  = vettore dei carichi risultanti applicate ai nodi;  
 $\underline{u}$  = vettore dei cinematismi nodali;  
 $[\underline{K}]$  = matrice di rigidità globale.

Tale analisi è stata ripetuta per tutte le condizioni presenti sulla struttura, identificati dai vettori dei carichi relativi a:

- carichi permanenti;
- carichi d'esercizio;
- delta termico;
- torsioni accidentali;
- carichi utente;

I valori delle eccentricità accidentali per le torsioni sono i seguenti:

Imp. Reale	Torsioni Accidentali	
	$e_x$ [cm]	$e_y$ [cm]
1	109.5	30.0

Per ogni impalcato reale si riportano i dati relativi alle rigidezze e ai baricentri:

Imp. Reale	Rigidezze			Centro Massa		Centro Rigidezza	
	Rig X [KN/cm]	Rig Y [KN/cm]	Rig. Tors. [KNcm]	X [cm]	Y [cm]	xR [cm]	yR [cm]
1	45742	3577	2499657104 8	1126.4	-105.9	1107.2	-228.5

L'analisi sismica nella componente orizzontale è basata sulla teoria ed i concetti propri dell'analisi modale.

L'analisi modale consente di determinare le oscillazioni libere della struttura discretizzata.

Tali modi di vibrare sono legati agli autovalori e autovettori del sistema dinamico generalizzato, che può essere riassunto in:

$$[K] \{a\} = \omega^2 [M] \{a\}$$

dove:  $[K]$  = matrice di rigidezza globale  
 $[M]$  = matrice delle masse globale  
 $\{a\}$  = autovettori (forme modali)  
 $\omega^2$  = autovalori del sistema generalizzato

La frequenza (f) dei modi di vibrare è calcolata mediante la seguente formula:

$$f = \omega / 2\pi$$

Il periodo (T) è calcolato come:

$$T = 1 / f$$

I "fattori di partecipazione modali" possono essere calcolati mediante la seguente formula:

$$\Gamma_i = \phi_i^T [M] d$$

dove:  $\phi_i$  = autovettori normalizzati relativi al modo i-esimo  
 $d$  = vettore di trascinarsi (o di direzione di entrata del sisma)

Per ogni direzione del sisma vengono scelti i modi efficaci al raggiungimento del valore imposto dalla normativa (85%). Il parametro di riferimento è il "fattore di partecipazione delle masse", la cui formulazione è:

$$\Lambda_{xi} = \Gamma_i^2 / M_{tot}$$

I cinematismi modali vengono calcolati come:

$$u = \phi_i \Gamma_i S_d(T_i) / \omega_i^2$$

dove:  $S_d(T_i)$  = ordinata spettro di risposta orizzontale o verticale.  
 $\omega^2$  = autovalore del modo i-esimo

Gli effetti relativi ai modi di vibrare, vengono combinati utilizzando la combinazione quadratica completa (CQC):

$$E = \sqrt{(\sum_i \sum_j \rho_{ij} E_i E_j)}$$

dove:  $\rho_{ij}$  =  $(8\xi^2 (1 + \beta_{ij}) \beta_{ij}^{3/2}) / ((1 - \beta_{ij}^2)^2 + 4\xi^2 \beta_{ij} (1 + \beta_{ij}^2) + 8\xi^2 \beta_{ij}^2)$  coefficiente di correlazione tra il modo i-esimo ed il modo j-esimo;  
 $\xi$  = coefficiente di smorzamento viscoso;  
 $\beta_{ij}$  = rapporto tra le frequenze di ciascuna coppia di modi ( $f_i / f_j$ )  
 $E_i E_j$  = effetti considerati in valore assoluto.

La condizione "Torsione Accidentale" contiene il momento torcente generato dalla forza sismica di piano per l'eccentricità calcolata in funzione della dimensione massima dell'ingombro in pianta nella direzione ortogonale a quella considerata.(5%).

I modi di vibrare del calcolo in oggetto sono i seguenti:



Modo	Direzione X			Direzione Y		
	f [Hz]	T [s]	Ax %	f [Hz]	T [s]	Ay %
1	11.047	0.091	91.0	7.373	0.136	70.0
2	-	-	-	15.214	0.066	10.3
3	-	-	-	18.536	0.054	9.9
	Totale Ax (>=85%)		91.0	Totale Ay (>=85%)		90.2

### 2.3 Condizioni di carico valutate

#### Dati Condizioni.

Nella seguente tabella vengono riportati i dati per la definizione delle condizioni di carico:

Azione	Tipo	Durata
Car. perm. strutt. (Gk1)	C.Perm. (Gk)	Permanente
Car. perm. non strutt. (Gk2)	C.p. non str. (Gk2)	Permanente
Carichi d'esercizio (Qk)	C. Ese. (Qk)	Lunga
$\Delta t$	Carico termico	Breve
Torsione Accidentale X	Azione Sismica	Istantanea
Torsione Accidentale Y	Azione Sismica	Istantanea
Sisma X	Azione Sismica	Istantanea
Sisma Y	Azione Sismica	Istantanea
Sisma Z	Azione Sismica	Istantanea
Vento (+X)	Vento	Breve
Vento (-X)	Vento	Breve
Vento (+Y)	Vento	Breve
Vento (-Y)	Vento	Breve
Neve	Neve	Breve
Spinta stat.	Spinta terr. stat.	Permanente
Spinta din.X	Spinta terr. din. X	Istantanea
Spinta din.Y	Spinta terr. din. Y	Istantanea

#### Coefficienti di combinazione.

Nella seguente tabella vengono riportati i coefficienti di combinazione da normativa, relativi agli stati limite ultimi (SLV) e di danno (SLD):

Impalcato	Destinazione	Altre azioni			Delta termico		
		$\Psi_{0i}$	$\Psi_{1i}$	$\Psi_{2i}$	$\Psi_{0i}$	$\Psi_{1i}$	$\Psi_{2i}$
Fond.	E - Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale	1.0	0.9	0.8	0.6	0.5	0.0
Imp.1	C - Ambienti suscettibili di affollamento	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.0

Per balconi e scale verranno usati i coefficienti calcolati come i maggiori tra quelli relativi alla categoria di carico di piano ed i seguenti:

Cat.	Destinazione	Altre azioni			Delta termico		
		$\Psi_{0i}$	$\Psi_{1i}$	$\Psi_{2i}$	$\Psi_{0i}$	$\Psi_{1i}$	$\Psi_{2i}$
C2	Balconi, ballatoi e scale	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.0

Tutte le combinazioni sono da intendersi come somma dell'effetto considerato. Tali combinazioni vengono considerate sovrapponendo i diagrammi secondo la tecnica dell'involuppo.

#### Combinazioni per le verifiche allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita

Le azioni di calcolo presenti sulla struttura e le relative combinazioni di carico nei riguardi degli stati limite di salvaguardia della vita essere riassunte nelle seguenti tabelle:

Elementi della Struttura	
Comb.	Condizione

	C. perm.(Gk1)	C. p. non str.(Gk2)	C. ese.(Qk)	Delta T(DT)	Tors. acc. X(Mx)	Tors. acc. Y(My)	Sisma X	Sisma Y	Sisma Z
1*	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\gamma Qns$	0	0	0	0	0	0
2*	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\gamma Qns$	$\Psi 0\gamma Qns$	0	0	0	0	0
3*	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\gamma Qns$	$-\Psi 0\gamma Qns$	0	0	0	0	0
4*	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\Psi 0\gamma Qns$	$\gamma Qns$	0	0	0	0	0
5*	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\Psi 0\gamma Qns$	$-\gamma Qns$	0	0	0	0	0
6	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	1	0.30	1	0.30	0
7	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-1	0.30	1	0.30	0
8	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	1	-0.30	1	0.30	0
9	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-1	-0.30	1	0.30	0
10	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	1	0.30	1	-0.30	0
11	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-1	0.30	1	-0.30	0
12	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	1	-0.30	1	-0.30	0
13	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-1	-0.30	1	-0.30	0
14	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	1	0.30	-1	0.30	0
15	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-1	0.30	-1	0.30	0
16	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	1	-0.30	-1	0.30	0
17	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-1	-0.30	-1	0.30	0
18	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	1	0.30	-1	-0.30	0
19	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-1	0.30	-1	-0.30	0
20	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	1	-0.30	-1	-0.30	0
21	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-1	-0.30	-1	-0.30	0
22	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	0.30	1	0.30	1	0
23	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-0.30	1	0.30	1	0
24	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	0.30	-1	0.30	1	0
25	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-0.30	-1	0.30	1	0
26	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	0.30	1	0.30	-1	0
27	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-0.30	1	0.30	-1	0
28	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	0.30	-1	0.30	-1	0
29	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-0.30	-1	0.30	-1	0
30	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	0.30	1	-0.30	1	0
31	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-0.30	1	-0.30	1	0
32	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	0.30	-1	-0.30	1	0
33	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-0.30	-1	-0.30	1	0
34	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	0.30	1	-0.30	-1	0
35	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-0.30	1	-0.30	-1	0
36	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	0.30	-1	-0.30	-1	0
37	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-0.30	-1	-0.30	-1	0
U1	1.00	1.00	0.60	0.00	0.30	1.00	0.30	1.00	0.00
U2	1.00	1.00	0.60	0.00	-0.30	1.00	0.30	1.00	0.00
U3	1.00	1.00	0.60	0.00	0.30	-1.00	0.30	1.00	0.00
U4	1.00	1.00	0.60	0.00	-0.30	-1.00	0.30	1.00	0.00
U5	1.00	1.00	0.60	0.00	0.30	1.00	0.30	-1.00	0.00
U6	1.00	1.00	0.60	0.00	-0.30	1.00	0.30	-1.00	0.00
U7	1.00	1.00	0.60	0.00	0.30	-1.00	0.30	-1.00	0.00
U8	1.00	1.00	0.60	0.00	-0.30	-1.00	0.30	-1.00	0.00
U9	1.00	1.00	0.60	0.00	0.30	1.00	-0.30	1.00	0.00
U10	1.00	1.00	0.60	0.00	-0.30	1.00	-0.30	1.00	0.00
U11	1.00	1.00	0.60	0.00	0.30	-1.00	-0.30	1.00	0.00
U12	1.00	1.00	0.60	0.00	-0.30	-1.00	-0.30	1.00	0.00
U13	1.00	1.00	0.60	0.00	0.30	1.00	-0.30	-1.00	0.00
U14	1.00	1.00	0.60	0.00	-0.30	1.00	-0.30	-1.00	0.00

\*Combinazione fondamentale (par. 2.5.3, formula 2.5.1)

Comb.	Condizione							
	Vento (+X)	Vento (-X)	Vento (+Y)	Vento (-Y)	Neve	Spinta stat.**	Spinta din.X**	Spinta din.Y**
1*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00
2*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00
3*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00
4*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00
5*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.30
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.30
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-0.30
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-0.30
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	0.30
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	0.30

12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	-0.30
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	-0.30
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	1.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	1.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-0.30	1.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-0.30	1.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	-1.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	-1.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-0.30	-1.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-0.30	-1.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U1	0.90	0.00	0.00	0.00	0.75	1.30	0.00	0.00
U2	0.90	0.00	0.00	0.00	1.50	1.30	0.00	0.00
U3	1.50	0.00	0.00	0.00	0.75	1.30	0.00	0.00
U4	0.00	0.90	0.00	0.00	0.75	1.30	0.00	0.00
U5	0.00	0.90	0.00	0.00	1.50	1.30	0.00	0.00
U6	0.00	1.50	0.00	0.00	0.75	1.30	0.00	0.00
U7	0.00	0.00	0.90	0.00	0.75	1.30	0.00	0.00
U8	0.00	0.00	0.90	0.00	1.50	1.30	0.00	0.00
U9	0.00	0.00	1.50	0.00	0.75	1.30	0.00	0.00
U10	0.00	0.00	0.00	0.90	0.75	1.30	0.00	0.00
U11	0.00	0.00	0.00	0.90	1.50	1.30	0.00	0.00
U12	0.00	0.00	0.00	1.50	0.75	1.30	0.00	0.00
U13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	1.30	0.00	0.00
U14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.30	0.00	0.00

\*\*Le condizioni "Spinta stat.", "Spinta din X", "Spinta din Y" sono relative alla spinta del terreno sulle pareti.

\*Combinazione fondamentale (par. 2.5.3, formula 2.5.1)

Elementi di fondazione A1									
Comb.	Condizione								
	C. perm.(Gk1)	C. p. non str.(Gk2)	C. ese.(Qk)	Delta T(DT)	Tors. acc. X(Mx)	Tors. acc. Y(My)	Sisma X	Sisma Y	Sisma Z
1*	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\gamma Qns$	0	0	0	0	0	0
2*	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\gamma Qns$	$\Psi 0 \gamma Qns$	0	0	0	0	0
3*	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\gamma Qns$	$-\Psi 0 \gamma Qns$	0	0	0	0	0
4*	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\Psi 0 \gamma Qns$	$\gamma Qns$	0	0	0	0	0
5*	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\Psi 0 \gamma Qns$	$-\gamma Qns$	0	0	0	0	0
6	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	1	0.30	1	0.30	0
7	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	-1	0.30	1	0.30	0
8	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	1	-0.30	1	0.30	0
9	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	-1	-0.30	1	0.30	0
10	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	1	0.30	1	-0.30	0
11	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	-1	0.30	1	-0.30	0
12	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	1	-0.30	1	-0.30	0
13	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	-1	-0.30	1	-0.30	0
14	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	1	0.30	-1	0.30	0
15	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	-1	0.30	-1	0.30	0
16	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	1	-0.30	-1	0.30	0
17	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	-1	-0.30	-1	0.30	0
18	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	1	0.30	-1	-0.30	0
19	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	-1	0.30	-1	-0.30	0
20	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	1	-0.30	-1	-0.30	0
21	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	-1	-0.30	-1	-0.30	0
22	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	0.30	1	0.30	1	0
23	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	-0.30	1	0.30	1	0
24	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	0.30	-1	0.30	1	0

RELAZIONE DI CALCOLO - Bruno Costruzione

25	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-0.30	-1	0.30	1	0
26	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	0.30	1	0.30	-1	0
27	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-0.30	1	0.30	-1	0
28	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	0.30	-1	0.30	-1	0
29	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-0.30	-1	0.30	-1	0
30	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	0.30	1	-0.30	1	0
31	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-0.30	1	-0.30	1	0
32	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	0.30	-1	-0.30	1	0
33	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-0.30	-1	-0.30	1	0
34	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	0.30	1	-0.30	-1	0
35	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-0.30	1	-0.30	-1	0
36	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	0.30	-1	-0.30	-1	0
37	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-0.30	-1	-0.30	-1	0
U1	1.00	1.00	0.60	0.00	0.30	1.00	0.30	1.00	0.00
U2	1.00	1.00	0.60	0.00	-0.30	1.00	0.30	1.00	0.00
U3	1.00	1.00	0.60	0.00	0.30	-1.00	0.30	1.00	0.00
U4	1.00	1.00	0.60	0.00	-0.30	-1.00	0.30	1.00	0.00
U5	1.00	1.00	0.60	0.00	0.30	1.00	0.30	-1.00	0.00
U6	1.00	1.00	0.60	0.00	-0.30	1.00	0.30	-1.00	0.00
U7	1.00	1.00	0.60	0.00	0.30	-1.00	0.30	-1.00	0.00
U8	1.00	1.00	0.60	0.00	-0.30	-1.00	0.30	-1.00	0.00
U9	1.00	1.00	0.60	0.00	0.30	1.00	-0.30	1.00	0.00
U10	1.00	1.00	0.60	0.00	-0.30	1.00	-0.30	1.00	0.00
U11	1.00	1.00	0.60	0.00	0.30	-1.00	-0.30	1.00	0.00
U12	1.00	1.00	0.60	0.00	-0.30	-1.00	-0.30	1.00	0.00
U13	1.00	1.00	0.60	0.00	0.30	1.00	-0.30	-1.00	0.00
U14	1.00	1.00	0.60	0.00	-0.30	1.00	-0.30	-1.00	0.00

\*Combinazione fondamentale (par. 2.5.3, formula 2.5.1)

Comb.	Condizione							
	Vento (+X)	Vento (-X)	Vento (+Y)	Vento (-Y)	Neve	Spinta stat.**	Spinta din.X**	Spinta din.Y**
1*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00
2*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00
3*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00
4*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00
5*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.30
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.30
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-0.30
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-0.30
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	0.30
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	0.30
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	-0.30
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	-0.30
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	1.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	1.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-0.30	1.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-0.30	1.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	-1.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	-1.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-0.30	-1.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-0.30	-1.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U1	0.90	0.00	0.00	0.00	0.75	1.30	0.00	0.00

U2	0.90	0.00	0.00	0.00	1.50	1.30	0.00	0.00
U3	1.50	0.00	0.00	0.00	0.75	1.30	0.00	0.00
U4	0.00	0.90	0.00	0.00	0.75	1.30	0.00	0.00
U5	0.00	0.90	0.00	0.00	1.50	1.30	0.00	0.00
U6	0.00	1.50	0.00	0.00	0.75	1.30	0.00	0.00
U7	0.00	0.00	0.90	0.00	0.75	1.30	0.00	0.00
U8	0.00	0.00	0.90	0.00	1.50	1.30	0.00	0.00
U9	0.00	0.00	1.50	0.00	0.75	1.30	0.00	0.00
U10	0.00	0.00	0.00	0.90	0.75	1.30	0.00	0.00
U11	0.00	0.00	0.00	0.90	1.50	1.30	0.00	0.00
U12	0.00	0.00	0.00	1.50	0.75	1.30	0.00	0.00
U13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	1.30	0.00	0.00
U14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.30	0.00	0.00

\*\*Le condizioni "Spinta stat.", "Spinta din X", "Spinta din Y" sono relative alla spinta del terreno sulle pareti.

\*Combinazione fondamentale (par. 2.5.3, formula 2.5.1)

### Combinazioni per le verifiche allo Stato Limite di Danno

Le azioni di calcolo presenti sulla struttura e le relative combinazioni di carico nei riguardi degli stati limite di danno possono essere riassunte nelle seguenti tabelle:

Elementi della Struttura									
Comb.	Condizione								
	C. perm.(Gk1)	C. p. non str.(Gk2)	C. ese.(Qk)	Delta T(DT)	Tors. acc. X(Mx)	Tors. acc. Y(My)	Sisma X	Sisma Y	Sisma Z
1	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\gamma Qns$	0	0	0	0	0	0
2	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\gamma Qns$	$\Psi 0\gamma Qns$	0	0	0	0	0
3	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\gamma Qns$	$-\Psi 0\gamma Qns$	0	0	0	0	0
4	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\Psi 0\gamma Qns$	$\gamma Qns$	0	0	0	0	0
5	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\Psi 0\gamma Qns$	$-\gamma Qns$	0	0	0	0	0
6	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	1	0.30	1	0.30	0
7	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-1	0.30	1	0.30	0
8	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	1	-0.30	1	0.30	0
9	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-1	-0.30	1	0.30	0
10	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	1	0.30	1	-0.30	0
11	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-1	0.30	1	-0.30	0
12	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	1	-0.30	1	-0.30	0
13	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-1	-0.30	1	-0.30	0
14	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	1	0.30	-1	0.30	0
15	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-1	0.30	-1	0.30	0
16	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	1	-0.30	-1	0.30	0
17	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-1	-0.30	-1	0.30	0
18	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	1	0.30	-1	-0.30	0
19	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-1	0.30	-1	-0.30	0
20	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	1	-0.30	-1	-0.30	0
21	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-1	-0.30	-1	-0.30	0
22	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	0.30	1	0.30	1	0
23	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-0.30	1	0.30	1	0
24	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	0.30	-1	0.30	1	0
25	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-0.30	-1	0.30	1	0
26	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	0.30	1	0.30	-1	0
27	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-0.30	1	0.30	-1	0
28	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	0.30	-1	0.30	-1	0
29	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-0.30	-1	0.30	-1	0
30	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	0.30	1	-0.30	1	0
31	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-0.30	1	-0.30	1	0
32	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	0.30	-1	-0.30	1	0
33	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-0.30	-1	-0.30	1	0
34	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	0.30	1	-0.30	-1	0
35	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-0.30	1	-0.30	-1	0
36	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	0.30	-1	-0.30	-1	0
37	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-0.30	-1	-0.30	-1	0

Comb.	Condizione							
	Vento (+X)	Vento (-X)	Vento (+Y)	Vento (-Y)	Neve	Spinta stat.**	Spinta din.X**	Spinta din.Y**

1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.30
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.30
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-0.30
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-0.30
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	0.30
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	0.30
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	-0.30
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	-0.30
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	1.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	1.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-0.30	1.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-0.30	1.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	-1.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	-1.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-0.30	-1.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-0.30	-1.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\*\*Le condizioni "Spinta stat.", "Spinta din X", "Spinta din Y" sono relative alla spinta del terreno sulle pareti.

Elementi di fondazione A1									
Comb.	Condizione								
	C. perm.(Gk1)	C. p. non str.(Gk2)	C. ese.(Qk)	Delta T(DT)	Tors. acc. X(Mx)	Tors. acc. Y(My)	Sisma X	Sisma Y	Sisma Z
1	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\gamma Qns$	0	0	0	0	0	0
2	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\gamma Qns$	$\Psi 0 \gamma Qns$	0	0	0	0	0
3	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\gamma Qns$	$-\Psi 0 \gamma Qns$	0	0	0	0	0
4	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\Psi 0 \gamma Qns$	$\gamma Qns$	0	0	0	0	0
5	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\Psi 0 \gamma Qns$	$-\gamma Qns$	0	0	0	0	0
6	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	1	0.30	1	0.30	0
7	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	-1	0.30	1	0.30	0
8	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	1	-0.30	1	0.30	0
9	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	-1	-0.30	1	0.30	0
10	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	1	0.30	1	-0.30	0
11	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	-1	0.30	1	-0.30	0
12	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	1	-0.30	1	-0.30	0
13	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	-1	-0.30	1	-0.30	0
14	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	1	0.30	-1	0.30	0
15	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	-1	0.30	-1	0.30	0
16	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	1	-0.30	-1	0.30	0
17	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	-1	-0.30	-1	0.30	0
18	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	1	0.30	-1	-0.30	0
19	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	-1	0.30	-1	-0.30	0
20	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	1	-0.30	-1	-0.30	0
21	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	-1	-0.30	-1	-0.30	0
22	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	0.30	1	0.30	1	0
23	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	-0.30	1	0.30	1	0
24	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	0.30	-1	0.30	1	0
25	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	-0.30	-1	0.30	1	0
26	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	0.30	1	0.30	-1	0
27	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2 \gamma Qs$	0	-0.30	1	0.30	-1	0

28	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	0.30	-1	0.30	-1	0
29	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-0.30	-1	0.30	-1	0
30	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	0.30	1	-0.30	1	0
31	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-0.30	1	-0.30	1	0
32	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	0.30	-1	-0.30	1	0
33	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-0.30	-1	-0.30	1	0
34	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	0.30	1	-0.30	-1	0
35	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-0.30	1	-0.30	-1	0
36	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	0.30	-1	-0.30	-1	0
37	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\Psi 2\gamma Qs$	0	-0.30	-1	-0.30	-1	0

Comb.	Condizione							
	Vento (+X)	Vento (-X)	Vento (+Y)	Vento (-Y)	Neve	Spinta stat.**	Spinta din.X**	Spinta din.Y**
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.30
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.30
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-0.30
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-0.30
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	0.30
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	0.30
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	-0.30
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	-0.30
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	1.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	1.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-0.30	1.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-0.30	1.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	-1.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	-1.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-0.30	-1.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-0.30	-1.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\*\*Le condizioni "Spinta stat.", "Spinta din X", "Spinta din Y" sono relative alla spinta del terreno sulle pareti.

I coefficienti utilizzati assumono i seguenti valori:

ELEMENTO	SLV						SLD					
	$\gamma G1n$ s	$\gamma G2n$ s	$\gamma Qns$	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\gamma Qs$	$\gamma G1n$ s	$\gamma G2n$ s	$\gamma Qns$	$\gamma G1s$	$\gamma G2s$	$\gamma Qs$
ELEMENTO	1.3	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Fondazione A1	1.3	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

### Combinazioni per le verifiche allo Stato limite di esercizio

Le azioni di calcolo presenti sulla struttura e le relative combinazioni di carico nei riguardi degli stati limite di esercizio possono essere riassunte nelle seguenti tabelle:

Combinazioni Caratteristiche:

Elementi della Struttura				
Comb.	Condizione			
	C. perm.(Gk1)	C. p. non str.(Gk2)	C. ese.(Qk)	Delta T(DT)
1	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\gamma Qns$	$\Psi 0 \gamma Qns$
2	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\gamma Qns$	$-\Psi 0 \gamma Qns$
3	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\Psi 0 \gamma Qns$	$\gamma Qns$
4	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\Psi 0 \gamma Qns$	$-\gamma Qns$
U1	1.00	1.00	1.00	0.60
U2	1.00	1.00	0.70	1.00
U3	1.00	1.00	0.70	0.60
U4	1.00	1.00	0.70	0.60
U5	1.00	1.00	1.00	0.60
U6	1.00	1.00	0.70	1.00
U7	1.00	1.00	0.70	0.60
U8	1.00	1.00	0.70	0.60
U9	1.00	1.00	1.00	0.60
U10	1.00	1.00	0.70	1.00
U11	1.00	1.00	0.70	0.60
U12	1.00	1.00	0.70	0.60
U13	1.00	1.00	1.00	0.60
U14	1.00	1.00	0.70	1.00
U15	1.00	1.00	0.70	0.60
U16	1.00	1.00	0.70	0.60
U17	1.00	1.00	1.00	-0.60
U18	1.00	1.00	0.70	-1.00
U19	1.00	1.00	0.70	-0.60
U20	1.00	1.00	0.70	-0.60
U21	1.00	1.00	1.00	-0.60
U22	1.00	1.00	0.70	-1.00
U23	1.00	1.00	0.70	-0.60
U24	1.00	1.00	0.70	-0.60
U25	1.00	1.00	1.00	-0.60
U26	1.00	1.00	0.70	-1.00
U27	1.00	1.00	0.70	-0.60
U28	1.00	1.00	0.70	-0.60
U29	1.00	1.00	1.00	-0.60
U30	1.00	1.00	0.70	-1.00
U31	1.00	1.00	0.70	-0.60
U32	1.00	1.00	0.70	-0.60
U33	1.00	1.00	1.00	0.60
U34	1.00	1.00	0.70	1.00
U35	1.00	1.00	0.70	0.60
U36	1.00	1.00	1.00	-0.60
U37	1.00	1.00	0.70	-1.00
U38	1.00	1.00	0.70	-0.60

Comb.	Condizione							
	Vento (+X)	Vento (-X)	Vento (+Y)	Vento (-Y)	Neve	Spinta stat.**	Spinta din.X**	Spinta din.Y**
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
U1	0.60	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U2	0.60	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U4	0.60	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
U5	0.00	0.60	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U6	0.00	0.60	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U7	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U8	0.00	0.60	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
U9	0.00	0.00	0.60	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U10	0.00	0.00	0.60	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U11	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U12	0.00	0.00	0.60	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
U13	0.00	0.00	0.00	0.60	0.50	1.00	0.00	0.00
U14	0.00	0.00	0.00	0.60	0.50	1.00	0.00	0.00
U15	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U16	0.00	0.00	0.00	0.60	1.00	1.00	0.00	0.00



U17	0.60	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U18	0.60	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U19	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U20	0.60	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
U21	0.00	0.60	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U22	0.00	0.60	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U23	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U24	0.00	0.60	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
U25	0.00	0.00	0.60	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U26	0.00	0.00	0.60	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U27	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U28	0.00	0.00	0.60	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
U29	0.00	0.00	0.00	0.60	0.50	1.00	0.00	0.00
U30	0.00	0.00	0.00	0.60	0.50	1.00	0.00	0.00
U31	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U32	0.00	0.00	0.00	0.60	1.00	1.00	0.00	0.00
U33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
U36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

\*\*Le condizioni "Spinta stat.", "Spinta din X", "Spinta din Y" sono relative alla spinta del terreno sulle pareti.

Elementi di fondazione A1				
Comb.	Condizione			
	C. perm.(Gk1)	C. p. non str.(Gk2)	C. ese.(Qk)	Delta T(DT)
1	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\gamma Qns$	$\Psi 0\gamma Qns$
2	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\gamma Qns$	$-\Psi 0\gamma Qns$
3	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\Psi 0\gamma Qns$	$\gamma Qns$
4	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\Psi 0\gamma Qns$	$-\gamma Qns$
U1	1.00	1.00	1.00	0.60
U2	1.00	1.00	0.70	1.00
U3	1.00	1.00	0.70	0.60
U4	1.00	1.00	0.70	0.60
U5	1.00	1.00	1.00	0.60
U6	1.00	1.00	0.70	1.00
U7	1.00	1.00	0.70	0.60
U8	1.00	1.00	0.70	0.60
U9	1.00	1.00	1.00	0.60
U10	1.00	1.00	0.70	1.00
U11	1.00	1.00	0.70	0.60
U12	1.00	1.00	0.70	0.60
U13	1.00	1.00	1.00	0.60
U14	1.00	1.00	0.70	1.00
U15	1.00	1.00	0.70	0.60
U16	1.00	1.00	0.70	0.60
U17	1.00	1.00	1.00	-0.60
U18	1.00	1.00	0.70	-1.00
U19	1.00	1.00	0.70	-0.60
U20	1.00	1.00	0.70	-0.60
U21	1.00	1.00	1.00	-0.60
U22	1.00	1.00	0.70	-1.00
U23	1.00	1.00	0.70	-0.60
U24	1.00	1.00	0.70	-0.60
U25	1.00	1.00	1.00	-0.60
U26	1.00	1.00	0.70	-1.00
U27	1.00	1.00	0.70	-0.60
U28	1.00	1.00	0.70	-0.60
U29	1.00	1.00	1.00	-0.60
U30	1.00	1.00	0.70	-1.00
U31	1.00	1.00	0.70	-0.60
U32	1.00	1.00	0.70	-0.60
U33	1.00	1.00	1.00	0.60
U34	1.00	1.00	0.70	1.00
U35	1.00	1.00	0.70	0.60
U36	1.00	1.00	1.00	-0.60
U37	1.00	1.00	0.70	-1.00
U38	1.00	1.00	0.70	-0.60

Comb.	Condizione							
	Vento (+X)	Vento (-X)	Vento (+Y)	Vento (-Y)	Neve	Spinta stat.**	Spinta din.X**	Spinta din.Y**
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
U1	0.60	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U2	0.60	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U4	0.60	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
U5	0.00	0.60	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U6	0.00	0.60	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U7	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U8	0.00	0.60	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
U9	0.00	0.00	0.60	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U10	0.00	0.00	0.60	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U11	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U12	0.00	0.00	0.60	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
U13	0.00	0.00	0.00	0.60	0.50	1.00	0.00	0.00
U14	0.00	0.00	0.00	0.60	0.50	1.00	0.00	0.00
U15	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U16	0.00	0.00	0.00	0.60	1.00	1.00	0.00	0.00
U17	0.60	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U18	0.60	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U19	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U20	0.60	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
U21	0.00	0.60	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U22	0.00	0.60	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U23	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U24	0.00	0.60	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
U25	0.00	0.00	0.60	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U26	0.00	0.00	0.60	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U27	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U28	0.00	0.00	0.60	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
U29	0.00	0.00	0.00	0.60	0.50	1.00	0.00	0.00
U30	0.00	0.00	0.00	0.60	0.50	1.00	0.00	0.00
U31	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U32	0.00	0.00	0.00	0.60	1.00	1.00	0.00	0.00
U33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
U36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
U38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

\*\*Le condizioni "Spinta stat.", "Spinta din X", "Spinta din Y" sono relative alla spinta del terreno sulle pareti.

Combinazioni Frequenti:

Elementi della Struttura				
Comb.	Condizione			
	C. perm.(Gk1)	C. p. non str.(Gk2)	C. ese.(Qk)	Delta T(DT)
1	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\Psi1\gamma Qns$	$\Psi2\gamma Qns$
2	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\Psi1\gamma Qns$	$-\Psi2\gamma Qns$
3	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\Psi2\gamma Qns$	$\Psi1\gamma Qns$
4	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\Psi2\gamma Qns$	$-\Psi1\gamma Qns$
U1	1.00	1.00	0.30	0.00
U2	1.00	1.00	0.30	0.00
U3	1.00	1.00	0.30	0.00
U4	1.00	1.00	0.30	0.00
U5	1.00	1.00	0.30	0.00
U6	1.00	1.00	0.30	0.00

Comb.	Condizione							
	Vento (+X)	Vento (-X)	Vento (+Y)	Vento (-Y)	Neve	Spinta stat.**	Spinta din.X**	Spinta din.Y**
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
U1	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
U2	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
U3	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
U4	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	1.00	0.00	0.00
U5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.00	0.00	0.00
U6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.00	0.00	0.00

\*\*Le condizioni "Spinta stat.", "Spinta din X", "Spinta din Y" sono relative alla spinta del terreno sulle pareti.

Elementi di fondazione A1				
Comb.	Condizione			
	C. perm.(Gk1)	C. p. non str.(Gk2)	C. ese.(Qk)	Delta T(DT)
1	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\Psi 1\gamma Qns$	$\Psi 2\gamma Qns$
2	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\Psi 1\gamma Qns$	$-\Psi 2\gamma Qns$
3	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\Psi 2\gamma Qns$	$\Psi 1\gamma Qns$
4	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\Psi 2\gamma Qns$	$-\Psi 1\gamma Qns$
U1	1.00	1.00	0.30	0.00
U2	1.00	1.00	0.30	0.00
U3	1.00	1.00	0.30	0.00
U4	1.00	1.00	0.30	0.00
U5	1.00	1.00	0.30	0.00
U6	1.00	1.00	0.30	0.00

Comb.	Condizione							
	Vento (+X)	Vento (-X)	Vento (+Y)	Vento (-Y)	Neve	Spinta stat.**	Spinta din.X**	Spinta din.Y**
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
U1	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
U2	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
U3	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
U4	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	1.00	0.00	0.00
U5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.00	0.00	0.00
U6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.00	0.00	0.00

\*\*Le condizioni "Spinta stat.", "Spinta din X", "Spinta din Y" sono relative alla spinta del terreno sulle pareti.

Combinazioni quasi permanenti :

Elementi della Struttura				
Comb.	Condizione			
	C. perm.(Gk1)	C. p. non str.(Gk2)	C. ese.(Qk)	Delta T(DT)
1	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\Psi 2\gamma Qns$	$\Psi 2\gamma Qns$
2	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\Psi 2\gamma Qns$	$-\Psi 2\gamma Qns$

Comb.	Condizione							
	Vento (+X)	Vento (-X)	Vento (+Y)	Vento (-Y)	Neve	Spinta stat.**	Spinta din.X**	Spinta din.Y**
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

\*\*Le condizioni "Spinta stat.", "Spinta din X", "Spinta din Y" sono relative alla spinta del terreno sulle pareti.

Elementi di fondazione A1				
Comb.	Condizione			
	C. perm.(Gk1)	C. p. non str.(Gk2)	C. ese.(Qk)	Delta T(DT)
1	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\Psi 2\gamma Qns$	$\Psi 2\gamma Qns$
2	$\gamma G1ns$	$\gamma G2ns$	$\Psi 2\gamma Qns$	$-\Psi 2\gamma Qns$

Comb.	Condizione
-------	------------

	Vento (+X)	Vento (-X)	Vento (+Y)	Vento (-Y)	Neve	Spinta stat.**	Spinta din.X**	Spinta din.Y**
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

\*\*Le condizioni "Spinta stat.", "Spinta din X", "Spinta din Y" sono relative alla spinta del terreno sulle pareti.

I coefficienti utilizzati assumono i seguenti valori:

SLE	Caratteristiche					Frequenti					Q. Permanenti				
	$\gamma_{Gns}$	$\gamma_{Qns}$	$\gamma_I$	$\gamma_{EG}$	$\gamma_{EQ}$	$\gamma_{Gns}$	$\gamma_{Qns}$	$\gamma_I$	$\gamma_{EG}$	$\gamma_{EQ}$	$\gamma_{Gns}$	$\gamma_{Qns}$	$\gamma_I$	$\gamma_{EG}$	$\gamma_{EQ}$
ELEMENTO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Fondazione A1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Tali combinazioni vengono considerate sovrapponendo i diagrammi secondo la tecnica dell'involuppo.

## 2.4 Procedura di Verifica degli elementi.

### 2.4.1 Elementi in C.A. .

Le Verifiche relative alle strutture in C.A. si possono riassumere, in funzione degli elementi considerati, nei seguenti tipi:

- Pilastri

Tali elementi vengono verificati utilizzando lo stato sollecitante completo nei riguardi di:

- PressoTensoFlessione Deviata
- Taglio
- Torsione
- Stabilità
- Stato tensionale

- Travi

Tali elementi vengono verificati utilizzando lo stato sollecitante completo nei riguardi di

- PressoTensoFlessione
- Taglio
- Deformabilità
- Stato tensionale
- Fessurazione

- Travi di fondazione

Tali elementi vengono verificati utilizzando lo stato sollecitante completo nei riguardi di

- PressoTensoFlessione
- Taglio
- Stato tensionale
- Fessurazione

Le singole verifiche vengono descritte qui di seguito:

- Flessione composta deviata

Le sollecitazioni che vengono considerate in tale verifica sono: Sforzo Normale, Momento Flettente X-Z, Momento Flettente X-Y.


La verifica di resistenza è soddisfatta se la sollecitazione determinata dalla condizione considerata cade all'interno del dominio di sicurezza determinato, attraverso la conoscenza: - del comportamento meccanico della sezione in esame;

- delle caratteristiche dei materiali di cui è composta;
- dei coefficienti di sicurezza forniti dalla normativa seguita.

Il calcolo è condotto nelle ipotesi che:

1. Le sezioni rimangano piane fino a rottura;
2. Ci sia perfetta aderenza fra acciaio e calcestruzzo;
3. Il calcestruzzo non abbia alcuna capacità di resistenza a trazione.

Il diagramma tensioni-deformazioni assunto per il calcestruzzo è di tipo parabola-rettangolo come indicato nella seguente figura:

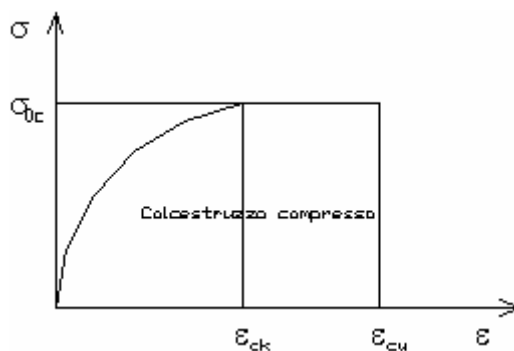


dove:  $\epsilon_{ck}$  = deformazione caratteristica;  
 $\epsilon_{cu}$  = deformazione ultima del calcestruzzo;  
 $\sigma_{0c}$  = resistenza di calcolo del calcestruzzo;

Le equazioni che descrivono il diagramma sono:

$$\epsilon < \epsilon_{ck} : \sigma(\epsilon) = 1000 \cdot \sigma_{0c} \cdot \epsilon \cdot (1 - 250 \cdot \epsilon);$$


$$\epsilon_{ck} < \epsilon < \epsilon_{cu} : s(\sigma) = \sigma_{0c};$$

Il diagramma tensioni-deformazioni assunto per l'acciaio è indicato nella seguente figura:

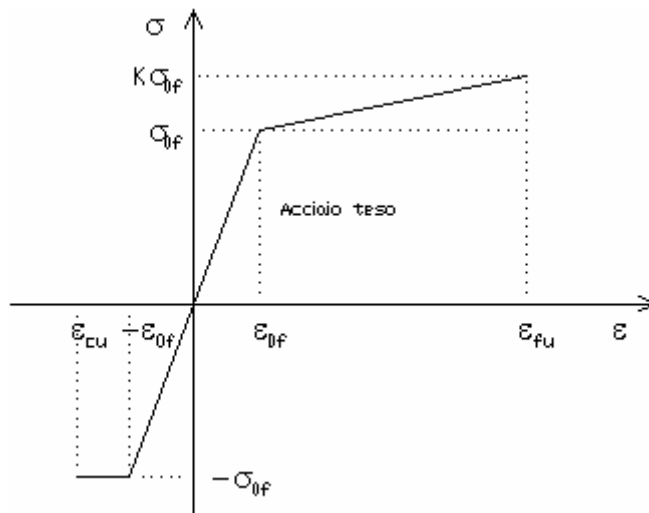

dove:  $\epsilon_{0f}$  =  $\sigma_{0f} / E$ ;  
 $E$  = Modulo di elasticità dell'acciaio;  
 $\sigma_{0f}$  = resistenza di calcolo dell'acciaio;  
 $k$  = rapporto di sovrarresistenza (se è pari ad 1 il comportamento è bilineare elastico-perfettamente plastico);  
 $f_{yk}$  = Resistenza caratteristica dell'acciaio  
 $\gamma_m$  = coefficiente di sicurezza dell'acciaio;  
 $\epsilon_{fu}$  = deformazione ultima dell'acciaio;  
 $\epsilon_{cu}$  = deformazione ultima del calcestruzzo;

Le limitazioni delle deformazioni unitarie per il conglomerato e per l'acciaio conducono a definire sei diversi campi (o regioni) nei quali potrà trovarsi la retta di deformazione specifica. Tali campi sono descritti nel seguente modo:

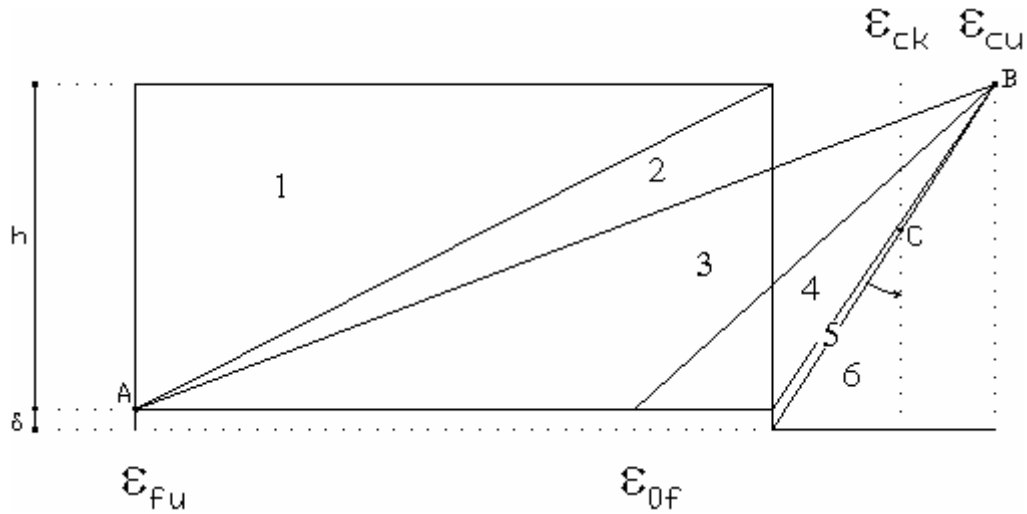

**Campo 1 :** è caratterizzato dall'allungamento massimo tollerabile per l'acciaio pari a  $\epsilon_{fu}$ . Il diagramma delle deformazioni specifiche appartiene ad un fascio di rette passanti per il punto (A) mentre la distanza dall'asse neutro potrà variare da  $-\infty$  a 0. È il caso di trazione semplice o con piccola eccentricità; la sezione risulta interamente tesa. La crisi si ha per cedimento dell'acciaio teso.

**Campo 2 :** è caratterizzato dall'allungamento massimo tollerabile per l'acciaio pari a  $\epsilon_{fu}$  e dalla rotazione del diagramma attorno al punto (A). La deformazione specifica del calcestruzzo varia da 0 al valore massimo del calcestruzzo compresso ( $\epsilon_{cu}$ ) mentre la distanza dell'asse neutro dal lembo compresso può variare da 0 a  $0.259h$ . La sezione risulterà in parte tesa ed in parte compressa e quindi sarà sollecitata a flessione semplice o composta.

**Campo 3 :** è caratterizzato dall'accorciamento massimo del conglomerato pari a  $\epsilon_{cu}$ . Le rette di deformazione appartengono ad un fascio passante per (B). La massima tensione del calcestruzzo in questa regione è pari a quella di rottura di calcolo mentre l'armatura è ancora deformata in campo plastico. La sezione risulterà in parte tesa ed in parte compressa e quindi sarà sollecitata a flessione semplice o composta.

**Campo 4 :** è caratterizzato dall'accorciamento massimo del conglomerato pari a  $\epsilon_{cu}$ . Le rette di deformazione appartengono ad un fascio passante per (B). La massima tensione del calcestruzzo in questa regione è pari a quella di rottura di calcolo mentre l'armatura è sollecitata con tensioni inferiori allo snervamento e può risultare anche scarica. La sezione risulterà in parte tesa ed in parte compressa e quindi sarà sollecitata a flessione semplice o composta.

**Campo 5 :** è caratterizzato dall'accorciamento massimo del conglomerato pari a  $\epsilon_{cu}$ . Le rette di deformazione appartengono ad un fascio passante per (B) mentre la distanza dell'asse neutro varia da  $h$  ad  $h+d$ . L'armatura in tale regione è sollecitata a compressione e pertanto tutta la sezione è compressa; è questo il caso della flessione composta.

**Campo 6 :** è caratterizzato dall'accorciamento massimo del conglomerato compresso che varia fra  $\epsilon_{cu}$  e  $\epsilon_{ck}$ . Le rette di deformazione specifica appartengono ad un fascio passante per (C) e la distanza dell'asse neutro varia fra 0 e  $-\infty$ . La distanza di (C) dal lembo superiore vale  $3h/7$ . La sezione risulta sollecitata a compressione semplice o composta.

- Taglio

Il calcolo del taglio viene eseguito secondo il metodo di Ritter-Morsch.

Per gli elementi in cui è richiesta la verifica a taglio, deve risultare:

$$V_{Sd} \leq \min[V_{Rsd}, V_{Rcd}]$$

dove:

$V_{Sd}$  : taglio sollecitante il calcolo;

$V_{Rsd} = 0.9 d (A_{sw} / s) f_{yd} (\text{ctg}\alpha + \text{ctg}\theta) \sin\alpha$ ;

$V_{Rcd} = 0.9 d b_w \alpha_c f'_{cd} (\text{ctg}\alpha + \text{ctg}\theta) / (1 + \text{ctg}^2\theta)$ ;

FaTA e-version - Vers 30.3.4

- d : altezza utile della sezione;
- $A_{sw}$  : area dell'armatura trasversale;
- s : passo dell'armatura trasversale;;
- $f_{yd}$  : resistenza a snervamento dell'acciaio;
- $b_w$  : larghezza minima della sezione lungo l'altezza efficace;

Il contributo delle armature a taglio è somma del contributo delle staffe e degli eventuali sagomati. In ogni caso l'aliquota massima che può essere affidata ai sagomati è il 50% dello sforzo di taglio massimo.

#### - Torsione

Il calcolo a torsione viene effettuato seguendo le prescrizioni dell'EC2 e del D.M. 14/01/2008.

Come previsto dalle suddette norme, la resistenza a torsione della sezione è calcolata sulla base di una sezione chiusa a pareti sottili. Le sezioni piene sono sostituite da sezioni equivalenti a pareti sottili. Le sezioni di forma complessa, come quella a "T", sono suddivise in una serie di sottosezioni, ciascuna delle quali modellata come sezione equivalente a parete sottile. La resistenza totale della sezione si ottiene sommando i contributi delle singole sottosezioni.

L'armatura a torsione è costituita da staffe chiuse combinate con una serie di barre longitudinali uniformemente distribuite su tutto il perimetro della sezione.

Le barre longitudinali sono sempre disposte sugli angoli della sezione.

Il momento torcente di calcolo deve soddisfare le seguenti condizioni:

$$T_{Sd} \leq T_{Rd1}$$

$$T_{Sd} \leq T_{Rd2}$$

dove:

$T_{Sd}$  : Momento Torcente sollecitante di calcolo;

$T_{Rd1} = 2 v f_{cd} t A_k / (\cot\theta + \tan\theta)$ ;

$T_{Rd2} = 2 A_k (f_{ywd} A_{sw} / s) \cot\theta$ ;

$v = 0.7 (0.7 - f_{ck} / 200) \geq 0.35$ ;

$f_{ck}$  : resistenza cilindrica caratteristica del calcestruzzo;

$f_{cd}$  : resistenza cilindrica di calcolo del calcestruzzo;

t : spessore equivalente della parete calcolato come  $A / u$ . Tale valore deve essere non minore di due volte il copriferro;

A : area totale della sezione racchiusa nel perimetro esterno, comprese le aree delle cavità interne;

$A_k$  : area compresa all'interno della linea media della sezione trasversale a pareti sottili, comprese le cavità interne;

u : perimetro esterno;

$\theta$  : angolo tra le bielle di calcestruzzo e l'asse longitudinale della trave;

$f_{ywd}$  : tensione di snervamento di calcolo delle staffe;

$A_{sw}$  : area della sezione trasversale delle barre usate come staffe;

s : passo delle staffe;

L'area aggiuntiva di acciaio longitudinale per torsione è data dalla seguente equazione:

$$A_{s1} f_{y1d} = (T_{Rd2} u_k / 2A_k) \cot\theta$$

dove:

$A_{s1}$  : area aggiuntiva di acciaio longitudinale richiesta per la torsione;

$f_{y1d}$  : tensione di snervamento di calcolo dell'armatura longitudinale  $A_{s1}$ ;

$u_k$  : perimetro dell'area  $A_k$ .

#### - Stabilità

La verifica di instabilità degli elementi snelli in c.a. viene condotta attraverso un'analisi del secondo ordine che tiene in conto degli effetti flessionali dell'azione assiale sulla configurazione deformata degli elementi stessi.

Si sono assunti legami fra le azioni interne e le deformazioni che mettono in conto il comportamento non lineare dei materiali e si è trascurato il contributo del calcestruzzo teso.

Il valore limite della snellezza per ogni colonna è stato assunto pari a:

$$\lambda_{lim} = 15.4 C / \sqrt{v}$$

dove:

$$v = N_{ed} / (A_c f_{cd})$$

$$C = 1.7 - r_m$$

$r_m = M_{01} / M_{02}$  è il rapporto fra i momenti flettenti del primo ordine alle due estremità del pilastro, positivo se i due momenti sono discordi sulla trave ( $|M_{02}| \geq |M_{01}|$ ).

La snellezza della colonna da confrontare con  $\lambda_{lim}$  è pari a:

$$\lambda = \lambda_0 / i$$

$\lambda_0$  è la lunghezza libera d'inflessione definita in base ai vincoli di estremità ed  $i$  il raggio d'inerzia della sezione in calcestruzzo non fessurato.

Con riferimento al punto 4.1.2.1.7.3 del DM 2008 in aggiunta al momento sollecitante esterno viene sommata un'aliquota dovuta ad un'eccentricità dello sforzo normale pari a 1/300 dell'altezza della colonna (difetto di rettilineità).

In aggiunta viene considerata un'aliquota aggiuntiva che tenga conto dell'inflessione della colonna pari a  $e_2 := 0.222 e_{fy} l_0^2/h$ .

- Stato tensionale

Tale verifica rientra nell'ambito della verifica di esercizio. Il calcolo delle tensioni si ottiene sfruttando le ipotesi tradizionali per il calcolo del cemento armato ordinario, e cioè:

1. assunzione dei materiali elastico lineari;
2. conservazione delle sezioni piane al crescere dei carichi;
3. perfetta aderenza tra acciaio e calcestruzzo;
4. resistenza nulla a trazione del calcestruzzo;

Inoltre può essere stabilito un coefficiente di omogeneizzazione diverso dal valore ordinario.

Le tensioni di esercizio si possono calcolare considerando le combinazioni di carico caratteristica, frequente e quasi permanente.

La verifica consiste nel confrontare le tensioni di calcolo con quelle limite dei materiali.

- Fessurazione

Poiché la fessurazione in strutture in cemento armato ordinario è quasi inevitabile, bisogna limitare tali entità in modo da non pregiudicare il corretto funzionamento della struttura.

La fessurazione può essere limitata assicurando un minimo di area di armatura longitudinale che può essere calcolata dalla seguente espressione:

$$A_s = k_c k f_{ct,eff} (A_{ct} / \sigma_s)$$

dove:

$A_s$  : area di armatura nella zona tesa;

$k_c$  : coefficiente che tiene conto del tipo di distribuzione delle tensioni nella sezione subito prima la fessurazione. Assume valore 0.4 per flessione senza compressione assiale, e 1 per trazione;

$k$  : coefficiente che tiene conto degli effetti di tensioni auto-equilibrate non uniformi;

$f_{ct,eff}$  : resistenza efficace a trazione della sezione al momento in cui si suppone insorgano le prime fessure. In mancanza di dati si utilizza il valore di 3 N/mm<sup>2</sup>;

$A_{ct}$  : area del calcestruzzo in zona tesa subito prima della fessurazione;

$\sigma_s$  : massima tensione ammessa nell'armatura subito dopo la formazione della fessura.

Il calcolo delle ampiezze delle fessure si effettua considerando anche la parte di calcestruzzo reagente a trazione utilizzando la seguente espressione:

$$W_k = \beta s_{rm} \varepsilon_{sm}$$

$W_k$  : ampiezza di calcolo delle fessure;



$\beta$  : coefficiente di correlazione tra l'ampiezza media delle fessure e il valore di calcolo;  
 $s_{rm}$  : distanza media finale tra le fessure;  
 $\varepsilon_{sm}$  : deformazione che tiene conto, nella combinazione di carico considerata, degli effetti "tension stiffening", del ritiro;

La quantità  $\varepsilon_{sm}$  si ottiene dalla seguente espressione:

$$\varepsilon_{sm} = (\sigma_s / E_s) [1 - \beta_1 \beta_2 (\sigma_{sr} / \sigma_s)^2]$$

dove:

$\sigma_s$  : tensione dell'acciaio teso calcolata a sezione fessurata;  
 $E_s$  : modulo elastico dell'acciaio;  
 $\sigma_{sr}$  : tensione dell'acciaio teso calcolata nella sezione per una condizione di carico che induce alla prima fessurazione;  
 $\beta_1$  : coefficiente di aderenza delle barre. Assume valore 0.5 per barre lisce e 1 per barre ad aderenza migliorata;  
 $\beta_2$  : coefficiente di durata dei carichi. Assume valore 0.5 per carichi di lunga durata o per molti cicli ripetuti e 1 per un singolo carico di breve durata.

La quantità  $s_{rm}$  si ottiene dalla seguente espressione:

$$s_{rm} = 50 + 0.25 k_1 k_2 (\phi / \rho_t)$$

dove:

$k_1$  : coefficiente di aderenza delle barre. Assume valore 1.6 per barre lisce e 0.8 per barre ad aderenza migliorata;  
 $k_2$  : coefficiente che tiene conto della forma del diagramma delle deformazioni. Assume valore 0.5 per flessione e 1 per trazione pura;  
 $\phi$  : diametro delle barre in mm. Se si utilizzano più diametri si utilizza il diametro medio.

La fessurazione causata dalle azioni tangenziali si considera contenuta in limiti accettabili se si adotta un passo delle staffe. Tale verifica non è necessaria in elementi in cui non è richiesta l'armatura a taglio.

- Verifiche a deformabilità

Per il calcolo della deformabilità di elementi inflessi si utilizza il metodo che pesa le curvature nelle due situazioni caratteristiche degli elementi in c.a. ("I" sezione integra; "II" sezione fessurata). A tale riguardo la curvatura in una generica sezione può essere valutata con la seguente relazione:

$$\theta = (1-\zeta) \theta_I + \zeta \theta_{II}$$

dove  $\zeta$  rappresenta l'effetto irrigidente del calcestruzzo tra due fessure consecutive (tension stiffening):

$$\zeta = 1 - c(M_{cr}/M)^2$$

dove:

$c$  : pari a 1 per carichi permanenti;  
 $M_{cr}$  : momento di prima fessurazione;  
 $M$  : momento sollecitante.

Per calcolare la freccia di un elemento, si divide in "n" conci uguali e si calcola la curvatura di ogni concio riferita alla coordinata  $x_i$ . La freccia relativa alla sezione  $x_j$  è pari a:

$$\delta_j = \varphi_A x_j - \sum (x_j - x_i) \theta_i \Delta x$$

dove:

$\varphi_A$  : rotazione dell'estremo iniziale dell'elemento;  
 $l$  : lunghezza dell'elemento;  
 $\Delta x$  : lunghezza del concio;  
 $\theta_i$  : curvatura relativa al concio.

- Verifica dei nodi

I nodi strutturali vengono verificati nei riguardi di:

- Compressione, mediamente la seguente relazione:

$$V_{jbd} \leq \eta f_{cd} b_j h_{jc} \sqrt{(1 - v_d / \eta)}$$

dove:

- $V_{jbd}$  : forza di taglio agente nel nodo
- $\eta = \alpha_j (1 - f_{ck} / 250) f_{ck}$  [MPa]
- $\alpha_j$  : coefficiente pari a 0.6 per nodi interni e 0.48 per nodi esterni
- $b_j$  : larghezza del nodo
- $h_{jc}$  : distanza tra le armature più esterne del pilastro
- $v_d$  : forza assiale adimensionalizzata

- Trazione mediante le seguenti relazioni alternative:

$$A_{sh} f_{ywd} \geq \gamma_{Rd} (A_{s1} + A_{s2}) f_{yd} (1 - 0.8 v_d) \text{ per nodi interni}$$

$$A_{sh} f_{ywd} \geq \gamma_{Rd} A_{s2} f_{yd} (1 - 0.8 v_d) \text{ per nodi esterni}$$

dove:

- $A_{sh}$  : area totale nel nodo
- $f_{ywd}, f_{yd}$  : resistenza caratteristica a snervamento delle staffe e delle armature longitudinali
- $\gamma_{Rd}$  : 1.2
- $A_{s1}, A_{s2}$  : area armature superiore ed inferiore nel nodo.

#### - Particolari prescrizioni nell'ambito della gerarchia delle resistenze

Al fine di garantire la gerarchia delle resistenze per le strutture in c.a. sono state considerate alcune prescrizioni aggiuntive per il calcolo delle sollecitazioni di calcolo.

Per le travi, al fine di escludere la formazione di meccanismi inelastici dovuti al taglio, le sollecitazioni di taglio di calcolo vengono ottenute sommando i seguenti contributi:

1. sollecitazioni di taglio relative ai carichi gravitazionali agenti sulla trave, considerata incernierata agli estremi;
2. sollecitazioni di taglio corrispondenti alla formazione delle cernire plastiche nella trave e prodotte dai momenti resistenti delle due sezioni di plasticizzazione (generalmente quelle di estremità) amplificati del fattore di sovrarresistenza.

Il fattore di sovrarresistenza ( $\gamma_{Rd}$ ) è assunto pari ad 1.20 per strutture in CD"A" e ad 1.00 per strutture in CD"B". Per ciascuna direzione e ciascun verso di applicazione delle azioni sismiche, si devono proteggere i pilastri dalla plasticizzazione prematura adottando opportuni momenti flettenti di calcolo.

Tale condizione di consegue qualora, verificando che la resistenza complessiva delle travi amplificata del fattore di sovrarresistenza, in accordo con la formula:

$$\Sigma M_{C,Rd} \geq \gamma_{Rd} \Sigma M_{b,Rd}$$

dove:

$\gamma_{Rd} = 1.30$  per le strutture in CD"A";

$\gamma_{Rd} = 1.10$  per le strutture in CD"B";

$M_{C,Rd}$  è il momento resistente del generico pilastro convergente nel nodo, calcolato per i livelli di sollecitazione assiale presenti nelle combinazioni sismiche delle azioni.

$M_{b,Rd}$  è il momento resistente della generica trave convergente nel nodo.

Per i pilastri, al fine di escludere la formazione di meccanismi inelastici dovuti al taglio, le sollecitazioni di taglio da utilizzare per le verifiche ed il dimensionamento delle armature si ottengono sommando i seguenti contributi:

1. sollecitazioni di taglio dovuto ai carichi gravitazionali;

2. sollecitazioni di taglio indotte dalla condizione di equilibrio del pilastro soggetto all'azione dei momenti resistenti nelle sezioni di estremità superiore ed inferiore secondo l'espressione:

$$V_{Ed} = \gamma_{Rd} (M_{C,Rd}^{Sup} + M_{C,Rd}^{Inf}) / l_p$$

Il dimensionamento delle strutture di fondazione è stato eseguito assumendo come azioni in fondazione le resistenze degli elementi strutturali soprastanti secondo le indicazioni del punto 7.2.5. In particolare viene applicato un fattore di sovrarresistenza rispetto alle azioni resistenti trasferite dagli elementi soprastanti, pari a 1,1 in CD "B" e 1,3 in CD "A". In ogni caso i valori utilizzati non sono maggiori di quelle derivanti da una analisi elastica della struttura in elevazione eseguita con un fattore di struttura  $q$  pari a 1.

### - Particolari prescrizioni per pareti non dissipative

Le pareti non dissipative sono state progettate utilizzando le sollecitazioni relative allo spettro elastico ( $q = 1$ ).

### 2.4.2 Verifica delle Travi SER.

Le travi SER sono travi miste interamente prefabbricate formate da un piatto e da un traliccio reticolare ambedue in acciaio e composti in fase d'opera con il calcestruzzo.

Le strutture miste acciaio-calcestruzzo presentano uno schema di funzionamento statico del tutto diverso dalle normali strutture in cemento armato. Infatti, le armature delle comuni opere in cemento armato non hanno autonoma portanza e prima del consolidamento del conglomerato cementizio non sono in grado di esplicare alcuna funzione, mentre le travi in acciaio, solidarizzate al calcestruzzo, sono strutture "finite" e in esercizio collaborano alla resistenza del complesso come un unico materiale resistente.

Il comportamento statico delle travi SER è collegato ai tre diversi momenti in cui la trave metallica svolge la sua completa funzione strutturale:

FASE 1: sino al consolidamento del calcestruzzo, la trave si comporta come una travatura reticolare metallica con maglie triangolari e lo schema statico di riferimento è quello di una trave in semplice appoggio;

FASE 2: a getto solidificato, la trave è solidarizzata con le strutture portanti contigue (travi e pilastri) e lo schema statico è quello di una struttura mista intelaiata;

FASE 3: all'istante  $t \Rightarrow \infty$  si manifestano le deformazioni nel calcestruzzo prodotte dal ritiro (indipendente dai carichi) e quelle prodotte dallo scorrimento viscoso o fluage (proporzionale solo ai carichi permanenti).

#### **Fase 1**

In questa fase la parte reagente è costituita dalla sola parte in carpenteria metallica prefabbricata. Il tipo di vincolo presente alle estremità dell'asta è un semplice appoggio mentre il criterio di verifica adottato è quello utilizzato per le comuni aste in acciaio.

a resistenza a taglio del traliccio viene valutata tramite il metodo dell'Anima Equivalente (*G.Ballio F.M.Mazzolani – Strutture in Acciaio - Hoepli*) il quale consente di utilizzare per le reticolari le formule relative alle travi a parete piena purché si definisca un'anima equivalente di sezione trasversale pari ad  $A_w$  determinata in modo che, sotto uno sforzo di taglio 'V', un pannello della trave a traliccio, di lunghezza  $L_0$  e con modulo elastico tangenziale  $G$ , abbia una deformazione trasversale  $Y_v$  pari a :

$$Y_v = (V \cdot L_0) / (G \cdot A_w)$$

Ossia proprio pari a quella di una trave a parete piena equivalente.

#### **Fase 2**

Questa fase viene affrontata dividendo la trave in tre campi ed utilizzando delle procedure di verifica diverse in funzione del tratto esaminato.

Nei tratti di trave dove è perfettamente garantita la connessione tra reticolare, piatto e calcestruzzo ossia dove la trave può essere considerata composta ai fini delle indicazioni del DM2008 la resistenza a taglio viene assicurata unicamente dalla parte in acciaio della sezione mentre in prossimità delle sezioni di incastro alle colonne la sezione viene verificata come sezione in c.a.

Dunque il tratto iniziale e finale della trave, conseguentemente alla non connessione tra il traliccio e il pilastro in c.a. e all'unica azione resistente esercitata dai monconi aggiuntivi (gli unici ad avere adeguati ancoraggi), verranno verificate alla stregua di comuni sezioni in c.a.

Queste verifiche, ovviamente, non terranno minimamente in considerazione il contributo dell'acciaio da carpenteria utilizzato per la fase 1.

L'azione resistente al taglio sarà esercitata da staffe aggiuntive saldate opportunamente al piatto.

In questo caso la resistenza a taglio  $V_{Rd}$  viene valutata sulla base di una adeguata schematizzazione a traliccio. Gli elementi resistenti dell'ideale traliccio sono: le armature trasversali (staffe aggiuntive), le armature longitudinali (Monconi e correnti aggiuntivi), il corrente compresso di calcestruzzo e i puntoni d'anima inclinati.

Il valore dell'inclinazione  $\theta$  dei puntoni d'anima di calcestruzzo rispetto all'asse della trave rispetta sempre il seguente limite:

$$1 \leq \text{ctg}\theta \leq 2.5$$

L'azione resistente alle sollecitazioni flessionali sarà esercitata dai monconi aggiuntivi e dal calcestruzzo reagente senza, ovviamente, non considerare il contributo dell'acciaio da carpenteria utilizzato per la fase 1.

Il tratto centrale della trave, al contrario, viene verificato secondo le procedure adottate per le sezioni composta acciaio calcestruzzo.

In particolare verrà adottato il "metodo della sezione omogeneizzata", introdotto dalla scuola americana ed oggi adottato da quasi tutte le normative, compresa quella italiana. Si riduce, dunque, la sezione composta in un'altra ideale costituita tutta in acciaio, nella quale le tensioni relative al conglomerato in corrispondenza di una generica fibra si ricaveranno da quelle ottenute per la sezione ideale di acciaio in corrispondenza della stessa fibra dividendo queste ultime per il rapporto dei moduli elastici dei due materiali.

Tale metodo è un'estensione alle travi composte acciaio-calcestruzzo della teoria classica del cemento armato ordinario.

Le ipotesi considerate nell'analisi (di tipo elastico - lineare) delle tensioni sono:

1. L'acciaio ed il calcestruzzo hanno legami costitutivi lineari;
2. Vale il principio delle sezioni piane;
3. Non ci sono scorrimenti relativi fra i due materiali lungo le superfici di contatto;
4. Il calcestruzzo teso è considerato non reagente;
5. È impedito il movimento relativo verticale tra la soletta di calcestruzzo e la trave in acciaio.

Per le verifiche, al fine di poter considerare la somma degli effetti derivanti dalle varie fasi, si è fatto riferimento allo "Stato limite ultimo ELASTICO" della sezione secondo il quale la resistenza ultima si verifica quando anche in un solo punto della sezione si ha il raggiungimento della resistenza di progetto nell'acciaio o nel calcestruzzo.

La resistenza a taglio viene assicurata unicamente dalla parte in acciaio della sezione. Tale parte viene valutata tramite il metodo dell'Anima Equivalente il quale suggerisce di utilizzare per le reticolari le formule relative alle travi a parete piena purché si definisca proprio un'anima equivalente di sezione  $A_w$  determinata in modo che, sotto uno sforzo di taglio 'V', un pannello della trave a traliccio di lunghezza  $L_0$  abbia una deformazione trasversale pari a :

$$Y_V = (V \cdot L_0) / (G \cdot A_w)$$

ossia pari a quella di una trave a parete piena equivalente.

### **Fase 3**

L'influenza della viscosità del calcestruzzo nei confronti delle sollecitazioni e deformazioni prodotte dai carichi permanenti è stata valutata mediante l'introduzione di un modulo elastico fittizio del calcestruzzo.

Lo stato tensionale conseguente alla viscosità del calcestruzzo per azioni di lunga durata vengono valutate a fenomeno di scorrimento esaurito ( $t \rightarrow \infty$ ). Il calcolo viene, quindi, eseguito sostituendo il modulo elastico del calcestruzzo con un modulo elastico  $E_{\chi}$  ideale determinato tramite la formula seguente:

$$E_c^* = E_c / (1 + \phi_{\infty})$$

L'influenza del ritiro è stata determinata secondo il metodo di E. Morsh. Lo stato sollecitazionale viene calcolato a fenomeno esaurito ( $t \rightarrow \infty$ ) tenendo conto del concomitante effetto viscoso sostituendo al modulo elastico  $E_c$  il modulo elastico ideale  $E_c^*$ .

Il metodo di E. Morsh considera le deformazioni da ritiro del calcestruzzo completamente impedita dalla trave metallica, per cui nella parte in cls si generano delle tensioni di trazioni la cui risultante  $N_c$  viene calcolata come segue:

$$N_c = \gamma_c \cdot E_c^* \cdot \varepsilon_{r,\infty} \cdot A_c$$

Dove

$\gamma_c$  : è il coefficiente di parziale sicurezza da normativa per il calcestruzzo;

$A_c$  : rappresenta l'area della parte della sezione in calcestruzzo;

$\varepsilon_{r,\infty}$  : è un coefficiente che viene calcolato in funzione del tipo di calcestruzzo e dell'ambiente di stagionatura tramite la seguente tabella.

Condizioni Ambientali	$\varepsilon_{r,\infty}$	
	Calcestruzzi Normali	Calcestruzzi Leggeri
<i>Ambiente Secco</i>	325E-6	500E-6
<i>Altri Ambienti</i>	200E-6	300E-6

Con lo stesso criterio adottato per il ritiro vengono determinate le tensioni provocate dalle variazioni termiche differenziali tra parte in acciaio e in calcestruzzo della sezione.

In questo caso, però, verrà utilizzato il modulo elastico  $E_c$  del calcestruzzo e non quello ideale  $E_c^*$  mentre al posto del coefficiente  $\varepsilon_{r,\infty}$  sarà utilizzato  $\varepsilon_{Dt,\infty}$ .

L'azione normale da variazione termica sarà dunque:

$$N_c = \gamma_c \cdot E_c \cdot \varepsilon_{Dt,\infty} \cdot A_c$$

Dove

$\varepsilon_{Dt,\infty}$  :  $\alpha \cdot \Delta t$

$\alpha$  :  $1 \cdot 10^{-5} / ^\circ\text{C}$

In questa fase, conseguentemente alle azioni da ritiro, viscosità e variazione termica, saranno effettuate necessariamente anche le verifiche relative alle connessioni a taglio in grado di impedire lo scorrimento ed il distacco tra i due materiali componenti la sezione.

Si riportano schematicamente le varie fasi, azioni e verifiche da considerare nella progettazione.

**Fase 1 (Sezione reagente costituita dalla sola parte in acciaio):**

Fase relativa alla trave a reticolare in semplice appoggio.

Azioni considerate : 1) Peso Proprio della Trave SER  
 2.a) Peso della Soletta Gettata  
 2.b) Eventuali carichi aggiuntivi

Verifiche : 1) di Resistenza [1 + 2.a + 2.b]  
 2) di Deformabilità

Se necessari saranno introdotti

**Fase 2 (Sezione reagente omogeneizzata):**

Azioni considerate : 3) Sovraccarichi Reagenti  
 4) Sovraccarichi Accidentali

Verifiche : 1) di Resistenza [1 + 2.a + 2.b + 3 + 4]

**Fase 3 (Sezione reagente omogeneizzata e fenomeni lenti):**

Azioni considerate : 5) Viscosità  
 6) Ritiro  
 7) VARIAZIONE TERMICA

Verifiche : 1) di Resistenza [1 + 2.a + 2.b + 3 + 4 + 5 + 6 +7]  
 2) dei Dispositivi di connessione [3 + 4]

**- Particolari prescrizioni per distribuzione irregolari di tamponamenti ed impianti**

Nel caso di distribuzione fortemente irregolare in altezza di tamponamenti ed impianti, deve essere considerata la possibilità di forti concentrazioni di danno ai livelli caratterizzati da significativa riduzione del numero di tali elementi.

Questo requisito si intende soddisfatto incrementando le azioni di calcolo per gli elementi verticali (pilastri e pareti) dei livelli con riduzione dei tamponamenti come descritto nel paragrafo 7.2.3 del D.M. 14/01/2008. I fattori di sovraresistenza utilizzati nel presente calcolo sono:

Impalcato	Fatt. Sovr.
1	1.00

**3 Dati**

**3.1 Dati Generali**

Numero Impalcati : 1  
 Numero delle tipologie di sezioni trasversali usate : 3  
 Numero delle tipologie di solaio utilizzate : 1

Impalcato	Quota assoluta min [cm]	Quota assoluta max [cm]	Quota relativa min [cm]	Quota relativa max [cm]	Numero Colonne	Numero Travi
Fond.	0.00	0.00	0.00	0.00	0	17
Imp.1	0.00	300.00	300.00	300.00	0	4

Coordinate (Datum WGS84) del sito : Latitudine = 38.0163° - Longitudine = 14.3551°  
 Coordinate (Datum ED50) del sito : Latitudine = 38.0174° - Longitudine = 14.3560°


Identificativi e coordinate (Datum ED50) dei punti che includono il sito		
Numero punto	Latitudine [°]	Longitudine [°]
45634	38.0319	14.3137
45635	38.0314	14.3770
45856	37.9819	14.3131
45857	37.9814	14.3764


Zona sismica : SI  
 Suolo di fondazione : C  
 Vita nominale : 50  
 Classe di duttilità : B  
 Tipo di opera : Opere ordinarie  
 Classe d'uso : II  
 Vita di riferimento : 50  
 Categoria topografica : T1  
 Coefficiente smorzamento viscoso : 0.05

	Parametri dello spettro di risposta orizzontale			
	SLV	SLC	SLD	SLO
Tempo di ritorno	475	975	50	30
Accelerazione sismica	0.175	0.226	0.066	0.050
Coefficiente Fo	2.395	2.455	2.357	2.359
Periodo T <sub>c</sub> *	0.311	0.317	0.275	0.261
Coefficiente S <sub>s</sub>	1.45	1.37	1.50	1.50
Coefficiente di amplificazione topografica St	1.00	1.00	1.00	1.00
Prodotto S <sub>s</sub> · St	1.45	1.37	1.50	1.50
Periodo T <sub>B</sub>	0.16	0.16	0.15	0.14

Periodo $T_c$	0.48		0.49		0.44		0.43	
Periodo $T_D$	2.30		2.50		1.86		1.80	
	<b>x</b>	<b>y</b>	<b>x</b>	<b>y</b>	<b>x</b>	<b>y</b>	<b>x</b>	<b>y</b>
Coefficiente $\eta$	0.552	0.552	1.000	1.000	*	*	*	*

\*  $\eta$  pari a 1 per gli spostamenti e 2/3 per le sollecitazioni.

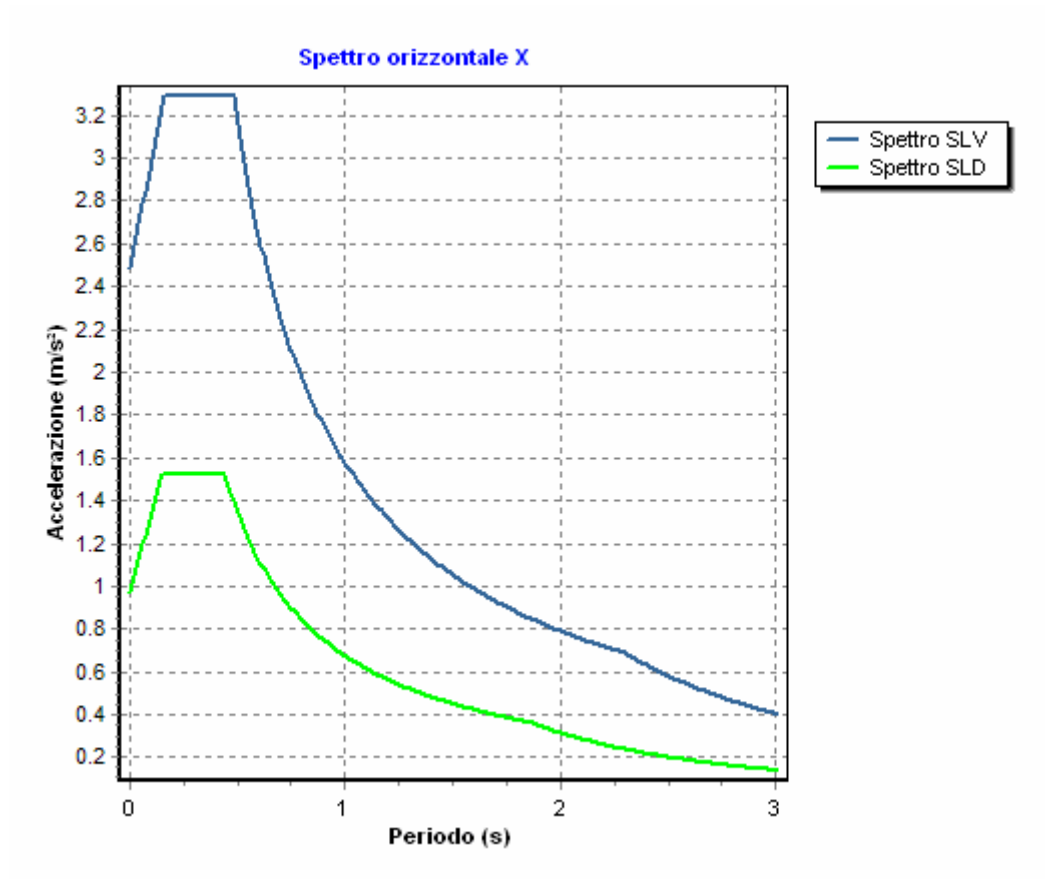

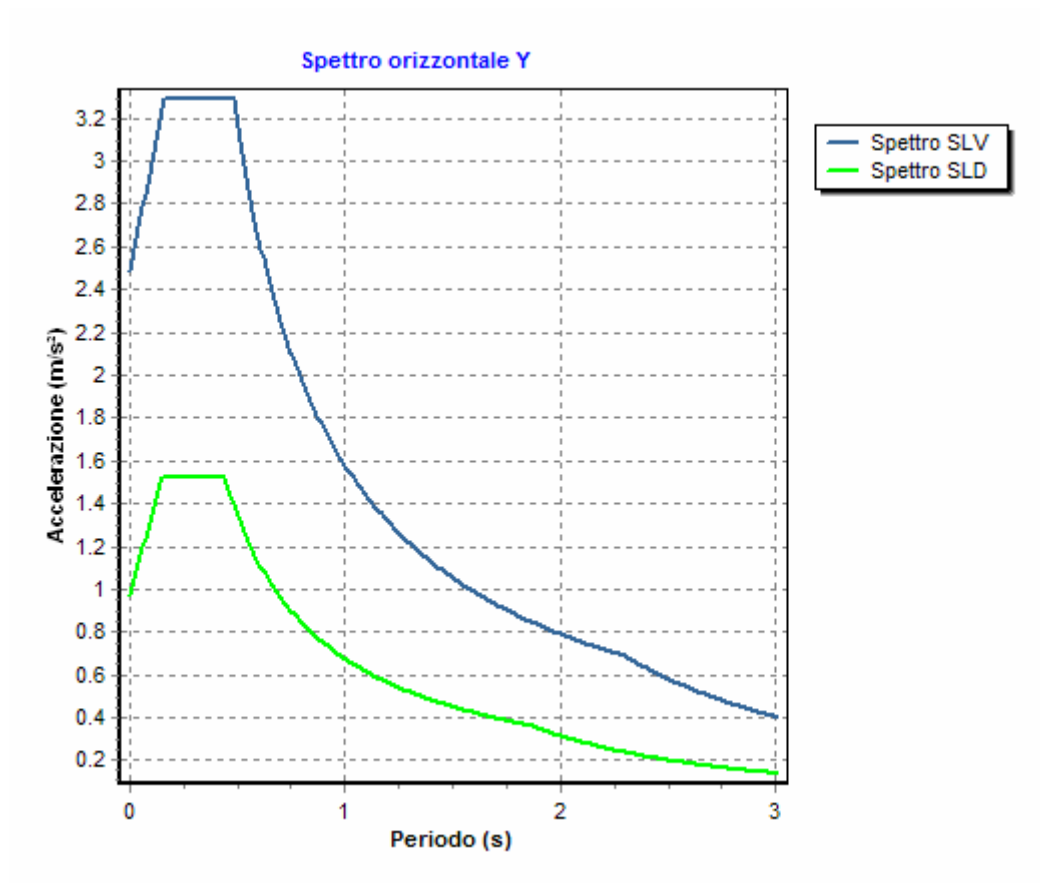

**- FATTORI DI STRUTTURA -**

Fattore di struttura in direzione x (qx) : 1.81

Calcolato considerando i seguenti parametri:

Tipo Struttura : C.A.  
 Regolarità in elevazione : SI  
 Regolarità in pianta : NO  
 Kr : 1.00  
 Tipologia Strutturale : Strutture a pareti non accoppiate  
 Modalità di collasso : Strutture a pareti, miste equivalenti a pareti  
 $\alpha_0$  : 0.81  
 Kw : 0.60

Fattore di struttura in direzione y (qy) : 1.81

Calcolato considerando i seguenti parametri:

Tipo Struttura : C.A.  
 Regolarità in elevazione : SI  
 Regolarità in pianta : NO  
 Kr : 1.00  
 Tipologia Strutturale : Strutture a pareti non accoppiate  
 Modalità di collasso : Strutture a pareti, miste equivalenti a pareti  
 $\alpha_0$  : 0.81  
 Kw : 0.60

Fattore di struttura in direzione z (qz) : 1.50

Modulo di Winkler traslazionale : 5.00 daN/cm<sup>3</sup>  
 Modulo di Winkler tangenziale : 2.50 daN/cm<sup>3</sup>  
 Delta Termico aste di elevazione : 15  
 Delta Termico aste di fondazione : 10



Modulo di omogeneizzazione (per SLE) : 15  
 Classe di servizio per le strutture in legno : 1  
 Copriferro Travi di Fondazione : 3.00 cm  
 Copriferro Travi di Elevazione in C.A. : 3.00 cm  
 Copriferro Solai : 3.00 cm

### 3.2 Elenco e Caratteristiche dei materiali.

Nell'ambito del progetto si è fatto uso dei seguenti materiali divisi per categoria di appartenenza:

#### a - Calcestruzzo

Nome	Classe	Rck [daN/cm <sup>2</sup> ]	v	ps [daN/m <sup>3</sup> ]	αt [1/°C]	Ec [daN/cm <sup>2</sup> ]	FC	γm,c	Ect/Ec	fck [daN/cm <sup>2</sup> ]	fcm [daN/cm <sup>2</sup> ]	fed SLU [daN/cm <sup>2</sup> ]	fctd SLU [daN/cm <sup>2</sup> ]	fed SLD [daN/cm <sup>2</sup> ]	fctd SLD [daN/cm <sup>2</sup> ]	fctk,0.05 [daN/cm <sup>2</sup> ]	fctm [daN/cm <sup>2</sup> ]	εc2 [%]	εcu2 [%]
C25/30	C25/30	300	0.15	2500	1.0E-005	314758.1	-	1.50	0.50	250.0	-	141.7	12.0	212.5	18.0	18.0	25.6	2.00	3.50

#### b - Acciaio per C.A.

Nome	Tipo	γm	FC	Es [daN/cm <sup>2</sup> ]	fyk [daN/cm <sup>2</sup> ]	ftk [daN/cm <sup>2</sup> ]	fd SLU [daN/cm <sup>2</sup> ]	fd SLD [daN/cm <sup>2</sup> ]	fd SLE [daN/cm <sup>2</sup> ]	k	εud [%]
B450C	B450C	1.15	-	2100000.0	4500.0	5400.0	3913.0	4500.0	3913.0	1.00	10.00

### 3.3 Elenco e caratteristiche delle colonne stratigrafiche.

Nell'ambito del progetto si è fatto uso delle seguenti colonne stratigrafiche:

#### Caratteristiche delle colonne stratigrafiche:

Colonna : nome della colonna stratigrafica;  
 Filo : filo fisso al quale appartiene la colonna stratigrafica;  
 Impalcato : Impalcato al quale appartiene la colonna stratigrafica;  
 Falda : Presenza della falda;  
 Prof. Falda : Profondità della falda (se è presente);  
 Spicc. Fond. : Quota dell'estradosso della fondazione rispetto al piano campagna;  
 No. Strati : Numero degli strati della colonna stratigrafica.  
 RQD : (Rock Quality Designation)grado di fratturazione dell'ammasso roccioso in [0-1]

Filo	Colonna	Impalcato	Falda	Prof. Falda [cm]	Spicc. Fond. [cm]	No. Strati	RQD
1	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
2	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
3	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
4	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
5	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
6	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
7	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
8	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
9	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
10	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
11	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
12	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
13	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
14	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-

#### Caratteristiche degli strati appartenenti alle colonne stratigrafiche:

Colonna : nome della colonna stratigrafica;  
 Strato : nome dello strato appartenente la colonna stratigrafica;

Spess. : Spessore dello strato;  
 Peso : Peso dell'unità di volume dello strato;  
 Peso eff. : Peso dell'unità di volume efficace dello strato;  
 $\phi$  : Angolo di attrito del terreno;  
 C : Coesione drenata del terreno;

Colonna	Strato	Spess. [cm]	Peso [daN/m <sup>3</sup> ]	Peso eff. [daN/m <sup>3</sup> ]	$\phi$ [°]	C [daN/cm <sup>2</sup> ]
Colonna 1	Strato1	2000.0	1800.0	800.0	30.0	0.30

### 3.4 Elenco dei carichi.

#### 3.4.1 Pesì propri unitari - G1.

Impalcato	Solai [daN/m <sup>2</sup> ]	Balconi [daN/m <sup>2</sup> ]	Scale [daN/m <sup>2</sup> ]
Fond.	-	-	-
Imp.1	215	-	-

- Analisi dei Carichi -

**Imp.1**

#### Solai

Tipologia solaio prevalente: SPB\_16/4/5.0( PLASTBAU METAL )

Altezza travetto	16.0 cm
Larghezza travetto	11 cm
Interasse Travetti	60 cm
Altezza soletina collaborante	5.0 cm
Volume cls per getto in opera	0.083 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
Peso dell'unità di volume calcestruzzo armato	2500.0 daN/m <sup>3</sup>
Peso Plastbau Metal	6.41 daN/m <sup>2</sup>

**Peso Proprio Solaio: 215 daN/m<sup>2</sup>**

#### 3.4.2 Carichi Permanenti unitari - G2.

Impalcato	Solai [daN/m <sup>2</sup> ]	Balconi [daN/m <sup>2</sup> ]	Scale [daN/m <sup>2</sup> ]	Influenza Tramezzi [daN/m <sup>2</sup> ]	Tamponature [daN/m]
Fond.	150	150	150	0	750
Imp.1	150	150	150	0	0

- Analisi dei Carichi -

**Fond.**

**Imp.1**

#### Solai

Tipologia solaio prevalente: Il carico permanente non strutturale G2 deriva dall'analisi della tipologia di solaio adottata in fase di progettazione e descritta nei relativi elaborati

#### 3.4.3 Carichi Variabili unitari - Q.

Le intensità assunte per i carichi variabili verticali ripartiti sono riportate nella seguente tabella:

Impalcato	Carichi d'esercizio [daN/m <sup>2</sup> ]		
	Solai	Balconi	Scale

<b>Fond.</b>	600	400	550
<b>Imp.1</b>	400	400	550

### 3.4.4 Pesi Impalcati.

Ai fini della valutazione dei pesi "W" a livello dei vari impalcati, si tiene conto dei carichi di tipo G1 relativi agli elementi strutturali e dei carichi di tipo G2 relativi agli elementi non strutturali sommati ai sovraccarichi d'esercizio Qk moltiplicati per una aliquota  $\Psi_{2i}$  (determinata dalla destinazione d'uso dell'opera ai vari piani

$$W_i = G1_i + G2_i + \Psi_{2i} \cdot Q_{ki}$$

Dove il pedice "i" è il piano i-esimo della struttura.

Impalcato	Destinazione	$\Psi_{2i}$
Fond.	E - Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale	0.8
Imp.1	C - Ambienti suscettibili di affollamento	0.6

Per balconi e scale verranno usati i coefficienti calcolati come i maggiori tra quelli relativi alla categoria di carico di piano ed i seguenti:

Cat.	Destinazione	$\Psi_{2i}$
C2	Balconi, ballatoi e scale	0.6

Imp. Reale	G1 [daN]	G2 [daN]	$\Psi_2 \cdot Q_k$ [daN]	W (SLV-SLD) [daN]
<b>0</b>	73862.59	2404.75	7695.21	83962.55
<b>1</b>	54883.29	18907.46	20319.85	94110.60

### 3.4.5 Pressione Terreno Pareti.

- Dati di calcolo pressione su parete.

Parete : numero della parete;  
 Imp. : impalcato al quale appartiene la parete;  
 Fili : fili fissi ai quali appartiene la parete;  
 Quota testa : Quota della testa della parete  
 Quota piede : Quota del piede della parete  
 Quota p.c. : Quota del piano campagna  
 Angolo incl. p.c. : Angolo di inclinazione del piano campagna  
 Sovraccarico : Sovraccarico agente sul piano campagna  
 $\beta_m$  : Coefficiente di riduzione dell'accelerazione  
 $K_o$  : Coefficiente di spinta a riposo  
 Colonna strat. : Colonna stratigrafica di riferimento

Parete	Imp.	Fili	Quota testa [cm]	Quota piede [cm]	Quota p.c. [cm]	Angolo incl. p.c. [°]	Sovraccarico o [daN/m <sup>2</sup> ]	$\beta_m$ [daN/cm <sup>2</sup> ]	$K_o$
<b>1</b>	Imp.1	1 - 2	300.00	0.00	300.00	0.00	250.00	0.24	NO
<b>2</b>	Imp.1	2 - 12	300.00	0.00	300.00	0.00	250.00	0.24	NO
<b>3</b>	Imp.1	12 - 3	300.00	0.00	300.00	0.00	250.00	0.24	NO
<b>4</b>	Imp.1	3 - 14	300.00	0.00	300.00	0.00	250.00	0.24	NO
<b>5</b>	Imp.1	4 - 5	300.00	0.00	300.00	0.00	250.00	0.24	NO
<b>6</b>	Imp.1	14 - 4	300.00	0.00	300.00	0.00	250.00	0.24	NO

- Pressioni su parete dovute al terreno.

Parete	Imp.	Fili	Pressioni Statiche		Pressioni Dinamiche	
			Piede [daN/cm <sup>2</sup> ]	Testa [daN/cm <sup>2</sup> ]	Piede [daN/cm <sup>2</sup> ]	Testa [daN/cm <sup>2</sup> ]
<b>1</b>	Imp.1	1 - 2	-0.168	-0.007	-0.197	-0.009
<b>2</b>	Imp.1	2 - 12	-0.168	-0.007	-0.197	-0.009
<b>3</b>	Imp.1	12 - 3	-0.168	-0.007	-0.197	-0.009
<b>4</b>	Imp.1	3 - 14	-0.168	-0.007	-0.197	-0.009

5	Imp.1	4 - 5	-0.168	-0.007	-0.197	-0.009
6	Imp.1	14 - 4	-0.168	-0.007	-0.197	-0.009

### 3.4.6 Azione del Vento.

La velocità di riferimento del vento  $v_b(T_R)$  riferita ad un generico periodo di ritorno  $T_R$  è data dall'espressione:

$$v_b(T_R) = \alpha_R(T_R) \cdot v_b$$

dove:

$v_b$  è la velocità di riferimento del vento associata ad un periodo di ritorno di 50 anni;

$\alpha_R$  è un coefficiente ricavabile dall'espressione:

$$\alpha_R = 0.75((1 - 0.2 \ln[-\ln(1 - 1/T_R)])^n$$

dove:  $n=0.5$

Nel caso in esame  $T_R = 50$  anni

La pressione esterna del vento è data dall'espressione:  $p_e = q_b \cdot C_e \cdot C_{pe} \cdot C_d$

La pressione interna del vento è data dall'espressione:  $p_i = q_b \cdot C_e \cdot C_{pi} \cdot C_d$

$q_b = 49.00$  daN/mq è la pressione cinetica di riferimento valutata con l'espressione:

$$q_p = 0.1 \cdot (1/2 \cdot \rho \cdot (v_b(T_R))^2) \text{ in (daN/m}^2\text{)}$$

essendo:

$v_b(T_R)$  la velocità di riferimento del vento (in m/s);

$\rho$  la densità dell'aria assunta pari a 1.25 daN/m<sup>3</sup>.

$C_e$ ..... = 1.63 è il coefficiente di esposizione.

$C_{pe}$ : è il coefficiente di forma per la valutazione della pressione esterna.

$C_{pi}$ : è il coefficiente di forma per la valutazione della pressione interna.

$C_d$ ..... = 1.00 è il coefficiente dinamico

L'azione tangente per unità di superficie parallela alla direzione del vento è data dall'espressione:  $p_f = q_b \cdot C_e \cdot C_f$

essendo:

$C_f$ ..... = 0.00 il coefficiente d'attrito

Nel caso in esame la zona selezionata è la 4: **Sicilia e provincia di Reggio Calabria.**

Il fabbricato si trova sulla terraferma ad una distanza di 0.0 Km dalla costa e ad un'altezza di 7.00 mt sul livello del mare.

Il tipo di costruzione è :

**Edificio a pianta rettangolare con copertura piana, a falda inclinata o curva.**

La superficie della costruzione è

La classe di rugosità del terreno è la A: "Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da edifici la cui altezza media superi i 15 mt."

Il coefficiente di esposizione  $C_e$ , funzione dell'altezza della costruzione  $z = 0.00$  mt sul suolo, della rugosità, della topografia del terreno, e dell'esposizione del sito ove sorge la costruzione, è dato dalla formula:

$$C_e(z_{min}) = K_r^2 \cdot C_t \cdot \ln(z_{min}/z_0) \cdot [7 + C_t \cdot \ln(z_{min}/z_0)] \text{ valida per } z < z_{min}.$$

Dove:  $K_r$ ..... = 0.220;

$z_0$ ..... = 0.300;

$z_{min}$ ... = 8.000;


sono assegnati in funzione della categoria di esposizione del sito dove sorge la costruzione.

$C_t$ ..... = 1.000 è il coefficiente di topografia.

I coefficienti di forma sono stati ricavati, per una costruzione di tipo **con copertura a falde**, con un angolo pari a **0°**, **avente una parete con aperture di superficie < 33% di quella totale**.

Il coefficiente di forma  $c_{pe}$  viene riferito all'esterno del corpo di fabbrica; esso è positivo per pressione esterna  $>0$  sulla superficie esterna, negativo per depressione (per pressione esterna  $<0$ ).

Il coefficiente di forma  $c_{pi}$  viene riferito all'interno del corpo di fabbrica; esso è positivo per pressione interna  $>0$  sulla superficie interna, negativo per depressione (per pressione interna  $<0$ ).

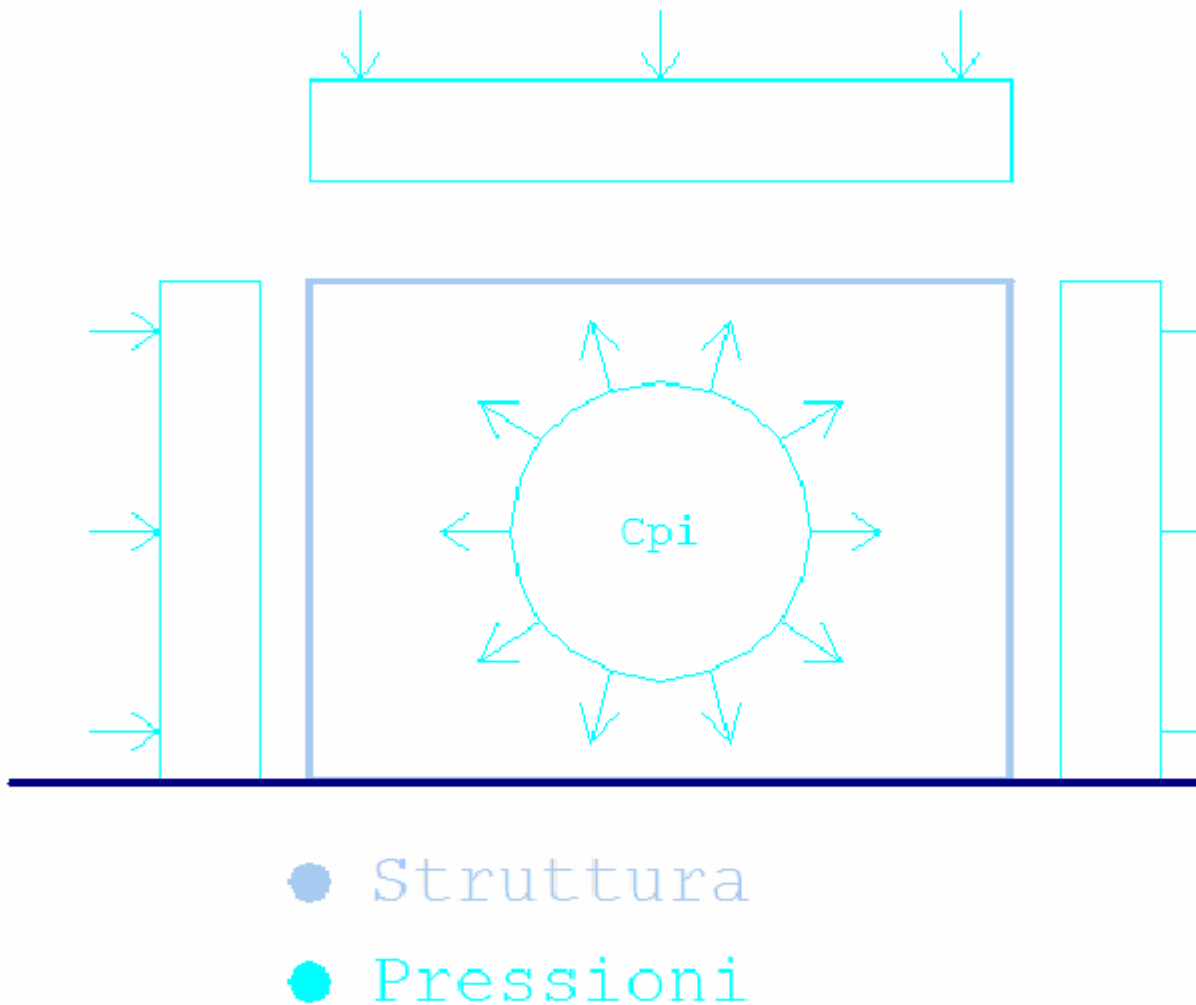

I valori delle pressioni esterna ed interna da applicare alle varie superfici sono riportati nella seguente tabella:

	$C_{pe}$	$p_e$ [daN/m <sup>2</sup> ]	$C_{pi}$	$P_i$ [daN/m <sup>2</sup> ]
<b>Parete sopra vento</b>	0.80	64.06	0.20	16.02

<b>Falda sopra vento</b>	-0.40	-32.03	0.20	16.02
<b>Falda sottovento</b>	-0.40	-32.03	0.20	16.02
<b>Parete sottovento</b>	-0.40	-32.03	0.20	16.02

L'azione tangente  $p_f$  parallela alla direzione del vento e' pari a 0.00 [daN/m<sup>2</sup>].

### 3.4.7 Carico della Neve.

Tale calcolo viene effettuato ai sensi di:

D.M. del 14 Gennaio 2008: "Norme tecniche per le costruzioni";

Circolare 2 febbraio 2009, n. 617.

Il carico neve sulle coperture è valutato con la seguente espressione:

$$q_s = \mu_i \cdot q_{sk} \cdot C_e \cdot C_t$$

Dove:  $q_s$  è il carico cercato;

$\mu_i$  è il coefficiente di forma della copertura;

$q_{sk}$  è il valore di riferimento del carico neve al suolo riferito ad un periodo di ritorno di 50 anni.

$C_e$  è il coefficiente di esposizione che viene utilizzato per modificare il carico neve in funzione delle caratteristiche dell'area in cui sorge l'opera;

$C_t$  è il coefficiente termico;

$C_e = 1.0$  valido per topografia: Normale (Aree in cui non è presente una significativa rimozione di neve sulla costruzione prodotta dal vento, a causa del terreno, altre costruzioni o alberi).

$C_t = 1.0$

Il carico agisce in direzione verticale ed riferito alla proiezione orizzontale della superficie della copertura.

Il carico neve al suolo dipende dalle condizioni locali di clima e di esposizione considerata la variabilità delle precipitazioni nevose da zona a zona.

Per il calcolo di  $q_{sk}$  si è fatto riferimento alla seguente espressione :

$$q_{sk} = 60 \text{ daN/m}^2$$

valida per:

- Zona III (Agrigento, Avellino, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Carbonia-Iglesias, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Frosinone, Grosseto, L'Aquila, Latina, Lecce, Livorno, Matera, Medio Campidano, Messina, Napoli, Nuoro, Ogliastra, Olbia Tempio, Oristano, Palermo, Pisa, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Taranto, Terni, Trapani, Vibo Valentia, Viterbo);
- quota 'as' del suolo sul livello del mare  $\leq 200\text{m}$  .

L'altezza sul livello del mare della costruzione è di **7 mt** per cui il valore di riferimento del carico neve al suolo ( $q_{sk}$ ) è: **60.00 daN/m<sup>2</sup>**.

Si assume che la neve non sia impedita di scivolare.

Il tipo di copertura del fabbricato è : **Ad una falda**

con un angolo di **0** gradi sessagesimali.


Il coefficiente di forma  $\mu_1$  vale **0.80**.

La condizione di carico da considerare è una, la quale deve essere utilizzata per i casi di carico con e senza vento.

$$\mu_1 \cdot q_{sk} \cdot C_e \cdot C_t = 48.00 \text{ daN/m}^2$$


### 3.5 Elenco e Caratteristiche delle sezioni trasversali.

#### Tipologia N.1 (Sezione di Fondazione)

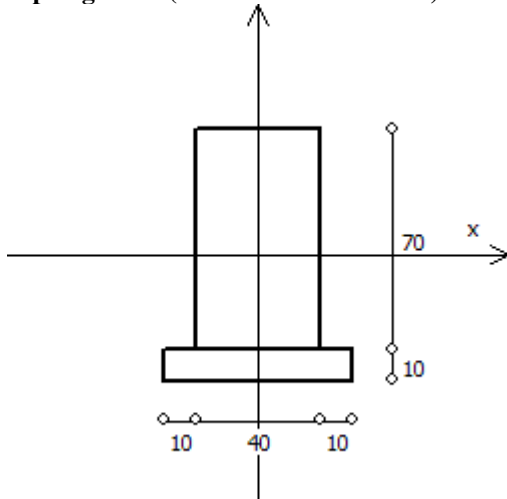


A	= 2800 cm <sup>2</sup>
Jx	= 1143333 cm <sup>4</sup>
Jy	= 373333 cm <sup>4</sup>
Jt	= 958293 cm <sup>4</sup>
Materiale	= C25/30
Peso	= 700 daN/ml

#### Tipologia N.2 (Sezione Rettangolare) - Trave SER

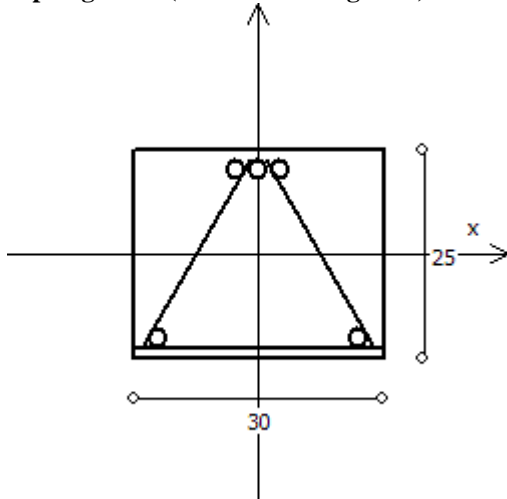

Nome tipologia	= S.E.R.
Copriferro superiore	= 50 mm
Copriferro laterale	= 30 mm
Copriferro inferiore	= 10 mm
Numero Martelli	= 0
Acciaio Barre	= B450C
Acciaio Piatto	= S355
Acciaio Reticolare	= B450C
Cls	= C25/30
Acciaio Pioli	= S355
Spessore Piatto	= 5 mm

**Tipologia N.4 (Sezione Rettangolare)**

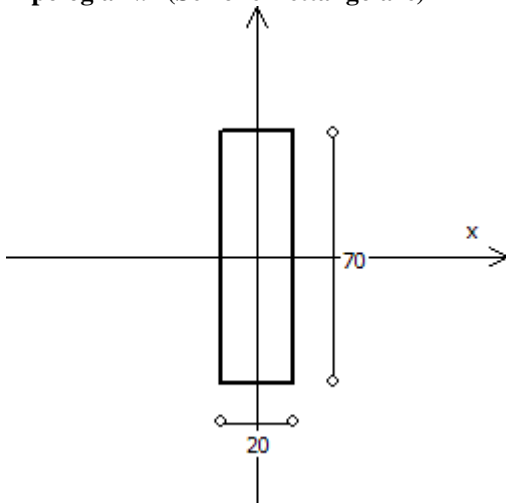

A = 1400 cm<sup>2</sup>  
 Jx = 571667 cm<sup>4</sup>  
 Jy = 46667 cm<sup>4</sup>  
 Jt = 153227 cm<sup>4</sup>  
 Materiale = C25/30  
 Peso = 350 daN/m

**3.6 Geometria Struttura.**

**3.6.1 Fili Fissi.**

Numero : numerazione del filo fisso.  
 Ascissa : coordinata X del filo fisso.  
 Ordinata : coordinata Y del filo fisso.  
 Angolo : angolo del filo fisso (in gradi);  
 Tipo : tipo del filo fisso.

Numero	Ascissa [cm]	Ordinata [cm]	Quota [cm]	Angolo [°]	Tipo
1	107.47	-416.37	0.00	0.00	7
2	419.72	-336.73	0.00	0.00	9
3	1152.84	-258.23	0.00	0.00	9
4	1756.03	-326.43	0.00	0.00	7
5	2080.56	-415.39	0.00	0.00	9
6	0.00	0.00	0.00	0.00	1
7	319.97	93.63	0.00	0.00	3
8	1158.75	183.81	0.00	0.00	3
9	1847.69	98.73	0.00	0.00	1
10	2190.00	0.36	0.00	0.00	3
11	623.46	151.77	0.00	0.00	2
12	685.13	-287.43	0.00	0.00	8
13	1579.50	149.20	0.00	0.00	3
14	1520.80	-285.30	0.00	0.00	9

**3.6.2 Caratteristiche dei nodi.**

I dati seguenti riportano tutte le caratteristiche relative ai nodi che definiscono la struttura ed in modo particolare:

Nodo : numerazione interna del nodo.  
 Coordinate : coordinate del nodo secondo il sistema di riferimento globale cartesiano.  
 Imp. : impalcato di appartenenza del nodo.



# RELAZIONE DI CALCOLO - Bruno Costruzione

Slave : nodo dipendente da un nodo MASTER definito nella tabella specifica;  
 Vincoli : eventuali vincoli esterni del nodo in ognuna delle 6 direzioni:  
 x : direzione X rispetto al sistema di riferimento globale;  
 y : direzione Y rispetto al sistema di riferimento globale;  
 z : direzione Z rispetto al sistema di riferimento globale;  
 Rx : rotazione attorno all'asse X del sistema di riferimento globale;  
 Ry : rotazione attorno all'asse Y del sistema di riferimento globale;  
 Rz : rotazione attorno all'asse Z del sistema di riferimento globale;

Inoltre:

np : non presenza di vincoli;  
 p : valore infinito della rigidità;  
 Kt : valore finito delle rigidità traslazionali da leggere nella tabella specifica;  
 Kr : valore finito delle rigidità rotazionali da leggere nella tabella specifica;

Masse Nodali:

M : valore della massa traslazionale  
 MIx : valore del momento d'inerzia della massa attorno all'asse X  
 MIy : valore del momento d'inerzia della massa attorno all'asse Y  
 MIz : valore del momento d'inerzia della massa attorno all'asse Z

Nodo	Coordinate [cm]			Impalcato	Slave	Vincoli						Masse Nodali			
	x	y	z			x	y	z	Rx	Ry	Rz	M [daNM]	MIx [daNM*cm <sup>2</sup> ]	MIy [daNM*cm <sup>2</sup> ]	MIz [daNM*cm <sup>2</sup> ]
1	107.5	- 416.4	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
2	419.7	- 336.7	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1152. 8	- 258.2	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1756. 0	- 326.4	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080. 6	- 415.4	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.0	0.0	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
7	320.0	93.6	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
8	1158. 8	183.8	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
9	1847. 7	98.7	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2190. 0	0.4	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
11	623.5	151.8	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
12	685.1	- 287.4	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
13	1579. 5	149.2	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
14	1520. 8	- 285.3	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
15	107.5	- 416.4	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
16	419.7	- 336.7	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
17	1152. 8	- 258.2	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
18	1756. 0	- 326.4	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2080. 6	- 415.4	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.0	0.0	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
21	320.0	93.6	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
22	1158. 8	183.8	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
23	1847. 7	98.7	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2190. 0	0.4	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
25	623.5	151.8	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
26	685.1	- 287.4	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00

RELAZIONE DI CALCOLO - Bruno Costruzione

27	1579.5	149.2	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
28	1520.8	-285.3	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.0	0.0	230.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
30	38.4	11.2	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
31	165.1	48.3	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
32	38.4	11.2	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
33	165.1	48.3	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
34	320.0	93.6	230.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
35	449.6	118.5	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
36	449.6	118.5	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
37	623.5	151.8	230.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
38	697.3	156.2	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
39	750.2	159.4	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
40	882.0	167.2	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
41	972.8	172.7	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
42	1104.6	180.6	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
43	697.3	156.2	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
44	750.2	159.4	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
45	882.0	167.2	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
46	972.8	172.7	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
47	1104.6	180.6	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
48	1158.8	183.8	230.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
49	1290.3	173.0	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
50	1290.3	173.0	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
51	185.5	-396.5	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
52	263.6	-376.5	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
53	341.7	-356.6	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
54	185.5	-396.5	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
55	263.6	-376.5	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
56	341.7	-356.6	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
57	107.5	-416.4	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
58	107.5	-416.4	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
59	419.7	-336.7	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
60	419.7	-336.7	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
61	86.0	-333.1	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
62	64.5	-249.8	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
63	43.0	-166.5	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
64	21.5	-83.3	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
65	86.0	-333.1	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
66	64.5	-249.8	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
67	43.0	-166.5	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
68	21.5	-83.3	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
69	0.0	0.0	153.3	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.0	0.0	76.7	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
71	508.2	-320.3	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
72	596.7	-303.9	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
73	508.2	-320.3	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
74	596.7	-	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00

RELAZIONE DI CALCOLO - Bruno Costruzione

		303.9													
75	685.1	- 287.4	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
76	685.1	- 287.4	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
77	778.7	- 281.6	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
78	872.2	- 275.7	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
79	965.8	- 269.9	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
80	1059.3	- 264.1	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
81	778.7	- 281.6	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
82	872.2	- 275.7	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
83	965.8	- 269.9	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
84	1059.3	- 264.1	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
85	1152.8	- 258.2	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
86	1152.8	- 258.2	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
87	1244.8	- 265.0	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
88	1336.8	- 271.8	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
89	1428.8	- 278.5	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
90	1244.8	- 265.0	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
91	1336.8	- 271.8	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
92	1428.8	- 278.5	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
93	1520.8	- 285.3	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
94	1520.8	- 285.3	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
95	1837.2	- 348.7	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
96	1918.3	- 370.9	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
97	1999.4	- 393.2	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
98	1837.2	- 348.7	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
99	1918.3	- 370.9	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
100	1999.4	- 393.2	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
101	1756.0	- 326.4	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
102	1756.0	- 326.4	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
103	2080.6	- 415.4	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
104	2080.6	- 415.4	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
105	1599.2	- 299.0	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
106	1677.6	- 312.7	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
107	1599.2	- 299.0	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
108	1677.6	- 312.7	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
109	2102.4	- 332.2	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
110	2124.3	- 249.1	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
111	2146.	-	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00

RELAZIONE DI CALCOLO - Bruno Costruzione

	2	165.9													
112	2168.1	-82.8	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2102.4	-332.2	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
114	2124.3	-249.1	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
115	2146.2	-165.9	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
116	2168.1	-82.8	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
117	2190.0	0.4	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
118	2190.0	0.4	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
119	101.7	29.8	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
120	242.5	71.0	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
121	101.7	29.8	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
122	242.5	71.0	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
123	320.0	93.6	153.3	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
124	320.0	93.6	76.7	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
125	384.8	106.1	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
126	536.5	135.1	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
127	384.8	106.1	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
128	536.5	135.1	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
129	623.5	151.8	153.3	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
130	623.5	151.8	76.7	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
131	816.1	163.3	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
132	1038.7	176.6	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
133	816.1	163.3	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
134	1038.7	176.6	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
135	1158.8	183.8	153.3	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
136	1158.8	183.8	76.7	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
137	1224.5	178.4	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
138	1386.7	165.1	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
139	1483.1	157.1	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
140	1224.5	178.4	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1386.7	165.1	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1483.1	157.1	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
143	1579.5	149.2	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
144	1579.5	149.2	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
145	1933.3	74.1	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
146	2018.8	49.5	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
147	2104.4	25.0	300.0	Imp.1	M1	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
148	1933.3	74.1	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
149	2018.8	49.5	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
150	2104.4	25.0	0.0	Fond.	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1847.7	98.7	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
152	1847.7	98.7	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
153	341.7	-356.6	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
154	341.7	-356.6	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
155	263.6	-	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00

RELAZIONE DI CALCOLO - Bruno Costruzione

		376.5													
156	263.6	- 376.5	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
157	185.5	- 396.5	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
158	185.5	- 396.5	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
159	64.5	- 249.8	75.1	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
160	64.5	- 249.8	150.2	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
161	64.5	- 249.8	225.3	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
162	86.0	- 333.1	225.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
163	86.0	- 333.1	150.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
164	86.0	- 333.1	75.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
165	96.7	- 374.7	87.5	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
166	21.5	-83.3	226.9	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
167	43.0	- 166.5	225.7	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21.5	-83.3	76.1	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21.5	-83.3	151.7	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
170	43.0	- 166.5	150.8	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
171	43.0	- 166.5	75.5	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
172	96.7	- 374.7	145.8	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
173	596.7	- 303.9	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
174	596.7	- 303.9	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
175	508.2	- 320.3	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
176	508.2	- 320.3	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
177	1059. 3	- 264.1	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
178	1059. 3	- 264.1	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
179	965.8	- 269.9	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
180	965.8	- 269.9	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
181	872.2	- 275.7	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
182	872.2	- 275.7	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
183	778.7	- 281.6	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
184	778.7	- 281.6	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1428. 8	- 278.5	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
186	1428. 8	- 278.5	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
187	1336. 8	- 271.8	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1336. 8	- 271.8	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1244. 8	- 265.0	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
190	1244. 8	- 265.0	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1999. 4	- 393.2	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
192	1999. 4	- 393.2	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
193	1918. 3	- 370.9	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00

RELAZIONE DI CALCOLO - Bruno Costruzione

194	1918.3	-370.9	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1837.2	-348.7	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
196	1837.2	-348.7	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
197	1677.6	-312.7	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
198	1677.6	-312.7	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1599.2	-299.0	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
200	1599.2	-299.0	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
201	2168.1	-82.8	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
202	2168.1	-82.8	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
203	2146.2	-165.9	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
204	2146.2	-165.9	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
205	2124.3	-249.1	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
206	2124.3	-249.1	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
207	2102.4	-332.2	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
208	2102.4	-332.2	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
209	38.4	11.2	76.7	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
210	38.4	11.2	153.3	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
211	38.4	11.2	230.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
212	101.7	29.8	230.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
213	165.1	48.3	230.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
214	165.1	48.3	153.3	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
215	165.1	48.3	76.7	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
216	242.5	71.0	76.7	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
217	242.5	71.0	153.3	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
218	242.5	71.0	227.8	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
219	449.6	118.5	230.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
220	449.6	118.5	153.3	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
221	449.6	118.5	76.7	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
222	384.8	106.1	230.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
223	536.5	135.1	76.7	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
224	536.5	135.1	153.3	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
225	536.5	135.1	227.8	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
226	697.3	156.2	230.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
227	697.3	156.2	153.3	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
228	697.3	156.2	76.7	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
229	750.2	159.4	76.7	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
230	750.2	159.4	153.3	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
231	750.2	159.4	230.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
232	816.1	163.3	230.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
233	882.0	167.2	230.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
234	882.0	167.2	153.3	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
235	882.0	167.2	76.7	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
236	972.8	172.7	76.7	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
237	972.8	172.7	153.3	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
238	972.8	172.7	230.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1038.7	176.6	230.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
240	1104.6	180.6	230.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1104.6	180.6	153.3	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
242	1104.6	180.6	76.7	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1290.3	173.0	230.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1290.3	173.0	153.3	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
245	1290.3	173.0	76.7	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00

246	1224.5	178.4	230.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
247	1483.1	157.1	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
248	1483.1	157.1	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
249	1386.7	165.1	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
250	1386.7	165.1	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
251	1338.5	169.0	215.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
252	1338.5	169.0	271.7	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1338.5	169.0	156.1	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
254	2104.4	25.0	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
255	2104.4	25.0	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
256	2018.8	49.5	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
257	2018.8	49.5	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
258	1933.3	74.1	200.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00
259	1933.3	74.1	100.0	Imp.1	-	np	np	np	np	np	np	0.00	0.00	0.00	0.00

Tabella dei Nodi Master:

Nodo	Tipo Nodo	Coordinate [cm]		
		x	y	z
M1	Impalcato Rigido	1159.90	-97.13	300.00

### 3.6.3 Caratteristiche delle aste.

La tabella seguente riporta tutte le caratteristiche relative alle aste della struttura ed in modo particolare la colonna:

- Asta : numerazione dell'asta
- Fili : fili fissi ai quali appartiene l'asta
- NI : nodo iniziale dell'asta
- NF : nodo finale dell'asta
- Tipo : funzione dell'asta
- Sez : sezione trasversale associata all'asta
- L : lunghezza teorica (nodo-nodo) dell'asta
- Imp. : impalcato di appartenenza dell'asta
- KwN : modulo di Winkler normale;
- KwT : modulo di Winkler tangenziale;

Asta	Fili	NI	NF	Tipo	Sez	L [cm]	Imp.	Kwn [daN/e m³]	Kwt [daN/e m³]	Vincoli interni												
										Estremo In.						Estremo Fin.						
										SpoX	SpoY	SpoZ	RotX	RotY	RotZ	SpoX	SpoY	SpoZ	RotX	RotY	RotZ	
1	1, 2	1	54	Trave Fond.	1	80.56	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	1, 2	54	55	Trave Fond.	1	80.56	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	1, 2	55	56	Trave Fond.	1	80.56	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4	1, 2	56	2	Trave Fond.	1	80.56	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1, 6	1	65	Trave Fond.	1	86.00	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1, 6	65	66	Trave Fond.	1	86.00	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	1, 6	66	67	Trave Fond.	1	86.00	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8	1, 6	67	68	Trave Fond.	1	86.00	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
9	1, 6	68	6	Trave Fond.	1	86.00	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
10	2, 12	2	73	Trave Fond.	1	89.98	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
11	2, 12	73	74	Trave Fond.	1	89.98	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
12	2, 12	74	12	Trave Fond.	1	89.98	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

RELAZIONE DI CALCOLO - Bruno Costruzione

13	3, 8	3	8	Trave Fond.	1	442.08	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
14	12, 3	12	81	Trave Fond.	1	93.72	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
15	12, 3	81	82	Trave Fond.	1	93.72	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
16	12, 3	82	83	Trave Fond.	1	93.72	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
17	12, 3	83	84	Trave Fond.	1	93.72	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
18	12, 3	84	3	Trave Fond.	1	93.72	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
19	3, 14	3	90	Trave Fond.	1	92.24	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
20	3, 14	90	91	Trave Fond.	1	92.24	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
21	3, 14	91	92	Trave Fond.	1	92.24	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
22	3, 14	92	14	Trave Fond.	1	92.24	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
23	4, 5	4	98	Trave Fond.	1	84.13	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
24	4, 5	98	99	Trave Fond.	1	84.13	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
25	4, 5	99	100	Trave Fond.	1	84.13	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
26	4, 5	100	5	Trave Fond.	1	84.13	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
27	14, 4	14	107	Trave Fond.	1	79.60	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
28	14, 4	107	108	Trave Fond.	1	79.60	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
29	14, 4	108	4	Trave Fond.	1	79.60	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
30	5, 10	5	113	Trave Fond.	1	85.98	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
31	5, 10	113	114	Trave Fond.	1	85.98	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
32	5, 10	114	115	Trave Fond.	1	85.98	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
33	5, 10	115	116	Trave Fond.	1	85.98	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
34	5, 10	116	10	Trave Fond.	1	85.98	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
35	6, 7	6	30	Trave Fond.	1	40.00	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
36	6, 7	30	121	Trave Fond.	1	66.00	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
37	6, 7	121	31	Trave Fond.	1	66.00	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
38	6, 7	31	122	Trave Fond.	1	80.69	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
39	6, 7	122	7	Trave Fond.	1	80.69	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
40	7, 11	7	127	Trave Fond.	1	66.00	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
41	7, 11	127	35	Trave Fond.	1	66.00	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
42	7, 11	35	128	Trave Fond.	1	88.50	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
43	7, 11	128	11	Trave Fond.	1	88.50	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
44	11, 8	11	38	Trave Fond.	1	74.00	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
45	11, 8	38	39	Trave Fond.	1	53.00	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
46	11, 8	39	133	Trave Fond.	1	66.00	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
47	11, 8	133	40	Trave Fond.	1	66.00	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
48	11, 8	40	41	Trave Fond.	1	91.00	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
49	11, 8	41	134	Trave Fond.	1	66.00	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
50	11, 8	134	42	Trave Fond.	1	66.00	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
51	11, 8	42	8	Trave Fond.	1	54.25	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
52	8, 13	8	140	Trave Fond.	1	66.00	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
53	8, 13	140	49	Trave Fond.	1	66.00	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
54	8, 13	49	141	Trave Fond.	1	96.72	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
55	8, 13	141	142	Trave Fond.	1	96.72	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
56	8, 13	142	13	Trave Fond.	1	96.72	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
57	9, 10	9	148	Trave Fond.	1	89.04	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
58	9, 10	148	149	Trave Fond.	1	89.04	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
59	9, 10	149	150	Trave Fond.	1	89.04	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
60	9, 10	150	10	Trave Fond.	1	89.04	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
61	13, 9	13	9	Trave Fond.	1	272.89	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
62	12, 11	12	11	Trave Fond.	1	443.51	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
63	14, 13	14	13	Trave Fond.	1	438.45	Fond.	5.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
64	3, 8	17	22	Trave Elev.	2	442.08	Imp.1	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
65	13, 9	27	23	Trave Elev.	4	272.89	Imp.1	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
66	12, 11	26	25	Trave Elev.	2	443.51	Imp.1	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
67	14, 13	28	27	Trave Elev.	2	438.45	Imp.1	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

3.6.4 Carichi distribuiti sugli elementi.

Carichi Globali Aste

- Asta : numero dell'asta come da paragrafo "Caratteristiche delle aste";
- Imp. : impalcato al quale appartiene l'asta;
- Fili : fili fissi ai quali appartiene l'asta;
- C.C. : condizione di carico come da paragrafo "Condizioni di carico valutate";
- DGlob : direzione dei carichi secondo il sistema di riferimento globale dell'asta;
- in : valore del carico distribuito relativo al nodo iniziale come da paragrafo "Caratteristiche delle aste";
- fin : valore del carico distribuito relativo al nodo finale come da paragrafo "Caratteristiche delle aste".

Asta	Imp.	Fili	C.C.	DGlob X [daN/m]		DGlob Y [daN/m]		DGlob Z [daN/m]	
				in.	fin.	in.	fin.	in.	fin.
1	Fond.	1, 2	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	-700.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	-120.00
2	Fond.	1, 2	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	-700.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	-120.00
3	Fond.	1, 2	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	-700.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	-120.00
4	Fond.	1, 2	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	-700.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	-120.00
5	Fond.	1, 6	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	-700.00







			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	-120.00
54	Fond.	8, 13	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	-700.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	-120.00
55	Fond.	8, 13	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	-700.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	-120.00
56	Fond.	8, 13	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	-700.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	-120.00
57	Fond.	9, 10	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	-700.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	-120.00
58	Fond.	9, 10	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	-700.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	-120.00
59	Fond.	9, 10	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	-700.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	-120.00
60	Fond.	9, 10	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	-700.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	-120.00
61	Fond.	13, 9	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	-700.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00	0.00	-60.00	-60.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00	0.00	-240.00	-240.00
62	Fond.	12, 11	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	-700.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00	0.00	-60.00	-60.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00	0.00	-240.00	-240.00
63	Fond.	14, 13	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	-700.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00	0.00	-60.00	-60.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00	0.00	-240.00	-240.00
64	Imp.1	3, 8	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00	0.00	-241.25	-211.15
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00	0.00	-82.50	-61.50
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00	0.00	-220.00	-164.00
			Neve	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.00	-5.28
65	Imp.1	13, 9	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00	0.00	-674.65	-771.40
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00	0.00	-436.74	-504.24
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00	0.00	-604.00	-784.00
			Neve	0.00	0.00	0.00	0.00	-72.48	-94.08
66	Imp.1	12, 11	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00	0.00	-234.80	-206.85
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00	0.00	-78.00	-58.50
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00	0.00	-208.00	-156.00
			Neve	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.56	-4.32
67	Imp.1	14, 13	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00	0.00	-236.95	-206.85
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00	0.00	-79.50	-58.50
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00	0.00	-212.00	-156.00
			Neve	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.04	-4.32

### Carichi Locali lineari in testa alle Pareti

Parete : numero della piastra come da paragrafo "Caratteristiche delle pareti";  
 Imp. : impalcato al quale appartiene la parete;  
 Fili : fili fissi ai quali appartiene la parete;  
 C.C. : condizione di carico come da paragrafo "Condizioni di carico valutate";  
 DLoc : direzione dei carichi secondo il sistema di riferimento locale della parete;

Parete	Imp.	Fili	C.C.	DLoc X [daN/m]		DLoc Y [daN/m]		DLoc Z [daN/m]	
				in.	fin.	in.	fin.	in.	fin.
1	Imp.1	1-2	Car. perm. G1 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Car. perm. G2 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Car. eserc. in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Imp.1	1-6	Car. perm. G1 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Car. perm. G2 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Car. eserc. in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Imp.1	2-12	Car. perm. G1 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Car. perm. G2 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RELAZIONE DI CALCOLO - Bruno Costruzione

			Car. eserc. in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4</b>	<b>Imp.1</b>	<b>12-3</b>	Car. perm. G1 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Car. perm. G2 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Car. eserc. in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5</b>	<b>Imp.1</b>	<b>3-14</b>	Car. perm. G1 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Car. perm. G2 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Car. eserc. in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>6</b>	<b>Imp.1</b>	<b>4-5</b>	Car. perm. G1 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Car. perm. G2 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Car. eserc. in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7</b>	<b>Imp.1</b>	<b>14-4</b>	Car. perm. G1 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Car. perm. G2 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Car. eserc. in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8</b>	<b>Imp.1</b>	<b>5-10</b>	Car. perm. G1 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Car. perm. G2 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Car. eserc. in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9</b>	<b>Imp.1</b>	<b>6-7</b>	Car. perm. G1 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Car. perm. G2 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Car. eserc. in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10</b>	<b>Imp.1</b>	<b>7-11</b>	Car. perm. G1 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Car. perm. G2 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Car. eserc. in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11</b>	<b>Imp.1</b>	<b>11-8</b>	Car. perm. G1 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Car. perm. G2 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Car. eserc. in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12</b>	<b>Imp.1</b>	<b>8-13</b>	Car. perm. G1 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Car. perm. G2 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Car. eserc. in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13</b>	<b>Imp.1</b>	<b>9-10</b>	Car. perm. G1 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Car. perm. G2 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Car. eserc. in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Carichi Locali distribuiti sulle Pareti**

Parete : numero della piastra come da paragrafo "Caratteristiche delle pareti";  
 Imp. : impalcato al quale appartiene la parete;  
 Fili : fili fissi ai quali appartiene la parete;  
 C.C. : condizione di carico come da paragrafo "Condizioni di carico valutate";  
 DLoc : direzione dei carichi secondo il sistema di riferimento locale della parete;

<b>Parete</b>	<b>Imp.</b>	<b>Fili</b>	<b>C.C.</b>	<b>DLoc X [daN/m<sup>2</sup>]</b>	<b>DLoc Y [daN/m<sup>2</sup>]</b>	<b>DLoc Z [daN/m<sup>2</sup>]</b>
<b>1</b>	<b>Imp.1</b>	<b>1-2</b>	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>Imp.1</b>	<b>1-6</b>	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>Imp.1</b>	<b>2-12</b>	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00
<b>4</b>	<b>Imp.1</b>	<b>12-3</b>	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00
<b>5</b>	<b>Imp.1</b>	<b>3-14</b>	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00
<b>6</b>	<b>Imp.1</b>	<b>4-5</b>	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00
<b>7</b>	<b>Imp.1</b>	<b>14-4</b>	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00
<b>8</b>	<b>Imp.1</b>	<b>5-10</b>	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00
<b>9</b>	<b>Imp.1</b>	<b>6-7</b>	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00
<b>10</b>	<b>Imp.1</b>	<b>7-11</b>	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00

RELAZIONE DI CALCOLO - Bruno Costruzione

11	Imp.1	11-8	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00
12	Imp.1	8-13	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00
13	Imp.1	9-10	Car. Perm. G1	0.00	0.00	0.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00

**Carichi Globali lineari in testa alle Pareti**

- Parete : numero della piastra come da paragrafo "Caratteristiche delle pareti";  
 Imp. : impalcato al quale appartiene la parete;  
 Fili : fili fissi ai quali appartiene la parete;  
 C.C. : condizione di carico come da paragrafo "Condizioni di carico valutate";  
 DGlob : direzione dei carichi secondo il sistema di riferimento globali della parete;

Parete	Imp.	Fili	C.C.	DGlob X [daN/m]		DGlob Y [daN/m]		DGlob Z [daN/m]	
				in.	fin.	in.	fin.	in.	fin.
1	Imp.1	1-2	Car. perm. G1 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-393.45	0.00
			Car. perm. G2 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-304.50	0.00
			Car. eserc. in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-812.00	0.00
			Neve	0.00	0.00	0.00	0.00	-87.84	0.00
2	Imp.1	1-6	Car. perm. G1 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Car. perm. G2 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00
			Car. eserc. in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Neve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Imp.1	2-12	Car. perm. G1 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-430.00	0.00
			Car. perm. G2 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-330.00	0.00
			Car. eserc. in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-880.00	0.00
			Neve	0.00	0.00	0.00	0.00	-96.00	0.00
4	Imp.1	12-3	Car. perm. G1 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-432.15	0.00
			Car. perm. G2 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-331.50	0.00
			Car. eserc. in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-884.00	0.00
			Neve	0.00	0.00	0.00	0.00	-96.48	0.00
5	Imp.1	3-14	Car. perm. G1 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-430.00	0.00
			Car. perm. G2 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-330.00	0.00
			Car. eserc. in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-880.00	0.00
			Neve	0.00	0.00	0.00	0.00	-96.00	0.00
6	Imp.1	4-5	Car. perm. G1 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-419.25	0.00
			Car. perm. G2 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-322.50	0.00
			Car. eserc. in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-860.00	0.00
			Neve	0.00	0.00	0.00	0.00	-93.60	0.00
7	Imp.1	14-4	Car. perm. G1 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-427.85	0.00
			Car. perm. G2 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-328.50	0.00
			Car. eserc. in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-876.00	0.00
			Neve	0.00	0.00	0.00	0.00	-95.52	0.00
8	Imp.1	5-10	Car. perm. G1 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Car. perm. G2 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00
			Car. eserc. in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Neve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Imp.1	6-7	Car. perm. G1 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Car. perm. G2 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00
			Car. eserc. in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Neve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Imp.1	7-11	Car. perm. G1 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-423.55	0.00
			Car. perm. G2 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-495.50	0.00
			Car. eserc. in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-788.00	0.00
			Neve	0.00	0.00	0.00	0.00	-94.56	0.00
11	Imp.1	11-8	Car. perm. G1 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-410.65	0.00
			Car. perm. G2 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-486.50	0.00
			Car. eserc. in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-764.00	0.00
			Neve	0.00	0.00	0.00	0.00	-91.68	0.00
12	Imp.1	8-13	Car. perm. G1 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-397.75	0.00
			Car. perm. G2 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-477.50	0.00
			Car. eserc. in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-740.00	0.00
			Neve	0.00	0.00	0.00	0.00	-88.80	0.00
13	Imp.1	9-10	Car. perm. G1 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-423.55	0.00
			Car. perm. G2 in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-495.50	0.00
			Car. eserc. in Testa	0.00	0.00	0.00	0.00	-788.00	0.00
			Neve	0.00	0.00	0.00	0.00	-94.56	0.00

**Carichi Globali distribuiti sulle Pareti**

Parete : numero della piastra come da paragrafo "Caratteristiche delle pareti";  
 Imp. : impalcato al quale appartiene la parete;  
 Fili : fili fissi ai quali appartiene la parete;  
 C.C. : condizione di carico come da paragrafo "Condizioni di carico valutate";  
 DGlob : direzione dei carichi secondo il sistema di riferimento globale della parete;

Parete	Imp.	Fili	C.C.	DGlob X [daN/m <sup>2</sup> ]	DGlob Y [daN/m <sup>2</sup> ]	DGlob Z [daN/m <sup>2</sup> ]
1	Imp.1	1-2	Car. Perm. G1	0.00	0.00	-500.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00
2	Imp.1	1-6	Car. Perm. G1	0.00	0.00	-500.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00
3	Imp.1	2-12	Car. Perm. G1	0.00	0.00	-500.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00
4	Imp.1	12-3	Car. Perm. G1	0.00	0.00	-500.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00
5	Imp.1	3-14	Car. Perm. G1	0.00	0.00	-500.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00
6	Imp.1	4-5	Car. Perm. G1	0.00	0.00	-500.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00
7	Imp.1	14-4	Car. Perm. G1	0.00	0.00	-500.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00
8	Imp.1	5-10	Car. Perm. G1	0.00	0.00	-500.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00
9	Imp.1	6-7	Car. Perm. G1	0.00	0.00	-500.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00
10	Imp.1	7-11	Car. Perm. G1	0.00	0.00	-500.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00
11	Imp.1	11-8	Car. Perm. G1	0.00	0.00	-500.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00
12	Imp.1	8-13	Car. Perm. G1	0.00	0.00	-500.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00
13	Imp.1	9-10	Car. Perm. G1	0.00	0.00	-500.00
			Car. Perm. G2	0.00	0.00	0.00
			Car. Eserc.	0.00	0.00	0.00

**3.6.5 Carichi termici sugli elementi.**

**Aste**

Asta : numero dell'asta come da 3.5.2  
 Imp. : impalcato al quale appartiene l'asta  
 Fili : fili fissi ai quali appartiene l'asta  
 $\Delta t$  : delta termico costante applicato all'elemento.  
 $\Delta t_{XY}$  : delta termico a farfalla nel piano XY applicato all'elemento.  
 $h_{XY}$  : altezza di riferimento del delta termico nel piano XY applicato all'elemento.  
 $\Delta t_{XZ}$  : delta termico a farfalla nel piano XZ applicato all'elemento.  
 $h_{XZ}$  : altezza di riferimento del delta termico nel piano XZ applicato all'elemento.

Asta	Imp.	Fili	$\Delta t$ [°C]	$\Delta t_{XY}$ [°C]	$h_{XY}$ [cm]	$\Delta t_{XZ}$ [°C]	$h_{XZ}$ [cm]
1	Fond.	1, 2	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
2	Fond.	1, 2	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
3	Fond.	1, 2	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
4	Fond.	1, 2	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0

5	Fond.	1, 6	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
6	Fond.	1, 6	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
7	Fond.	1, 6	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
8	Fond.	1, 6	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
9	Fond.	1, 6	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
10	Fond.	2, 12	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
11	Fond.	2, 12	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
12	Fond.	2, 12	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
13	Fond.	3, 8	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
14	Fond.	12, 3	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
15	Fond.	12, 3	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
16	Fond.	12, 3	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
17	Fond.	12, 3	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
18	Fond.	12, 3	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
19	Fond.	3, 14	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
20	Fond.	3, 14	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
21	Fond.	3, 14	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
22	Fond.	3, 14	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
23	Fond.	4, 5	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
24	Fond.	4, 5	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
25	Fond.	4, 5	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
26	Fond.	4, 5	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
27	Fond.	14, 4	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
28	Fond.	14, 4	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
29	Fond.	14, 4	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
30	Fond.	5, 10	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
31	Fond.	5, 10	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
32	Fond.	5, 10	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
33	Fond.	5, 10	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
34	Fond.	5, 10	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
35	Fond.	6, 7	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
36	Fond.	6, 7	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
37	Fond.	6, 7	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
38	Fond.	6, 7	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
39	Fond.	6, 7	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
40	Fond.	7, 11	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
41	Fond.	7, 11	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
42	Fond.	7, 11	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
43	Fond.	7, 11	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
44	Fond.	11, 8	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
45	Fond.	11, 8	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
46	Fond.	11, 8	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
47	Fond.	11, 8	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
48	Fond.	11, 8	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
49	Fond.	11, 8	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
50	Fond.	11, 8	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
51	Fond.	11, 8	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
52	Fond.	8, 13	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
53	Fond.	8, 13	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
54	Fond.	8, 13	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
55	Fond.	8, 13	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
56	Fond.	8, 13	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
57	Fond.	9, 10	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
58	Fond.	9, 10	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
59	Fond.	9, 10	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
60	Fond.	9, 10	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
61	Fond.	13, 9	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
62	Fond.	12, 11	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
63	Fond.	14, 13	10.0	0.0	40.0	0.0	80.0
64	Imp.1	3, 8	15.0	0.0	30.0	0.0	25.0
65	Imp.1	13, 9	15.0	0.0	20.0	0.0	70.0
66	Imp.1	12, 11	15.0	0.0	30.0	0.0	25.0
67	Imp.1	14, 13	15.0	0.0	30.0	0.0	25.0

**Pareti**

- Parete : numero della parete
- Imp. : impalcato al quale appartiene la parete
- Fili : fili fissi ai quali appartiene la parete
- Δt : salto termico applicato all'elemento.

Parete	Imp.	Fili	$\Delta t$ [°C]
1	Imp.1	1-2	15.0
2	Imp.1	1-6	15.0
3	Imp.1	2-12	15.0
4	Imp.1	12-3	15.0
5	Imp.1	3-14	15.0
6	Imp.1	4-5	15.0
7	Imp.1	14-4	15.0
8	Imp.1	5-10	15.0
9	Imp.1	6-7	15.0
10	Imp.1	7-11	15.0
11	Imp.1	11-8	15.0
12	Imp.1	8-13	15.0
13	Imp.1	9-10	15.0

## 4 Risultati di Calcolo.

### 4.1 Tensioni sul Terreno.

I dati seguenti riportano i valori delle tensioni esercitate dalla fondazione sul terreno.

Asta/Piastra : numerazione interna dell'asta/piastra.

X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo l'asse dell'asta/piastra.

Comb : combinazione di appartenenza del valore considerato nell'involuppo.

Tensioni ( $\sigma_T$ ) : valore della tensione dovuta alla pressione dell'asta/piastra di fondazione:

Tabella 1.I

Tensioni Terreno									
				SLV		SLD		SLE	
				A1	A1	Caratt.	Freq.	Q. Perm.	
Asta	Imp.	Fili	X [cm]	$\sigma_t$ [daN/cm <sup>2</sup> ]	$\sigma_t$ [daN/cm <sup>2</sup> ]	$\sigma_t$ [daN/cm <sup>2</sup> ]	$\sigma_t$ [daN/cm <sup>2</sup> ]	$\sigma_t$ [daN/cm <sup>2</sup> ]	
1	Fond.	1-2	0.00	0.97(34)	0.73(34)	0.35(22)	0.27(4)	0.21(1)	
			40.28	0.94(34)	0.72(34)	0.36(22)	0.29(4)	0.23(1)	
			80.56	0.92(34)	0.70(34)	0.36(22)	0.30(4)	0.26(1)	
2	Fond.	1-2	0.00	0.92(34)	0.70(34)	0.36(21)	0.30(4)	0.26(1)	
			40.28	0.89(34)	0.69(34)	0.37(21)	0.32(4)	0.28(1)	
			80.56	0.86(34)	0.68(34)	0.39(21)	0.33(4)	0.31(1)	
3	Fond.	1-2	0.00	0.86(34)	0.68(34)	0.39(21)	0.33(1)	0.31(1)	
			40.28	0.83(34)	0.66(34)	0.40(21)	0.34(1)	0.33(1)	
			80.56	0.81(34)	0.65(34)	0.41(21)	0.37(1)	0.35(1)	
4	Fond.	1-2	0.00	0.81(34)	0.65(34)	0.41(5)	0.37(3)	0.35(1)	
			40.28	0.78(34)	0.64(34)	0.44(5)	0.39(3)	0.38(1)	
			80.56	0.75(34)	0.62(34)	0.47(5)	0.41(3)	0.40(1)	
5	Fond.	1-6	0.00	0.97(34)	0.73(34)	0.35(22)	0.27(4)	0.21(1)	
			43.00	0.91(34)	0.70(34)	0.37(22)	0.30(4)	0.23(1)	
			86.00	0.85(34)	0.66(34)	0.39(22)	0.32(4)	0.26(1)	
6	Fond.	1-6	0.00	0.85(34)	0.66(34)	0.39(22)	0.32(4)	0.26(1)	
			43.00	0.79(34)	0.63(34)	0.41(22)	0.34(4)	0.28(1)	
			86.00	0.74(34)	0.59(34)	0.43(22)	0.36(4)	0.29(1)	
7	Fond.	1-6	0.00	0.74(5)	0.59(34)	0.43(22)	0.36(4)	0.29(1)	
			43.00	0.68(5)	0.56(34)	0.45(22)	0.38(4)	0.31(1)	
			86.00	0.65(5)	0.52(34)	0.47(22)	0.40(4)	0.33(1)	
8	Fond.	1-6	0.00	0.65(5)	0.52(5)	0.47(22)	0.40(4)	0.33(1)	
			43.00	0.69(5)	0.49(5)	0.49(22)	0.42(4)	0.35(1)	
			86.00	0.72(5)	0.52(5)	0.52(22)	0.44(4)	0.37(1)	
9	Fond.	1-6	0.00	0.72(5)	0.52(5)	0.52(22)	0.44(4)	0.37(1)	
			43.00	0.75(5)	0.54(5)	0.54(22)	0.46(4)	0.39(1)	
			86.00	0.79(5)	0.57(5)	0.57(22)	0.49(4)	0.41(1)	
10	Fond.	2-12	0.00	0.75(34)	0.62(34)	0.47(5)	0.41(3)	0.40(1)	
			44.99	0.73(34)	0.61(34)	0.49(5)	0.44(3)	0.42(1)	
			89.98	0.71(34)	0.60(34)	0.52(5)	0.46(3)	0.43(1)	
11	Fond.	2-12	0.00	0.71(2)	0.60(34)	0.52(5)	0.46(3)	0.43(1)	
			44.99	0.73(2)	0.59(34)	0.54(5)	0.48(3)	0.45(1)	
			89.98	0.76(2)	0.58(34)	0.56(5)	0.49(3)	0.46(1)	
12	Fond.	2-12	0.00	0.76(2)	0.58(2)	0.56(5)	0.49(3)	0.46(1)	
			44.99	0.78(2)	0.57(2)	0.57(5)	0.51(3)	0.47(1)	



			89.98	0.80(2)	0.58(2)	0.59(5)	0.52(3)	0.49(1)
<b>13</b>	Fond.	3-8	0.00	0.87(3)	0.63(3)	0.64(21)	0.57(1)	0.53(1)
			221.04	0.73(3)	0.54(3)	0.54(21)	0.49(1)	0.48(1)
			442.08	0.78(3)	0.57(3)	0.58(21)	0.54(1)	0.53(1)
<b>14</b>	Fond.	12-3	0.00	0.80(2)	0.58(2)	0.59(5)	0.52(3)	0.49(1)
			46.86	0.82(2)	0.59(2)	0.60(5)	0.53(3)	0.49(1)
			93.72	0.83(2)	0.60(2)	0.61(5)	0.54(3)	0.50(1)
<b>15</b>	Fond.	12-3	0.00	0.83(2)	0.60(2)	0.61(5)	0.54(3)	0.50(1)
			46.86	0.84(2)	0.61(2)	0.61(5)	0.54(3)	0.50(1)
			93.72	0.84(2)	0.61(2)	0.62(5)	0.55(3)	0.50(1)
<b>16</b>	Fond.	12-3	0.00	0.84(2)	0.61(2)	0.62(5)	0.55(3)	0.50(1)
			46.86	0.85(2)	0.62(2)	0.62(5)	0.55(3)	0.51(1)
			93.72	0.86(2)	0.62(2)	0.63(5)	0.56(3)	0.51(1)
<b>17</b>	Fond.	12-3	0.00	0.86(2)	0.62(2)	0.63(5)	0.56(3)	0.51(1)
			46.86	0.86(2)	0.63(2)	0.63(5)	0.56(3)	0.52(1)
			93.72	0.87(2)	0.63(2)	0.64(5)	0.57(3)	0.52(1)
<b>18</b>	Fond.	12-3	0.00	0.87(2)	0.63(2)	0.64(5)	0.57(3)	0.52(1)
			46.86	0.87(2)	0.63(2)	0.64(5)	0.57(3)	0.52(1)
			93.72	0.87(2)	0.63(2)	0.64(5)	0.57(3)	0.52(1)
<b>19</b>	Fond.	3-14	0.00	0.87(2)	0.63(2)	0.64(5)	0.57(3)	0.53(1)
			46.12	0.87(2)	0.63(2)	0.64(5)	0.57(3)	0.52(1)
			92.24	0.86(2)	0.63(2)	0.63(5)	0.57(3)	0.52(1)
<b>20</b>	Fond.	3-14	0.00	0.86(2)	0.63(2)	0.63(5)	0.57(3)	0.52(1)
			46.12	0.86(2)	0.62(2)	0.63(5)	0.56(3)	0.52(1)
			92.24	0.85(2)	0.62(2)	0.62(5)	0.55(3)	0.51(1)
<b>21</b>	Fond.	3-14	0.00	0.85(2)	0.62(2)	0.62(5)	0.55(3)	0.51(1)
			46.12	0.84(2)	0.61(2)	0.61(5)	0.55(3)	0.51(1)
			92.24	0.83(2)	0.60(2)	0.61(5)	0.54(3)	0.50(1)
<b>22</b>	Fond.	3-14	0.00	0.83(2)	0.60(2)	0.61(5)	0.54(3)	0.50(1)
			46.12	0.81(2)	0.59(2)	0.60(5)	0.53(3)	0.49(1)
			92.24	0.80(2)	0.58(2)	0.59(5)	0.52(3)	0.49(1)
<b>23</b>	Fond.	4-5	0.00	0.77(29)	0.63(29)	0.49(21)	0.43(1)	0.42(1)
			42.06	0.80(29)	0.65(29)	0.45(21)	0.41(1)	0.39(1)
			84.13	0.83(29)	0.66(29)	0.43(21)	0.38(1)	0.37(1)
<b>24</b>	Fond.	4-5	0.00	0.83(29)	0.66(29)	0.43(21)	0.38(4)	0.37(1)
			42.06	0.87(29)	0.68(29)	0.41(21)	0.36(4)	0.34(1)
			84.13	0.90(29)	0.69(29)	0.40(21)	0.34(4)	0.31(1)
<b>25</b>	Fond.	4-5	0.00	0.90(29)	0.69(29)	0.40(22)	0.34(4)	0.31(1)
			42.06	0.94(29)	0.71(29)	0.39(22)	0.33(4)	0.29(1)
			84.13	0.97(29)	0.73(29)	0.37(22)	0.31(4)	0.26(1)
<b>26</b>	Fond.	4-5	0.00	0.97(29)	0.73(29)	0.37(22)	0.31(4)	0.26(1)
			42.06	1.01(29)	0.75(29)	0.37(22)	0.29(4)	0.23(1)
			84.13	1.04(29) *	0.76(29) *	0.35(22)	0.27(4)	0.21(1)
<b>27</b>	Fond.	14-4	0.00	0.80(2)	0.58(29)	0.59(5)	0.52(3)	0.49(1)
			39.80	0.78(2)	0.58(29)	0.57(5)	0.51(3)	0.48(1)
			79.60	0.76(2)	0.59(29)	0.56(5)	0.50(3)	0.47(1)
<b>28</b>	Fond.	14-4	0.00	0.76(29)	0.59(29)	0.56(5)	0.50(3)	0.47(1)
			39.80	0.74(29)	0.60(29)	0.55(5)	0.48(3)	0.46(1)
			79.60	0.73(29)	0.61(29)	0.53(5)	0.47(3)	0.45(1)
<b>29</b>	Fond.	14-4	0.00	0.73(29)	0.61(29)	0.53(5)	0.47(1)	0.45(1)
			39.80	0.75(29)	0.62(29)	0.51(5)	0.45(1)	0.43(1)
			79.60	0.77(29)	0.63(29)	0.49(5)	0.43(1)	0.42(1)
<b>30</b>	Fond.	5-10	0.00	1.04(29) *	0.76(29) *	0.35(22)	0.27(4)	0.21(1)
			42.99	0.98(29)	0.73(29)	0.39(22)	0.30(4)	0.24(1)
			85.98	0.92(29)	0.70(29)	0.42(22)	0.34(4)	0.27(1)
<b>31</b>	Fond.	5-10	0.00	0.92(29)	0.70(29)	0.42(22)	0.34(4)	0.27(1)
			42.99	0.86(29)	0.67(29)	0.44(22)	0.36(4)	0.30(1)
			85.98	0.80(29)	0.65(29)	0.47(22)	0.39(4)	0.33(1)
<b>32</b>	Fond.	5-10	0.00	0.80(5)	0.65(29)	0.47(22)	0.39(4)	0.33(1)
			42.99	0.74(5)	0.62(29)	0.50(22)	0.42(4)	0.36(1)
			85.98	0.73(5)	0.59(29)	0.53(22)	0.45(4)	0.39(1)
<b>33</b>	Fond.	5-10	0.00	0.73(5)	0.59(5)	0.53(22)	0.45(4)	0.39(1)
			42.99	0.78(5)	0.56(5)	0.56(22)	0.48(4)	0.42(1)
			85.98	0.82(5)	0.59(5)	0.59(22)	0.51(4)	0.45(1)
<b>34</b>	Fond.	5-10	0.00	0.82(5)	0.59(5)	0.59(22)	0.51(4)	0.45(1)
			42.99	0.86(5)	0.62(5)	0.63(22)	0.54(4)	0.48(1)
			85.98	0.91(5)	0.65(5)	0.66(22)	0.58(4)	0.51(1)
<b>35</b>	Fond.	6-7	0.00	0.79(5)	0.57(5)	0.57(22)	0.49(4)	0.41(1)
			20.00	0.77(5)	0.56(5)	0.56(22)	0.48(4)	0.41(1)
			40.00	0.75(5)	0.55(5)	0.55(22)	0.48(4)	0.41(1)
<b>36</b>	Fond.	6-7	0.00	0.75(5)	0.55(5)	0.55(22)	0.48(4)	0.41(1)
			33.00	0.72(5)	0.52(5)	0.53(22)	0.47(4)	0.42(1)

RELAZIONE DI CALCOLO - Bruno Costruzione

			66.00	0.69(5)	0.50(5)	0.51(22)	0.46(4)	0.42(1)
<b>37</b>	Fond.	6-7	0.00	0.69(3)	0.50(17)	0.51(21)	0.46(4)	0.42(1)
			33.00	0.66(3)	0.49(17)	0.49(21)	0.45(4)	0.42(1)
			66.00	0.65(3)	0.49(17)	0.48(21)	0.45(4)	0.43(1)
<b>38</b>	Fond.	6-7	0.00	0.65(3)	0.49(17)	0.48(21)	0.45(1)	0.43(1)
			40.35	0.65(3)	0.49(17)	0.48(21)	0.45(1)	0.44(1)
			80.69	0.65(3)	0.50(17)	0.48(21)	0.45(1)	0.45(1)
<b>39</b>	Fond.	6-7	0.00	0.65(2)	0.50(17)	0.48(5)	0.45(3)	0.45(1)
			40.35	0.67(2)	0.52(17)	0.50(5)	0.46(3)	0.46(1)
			80.69	0.69(2)	0.53(17)	0.51(5)	0.48(3)	0.47(1)
<b>40</b>	Fond.	7-11	0.00	0.69(2)	0.53(17)	0.51(5)	0.48(3)	0.47(1)
			33.00	0.70(2)	0.53(17)	0.52(5)	0.48(3)	0.47(1)
			66.00	0.71(2)	0.53(17)	0.53(5)	0.49(3)	0.47(1)
<b>41</b>	Fond.	7-11	0.00	0.71(2)	0.53(17)	0.53(5)	0.49(3)	0.47(1)
			33.00	0.72(2)	0.54(17)	0.53(5)	0.49(3)	0.48(1)
			66.00	0.73(2)	0.54(17)	0.54(5)	0.49(3)	0.48(1)
<b>42</b>	Fond.	7-11	0.00	0.73(2)	0.54(17)	0.54(5)	0.49(1)	0.48(1)
			44.25	0.74(2)	0.55(17)	0.55(5)	0.50(1)	0.49(1)
			88.50	0.75(2)	0.56(17)	0.56(5)	0.51(1)	0.50(1)
<b>43</b>	Fond.	7-11	0.00	0.75(2)	0.56(2)	0.56(5)	0.51(3)	0.50(1)
			44.25	0.77(2)	0.56(2)	0.57(5)	0.52(3)	0.51(1)
			88.50	0.78(2)	0.58(2)	0.58(5)	0.53(3)	0.52(1)
<b>44</b>	Fond.	11-8	0.00	0.78(2)	0.58(2)	0.58(5)	0.53(3)	0.52(1)
			37.00	0.79(2)	0.58(2)	0.58(5)	0.53(3)	0.52(1)
			74.00	0.79(2)	0.58(2)	0.58(5)	0.53(3)	0.52(1)
<b>45</b>	Fond.	11-8	0.00	0.79(2)	0.58(2)	0.58(5)	0.53(3)	0.52(1)
			26.50	0.78(2)	0.58(2)	0.58(5)	0.53(3)	0.52(1)
			53.00	0.78(2)	0.57(2)	0.58(5)	0.53(3)	0.52(1)
<b>46</b>	Fond.	11-8	0.00	0.78(2)	0.57(2)	0.58(5)	0.53(1)	0.52(1)
			33.00	0.78(2)	0.57(2)	0.58(5)	0.53(1)	0.52(1)
			66.00	0.78(2)	0.57(2)	0.57(5)	0.52(1)	0.51(1)
<b>47</b>	Fond.	11-8	0.00	0.78(2)	0.57(2)	0.57(5)	0.52(1)	0.51(1)
			33.00	0.78(2)	0.57(2)	0.57(5)	0.52(1)	0.51(1)
			66.00	0.78(2)	0.57(2)	0.57(5)	0.52(1)	0.51(1)
<b>48</b>	Fond.	11-8	0.00	0.78(2)	0.57(2)	0.57(5)	0.52(1)	0.51(1)
			45.50	0.78(2)	0.57(2)	0.57(5)	0.52(1)	0.51(1)
			91.00	0.78(2)	0.57(2)	0.57(5)	0.53(1)	0.51(1)
<b>49</b>	Fond.	11-8	0.00	0.78(2)	0.57(2)	0.57(5)	0.53(1)	0.51(1)
			33.00	0.77(2)	0.57(2)	0.57(5)	0.53(1)	0.52(1)
			66.00	0.77(2)	0.57(2)	0.57(5)	0.53(1)	0.52(1)
<b>50</b>	Fond.	11-8	0.00	0.77(3)	0.57(3)	0.57(21)	0.53(1)	0.52(1)
			33.00	0.77(3)	0.57(3)	0.57(21)	0.53(1)	0.52(1)
			66.00	0.78(3)	0.57(3)	0.58(21)	0.53(1)	0.52(1)
<b>51</b>	Fond.	11-8	0.00	0.78(3)	0.57(3)	0.58(21)	0.53(1)	0.52(1)
			27.12	0.78(3)	0.57(3)	0.58(21)	0.54(1)	0.52(1)
			54.25	0.78(3)	0.57(3)	0.58(21)	0.54(1)	0.53(1)
<b>52</b>	Fond.	8-13	0.00	0.78(2)	0.57(2)	0.58(5)	0.54(1)	0.53(1)
			33.00	0.79(2)	0.58(2)	0.58(5)	0.54(1)	0.53(1)
			66.00	0.79(2)	0.58(2)	0.59(5)	0.54(1)	0.53(1)
<b>53</b>	Fond.	8-13	0.00	0.79(2)	0.58(2)	0.59(5)	0.54(1)	0.53(1)
			33.00	0.80(2)	0.58(2)	0.59(5)	0.54(1)	0.53(1)
			66.00	0.80(2)	0.59(2)	0.59(5)	0.54(1)	0.53(1)
<b>54</b>	Fond.	8-13	0.00	0.80(3)	0.59(3)	0.59(21)	0.54(1)	0.53(1)
			48.36	0.79(3)	0.58(3)	0.59(21)	0.54(1)	0.53(1)
			96.72	0.79(3)	0.58(3)	0.59(21)	0.54(1)	0.52(1)
<b>55</b>	Fond.	8-13	0.00	0.79(3)	0.58(3)	0.59(21)	0.54(1)	0.52(1)
			48.36	0.80(3)	0.58(3)	0.59(21)	0.53(1)	0.52(1)
			96.72	0.80(3)	0.58(3)	0.59(21)	0.53(1)	0.51(1)
<b>56</b>	Fond.	8-13	0.00	0.80(3)	0.58(3)	0.59(21)	0.53(1)	0.51(1)
			48.36	0.79(3)	0.58(3)	0.58(21)	0.52(1)	0.51(1)
			96.72	0.78(3)	0.57(3)	0.58(21)	0.52(1)	0.51(1)
<b>57</b>	Fond.	9-10	0.00	0.94(39)	0.68(2)	0.69(5) *	0.63(1) *	0.60(1) *
			44.52	0.93(39)	0.67(2)	0.68(5)	0.62(1)	0.60(1) *
			89.04	0.90(39)	0.65(2)	0.66(5)	0.60(1)	0.59(1)
<b>58</b>	Fond.	9-10	0.00	0.90(3)	0.65(3)	0.66(21)	0.60(4)	0.59(1)
			44.52	0.86(3)	0.63(3)	0.64(21)	0.59(4)	0.58(1)
			89.04	0.87(3)	0.63(3)	0.64(21)	0.58(4)	0.56(1)
<b>59</b>	Fond.	9-10	0.00	0.87(3)	0.63(3)	0.64(21)	0.58(4)	0.56(1)
			44.52	0.87(3)	0.64(3)	0.64(21)	0.58(4)	0.55(1)
			89.04	0.88(3)	0.64(3)	0.64(21)	0.58(4)	0.54(1)
<b>60</b>	Fond.	9-10	0.00	0.88(5)	0.64(5)	0.64(22)	0.58(4)	0.54(1)
			44.52	0.89(5)	0.65(5)	0.65(22)	0.58(4)	0.52(1)

			89.04	0.91(5)	0.65(5)	0.66(22)	0.58(4)	0.51(1)
<b>61</b>	Fond.	13-9	0.00	0.78(2)	0.57(2)	0.58(5)	0.52(3)	0.51(1)
			136.45	0.84(2)	0.61(2)	0.62(5)	0.56(3)	0.54(1)
			272.89	0.94(2)	0.68(2)	0.69(5) *	0.63(3) *	0.60(1) *
<b>62</b>	Fond.	12-11	0.00	0.80(2)	0.58(2)	0.59(5)	0.52(3)	0.49(1)
			221.75	0.71(2)	0.52(2)	0.53(5)	0.48(3)	0.47(1)
			443.51	0.78(2)	0.58(2)	0.58(5)	0.53(3)	0.52(1)
<b>63</b>	Fond.	14-13	0.00	0.80(3)	0.58(3)	0.59(21)	0.52(1)	0.49(1)
			219.22	0.72(3)	0.52(3)	0.53(21)	0.48(1)	0.46(1)
			438.45	0.78(3)	0.57(3)	0.58(21)	0.52(1)	0.51(1)

\* valore massimo.

## 4.2 Verifiche Nodi.

## 4.3 Verifica Aste.

### 4.3.1 Travi di Elevazione.

#### 4.3.1.1 Verifiche Travi di Elevazione in C.A. .

Qui di seguito vengono riportate le tabelle riportanti i risultati delle verifiche relative alle travi di elevazione della struttura.

##### 4.3.1.1.1 Verifiche SLV - Flessione Composta

- Camp : campata alla quale appartengono le aste riportate;  
 Asta : numerazione interna dell'asta;  
 Imp. : impalcato al quale appartiene l'asta considerata;  
 Fili : fili fissi ai quali appartiene l'asta considerata;  
 Tipo Sez. : tipo di sezione dell'asta considerata;  
 $\epsilon_{c2}$  : deformazione di contrazione del calcestruzzo al raggiungimento della massima tensione;  
 $\epsilon_{cu2}$  : deformazione ultima di contrazione del calcestruzzo;  
 X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo l'asse dell'asta  
 Cop : distanza tra la superficie esterna dell'armatura più prossima alla superficie del calcestruzzo e la superficie stessa del calcestruzzo;  
 $A_{sup}$  : valore dell'area di armatura presente all'estradosso;  
 $A_{inf}$  : valore dell'area di armatura presente all'intradosso;  
 $A_{fl}$  : valore dell'area di armatura presente nella sezione;

##### Azioni Sollecitanti:

- $N_{sd}$  : Sforzo Normale Sollecitante;  
 $M_{sdXZ}$  : valore del Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo;  
 $M_{sdXY}$  : valore del Momento Flettente X-Y sollecitante di calcolo;

- $\epsilon_{cls}$  : deformazione massima del calcestruzzo compresso  
 $\epsilon_{acc}$  : deformazione massima dell'armatura tesa

##### Azioni Resistenti:

- $N_{Rd}$  : Sforzo Normale Resistente;  
 $M_{RdXZ}$  : valore del Momento Flettente X-Z resistente di calcolo;  
 $M_{RdXY}$  : valore del Momento Flettente X-Y resistente di calcolo;

- C : campo di rottura  
 S : valore del coefficiente di sicurezza minimo della sezione;  
 Esito : Esito della verifica : V = VERIFICATA;  
 : NV = NON VERIFICATA;

Tabella 2.I

	Azioni Sollecitanti	Azioni Resistenti
--	---------------------	-------------------

Camp	Asta	Imp.	Fili	Tipo Sez.	gc2 [%]	gc2 [%]	X [cm]	Cop [cm]	A <sub>sup</sub> [cm <sup>2</sup> ]	A <sub>inf</sub> [cm <sup>2</sup> ]	A <sub>n</sub> [cm <sup>2</sup> ]	N <sub>sd</sub> [daN]	M <sub>sdxz</sub> [daNm]	M <sub>sdxy</sub> [daNm]	gc1 [%]	gacc [%]	N <sub>rd</sub> [daN]	M <sub>rdxz</sub> [daNm]	M <sub>rdxy</sub> [daNm]	C	S	Esito
2	65	Imp.1	13-9	4	2.00	3.50	0	3.0	6.03	6.03	13.63	0	-152	-	1.55	10.00	1	-14553	-	2	95.79	V
					2.00	3.50	136	3.0	6.03	6.03	13.63	0	2447	-	1.55	10.00	1	14553	-	2	5.95	V
					2.00	3.50	287	3.0	6.03	6.03	13.63	0	-13	-	1.55	10.00	1	-14553	-	2	1100.03	V

#### 4.3.1.1.2 Verifiche SLV - Taglio

- Camp. : campata alla quale appartengono le aste riportate;  
 Asta : numerazione interna dell'asta;  
 Imp. : impalcato al quale appartiene l'asta considerata;  
 Fili : fili fissi ai quali appartiene l'asta considerata;  
 Tipo Sez. : tipo di sezione dell'asta considerata;  
 Cop. : distanza tra la superficie esterna dell'armatura più prossima alla superficie del calcestruzzo e la superficie stessa del calcestruzzo;  
 Blocco : Ini : tratto (iniziale) nel quale le staffe vengono mantenute costanti;  
 Med : tratto (mediano) nel quale le staffe vengono mantenute costanti;  
 Fin : tratto (finale) nel quale le staffe vengono mantenute costanti;  
 cot(θ) : cotangente dell'angolo θ;  
 A<sub>Sag</sub> : area del singolo sagomato;

#### Tagli Sollecitanti:

- V<sub>SdXZ</sub> : valore del Taglio X-Z sollecitante di calcolo (calcolato per soddisfare  $V_{sd} = V_{(CV)} + V_{Ed}$  ;  
 $V_{ed} = \gamma_{Rd} (M_{C,Rd}^{sup} + M_{C,Rd}^{inf}) / I_p$ );  
 V<sub>SdXY</sub> : valore del Taglio X-Y sollecitante di calcolo (calcolato per soddisfare  $V_{sd} = V_{(CV)} + V_{Ed}$  ;  
 $V_{ed} = \gamma_{Rd} (M_{C,Rd}^{sup} + M_{C,Rd}^{inf}) / I_p$ );  
 $\gamma_{Rd} = 1.0$ ;

#### Tagli Resistenti:

- V<sub>RdXZ</sub> : valore del Taglio X-Z resistente di calcolo;  
 V<sub>RdXY</sub> : valore del Taglio X-Y resistente di calcolo;

- φ : diametro della staffa;  
 N<sub>br</sub> : numero di bracci di cui è composta la staffa;  
 D<sub>Staffe</sub> : interasse tra le staffe;  
 L<sub>TR</sub> : lunghezza dei tratti per cui si ha D<sub>staffe</sub>;  
 S<sub>XY</sub> : coefficiente di sicurezza relativo a V<sub>SdXY</sub>  
 S<sub>XZ</sub> : coefficiente di sicurezza relativo a V<sub>SdXZ</sub>  
 Esito : Esito della verifica : V = VERIFICATA;  
 : NV = NON VERIFICATA;  
 : NV\_min = Minimi di normativa non rispettati;

Tabella 3.I

Camp.	Asta	Imp.	Fili	Tipo Sez.	Cop. [cm]	Blocco	cot(θ)	A <sub>Sag</sub> [cm <sup>2</sup> ]	Tagli Sollecitanti		Tagli Resistenti		φ [mm]	N <sub>br</sub>	D <sub>Staffe</sub> [cm]	L <sub>tr</sub> [cm]	S <sub>XY</sub>	S <sub>XZ</sub>	Esito
									V <sub>SdXY</sub> [daN]	V <sub>SdXZ</sub> [daN]	V <sub>Rdxy</sub> [daN]	V <sub>RdXZ</sub> [daN]							
2	65	Imp.1	13-9	4	3.0	Ini	2.5	0.00	0	12801	-	31223	8	2	12	70	-	2.44	V
						Med	2.5	0.00	0	1838	-	28943	8	2	20	132	-	15.75	V
						fin	2.5	0.00	0	12924	-	31223	8	2	12	70	-	2.42	V

#### 4.3.1.1.3 Verifiche SLE - Deformabilità.

- Campata : campata alla quale appartengono le aste riportate;  
 Asta : numerazione interna dell'asta;  
 Imp. : impalcato al quale appartiene l'asta considerata;  
 Fili : fili fissi ai quali appartiene l'asta considerata;  
 Tipo Sez. : tipo di sezione dell'asta considerata;  
 Cop : distanza tra la superficie esterna dell'armatura più prossima alla superficie del calcestruzzo e la superficie stessa del calcestruzzo;  
 Comb : tipo di combinazione a cui la verifica è riferita;  
 L<sub>C</sub> : Lunghezza della Campata

f/l : rapporto freccia/lunghezza;  
 $f_{lim}$  : valore limite del rapporto freccia/lunghezza;  
 S : valore del coefficiente di sicurezza della sezione;  
 Esito : Esito della verifica : V = VERIFICATA;  
           : NV = NON VERIFICATA;

Tabella 4.I

Campata	Asta	Imp.	Fili	Tipo Sez.	Cop [cm]	Comb.	$L_c$ [cm]	f/l	$f_{lim}$	S	Esito
2	65	Imp.1	13-9	4	3.0	Caratt.	287	0.00010	0.00200	20.00	V
						Freq.	287	0.00010	0.00200	20.00	V
						QPerm.	287	0.00010	0.00200	20.00	V

Tabella 5.I

#### 4.3.1.1.4 Verifiche SLE - Deformabilità Travi SER.

Campata : campata alla quale appartengono le aste riportate;  
 Asta : numerazione interna dell'asta;  
 Imp. : impalcato al quale appartiene l'asta considerata;  
 Fili : fili fissi ai quali appartiene l'asta considerata;  
 Tipo Sez. : tipo di sezione dell'asta considerata;  
 Cop : distanza tra la superficie esterna dell'armatura più prossima alla superficie del calcestruzzo e la superficie stessa del calcestruzzo;  
 Comb : tipo di combinazione a cui la verifica è riferita;  
 $L_c$  : Lunghezza della Campata  
 f/l : rapporto freccia/lunghezza;  
 $f_{lim}$  : valore limite del rapporto freccia/lunghezza;  
 S : valore del coefficiente di sicurezza della sezione;  
 Esito : Esito della verifica : V = VERIFICATA;  
           : NV = NON VERIFICATA;

Campata	Asta	Imp.	Fili	Tipo Sez.	Cop [cm]	Comb.	$L_c$ [cm]	f/l	$f_{lim}$	S	Esito
1	64	Imp. 1	3-8	2	3.0	Caratt.	421.68	0.00020	0.00200	10.15	V
						Freq.	421.68	0.00020	0.00200	10.15	V
						QPerm.	421.68	0.00020	0.00200	10.15	V
3	66	Imp. 1	12-11	2	3.0	Caratt.	419.76	0.00018	0.00200	11.08	V
						Freq.	419.76	0.00018	0.00200	11.08	V
						QPerm.	419.76	0.00018	0.00200	11.08	V
4	67	Imp. 1	14-13	2	3.0	Caratt.	414.83	0.00023	0.00200	8.54	V
						Freq.	414.83	0.00023	0.00200	8.54	V
						QPerm.	414.83	0.00023	0.00200	8.54	V

#### 4.3.1.1.5 Verifiche SLE - Stato Tensionale.

Camp : campata alla quale appartengono le aste riportate;  
 Asta : numerazione interna dell'asta;  
 Imp. : impalcato al quale appartiene l'asta considerata;  
 Fili : fili fissi ai quali appartiene l'asta considerata;  
 Tipo Sez. : tipo di sezione dell'asta considerata;  
 Cop : distanza tra la superficie esterna dell'armatura più prossima alla superficie del calcestruzzo e la superficie stessa del calcestruzzo;  
 Comb : tipo di combinazione a cui la verifica è riferita;  
 X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo l'asse dell'asta;

Azioni Sollecitanti:

$N_{sd}$  : Sforzo Normale Sollecitante;  
 $M_{sdXZ}$  : valore del Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo;  
 $M_{sdXY}$  : valore del Momento Flettente X-Y sollecitante di calcolo;

Tensioni:

$\sigma_c$  : tensioni d'esercizio del calcestruzzo;

$\sigma_s$  : tensioni d'esercizio dell'acciaio;

Tensioni Limite:

$\sigma_{c,lim}$  : Tensioni limite del calcestruzzo;

$\sigma_{s,lim}$  : Tensioni limite dell'acciaio;

S : valore del coefficiente di sicurezza minimo della sezione;

Esito : Esito della verifica : V = VERIFICATA;  
: NV = NON VERIFICATA;

Tabella 6.I

Camp	Asta	Imp.	Fili	Tipo Sez.	Cop [cm]	Comb	X [cm]	Azioni Sollecitanti			Tensioni		Tensioni Limite		S	Esito
								N <sub>sd</sub> [daN]	M <sub>sdxz</sub> [daNm]	M <sub>sdxy</sub> [daNm]	$\sigma_c$ [daN/cm <sup>2</sup> ]	$\sigma_s$ [daN/cm <sup>2</sup> ]	$\sigma_{c,lim}$ [daN/cm <sup>2</sup> ]	$\sigma_{s,lim}$ [daN/cm <sup>2</sup> ]		
2	65	Imp.1	13-9	4	3.0	Caratt.	0	0	-80	-	0.55	-22.20	150.00	3600.00	162.15	V
							136	0	1755	-	12.02	-486.07	150.00	3600.00	7.41	V
							287	0	-3	-	0.02	-0.93	150.00	3600.00	3880.05	V
						Q.Perm	0	0	-77	-	0.53	-21.38	112.50	3600.00	168.35	V
							136	0	1460	-	10.00	-404.33	112.50	3600.00	8.90	V
							287	0	0	-	0.00	-0.10	112.50	3600.00	35304.05	V

#### 4.3.1.1.6 Verifiche SLE - Fessurazione.

Camp : campata alla quale appartengono le aste riportate;

Asta : numerazione interna dell'asta;

Imp. : impalcato al quale appartiene l'asta considerata;

Fili : fili fissi ai quali appartiene l'asta considerata;

Tipo Sez. : tipo di sezione dell'asta considerata;

Cop : distanza tra la superficie esterna dell'armatura più prossima alla superficie del calcestruzzo e la superficie stessa del calcestruzzo;

Comb : tipo di combinazione a cui la verifica è riferita;

X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo l'asse dell'asta;

Sollecitazione :  $M_{xz}$  : valore del Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo;

Fessura di calcolo:  $W_k$  : valore dell'apertura della fessura calcolata;

Fessura max :  $W_{k,max}$  : valore della massima apertura ammissibile delle fessure;

Esito : Esito della verifica : V = VERIFICATA;  
: NV = NON VERIFICATA;

Tabella 7.I

Camp	Asta	Imp.	Fili	Tipo Sez.	Cop [cm]	Comb	X [cm]	287	Soll.	Fess. di calc.	Fessura max	S	Esito
								M <sub>xz</sub> [daNm]	$W_k$ [mm]	$W_{k,max}$ [mm]			
2	65	Imp.1	13-9	4	3.0	Freq	0	-78	0.00	0.40	-	V	
							136	1524	0.00	0.40	-	V	
							287	1	0.00	0.40	-	V	
						Q.Perm	0	-77	0.00	0.30	-	V	
							136	1460	0.00	0.30	-	V	
							287	0	0.00	0.30	-	V	

#### 4.3.1.2 Verifiche Travi SER.

##### IMPALCATO 1 - TRAVE 3 (A1) - 8 (A2)

Quota A1= 300.00 cm ; Quota A2= 300.00 cm

Modulo elastico normale (E)= 314758 daN/cm<sup>2</sup>

Luce= 401.68 cm; Peso Proprio= 198.75 daN/ml; Precarico= 112.66 daN/ml

B= 30.00 cm; H= 25.00 cm; Copriferro Sup.= 5.00 cm

Appoggi rigidi= 1

Dir. Sup.= 3 Ø 16; Dir. Inf.= - - - Ø - - -; Traliccio= 2  
Reticolare di tipo uniforme per tutta la luce trave Ø 12 / 300

Freccia Montaggio [mm] = 0.02

ARMATURA AGGIUNTA DA CALCOLO STRETTAMENTE NECESSARIA

Nodo 3 (A1): Monc. Sup.= 2 Ø 16 / Monc. Inf.= 2 Ø 16.  
Nodo 8 (A2): Monc. Sup.= 2 Ø 16 / Monc. Inf.= 2 Ø 16.

ARMATURA AGGIUNTA OTTIMIZZATA

Nodo 3 (A1): Monc. Sup.= 2 Ø 16 / Monc. Inf.= 2 Ø 16.  
Nodo 8 (A2): Monc. Sup.= 2 Ø 16 / Monc. Inf.= 2 Ø 16.

Punti 4.1.6.1.1 e 7.4.6.2.1 N.T.C. 14/01/2008 RISPETTATI.

SEZIONE	M [daNm]	T [daN]	AfSup [cm²]	AfInf [cm²]	s <sub>c</sub> [daN/cm²]	s <sub>p</sub> [daN/cm²]	S <sub>asup</sub> [daN/cm²]	S <sub>ainf</sub> [daN/cm²]
<b>Nodo 3 (A1)</b>	<b>980</b>	<b>1255</b>	<b>4.02</b>	<b>4.02</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>-531</b>	<b>-3913</b>
Nodo 3 (A1)	-1280	1255	4.02	4.02	142	0	-3913	1742
<b>Campata</b>	<b>821</b>	<b>-932</b>	<b>6.03</b>	<b>0.00</b>	<b>18</b>	<b>269</b>	<b>138</b>	<b>0</b>
Campata	-39	-932	6.03	0.00	0	0	0	0
<b>Nodo 8 (A2)</b>	<b>491</b>	<b>-1900</b>	<b>4.02</b>	<b>4.02</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>-3913</b>	<b>-531</b>
Nodo 8 (A2)	-2130	-1900	4.02	4.02	142	0	1742	-3913

Al fine di escludere meccanismi inelastici dovuti al taglio, la verifica a taglio è stata svolta nel rispetto del punto 7.4.4.1.1 delle NTC di cui al DM 14/01/2008.

Verifica di Resistenza a Taglio [daN]		
	A1	A2
F <sub>Rd</sub> (RET+CLS)	9487.0	9487.0
F <sub>Rd</sub> (Staffe+RET+CLS)	9487.0	9487.0
F <sub>Rd</sub> (RET)	-	-
T <sub>max</sub>	2540.6	1900.3
FS	3.7	5.0
Staffe aggiuntive	6 Ø 8/50	6 Ø 8/50

Esito della verifica: POSITIVO

**IMPALCATO 1 - TRAVE 12 (A1) - 11 (A2)**

Quota A1= 300.00 cm ; Quota A2= 300.00 cm  
Modulo elastico normale (E)= 314758 daN/cm²  
Luce= 399.76 cm; Peso Proprio= 198.75 daN/ml; Precarico= 112.66 daN/ml  
B= 30.00 cm; H= 25.00 cm; Copriferro Sup.= 5.00 cm

Appoggi rigidi= NO

Dir. Sup.= 3 Ø 16; Dir. Inf.= - - - Ø - - -; Traliccio= 2  
Reticolare di tipo uniforme per tutta la luce trave Ø 12 / 300

Freccia Montaggio [mm] = 0.52

ARMATURA AGGIUNTA DA CALCOLO STRETTAMENTE NECESSARIA

Nodo 12 (A1): Monc. Sup.= 2 Ø 16 / Monc. Inf.= 2 Ø 16.  
Nodo 11 (A2): Monc. Sup.= 2 Ø 16 / Monc. Inf.= 2 Ø 16.

ARMATURA AGGIUNTA OTTIMIZZATA

Nodo 12 (A1): Monc. Sup.= 2 Ø 16 / Monc. Inf.= 2 Ø 16.

Nodo 11 (A2): Monc. Sup.= 2 Ø 16 / Monc. Inf.= 2 Ø 16.

Punti 4.1.6.1.1 e 7.4.6.2.1 N.T.C. 14/01/2008 RISPETTATI.

SEZIONE	M [daNm]	T [daN]	AfSup [cm <sup>2</sup> ]	AfInf [cm <sup>2</sup> ]	s <sub>c</sub> [daN/cm <sup>2</sup> ]	s <sub>p</sub> [daN/cm <sup>2</sup> ]	S <sub>asup</sub> [daN/cm <sup>2</sup> ]	S <sub>ainf</sub> [daN/cm <sup>2</sup> ]
<b>Nodo 12 (A1)</b>	<b>962</b>	<b>1182</b>	<b>4.02</b>	<b>4.02</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>-531</b>	<b>-3913</b>
Nodo 12 (A1)	-1164	1182	4.02	4.02	142	0	-3913	1742
<b>Campata</b>	<b>770</b>	<b>-956</b>	<b>6.03</b>	<b>0.00</b>	<b>16</b>	<b>253</b>	<b>129</b>	<b>0</b>
Campata	-156	-956	6.03	0.00	0	0	0	0
<b>Nodo 11 (A2)</b>	<b>455</b>	<b>-1915</b>	<b>4.02</b>	<b>4.02</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>-3913</b>	<b>-531</b>
Nodo 11 (A2)	-2275	-1915	4.02	4.02	142	0	1742	-3913

Al fine di escludere meccanismi inelastici dovuti al taglio, la verifica a taglio è stata svolta nel rispetto del punto 7.4.4.1.1 delle NTC di cui al DM 14/01/2008.

Verifica di Resistenza a Taglio [daN]		
	A1	A2
F <sub>Rd</sub> (RET+CLS)	9487.0	9487.0
F <sub>Rd</sub> (Staffe+RET+CLS)	9487.0	9487.0
F <sub>Rd</sub> (RET)	-	-
T <sub>max</sub>	2500.2	1915.0
FS	3.8	5.0
Staffe aggiuntive	6 Ø 8/50	6 Ø 8/50

Esito della verifica: POSITIVO

### IMPALCATO 1 - TRAVE 14 (A1) - 13 (A2)

Quota A1= 300.00 cm ; Quota A2= 300.00 cm

Modulo elastico normale (E)= 314758 daN/cm<sup>2</sup>

Luce= 394.83 cm; Peso Proprio= 198.75 daN/ml; Precarico= 112.66 daN/ml

B= 30.00 cm; H= 25.00 cm; Copriferro Sup.= 5.00 cm

Appoggi rigidi= NO

Dir. Sup.= 3 Ø 16; Dir. Inf.= - - - Ø - - -; Traliccio= 2  
Reticolare di tipo uniforme per tutta la luce trave Ø 12 / 300

Freccia Montaggio [mm] = 0.50

### ARMATURA AGGIUNTA DA CALCOLO STRETTAMENTE NECESSARIA

Nodo 14 (A1): Monc. Sup.= 2 Ø 16 / Monc. Inf.= 2 Ø 16.

Nodo 13 (A2): Monc. Sup.= 2 Ø 16 / Monc. Inf.= 2 Ø 16.

### ARMATURA AGGIUNTA OTTIMIZZATA

Nodo 14 (A1): Monc. Sup.= 2 Ø 16 / Monc. Inf.= 2 Ø 16.

Nodo 13 (A2): Monc. Sup.= 2 Ø 16 / Monc. Inf.= 2 Ø 16.

Punti 4.1.6.1.1 e 7.4.6.2.1 N.T.C. 14/01/2008 RISPETTATI.

SEZIONE	M [daNm]	T [daN]	AfSup [cm <sup>2</sup> ]	AfInf [cm <sup>2</sup> ]	s <sub>c</sub> [daN/cm <sup>2</sup> ]	s <sub>p</sub> [daN/cm <sup>2</sup> ]	S <sub>asup</sub> [daN/cm <sup>2</sup> ]	S <sub>ainf</sub> [daN/cm <sup>2</sup> ]
<b>Nodo 14 (A1)</b>	<b>1010</b>	<b>1242</b>	<b>4.02</b>	<b>4.02</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>-531</b>	<b>-3913</b>
Nodo 14 (A1)	-1289	1242	4.02	4.02	142	0	-3913	1742
<b>Campata</b>	<b>825</b>	<b>-911</b>	<b>6.03</b>	<b>0.00</b>	<b>18</b>	<b>271</b>	<b>139</b>	<b>0</b>
Campata	512	-1789	6.03	0.00	18	271	139	0
<b>Nodo 13 (A2)</b>	<b>512</b>	<b>-1789</b>	<b>4.02</b>	<b>4.02</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>-3913</b>	<b>-531</b>
Nodo 13 (A2)	-2017	-1789	4.02	4.02	142	0	1742	-3913



Al fine di escludere meccanismi inelastici dovuti al taglio, la verifica a taglio è stata svolta nel rispetto del punto 7.4.4.1.1 delle NTC di cui al DM 14/01/2008.

Verifica di Resistenza a Taglio [daN]		
	A1	A2
$F_{Rd}(RET+CLS)$	9487.0	9487.0
$F_{Rd}(Staffe+RET+CLS)$	9487.0	9487.0
$F_{Rd}(RET)$	-	-
$T_{max}$	2536.1	1789.0
FS	3.7	5.3
Staffe aggiuntive	6 Ø 8/50	6 Ø 8/50

Esito della verifica: POSITIVO

#### 4.3.1.2.1 Verifiche SLE - Deformabilità.

- Campata : campata alla quale appartengono le aste riportate;  
 Asta : numerazione interna dell'asta;  
 Imp. : impalcato al quale appartiene l'asta considerata;  
 Fili : fili fissi ai quali appartiene l'asta considerata;  
 Tipo Sez. : tipo di sezione dell'asta considerata;  
 Cop : distanza tra la superficie esterna dell'armatura più prossima alla superficie del calcestruzzo e la superficie stessa del calcestruzzo;  
 Comb : tipo di combinazione a cui la verifica è riferita;  
 $L_c$  : Lunghezza della Campata  
 $f/l$  : rapporto freccia/lunghezza;  
 $(f/l)_{lim}$  : valore limite del rapporto freccia/lunghezza;  
 S : valore del coefficiente di sicurezza della sezione;  
 Esito : Esito della verifica : V = VERIFICATA;  
 : NV = NON VERIFICATA;

Campata	Asta	Imp.	Fili	Tipo Sez.	Cop [cm]	Comb.	$L_c$ [cm]	$f/l$	$(f/l)_{lim}$	S	Esito
1	64	1	3-8	2	3.0	Caratt.	421.68	0.00020	0.00200	10.15	V
						Freq.	421.68	0.00020	0.00200	10.15	V
						QPerm.	421.68	0.00020	0.00200	10.15	V
3	66	1	12-11	2	3.0	Caratt.	419.76	0.00018	0.00200	11.08	V
						Freq.	419.76	0.00018	0.00200	11.08	V
						QPerm.	419.76	0.00018	0.00200	11.08	V
4	67	1	14-13	2	3.0	Caratt.	414.83	0.00023	0.00200	8.54	V
						Freq.	414.83	0.00023	0.00200	8.54	V
						QPerm.	414.83	0.00023	0.00200	8.54	V

#### 4.3.2 Verifiche Travi di Fondazione in C.A. .

Qui di seguito vengono riportate le tabelle riportanti i risultati delle verifiche relative alle travi di fondazione della struttura.

##### 4.3.2.1 Verifiche SLV - Flessione Composta

- Camp : campata alla quale appartengono le aste riportate;  
 Asta : numerazione interna dell'asta;  
 Imp. : impalcato al quale appartiene l'asta considerata;  
 Fili : fili fissi ai quali appartiene l'asta considerata;  
 Tipo Sez. : tipo di sezione dell'asta considerata;  
 $\epsilon_{c2}$  : deformazione di contrazione del calcestruzzo al raggiungimento della massima tensione;  
 $\epsilon_{cu2}$  : deformazione ultima di contrazione del calcestruzzo;  
 X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo l'asse dell'asta  
 Cop : distanza tra la superficie esterna dell'armatura più prossima alla superficie del calcestruzzo e la superficie

RELAZIONE DI CALCOLO - Bruno Costruzione

stessa del calcestruzzo;  
 $A_{sup}$  : valore dell'area di armatura presente all'estradosso;  
 $A_{inf}$  : valore dell'area di armatura presente all'intradosso;  
 $A_{fl}$  : valore dell'area di armatura presente nella sezione;

Azioni Sollecitanti:

$N_{sd}$  : Sforzo Normale Sollecitante;  
 $M_{sdXZ}$  : valore del Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo;  
 $M_{sdXY}$  : valore del Momento Flettente X-Y sollecitante di calcolo;

$\epsilon_{ClS}$  : deformazione massima del calcestruzzo compresso  
 $\epsilon_{acc}$  : deformazione massima dell'armatura tesa

Azioni Resistenti:

$N_{Rd}$  : Sforzo Normale Resistente;  
 $M_{RdXZ}$  : valore del Momento Flettente X-Z resistente di calcolo;  
 $M_{RdXY}$  : valore del Momento Flettente X-Y resistente di calcolo;

C : campo di rottura  
S : valore del coefficiente di sicurezza minimo della sezione;  
Esito : Esito della verifica : V = VERIFICATA;  
: NV = NON VERIFICATA;

Tabella 8.I

Camp	Asta	Imp.	Fili	Tipo Sez.	$\epsilon_{c2}$ [%]	$\epsilon_{cu2}$ [%]	X [cm]	Cop [cm]	$A_{sup}$ [cm <sup>2</sup> ]	$A_{inf}$ [cm <sup>2</sup> ]	$A_{fl}$ [cm <sup>2</sup> ]	Azioni Sollecitanti			Azioni Resistenti			C	S	Esito		
												$N_{sd}$ [daN]	$M_{sdXZ}$ [daNm]	$M_{sdXY}$ [daNm]	$\epsilon_{cls}$ [%]	$\epsilon_{acc}$ [%]	$N_{rd}$ [daN]				$M_{rdXZ}$ [daNm]	$M_{rdXY}$ [daNm]
5	1	Fond.	1-2	1	2.00	3.50	0	3.0	6.03	6.03	13.63	0	-1049	-	0.52	1.86	1	-14244	-	2	13.58	V
					2.00	3.50	239	3.0	6.03	6.03	13.63	0	584	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	24.41	V
					2.00	3.50	293	3.0	6.03	6.03	13.63	0	902	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	15.79	V
6	5	Fond.	1-6	1	2.00	3.50	0	3.0	6.03	6.03	13.63	0	3281	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	4.34	V
					2.00	3.50	43	3.0	6.03	6.03	13.63	0	1675	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	8.50	V
					2.00	3.50	383	3.0	6.03	6.03	13.63	0	-832	-	0.52	1.86	1	-14244	-	2	17.12	V
7	10	Fond.	2-12	1	2.00	3.50	0	3.0	6.03	6.03	13.63	0	907	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	15.70	V
					2.00	3.50	222	3.0	6.03	6.03	13.63	0	1568	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	9.08	V
					2.00	3.50	274	3.0	6.03	6.03	13.63	0	2176	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	6.55	V
8	13	Fond.	3-8	1	2.00	3.50	0	3.0	6.03	6.03	13.63	0	13491	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	1.06	V
					2.00	3.50	45	3.0	6.03	6.03	13.63	0	8195	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	1.74	V
					2.00	3.50	402	3.0	6.03	6.03	13.63	0	-4807	-	0.52	1.86	1	-14244	-	2	2.96	V
9	14	Fond.	12-3	1	2.00	3.50	0	3.0	6.03	6.03	13.63	0	2142	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	6.65	V
					2.00	3.50	357	3.0	6.03	6.03	13.63	0	1292	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	11.03	V
					2.00	3.50	447	3.0	6.03	6.03	13.63	0	2546	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	5.59	V
10	19	Fond.	3-14	1	2.00	3.50	0	3.0	6.03	6.03	13.63	0	2437	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	5.84	V
					2.00	3.50	41	3.0	6.03	6.03	13.63	0	1428	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	9.98	V
					2.00	3.50	369	3.0	6.03	6.03	13.63	0	1445	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	9.86	V
11	23	Fond.	4-5	1	2.00	3.50	0	3.0	6.03	6.03	13.63	0	1344	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	10.60	V
					2.00	3.50	36	3.0	6.03	6.03	13.63	0	874	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	16.29	V
					2.00	3.50	306	3.0	6.03	6.03	13.63	0	-979	-	0.52	1.86	1	-14244	-	2	14.55	V
12	27	Fond.	14-4	1	2.00	3.50	0	3.0	6.03	6.03	13.63	0	1938	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	7.35	V
					2.00	3.50	31	3.0	6.03	6.03	13.63	0	1488	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	9.58	V
					2.00	3.50	266	3.0	6.03	6.03	13.63	0	1276	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	11.17	V
13	30	Fond.	5-10	1	2.00	3.50	0	3.0	6.03	6.03	13.63	0	3093	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	4.61	V
					2.00	3.50	43	3.0	6.03	6.03	13.63	0	1604	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	8.88	V
					2.00	3.50	383	3.0	6.03	6.03	13.63	0	-882	-	0.52	1.86	1	-14244	-	2	16.15	V
14	35	Fond.	6-7	1	2.00	3.50	0	3.0	6.03	6.03	13.63	0	1187	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	12.00	V
					2.00	3.50	148	3.0	6.03	6.03	13.63	0	-3918	-	0.52	1.86	1	-14244	-	2	3.64	V
					2.00	3.50	317	3.0	6.03	6.03	13.63	0	2703	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	5.27	V
15	40	Fond.	7-11	1	2.00	3.50	0	3.0	6.03	6.03	13.63	0	2709	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	5.26	V
					2.00	3.50	107	3.0	6.03	6.03	13.63	0	-2064	-	0.52	1.86	1	-14244	-	2	6.90	V
					2.00	3.50	305	3.0	6.03	6.03	13.63	0	3636	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	3.92	V
16	44	Fond.	11-8	1	2.00	3.50	0	3.0	6.03	6.03	13.63	0	3824	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	3.72	V
					2.00	3.50	238	3.0	6.03	6.03	13.63	0	-1593	-	0.52	1.86	1	-14244	-	2	8.94	V
					2.00	3.50	515	3.0	6.03	6.03	13.63	0	-1744	-	0.52	1.86	1	-14244	-	2	8.17	V
17	52	Fond.	8-13	1	2.00	3.50	0	3.0	6.03	6.03	13.63	0	-1736	-	0.52	1.86	1	-14244	-	2	8.20	V
					2.00	3.50	334	3.0	6.03	6.03	13.63	0	-4605	-	0.52	1.86	1	-14244	-	2	3.09	V
					2.00	3.50	422	3.0	6.03	6.03	13.63	0	-8010	-	0.52	1.86	1	-14244	-	2	1.78	V
18	57	Fond.	9-10	1	2.00	3.50	0	3.0	6.03	6.03	13.63	0	12403	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	1.15	V
					2.00	3.50	40	3.0	6.03	6.03	13.63	0	7475	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	1.91	V
					2.00	3.50	339	3.0	6.03	6.03	13.63	0	431	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	33.06	V
19	61	Fond.	13-9	1	2.00	3.50	0	3.0	6.03	6.03	13.63	0	-8736	-	0.52	1.86	1	-14244	-	2	1.63	V
					2.00	3.50	238	3.0	6.03	6.03	13.63	0	8133	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	1.75	V
					2.00	3.50	292	3.0	6.03	6.03	13.63	0	12328	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	1.16	V
20	62	Fond.	12-11	1	2.00	3.50	0	3.0	6.03	8.04	15.65	0	14432	-	0.62	1.86	-1	18799	-	2	1.30	V
					2.00	3.50	45	3.0	6.03	6.03	13.63	0	9277	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	1.54	V
					2.00	3.50	399	3.0	6.03	6.03	13.63	0	-5680	-	0.52	1.86	1	-14244	-	2	2.51	V
21	63	Fond.	14-13	1	2.00	3.50	0	3.0	6.03	6.03	13.63	0	13780	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	1.03	V
					2.00	3.50	44	3.0	6.03	6.03	13.63	0	9022	-	0.52	1.86	1	14244	-	2	1.58	V
					2.00	3.50	394	3.0	6.03	6.03	13.63	0	-5399	-	0.52	1.86	1	-14244	-	2	2.64	V

**4.3.2.2 Verifiche SLV - Taglio**

- Camp. : campata alla quale appartengono le aste riportate;
- Asta : numerazione interna dell'asta;
- Imp. : impalcato al quale appartiene l'asta considerata;
- Fili : fili fissi ai quali appartiene l'asta considerata;
- Tipo Sez. : tipo di sezione dell'asta considerata;
- Cop. : distanza tra la superficie esterna dell'armatura più prossima alla superficie del calcestruzzo e la superficie stessa del calcestruzzo;
- Blocco : Ini : tratto (iniziale) nel quale le staffe vengono mantenute costanti;  
Med : tratto (mediano) nel quale le staffe vengono mantenute costanti;  
Fin : tratto (finale) nel quale le staffe vengono mantenute costanti;
- cot(θ) : cotangente dell'angolo θ;
- A<sub>Sag</sub> : area del singolo sagomato;

**Tagli Sollecitanti:**

- V<sub>SdXZ</sub> : valore del Taglio X-Z sollecitante di calcolo (calcolato per soddisfare  $V_{Sd} = V_{(CV)} + V_{Ed}$  ;  
 $V_{Ed} = \gamma_{Rd} (M_{C,Rd}^{Sup} + M_{C,Rd}^{Inf}) / 1_p$ );
- V<sub>SdXY</sub> : valore del Taglio X-Y sollecitante di calcolo (calcolato per soddisfare  $V_{Sd} = V_{(CV)} + V_{Ed}$  ;  
 $V_{Ed} = \gamma_{Rd} (M_{C,Rd}^{Sup} + M_{C,Rd}^{Inf}) / 1_p$ );
- $\gamma_{Rd} = 1.0$ ;

**Tagli Resistenti:**

- V<sub>RdXZ</sub> : valore del Taglio X-Z resistente di calcolo;
- V<sub>RdXY</sub> : valore del Taglio X-Y resistente di calcolo;

- φ : diametro della staffa;
- N<sub>br</sub> : numero di bracci di cui è composta la staffa;
- D<sub>Staffe</sub> : interasse tra le staffe;
- L<sub>TR</sub> : lunghezza dei tratti per cui si ha D<sub>staffe</sub>;
- S<sub>XY</sub> : coefficiente di sicurezza relativo a V<sub>SdXY</sub>
- S<sub>XZ</sub> : coefficiente di sicurezza relativo a V<sub>SdXZ</sub>
- Esito : Esito della verifica : V = VERIFICATA;  
: NV = NON VERIFICATA;  
: NV\_min = Minimi di normativa non rispettati;

Tabella 9.I

Camp.	Asta	Imp.	Fili	Tipo Sez.	Cop. [cm]	Blocco	cot(θ)	A <sub>Sag</sub> [cm²]	Tagli Sollecitanti		Tagli Resistenti		φ [mm]	N <sub>br</sub>	D <sub>Staffe</sub> [cm]	L <sub>tr</sub> [cm]	S <sub>XY</sub>	S <sub>XZ</sub>	Esito
									V <sub>SdXY</sub> [daN]	V <sub>SdXZ</sub> [daN]	V <sub>Rdxy</sub> [daN]	V <sub>RdXZ</sub> [daN]							
5	1	Fond.	1-2	1	3.0	Ini	2.5	0.00	0	2566	-	57637	10	2	12	70	-	22.46	V
						Med	2.5	0.00	0	2480	-	45085	10	2	20	133	-	18.18	V
						fin	2.5	0.00	0	1842	-	57800	10	2	12	70	-	31.38	V
6	5	Fond.	1-6	1	3.0	Ini	2.5	0.00	0	3334	-	57821	10	2	12	70	-	17.34	V
						Med	2.5	0.00	0	3064	-	45085	10	2	20	203	-	14.71	V
						fin	2.5	0.00	0	1369	-	57439	10	2	12	70	-	41.96	V
7	10	Fond.	2-12	1	3.0	Ini	2.5	0.00	0	1935	-	57918	10	2	12	70	-	29.94	V
						Med	2.5	0.00	0	2421	-	45085	10	2	20	114	-	18.63	V
						fin	2.5	0.00	0	2322	-	58565	10	2	12	70	-	25.22	V
8	13	Fond.	3-8	1	3.0	Ini	2.5	0.00	0	10177	-	58735	10	2	12	70	-	5.77	V
						Med	2.5	0.00	0	8000	-	45085	10	2	20	222	-	5.64	V
						fin	2.5	0.00	0	4527	-	58018	10	2	12	70	-	12.82	V
9	14	Fond.	12-3	1	3.0	Ini	2.5	0.00	0	2418	-	58907	10	2	12	70	-	24.36	V
						Med	2.5	0.00	0	1646	-	45085	10	2	20	267	-	27.40	V
						fin	2.5	0.00	0	3079	-	59417	10	2	12	70	-	19.30	V
10	19	Fond.	3-14	1	3.0	Ini	2.5	0.00	0	2886	-	59371	10	2	12	70	-	20.57	V
						Med	2.5	0.00	0	1839	-	45085	10	2	20	189	-	24.52	V
						fin	2.5	0.00	0	1837	-	58956	10	2	12	70	-	32.10	V
11	23	Fond.	4-5	1	3.0	Ini	2.5	0.00	0	2206	-	57864	10	2	12	70	-	26.23	V
						Med	2.5	0.00	0	1393	-	45085	10	2	20	146	-	32.37	V
						fin	2.5	0.00	0	2574	-	57643	10	2	12	70	-	22.39	V
12	27	Fond.	14-4	1	3.0	Ini	2.5	0.00	0	1914	-	58571	10	2	12	70	-	30.60	V
						Med	2.5	0.00	0	2367	-	45085	10	2	20	106	-	19.05	V
						fin	2.5	0.00	0	2025	-	58068	10	2	12	70	-	28.67	V
13	30	Fond.	5-10	1	3.0	Ini	2.5	0.00	0	3371	-	57804	10	2	12	70	-	17.15	V
						Med	2.5	0.00	0	2834	-	45085	10	2	20	203	-	15.91	V
						fin	2.5	0.00	0	1553	-	57448	10	2	12	70	-	36.99	V
14	35	Fond.	6-7	1	3.0	Ini	2.5	0.00	0	5223	-	57808	10	2	12	70	-	11.07	V
						Med	2.5	0.00	0	5588	-	45085	10	2	20	157	-	8.07	V
						fin	2.5	0.00	0	5918	-	58382	10	2	12	70	-	9.86	V

15	40	Fond.	7-11	1	3.0	Ini	2.5	0.00	0	5597	-	59056	10	2	12	70	-	10.55	V
						Med	2.5	0.00	0	4851	-	45085	10	2	20	145	-	9.29	V
						fin	2.5	0.00	0	5261	-	59172	10	2	12	70	-	11.25	V
16	44	Fond.	11-8	1	3.0	Ini	2.5	0.00	0	4934	-	59928	10	2	12	70	-	12.15	V
						Med	2.5	0.00	0	3467	-	45085	10	2	20	335	-	13.00	V
						fin	2.5	0.00	0	2151	-	60256	10	2	12	70	-	28.01	V
17	52	Fond.	8-13	1	3.0	Ini	2.5	0.00	0	2239	-	60272	10	2	12	70	-	26.92	V
						Med	2.5	0.00	0	2156	-	45085	10	2	20	242	-	20.91	V
						fin	2.5	0.00	0	5924	-	59186	10	2	12	70	-	9.99	V
18	57	Fond.	9-10	1	3.0	Ini	2.5	0.00	0	12442	-	58166	10	2	12	70	-	4.68	V
						Med	2.5	0.00	0	9295	-	45085	10	2	20	179	-	4.85	V
						fin	2.5	0.00	0	2708	-	57689	10	2	12	70	-	21.30	V
19	61	Fond.	13-9	1	3.0	Ini	2.5	0.00	0	9571	-	59354	10	2	12	70	-	6.20	V
						Med	2.5	0.00	0	9717	-	45085	10	2	20	132	-	4.64	V
						fin	2.5	0.00	0	12875	-	59498	10	2	12	70	-	4.62	V
20	62	Fond.	12-11	1	3.0	Ini	2.5	0.00	0	10134	-	58869	10	2	12	70	-	5.81	V
						Med	2.5	0.00	0	7938	-	45085	10	2	20	219	-	5.68	V
						fin	2.5	0.00	0	4429	-	58139	10	2	12	70	-	13.13	V
21	63	Fond.	14-13	1	3.0	Ini	2.5	0.00	0	9787	-	58772	10	2	12	70	-	6.00	V
						Med	2.5	0.00	0	7518	-	45085	10	2	20	214	-	6.00	V
						fin	2.5	0.00	0	4774	-	58105	10	2	12	70	-	12.17	V

### 4.3.2.3 Verifiche SLE - Stato Tensionale.

- Camp : campata alla quale appartengono le aste riportate;  
 Asta : numerazione interna dell'asta;  
 Imp. : impalcato al quale appartiene l'asta considerata;  
 Fili : fili fissi ai quali appartiene l'asta considerata;  
 Tipo Sez. : tipo di sezione dell'asta considerata;  
 Cop : distanza tra la superficie esterna dell'armatura più prossima alla superficie del calcestruzzo e la superficie stessa del calcestruzzo;  
 Comb : tipo di combinazione a cui la verifica è riferita;  
 X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo l'asse dell'asta;

#### Azioni Sollecitanti:

- $N_{sd}$  : Sforzo Normale Sollecitante;  
 $M_{sdXZ}$  : valore del Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo;  
 $M_{sdXY}$  : valore del Momento Flettente X-Y sollecitante di calcolo;

#### Tensioni:

- $\sigma_c$  : tensioni d'esercizio del calcestruzzo;  
 $\sigma_s$  : tensioni d'esercizio dell'acciaio;

#### Tensioni Limite:

- $\sigma_{c,lim}$  : Tensioni limite del calcestruzzo;  
 $\sigma_{s,lim}$  : Tensioni limite dell'acciaio;

S : valore del coefficiente di sicurezza minimo della sezione;

Esito : Esito della verifica : V = VERIFICATA;  
 : NV = NON VERIFICATA;

Tabella 10.I

Camp	Asta	Imp.	Fili	Tipo Sez.	Cop [cm]	Comb	X [cm]	Azioni Sollecitanti			Tensioni		Tensioni Limite		S	Esito
								$N_{sd}$ [daN]	$M_{sdXZ}$ [daNm]	$M_{sdXY}$ [daNm]	$\sigma_c$ [daN/cm <sup>2</sup> ]	$\sigma_s$ [daN/cm <sup>2</sup> ]	$\sigma_{c,lim}$ [daN/cm <sup>2</sup> ]	$\sigma_{s,lim}$ [daN/cm <sup>2</sup> ]		
5	1	Fond.	1-2	1	3.0	Caratt.	0	0	-676	-	3.32	-185.05	150.00	3600.00	19.45	V
							239	0	382	-	1.88	-104.68	150.00	3600.00	34.39	V
							293	0	670	-	3.30	-183.50	150.00	3600.00	19.62	V
							Q.Perm	0	-567	-	2.79	-155.27	112.50	3600.00	23.19	V
							239	0	291	-	1.43	-79.54	112.50	3600.00	45.26	V
6	5	Fond.	1-6	1	3.0	Caratt.	0	0	2108	-	10.36	-577.09	150.00	3600.00	6.24	V
							43	0	950	-	4.67	-259.97	150.00	3600.00	13.85	V
							383	0	-416	-	2.04	-113.82	150.00	3600.00	31.63	V
							Q.Perm	0	2076	-	10.21	-568.41	112.50	3600.00	6.33	V
							43	0	936	-	4.60	-256.30	112.50	3600.00	14.05	V
7	10	Fond.	2-12	1	3.0	Caratt.	0	0	674	-	3.32	-184.60	150.00	3600.00	19.50	V
							222	0	640	-	3.15	-175.28	150.00	3600.00	20.54	V
							274	0	997	-	4.90	-272.84	150.00	3600.00	13.19	V
							Q.Perm	0	567	-	2.79	-155.23	112.50	3600.00	23.19	V
							222	0	629	-	3.09	-172.27	112.50	3600.00	20.90	V
8	13	Fond.	3-8	1	3.0	Caratt.	0	0	8267	-	40.65	-2263.23	150.00	3600.00	1.59	V
							45	0	4368	-	21.48	-1195.99	150.00	3600.00	3.01	V
							402	0	-2055	-	10.10	-562.51	150.00	3600.00	6.40	V
							Q.Perm	0	7579	-	37.27	-2074.95	112.50	3600.00	1.73	V

RELAZIONE DI CALCOLO - Bruno Costruzione

							45	0	4118	-	20.25	-1127.54	112.50	3600.00	3.19	V
							402	0	-2057	-	10.12	-563.25	112.50	3600.00	6.39	V
<b>9</b>	14	Fond.	12-3	1	3.0	Caratt.	0	0	1047	-	5.15	-286.57	150.00	3600.00	12.56	V
							357	0	515	-	2.53	-141.08	150.00	3600.00	25.52	V
							447	0	1109	-	5.45	-303.65	150.00	3600.00	11.86	V
						Q.Perm	0	0	1003	-	4.93	-274.49	112.50	3600.00	13.12	V
							357	0	475	-	2.34	-130.03	112.50	3600.00	27.69	V
							447	0	1074	-	5.28	-294.07	112.50	3600.00	12.24	V
<b>10</b>	19	Fond.	3-14	1	3.0	Caratt.	0	0	1031	-	5.07	-282.17	150.00	3600.00	12.76	V
							41	0	537	-	2.64	-147.09	150.00	3600.00	24.48	V
							369	0	581	-	2.86	-159.17	150.00	3600.00	22.62	V
						Q.Perm	0	0	991	-	4.87	-271.23	112.50	3600.00	13.27	V
							41	0	497	-	2.44	-135.99	112.50	3600.00	26.47	V
							369	0	570	-	2.80	-156.05	112.50	3600.00	23.07	V
<b>11</b>	23	Fond.	4-5	1	3.0	Caratt.	0	0	890	-	4.38	-243.79	150.00	3600.00	14.77	V
							36	0	485	-	2.39	-132.88	150.00	3600.00	27.09	V
							306	0	-659	-	3.24	-180.38	150.00	3600.00	19.96	V
						Q.Perm	0	0	804	-	3.95	-220.05	112.50	3600.00	16.36	V
							36	0	410	-	2.02	-112.32	112.50	3600.00	32.05	V
							306	0	-532	-	2.61	-145.55	112.50	3600.00	24.73	V
<b>12</b>	27	Fond.	14-4	1	3.0	Caratt.	0	0	702	-	3.45	-192.08	150.00	3600.00	18.74	V
							31	0	500	-	2.46	-136.82	150.00	3600.00	26.31	V
							266	0	850	-	4.18	-232.62	150.00	3600.00	15.48	V
						Q.Perm	0	0	680	-	3.34	-186.08	112.50	3600.00	19.35	V
							31	0	485	-	2.38	-132.74	112.50	3600.00	27.12	V
							266	0	765	-	3.76	-209.37	112.50	3600.00	17.19	V
<b>13</b>	30	Fond.	5-10	1	3.0	Caratt.	0	0	1881	-	9.25	-514.97	150.00	3600.00	6.99	V
							43	0	847	-	4.17	-231.99	150.00	3600.00	15.52	V
							383	0	-256	-	1.26	-70.21	150.00	3600.00	51.27	V
						Q.Perm	0	0	1868	-	9.19	-511.42	112.50	3600.00	7.04	V
							43	0	843	-	4.14	-230.71	112.50	3600.00	15.60	V
							383	0	-209	-	1.03	-57.31	112.50	3600.00	62.81	V
<b>14</b>	35	Fond.	6-7	1	3.0	Caratt.	0	0	489	-	2.40	-133.78	150.00	3600.00	26.91	V
							148	0	-1537	-	7.56	-420.92	150.00	3600.00	8.55	V
							317	0	1000	-	4.91	-273.65	150.00	3600.00	13.16	V
						Q.Perm	0	0	333	-	1.64	-91.30	112.50	3600.00	39.43	V
							148	0	-1322	-	6.50	-362.04	112.50	3600.00	9.94	V
							317	0	700	-	3.44	-191.78	112.50	3600.00	18.77	V
<b>15</b>	40	Fond.	7-11	1	3.0	Caratt.	0	0	1020	-	5.01	-279.12	150.00	3600.00	12.90	V
							107	0	-696	-	3.42	-190.63	150.00	3600.00	18.88	V
							305	0	1270	-	6.25	-347.79	150.00	3600.00	10.35	V
						Q.Perm	0	0	720	-	3.54	-197.09	112.50	3600.00	18.27	V
							107	0	-700	-	3.44	-191.53	112.50	3600.00	18.80	V
							305	0	1127	-	5.54	-308.64	112.50	3600.00	11.66	V
<b>16</b>	44	Fond.	11-8	1	3.0	Caratt.	0	0	1337	-	6.58	-366.15	150.00	3600.00	9.83	V
							238	0	-358	-	1.76	-97.98	150.00	3600.00	36.74	V
							515	0	-421	-	2.07	-115.28	150.00	3600.00	31.23	V
						Q.Perm	0	0	1194	-	5.87	-326.92	112.50	3600.00	11.01	V
							238	0	-372	-	1.83	-101.86	112.50	3600.00	35.34	V
							515	0	-196	-	0.97	-53.79	112.50	3600.00	66.93	V
<b>17</b>	52	Fond.	8-13	1	3.0	Caratt.	0	0	-489	-	2.41	-133.91	150.00	3600.00	26.88	V
							334	0	-1358	-	6.68	-371.67	150.00	3600.00	9.69	V
							422	0	-2425	-	11.92	-663.89	150.00	3600.00	5.42	V
						Q.Perm	0	0	-251	-	1.23	-68.71	112.50	3600.00	52.39	V
							334	0	-1157	-	5.69	-316.87	112.50	3600.00	11.36	V
							422	0	-2269	-	11.16	-621.10	112.50	3600.00	5.80	V
<b>18</b>	57	Fond.	9-10	1	3.0	Caratt.	0	0	5036	-	24.76	-1378.65	150.00	3600.00	2.61	V
							40	0	2985	-	14.68	-817.18	150.00	3600.00	4.41	V
							339	0	216	-	1.06	-59.22	150.00	3600.00	60.79	V
						Q.Perm	0	0	4323	-	21.26	-1183.48	112.50	3600.00	3.04	V
							40	0	2643	-	13.00	-723.60	112.50	3600.00	4.98	V
							339	0	81	-	0.40	-22.23	112.50	3600.00	161.98	V
<b>19</b>	61	Fond.	13-9	1	3.0	Caratt.	0	0	-2675	-	13.15	-732.23	150.00	3600.00	4.92	V
							238	0	2934	-	14.43	-803.33	150.00	3600.00	4.48	V
							292	0	5031	-	24.74	-1377.29	150.00	3600.00	2.61	V
						Q.Perm	0	0	-2500	-	12.29	-684.35	112.50	3600.00	5.26	V
							238	0	2470	-	12.15	-676.33	112.50	3600.00	5.32	V
							292	0	4317	-	21.23	-1181.78	112.50	3600.00	3.05	V
<b>20</b>	62	Fond.	12-11	1	3.0	Caratt.	0	0	9253	-	40.76	-1916.81	150.00	3600.00	1.88	V
							45	0	5298	-	26.05	-1450.48	150.00	3600.00	2.48	V
							399	0	-2517	-	12.38	-689.17	150.00	3600.00	5.22	V
						Q.Perm	0	0	8608	-	37.92	-1783.26	112.50	3600.00	2.02	V
							45	0	5056	-	24.86	-1384.21	112.50	3600.00	2.60	V
							399	0	-2480	-	12.19	-678.99	112.50	3600.00	5.30	V
<b>21</b>	63	Fond.	14-13	1	3.0	Caratt.	0	0	8552	-	42.05	-2341.28	150.00	3600.00	1.54	V
							44	0	4816	-	23.68	-1318.43	150.00	3600.00	2.73	V
							394	0	-2270	-	11.16	-621.52	150.00	3600.00	5.79	V
						Q.Perm	0	0	7912	-	38.90	-2166.05	112.50	3600.00	1.66	V
							44	0	4555	-	22.40	-1247.05	112.50	3600.00	2.89	V
							394	0	-2237	-	11.00	-612.50	112.50	3600.00	5.88	V

4.3.2.4 Verifiche SLE - Fessurazione.

Camp : campata alla quale appartengono le aste riportate;  
 Asta : numerazione interna dell'asta;  
 Imp. : impalcato al quale appartiene l'asta considerata;  
 Fili : fili fissi ai quali appartiene l'asta considerata;  
 Tipo Sez. : tipo di sezione dell'asta considerata;

## RELAZIONE DI CALCOLO - Bruno Costruzione

Cop : distanza tra la superficie esterna dell'armatura più prossima alla superficie del calcestruzzo e la superficie stessa del calcestruzzo;

Comb : tipo di combinazione a cui la verifica è riferita;

X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo l'asse dell'asta;

Sollecitazione :  $M_{XZ}$  : valore del Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo;

Fessura di calcolo:  $W_k$  : valore dell'apertura della fessura calcolata;

Fessura max :  $W_{k,max}$  : valore della massima apertura ammissibile delle fessure;

Esito : Esito della verifica : V = VERIFICATA;  
: NV = NON VERIFICATA;

Tabella 11.I

Camp	Asta	Imp.	Fili	Tipo Sez.	Cop [cm]	Comb	394 X [cm]	Soll. $M_{XZ}$ [daNm]	Fess. di calc. $W_k$ [mm]	Fessura max $W_{k,max}$ [mm]	S	Esito	
5	1	Fond.	1-2	1	3.0	Freq	0	-622	0.00	0.40	-	V	
							239	334	0.00	0.40	-	V	
							293	611	0.00	0.40	-	V	
							Q.Perm	0	-567	0.00	0.30	-	V
							239	291	0.00	0.30	-	V	
6	5	Fond.	1-6	1	3.0	Freq	0	2088	0.00	0.40	-	V	
							43	944	0.00	0.40	-	V	
							383	-356	0.00	0.40	-	V	
							Q.Perm	0	2076	0.00	0.30	-	V
							43	936	0.00	0.30	-	V	
7	10	Fond.	2-12	1	3.0	Freq	0	614	0.00	0.40	-	V	
							222	632	0.00	0.40	-	V	
							274	973	0.00	0.40	-	V	
							Q.Perm	0	567	0.00	0.30	-	V
							222	629	0.00	0.30	-	V	
8	13	Fond.	3-8	1	3.0	Freq	0	7901	0.00	0.40	-	V	
							45	4255	0.00	0.40	-	V	
							402	-2066	0.00	0.40	-	V	
							Q.Perm	0	7579	0.00	0.30	-	V
							45	4118	0.00	0.30	-	V	
9	14	Fond.	12-3	1	3.0	Freq	0	1012	0.00	0.40	-	V	
							357	486	0.00	0.40	-	V	
							447	1082	0.00	0.40	-	V	
							Q.Perm	0	1003	0.00	0.30	-	V
							357	475	0.00	0.30	-	V	
10	19	Fond.	3-14	1	3.0	Freq	0	1000	0.00	0.40	-	V	
							41	511	0.00	0.40	-	V	
							369	573	0.00	0.40	-	V	
							Q.Perm	0	991	0.00	0.30	-	V
							41	497	0.00	0.30	-	V	
11	23	Fond.	4-5	1	3.0	Freq	0	835	0.00	0.40	-	V	
							36	445	0.00	0.40	-	V	
							306	-593	0.00	0.40	-	V	
							Q.Perm	0	804	0.00	0.30	-	V
							36	410	0.00	0.30	-	V	
12	27	Fond.	14-4	1	3.0	Freq	0	690	0.00	0.40	-	V	
							31	492	0.00	0.40	-	V	
							266	798	0.00	0.40	-	V	
							Q.Perm	0	680	0.00	0.30	-	V
							31	485	0.00	0.30	-	V	
13	30	Fond.	5-10	1	3.0	Freq	0	1874	0.00	0.40	-	V	
							43	855	0.00	0.40	-	V	
							383	-230	0.00	0.40	-	V	
							Q.Perm	0	1868	0.00	0.30	-	V
							43	843	0.00	0.30	-	V	

							383	-209	0.00	0.30	-	V
<b>14</b>	35	Fond.	6-7	1	3.0	Freq	0	413	0.00	0.40	-	V
							148	-1439	0.00	0.40	-	V
							317	862	0.00	0.40	-	V
						Q.Perm	0	333	0.00	0.30	-	V
							148	-1322	0.00	0.30	-	V
							317	700	0.00	0.30	-	V
<b>15</b>	40	Fond.	7-11	1	3.0	Freq	0	882	0.00	0.40	-	V
							107	-756	0.00	0.40	-	V
							305	1211	0.00	0.40	-	V
						Q.Perm	0	720	0.00	0.30	-	V
							107	-700	0.00	0.30	-	V
							305	1127	0.00	0.30	-	V
<b>16</b>	44	Fond.	11-8	1	3.0	Freq	0	1278	0.00	0.40	-	V
							238	-440	0.00	0.40	-	V
							515	-290	0.00	0.40	-	V
						Q.Perm	0	1194	0.00	0.30	-	V
							238	-372	0.00	0.30	-	V
							515	-196	0.00	0.30	-	V
<b>17</b>	52	Fond.	8-13	1	3.0	Freq	0	-350	0.00	0.40	-	V
							334	-1266	0.00	0.40	-	V
							422	-2356	0.00	0.40	-	V
						Q.Perm	0	-251	0.00	0.30	-	V
							334	-1157	0.00	0.30	-	V
							422	-2269	0.00	0.30	-	V
<b>18</b>	57	Fond.	9-10	1	3.0	Freq	0	4671	0.00	0.40	-	V
							40	2807	0.00	0.40	-	V
							339	148	0.00	0.40	-	V
						Q.Perm	0	4323	0.00	0.30	-	V
							40	2643	0.00	0.30	-	V
							339	81	0.00	0.30	-	V
<b>19</b>	61	Fond.	13-9	1	3.0	Freq	0	-2597	0.00	0.40	-	V
							238	2709	0.00	0.40	-	V
							292	4664	0.00	0.40	-	V
						Q.Perm	0	-2500	0.00	0.30	-	V
							238	2470	0.00	0.30	-	V
							292	4317	0.00	0.30	-	V
<b>20</b>	62	Fond.	12-11	1	3.0	Freq	0	8907	0.00	0.40	-	V
							45	5185	0.00	0.40	-	V
							399	-2500	0.00	0.40	-	V
						Q.Perm	0	8608	0.00	0.30	-	V
							45	5056	0.00	0.30	-	V
							399	-2480	0.00	0.30	-	V
<b>21</b>	63	Fond.	14-13	1	3.0	Freq	0	8208	0.00	0.40	-	V
							44	4695	0.00	0.40	-	V
							394	-2255	0.00	0.40	-	V
						Q.Perm	0	7912	0.00	0.30	-	V
							44	4555	0.00	0.30	-	V
							394	-2237	0.00	0.30	-	V

#### 4.4 Verifica Stati Limite di Danno.

##### Involuppi dei Cinematismi nodali.

I dati seguenti riportano i valori dei Cinematismi nodali che definiscono la struttura ed in modo particolare:

Nodo : numerazione interna del nodo.  
 X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo l'asse dell'asta.

Cinematismi nodali : valore dello Sforzo Normale nel punto considerato:  
 Vx : traslazione X rispetto al sistema di riferimento globale.  
 Vy : traslazione Y rispetto al sistema di riferimento globale.  
 Vz : Traslazione Z rispetto al sistema di riferimento globale.  
 Rx : rotazione X rispetto al sistema di riferimento globale.  
 Ry : rotazione Y rispetto al sistema di riferimento globale.  
 Rz : rotazione Z rispetto al sistema di riferimento globale.  
 Max : valore massimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'involuppo.

Min : valore minimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'inviluppo.  
 CMax : combinazione massima di appartenenza del valore considerato nell'inviluppo.  
 CMin : combinazione minima di appartenenza del valore considerato nell'inviluppo.

Tabella 12.I

STATO LIMITE DI DANNO												
Nodo	Vx [cm]		Vy [cm]		Vz [cm]		Rx [rad]		Ry [rad]		Rz [rad]	
	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
1	0.067	-0.051	0.120	-0.042	-0.023	-0.151	2.0E-4	-1.9E-4	2.6E-5	-1.6E-4	5.2E-5	-2.3E-4
2	0.045	-0.043	0.096	-0.018	-0.071	-0.130	6.4E-4	-2.4E-4	4.7E-5	-3.5E-5	1.3E-4	-5.8E-5
3	0.026	-0.020	0.064	-0.014	-0.097	-0.134	1.1E-4	-2.3E-4	1.1E-5	-9.9E-6	2.9E-5	-8.7E-6
4	0.046	-0.036	0.100	-0.023	-0.073	-0.131	7.0E-4	-2.4E-4	3.4E-5	-2.8E-5	8.7E-5	-1.0E-4
5	0.051	-0.058	0.112	-0.057	-0.014	-0.157	2.8E-4	-1.6E-4	1.5E-4	-4.6E-5	2.0E-4	-8.8E-5
6	0.057	-0.059	0.076	-0.044	-0.057	-0.117	1.4E-4	-1.7E-4	1.2E-4	-1.2E-4	3.3E-4	-9.0E-5
7	0.038	-0.028	0.044	-0.023	-0.066	-0.108	2.5E-4	-1.5E-4	2.2E-5	-2.6E-5	6.8E-5	-7.5E-5
8	0.024	-0.030	0.090	-0.014	-0.070	-0.117	1.7E-4	7.2E-6	9.3E-6	-3.2E-5	1.3E-5	-5.4E-5
9	0.022	-0.042	0.051	-0.027	-0.074	-0.142	2.6E-4	-1.2E-4	-9.8E-6	-1.2E-4	9.1E-5	-7.3E-5
10	0.057	-0.067	0.087	-0.060	-0.086	-0.138	2.3E-4	-1.4E-4	9.8E-5	-7.0E-5	9.2E-5	-3.3E-4
11	0.026	-0.028	0.090	-0.014	-0.066	-0.118	1.8E-4	-3.0E-5	1.2E-5	-1.2E-5	1.6E-5	-5.7E-5
12	0.027	-0.018	0.068	-0.012	-0.092	-0.123	1.7E-4	-2.5E-4	4.0E-6	-4.6E-5	1.0E-4	-4.2E-5
13	0.023	-0.033	0.085	-0.015	-0.077	-0.117	1.9E-4	1.4E-5	2.6E-5	-6.8E-5	8.0E-5	-3.2E-5
14	0.024	-0.022	0.070	-0.014	-0.092	-0.122	1.6E-4	-2.4E-4	4.7E-5	-1.2E-5	1.8E-5	-1.4E-4
15	0.061	-0.007	0.127	-0.091	0.043	-0.147	5.6E-4	-3.2E-4	3.4E-4	-4.8E-4	1.4E-5	-7.5E-4
16	0.012	-0.045	0.350	-0.090	-0.041	-0.126	1.4E-3	-2.4E-4	2.0E-4	-6.7E-5	1.4E-5	-1.4E-4
17	0.029	-0.022	0.264	-0.086	-0.079	-0.143	1.3E-3	-2.4E-4	1.5E-4	-1.5E-4	9.3E-5	-2.5E-5
18	0.049	-0.006	0.361	-0.094	-0.043	-0.132	1.6E-3	-2.6E-4	1.2E-4	-2.8E-4	4.4E-5	-2.5E-5
19	0.014	-0.056	0.160	-0.099	0.046	-0.153	6.2E-4	-2.7E-4	4.9E-4	-3.4E-4	7.1E-4	-2.5E-5
20	0.038	-0.021	0.118	-0.092	0.008	-0.176	4.1E-4	-2.2E-4	6.4E-4	-6.3E-4	1.3E-4	-2.5E-5
21	0.034	-0.028	0.146	-0.090	-0.051	-0.142	8.6E-4	-2.8E-4	3.0E-4	-3.2E-4	1.4E-5	-3.6E-4
22	0.031	-0.033	0.261	-0.087	-0.062	-0.164	8.7E-4	-4.5E-4	2.0E-4	-2.0E-4	1.4E-5	-4.7E-5
23	0.018	-0.044	0.156	-0.096	-0.071	-0.169	4.4E-4	-2.9E-4	1.7E-4	-1.2E-4	4.3E-4	-2.5E-5
24	0.018	-0.041	0.154	-0.100	-0.018	-0.193	3.9E-4	-1.6E-4	5.8E-4	-5.4E-4	1.4E-5	-1.6E-4
25	0.016	-0.048	0.279	-0.089	-0.063	-0.153	9.8E-4	-4.4E-4	4.2E-5	-1.6E-4	1.4E-5	-1.7E-4
26	0.020	-0.031	0.287	-0.088	-0.069	-0.136	1.2E-3	-1.7E-4	8.7E-5	-1.3E-4	1.0E-4	-2.5E-5
27	0.041	-0.023	0.289	-0.092	-0.043	-0.174	3.2E-4	-4.6E-4	4.6E-5	-2.6E-4	2.0E-4	-2.5E-5
28	0.036	-0.015	0.292	-0.091	-0.068	-0.138	1.2E-3	-1.3E-4	-4.3E-5	-2.2E-4	1.4E-5	-1.9E-4
29	0.046	-0.030	0.109	-0.081	-0.006	-0.161	2.6E-4	-1.7E-4	3.1E-4	-3.4E-4	2.4E-4	-2.6E-5
30	0.056	-0.055	0.070	-0.042	-0.063	-0.113	1.5E-4	-1.7E-4	1.4E-4	-1.2E-4	2.4E-4	-7.3E-5
31	0.051	-0.042	0.050	-0.032	-0.069	-0.100	2.0E-4	-1.6E-4	8.4E-5	-9.1E-5	1.2E-4	-7.1E-5
32	0.039	-0.021	0.115	-0.092	-0.007	-0.163	5.2E-4	-3.2E-4	1.5E-4	-9.5E-5	8.4E-5	-2.5E-5
33	0.040	-0.020	0.115	-0.091	-0.034	-0.141	5.1E-4	-2.1E-4	1.5E-4	-6.0E-5	1.4E-5	-8.7E-5
34	0.035	-0.024	0.115	-0.072	-0.063	-0.130	8.7E-4	-2.8E-4	1.9E-4	-3.5E-4	1.2E-5	-3.1E-4
35	0.029	-0.024	0.052	-0.018	-0.067	-0.112	2.6E-4	-1.1E-4	1.8E-5	-3.2E-5	3.8E-5	-2.1E-4
36	0.025	-0.038	0.207	-0.089	-0.056	-0.144	9.3E-4	-3.1E-4	1.8E-4	-6.0E-5	1.4E-5	-5.3E-4
37	0.019	-0.042	0.223	-0.063	-0.062	-0.141	1.5E-3	-3.4E-4	4.1E-4	-2.3E-4	-6.7E-6	-2.6E-4
38	0.025	-0.028	0.082	-0.012	-0.067	-0.118	2.4E-4	-4.5E-5	3.0E-5	-2.7E-5	2.1E-4	-1.1E-4
39	0.025	-0.028	0.070	-0.011	-0.068	-0.117	2.6E-4	-5.1E-5	3.6E-5	-2.9E-5	2.4E-4	-9.5E-5
40	0.025	-0.028	0.052	-0.012	-0.071	-0.115	2.9E-4	-5.8E-5	2.2E-5	-2.1E-5	4.0E-5	-9.4E-6
41	0.025	-0.028	0.055	-0.013	-0.071	-0.115	2.8E-4	-4.9E-5	2.4E-5	-1.3E-5	1.0E-4	-1.3E-4
42	0.024	-0.030	0.083	-0.014	-0.070	-0.117	2.1E-4	-1.3E-5	6.9E-6	-9.9E-6	1.1E-4	-2.1E-4
43	0.017	-0.047	0.284	-0.088	-0.065	-0.151	1.3E-3	-3.8E-4	7.7E-5	-2.3E-5	6.0E-5	-2.5E-5
44	0.019	-0.045	0.280	-0.088	-0.065	-0.151	1.1E-3	-3.8E-4	6.8E-5	-2.3E-5	1.6E-4	-2.5E-5
45	0.023	-0.041	0.262	-0.087	-0.064	-0.150	1.0E-3	-3.7E-4	6.1E-5	-2.2E-5	1.4E-4	-2.5E-5
46	0.026	-0.039	0.256	-0.087	-0.063	-0.152	1.0E-3	-3.8E-4	6.2E-5	-2.3E-5	4.7E-5	-2.5E-5
47	0.029	-0.035	0.258	-0.086	-0.062	-0.159	1.2E-3	-3.9E-4	7.4E-5	-2.3E-5	1.4E-5	-4.4E-5
48	0.030	-0.035	0.212	-0.060	-0.067	-0.151	1.5E-3	-3.6E-4	5.2E-4	-7.0E-4	1.1E-5	-1.2E-4
49	0.023	-0.031	0.075	-0.014	-0.073	-0.118	2.7E-4	-4.1E-5	-5.3E-6	-4.3E-5	1.2E-4	-1.3E-4
50	0.034	-0.030	0.266	-0.088	-0.064	-0.157	1.0E-3	-3.9E-4	3.2E-5	-8.6E-5	1.4E-5	-4.5E-5
51	0.043	-0.007	0.196	-0.091	0.011	-0.142	4.7E-4	-1.8E-4	1.2E-4	-4.5E-5	1.4E-5	-1.0E-3
52	0.025	-0.025	0.270	-0.090	-0.010	-0.136	6.1E-4	-1.9E-4	1.6E-4	-4.9E-5	1.4E-5	-8.7E-4
53	0.013	-0.039	0.325	-0.090	-0.026	-0.131	1.1E-3	-2.1E-4	2.7E-4	-5.4E-5	1.4E-5	-5.3E-4
54	0.059	-0.048	0.122	-0.036	-0.036	-0.145	3.4E-4	-2.1E-4	3.0E-5	-1.5E-4	9.7E-5	-3.9E-4
55	0.054	-0.049	0.109	-0.029	-0.048	-0.140	4.7E-4	-2.2E-4	6.3E-5	-1.2E-4	1.6E-4	-4.0E-4
56	0.049	-0.048	0.099	-0.023	-0.060	-0.135	5.8E-4	-2.3E-4	6.2E-5	-6.9E-5	1.6E-4	-2.5E-4
57	0.064	-0.010	0.148	-0.075	0.021	-0.147	3.6E-4	-1.8E-4	1.9E-4	-3.7E-4	1.5E-5	-5.6E-4
58	0.071	-0.035	0.139	-0.059	-0.002	-0.147	2.7E-4	-1.8E-4	2.6E-5	-1.2E-4	3.7E-5	-3.5E-4
59	0.014	-0.037	0.262	-0.066	-0.057	-0.126	1.1E-3	-2.5E-4	1.8E-4	-4.5E-5	4.3E-5	-1.5E-4
60	0.035	-0.042	0.172	-0.041	-0.067	-0.125	9.3E-4	-2.5E-4	1.4E-4	-1.7E-5	1.3E-4	-1.1E-4
61	0.020	-0.030	0.116	-0.091	0.018	-0.133	9.7E-5	-9.9E-5	3.8E-4	-3.8E-4	1.4E-5	-2.7E-4
62	0.011	-0.042	0.112	-0.092	0.007	-0.129	5.7E-5	-6.2E-5	2.4E-4	-2.2E-4	1.4E-5	-4.4E-5
63	0.014	-0.040	0.113	-0.092	0.000	-0.137	4.7E-5	-4.4E-5	1.7E-4	-1.8E-4	1.2E-4	-2.5E-5



RELAZIONE DI CALCOLO - Bruno Costruzione

64	0.026	-0.031	0.116	-0.092	-0.002	-0.150	8.1E-5	-6.8E-5	2.6E-4	-3.1E-4	1.6E-4	-2.5E-5
65	0.038	-0.045	0.103	-0.042	-0.035	-0.136	1.6E-4	-1.8E-4	2.2E-5	-8.0E-5	2.0E-4	-4.4E-4
66	0.012	-0.035	0.086	-0.043	-0.042	-0.122	1.5E-4	-1.8E-4	1.7E-5	-6.1E-5	1.3E-4	-2.4E-4
67	0.012	-0.038	0.074	-0.043	-0.048	-0.108	1.4E-4	-1.8E-4	1.1E-5	-4.9E-5	6.4E-5	-4.3E-5
68	0.025	-0.043	0.073	-0.043	-0.052	-0.108	1.4E-4	-1.8E-4	3.5E-5	-6.5E-5	3.2E-4	-1.8E-4
69	0.057	-0.046	0.098	-0.069	-0.024	-0.143	1.7E-4	-1.8E-4	1.9E-5	-1.2E-4	3.2E-4	-7.7E-5
70	0.056	-0.053	0.086	-0.057	-0.040	-0.127	1.7E-4	-1.9E-4	2.1E-5	-7.3E-5	3.1E-4	-8.9E-5
71	0.012	-0.043	0.346	-0.089	-0.052	-0.127	1.4E-3	-2.4E-4	2.7E-4	-4.4E-5	2.6E-4	-2.5E-5
72	0.014	-0.036	0.314	-0.089	-0.062	-0.130	1.4E-3	-2.2E-4	2.6E-4	-4.1E-5	5.1E-4	-2.5E-5
73	0.039	-0.035	0.088	-0.014	-0.080	-0.126	6.2E-4	-2.5E-4	2.6E-5	-3.4E-5	1.3E-4	-4.0E-5
74	0.033	-0.026	0.077	-0.013	-0.088	-0.121	4.7E-4	-2.6E-4	1.3E-5	-3.3E-5	2.0E-4	-2.3E-5
75	0.022	-0.027	0.219	-0.067	-0.086	-0.120	1.2E-3	-3.3E-4	2.3E-4	-7.6E-5	1.3E-4	-1.3E-5
76	0.026	-0.021	0.135	-0.037	-0.089	-0.113	1.3E-3	-3.0E-4	9.9E-5	-4.5E-6	1.2E-4	-1.2E-5
77	0.020	-0.030	0.300	-0.088	-0.073	-0.133	1.3E-3	-2.3E-4	8.0E-5	-1.5E-5	1.4E-5	-3.2E-4
78	0.020	-0.030	0.319	-0.087	-0.075	-0.133	1.2E-3	-2.6E-4	7.4E-5	-1.6E-5	1.4E-5	-9.2E-5
79	0.022	-0.028	0.315	-0.087	-0.077	-0.134	1.2E-3	-2.6E-4	7.5E-5	-1.6E-5	1.9E-4	-2.5E-5
80	0.026	-0.025	0.288	-0.086	-0.079	-0.137	1.3E-3	-2.3E-4	8.4E-5	-1.5E-5	4.4E-4	-2.5E-5
81	0.027	-0.018	0.068	-0.012	-0.092	-0.127	4.1E-4	-2.6E-4	1.2E-5	-2.5E-5	1.0E-5	-5.5E-5
82	0.026	-0.019	0.072	-0.013	-0.092	-0.130	4.8E-4	-2.6E-4	1.7E-5	-1.7E-5	2.1E-5	-4.2E-5
83	0.026	-0.020	0.072	-0.013	-0.093	-0.132	4.7E-4	-2.6E-4	1.1E-5	-1.4E-5	5.8E-5	-1.1E-5
84	0.026	-0.020	0.069	-0.014	-0.096	-0.134	3.8E-4	-2.5E-4	1.0E-5	-1.8E-5	6.3E-5	-7.3E-6
85	0.028	-0.022	0.198	-0.066	-0.095	-0.127	1.2E-3	-3.4E-4	8.5E-5	-7.9E-5	9.1E-5	-1.4E-5
86	0.026	-0.021	0.129	-0.037	-0.094	-0.119	1.3E-3	-3.0E-4	3.2E-5	-1.1E-5	5.8E-5	-5.8E-6
87	0.031	-0.020	0.273	-0.087	-0.078	-0.138	1.3E-3	-2.4E-4	1.7E-5	-9.8E-5	1.4E-5	-2.3E-4
88	0.033	-0.017	0.288	-0.089	-0.075	-0.135	1.2E-3	-2.6E-4	1.9E-5	-8.8E-5	1.4E-5	-8.4E-5
89	0.035	-0.016	0.288	-0.090	-0.072	-0.135	1.2E-3	-2.4E-4	1.8E-5	-9.0E-5	1.1E-4	-2.5E-5
90	0.025	-0.021	0.064	-0.014	-0.097	-0.133	3.4E-4	-2.5E-4	1.7E-5	-1.2E-5	7.8E-6	-1.6E-5
91	0.025	-0.021	0.065	-0.014	-0.095	-0.130	4.0E-4	-2.6E-4	2.3E-5	-9.5E-6	4.7E-5	-5.5E-5
92	0.024	-0.022	0.067	-0.014	-0.094	-0.127	3.6E-4	-2.5E-4	3.1E-5	-6.5E-6	4.0E-5	-5.9E-5
93	0.032	-0.017	0.220	-0.069	-0.085	-0.121	1.1E-3	-3.5E-4	1.6E-4	-2.0E-4	1.6E-5	-2.4E-4
94	0.026	-0.021	0.129	-0.039	-0.088	-0.115	1.3E-3	-3.1E-4	6.6E-6	-1.5E-4	1.5E-5	-2.0E-4
95	0.045	-0.006	0.344	-0.095	-0.028	-0.134	1.2E-3	-2.1E-4	5.8E-5	-3.3E-4	4.3E-4	-2.5E-5
96	0.032	-0.018	0.297	-0.097	-0.010	-0.140	6.9E-4	-1.8E-4	4.9E-5	-1.9E-4	8.0E-4	-2.5E-5
97	0.014	-0.038	0.227	-0.098	0.012	-0.147	4.9E-4	-1.5E-4	4.1E-5	-1.4E-4	9.8E-4	-2.5E-5
98	0.050	-0.040	0.104	-0.030	-0.059	-0.137	6.5E-4	-2.2E-4	5.1E-5	-4.4E-5	2.6E-4	-1.6E-4
99	0.050	-0.045	0.102	-0.039	-0.044	-0.144	5.3E-4	-2.0E-4	1.0E-4	-5.5E-5	4.2E-4	-1.7E-4
100	0.049	-0.050	0.113	-0.049	-0.029	-0.150	4.1E-4	-1.8E-4	1.4E-4	-3.6E-5	4.1E-4	-1.2E-4
101	0.041	-0.009	0.270	-0.070	-0.060	-0.127	1.2E-3	-2.6E-4	8.2E-5	-2.3E-4	7.3E-5	-9.9E-5
102	0.045	-0.028	0.178	-0.046	-0.068	-0.127	1.0E-3	-2.7E-4	-2.7E-7	-1.6E-4	6.7E-5	-1.4E-4
103	0.017	-0.055	0.147	-0.085	0.025	-0.153	4.4E-4	-1.5E-4	3.4E-4	-1.8E-4	5.3E-4	-4.8E-5
104	0.034	-0.062	0.135	-0.072	0.002	-0.153	3.0E-4	-1.6E-4	1.4E-4	-4.4E-5	3.3E-4	-7.0E-5
105	0.041	-0.009	0.320	-0.092	-0.062	-0.133	1.4E-3	-2.3E-4	4.0E-5	-2.5E-4	1.4E-5	-4.9E-4
106	0.047	-0.006	0.351	-0.093	-0.053	-0.131	1.6E-3	-2.5E-4	4.4E-5	-2.7E-4	1.4E-5	-2.8E-4
107	0.029	-0.024	0.079	-0.015	-0.087	-0.123	4.7E-4	-2.5E-4	3.5E-5	-1.7E-5	3.5E-5	-2.5E-4
108	0.038	-0.030	0.091	-0.018	-0.080	-0.127	6.4E-4	-2.5E-4	3.4E-5	-2.7E-5	6.0E-5	-1.7E-4
109	0.032	-0.018	0.149	-0.099	0.017	-0.142	1.1E-4	-1.0E-4	4.2E-4	-3.9E-4	2.6E-4	-2.5E-5
110	0.043	-0.008	0.146	-0.099	-0.001	-0.137	7.0E-5	-7.2E-5	2.7E-4	-2.7E-4	2.5E-5	-2.5E-5
111	0.039	-0.014	0.147	-0.100	-0.013	-0.149	6.5E-5	-6.1E-5	2.5E-4	-2.3E-4	1.4E-5	-1.3E-4
112	0.029	-0.027	0.151	-0.100	-0.021	-0.165	9.9E-5	-8.2E-5	3.8E-4	-3.1E-4	1.4E-5	-1.8E-4
113	0.046	-0.033	0.096	-0.058	-0.033	-0.145	2.4E-4	-1.5E-4	8.4E-5	-4.6E-5	3.9E-4	-2.0E-4
114	0.034	-0.015	0.081	-0.058	-0.051	-0.134	2.3E-4	-1.5E-4	6.9E-5	-4.6E-5	1.9E-4	-1.5E-4
115	0.033	-0.017	0.081	-0.058	-0.064	-0.123	2.3E-4	-1.5E-4	6.1E-5	-4.5E-5	2.5E-5	-1.2E-4
116	0.041	-0.034	0.083	-0.059	-0.074	-0.125	2.3E-4	-1.5E-4	5.3E-5	-4.2E-5	1.7E-4	-3.6E-4
117	0.032	-0.051	0.132	-0.087	-0.038	-0.172	2.6E-4	-1.5E-4	3.5E-4	-3.1E-4	3.2E-5	-1.9E-4
118	0.051	-0.065	0.109	-0.073	-0.061	-0.149	2.4E-4	-1.6E-4	4.9E-5	-3.8E-5	5.8E-5	-2.6E-4
119	0.039	-0.020	0.112	-0.091	-0.022	-0.150	4.8E-4	-2.2E-4	1.4E-4	-6.6E-5	1.4E-5	-2.5E-5
120	0.039	-0.022	0.125	-0.091	-0.046	-0.137	6.5E-4	-2.4E-4	1.9E-4	-6.9E-5	1.4E-5	-1.8E-4
121	0.054	-0.049	0.059	-0.037	-0.069	-0.105	1.7E-4	-1.6E-4	1.4E-4	-1.2E-4	1.7E-4	-7.9E-5
122	0.045	-0.034	0.044	-0.027	-0.068	-0.104	2.3E-4	-1.7E-4	4.6E-5	-6.9E-5	8.3E-5	-5.9E-5
123	0.034	-0.023	0.087	-0.053	-0.063	-0.116	3.5E-4	-2.2E-4	1.0E-4	-6.5E-5	5.4E-5	-2.1E-4
124	0.033	-0.022	0.063	-0.036	-0.062	-0.106	2.9E-4	-2.0E-4	8.4E-5	-5.7E-5	5.7E-5	-9.4E-5
125	0.030	-0.033	0.173	-0.090	-0.052	-0.145	8.7E-4	-2.9E-4	1.7E-4	-5.6E-5	1.4E-5	-4.8E-4
126	0.019	-0.044	0.251	-0.089	-0.064	-0.144	1.2E-3	-3.5E-4	2.3E-4	-6.6E-5	1.4E-5	-4.8E-4
127	0.034	-0.026	0.046	-0.020	-0.066	-0.110	2.5E-4	-1.3E-4	2.5E-5	-3.4E-5	5.4E-5	-1.2E-4
128	0.027	-0.027	0.073	-0.016	-0.066	-0.115	2.5E-4	-8.5E-5	1.5E-5	-2.4E-5	3.9E-5	-2.6E-4
129	0.023	-0.035	0.166	-0.040	-0.062	-0.126	8.1E-4	-2.9E-4	1.6E-4	-5.5E-5	1.6E-5	-3.5E-4
130	0.026	-0.030	0.122	-0.022	-0.062	-0.117	6.5E-4	-2.0E-4	1.3E-4	-3.8E-5	4.3E-5	-2.2E-4
131	0.021	-0.043	0.271	-0.088	-0.063	-0.152	1.0E-3	-3.7E-4	6.2E-5	-2.2E-5	1.7E-4	-2.5E-5
132	0.028	-0.037	0.256	-0.086	-0.062	-0.156	1.1E-3	-3.8E-4	6.4E-5	-2.3E-5	1.4E-5	-3.1E-5
133	0.025	-0.028	0.057	-0.011	-0.070	-0.115	2.8E-4	-5.4E-5	3.0E-5	-2.9E-5	1.6E-4	-4.4E-5
134	0.025	-0.029	0.067	-0.013	-0.070	-0.116	2.4E-4	-3.2E-5	2.1E-5	-1.8E-5	1.4E-4	-2.3E-4
135	0.028	-0.033	0.164	-0.037	-0.066	-0.137	8.0E-4	-3.1E-4	4.8E-5	-1.9E-5	1.4E-4	-2.0E-4

RELAZIONE DI CALCOLO - Bruno Costruzione

136	0.026	-0.031	0.119	-0.019	-0.066	-0.125	6.3E-4	-1.9E-4	3.8E-5	-1.1E-5	9.0E-5	-1.3E-4
137	0.033	-0.031	0.263	-0.087	-0.062	-0.162	1.2E-3	-3.8E-4	3.1E-5	-1.0E-4	1.4E-5	-3.7E-5
138	0.037	-0.028	0.274	-0.089	-0.064	-0.152	9.8E-4	-3.9E-4	3.2E-5	-8.0E-5	1.4E-5	-1.2E-4
139	0.039	-0.025	0.288	-0.091	-0.059	-0.155	1.0E-3	-4.0E-4	3.3E-5	-8.3E-5	1.4E-5	-1.8E-4
140	0.024	-0.031	0.084	-0.014	-0.071	-0.118	2.2E-4	-1.7E-5	7.1E-6	-5.1E-5	1.5E-4	-1.5E-4
141	0.023	-0.032	0.071	-0.014	-0.076	-0.118	3.2E-4	-5.7E-5	4.9E-5	-6.9E-5	5.2E-6	-4.1E-5
142	0.023	-0.032	0.080	-0.014	-0.078	-0.118	3.0E-4	-4.0E-5	1.8E-5	-1.5E-5	1.1E-4	-1.4E-4
143	0.033	-0.028	0.216	-0.053	-0.062	-0.151	1.2E-3	-3.7E-4	3.0E-5	-9.9E-5	-1.7E-5	-2.3E-4
144	0.032	-0.036	0.120	-0.024	-0.074	-0.127	9.4E-4	-2.5E-4	2.0E-5	-7.8E-5	1.0E-4	-4.5E-5
145	0.014	-0.047	0.138	-0.097	-0.075	-0.160	3.2E-4	-2.3E-4	6.7E-5	-9.2E-5	6.4E-5	-2.5E-5
146	0.014	-0.046	0.137	-0.098	-0.067	-0.164	3.8E-4	-1.9E-4	5.5E-5	-1.1E-4	1.4E-5	-3.6E-5
147	0.015	-0.044	0.143	-0.099	-0.048	-0.173	4.5E-4	-2.1E-4	6.0E-5	-1.3E-4	1.4E-5	-1.0E-4
148	0.027	-0.049	0.052	-0.034	-0.079	-0.134	2.8E-4	-1.5E-4	1.1E-4	-1.3E-4	9.7E-5	-8.5E-5
149	0.037	-0.057	0.058	-0.042	-0.084	-0.129	2.8E-4	-1.5E-4	1.3E-4	-1.1E-4	1.1E-4	-1.2E-4
150	0.048	-0.064	0.071	-0.051	-0.089	-0.135	2.6E-4	-1.5E-4	1.2E-4	-8.9E-5	1.1E-4	-1.8E-4
151	0.019	-0.041	0.117	-0.067	-0.070	-0.148	4.3E-4	-2.4E-4	7.0E-5	-1.2E-4	1.2E-4	-2.3E-5
152	0.018	-0.039	0.081	-0.044	-0.069	-0.136	3.2E-4	-2.2E-4	6.3E-5	-9.2E-5	9.3E-5	-5.9E-5
153	0.039	-0.043	0.167	-0.045	-0.055	-0.130	8.0E-4	-2.3E-4	2.0E-4	-5.8E-5	1.5E-4	-4.9E-4
154	0.018	-0.033	0.247	-0.068	-0.042	-0.131	9.2E-4	-2.2E-4	2.3E-4	-5.5E-5	4.2E-5	-6.3E-4
155	0.045	-0.039	0.154	-0.050	-0.039	-0.136	6.2E-4	-2.1E-4	1.6E-4	-5.3E-5	8.2E-5	-6.9E-4
156	0.027	-0.024	0.212	-0.071	-0.025	-0.136	5.9E-4	-2.0E-4	1.5E-4	-5.1E-5	4.1E-5	-8.9E-4
157	0.043	-0.014	0.183	-0.073	-0.005	-0.142	3.7E-4	-1.8E-4	9.3E-5	-4.6E-5	3.0E-5	-9.8E-4
158	0.056	-0.035	0.154	-0.055	-0.020	-0.141	3.9E-4	-1.9E-4	9.9E-5	-4.7E-5	7.0E-5	-7.2E-4
159	0.015	-0.035	0.096	-0.056	-0.025	-0.119	2.0E-5	-1.9E-5	7.5E-5	-7.9E-5	1.4E-4	-4.2E-4
160	0.014	-0.038	0.105	-0.068	-0.015	-0.119	1.2E-5	-1.5E-5	5.7E-5	-4.8E-5	1.4E-4	-2.1E-4
161	0.011	-0.040	0.110	-0.080	-0.005	-0.119	4.5E-5	-4.5E-5	1.7E-4	-1.7E-4	4.9E-5	-1.1E-4
162	0.022	-0.029	0.123	-0.079	0.007	-0.133	8.3E-5	-7.2E-5	2.8E-4	-3.2E-4	9.8E-6	-4.0E-4
163	0.036	-0.042	0.124	-0.067	-0.004	-0.133	2.8E-5	-1.9E-5	7.5E-5	-1.1E-4	2.7E-5	-4.1E-4
164	0.039	-0.043	0.114	-0.055	-0.016	-0.133	1.4E-5	-1.5E-5	5.9E-5	-5.6E-5	1.3E-4	-4.2E-4
165	0.056	-0.044	0.127	-0.057	-0.009	-0.140	2.4E-5	-1.6E-5	6.1E-5	-9.2E-5	1.4E-5	-4.4E-4
166	0.025	-0.031	0.106	-0.080	-0.013	-0.139	5.7E-5	-3.9E-5	1.5E-4	-2.2E-4	2.9E-4	-2.0E-5
167	0.015	-0.039	0.103	-0.080	-0.012	-0.126	3.8E-5	-3.2E-5	1.2E-4	-1.5E-4	9.4E-5	-2.8E-5
168	0.028	-0.041	0.083	-0.056	-0.035	-0.116	2.5E-5	-1.7E-5	6.6E-5	-9.8E-5	3.0E-4	-1.4E-4
169	0.030	-0.038	0.095	-0.068	-0.024	-0.128	2.3E-5	-1.6E-5	6.1E-5	-9.1E-5	2.6E-4	-4.9E-5
170	0.015	-0.039	0.093	-0.068	-0.022	-0.116	1.5E-5	-1.5E-5	6.0E-5	-5.8E-5	9.0E-5	-3.2E-5
171	0.014	-0.037	0.082	-0.056	-0.032	-0.105	2.5E-5	-1.6E-5	6.3E-5	-9.6E-5	5.8E-5	-4.0E-5
172	0.053	-0.039	0.133	-0.067	0.002	-0.140	3.8E-5	-1.5E-5	6.0E-5	-1.5E-4	1.3E-5	-4.4E-4
173	0.027	-0.026	0.146	-0.038	-0.083	-0.117	1.0E-3	-2.9E-4	1.8E-4	-5.4E-5	2.8E-4	-2.3E-5
174	0.019	-0.030	0.233	-0.066	-0.078	-0.117	1.1E-3	-2.5E-4	2.0E-4	-4.7E-5	4.2E-4	1.1E-5
175	0.014	-0.035	0.255	-0.065	-0.068	-0.121	1.2E-3	-2.5E-4	2.1E-4	-4.6E-5	2.5E-4	-1.3E-5
176	0.030	-0.035	0.162	-0.039	-0.075	-0.121	9.1E-4	-2.6E-4	1.7E-4	-4.9E-5	2.2E-4	-1.9E-5
177	0.026	-0.021	0.127	-0.038	-0.094	-0.117	9.2E-4	-3.0E-4	5.7E-5	-1.9E-5	3.8E-4	-7.2E-5
178	0.026	-0.023	0.210	-0.064	-0.094	-0.123	1.0E-3	-2.7E-4	6.5E-5	-1.7E-5	5.2E-4	-1.1E-4
179	0.026	-0.022	0.138	-0.038	-0.093	-0.115	8.5E-4	-2.8E-4	5.3E-5	-1.7E-5	1.6E-4	-1.1E-6
180	0.024	-0.025	0.225	-0.063	-0.093	-0.120	1.0E-3	-2.7E-4	6.4E-5	-1.7E-5	2.6E-4	-1.4E-5
181	0.025	-0.022	0.139	-0.038	-0.092	-0.113	8.7E-4	-2.8E-4	5.4E-5	-1.7E-5	5.1E-7	-5.0E-5
182	0.023	-0.026	0.228	-0.063	-0.091	-0.119	1.0E-3	-2.7E-4	6.4E-5	-1.7E-5	1.0E-5	-1.4E-4
183	0.023	-0.026	0.219	-0.065	-0.089	-0.118	1.0E-3	-2.7E-4	6.5E-5	-1.7E-5	1.7E-4	-3.6E-4
184	0.026	-0.021	0.131	-0.038	-0.091	-0.112	9.5E-4	-3.0E-4	5.9E-5	-1.9E-5	8.4E-5	-2.6E-4
185	0.026	-0.021	0.124	-0.039	-0.090	-0.113	8.8E-4	-3.1E-4	2.3E-5	-6.5E-5	1.1E-4	-1.1E-4
186	0.030	-0.019	0.208	-0.066	-0.088	-0.120	9.8E-4	-2.8E-4	2.1E-5	-7.2E-5	1.7E-4	-2.5E-4
187	0.026	-0.021	0.122	-0.038	-0.092	-0.114	7.8E-4	-2.9E-4	2.2E-5	-5.7E-5	3.6E-5	-8.2E-5
188	0.029	-0.020	0.203	-0.064	-0.091	-0.121	9.5E-4	-2.7E-4	2.0E-5	-7.0E-5	9.9E-6	-9.9E-5
189	0.028	-0.021	0.197	-0.065	-0.093	-0.123	1.0E-3	-2.7E-4	2.0E-5	-7.4E-5	2.4E-4	-3.6E-4
190	0.026	-0.021	0.118	-0.038	-0.093	-0.116	8.8E-4	-3.0E-4	2.2E-5	-6.4E-5	1.6E-4	-2.7E-4
191	0.035	-0.047	0.148	-0.066	-0.018	-0.146	4.2E-4	-1.6E-4	4.4E-5	-1.1E-4	7.4E-4	-1.0E-4
192	0.016	-0.035	0.183	-0.082	-0.003	-0.147	4.1E-4	-1.5E-4	4.2E-5	-1.1E-4	9.5E-4	-6.1E-5
193	0.041	-0.037	0.163	-0.058	-0.039	-0.139	6.7E-4	-2.0E-4	5.4E-5	-1.8E-4	6.9E-4	-1.0E-4
194	0.030	-0.021	0.232	-0.078	-0.025	-0.140	6.5E-4	-1.9E-4	5.1E-5	-1.8E-4	8.7E-4	-6.9E-5
195	0.038	-0.012	0.263	-0.074	-0.044	-0.133	9.8E-4	-2.2E-4	6.0E-5	-2.7E-4	6.2E-4	-7.5E-5
196	0.046	-0.031	0.178	-0.051	-0.054	-0.133	8.3E-4	-2.2E-4	6.1E-5	-2.3E-4	5.0E-4	-2.2E-4
197	0.038	-0.023	0.166	-0.043	-0.075	-0.123	9.9E-4	-2.8E-4	4.9E-5	-1.7E-4	3.5E-5	-3.1E-4
198	0.039	-0.011	0.259	-0.068	-0.070	-0.123	1.2E-3	-2.6E-4	4.6E-5	-2.1E-4	2.0E-5	-3.3E-4
199	0.035	-0.014	0.237	-0.069	-0.078	-0.119	1.1E-3	-2.7E-4	4.8E-5	-1.9E-4	-1.9E-5	-3.2E-4
200	0.028	-0.019	0.146	-0.041	-0.083	-0.119	1.0E-3	-3.1E-4	5.4E-5	-1.8E-4	3.5E-5	-2.7E-4
201	0.041	-0.037	0.106	-0.073	-0.051	-0.135	2.8E-5	-2.1E-5	1.1E-4	-8.1E-5	1.3E-4	-3.4E-4
202	0.030	-0.028	0.128	-0.086	-0.037	-0.149	6.4E-5	-4.5E-5	2.4E-4	-1.7E-4	3.1E-5	-2.9E-4
203	0.034	-0.018	0.103	-0.072	-0.042	-0.120	2.4E-5	-2.2E-5	9.1E-5	-8.2E-5	7.2E-6	-1.2E-4
204	0.036	-0.017	0.126	-0.086	-0.029	-0.133	4.0E-5	-3.2E-5	1.5E-4	-1.2E-4	6.3E-6	-1.3E-4
205	0.035	-0.016	0.103	-0.072	-0.030	-0.130	1.7E-5	-2.0E-5	6.6E-5	-7.5E-5	1.8E-4	-1.4E-4
206	0.039	-0.013	0.125	-0.086	-0.016	-0.130	4.3E-5	-4.0E-5	1.6E-4	-1.5E-4	1.1E-4	-9.7E-5
207	0.034	-0.022	0.127	-0.086	0.001	-0.142	7.7E-5	-5.9E-5	2.9E-4	-2.2E-4	3.7E-4	-3.4E-5

208	0.044	-0.035	0.116	-0.072	-0.014	-0.141	1.7E-5	-1.8E-5	6.5E-5	-6.9E-5	4.1E-4	-1.5E-4
209	0.054	-0.048	0.081	-0.055	-0.044	-0.128	1.5E-4	-1.8E-4	4.4E-5	-5.1E-5	2.8E-4	-4.9E-5
210	0.055	-0.042	0.092	-0.068	-0.030	-0.142	1.5E-4	-1.6E-4	4.5E-5	-4.7E-5	3.7E-4	-1.2E-4
211	0.042	-0.023	0.104	-0.080	-0.018	-0.152	4.3E-4	-2.3E-4	1.3E-4	-6.7E-5	1.2E-4	-2.4E-5
212	0.040	-0.017	0.099	-0.079	-0.034	-0.138	5.2E-4	-2.4E-4	1.5E-4	-6.9E-5	7.6E-5	-2.7E-5
213	0.040	-0.018	0.099	-0.077	-0.045	-0.130	4.7E-4	-2.1E-4	1.4E-4	-6.1E-5	1.8E-5	-8.2E-5
214	0.047	-0.028	0.080	-0.061	-0.055	-0.118	2.7E-4	-2.1E-4	7.9E-5	-6.2E-5	4.4E-5	-9.2E-5
215	0.052	-0.038	0.064	-0.045	-0.067	-0.105	1.8E-4	-1.8E-4	5.3E-5	-5.4E-5	6.5E-5	-6.0E-5
216	0.041	-0.027	0.063	-0.041	-0.065	-0.105	2.6E-4	-1.9E-4	7.7E-5	-5.7E-5	6.1E-5	-6.4E-5
217	0.036	-0.020	0.083	-0.057	-0.065	-0.115	2.9E-4	-2.2E-4	8.3E-5	-6.3E-5	4.1E-5	-1.4E-4
218	0.038	-0.020	0.103	-0.074	-0.057	-0.126	5.1E-4	-2.3E-4	1.5E-4	-6.7E-5	2.2E-5	-2.2E-4
219	0.028	-0.032	0.162	-0.068	-0.065	-0.132	8.7E-4	-3.1E-4	1.7E-4	-5.9E-5	-7.1E-7	-4.4E-4
220	0.030	-0.028	0.116	-0.046	-0.065	-0.120	6.0E-4	-2.8E-4	1.1E-4	-5.3E-5	-8.9E-6	-3.5E-4
221	0.035	-0.029	0.078	-0.029	-0.064	-0.109	4.5E-4	-1.9E-4	8.7E-5	-3.6E-5	1.6E-5	-2.9E-4
222	0.032	-0.027	0.136	-0.070	-0.064	-0.132	9.2E-4	-2.9E-4	1.8E-4	-5.6E-5	-6.6E-7	-5.3E-4
223	0.027	-0.028	0.100	-0.026	-0.063	-0.114	5.4E-4	-2.0E-4	1.0E-4	-3.8E-5	1.4E-5	-2.5E-4
224	0.026	-0.032	0.138	-0.043	-0.063	-0.121	8.0E-4	-2.7E-4	1.5E-4	-5.2E-5	-1.9E-6	-3.2E-4
225	0.023	-0.038	0.195	-0.065	-0.063	-0.132	1.0E-3	-3.3E-4	1.9E-4	-6.4E-5	-1.7E-5	-4.8E-4
226	0.021	-0.041	0.226	-0.062	-0.065	-0.139	1.1E-3	-3.8E-4	6.7E-5	-2.3E-5	2.8E-4	-4.7E-5
227	0.023	-0.035	0.160	-0.038	-0.064	-0.127	9.0E-4	-3.0E-4	5.4E-5	-1.8E-5	2.8E-4	-4.5E-5
228	0.024	-0.031	0.113	-0.020	-0.064	-0.118	6.9E-4	-1.9E-4	4.1E-5	-1.2E-5	2.2E-4	-1.0E-4
229	0.025	-0.030	0.102	-0.020	-0.064	-0.117	6.7E-4	-2.0E-4	4.0E-5	-1.2E-5	2.5E-4	-5.5E-5
230	0.024	-0.035	0.154	-0.038	-0.064	-0.125	8.9E-4	-3.1E-4	5.3E-5	-1.8E-5	2.7E-4	-3.5E-5
231	0.022	-0.040	0.220	-0.063	-0.066	-0.138	1.1E-3	-3.7E-4	6.6E-5	-2.2E-5	2.3E-4	-1.0E-6
232	0.024	-0.039	0.210	-0.063	-0.067	-0.139	1.1E-3	-3.7E-4	6.3E-5	-2.2E-5	2.0E-4	-1.2E-5
233	0.026	-0.037	0.202	-0.063	-0.068	-0.138	9.7E-4	-3.6E-4	5.8E-5	-2.2E-5	9.9E-5	-1.8E-5
234	0.027	-0.033	0.140	-0.039	-0.068	-0.126	7.9E-4	-3.1E-4	4.7E-5	-1.8E-5	6.2E-5	-2.2E-5
235	0.026	-0.030	0.086	-0.020	-0.067	-0.117	6.0E-4	-2.0E-4	3.6E-5	-1.2E-5	5.2E-5	-6.1E-5
236	0.026	-0.029	0.085	-0.021	-0.067	-0.119	5.9E-4	-2.0E-4	3.5E-5	-1.2E-5	9.4E-5	-1.7E-5
237	0.027	-0.033	0.137	-0.039	-0.067	-0.127	7.8E-4	-3.0E-4	4.7E-5	-1.8E-5	1.1E-4	-2.5E-5
238	0.027	-0.036	0.199	-0.062	-0.068	-0.140	9.8E-4	-3.6E-4	5.9E-5	-2.2E-5	9.6E-5	-6.4E-5
239	0.028	-0.035	0.201	-0.062	-0.068	-0.143	1.1E-3	-3.8E-4	6.6E-5	-2.3E-5	7.3E-5	-1.9E-4
240	0.029	-0.035	0.207	-0.061	-0.067	-0.146	1.1E-3	-3.8E-4	6.8E-5	-2.3E-5	6.4E-5	-2.3E-4
241	0.028	-0.033	0.154	-0.037	-0.067	-0.133	8.7E-4	-3.1E-4	5.2E-5	-1.8E-5	7.7E-5	-1.4E-4
242	0.026	-0.031	0.111	-0.020	-0.066	-0.122	6.0E-4	-1.9E-4	3.6E-5	-1.1E-5	2.7E-5	-1.4E-4
243	0.032	-0.031	0.211	-0.063	-0.070	-0.145	1.0E-3	-3.7E-4	3.1E-5	-8.2E-5	1.3E-4	-1.2E-4
244	0.029	-0.032	0.149	-0.039	-0.070	-0.131	8.0E-4	-3.1E-4	2.5E-5	-6.6E-5	4.0E-5	-1.3E-4
245	0.026	-0.032	0.098	-0.022	-0.069	-0.121	5.7E-4	-1.9E-4	1.6E-5	-4.7E-5	2.8E-5	-1.2E-4
246	0.031	-0.033	0.213	-0.061	-0.069	-0.149	1.1E-3	-4.0E-4	3.3E-5	-9.2E-5	2.7E-4	-1.8E-4
247	0.027	-0.032	0.119	-0.026	-0.073	-0.127	8.1E-4	-2.4E-4	2.0E-5	-6.7E-5	2.0E-6	-7.2E-5
248	0.032	-0.029	0.200	-0.054	-0.074	-0.140	9.2E-4	-3.7E-4	3.0E-5	-7.6E-5	-3.3E-6	-1.2E-4
249	0.031	-0.030	0.190	-0.054	-0.072	-0.137	9.2E-4	-3.6E-4	2.9E-5	-7.6E-5	9.2E-6	-1.2E-4
250	0.027	-0.032	0.115	-0.027	-0.071	-0.125	6.7E-4	-2.4E-4	2.0E-5	-5.5E-5	1.9E-6	-5.5E-5
251	0.032	-0.031	0.200	-0.059	-0.071	-0.139	9.2E-4	-3.6E-4	2.9E-5	-7.6E-5	3.3E-5	-1.1E-4
252	0.034	-0.030	0.246	-0.078	-0.069	-0.149	1.0E-3	-3.8E-4	3.2E-5	-8.3E-5	1.3E-5	-8.8E-5
253	0.029	-0.032	0.153	-0.041	-0.071	-0.130	7.9E-4	-3.1E-4	2.5E-5	-6.5E-5	3.8E-5	-1.1E-4
254	0.037	-0.057	0.095	-0.067	-0.077	-0.143	2.3E-4	-1.6E-4	4.6E-5	-6.5E-5	9.1E-5	-1.5E-4
255	0.017	-0.041	0.120	-0.083	-0.063	-0.157	3.4E-4	-1.6E-4	4.5E-5	-9.9E-5	5.2E-5	-1.6E-4
256	0.022	-0.045	0.085	-0.059	-0.080	-0.136	2.5E-4	-1.8E-4	5.2E-5	-7.2E-5	9.8E-5	-8.4E-5
257	0.015	-0.042	0.112	-0.078	-0.080	-0.149	3.3E-4	-1.9E-4	5.5E-5	-9.5E-5	6.1E-5	-7.3E-5
258	0.016	-0.042	0.111	-0.073	-0.075	-0.145	3.3E-4	-2.3E-4	6.6E-5	-9.6E-5	1.1E-4	-3.6E-5
259	0.016	-0.039	0.081	-0.051	-0.075	-0.135	2.9E-4	-2.0E-4	5.7E-5	-8.3E-5	9.3E-5	-6.1E-5

Per edifici con il seguente tipo di elementi: tamponamenti collegati rigidamente, il controllo viene fatto tramite la seguente relazione:

$$d_r < 0.0050 h$$

dove:

$d_r$ : spostamento relativo tra due impalcati consecutivi;  
: altezza dell'impalcato;

Piano : piano considerato;  
ELEMENTO : tipo e numero dell'elemento considerato;  
drx : traslazione relativa X globale del piano considerato;  
dry : traslazione relativa Y globale del piano considerato;  
H : altezza del piano considerato;  
dlim : spostamento limite da normativa;  
Esito : esito della verifica;

Tabella 12.II

Piano	ELEMENTO	drx [cm]	dry [cm]	H [cm]	dlim [cm]	Esito
Imp.1	Parete 1-2	0.0061	0.2284	300.0000	1.5000	Verificato
	Parete 1-6	0.0171	0.0475	300.0000	1.5000	Verificato
	Parete 2-12	0.0251	0.2541	300.0000	1.5000	Verificato
	Parete 12-3	0.0103	0.2468	300.0000	1.5000	Verificato
	Parete 3-14	0.0102	0.2219	300.0000	1.5000	Verificato
	Parete 4-5	0.0020	0.2484	300.0000	1.5000	Verificato
	Parete 14-4	0.0212	0.2606	300.0000	1.5000	Verificato
	Parete 5-10	0.0137	0.0473	300.0000	1.5000	Verificato
	Parete 6-7	0.0310	0.0700	300.0000	1.5000	Verificato
	Parete 7-11	0.0198	0.1896	300.0000	1.5000	Verificato
	Parete 11-8	0.0177	0.1946	300.0000	1.5000	Verificato
	Parete 8-13	0.0176	0.2037	300.0000	1.5000	Verificato
	Parete 9-10	0.0385	0.0694	300.0000	1.5000	Verificato

## 4.5 Verifica Elementi Bidimensionali.

### 4.5.1 Verifica Pareti.

#### 4.5.1.1 Verifica Pareti Non Dissipative.

##### - Particolari prescrizioni per pareti non dissipative

Le pareti non dissipative sono state progettate utilizzando le sollecitazioni relative allo spettro elastico ( $q = 1$ ).

Qui di seguito vengono tabellati i risultati delle verifiche delle pareti della struttura:

#### Verifica di Resistenza a Flessione Composta SLV.

- Parete : numero della parete;  
 Imp. : numero dell'impalcato al quale appartiene la parete;  
 Fili : numero dei fili fissi ai quali appartiene la parete;  
 Dir : X : direzione del piano medio  
 Y : direzione ortogonale al piano medio  
 $\epsilon_{c2}$  : deformazione di contrazione del calcestruzzo al raggiungimento della massima tensione;  
 $\epsilon_{cu2}$  : deformazione ultima di contrazione del calcestruzzo;  
 Cop : distanza tra la superficie esterna dell'armatura più prossima alla superficie del calcestruzzo e la superficie stessa del calcestruzzo;  
 $\phi$  : diametro delle barre di armatura verticale;  
 $D_{barre}$  : interasse tra le barre di armatura verticale;  
 Nsd : sforzo normale sollecitante di calcolo relativo alla combinazione di carico più gravosa;  
 Msd : momento sollecitante di calcolo relativo alla combinazione di carico più gravosa;  
 $\epsilon_{c1s}$  : deformazione massima del calcestruzzo compresso  
 $\epsilon_{acc}$  : deformazione massima dell'armatura tesa  
 NRd : Sforzo Normale resistente di calcolo;  
 MRd : momento resistente di calcolo;  
 S : Coefficiente di sicurezza;  
 Esito : Esito della verifica : V = VERIFICATA;  
 : NV = NON VERIFICATA;

Tabella 13.I

Parete	Imp.	Fili	Dir.	Armatura Verticale (Z.C.)			Armatura Verticale (Z.N.C.)		Caratteristiche di sollecitazione				S	Esito				
				$\epsilon_{c2}$ [%]	$\epsilon_{cu2}$ [%]	Cop [cm]	$\phi$ [mm]	Dbarre [cm]	$\phi$ [mm]	Dbarre [cm]	Nsd [daN]	Msd [daNm]			$\epsilon_{c1s}$ [%]	$\epsilon_{acc}$ [%]	Nrd [daN]	Mrd [daNm]
1	Imp.1	1, 2	X	2.00	3.50	3.0	-	-	10	20.0	0	3949	1.60	10.00	0	147986	37.48	V
			Y									0	3268	2.21	10.00	9	8818	2.70
2	Imp.1	1, 6	X	2.00	3.50	3.0	-	-	10	20.0	0	13258	1.59	10.00	0	255226	19.25	V
			Y									0	1173	2.17	10.00	14	11467	9.78

3	Imp.1	2, 12	X	2.00	3.50	3.0	-	-	12	20.0	-5060	12637	2.03	10.00	-5060	148724	11.77	V
			Y								-5060	8476	2.85	10.00	-5064	10195	1.20	V
4	Imp.1	12, 3	X	2.00	3.50	3.0	-	-	12	20.0	-10890	6925	2.03	10.00	-10890	444598	64.21	V
			Y								-10890	15379	2.85	10.00	-10887	17668	1.15	V
5	Imp.1	3, 14	X	2.00	3.50	3.0	-	-	12	20.0	-8959	-6141	2.04	10.00	-8959	-277921	45.25	V
			Y								-8959	13494	2.86	10.00	-8955	13994	1.04	V
6	Imp.1	4, 5	X	2.00	3.50	3.0	-	-	10	20.0	0	-5042	1.60	10.00	0	-163856	32.50	V
			Y								0	3955	2.23	10.00	-6	9316	2.36	V
7	Imp.1	14, 4	X	2.00	3.50	3.0	-	-	12	20.0	-4139	-9431	2.03	10.00	-4140	-121815	12.92	V
			Y								-4139	8090	2.92	10.00	-4134	9340	1.15	V
8	Imp.1	5, 10	X	2.00	3.50	3.0	-	-	10	20.0	0	24699	1.59	10.00	0	255169	10.33	V
			Y								0	967	2.17	10.00	10	11467	11.85	V
9	Imp.1	6, 7	X	2.00	3.50	3.0	-	-	10	20.0	0	17101	1.06	10.00	1	66545	3.89	V
			Y								0	993	2.14	10.00	-3	5238	5.28	V
10	Imp.1	7, 11	X	2.00	3.50	3.0	-	-	18	20.0	-2427	18432	3.27	10.00	-2427	120838	6.56	V
			Y								-2427	4155	3.50	7.59	-2427	12088	2.91	V
11	Imp.1	11, 8	X	2.00	3.50	3.0	-	-	12	20.0	-6264	19734	1.12	10.00	-6264	200752	10.17	V
			Y								-6264	5713	2.86	10.00	-6259	7498	1.31	V
12	Imp.1	8, 13	X	2.00	3.50	3.0	-	-	14	20.0	-8217	-26560	3.50	3.69	-8217	-202139	7.61	V
			Y								-8217	8458	3.47	10.00	-8227	14023	1.66	V
13	Imp.1	9, 10	X	2.00	3.50	3.0	-	-	10	20.0	0	-55430	1.60	10.00	0	-182886	3.30	V
			Y								0	1790	2.23	10.00	12	9837	5.50	V

### Verifica di Resistenza a Taglio SLV

- Parete : numero della parete;  
 Imp. : numero dell'impalcato al quale appartiene la parete;  
 Fili : numero dei fili fissi ai quali appartiene la parete;  
 Cop : distanza tra la superficie esterna dell'armatura più prossima alla superficie del calcestruzzo e la superficie stessa del calcestruzzo;  
 cot( $\theta$ ) : cotangente dell'angolo  $\theta$ ;  
 $\phi$  : diametro delle barre di armatura orizzontale;  
 $D_{barre}$  : interasse tra le barre di armatura orizzontale;  
 VSd : Taglio sollecitante di calcolo;  
 VRd : Taglio resistente di calcolo;  
 Esito : Esito della verifica : V = VERIFICATA;  
 : NV = NON VERIFICATA;

Vedi tabella 13.II

Parete	Imp.	Fili	Cop [cm]	cot( $\theta$ )	Armatura orizzontale		Tagli		Esito
					$\phi$	Dbarre [cm]	Vsd [daN]	VRd [daN]	
1	Imp.1	1, 2	3.0	2.5	10	25.0	15950	139739	V
2	Imp.1	1, 6	3.0	2.5	10	25.0	22872	186859	V
3	Imp.1	2, 12	3.0	2.5	10	25.0	11134	117169	V
4	Imp.1	12, 3	3.0	2.5	10	25.0	9919	205418	V
5	Imp.1	3, 14	3.0	2.5	10	25.0	8038	161296	V
6	Imp.1	4, 5	3.0	2.5	10	25.0	16740	145963	V
7	Imp.1	14, 4	3.0	2.5	10	25.0	9786	103332	V
8	Imp.1	5, 10	3.0	2.5	10	25.0	25622	186815	V
9	Imp.1	6, 7	3.0	2.5	10	25.0	19764	86343	V
10	Imp.1	7, 11	3.0	2.5	10	25.0	12391	75637	V
11	Imp.1	11, 8	3.0	2.5	10	25.0	8485	85821	V
12	Imp.1	8, 13	3.0	2.5	10	25.0	14507	126453	V
13	Imp.1	9, 10	3.0	2.5	10	25.0	26418	154393	V

### Verifiche SLE - Stato Tensionale.

- Parete : numero della parete;  
 Imp. : numero dell'impalcato al quale appartiene la parete;  
 Fili : numero dei fili fissi ai quali appartiene la parete;  
 Cop : distanza tra la superficie esterna dell'armatura più prossima alla superficie del calcestruzzo e la superficie stessa del calcestruzzo;  
 Comb : tipo di combinazione a cui la verifica è riferita;  
 Azioni Sollecitanti:  
 $N_{sd}$  : Sforzo Normale Sollecitante;  
 $M_{sdXZ}$  : valore del Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo;  
 $M_{sdXY}$  : valore del Momento Flettente X-Y sollecitante di calcolo;  
 Tensioni:  
 $\sigma_c$  : tensioni d'esercizio del calcestruzzo;

$\sigma_s$  : tensioni d'esercizio dell'acciaio;  
 Tensioni Limite:  
 $\sigma_{c,lim}$  : Tensioni limite del calcestruzzo;  
 $\sigma_{s,lim}$  : Tensioni limite dell'acciaio;  
 S : valore del coefficiente di sicurezza minimo della sezione;  
 Esito : Esito della verifica : V = VERIFICATA;  
 : NV = NON VERIFICATA;

Tabella 13.III

Parete	Imp	Fili	Cop [cm]	Comb	Azioni Sollecitanti			Tensioni		Tensioni Limite		S	Esito
					N <sub>sd</sub> [daN]	M <sub>sdXZ</sub> [daNm]	M <sub>sdXY</sub> [daNm]	$\sigma_c$ [daN/cm <sup>2</sup> ]	$\sigma_s$ [daN/cm <sup>2</sup> ]	$\sigma_{c,lim}$ [daN/cm <sup>2</sup> ]	$\sigma_{s,lim}$ [daN/cm <sup>2</sup> ]		
1	Imp.1	1, 2	3.0	Caratt.	6422	602.26	1904.66	23.41	-1269.45	150.00	3600.00	2.84	V
				Q.Perm.	-5130	1555.82	-1832.63	22.16	-771.21	112.50	3600.00	4.67	V
2	Imp.1	1, 6	3.0	Caratt.	6705	-6051.00	26.21	2.06	-420.22	150.00	3600.00	8.57	V
				Q.Perm.	-3801	4545.43	-211.78	2.64	30.19	112.50	3600.00	42.67	V
3	Imp.1	2, 12	3.0	Caratt.	9992	8269.70	4724.76	69.34	-2651.15	150.00	3600.00	1.36	V
				Q.Perm.	-8443	6981.11	-4374.60	60.72	-1818.18	112.50	3600.00	1.85	V
4	Imp.1	12, 3	3.0	Caratt.	19952	2735.71	8153.49	59.36	-2568.84	150.00	3600.00	1.40	V
				Q.Perm.	-16406	2077.32	-7558.68	53.09	-1680.23	112.50	3600.00	2.12	V
5	Imp.1	3, 14	3.0	Caratt.	17075	-2772.54	6858.40	64.00	-2748.43	150.00	3600.00	1.31	V
				Q.Perm.	-14234	-2005.35	-6275.90	56.22	-1754.11	112.50	3600.00	2.00	V
6	Imp.1	4, 5	3.0	Caratt.	6831	-902.78	2100.83	24.78	-1316.66	150.00	3600.00	2.73	V
				Q.Perm.	-5375	-2047.37	-2028.09	23.63	-821.88	112.50	3600.00	4.38	V
7	Imp.1	14, 4	3.0	Caratt.	9036	-6495.01	4290.88	69.12	-2593.41	150.00	3600.00	1.39	V
				Q.Perm.	-7786	-5305.15	-3941.83	60.04	-1758.96	112.50	3600.00	1.87	V
8	Imp.1	5, 10	3.0	Caratt.	8530	6057.82	169.75	5.07	-529.66	150.00	3600.00	6.80	V
				Q.Perm.	-5419	5189.22	401.84	4.27	-54.12	112.50	3600.00	26.35	V
9	Imp.1	6, 7	3.0	Caratt.	8995	-3678.32	14.49	0.00	-1182.86	150.00	3600.00	3.04	V
				Q.Perm.	-7973	5710.16	-77.68	7.74	107.02	112.50	3600.00	14.54	V
10	Imp.1	7, 11	3.0	Caratt.	9072	5742.69	1567.40	146.80	-1933.66	150.00	3600.00	1.02	V
				Q.Perm.	-8207	4978.05	-1558.25	64.32	-623.57	112.50	3600.00	1.75	V
11	Imp.1	11, 8	3.0	Caratt.	15816	-7161.21	2113.08	51.40	-2310.30	150.00	3600.00	1.56	V
				Q.Perm.	-13993	7106.01	-2081.55	42.34	-801.85	112.50	3600.00	2.66	V
12	Imp.1	8, 13	3.0	Caratt.	13815	-866.77	-3047.08	119.29	-2209.83	150.00	3600.00	1.26	V
				Q.Perm.	-11997	-2416.99	-3012.11	55.58	-903.68	112.50	3600.00	2.02	V
13	Imp.1	9, 10	3.0	Caratt.	15636	-18647.06	-65.32	10.18	-1337.60	150.00	3600.00	2.69	V
				Q.Perm.	-14279	-16362.44	-76.43	6.97	99.17	112.50	3600.00	16.14	V

**Verifiche SLE - Fessurazione.**

Parete : numero della parete;  
 Imp. : numero dell'impalcato al quale appartiene la parete;  
 Fili : numero dei fili fissi ai quali appartiene la parete;  
 Cop : distanza tra la superficie esterna dell'armatura più prossima alla superficie del calcestruzzo e la superficie stessa del calcestruzzo;  
 Comb : tipo di combinazione a cui la verifica è riferita;  
 N<sub>sd</sub> : Sforzo Normale Sollecitante;  
 M<sub>sdXZ</sub> : valore del Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo;  
 M<sub>sdXY</sub> : valore del Momento Flettente X-Y sollecitante di calcolo;  
 W<sub>k,max</sub> : valore della massima apertura ammissibile delle fessure;  
 W<sub>k</sub> : valore dell'apertura della fessura calcolata;  
 S : valore del coefficiente di sicurezza minimo della sezione;  
 Esito : Esito della verifica : V = VERIFICATA;  
 : NV = NON VERIFICATA;

Tabella 13.IV

Parete	Imp	Fili	Cop [cm]	Comb	N <sub>sd</sub> [daN]	M <sub>sdXZ</sub> [daNm]	M <sub>sdXY</sub> [daNm]	W <sub>k,max</sub> [mm]	W <sub>k</sub> [mm]	S	Esito
1	Imp.1	1, 2	3.0	Freq.	-5323	1523	-1838	0.40	0.00	-	V
				Q.Perm.	-5130	1556	-1833	0.40	0.00	-	V
2	Imp.1	1, 6	3.0	Freq.	-3965	4613	-215	0.40	0.00	-	V
				Q.Perm.	-3801	4545	-212	0.40	0.00	-	V
3	Imp.1	2, 12	3.0	Freq.	-8673	7024	-4387	0.40	0.00	-	V
				Q.Perm.	-8443	6981	-4375	0.40	0.00	-	V
4	Imp.1	12, 3	3.0	Freq.	-16822	2098	-7584	0.40	0.00	-	V
				Q.Perm.	-16406	2077	-7559	0.40	0.00	-	V

5	Imp.1	3, 14	3.0	Freq.	-14588	-1996	-6297	0.40	0.00	-	V
				Q.Perm.	-14234	-2005	-6276	0.40	0.00	-	V
6	Imp.1	4, 5	3.0	Freq.	-5577	-2012	-2037	0.40	0.00	-	V
				Q.Perm.	-5375	-2047	-2028	0.40	0.00	-	V
7	Imp.1	14, 4	3.0	Freq.	-7999	-5333	-3952	0.40	0.00	-	V
				Q.Perm.	-7786	-5305	-3942	0.40	0.00	-	V
8	Imp.1	5, 10	3.0	Freq.	-5636	5215	403	0.40	0.00	-	V
				Q.Perm.	-5419	5189	402	0.40	0.00	-	V
9	Imp.1	6, 7	3.0	Freq.	-8046	5707	-79	0.40	0.00	-	V
				Q.Perm.	-7973	5710	-78	0.40	0.00	-	V
10	Imp.1	7, 11	3.0	Freq.	-8399	4910	-1563	0.40	0.00	-	V
				Q.Perm.	-8207	4978	-1558	0.40	0.00	-	V
11	Imp.1	11, 8	3.0	Freq.	-14411	7181	-2085	0.40	0.00	-	V
				Q.Perm.	-13993	7106	-2082	0.40	0.00	-	V
12	Imp.1	8, 13	3.0	Freq.	-12418	-2276	-3013	0.40	0.00	-	V
				Q.Perm.	-11997	-2417	-3012	0.40	0.00	-	V
13	Imp.1	9, 10	3.0	Freq.	-14570	-16459	-75	0.40	0.00	-	V
				Q.Perm.	-14279	-16362	-76	0.40	0.00	-	V

## 5 ALLEGATI.

### 5.1 ALLEGATO A (Verifica Solai e Balconi)

#### Descrizione del modello.

#### Modello e ipotesi di carico

La seguente relazione riguarda tutti i solai realizzati in cemento armato gettato in opera, a nervature parallele.

Il modello utilizzato per il calcolo delle caratteristiche della sollecitazione è quello della trave continua su più appoggi con eventuali sbalzi laterali.

Le ipotesi a cui si è fatto riferimento sono state:

- laterizi o blocchi in polistirene non collaboranti;
- nervature del solaio indipendenti tra loro;
- fascia di soletta collaborante con ogni nervatura di larghezza pari all'interasse;
- comportamento elastico-lineare della struttura.

Note le caratteristiche geometriche della sezione, i carichi permanenti e di esercizio agenti per ogni impalcato, sono stati ricavati i carichi relativi alla singola nervatura da utilizzare nel calcolo della struttura.

La risoluzione di ogni schema di carico teorico è stato eseguito con il metodo degli elementi finiti permettendo così l'analisi della struttura per le diverse condizioni di carico considerate. Per la verifica si è adottato il metodo agli stati limite.

#### Condizioni e combinazioni di carico.

Dallo studio delle linee di influenza della caratteristica flettente, si sono combinati i carichi ripartiti d'esercizio al fine di massimizzare le sollecitazioni di calcolo sia in campata che sugli appoggi. Si sono ricavate e quindi risolte più condizioni di carico.

Il calcolo delle azioni agenti sui solai viene effettuato con il metodo semiprobabilistico agli stati limite cumulando tra loro le azioni agenti sulla struttura nel modo più gravoso, combinando gli effetti dell'azione sismica con le altre azioni nel rispetto della normativa vigente.

I coefficienti di combinazione dei carichi permanenti e delle azioni variabili  $Q_{Ki}$ , utilizzati nelle varie combinazioni sono correlati al tipo di calcolo che si sta effettuando, se agli stati limite ultimi o di esercizio, nel rispetto del punto 2.5.3 del DM 14/01/2008

In ogni condizione di carico i carichi permanenti vengono considerati agenti su tutte le campate. I carichi d'esercizio si considerano agenti una volta su tutte le campate e per le altre condizioni, agiranno solo su alcune di esse in modo da rendere massime le sollecitazioni in alcune determinate sezioni della trave continua.

Per i solai a trave continua il massimo momento flettente positivo in campata, è ricavato caricando "a scacchiera", carico d'esercizio agente su campate alterne. Il massimo momento negativo su ogni appoggio viene determinato caricando "a doppia scacchiera", campate adiacenti ad ogni appoggio e le altre alterne.

L'effetto dell'azione sismica verticale sugli sbalzi è stato calcolato considerando agenti su ogni elemento a mensola e solaio inclinato un carico sismico verticale pari ad un'aliquota dei carichi gravitazionali agenti. In funzione del periodo fondamentale di vibrazione dell'elemento si ricava l'ordinata dello spettro di progetto della componente verticale e quindi la frazione dei carichi gravitazionali considerati come azioni sismiche sugli sbalzi e sugli elementi di solaio inclinati.

Ciò ha comportato la risoluzione di ulteriori due condizioni di carico dovuti ai carichi sismici verticali simmetrici perché le azioni agenti hanno segno positivo nel primo e negativo nel secondo caso.

Cumulando le azioni di calcolo, agenti sulla struttura, si sono ottenute più condizioni di carico.

Le massime sollecitazioni di progetto, sono state ricavate da un involucro finale delle stesse condizioni.

Assimilando gli eventuali appoggi estremi, senza sbalzo, ad un incastro cedevole si è calcolato e quindi sommato all'involuppo un momento negativo pari ad  $M^* = (1/12 : 1/20) P l_{Asta}^2$ , con P carico distribuito sull'asta. Questo momento fittizio si considera esteso per una lunghezza  $l^* = (1/5 : 1/6) l_{Asta} = 1/6 l_{Asta}$ . Per tenere conto dell'incremento di momento in campata, che può essere causato da perdita o riduzione di continuità sull'appoggio o da un cedimento dello stesso si è considerato un valore minimo del momento pari a:

$$M_{limite} = (\text{Carico} \cdot \text{Luce}^2) / 12$$

### Procedure di verifica.

La verifica di resistenza di ogni sezione viene fatta con il metodo agli stati limite nei riguardi degli stati limite ultimi e per i solai di nuova costruzione anche degli stati limite di esercizio.

La resistenza della sezione è data dalle caratteristiche della sollecitazione che da sole o associate causano la rottura della sezione oppure la sua continua deformazione senza ulteriore incremento della sollecitazione stessa fino al valore ultimo della deformazione.

Per ogni sezione si determina il dominio di sicurezza in funzione delle caratteristiche geometriche della sezione, dal suo comportamento meccanico e delle caratteristiche dei materiali, come indicato al par. 2.4.1.

La generica sezione, soggetta ad una determinata combinazione di sollecitazioni di carico risulta verificata quando la condizione di carico risulta interna al dominio di sicurezza della stessa garantendo un coefficiente di sicurezza dettato dalla normativa.

La verifica a taglio è stata eseguita come indicato dalla normativa vigente.

Per gli elementi che non richiedono armatura a taglio, come le nervature del solaio, si è verificato che:

$$V_{Rd} \geq V_{Sd}$$

dove:

$V_{sd}$  : taglio sollecitante di calcolo;

$V_{Rd}$  è il valore di calcolo dello sforzo di taglio agente.

Con riferimento all'elemento fessurato da momento flettente, la resistenza a taglio si valuta con:

$$V_{Rd} = [0.18 \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck})^{1/3} / \gamma_c \cdot 0.15 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b_w \cdot d \geq (v_{min} + 0.15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_w d$$

con

$$k = 1 + (200 / d)^{1/2} \leq 2$$

$$v_{min} = 0.035 k^{3/2} f_{ck}^{1/2}$$

e dove

d è l'altezza utile della sezione (in mm);

$\rho_1 = A_{sl} / (b_w \cdot d)$  è il rapporto geometrico di armatura longitudinale ( $\leq 0.02$ );

$\sigma_{cp} = N_{Ed} / A_c$  è la tensione media di compressione nella sezione ( $\leq 0.2 f_{cd}$ );

$b_w$  è la larghezza minima della sezione (in mm)

come specificato al par. "Procedure di Verifica degli elementi - Elementi in C.A." della presente relazione.

Per i solai di nuova costruzione le verifiche agli stati limite d'esercizio considerate vengono di seguito specificate.

La verifica dello stato tensionale, come già descritto al par. 2.4.1, viene eseguita sfruttando le ipotesi tradizionali per il calcolo del cemento armato ordinario: assunzione dei materiali elastico lineari; conservazione delle sezioni piane al crescere dei carichi; perfetta aderenza tra acciaio e calcestruzzo; resistenza nulla a trazione del calcestruzzo.

Le verifiche dello stato tensionale vengono eseguite considerando le combinazioni di carico caratteristica, frequente, e quasi permanente. La verifica consiste nel confrontare le tensioni di calcolo con quelle limite dei materiali.

Dovendo la struttura soddisfare delle esigenze di durabilità e di funzionalità, vengono eseguite le verifiche a fessurazione e di deformabilità della struttura della singola trave continua per non avere pregiudicato il corretto funzionamento della struttura.

Viene verificato che l'ampiezza massima delle fessure sia minore di quella di progetto.

Le espressioni utilizzate per la verifica a fessurazione, sono state già commentate dettagliatamente al par. 2.4.1 della presente relazione.

Sezione per sezione viene per prima cosa verificata la presenza dell'area minima di armatura, necessaria a limitare le fessure.



$$A_s = K_c K_{f_{ct}} A_{ct} / \sigma_s$$

Si effettua poi il calcolo dell'ampiezza delle fessure, considerando anche la parte di calcestruzzo reagente a trazione utilizzando la seguente relazione:

$$W_k = \beta S_{rm} \varepsilon_{sm}$$

dove  $W_k$  : ampiezza di calcolo delle fessure;  
 $\beta$  : coefficiente di correlazione tra l'ampiezza media delle fessure ed il valore di calcolo;  
 $S_{rm}$  : distanza media finale tra le fessure;  
 $\varepsilon_{sm}$  : deformazione che tiene conto, nella combinazione di carico considerata, degli effetti "tension stiffening" del ritiro, etc.

Il valore di  $\varepsilon_{sm}$  si ricava dalla relazione:

$$\varepsilon_{sm} = (\sigma_s / E_s) [1 - \beta_1 \beta_2 (\sigma_{sr} / \sigma_s)^2]$$

La distanza media finale delle fessure deriva dall'espressione:

$$s_{rm} = 50 + 0.25 k_1 k_2 (\phi / \rho_r)$$

Ulteriori verifiche vengono eseguite per il rispetto delle normative vigenti nei riguardi delle caratteristiche geometriche della sezione e dei valori di armatura minima richiesti sezione per sezione secondo la normativa in vigore.

Nelle tabelle successive vengono elencati i dati di progetto di ogni trave continua ed i risultati del calcolo, sollecitazioni di calcolo e tutte le verifiche.

Per quanto riguarda il calcolo della deformabilità dei solai si seguono le prescrizioni riportati nel punto 4.1.2.2.2 del DM 14/01/2008 e nel punto C4.1.2.2.2 nella circolare 617/2009.

**- Legende -**

- DATI GENERALI -

Tipo Sezione : tipologia solaio;  
 Ht : altezza travetto;  
 Ha : larghezza ala;  
 LuB : larghezza blocco;  
 Lt : larghezza travetto;  
 Hs : altezza soletta collaborante;  
 Mat. Cls : tipo di cls (vedi 3.2);  
 fcd : resistenza caratteristica di calcolo del calcestruzzo;  
 fctd : resistenza caratteristica a trazione di calcolo del calcestruzzo;  
 Mat. Barre : tipo di acciaio delle barre (vedi 3.2).  
 fyd : resistenza di calcolo dell'acciaio;

- DATI GEOMETRICI E CARICHI -

Asta : numerazione interna dell'asta;  
 Luce : lunghezza dell'asta proiettata sull'orizzontale;  
 Car. Perm. G1 : totale dei carichi permanenti strutturali;  
 Car. Perm. G2 : totale dei carichi permanenti non strutturali;  
 Car. Acc. : totale dei carichi d'esercizio;  
 Sisma Vert. : valore del carico sismico, se presente.

- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -

Asta : numerazione interna dell'asta;  
 Luce : lunghezza dell'asta proiettata sull'orizzontale;  
 Nome Carico Utente : nome carico utente inserito;  
 Tipo Carico : tipologia di carico utente inserito;  
 Carichi ripartiti utente

Cx : carico ripartito utente lungo x;  
Cy : carico ripartito utente lungo y;  
Cz : carico ripartito utente lungo z;

- RISULTATI DI CALCOLO -

Asta : numerazione interna dell'asta;  
X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo l'asse dell'asta;  
M : valore del Momento Flettente X-Z nel punto considerato;  
max : valore massimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'involuppo;  
min : valore minimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'involuppo;  
N : valore dello Sforzo Normale nel punto considerato;  
max : valore massimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'involuppo;  
min : valore minimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'involuppo;  
T : valore del Taglio X-Z nel punto considerato;  
max : valore massimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'involuppo;  
min : valore minimo (rispetto al sistema di riferimento globale) dell'involuppo;  
Vmax : Traslazione Z rispetto al sistema di riferimento globale.

- VERIFICHE DI SICUREZZA -

**Verifiche a PressoTensoFlessione**

Asta : numerazione interna dell'asta;  
X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo l'asse dell'asta;  
M : valore del Momento Flettente X-Z nel punto considerato;  
Azioni Sollecitanti:  
- NSd : Sforzo Normale sollecitante;  
- MSdXZ : Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo;  
Azioni Resistenti:  
- NRd : Sforzo Normale resistente;  
- NRdXZ : Momento Flettente X-Z resistente di calcolo;  
Cop : copriferro;  
Aflsup : valore dell'area di armatura superiore presente nella sezione;  
Aflinf : valore dell'area di armatura inferiore presente nella sezione;  
S : Coefficiente di sicurezza minimo della sezione;  
Esito:  
- v : Verificato;  
- NV : Non Verificato;

**Verifiche a Taglio**

Asta : numerazione interna dell'asta;  
X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo l'asse dell'asta;  
Taglio Sollecitante:  
- VSdXZ : Taglio X-Z sollecitante di calcolo;  
Taglio Resistente:  
- VRdXZ : Taglio X-Z resistente di calcolo;  
S : Coefficiente di sicurezza;  
Esito:  
- v : Verificato;  
- NV : Non Verificato;

- VERIFICHE DI ESERCIZIO -

**Stato Tensionale**

Asta : numerazione interna dell'asta;

X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo l'asse dell'asta;  
 Comb : tipo di combinazione a cui la verifica è riferita;  
 Azioni Sollecitanti:  
 - NSd : Sforzo Normale Sollecitante;  
 - MSdXZ : Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo;  
 Tensioni:  
 -  $\sigma_c$  : tensioni d'esercizio del calcestruzzo;  
 -  $\sigma_s$  : tensioni d'esercizio dell'acciaio;  
 S : Coefficiente di sicurezza minimo della sezione;  
 Tensioni Limite:  
 -  $\sigma_{c,lim}$  : tensioni limite del calcestruzzo;  
 -  $\sigma_{s,lim}$  : tensioni limite dell'acciaio;  
 Esito:  
 - v : Verificato;  
 - NV : Non Verificato;

### Fessurazione

Asta : numerazione interna dell'asta;  
 X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo l'asse dell'asta;  
 Comb : tipo di combinazione a cui la verifica è riferita;  
 Sollecitazione : Mxz: Momento Flettente X-Z sollecitante di calcolo;  
 Fessura di calcolo : Wk: apertura della fessura calcolata;  
 Fessura max : Wk,max: massima apertura ammissibile delle fessure;  
 S : Coefficiente di sicurezza;  
 Esito:  
 - v : Verificato;  
 - NV : Non Verificato;

### Deformabilità

Asta : numerazione interna dell'asta;  
 Comb : tipo di combinazione a cui la verifica è riferita;  
 Lc : lunghezza della campata;  
 f/l : rapporto freccia/lunghezza;  
 flim : valore limite del rapporto freccia/lunghezza;  
 S : Coefficiente di sicurezza;  
 Esito:  
 - v : Verificato;  
 - NV : Non Verificato;

### Dati di Progetto.

#### Dati Generali

#### Analisi dei Carichi

##### - Tipologie in Plastbau

Nome Sezione	Ht [cm]	Ha [cm]	LaB [cm]	Lt [cm]	Hs [cm]	Mat. Cls	fc <sub>d</sub> [daN/cm <sup>2</sup> ]	ft <sub>d</sub> [daN/cm <sup>2</sup> ]	Mat. Barre	f <sub>yd</sub> [daN/cm <sup>2</sup> ]
SPB_16/4/5.0	16.00	4.00	60	11	5.00	C25/30	113.33	11.97	B450C	3913.04

### 5.1.1 Verifica Solai.

#### - IMP. : Imp.1

Destinazione d'uso	$\Psi_{0i}$	$\Psi_{1i}$	$\Psi_{2i}$
--------------------	-------------	-------------	-------------

Scuola	0.7	0.7	0.6
--------	-----	-----	-----

- Trave Continua N° 1 - Nome Sezione: SPB\_16/4/5.0

- DATI GEOMETRICI E CARICHI -

Asta	Luce [cm]	Car. Perm. G1 [daN/m <sup>2</sup> ]	Car. Perm. G2 [daN/m <sup>2</sup> ]	Car. Acc. [daN/m <sup>2</sup> ]	Sisma Vert. [daN/m <sup>2</sup> ]
1	425.36	215	150	400	0

- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -

Asta	Luce [cm]	Nome Carico Utente	Tipo Carico	Carichi ripartiti utente		
				Cx [daN/m <sup>2</sup> ]	Cy [daN/m <sup>2</sup> ]	Cz [daN/m <sup>2</sup> ]
1	425.36	Neve	Neve	0.00	0.00	-48.00

- RISULTATI DI CALCOLO -

- INVILUPPI -

**Inviluppo SLV**

STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA								
		Sollecitazioni						Spost.
		M [daNm]		N [daN]		T [daN]		Vz max [cm]
Asta	X [cm]	max	min	max	min	max	min	
1	0.00	0.00	-904.40	0.00	0.00	1386.93	0.00	0.00
	212.68	999.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02
	425.36	0.00	-904.40	0.00	0.00	0.00	-1386.93	0.00

**Inviluppo SLE**

Stato Limite di Esercizio - Caratteristiche								
		Sollecitazioni						Spost.
		M [daNm]		N [daN]		T [daN]		Vz max [cm]
Asta	X [cm]	max	min	max	min	max	min	
1	0.00	0.00	-625.67	0.00	0.00	959.48	0.00	0.00
	212.68	356.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
	425.36	0.00	-625.67	0.00	0.00	0.00	-959.48	0.00

Stato Limite di Esercizio - Frequenti								
		Sollecitazioni						Spost.
		M [daNm]		N [daN]		T [daN]		Vz max [cm]
Asta	X [cm]	max	min	max	min	max	min	
1	0.00	0.00	-519.09	0.00	0.00	796.04	0.00	0.00
	212.68	296.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
	425.36	0.00	-519.09	0.00	0.00	0.00	-796.04	0.00

Stato Limite di Esercizio - Quasi Permanenti								
		Sollecitazioni						Spost.
		M [daNm]		N [daN]		T [daN]		Vz max [cm]
Asta	X [cm]	max	min	max	min	max	min	
1	0.00	0.00	-479.76	0.00	0.00	735.72	0.00	0.00
	212.68	273.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
	425.36	0.00	-479.76	0.00	0.00	0.00	-735.72	0.00

- VERIFICHE DI SICUREZZA -

**Verifiche a PressoTensoFlessione**

Asta	X [cm]	Azioni Sollecitanti		Azioni Resistenti		Cop.[cm]	Afl <sub>sup</sub> [cm <sup>2</sup> ]	Afl <sub>inf</sub> [cm <sup>2</sup> ]	S	Esito
		NSd [daN]	MSdXZ [daNm]	NRd [daN]	MRdXZ [daNm]					
1	0.00	0.00	-904.40	0.13	-1390.00	3.00	2.26	1.13	1.54	V
	212.68	0.00	999.18	-0.42	1619.43	3.00	1.13	2.26	1.62	V
	425.36	0.00	-904.40	0.13	-1390.00	3.00	2.26	1.13	1.54	V

**Verifiche a Taglio**

Asta	X [cm]	VSdXZ [daN]	VRdXZ [daN]	S	Esito
1	0.00	1386.93	2039.38	1.47	V
	212.68	0.00	1369.01	-	V
	425.36	1386.93	2039.38	1.47	V

- VERIFICHE DI ESERCIZIO -

**Stato Tensionale**

Asta	Comb	X [cm]	Azioni Sollecitanti		Tensioni		Tensioni Limite		S	Esito
			NSd [daN]	MSdXZ [daNm]	$\sigma_c$ [daN/cm <sup>2</sup> ]	$\sigma_s$ [daN/cm <sup>2</sup> ]	$\sigma_{c,lim}$ [daN/cm <sup>2</sup> ]	$\sigma_{s,lim}$ [daN/cm <sup>2</sup> ]		
1	Caratteristica	0.00	0.00	-625.67	80.95	-1789.19	150.00	3600.00	1.85	V
		212.68	0.00	356.88	17.62	-948.37	150.00	3600.00	3.80	V
		425.36	0.00	-625.67	80.95	-1789.19	150.00	3600.00	1.85	V
1	Q. Perm.	0.00	0.00	-479.76	62.07	-1371.94	112.50	3600.00	1.81	V
		212.68	0.00	273.65	13.51	-727.21	112.50	3600.00	4.95	V
		425.36	0.00	-479.76	62.07	-1371.94	112.50	3600.00	1.81	V

**Fessurazione**

Asta	Comb	X [cm]	Sollecitazione	Fessura di calcolo	Fessura max	S	Esito
			Mxz [daNm]	Wk [mm]	Wk,max [mm]		
1	Freq.	0.00	0.00	0.00	0.40	-	V
		212.68	296.09	0.00	0.40	-	V
		425.36	0.00	0.00	0.40	-	V
1	Q. Perm.	0.00	0.00	0.00	0.30	-	V
		212.68	273.65	0.00	0.30	-	V
		425.36	0.00	0.00	0.30	-	V

**Deformabilità**

Asta	Comb	Lc [cm]	f/l	flim	S	Esito
1	Caratteristica	425.36	0.000150	0.00200	13.34	V
1	Freq.	425.36	0.000119	0.00200	16.85	V
1	Q. Perm.	425.36	0.000107	0.00200	18.73	V

- Trave Continua N° 2 - Nome Sezione: SPB\_16/4/5.0

- DATI GEOMETRICI E CARICHI -

Asta	Luce [cm]	Car. Perm. G1 [daN/m <sup>2</sup> ]	Car. Perm. G2 [daN/m <sup>2</sup> ]	Car. Acc. [daN/m <sup>2</sup> ]	Sisma Vert. [daN/m <sup>2</sup> ]
1	420.52	215	150	400	0

- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -

Asta	Luce [cm]	Nome Carico Utente	Tipo Carico	Carichi ripartiti utente		
				Cx [daN/m <sup>2</sup> ]	Cy [daN/m <sup>2</sup> ]	Cz [daN/m <sup>2</sup> ]
1	420.52	Neve	Neve	0.00	0.00	-48.00

- RISULTATI DI CALCOLO -

- INVILUPPI -

**Inviluppo SLV**

STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA								
		Sollecitazioni						Spost.
		M [daNm]		N [daN]		T [daN]		Vz max [cm]
Asta	X [cm]	max	min	max	min	max	min	
1	0.00	0.00	-882.52	0.00	0.00	1370.38	0.00	0.00
	210.26	976.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02
	420.52	0.00	-882.52	0.00	0.00	0.00	-1370.38	0.00

**Inviluppo SLE**

Stato Limite di Esercizio - Caratteristiche								
		Sollecitazioni						Spost.
		M [daNm]		N [daN]		T [daN]		Vz max [cm]
Asta	X [cm]	max	min	max	min	max	min	
1	0.00	0.00	-610.53	0.00	0.00	948.03	0.00	0.00
	210.26	348.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
	420.52	0.00	-610.53	0.00	0.00	0.00	-948.03	0.00

Stato Limite di Esercizio - Frequenti								
		Sollecitazioni						Spost.
		M [daNm]		N [daN]		T [daN]		Vz max [cm]
Asta	X [cm]	max	min	max	min	max	min	
1	0.00	0.00	-506.53	0.00	0.00	786.54	0.00	0.00
	210.26	289.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
	420.52	0.00	-506.53	0.00	0.00	0.00	-786.54	0.00

Stato Limite di Esercizio - Quasi Permanenti								
		Sollecitazioni						Spost.
		M [daNm]		N [daN]		T [daN]		Vz max [cm]
Asta	X [cm]	max	min	max	min	max	min	
1	0.00	0.00	-468.15	0.00	0.00	726.94	0.00	0.00
	210.26	267.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
	420.52	0.00	-468.15	0.00	0.00	0.00	-726.94	0.00

- VERIFICHE DI SICUREZZA -

**Verifiche a Presso TensoFlessione**

Asta	X [cm]	Azioni Sollecitanti		Azioni Resistenti		Cop.[cm]	Afl <sub>sup</sub> [cm <sup>2</sup> ]	Afl <sub>inf</sub> [cm <sup>2</sup> ]	S	Esito
		NSd [daN]	MSdXZ [daNm]	NRd [daN]	MRdXZ [daNm]					
1	0.00	0.00	-882.52	0.13	-1390.00	3.00	2.26	1.13	1.58	V
	210.26	0.00	976.58	-0.42	1619.43	3.00	1.13	2.26	1.66	V
	420.52	0.00	-882.52	0.13	-1390.00	3.00	2.26	1.13	1.58	V

**Verifiche a Taglio**

Asta	X [cm]	VSdXZ [daN]	VRdXZ [daN]	S	Esito
1	0.00	1370.38	2039.38	1.49	V
	210.26	0.00	1369.01	-	V
	420.52	1370.38	2039.38	1.49	V

- VERIFICHE DI ESERCIZIO -

**Stato Tensionale**

Asta	Comb	X [cm]	Azioni Sollecitanti		Tensioni		Tensioni Limite		S	Esito
			NSd [daN]	MSdXZ [daNm]	σc [daN/cm <sup>2</sup> ]	σs [daN/cm <sup>2</sup> ]	σc,lim [daN/cm <sup>2</sup> ]	σs,lim [daN/cm <sup>2</sup> ]		
1	Caratteristica	0.00	0.00	-610.53	78.99	-1745.90	150.00	3600.00	1.90	V
		210.26	0.00	348.81	17.23	-926.93	150.00	3600.00	3.88	V
		420.52	0.00	-610.53	78.99	-1745.90	150.00	3600.00	1.90	V
1	Q. Perm.	0.00	0.00	-468.15	60.57	-1338.74	112.50	3600.00	1.86	V
		210.26	0.00	267.47	13.21	-710.76	112.50	3600.00	5.06	V
		420.52	0.00	-468.15	60.57	-1338.74	112.50	3600.00	1.86	V

**Fessurazione**

			Sollecitazione	Fessura di calcolo	Fessura max		
Asta	Comb	X [cm]	Mxz [daNm]	Wk [mm]	Wk,max [mm]	S	Esito
1	Freq.	0.00	0.00	0.00	0.40	-	V
		210.26	289.39	0.00	0.40	-	V
		420.52	0.00	0.00	0.40	-	V
1	Q. Perm.	0.00	0.00	0.00	0.30	-	V
		210.26	267.47	0.00	0.30	-	V
		420.52	0.00	0.00	0.30	-	V

**Deformabilità**

Asta	Comb	Lc [cm]	f/l	flim	S	Esito
1	Caratteristica	420.52	0.000144	0.00200	13.89	V
1	Freq.	420.52	0.000114	0.00200	17.61	V
1	Q. Perm.	420.52	0.000102	0.00200	19.60	V

**- Trave Continua N° 3 - Nome Sezione: SPB\_16/4/5.0**

**- DATI GEOMETRICI E CARICHI -**

Asta	Luce [cm]	Car. Perm. G1 [daN/m <sup>2</sup> ]	Car. Perm. G2 [daN/m <sup>2</sup> ]	Car. Acc. [daN/m <sup>2</sup> ]	Sisma Vert. [daN/m <sup>2</sup> ]
1	422.10	215	150	400	0

**- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -**

Asta	Luce [cm]	Nome Carico Utente	Tipo Carico	Carichi ripartiti utente		
				Cx [daN/m <sup>2</sup> ]	Cy [daN/m <sup>2</sup> ]	Cz [daN/m <sup>2</sup> ]
1	422.10	Neve	Neve	0.00	0.00	-48.00

**- RISULTATI DI CALCOLO -**

**- INVILUPPI -**

**Inviluppo SLV**

STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA								
		Sollecitazioni						Spost.
		M [daNm]		N [daN]		T [daN]		Vz max [cm]
Asta	X [cm]	max	min	max	min	max	min	
1	0.00	0.00	-889.65	0.00	0.00	1375.80	0.00	0.00
	211.05	983.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02
	422.10	0.00	-889.65	0.00	0.00	0.00	-1375.80	0.00

**Inviluppo SLE**

Stato Limite di Esercizio - Caratteristiche								
		Sollecitazioni						Spost.
		M [daNm]		N [daN]		T [daN]		Vz max [cm]
Asta	X [cm]	max	min	max	min	max	min	
1	0.00	0.00	-615.46	0.00	0.00	951.78	0.00	0.00
	211.05	351.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
	422.10	0.00	-615.46	0.00	0.00	0.00	-951.78	0.00

Stato Limite di Esercizio - Frequenti								
		Sollecitazioni						Spost.
		M [daNm]		N [daN]		T [daN]		Vz max [cm]
Asta	X [cm]	max	min	max	min	max	min	
1	0.00	0.00	-510.63	0.00	0.00	789.65	0.00	0.00
	211.05	291.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
	422.10	0.00	-510.63	0.00	0.00	0.00	-789.65	0.00

Stato Limite di Esercizio - Quasi Permanenti								
		Sollecitazioni						Spost.
		M [daNm]		N [daN]		T [daN]		Vz max [cm]
Asta	X [cm]	max	min	max	min	max	min	
<b>1</b>	0.00	0.00	-471.93	0.00	0.00	729.82	0.00	0.00
	211.05	269.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
	422.10	0.00	-471.93	0.00	0.00	0.00	-729.82	0.00

- VERIFICHE DI SICUREZZA -

**Verifiche a PressoTensoFlessione**

Asta	X [cm]	Azioni Sollecitanti		Azioni Resistenti		Cop.[cm]	Afl <sub>sup</sub> [cm <sup>2</sup> ]	Afl <sub>inf</sub> [cm <sup>2</sup> ]	S	Esito
		NSd [daN]	MSdXZ [daNm]	NRd [daN]	MRdXZ [daNm]					
<b>1</b>	0.00	0.00	-889.65	0.13	-1390.00	3.00	2.26	1.13	1.56	V
	211.05	0.00	983.95	-0.42	1619.43	3.00	1.13	2.26	1.65	V
	422.10	0.00	-889.65	0.13	-1390.00	3.00	2.26	1.13	1.56	V

**Verifiche a Taglio**

Asta	X [cm]	VSdXZ [daN]	VRdXZ [daN]	S	Esito
<b>1</b>	0.00	1375.80	2039.38	1.48	V
	211.05	0.00	1369.01	-	V
	422.10	1375.80	2039.38	1.48	V

- VERIFICHE DI ESERCIZIO -

**Stato Tensionale**

Asta	Comb	X [cm]	Azioni Sollecitanti		Tensioni		Tensioni Limite		S	Esito
			NSd [daN]	MSdXZ [daNm]	σc [daN/cm <sup>2</sup> ]	σs [daN/cm <sup>2</sup> ]	σc,lim [daN/cm <sup>2</sup> ]	σs,lim [daN/cm <sup>2</sup> ]		
<b>1</b>	Caratteristica	0.00	0.00	-615.46	79.63	-1760.02	150.00	3600.00	1.88	V
		211.05	0.00	351.44	17.36	-933.92	150.00	3600.00	3.85	V
		422.10	0.00	-615.46	79.63	-1760.02	150.00	3600.00	1.88	V
<b>1</b>	Q. Perm.	0.00	0.00	-471.93	61.06	-1349.57	112.50	3600.00	1.84	V
		211.05	0.00	269.48	13.31	-716.13	112.50	3600.00	5.03	V
		422.10	0.00	-471.93	61.06	-1349.57	112.50	3600.00	1.84	V

**Fessurazione**

			Sollecitazione	Fessura di calcolo	Fessura max		
Asta	Comb	X [cm]	Mxz [daNm]	Wk [mm]	Wk,max [mm]	S	Esito
<b>1</b>	Freq.	0.00	0.00	0.00	0.40	-	V
		211.05	291.58	0.00	0.40	-	V
		422.10	0.00	0.00	0.40	-	V
<b>1</b>	Q. Perm.	0.00	0.00	0.00	0.30	-	V
		211.05	269.48	0.00	0.30	-	V
		422.10	0.00	0.00	0.30	-	V

**Deformabilità**

Asta	Comb	Lc [cm]	f/l	flim	S	Esito
<b>1</b>	Caratteristica	422.10	0.000146	0.00200	13.71	V
		422.10	0.000115	0.00200	17.35	V
		422.10	0.000104	0.00200	19.31	V

- Trave Continua N° 4 - Nome Sezione: SPB\_16/4/5.0

- DATI GEOMETRICI E CARICHI -



Asta	Luce [cm]	Car. Perm. G1 [daN/m <sup>2</sup> ]	Car. Perm. G2 [daN/m <sup>2</sup> ]	Car. Acc. [daN/m <sup>2</sup> ]	Sisma Vert. [daN/m <sup>2</sup> ]
1	420.79	215	150	400	0

- DATI CARICHI RIPARTITI UTENTE -

Asta	Luce [cm]	Nome Carico Utente	Tipo Carico	Carichi ripartiti utente		
				Cx [daN/m <sup>2</sup> ]	Cy [daN/m <sup>2</sup> ]	Cz [daN/m <sup>2</sup> ]
1	420.79	Neve	Neve	0.00	0.00	-48.00

- RISULTATI DI CALCOLO -

- INVILUPPI -

**Inviluppo SLV**

STATO LIMITE SALVAGUARDIA DELLA VITA								
		Sollecitazioni						Spost.
		M [daNm]		N [daN]		T [daN]		Vz max [cm]
Asta	X [cm]	max	min	max	min	max	min	
1	0.00	0.00	-883.74	0.00	0.00	1371.31	0.00	0.00
	210.40	977.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02
	420.79	0.00	-883.74	0.00	0.00	0.00	-1371.31	0.00

**Inviluppo SLE**

Stato Limite di Esercizio - Caratteristiche								
		Sollecitazioni						Spost.
		M [daNm]		N [daN]		T [daN]		Vz max [cm]
Asta	X [cm]	max	min	max	min	max	min	
1	0.00	0.00	-611.37	0.00	0.00	948.67	0.00	0.00
	210.40	349.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
	420.79	0.00	-611.37	0.00	0.00	0.00	-948.67	0.00

Stato Limite di Esercizio - Frequenti								
		Sollecitazioni						Spost.
		M [daNm]		N [daN]		T [daN]		Vz max [cm]
Asta	X [cm]	max	min	max	min	max	min	
1	0.00	0.00	-507.23	0.00	0.00	787.07	0.00	0.00
	210.40	289.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
	420.79	0.00	-507.23	0.00	0.00	0.00	-787.07	0.00

Stato Limite di Esercizio - Quasi Permanenti								
		Sollecitazioni						Spost.
		M [daNm]		N [daN]		T [daN]		Vz max [cm]
Asta	X [cm]	max	min	max	min	max	min	
1	0.00	0.00	-468.79	0.00	0.00	727.44	0.00	0.00
	210.40	267.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
	420.79	0.00	-468.79	0.00	0.00	0.00	-727.44	0.00

- VERIFICHE DI SICUREZZA -

**Verifiche a PressoTensoFlessione**

Asta	X [cm]	Azioni Sollecitanti			Azioni Resistenti			Cop.[cm]	Afl <sub>sup</sub> [cm <sup>2</sup> ]	Afl <sub>inf</sub> [cm <sup>2</sup> ]	S	Esito
		NSd [daN]	MSdXZ [daNm]	NRd [daN]	MRdXZ [daNm]							
1	0.00	0.00	-883.74	0.13	-1390.00	3.00	2.26	1.13	1.57	V		
	210.40	0.00	977.84	-0.42	1619.43	3.00	1.13	2.26	1.66	V		
	420.79	0.00	-883.74	0.13	-1390.00	3.00	2.26	1.13	1.57	V		

**Verifiche a Taglio**

Asta	X [cm]	VSdXZ [daN]	VRdXZ [daN]	S	Esito

<b>1</b>	0.00	1371.31	2039.38	1.49	V
	210.40	0.00	1369.01	-	V
	420.79	1371.31	2039.38	1.49	V

- VERIFICHE DI ESERCIZIO -

**Stato Tensionale**

Asta	Comb	X [cm]	Azioni Sollecitanti		Tensioni		Tensioni Limite		S	Esito
			NSd [daN]	MSdXZ [daNm]	$\sigma_c$ [daN/cm <sup>2</sup> ]	$\sigma_s$ [daN/cm <sup>2</sup> ]	$\sigma_{c,lim}$ [daN/cm <sup>2</sup> ]	$\sigma_{s,lim}$ [daN/cm <sup>2</sup> ]		
<b>1</b>	Caratteristica	0.00	0.00	-611.37	79.10	-1748.31	150.00	3600.00	1.90	V
		210.40	0.00	349.26	17.25	-928.12	150.00	3600.00	3.88	V
		420.79	0.00	-611.37	79.10	-1748.31	150.00	3600.00	1.90	V
<b>1</b>	Q. Perm.	0.00	0.00	-468.79	60.65	-1340.59	112.50	3600.00	1.85	V
		210.40	0.00	267.81	13.23	-711.68	112.50	3600.00	5.06	V
		420.79	0.00	-468.79	60.65	-1340.59	112.50	3600.00	1.85	V

**Fessurazione**

Asta	Comb	X [cm]	Sollecitazione	Fessura di calcolo	Fessura max	S	Esito
			Mxz [daNm]	Wk [mm]	Wk,max [mm]		
<b>1</b>	Freq.	0.00	0.00	0.00	0.40	-	V
		210.40	289.77	0.00	0.40	-	V
		420.79	0.00	0.00	0.40	-	V
<b>1</b>	Q. Perm.	0.00	0.00	0.00	0.30	-	V
		210.40	267.81	0.00	0.30	-	V
		420.79	0.00	0.00	0.30	-	V

**Deformabilità**

Asta	Comb	Lc [cm]	f/l	flim	S	Esito
<b>1</b>	Caratteristica	420.79	0.000144	0.00200	13.86	V
<b>1</b>	Freq.	420.79	0.000114	0.00200	17.56	V
<b>1</b>	Q. Perm.	420.79	0.000102	0.00200	19.55	V

## 5.2 ALLEGATO B - (Scheda Sintetica NTC).

### DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPERA

Oggetto : Calcolo delle strutture in C.A. per la realizzazione del corpo cabine elettriche a servizio del porto turistico

### CRITERI GENERALI DI VERIFICA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa : D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni"  
 Struttura : Nuova  
 Vita nominale : 50  
 Tipo di opera : Opere ordinarie  
 Classe d'uso : II  
 Vita di riferimento : 50  
 Approccio Verifiche GEO : Approccio 2

### Analisi dei Carichi

Peso dei materiali strutturali:

#### a - Calcestruzzo

C25/30 - Peso Specifico 2500.00 daN/m<sup>3</sup>

Pesi propri unitari - G1:

Impalcato	Solai [daN/m <sup>2</sup> ]	Balconi [daN/m <sup>2</sup> ]	Scale [daN/m <sup>2</sup> ]
Fond.	-	-	-
Imp.1	215	-	-

- Analisi dei Carichi -

**Imp.1**

#### Solai

Tipologia solaio prevalente: SPB\_16/4/5.0( PLASTBAU METAL )

Altezza travetto	16.0 cm
Larghezza travetto	11 cm
Interasse Travetti	60 cm
Altezza soletina collaborante	5.0 cm
Volume cls per getto in opera	0.083 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
Peso dell'unita di volume calcestruzzo armato	2500.0 daN/m <sup>3</sup>
Peso Plastbau Metal	6.41 daN/m <sup>2</sup>

**Peso Proprio Solaio: 215 daN/m<sup>2</sup>**

Carichi Permanenti - G2:

Impalcato	Solai [daN/m <sup>2</sup> ]	Balconi [daN/m <sup>2</sup> ]	Scale [daN/m <sup>2</sup> ]	Influenza Tramezzi [daN/m <sup>2</sup> ]	Tamponature [daN/m <sup>2</sup> ]
Fond.	150	150	150	0	750
Imp.1	150	150	150	0	0

- Analisi dei Carichi -

**Fond.**

**Imp.1**

**Solai**

**Tipologia solaio prevalente:** Il carico permanente non strutturale G2 deriva dall'analisi della tipologia di solaio adottata in fase di progettazione e descritta nei relativi elaborati

**Carichi Variabili - Q:**

Le intensità assunte per i carichi variabili verticali ripartiti sono riportate nella seguente tabella:

Impalcato	Carichi d'esercizio [daN/m <sup>2</sup> ]		
	Solai	Balconi	Scale
Fond.	600	400	550
Imp.1	400	400	550



**CLASSE DI DUTTILITA': B**

**Azione Sismica**

Comune : Santo Stefano di Camastra  
 Latitudine : 38.0174°  
 Longitudine : 14.3560°  
 Suolo di fondazione : C  
 Categoria topografica : T1  
 Coeff. smorz. viscoso : 0.05

	Parametri dello spettro di risposta orizzontale							
	SLV		SLC		SLD		SLO	
Tempo di ritorno	475		975		50		30	
Accelerazione sismica	0.175		0.226		0.066		0.050	
Coefficiente Fo	2.395		2.455		2.357		2.359	
Periodo T <sub>c</sub> *	0.311		0.317		0.275		0.261	
Coefficiente S <sub>s</sub>	1.45		1.37		1.50		1.50	
Coefficiente di amplificazione topografica St	1.00		1.00		1.00		1.00	
Prodotto S <sub>s</sub> · St	1.45		1.37		1.50		1.50	
Periodo T <sub>B</sub>	0.16		0.16		0.15		0.14	
Periodo T <sub>C</sub>	0.48		0.49		0.44		0.43	
Periodo T <sub>D</sub>	2.30		2.50		1.86		1.80	
	<b>x</b>	<b>y</b>	<b>x</b>	<b>y</b>	<b>x</b>	<b>y</b>	<b>x</b>	<b>y</b>
Coefficiente η	0.552	0.552	1.000	1.000	*	*	*	*

\* η pari a 1 per gli spostamenti e 2/3 per le sollecitazioni.

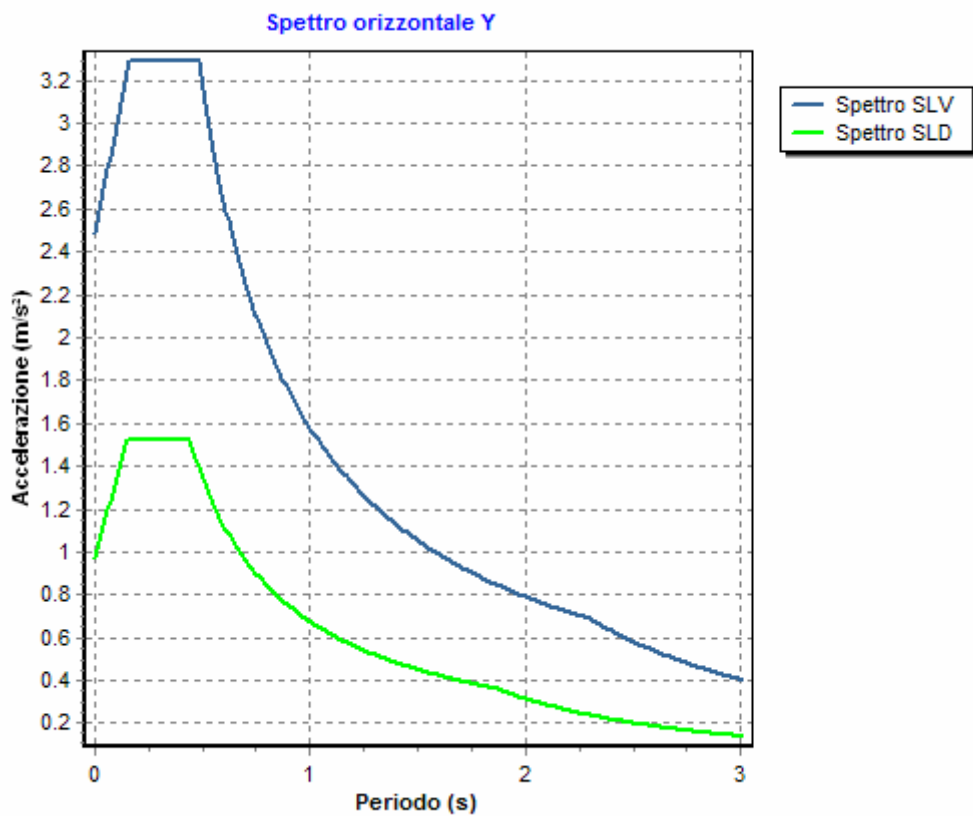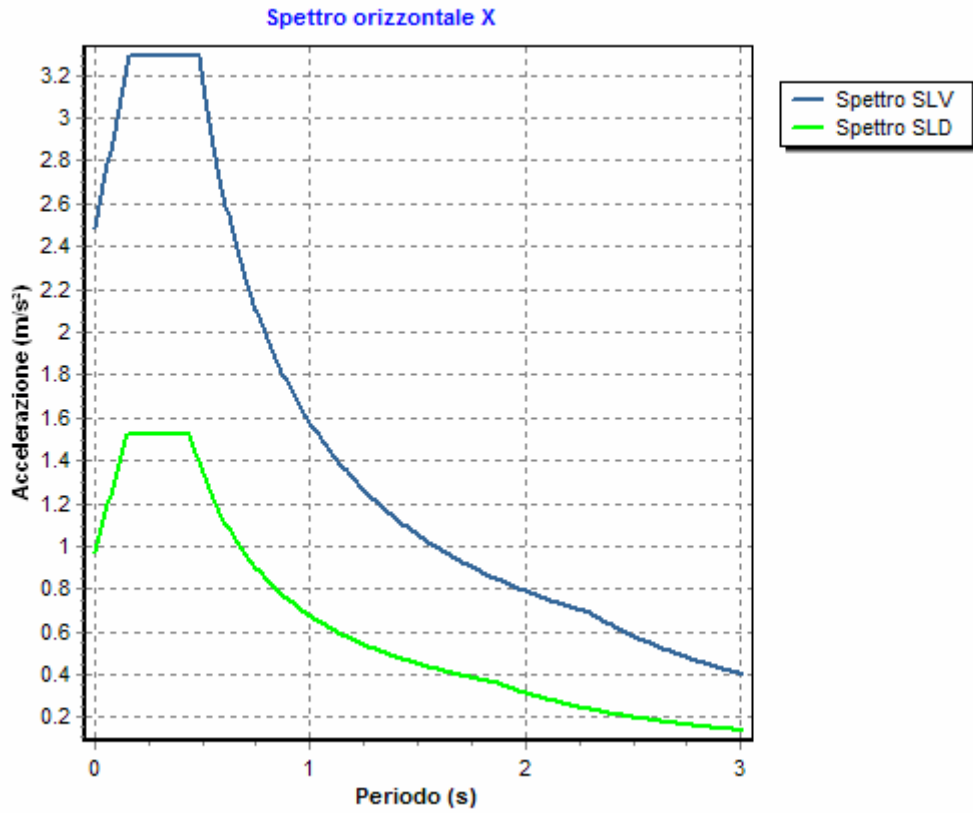

Fattore di struttura in direzione x (qx) : 1.81

Calcolato considerando i seguenti parametri:

Tipo Struttura : C.A.  
 Regolarità in elevazione : SI  
 Regolarità in pianta : NO  
 Kr : 1.00  
 Tipologia Strutturale : Strutture a pareti non accoppiate  
 Modalità di collasso : Strutture a pareti, miste equivalenti a pareti  
 $\alpha_0$  : 0.81  
 Kw : 0.60

Fattore di struttura in direzione y (qy) : 1.81

Calcolato considerando i seguenti parametri:

Tipo Struttura : C.A.  
 Regolarità in elevazione : SI  
 Regolarità in pianta : NO  
 Kr : 1.00  
 Tipologia Strutturale : Strutture a pareti non accoppiate  
 Modalità di collasso : Strutture a pareti, miste equivalenti a pareti  
 $\alpha_0$  : 0.81  
 Kw : 0.60

Fattore di struttura in direzione z (qz) : 1.50

**RIEPILOGO MODI DI VIBRARE**

Periodo [s]	Gamma	Coeff. <sub>MasseX</sub>	Coeff. <sub>MasseY</sub>	Coeff. <sub>MasseZ</sub>	Coeff. <sub>MasseRX</sub>	Coeff. <sub>MasseRY</sub>	Coeff. <sub>MasseRZ</sub>
<b>0.136</b>	-11.27	0.01	69.96	0.05	0.00	0.00	0.49
<b>0.091</b>	12.86	91.04	0.06	0.01	0.00	0.00	2.08
<b>0.066</b>	-4.32	0.08	10.28	19.51	0.00	0.00	0.01
<b>0.054</b>	4.24	0.21	9.92	0.36	0.00	0.00	0.05

**VERIFICHE SLD : ESEGUITE**  
 Verifica spostamenti : ESEGUITA  
 Valore limite drp : 0.0050  
 Verifica resistenza : NON ESEGUITA

**VERIFICHE SLO : NON ESEGUITE**

**MATERIALI**

Materiale	Tipo	Classe	Normativa
C25/30	Calcestruzzo	C25/30	-
B450C	Acciaio per C.A.	B450C	-

**TIPO DI ANALISI SVOLTA:**

ANALISI ORIZZONTALE DINAMICA LINEARE

**ORIGINE E CARATTERISTICHE DEI CODICI DI CALCOLO**

Titolo : FaTA e-version  
 Autore : Stacec s.r.l.  
 Produttore : Stacec s.r.l.  
 Versione : 30.3.4  
 Numero di licenza : S/1040-D/873

Intestata a : Sicilferro Torrenovese Srl

### 5.3 ALLEGATO C - (Regolarità Strutturale)

#### Regolarità in pianta.

a) la configurazione in pianta è compatta e approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze:

$\Delta$ Rig X : distanza tra centro delle rigidezze e centro geometrico del piano in direzione X;  
 $\Delta$ Rig Y : distanza tra centro delle rigidezze e centro geometrico del piano in direzione Y;  
 $\Delta$ Masse X : distanza tra centro delle masse e centro geometrico del piano in direzione X;  
 $\Delta$ Masse Y : distanza tra centro delle masse e centro geometrico del piano in direzione Y;  
 Esito Rig : esito del controllo con il valore limite (10% dell'ingombro nelle due direzioni) per le rigidezze  
 Esito Masse : esito del controllo con il valore limite (10% dell'ingombro nelle due direzioni) per le rigidezze

Piano Reale	$\Delta$ Rig X [cm]	$\Delta$ Rig Y [cm]	$\Delta$ Masse X [cm]	$\Delta$ Masse Y [cm]	Esito Rig	Esito Masse
PR 1	66.65	125.50	2.93	125.50	X = V ; Y = NV	X = V ; Y = V

Esito del punto a): NO

b) il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui la costruzione risulta inscritta è inferiore a 4:

Il rapporto tra i lati del rettangolo risulta pari a: 3.65

Esito del punto b): SI

c) nessuna dimensione di eventuali rientri o sporgenze supera il 25% della dimensione totale della costruzione nella corrispondente direzione:

$\Delta$ Lx : Sporgenza o rientro massimo in direzione X);  
 $\Delta$ Ly : Sporgenza o rientro massimo in direzione Y);

Sporgenze o rientri massimi		
Piano	$\Delta$ Lx [cm]	$\Delta$ Ly [cm]
Fond.	2132.28	596.09
Imp.1	2132.28	596.09

Valori Limite:

Direzione X: 547.50 [cm]

Direzione Y: 150.04 [cm]

Esito del punto c): NO

d) gli orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi verticali e sufficientemente resistenti:

Esito del punto d): SI

#### Regolarità in altezza.

e) tutti i sistemi resistenti verticali (quali telai e pareti) si estendono per tutta l'altezza della costruzione:

Esito del punto e): SI

f) massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base alla sommità della costruzione (le variazioni di massa da un orizzontamento all'altro non superano il 25%, la rigidezza non si riduce da un orizzontamento a quello sovrastante più del 30% e non aumenta più del 10%); ai fini della rigidezza si possono considerare regolari in altezza strutture dotate di pareti o nuclei in c.a. o pareti e nuclei in muratura di sezione costante sull'altezza o di telai controventati in acciaio, ai quali sia affidato almeno il 50% dell'azione sismica alla base:



- $\Delta$ Masse : variazione massima rispetto al piano inferiore e superiore delle masse
- $\Delta$ Rig X : variazione massima rispetto al piano inferiore e superiore della rigidezza in direzione X
- $\Delta$ Rig Y : variazione massima rispetto al piano inferiore e superiore della rigidezza in direzione Y
- $\Delta$ Esito Masse : esito sul controllo della variazione delle masse
- $\Delta$ Esito Rig X : esito sul controllo della variazione delle rigidezze in direzione X
- $\Delta$ Esito Rig Y : esito sul controllo della variazione delle rigidezze in direzione Y

Piano Reale	$\Delta$ Masse [%]	$\Delta$ Rig X [%]	$\Delta$ Rig Y [%]	Esito Masse	Esito Rig X	Esito Rig Y
<b>PR 1</b>	0.00	0.00	0.00	SI	SI	SI

Esito del punto f): SI


g) nelle strutture intelaiate progettate in CD "B" il rapporto tra resistenza effettiva e resistenza richiesta dal calcolo non è significativamente diverso per orizzontamenti diversi (il rapporto fra la resistenza effettiva e quella richiesta, calcolata ad un generico orizzontamento, non deve differire più del 20% dall' analogo rapporto determinato per un altro orizzontamento); può fare eccezione l'ultimo orizzontamento di strutture intelaiate di almeno tre orizzontamenti:

- Res. Eff : resistenza a taglio effettiva del piano
- Res. Rich. X : resistenza a taglio richiesta in direzione X
- Res. Rich. Y : resistenza a taglio richiesta in direzione Y
- Var. Rapp. : variazione massima del rapporto tra Res. Eff. e Res. Rich. per piano

Piano	Res. Eff [daN]	Res. Rich. X [daN]	Res. Rich. Y [daN]	Var. Rapp. [%]
<b>Imp.1</b>	851384.42	204518.58	42548.88	100.00

Esito del punto g): SI

h) eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione avvengono in modo graduale da un orizzontamento al successivo, rispettando i seguenti limiti: ad ogni orizzontamento il rientro non supera il 30% della dimensione corrispondente al primo orizzontamento, né il 20% della dimensione corrispondente all'orizzontamento immediatamente sottostante. Fa eccezione l'ultimo orizzontamento di costruzioni di almeno quattro piani per il quale non sono previste limitazioni di restringimento:

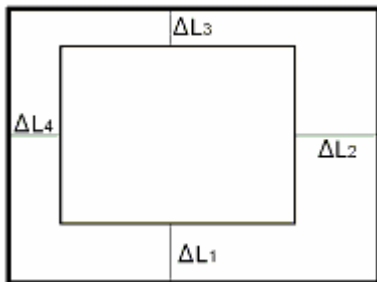

- $\Delta$ L1 : rientro rispetto al piano di confronto (segno negativo se rientro);
- $\Delta$ L2 : rientro rispetto al piano di confronto (segno negativo se rientro);
- $\Delta$ L3 : rientro rispetto al piano di confronto (segno negativo se rientro);
- $\Delta$ L4 : rientro rispetto al piano di confronto (segno negativo se rientro);

Rientri rispetto al piano inferiore						
Piano	$\Delta$ L1 [cm]	$\Delta$ L2 [cm]	$\Delta$ L3 [cm]	$\Delta$ L4 [cm]	Val Lim. X [cm]	Val Lim. Y [cm]
<b>Fond.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2190.00	600.18
<b>Imp.1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2190.00	600.18

Esito del punto h): SI

**Tipologia strutturale.**

- *strutture a pareti*, nelle quali la resistenza alle azioni sia verticali che orizzontali è affidata principalmente a pareti, singole o accoppiate, aventi resistenza a taglio alla base  $\geq 65\%$  della resistenza a taglio totale.

Azione. Vert. : sforzo normale agente a carichi verticali (NG1+NG2+NQ)  
 Res. Or. : resistenza orizzontale a taglio degli elementi

	Pilastrri		Pareti	
Piano	Res. Or. [daN]	Azione Vert. [daN]	Res. Or. [daN]	Azione Vert. [daN]
Imp.1	0.00	0.00	1537007.80	145472.22

Rig. X : rigidezza di piano in direzione X  
 Rig. Y : rigidezza di piano in direzione Y  
 Jr : rigidezza torsionale di piano  
 r/Ls : rapporto tra i raggi giratori delle rigidezze e delle masse

Piano Reale	Rig. X [daN/cm]	Rig. Y [daN/cm]	Jr [daNcm]	r/Ls
PR 1	4574176.70	357700.88	2499657104 844.22	1.10

**Calcolo parametri per non linearità (par. 7.3.1).**

Le non linearità geometriche possono essere trascurate in base alla formula (7.3.2)

$$\theta = P d_r / V h \leq 0.1$$

I risultati per i vari piani sono i seguenti:

P : carico verticale totale della parte di struttura sovrastante l'orizzontamento in esame  
 dx : spostamento orizzontale medio d'interpiano in direzione x  
 dy : spostamento orizzontale medio d'interpiano in direzione y  
 Vx : forza orizzontale totale in corrispondenza dell'orizzontamento in esame in direzione x  
 Vy : forza orizzontale totale in corrispondenza dell'orizzontamento in esame in direzione y  
 h : distanza tra l'orizzontamento in esame e quello immediatamente sottostante  
 $\theta_x$  : coefficiente non linearità in direzione x  
 $\theta_y$  : coefficiente non linearità in direzione y

Piano Reale	P [daN]	dx [cm]	dy [cm]	Vx [daN]	Vy [daN]	h [cm]	$\theta_x$	$\theta_y$
PR 0	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---	---
PR 1	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0	0.0000	0.0000

**5.4 ALLEGATO D - (Pericolosità sismica di base)**

Coordinate (Datum ED50) del sito : Latitudine = 38.0174° - Longitudine = 14.3560°

Identificativi e coordinate (Datum ED50) dei punti che includono il sito														
Punto	Lat. [°]	Long. [°]	SLV			SLC			SLD			SLO		
			Acc. sismica	Coeff. Fo	Periodo Tc*	Acc. sismica	Coeff. Fo	Periodo Tc*	Acc. sismica	Coeff. Fo	Periodo Tc*	Acc. sismica	Coeff. Fo	Periodo Tc*
45634	38.0319	14.3137	0.173	2.394	0.311	0.224	2.455	0.316	0.065	2.368	0.276	0.050	2.357	0.262
45635	38.0314	14.3770	0.176	2.398	0.312	0.227	2.458	0.317	0.066	2.365	0.277	0.051	2.361	0.262
45856	37.9819	14.3131	0.184	2.390	0.308	0.237	2.451	0.315	0.069	2.340	0.273	0.052	2.352	0.260
45857	37.9814	14.3764	0.185	2.396	0.309	0.238	2.455	0.316	0.069	2.344	0.274	0.053	2.362	0.260


I valori dei parametri p (ag, Fo, Tc\*) di interesse per la definizione dell'azione sismica di progetto sono stati calcolati come media pesata dei valori assunti da tali parametri nei quattro vertici della maglia elementare del *reticolo di riferimento* contenente il punto in esame, utilizzando come pesi gli inversi delle distanze tra il punto in questione ed i quattro vertici, attraverso la seguente espressione:


$$p = \sum_{(i=1..4)} [p_i / d_i] / \sum_{(i=1..4)} [1 / d_i]$$

nella quale:

- p : valore del parametro di interesse nel punto in esame;
- p<sub>i</sub> : valore del parametro di interesse nell'i-esimo punto della maglia elementare contenente il punto in esame;
- d<sub>i</sub> : è la distanza del punto in esame dall'i-esimo punto della maglia suddetta.

	Parametri dello spettro di risposta orizzontale			
	SLV	SLC	SLD	SLO
Tempo di ritorno	475	975	50	30
Accelerazione sismica	0.175	0.226	0.066	0.050
Coefficiente Fo	2.395	2.455	2.357	2.359
Periodo Tc*	0.311	0.317	0.275	0.261

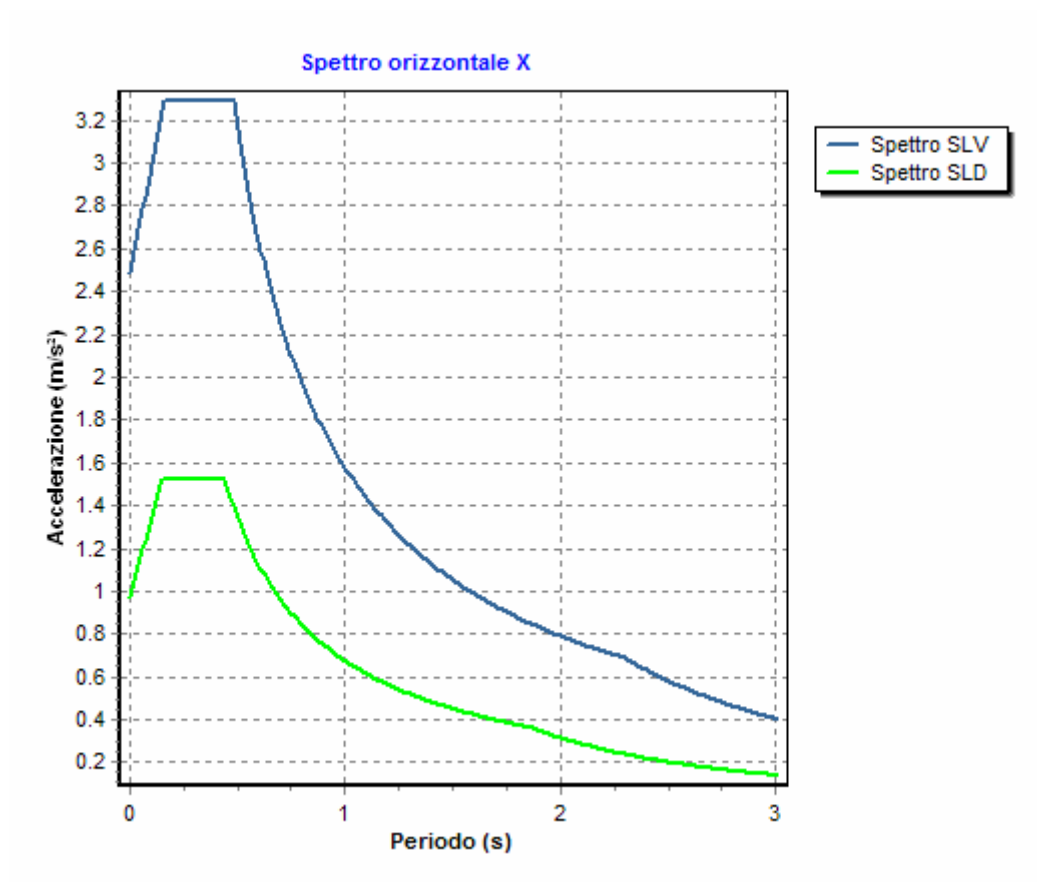

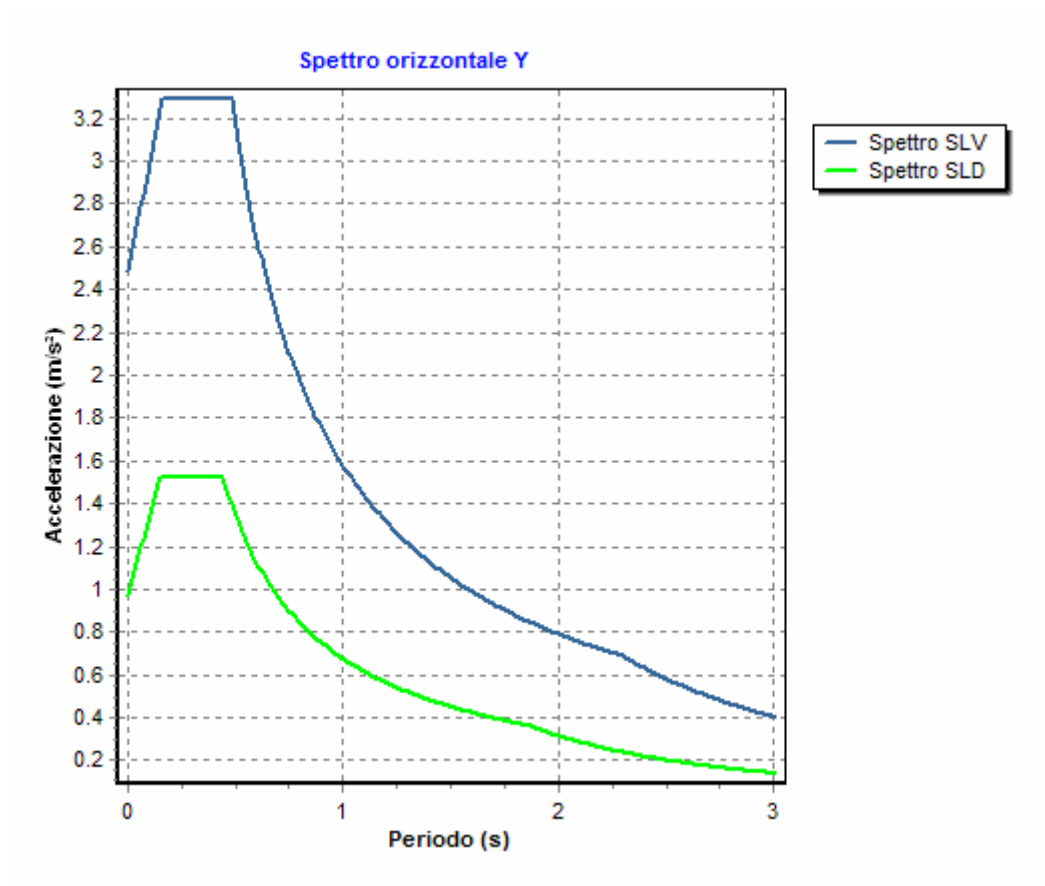

## 6 RELAZIONE GEOTECNICA

### 6.1 DESCRIZIONE DELL'OPERA E DEGLI INTERVENTI.

Nella presente relazione vengono riportati i risultati delle elaborazioni a carattere geotecnico eseguite per le opere di fondazione da realizzare nell'ambito dei lavori di:

Calcolo delle strutture in C.A. per la realizzazione del corpo cabine elettriche a servizio del porto turistico

I risultati delle indagini effettuate, degli studi eseguiti e delle valutazioni geotecniche operate, parte integrante degli elaborati progettuali relativi ai lavori in oggetto, faranno riferimento per le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione ai dati riportati nella Relazione geologico-tecnica redatta dal dott. geol.

**TIPOLOGIA STRUTTURALE IN DIREZIONE X:**

Strutture a telaio, a pareti accoppiate, miste

**TIPOLOGIA STRUTTURALE IN DIREZIONE Y:**

Strutture a telaio, a pareti accoppiate, miste

**TIPOLOGIA FONDAZIONI:**


Fondazioni superficiali, quindi del tipo dirette, costituite da un reticolo di travi rovesce.

#### Descrizione delle tipologie di fondazione utilizzate.

Nell'ambito dei lavori in oggetto si sono utilizzate le seguenti tipologie di fondazione: travi rovesce, le cui dimensioni e la loro ubicazione vengono di seguito meglio descritte.

#### Descrizione delle tipologie di travi di fondazione utilizzate.

##### Tipologia N.1 (Sezione di Fondazione)

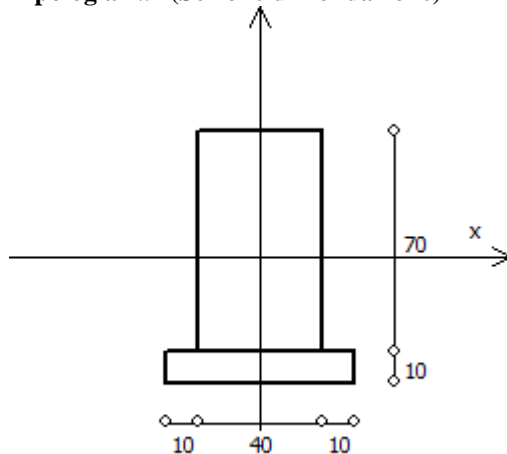

A	= 2800 cm <sup>2</sup>
Jx	= 1143333 cm <sup>4</sup>
Jy	= 373333 cm <sup>4</sup>
Jt	= 958293 cm <sup>4</sup>
Materiale	= C25/30
Peso	= 700 daN/ml

#### Caratteristiche delle travi di fondazione con la loro ubicazione in pianta.

Asta : numerazione dell'asta;  
 Fili : fili fissi ai quali appartiene l'asta;

# RELAZIONE DI CALCOLO - Bruno Costruzione

Nodo Iniziale : nodo iniziale dell'asta;  
 Nodo Finale : nodo finale dell'asta;  
 SEZIONE : sezione trasversale associata all'asta;  
 L : lunghezza teorica (nodo-nodo) dell'asta;  
 Impalcato : impalcato di appartenenza dell'asta;  
 KwN : modulo di Winkler normale;  
 KwT : modulo di Winkler tangenziale;

Asta	Fili	Nodo Iniziale	Nodo Finale	SEZIONE	L [cm]	Impalcato	KwN [daN/cm <sup>3</sup> ]	KwT [daN/cm <sup>3</sup> ]
1	1, 2	1	54	1	80.56	Fond.	5.00	2.50
2	1, 2	54	55	1	80.56	Fond.	5.00	2.50
3	1, 2	55	56	1	80.56	Fond.	5.00	2.50
4	1, 2	56	2	1	80.56	Fond.	5.00	2.50
5	1, 6	1	65	1	86.00	Fond.	5.00	2.50
6	1, 6	65	66	1	86.00	Fond.	5.00	2.50
7	1, 6	66	67	1	86.00	Fond.	5.00	2.50
8	1, 6	67	68	1	86.00	Fond.	5.00	2.50
9	1, 6	68	6	1	86.00	Fond.	5.00	2.50
10	2, 12	2	73	1	89.98	Fond.	5.00	2.50
11	2, 12	73	74	1	89.98	Fond.	5.00	2.50
12	2, 12	74	12	1	89.98	Fond.	5.00	2.50
13	3, 8	3	8	1	442.08	Fond.	5.00	2.50
14	12, 3	12	81	1	93.72	Fond.	5.00	2.50
15	12, 3	81	82	1	93.72	Fond.	5.00	2.50
16	12, 3	82	83	1	93.72	Fond.	5.00	2.50
17	12, 3	83	84	1	93.72	Fond.	5.00	2.50
18	12, 3	84	3	1	93.72	Fond.	5.00	2.50
19	3, 14	3	90	1	92.24	Fond.	5.00	2.50
20	3, 14	90	91	1	92.24	Fond.	5.00	2.50
21	3, 14	91	92	1	92.24	Fond.	5.00	2.50
22	3, 14	92	14	1	92.24	Fond.	5.00	2.50
23	4, 5	4	98	1	84.13	Fond.	5.00	2.50
24	4, 5	98	99	1	84.13	Fond.	5.00	2.50
25	4, 5	99	100	1	84.13	Fond.	5.00	2.50
26	4, 5	100	5	1	84.13	Fond.	5.00	2.50
27	14, 4	14	107	1	79.60	Fond.	5.00	2.50
28	14, 4	107	108	1	79.60	Fond.	5.00	2.50
29	14, 4	108	4	1	79.60	Fond.	5.00	2.50
30	5, 10	5	113	1	85.98	Fond.	5.00	2.50
31	5, 10	113	114	1	85.98	Fond.	5.00	2.50
32	5, 10	114	115	1	85.98	Fond.	5.00	2.50
33	5, 10	115	116	1	85.98	Fond.	5.00	2.50
34	5, 10	116	10	1	85.98	Fond.	5.00	2.50
35	6, 7	6	30	1	40.00	Fond.	5.00	2.50
36	6, 7	30	121	1	66.00	Fond.	5.00	2.50
37	6, 7	121	31	1	66.00	Fond.	5.00	2.50
38	6, 7	31	122	1	80.69	Fond.	5.00	2.50
39	6, 7	122	7	1	80.69	Fond.	5.00	2.50
40	7, 11	7	127	1	66.00	Fond.	5.00	2.50
41	7, 11	127	35	1	66.00	Fond.	5.00	2.50
42	7, 11	35	128	1	88.50	Fond.	5.00	2.50
43	7, 11	128	11	1	88.50	Fond.	5.00	2.50
44	11, 8	11	38	1	74.00	Fond.	5.00	2.50
45	11, 8	38	39	1	53.00	Fond.	5.00	2.50
46	11, 8	39	133	1	66.00	Fond.	5.00	2.50
47	11, 8	133	40	1	66.00	Fond.	5.00	2.50
48	11, 8	40	41	1	91.00	Fond.	5.00	2.50
49	11, 8	41	134	1	66.00	Fond.	5.00	2.50
50	11, 8	134	42	1	66.00	Fond.	5.00	2.50
51	11, 8	42	8	1	54.25	Fond.	5.00	2.50
52	8, 13	8	140	1	66.00	Fond.	5.00	2.50
53	8, 13	140	49	1	66.00	Fond.	5.00	2.50
54	8, 13	49	141	1	96.72	Fond.	5.00	2.50
55	8, 13	141	142	1	96.72	Fond.	5.00	2.50
56	8, 13	142	13	1	96.72	Fond.	5.00	2.50
57	9, 10	9	148	1	89.04	Fond.	5.00	2.50
58	9, 10	148	149	1	89.04	Fond.	5.00	2.50
59	9, 10	149	150	1	89.04	Fond.	5.00	2.50
60	9, 10	150	10	1	89.04	Fond.	5.00	2.50
61	13, 9	13	9	1	272.89	Fond.	5.00	2.50

## RELAZIONE DI CALCOLO - Bruno Costruzione

---

<b>62</b>	12, 11	12	11	1	443.51	Fond.	5.00	2.50
<b>63</b>	14, 13	14	13	1	438.45	Fond.	5.00	2.50

## 6.2 RELAZIONE GEOTECNICA (DM 14/01/2008 CAP. 6 e CIRCOLARE 617/2009 punto C6.2.2.5)

### Problemi geotecnici e scelte tipologiche.

La caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione compresi nel volume significativo, ovvero in quella parte di sottosuolo che viene influenzata direttamente o indirettamente dalle opere in oggetto, viene riportata in dettaglio nella relazione geologico-tecnica allegata.

Vengono di seguito indicati i parametri fondamentali per la valutazione della capacità portante del terreno di fondazione e le scelte tipologiche adottate per il dimensionamento delle opere di fondazione, non avendo riscontrato altre particolari problematiche di tipo geotecnico.

Al fine d'identificare la categoria di sottosuolo, tramite la conoscenza dello spessore e natura dei diversi strati che compongono il terreno sottostante il piano di posa delle fondazioni, per il dimensionamento strutturale e geotecnico delle stesse sono state effettuate delle indagini in sito ubicate nell'area oggetto dell'intervento.

L'area in esame è sostanzialmente pianeggiante, caratterizzata da un fattore di amplificazione topografico pari a T1, pertanto non si osservano variazioni di quota della superficie topografica degne di valutazioni particolari.

### Descrizione del programma delle indagini e delle prove geotecniche.

Per definire la stratigrafia di progetto, dei terreni di sedime dei lavori in oggetto e per acquisire i parametri fisico-meccanici dei terreni in esame è stata condotta sull'area interessata dall'intervento di progetto una campagna di indagini.

Il programma delle indagini e delle prove con l'ubicazione delle stesse è stato definito a seguito di un attento sopralluogo dell'area in oggetto e risulta più ampiamente descritto nella relazione geologica allegata.

### Caratterizzazione fisico meccanica dei terreni e definizione dei valori caratteristici dei parametri geotecnici.

#### - Caratteristiche litostratigrafiche

L'analisi dei risultati ottenuti dalle indagini per la caratterizzazione del suolo di fondazione sono meglio indicati nella relazione geologico-tecnica allegata. Per quanto riguarda l'aspetto geologico a seguito il rilevamento di un significativo intorno della zona in esame si è riscontrata la presenza delle seguenti successioni litostratigrafiche nelle relative sezioni geologiche (colonne stratigrafiche):

Filo : filo fisso al quale appartiene la colonna stratigrafica;  
 Colonna : nome della colonna stratigrafica;  
 Strato : nome dello strato appartenente la colonna stratigrafica;  
 Descrizione : descrizione dello strato;

Filo	Colonna	Strato	Descrizione
1	Colonna 1	Strato1	Strato1

#### - Caratteristiche fisico meccaniche dei terreni di fondazione

Nell'ambito del progetto si è fatto uso delle seguenti colonne stratigrafiche:

#### Caratteristiche delle colonne stratigrafiche:

Colonna : nome della colonna stratigrafica;  
 Filo : filo fisso al quale appartiene la colonna stratigrafica;  
 Impalcato : Impalcato al quale appartiene la colonna stratigrafica;  
 Falda : Presenza della falda;  
 Prof. Falda : Profondità della falda (se è presente);  
 Spicc. Fond. : Quota dell'estradosso della fondazione rispetto al piano campagna;  
 No. Strati : Numero degli strati della colonna stratigrafica.  
 RQD : (Rock Quality Designation) grado di fratturazione dell'ammasso roccioso in [0-1]

Filo	Colonna	Impalcato	Falda	Prof. Falda [cm]	Spicc. Fond. [cm]	No. Strati	RQD
1	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
2	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
3	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
4	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-



5	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
6	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
7	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
8	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
9	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
10	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
11	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
12	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
13	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
14	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-

**Caratteristiche degli strati appartenenti alle colonne stratigrafiche:**

Colonna : nome della colonna stratigrafica;  
 Strato : nome dello strato appartenente la colonna stratigrafica;  
 Spess. : Spessore dello strato;  
 Peso : Peso dell'unità di volume dello strato;  
 Peso eff. : Peso dell'unità di volume efficace dello strato;  
 $\phi$  : Angolo di attrito del terreno;  
 C : Coesione drenata del terreno;

Colonna	Strato	Spess. [cm]	Peso [daN/m <sup>3</sup> ]	Peso eff. [daN/m <sup>3</sup> ]	$\phi$ [°]	C [daN/cm <sup>2</sup> ]
Colonna 1	Strato1	2000.0	1800.0	800.0	30.0	0.30

### - Caratterizzazione sismica del suolo di fondazione:

La categoria assunta per il suolo di fondazione per il sito in oggetto è: C

Modelli geotecnici di sottosuolo e metodi di analisi.

L'interazione terreno struttura viene modellata applicando il modello di Winkler, il quale caratterizza il sottosuolo con una relazione lineare fra il cedimento in un punto della superficie limite e la pressione agente nello stesso punto, indipendentemente da altri carichi applicati in punti diversi. Si assume cioè che:

$$p = k_v w$$

dove  $K_v$  è detta costante di sottofondo o coefficiente di reazione del terreno e  $w$  è l'abbassamento della trave di fondazione tale da comprimere il terreno sottostante.

Il valore di tale coefficiente  $k$  adottato nel lavoro in oggetto ( $k_v = 5.00 \text{ daN/cm}^3$ ), con riferimento ai dati geologico-geotecnici forniteci, è stato desunto da valori tabellati riportati in letteratura.

Tale modello viene esteso anche alla componente orizzontale dello spostamento, utilizzando un valore della costante orizzontale pari a  $k_o = 2.50 \text{ daN/cm}^3$ .

Le travi rovesce di fondazione vengono modellate utilizzando un elemento finito di tipo BEAM vincolato attraverso delle molle traslazionali e rotazionali diffuse atte a simulare l'iterazione terreno-fondazione.

In pratica viene aggiunto alla matrice di rigidezza elastica dell'asta il contributo delle molle ripartite sulle facce della fondazione. I valori di tali contributi sono calcolate computando i coefficienti funzione delle aree di contatto terreno-fondazione. Tutti i calcoli sono effettuati sulla base di cinematici unitari.

Questo elemento finito possiede 12 gradi di libertà in quanto i due nodi di estremità hanno 6 gradi di libertà ciascuno: 3 alla traslazione e 3 alla rotazione:

### Verifiche della sicurezza e delle prestazioni: identificazione dei relativi stati limite (SLU).

Le verifiche della sicurezza in fondazione sono condotte nei riguardi dello stato limite ultimo e dello stato limite di esercizio. Le verifiche nei riguardi dello stato limite ultimo (SLU) previste dalla Normativa ed eseguite sono:

STR - raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali, compresi gli elementi di fondazione;

GEO - raggiungimento della resistenza del terreno interagente con la struttura con sviluppo di meccanismi di collasso dell'insieme terreno-struttura;

Verifiche STR: le verifiche di resistenza degli elementi strutturali di fondazione sono state eseguite contestualmente alla verifica degli elementi strutturali in elevazione. Le relative verifiche sono riportate nella relazione di calcolo allegata;

Verifiche GEO: le verifiche di resistenza del terreno interagente con la struttura sono condotte confrontando i valori di resistenza con quelli di progetto, secondo l'Approccio 2, come riportato nelle pagine seguenti.

### Verifiche GEO: Approcci progettuali e valori di progetto dei parametri geotecnici.

### TEORIA DI CALCOLO PER FONDAZIONI SUPERFICIALI.

Il calcolo è stato eseguito seguendo la teoria di Terzaghi, la quale tiene conto:

- della forma della fondazione;
- dell'effetto inerziale nella fondazione;
- dell'effetto cinematico del sottosuolo;

Si riportano di seguito le formule considerate nelle varie colonne stratigrafiche assegnate ai fili fissi:

Il carico limite si ottiene dalla seguente espressione:

$$q_{lim} = 0.5 \cdot B \cdot \gamma_2 \cdot N_\gamma \cdot s_\gamma \cdot z_\gamma \cdot e_{\gamma k} \cdot e_{\gamma i} + c \cdot N_c \cdot s_c \cdot z_c + (q + \gamma_1 \cdot D) \cdot N_q \cdot s_q \cdot z_q$$

Dove: **B** è il lato minore della fondazione.  
**D** è la profondità del piano di posa della fondazione.  
 $\gamma_1$  è il peso del terreno sopra il piano di posa della fondazione.  
 $\gamma_2$  è il peso del terreno sotto il piano di posa della fondazione.  
**C** è la coesione del terreno.  
**q** è il carico uniformemente distribuito ai lati della fondazione.

**Fattori di portanza Travi di fondazione.**

Campata : campata alla quale appartengono le aste riportate;  
Asta : numerazione interna dell'asta;  
Fili : fili fissi ai quali appartiene l'asta considerata;  
A1 : verifica della combinazione di carico A1;  
Lt : verifica a lungo termine.

Fattori di carico limite														
			A1						A2					
			Lt			Bt			Lt			Bt		
Campata	Asta	Fili	Nc	Nq	N $\gamma$	Nc	Nq	N $\gamma$	Nc	Nq	N $\gamma$	Nc	Nq	N $\gamma$
5	1	1-2	37.16	22.46	19.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	5	1-6	37.16	22.46	19.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	10	2-12	37.16	22.46	19.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	13	3-8	37.16	22.46	19.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	14	12-3	37.16	22.46	19.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	19	3-14	37.16	22.46	19.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	23	4-5	37.16	22.46	19.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	27	14-4	37.16	22.46	19.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	30	5-10	37.16	22.46	19.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	35	6-7	37.16	22.46	19.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	40	7-11	37.16	22.46	19.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	44	11-8	37.16	22.46	19.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	52	8-13	37.16	22.46	19.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	57	9-10	37.16	22.46	19.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	61	13-9	37.16	22.46	19.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	62	12-11	37.16	22.46	19.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	63	14-13	37.16	22.46	19.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fattori di forma														
			A1						A2					
			Lt			Bt			Lt			Bt		
Campata	Asta	Fili	Sc	Sq	S $\gamma$	Sc	Sq	S $\gamma$	Sc	Sq	S $\gamma$	Sc	Sq	S $\gamma$
5	1	1-2	1.06	1.04	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	5	1-6	1.05	1.03	0.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	10	2-12	1.07	1.04	0.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	13	3-8	1.04	1.03	0.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	14	12-3	1.04	1.03	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	19	3-14	1.05	1.03	0.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	23	4-5	1.06	1.04	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	27	14-4	1.07	1.05	0.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	30	5-10	1.05	1.03	0.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	35	6-7	1.06	1.04	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	40	7-11	1.06	1.04	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	44	11-8	1.03	1.02	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	52	8-13	1.04	1.03	0.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	57	9-10	1.05	1.04	0.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	61	13-9	1.06	1.04	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	62	12-11	1.05	1.03	0.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	63	14-13	1.05	1.03	0.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fattori di portanza dell'effetto inerziale (Paolucci Pecker)														
			A1						A2					
			Lt			Bt			Lt			Bt		
Campata	Asta	Fili	Zc	Zq	Z $\gamma$	Zc	Zq	Z $\gamma$	Zc	Zq	Z $\gamma$	Zc	Zq	Z $\gamma$
5	1	1-2	0.98	0.96	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	5	1-6	0.98	0.96	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7	10	2-12	0.98	0.96	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	13	3-8	0.98	0.96	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	14	12-3	0.98	0.96	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	19	3-14	0.98	0.96	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	23	4-5	0.98	0.96	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	27	14-4	0.98	0.96	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	30	5-10	0.98	0.96	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	35	6-7	0.98	0.96	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	40	7-11	0.98	0.96	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	44	11-8	0.98	0.96	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	52	8-13	0.98	0.96	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	57	9-10	0.98	0.96	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	61	13-9	0.98	0.96	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	62	12-11	0.98	0.96	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	63	14-13	0.98	0.96	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fattori di portanza dell'effetto cinematico (Maugeri-Cascone)											
			A1				A2				
			Lt								
Campata	Asta	Fili	eyk	eyi	eyk	eyi	eyk	eyi	eyk	eyi	
5	1	1-2	0.72	0.31	-	-	-	-	-	-	
6	5	1-6	0.72	0.31	-	-	-	-	-	-	
7	10	2-12	0.72	0.31	-	-	-	-	-	-	
8	13	3-8	0.72	0.31	-	-	-	-	-	-	
9	14	12-3	0.72	0.31	-	-	-	-	-	-	
10	19	3-14	0.72	0.31	-	-	-	-	-	-	
11	23	4-5	0.72	0.31	-	-	-	-	-	-	
12	27	14-4	0.72	0.31	-	-	-	-	-	-	
13	30	5-10	0.72	0.31	-	-	-	-	-	-	
14	35	6-7	0.72	0.31	-	-	-	-	-	-	
15	40	7-11	0.72	0.31	-	-	-	-	-	-	
16	44	11-8	0.72	0.31	-	-	-	-	-	-	
17	52	8-13	0.72	0.31	-	-	-	-	-	-	
18	57	9-10	0.72	0.31	-	-	-	-	-	-	
19	61	13-9	0.72	0.31	-	-	-	-	-	-	
20	62	12-11	0.72	0.31	-	-	-	-	-	-	
21	63	14-13	0.72	0.31	-	-	-	-	-	-	

**VERIFICA CAPACITA' PORTANTE.**

La verifica del sistema di fondazione relativo alla struttura in oggetto, è stata effettuata sulla base dei dati geologici e dei parametri geotecnici forniti, seguendo l'approccio di progetto relativo alla normativa di riferimento:

- (punti 6.4.2.1 del DM 14/01/2008 e 6.4.3 per fondazioni su pali del DM 14/01/2008)

$$A1 + M1 + R3$$

dove:

- Coefficienti parziali per le azioni

CARICHI	COEFFICIENTE PARZIALE	Comb. A1
PERMANENTI	$\gamma_{G1ns}$	1.3
PERMANENTI NON STRUTTURALI	$\gamma_{G2ns}$	1.5
VARIABILI	$\gamma_{Qi}$	1.5

- Coefficienti per i parametri geotecnici del terreno

PARAMETRO	GRANDEZZA ALLA QUALE APPL. IL COEFF. PARZIALE	Comb. M1
Tangente dell'angolo di attrito	$\tan\phi$	1.0
Coesione drenata del terreno	C	1.0
Coesione non drenata del terreno	Cu	1.0
Peso dell'unità di volume	$\gamma$	1.0

- Coefficienti parziali  $\gamma_R$  per le verifiche agli stati ultimi di fondazioni superficiali

VERIFICA	COEFFICIENTE PARZIALE R3
Capacità portante	$\gamma_R = 2.3$

Le verifiche vengono riassunte nelle successive tabelle.

Campata	Asta	Fili	Combinazione A1 - Lt						
			B [cm]	D [cm]	X [cm]	qlimd [daN/cm <sup>2</sup> ]	σt [daN/cm <sup>2</sup> ]	S	Esito
5	1	1-2	60.00	80.00	0.00	7.46	0.97	7.69	V
6	5	1-6	60.00	80.00	0.00	7.39	0.97	7.62	V
7	10	2-12	60.00	80.00	262.78	7.49	0.80	9.36	V
8	13	3-8	60.00	80.00	0.00	7.37	0.87	8.47	V
9	14	12-3	60.00	80.00	346.78	7.35	0.87	8.45	V
10	19	3-14	60.00	80.00	0.00	7.40	0.87	8.51	V
11	23	4-5	60.00	80.00	306.31	7.45	1.04	7.16	V
12	27	14-4	60.00	80.00	0.00	7.50	0.80	9.37	V
13	30	5-10	60.00	80.00	0.00	7.39	1.04	7.11	V
14	35	6-7	60.00	80.00	0.00	7.44	0.79	9.42	V
15	40	7-11	60.00	80.00	285.57	7.45	0.78	9.55	V
16	44	11-8	60.00	80.00	16.10	7.32	0.79	9.27	V
17	52	8-13	60.00	80.00	94.99	7.36	0.80	9.20	V
18	57	9-10	60.00	80.00	0.00	7.42	0.94	7.89	V
19	61	13-9	60.00	80.00	291.53	7.47	0.94	7.95	V
20	62	12-11	60.00	80.00	49.85	7.38	0.81	9.11	V
21	63	14-13	60.00	80.00	49.23	7.38	0.81	9.11	V

**Verifiche allo Stato Limite di Danno per le fondazioni superficiali (7.11.5.3.1 del DM 14/01/2008).**

Per l'analisi della sicurezza del complesso fondazione-terreno verranno condotte le verifiche nei confronti dello stato limite di danno.

In particolare, saranno valutati gli spostamenti permanenti indotti dal sisma, verificando che essi siano accettabili per la fondazione e siano compatibili con la funzionalità SLD dell'intera opera in oggetto.

Per determinare gli spostamenti permanenti post-sisma nel terreno si effettua un'analisi del sistema fondazione-terreno modellando il terreno con un sistema di molle con legame costitutivo Pressione-Spostamento di tipo iperbolico mediante la seguente relazione:

$$P(u) = \frac{u}{\frac{1}{E_s} + \frac{u}{P_u}}$$

dove:

P(u) = pressione di contatto;

u = cedimento del terreno;

Es = rigidezza tangente all'origine del terreno di fondazione valutato come  $u_e/p$  ovvero rapporto tra il cedimento elastico istantaneo e la pressione di contatto che lo provoca;

Pu = pressione ultima valutata per i valori caratteristici del terreno di fondazione;

Lo spostamento permanente Uresiduo sarà quindi valutato dallo spostamento complessivo Usld depurato della parte reversibile elastica:

$$U_{residuo} = U_{sld} - \frac{P_{sld}}{E_s}$$

**Travi di fondazione.**

Asta : numerazione interna dell'asta;

Fili : fili fissi ai quali appartiene l'asta considerata;

Psld : pressione di contatto SLD;

Plim : pressione ultima del terreno di fondazione;

Usld : cedimento sld del terreno;

Usld\_res: cedimento residuo sld del terreno;

ULim. : cedimento residuo limite;

S : Coefficiente di sicurezza;

Esito : V = Verificato; NV = Non Verificato

Campata	Asta	Fili	Psld [daN/cm <sup>2</sup> ]	Plim [daN/cm <sup>2</sup> ]	Usld [mm]	Usld_res [mm]	ULim. [mm]	S	Esito
5	1	1-2	0.73	17.16	1.527	0.065	50.000	768.62	V
6	5	1-6	0.73	17.00	1.528	0.066	50.000	761.09	V
7	10	2-12	0.62	17.23	1.295	0.047	50.000	1065.71	V
8	13	3-8	0.63	16.95	1.318	0.049	50.000	1013.85	V
9	14	12-3	0.63	16.91	1.318	0.049	50.000	1010.99	V
10	19	3-14	0.63	17.02	1.318	0.049	50.000	1018.14	V
11	23	4-5	0.76	17.14	1.597	0.071	50.000	702.98	V
12	27	14-4	0.63	17.25	1.312	0.048	50.000	1040.84	V
13	30	5-10	0.76	17.00	1.598	0.072	50.000	697.05	V
14	35	6-7	0.57	17.11	1.173	0.039	50.000	1285.87	V
15	40	7-11	0.58	17.14	1.191	0.040	50.000	1250.02	V
16	44	11-8	0.58	16.84	1.195	0.041	50.000	1220.70	V
17	52	8-13	0.59	16.93	1.214	0.042	50.000	1190.00	V
18	57	9-10	0.68	17.07	1.424	0.057	50.000	876.85	V
19	61	13-9	0.68	17.18	1.423	0.057	50.000	883.01	V
20	62	12-11	0.59	16.97	1.232	0.043	50.000	1159.64	V
21	63	14-13	0.59	16.97	1.224	0.043	50.000	1173.09	V

Dall'analisi delle tabelle relative alle verifiche dei cedimenti SLD per le fondazioni superficiali si evince che i cedimenti permanenti massimi stimati risultano compatibili con la funzionalità dei lavori in oggetto e sensibilmente inferiori ai valori assunti come ammissibili per la letteratura tecnica.

**Verifiche nei confronti degli stati limite di esercizio (SLE).**

Gli stati limite di esercizio (punto 6.4.2.2 del DM 14/01/2008) investigati, si riferiscono al raggiungimento di valori critici dei cedimenti differenziali che possono compromettere la funzionalità dell'opera. Il calcolo dei cedimenti è stato eseguito per la combinazione di esercizio Rara, frequente, quasi permanente

**Travi di fondazione.**

Campata : campata alla quale appartengono le aste riportate;

Asta : numerazione interna dell'asta;

Fili : fili fissi ai quali appartiene l'asta considerata;

Comb. : tipo involucro;

Dist. : distanza tra i punti di massimo cedimento differenziale;

Istant. : cedimento istantaneo;

Consol. : cedimento di consolidamento;

Tot. : cedimento totale;

Diff. : cedimento differenziale;

Lim. : cedimento limite (4% x Dist.);

S : Coefficiente di sicurezza;

Esito : V = Verificato; NV = Non Verificato

Campata	Asta	Fili	Comb.	Dist. [cm]	Max			Min			Diff. [cm]	Lim. [cm]	S	Esito
					Istant. [cm]	Consol. [cm]	Tot. [cm]	Istant. [cm]	Consol. [cm]	Tot. [cm]				
5	1	1-2	Caratt.	322.2	-0.0939	-1.4635	-1.5574	-0.0695	-1.3787	-1.4482	0.1092	1.2890	11.80	V
			Freq.	322.2	-0.0825	-1.4240	-1.5065	-0.0542	-1.3255	-1.3797	0.1268	1.2890	10.17	V
			Q. Perm.	322.2	-0.0798	-1.4145	-1.4943	-0.0422	-1.2835	-1.3256	0.1686	1.2890	7.64	V
6	5	1-6	Caratt.	430.0	-0.1139	-1.5487	-1.6626	-0.0695	-1.3882	-1.4577	0.2048	1.7201	8.40	V
			Freq.	430.0	-0.0972	-1.4884	-1.5856	-0.0542	-1.3330	-1.3872	0.1984	1.7201	8.67	V
			Q. Perm.	430.0	-0.0821	-1.4339	-1.5160	-0.0422	-1.2893	-1.3314	0.1846	1.7201	9.32	V
7	10	2-12	Caratt.	270.0	-0.1178	-1.5419	-1.6597	-0.0939	-1.4597	-1.5536	0.1060	1.0798	10.18	V
			Freq.	270.0	-0.1049	-1.4977	-1.6027	-0.0825	-1.4207	-1.5032	0.0994	1.0798	10.86	V
			Q. Perm.	270.0	-0.0971	-1.4707	-1.5677	-0.0798	-1.4113	-1.4911	0.0767	1.0798	14.08	V
8	13	3-8	Caratt.	442.1	-0.1280	-1.6025	-1.7305	-0.1160	-1.5588	-1.6748	0.0558	1.7683	31.71	V
			Freq.	442.1	-0.1145	-1.5534	-1.6679	-0.1076	-1.5284	-1.6360	0.0319	1.7683	55.42	V
			Q. Perm.	442.1	-0.1053	-1.5200	-1.6253	-0.1052	-1.5196	-1.6248	0.0005	1.7683	3378.97	V
9	14	12-3	Caratt.	468.6	-0.1280	-1.6079	-1.7359	-0.1178	-1.5703	-1.6881	0.0478	1.8745	39.21	V
			Freq.	468.6	-0.1145	-1.5582	-1.6727	-0.1049	-1.5231	-1.6280	0.0447	1.8745	41.92	V
			Q. Perm.	468.6	-0.1053	-1.5244	-1.6297	-0.0971	-1.4941	-1.5912	0.0386	1.8745	48.60	V
10	19	3-14	Caratt.	369.0	-0.1280	-1.5978	-1.7257	-0.1174	-1.5595	-1.6769	0.0488	1.4758	30.23	V
			Freq.	369.0	-0.1145	-1.5491	-1.6636	-0.1046	-1.5135	-1.6181	0.0455	1.4758	32.40	V
			Q. Perm.	369.0	-0.1053	-1.5161	-1.6214	-0.0976	-1.4882	-1.5857	0.0357	1.4758	41.38	V

RELAZIONE DI CALCOLO - Bruno Costruzione

<b>11</b>	23	4-5	Caratt.	336.5	-0.0978	-1.4797	-1.5775	-0.0710	-1.3857	-1.4567	0.1209	1.3460	11.14	V
			Freq.	336.5	-0.0865	-1.4401	-1.5266	-0.0544	-1.3276	-1.3820	0.1446	1.3460	9.31	V
			Q. Perm.	336.5	-0.0840	-1.4314	-1.5154	-0.0410	-1.2806	-1.3217	0.1938	1.3460	6.95	V
<b>12</b>	27	14-4	Caratt.	238.8	-0.1174	-1.5382	-1.6555	-0.0978	-1.4713	-1.5691	0.0865	0.9552	11.05	V
			Freq.	238.8	-0.1046	-1.4944	-1.5990	-0.0865	-1.4326	-1.5191	0.0799	0.9552	11.96	V
			Q. Perm.	238.8	-0.0976	-1.4704	-1.5680	-0.0840	-1.4241	-1.5082	0.0598	0.9552	15.97	V
<b>13</b>	30	5-10	Caratt.	429.9	-0.1318	-1.6135	-1.7453	-0.0710	-1.3936	-1.4646	0.2807	1.7196	6.13	V
			Freq.	429.9	-0.1153	-1.5537	-1.6690	-0.0544	-1.3336	-1.3881	0.2809	1.7196	6.12	V
			Q. Perm.	429.9	-0.1023	-1.5068	-1.6090	-0.0410	-1.2852	-1.3262	0.2828	1.7196	6.08	V
<b>14</b>	35	6-7	Caratt.	333.4	-0.1139	-1.5381	-1.6519	-0.1026	-1.4983	-1.6009	0.0511	1.3335	26.10	V
			Freq.	333.4	-0.0972	-1.4793	-1.5765	-0.0951	-1.4720	-1.5671	0.0094	1.3335	141.31	V
			Q. Perm.	333.4	-0.0931	-1.4650	-1.5581	-0.0821	-1.4262	-1.5084	0.0497	1.3335	26.82	V
<b>15</b>	40	7-11	Caratt.	309.0	-0.1159	-1.5430	-1.6589	-0.1026	-1.4961	-1.5987	0.0603	1.2360	20.51	V
			Freq.	309.0	-0.1066	-1.5102	-1.6167	-0.0951	-1.4699	-1.5650	0.0517	1.2360	23.90	V
			Q. Perm.	309.0	-0.1041	-1.5013	-1.6054	-0.0931	-1.4630	-1.5561	0.0493	1.2360	25.06	V
<b>16</b>	44	11-8	Caratt.	0.0	-0.1160	-1.5689	-1.6848	-0.1160	-1.5689	-1.6848	0.0000	0.0000	-	V
			Freq.	536.2	-0.1076	-1.5377	-1.6453	-0.1066	-1.5339	-1.6405	0.0048	2.1450	445.38	V
			Q. Perm.	536.2	-0.1052	-1.5287	-1.6339	-0.1041	-1.5246	-1.6286	0.0053	2.1450	404.12	V
<b>17</b>	52	8-13	Caratt.	422.2	-0.1160	-1.5610	-1.6770	-0.1150	-1.5577	-1.6728	0.0042	1.6887	398.88	V
			Freq.	422.2	-0.1076	-1.5305	-1.6381	-0.1046	-1.5195	-1.6241	0.0139	1.6887	121.29	V
			Q. Perm.	422.2	-0.1052	-1.5216	-1.6268	-0.1021	-1.5102	-1.6123	0.0145	1.6887	116.15	V
<b>18</b>	57	9-10	Caratt.	356.2	-0.1378	-1.6275	-1.7653	-0.1318	-1.6060	-1.7378	0.0275	1.4247	51.76	V
			Freq.	356.2	-0.1256	-1.5841	-1.7097	-0.1153	-1.5472	-1.6625	0.0472	1.4247	30.17	V
			Q. Perm.	356.2	-0.1191	-1.5608	-1.6798	-0.1023	-1.5010	-1.6033	0.0766	1.4247	18.60	V
<b>19</b>	61	13-9	Caratt.	272.9	-0.1378	-1.6161	-1.7539	-0.1150	-1.5369	-1.6520	0.1019	1.0916	10.71	V
			Freq.	272.9	-0.1256	-1.5736	-1.6992	-0.1046	-1.5006	-1.6052	0.0940	1.0916	11.61	V
			Q. Perm.	272.9	-0.1191	-1.5509	-1.6699	-0.1021	-1.4918	-1.5938	0.0761	1.0916	14.35	V
<b>20</b>	62	12-11	Caratt.	443.5	-0.1178	-1.5649	-1.6827	-0.1159	-1.5583	-1.6743	0.0084	1.7740	210.54	V
			Freq.	443.5	-0.1066	-1.5243	-1.6309	-0.1049	-1.5183	-1.6232	0.0077	1.7740	231.02	V
			Q. Perm.	443.5	-0.1041	-1.5151	-1.6192	-0.0971	-1.4897	-1.5867	0.0325	1.7740	54.64	V
<b>21</b>	63	14-13	Caratt.	438.4	-0.1174	-1.5629	-1.6802	-0.1150	-1.5545	-1.6695	0.0107	1.7538	163.34	V
			Freq.	438.4	-0.1046	-1.5166	-1.6212	-0.1046	-1.5165	-1.6210	0.0001	1.7538	-	V
			Q. Perm.	438.4	-0.1021	-1.5073	-1.6094	-0.0976	-1.4909	-1.5885	0.0209	1.7538	83.89	V

Dalle tabelle relative al cedimento differenziale limite delle fondazioni, si evince che i cedimenti differenziali massimi stimati risultano compatibili con la funzionalità dei lavori in oggetto.



## 7 RELAZIONE SULLE FONDAZIONI


### 7.1 Strutture di fondazione e del suolo di fondazione.

#### Descrizione delle tipologie di fondazione utilizzate.

Nell'ambito dei lavori in oggetto si sono utilizzate le seguenti tipologie di fondazione: travi rovesce, le cui dimensioni e la loro ubicazione vengono di seguito meglio descritte.

#### Descrizione delle tipologie di travi di fondazione utilizzate.

##### Tipologia N.1 (Sezione di Fondazione)

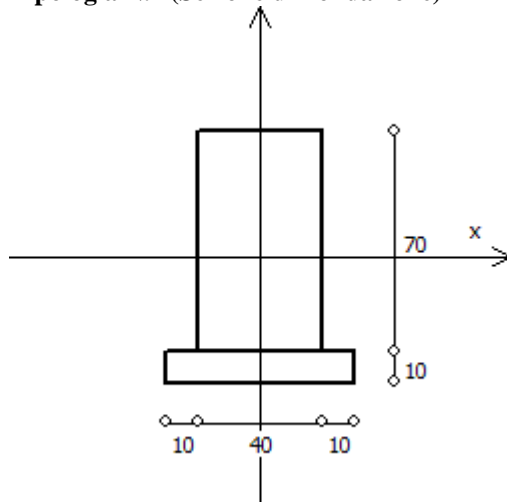

A	= 2800 cm <sup>2</sup>
Jx	= 1143333 cm <sup>4</sup>
Jy	= 373333 cm <sup>4</sup>
Jt	= 958293 cm <sup>4</sup>
Materiale	= C25/30
Peso	= 700 daN/ml

#### Caratteristiche delle travi di fondazione con la loro ubicazione in pianta.

Asta	: numerazione dell'asta;
Fili	: fili fissi ai quali appartiene l'asta;
Nodo Iniziale	: nodo iniziale dell'asta;
Nodo Finale	: nodo finale dell'asta;
SEZIONE	: sezione trasversale associata all'asta;
L	: lunghezza teorica (nodo-nodo) dell'asta;
Impalcato	: impalcato di appartenenza dell'asta;
KwN	: modulo di Winkler normale;
KwT	: modulo di Winkler tangenziale;

Asta	Fili	Nodo Iniziale	Nodo Finale	SEZIONE	L [cm]	Impalcato	KwN [daN/cm <sup>3</sup> ]	KwT [daN/cm <sup>3</sup> ]
1	1, 2	1	54	1	80.56	Fond.	5.00	2.50
2	1, 2	54	55	1	80.56	Fond.	5.00	2.50
3	1, 2	55	56	1	80.56	Fond.	5.00	2.50
4	1, 2	56	2	1	80.56	Fond.	5.00	2.50
5	1, 6	1	65	1	86.00	Fond.	5.00	2.50
6	1, 6	65	66	1	86.00	Fond.	5.00	2.50
7	1, 6	66	67	1	86.00	Fond.	5.00	2.50
8	1, 6	67	68	1	86.00	Fond.	5.00	2.50
9	1, 6	68	6	1	86.00	Fond.	5.00	2.50
10	2, 12	2	73	1	89.98	Fond.	5.00	2.50

RELAZIONE DI CALCOLO - Bruno Costruzione

11	2, 12	73	74	1	89.98	Fond.	5.00	2.50
12	2, 12	74	12	1	89.98	Fond.	5.00	2.50
13	3, 8	3	8	1	442.08	Fond.	5.00	2.50
14	12, 3	12	81	1	93.72	Fond.	5.00	2.50
15	12, 3	81	82	1	93.72	Fond.	5.00	2.50
16	12, 3	82	83	1	93.72	Fond.	5.00	2.50
17	12, 3	83	84	1	93.72	Fond.	5.00	2.50
18	12, 3	84	3	1	93.72	Fond.	5.00	2.50
19	3, 14	3	90	1	92.24	Fond.	5.00	2.50
20	3, 14	90	91	1	92.24	Fond.	5.00	2.50
21	3, 14	91	92	1	92.24	Fond.	5.00	2.50
22	3, 14	92	14	1	92.24	Fond.	5.00	2.50
23	4, 5	4	98	1	84.13	Fond.	5.00	2.50
24	4, 5	98	99	1	84.13	Fond.	5.00	2.50
25	4, 5	99	100	1	84.13	Fond.	5.00	2.50
26	4, 5	100	5	1	84.13	Fond.	5.00	2.50
27	14, 4	14	107	1	79.60	Fond.	5.00	2.50
28	14, 4	107	108	1	79.60	Fond.	5.00	2.50
29	14, 4	108	4	1	79.60	Fond.	5.00	2.50
30	5, 10	5	113	1	85.98	Fond.	5.00	2.50
31	5, 10	113	114	1	85.98	Fond.	5.00	2.50
32	5, 10	114	115	1	85.98	Fond.	5.00	2.50
33	5, 10	115	116	1	85.98	Fond.	5.00	2.50
34	5, 10	116	10	1	85.98	Fond.	5.00	2.50
35	6, 7	6	30	1	40.00	Fond.	5.00	2.50
36	6, 7	30	121	1	66.00	Fond.	5.00	2.50
37	6, 7	121	31	1	66.00	Fond.	5.00	2.50
38	6, 7	31	122	1	80.69	Fond.	5.00	2.50
39	6, 7	122	7	1	80.69	Fond.	5.00	2.50
40	7, 11	7	127	1	66.00	Fond.	5.00	2.50
41	7, 11	127	35	1	66.00	Fond.	5.00	2.50
42	7, 11	35	128	1	88.50	Fond.	5.00	2.50
43	7, 11	128	11	1	88.50	Fond.	5.00	2.50
44	11, 8	11	38	1	74.00	Fond.	5.00	2.50
45	11, 8	38	39	1	53.00	Fond.	5.00	2.50
46	11, 8	39	133	1	66.00	Fond.	5.00	2.50
47	11, 8	133	40	1	66.00	Fond.	5.00	2.50
48	11, 8	40	41	1	91.00	Fond.	5.00	2.50
49	11, 8	41	134	1	66.00	Fond.	5.00	2.50
50	11, 8	134	42	1	66.00	Fond.	5.00	2.50
51	11, 8	42	8	1	54.25	Fond.	5.00	2.50
52	8, 13	8	140	1	66.00	Fond.	5.00	2.50
53	8, 13	140	49	1	66.00	Fond.	5.00	2.50
54	8, 13	49	141	1	96.72	Fond.	5.00	2.50
55	8, 13	141	142	1	96.72	Fond.	5.00	2.50
56	8, 13	142	13	1	96.72	Fond.	5.00	2.50
57	9, 10	9	148	1	89.04	Fond.	5.00	2.50
58	9, 10	148	149	1	89.04	Fond.	5.00	2.50
59	9, 10	149	150	1	89.04	Fond.	5.00	2.50
60	9, 10	150	10	1	89.04	Fond.	5.00	2.50
61	13, 9	13	9	1	272.89	Fond.	5.00	2.50
62	12, 11	12	11	1	443.51	Fond.	5.00	2.50
63	14, 13	14	13	1	438.45	Fond.	5.00	2.50

### 7.6 Tensioni sul Terreno.

I dati seguenti riportano i valori delle tensioni esercitate dalla fondazione sul terreno.

- Asta/Piastra : numerazione interna dell'asta/piastra.
- X : distanza dal nodo iniziale misurata lungo l'asse dell'asta/piastra.
- Comb : combinazione di appartenenza del valore considerato nell'involuppo.
- Tensioni ( $\sigma_T$ ) : valore della tensione dovuta alla pressione dell'asta/piastra di fondazione:

Tabella 14.I

Tensioni Terreno								
				SLV	SLD	SLE		
				AI	AI	Caratt.	Freq.	Q. Perm.
Asta	Imp.	Fili	X [cm]	$\sigma_T$ [daN/cm <sup>2</sup> ]	$\sigma_T$ [daN/cm <sup>2</sup> ]	$\sigma_T$ [daN/cm <sup>2</sup> ]	$\sigma_T$ [daN/cm <sup>2</sup> ]	$\sigma_T$ [daN/cm <sup>2</sup> ]
1	Fond.	1-2	0.00	0.97(34)	0.73(34)	0.35(22)	0.27(4)	0.21(1)
			40.28	0.94(34)	0.72(34)	0.36(22)	0.29(4)	0.23(1)
			80.56	0.92(34)	0.70(34)	0.36(22)	0.30(4)	0.26(1)
2	Fond.	1-2	0.00	0.92(34)	0.70(34)	0.36(21)	0.30(4)	0.26(1)
			40.28	0.89(34)	0.69(34)	0.37(21)	0.32(4)	0.28(1)
			80.56	0.86(34)	0.68(34)	0.39(21)	0.33(4)	0.31(1)
3	Fond.	1-2	0.00	0.86(34)	0.68(34)	0.39(21)	0.33(1)	0.31(1)
			40.28	0.83(34)	0.66(34)	0.40(21)	0.34(1)	0.33(1)
			80.56	0.81(34)	0.65(34)	0.41(21)	0.37(1)	0.35(1)
4	Fond.	1-2	0.00	0.81(34)	0.65(34)	0.41(5)	0.37(3)	0.35(1)
			40.28	0.78(34)	0.64(34)	0.44(5)	0.39(3)	0.38(1)
			80.56	0.75(34)	0.62(34)	0.47(5)	0.41(3)	0.40(1)
5	Fond.	1-6	0.00	0.97(34)	0.73(34)	0.35(22)	0.27(4)	0.21(1)
			43.00	0.91(34)	0.70(34)	0.37(22)	0.30(4)	0.23(1)
			86.00	0.85(34)	0.66(34)	0.39(22)	0.32(4)	0.26(1)
6	Fond.	1-6	0.00	0.85(34)	0.66(34)	0.39(22)	0.32(4)	0.26(1)
			43.00	0.79(34)	0.63(34)	0.41(22)	0.34(4)	0.28(1)
			86.00	0.74(34)	0.59(34)	0.43(22)	0.36(4)	0.29(1)
7	Fond.	1-6	0.00	0.74(5)	0.59(34)	0.43(22)	0.36(4)	0.29(1)
			43.00	0.68(5)	0.56(34)	0.45(22)	0.38(4)	0.31(1)
			86.00	0.65(5)	0.52(34)	0.47(22)	0.40(4)	0.33(1)
8	Fond.	1-6	0.00	0.65(5)	0.52(5)	0.47(22)	0.40(4)	0.33(1)
			43.00	0.69(5)	0.49(5)	0.49(22)	0.42(4)	0.35(1)
			86.00	0.72(5)	0.52(5)	0.52(22)	0.44(4)	0.37(1)
9	Fond.	1-6	0.00	0.72(5)	0.52(5)	0.52(22)	0.44(4)	0.37(1)
			43.00	0.75(5)	0.54(5)	0.54(22)	0.46(4)	0.39(1)
			86.00	0.79(5)	0.57(5)	0.57(22)	0.49(4)	0.41(1)
10	Fond.	2-12	0.00	0.75(34)	0.62(34)	0.47(5)	0.41(3)	0.40(1)
			44.99	0.73(34)	0.61(34)	0.49(5)	0.44(3)	0.42(1)
			89.98	0.71(34)	0.60(34)	0.52(5)	0.46(3)	0.43(1)
11	Fond.	2-12	0.00	0.71(2)	0.60(34)	0.52(5)	0.46(3)	0.43(1)
			44.99	0.73(2)	0.59(34)	0.54(5)	0.48(3)	0.45(1)
			89.98	0.76(2)	0.58(34)	0.56(5)	0.49(3)	0.46(1)
12	Fond.	2-12	0.00	0.76(2)	0.58(2)	0.56(5)	0.49(3)	0.46(1)
			44.99	0.78(2)	0.57(2)	0.57(5)	0.51(3)	0.47(1)
			89.98	0.80(2)	0.58(2)	0.59(5)	0.52(3)	0.49(1)
13	Fond.	3-8	0.00	0.87(3)	0.63(3)	0.64(21)	0.57(1)	0.53(1)
			221.04	0.73(3)	0.54(3)	0.54(21)	0.49(1)	0.48(1)
			442.08	0.78(3)	0.57(3)	0.58(21)	0.54(1)	0.53(1)
14	Fond.	12-3	0.00	0.80(2)	0.58(2)	0.59(5)	0.52(3)	0.49(1)
			46.86	0.82(2)	0.59(2)	0.60(5)	0.53(3)	0.49(1)
			93.72	0.83(2)	0.60(2)	0.61(5)	0.54(3)	0.50(1)
15	Fond.	12-3	0.00	0.83(2)	0.60(2)	0.61(5)	0.54(3)	0.50(1)
			46.86	0.84(2)	0.61(2)	0.61(5)	0.54(3)	0.50(1)
			93.72	0.84(2)	0.61(2)	0.62(5)	0.55(3)	0.50(1)
16	Fond.	12-3	0.00	0.84(2)	0.61(2)	0.62(5)	0.55(3)	0.50(1)
			46.86	0.85(2)	0.62(2)	0.62(5)	0.55(3)	0.51(1)
			93.72	0.86(2)	0.62(2)	0.63(5)	0.56(3)	0.51(1)
17	Fond.	12-3	0.00	0.86(2)	0.62(2)	0.63(5)	0.56(3)	0.51(1)
			46.86	0.86(2)	0.63(2)	0.63(5)	0.56(3)	0.52(1)
			93.72	0.87(2)	0.63(2)	0.64(5)	0.57(3)	0.52(1)
18	Fond.	12-3	0.00	0.87(2)	0.63(2)	0.64(5)	0.57(3)	0.52(1)
			46.86	0.87(2)	0.63(2)	0.64(5)	0.57(3)	0.52(1)
			93.72	0.87(2)	0.63(2)	0.64(5)	0.57(3)	0.53(1)
19	Fond.	3-14	0.00	0.87(2)	0.63(2)	0.64(5)	0.57(3)	0.53(1)

			46.12	0.87(2)	0.63(2)	0.64(5)	0.57(3)	0.52(1)
			92.24	0.86(2)	0.63(2)	0.63(5)	0.57(3)	0.52(1)
<b>20</b>	Fond.	3-14	0.00	0.86(2)	0.63(2)	0.63(5)	0.57(3)	0.52(1)
			46.12	0.86(2)	0.62(2)	0.63(5)	0.56(3)	0.52(1)
			92.24	0.85(2)	0.62(2)	0.62(5)	0.55(3)	0.51(1)
<b>21</b>	Fond.	3-14	0.00	0.85(2)	0.62(2)	0.62(5)	0.55(3)	0.51(1)
			46.12	0.84(2)	0.61(2)	0.61(5)	0.55(3)	0.51(1)
			92.24	0.83(2)	0.60(2)	0.61(5)	0.54(3)	0.50(1)
<b>22</b>	Fond.	3-14	0.00	0.83(2)	0.60(2)	0.61(5)	0.54(3)	0.50(1)
			46.12	0.81(2)	0.59(2)	0.60(5)	0.53(3)	0.49(1)
			92.24	0.80(2)	0.58(2)	0.59(5)	0.52(3)	0.49(1)
<b>23</b>	Fond.	4-5	0.00	0.77(29)	0.63(29)	0.49(21)	0.43(1)	0.42(1)
			42.06	0.80(29)	0.65(29)	0.45(21)	0.41(1)	0.39(1)
			84.13	0.83(29)	0.66(29)	0.43(21)	0.38(1)	0.37(1)
<b>24</b>	Fond.	4-5	0.00	0.83(29)	0.66(29)	0.43(21)	0.38(4)	0.37(1)
			42.06	0.87(29)	0.68(29)	0.41(21)	0.36(4)	0.34(1)
			84.13	0.90(29)	0.69(29)	0.40(21)	0.34(4)	0.31(1)
<b>25</b>	Fond.	4-5	0.00	0.90(29)	0.69(29)	0.40(22)	0.34(4)	0.31(1)
			42.06	0.94(29)	0.71(29)	0.39(22)	0.33(4)	0.29(1)
			84.13	0.97(29)	0.73(29)	0.37(22)	0.31(4)	0.26(1)
<b>26</b>	Fond.	4-5	0.00	0.97(29)	0.73(29)	0.37(22)	0.31(4)	0.26(1)
			42.06	1.01(29)	0.75(29)	0.37(22)	0.29(4)	0.23(1)
			84.13	1.04(29) *	0.76(29) *	0.35(22)	0.27(4)	0.21(1)
<b>27</b>	Fond.	14-4	0.00	0.80(2)	0.58(29)	0.59(5)	0.52(3)	0.49(1)
			39.80	0.78(2)	0.58(29)	0.57(5)	0.51(3)	0.48(1)
			79.60	0.76(2)	0.59(29)	0.56(5)	0.50(3)	0.47(1)
<b>28</b>	Fond.	14-4	0.00	0.76(29)	0.59(29)	0.56(5)	0.50(3)	0.47(1)
			39.80	0.74(29)	0.60(29)	0.55(5)	0.48(3)	0.46(1)
			79.60	0.73(29)	0.61(29)	0.53(5)	0.47(3)	0.45(1)
<b>29</b>	Fond.	14-4	0.00	0.73(29)	0.61(29)	0.53(5)	0.47(1)	0.45(1)
			39.80	0.75(29)	0.62(29)	0.51(5)	0.45(1)	0.43(1)
			79.60	0.77(29)	0.63(29)	0.49(5)	0.43(1)	0.42(1)
<b>30</b>	Fond.	5-10	0.00	1.04(29) *	0.76(29) *	0.35(22)	0.27(4)	0.21(1)
			42.99	0.98(29)	0.73(29)	0.39(22)	0.30(4)	0.24(1)
			85.98	0.92(29)	0.70(29)	0.42(22)	0.34(4)	0.27(1)
<b>31</b>	Fond.	5-10	0.00	0.92(29)	0.70(29)	0.42(22)	0.34(4)	0.27(1)
			42.99	0.86(29)	0.67(29)	0.44(22)	0.36(4)	0.30(1)
			85.98	0.80(29)	0.65(29)	0.47(22)	0.39(4)	0.33(1)
<b>32</b>	Fond.	5-10	0.00	0.80(5)	0.65(29)	0.47(22)	0.39(4)	0.33(1)
			42.99	0.74(5)	0.62(29)	0.50(22)	0.42(4)	0.36(1)
			85.98	0.73(5)	0.59(29)	0.53(22)	0.45(4)	0.39(1)
<b>33</b>	Fond.	5-10	0.00	0.73(5)	0.59(5)	0.53(22)	0.45(4)	0.39(1)
			42.99	0.78(5)	0.56(5)	0.56(22)	0.48(4)	0.42(1)
			85.98	0.82(5)	0.59(5)	0.59(22)	0.51(4)	0.45(1)
<b>34</b>	Fond.	5-10	0.00	0.82(5)	0.59(5)	0.59(22)	0.51(4)	0.45(1)
			42.99	0.86(5)	0.62(5)	0.63(22)	0.54(4)	0.48(1)
			85.98	0.91(5)	0.65(5)	0.66(22)	0.58(4)	0.51(1)
<b>35</b>	Fond.	6-7	0.00	0.79(5)	0.57(5)	0.57(22)	0.49(4)	0.41(1)
			20.00	0.77(5)	0.56(5)	0.56(22)	0.48(4)	0.41(1)
			40.00	0.75(5)	0.55(5)	0.55(22)	0.48(4)	0.41(1)
<b>36</b>	Fond.	6-7	0.00	0.75(5)	0.55(5)	0.55(22)	0.48(4)	0.41(1)
			33.00	0.72(5)	0.52(5)	0.53(22)	0.47(4)	0.42(1)
			66.00	0.69(5)	0.50(5)	0.51(22)	0.46(4)	0.42(1)
<b>37</b>	Fond.	6-7	0.00	0.69(3)	0.50(17)	0.51(21)	0.46(4)	0.42(1)
			33.00	0.66(3)	0.49(17)	0.49(21)	0.45(4)	0.42(1)
			66.00	0.65(3)	0.49(17)	0.48(21)	0.45(4)	0.43(1)
<b>38</b>	Fond.	6-7	0.00	0.65(3)	0.49(17)	0.48(21)	0.45(1)	0.43(1)
			40.35	0.65(3)	0.49(17)	0.48(21)	0.45(1)	0.44(1)
			80.69	0.65(3)	0.50(17)	0.48(21)	0.45(1)	0.45(1)
<b>39</b>	Fond.	6-7	0.00	0.65(2)	0.50(17)	0.48(5)	0.45(3)	0.45(1)
			40.35	0.67(2)	0.52(17)	0.50(5)	0.46(3)	0.46(1)
			80.69	0.69(2)	0.53(17)	0.51(5)	0.48(3)	0.47(1)
<b>40</b>	Fond.	7-11	0.00	0.69(2)	0.53(17)	0.51(5)	0.48(3)	0.47(1)
			33.00	0.70(2)	0.53(17)	0.52(5)	0.48(3)	0.47(1)
			66.00	0.71(2)	0.53(17)	0.53(5)	0.49(3)	0.47(1)
<b>41</b>	Fond.	7-11	0.00	0.71(2)	0.53(17)	0.53(5)	0.49(3)	0.47(1)
			33.00	0.72(2)	0.54(17)	0.53(5)	0.49(3)	0.48(1)
			66.00	0.73(2)	0.54(17)	0.54(5)	0.49(3)	0.48(1)
<b>42</b>	Fond.	7-11	0.00	0.73(2)	0.54(17)	0.54(5)	0.49(1)	0.48(1)
			44.25	0.74(2)	0.55(17)	0.55(5)	0.50(1)	0.49(1)
			88.50	0.75(2)	0.56(17)	0.56(5)	0.51(1)	0.50(1)
<b>43</b>	Fond.	7-11	0.00	0.75(2)	0.56(2)	0.56(5)	0.51(3)	0.50(1)

			44.25	0.77(2)	0.56(2)	0.57(5)	0.52(3)	0.51(1)
			88.50	0.78(2)	0.58(2)	0.58(5)	0.53(3)	0.52(1)
<b>44</b>	Fond.	11-8	0.00	0.78(2)	0.58(2)	0.58(5)	0.53(3)	0.52(1)
			37.00	0.79(2)	0.58(2)	0.58(5)	0.53(3)	0.52(1)
			74.00	0.79(2)	0.58(2)	0.58(5)	0.53(3)	0.52(1)
<b>45</b>	Fond.	11-8	0.00	0.79(2)	0.58(2)	0.58(5)	0.53(3)	0.52(1)
			26.50	0.78(2)	0.58(2)	0.58(5)	0.53(3)	0.52(1)
			53.00	0.78(2)	0.57(2)	0.58(5)	0.53(3)	0.52(1)
<b>46</b>	Fond.	11-8	0.00	0.78(2)	0.57(2)	0.58(5)	0.53(1)	0.52(1)
			33.00	0.78(2)	0.57(2)	0.58(5)	0.53(1)	0.52(1)
			66.00	0.78(2)	0.57(2)	0.57(5)	0.52(1)	0.51(1)
<b>47</b>	Fond.	11-8	0.00	0.78(2)	0.57(2)	0.57(5)	0.52(1)	0.51(1)
			33.00	0.78(2)	0.57(2)	0.57(5)	0.52(1)	0.51(1)
			66.00	0.78(2)	0.57(2)	0.57(5)	0.52(1)	0.51(1)
<b>48</b>	Fond.	11-8	0.00	0.78(2)	0.57(2)	0.57(5)	0.52(1)	0.51(1)
			45.50	0.78(2)	0.57(2)	0.57(5)	0.52(1)	0.51(1)
			91.00	0.78(2)	0.57(2)	0.57(5)	0.53(1)	0.51(1)
<b>49</b>	Fond.	11-8	0.00	0.78(2)	0.57(2)	0.57(5)	0.53(1)	0.51(1)
			33.00	0.77(2)	0.57(2)	0.57(5)	0.53(1)	0.52(1)
			66.00	0.77(2)	0.57(2)	0.57(5)	0.53(1)	0.52(1)
<b>50</b>	Fond.	11-8	0.00	0.77(3)	0.57(3)	0.57(21)	0.53(1)	0.52(1)
			33.00	0.77(3)	0.57(3)	0.57(21)	0.53(1)	0.52(1)
			66.00	0.78(3)	0.57(3)	0.58(21)	0.53(1)	0.52(1)
<b>51</b>	Fond.	11-8	0.00	0.78(3)	0.57(3)	0.58(21)	0.53(1)	0.52(1)
			27.12	0.78(3)	0.57(3)	0.58(21)	0.54(1)	0.52(1)
			54.25	0.78(3)	0.57(3)	0.58(21)	0.54(1)	0.53(1)
<b>52</b>	Fond.	8-13	0.00	0.78(2)	0.57(2)	0.58(5)	0.54(1)	0.53(1)
			33.00	0.79(2)	0.58(2)	0.58(5)	0.54(1)	0.53(1)
			66.00	0.79(2)	0.58(2)	0.59(5)	0.54(1)	0.53(1)
<b>53</b>	Fond.	8-13	0.00	0.79(2)	0.58(2)	0.59(5)	0.54(1)	0.53(1)
			33.00	0.80(2)	0.58(2)	0.59(5)	0.54(1)	0.53(1)
			66.00	0.80(2)	0.59(2)	0.59(5)	0.54(1)	0.53(1)
<b>54</b>	Fond.	8-13	0.00	0.80(3)	0.59(3)	0.59(21)	0.54(1)	0.53(1)
			48.36	0.79(3)	0.58(3)	0.59(21)	0.54(1)	0.53(1)
			96.72	0.79(3)	0.58(3)	0.59(21)	0.54(1)	0.52(1)
<b>55</b>	Fond.	8-13	0.00	0.79(3)	0.58(3)	0.59(21)	0.54(1)	0.52(1)
			48.36	0.80(3)	0.58(3)	0.59(21)	0.53(1)	0.52(1)
			96.72	0.80(3)	0.58(3)	0.59(21)	0.53(1)	0.51(1)
<b>56</b>	Fond.	8-13	0.00	0.80(3)	0.58(3)	0.59(21)	0.53(1)	0.51(1)
			48.36	0.79(3)	0.58(3)	0.58(21)	0.52(1)	0.51(1)
			96.72	0.78(3)	0.57(3)	0.58(21)	0.52(1)	0.51(1)
<b>57</b>	Fond.	9-10	0.00	0.94(39)	0.68(2)	0.69(5) *	0.63(1) *	0.60(1) *
			44.52	0.93(39)	0.67(2)	0.68(5)	0.62(1)	0.60(1) *
			89.04	0.90(39)	0.65(2)	0.66(5)	0.60(1)	0.59(1)
<b>58</b>	Fond.	9-10	0.00	0.90(3)	0.65(3)	0.66(21)	0.60(4)	0.59(1)
			44.52	0.86(3)	0.63(3)	0.64(21)	0.59(4)	0.58(1)
			89.04	0.87(3)	0.63(3)	0.64(21)	0.58(4)	0.56(1)
<b>59</b>	Fond.	9-10	0.00	0.87(3)	0.63(3)	0.64(21)	0.58(4)	0.56(1)
			44.52	0.87(3)	0.64(3)	0.64(21)	0.58(4)	0.55(1)
			89.04	0.88(3)	0.64(3)	0.64(21)	0.58(4)	0.54(1)
<b>60</b>	Fond.	9-10	0.00	0.88(5)	0.64(5)	0.64(22)	0.58(4)	0.54(1)
			44.52	0.89(5)	0.65(5)	0.65(22)	0.58(4)	0.52(1)
			89.04	0.91(5)	0.65(5)	0.66(22)	0.58(4)	0.51(1)
<b>61</b>	Fond.	13-9	0.00	0.78(2)	0.57(2)	0.58(5)	0.52(3)	0.51(1)
			136.45	0.84(2)	0.61(2)	0.62(5)	0.56(3)	0.54(1)
			272.89	0.94(2)	0.68(2)	0.69(5) *	0.63(3) *	0.60(1) *
<b>62</b>	Fond.	12-11	0.00	0.80(2)	0.58(2)	0.59(5)	0.52(3)	0.49(1)
			221.75	0.71(2)	0.52(2)	0.53(5)	0.48(3)	0.47(1)
			443.51	0.78(2)	0.58(2)	0.58(5)	0.53(3)	0.52(1)
<b>63</b>	Fond.	14-13	0.00	0.80(3)	0.58(3)	0.59(21)	0.52(1)	0.49(1)
			219.22	0.72(3)	0.52(3)	0.53(21)	0.48(1)	0.46(1)
			438.45	0.78(3)	0.57(3)	0.58(21)	0.52(1)	0.51(1)

\* valore massimo.

**Descrizione del suolo di fondazione.**

**- Caratteristiche litostratigrafiche**

L'analisi dei risultati ottenuti dalle indagini per la caratterizzazione del suolo di fondazione sono meglio indicati nella relazione geologico-tecnica allegata. Per quanto riguarda l'aspetto geologico a seguito il rilevamento di un significativo intorno della zona in esame si è riscontrata la presenza delle seguenti successioni litostratigrafiche nelle relative sezioni geologiche (colonne stratigrafiche):

Filo : filo fisso al quale appartiene la colonna stratigrafica;  
 Colonna : nome della colonna stratigrafica;  
 Strato : nome dello strato appartenente la colonna stratigrafica;  
 Descrizione : descrizione dello strato;

Filo	Colonna	Strato	Descrizione
1	Colonna 1	Strato1	Strato1

**- Caratteristiche fisico meccaniche dei terreni di fondazione**

Nell'ambito del progetto si è fatto uso delle seguenti colonne stratigrafiche:

**Caratteristiche delle colonne stratigrafiche:**

Colonna : nome della colonna stratigrafica;  
 Filo : filo fisso al quale appartiene la colonna stratigrafica;  
 Impalcato : Impalcato al quale appartiene la colonna stratigrafica;  
 Falda : Presenza della falda;  
 Prof. Falda : Profondità della falda (se è presente);  
 Spicc. Fond. : Quota dell'estradosso della fondazione rispetto al piano campagna;  
 No. Strati : Numero degli strati della colonna stratigrafica.  
 RQD : (Rock Quality Designation)grado di fratturazione dell'ammasso roccioso in [0-1]

Filo	Colonna	Impalcato	Falda	Prof. Falda [cm]	Spicc. Fond. [cm]	No. Strati	RQD
1	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
2	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
3	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
4	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
5	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
6	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
7	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
8	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
9	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
10	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
11	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
12	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
13	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-
14	Colonna 1	Fond.	Non Presente	-	0.00	1	-

**Caratteristiche degli strati appartenenti alle colonne stratigrafiche:**

Colonna : nome della colonna stratigrafica;  
 Strato : nome dello strato appartenente la colonna stratigrafica;  
 Spess. : Spessore dello strato;  
 Peso : Peso dell'unità di volume dello strato;  
 Peso eff. : Peso dell'unità di volume efficace dello strato;  
 $\phi$  : Angolo di attrito del terreno;  
 C : Coesione drenata del terreno;

Colonna	Strato	Spess. [cm]	Peso [daN/m <sup>3</sup> ]	Peso eff. [daN/m <sup>3</sup> ]	$\phi$ [°]	C [daN/cm <sup>2</sup> ]
Colonna 1	Strato1	2000.0	1800.0	800.0	30.0	0.30

**- Caratterizzazione sismica del suolo di fondazione:**

La categoria assunta per il suolo di fondazione per il sito in oggetto è: C

**7.2 Relazione sulle fondazioni (DM 14/01/2008 e CIRCOLARE 617/2009)**

**Scelta del tipo di fondazioni.**

In funzione dei risultati ottenuti dalla campagna di indagini eseguite e della tipologia strutturale adottata per i lavori in oggetto, si è proceduto alla scelta delle tipologie di fondazione superficiali per distribuire i carichi trasmessi dalla sovrastruttura al terreno di fondazione ripartendoli il più possibile in modo uniforme sul suolo di sedime delle fondazioni stesse. La scelta della profondità del piano di posa ha permesso il superamento del suolo vegetale, della zona soggetta a gelo-disgelo e variazioni stagionali di umidità. La profondità del piano di posa delle fondazioni risulta tale da prevenire fenomeni di erosione o scalfamento.

Le dimensioni strutturali delle opere di fondazione, le tipologie usate e la loro ubicazione risultano descritte nella prima parte della presente relazione e vengono meglio evidenziate negli elaborati grafici allegati.

Le verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) ed agli stati limite d'esercizio (SLE) indagati risultano tali da non limitare l'uso della costruzione, la sua efficienza, la durabilità della struttura garantendo un grado di sicurezza ed un livello di prestazioni nel rispetto della normativa vigente in materia.

**Ipotesi assunte ed analisi dei risultati nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.**

Tutte le analisi presentate si riferiscono studio del sottosuolo semplificando la situazione reale con criteri cautelativi, analizzando diverse possibili schematizzazioni ed adottando i risultati meno favorevoli mediante coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno, coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni e coefficienti parziali di sicurezza da applicare alle resistenze caratteristiche.

Le analisi delle elaborazioni eseguite permette di evidenziare i seguenti livelli di sicurezza:

Riassunto risultati verifiche:

ELEMENTO	Tipo verifica	S Min	S Max
Travi di fondazione	Capacità portante	7.11	9.55
	Cedim. Diff. SLE Car.	6.13	-
	Cedim. Diff. SLE Freq.	6.12	-
	Cedim. Diff. SLE Q. Perm.	6.08	3378.97

La caratterizzazione geologica da un lato, le caratteristiche dimensionali, strutturali e le configurazioni di carico dall'altro, hanno reso possibile effettuare valutazioni che hanno conto del comportamento complessivo delle strutture e delle interazioni terreno-fondazione.

Si rimanda alla Relazione Geologica-Tecnica redatta dal Dott. Geologo per prendere visione di ogni altra informazione relativa alla stratigrafia che caratterizza il suolo di fondazione.

I coefficienti di sicurezza per tutte le verifiche di resistenza eseguite sulle strutture di fondazione, sono riportate nella Relazione di Calcolo allegata.

Dalle verifiche eseguite su tutti gli elementi di fondazione risultano livelli di sicurezza accettabili e pertanto i lavori in oggetto si valutano realizzabili.

Per quanto sopra esposto, a seguito delle analisi geomorfologiche e dalle verifiche geotecniche svolte l'intervento in oggetto, nel rispetto delle disposizioni progettuali individuate, si ritiene perfettamente compatibile con le caratteristiche del sottosuolo ed attuabile nel rispetto delle Norme vigenti e delle esigenze della Committenza.

Si prescrive che in corso d'opera si debba riscontrare la rispondenza della caratterizzazione geotecnica assunta in progetto e la situazione reale e che la sistemazione esterna dovrà evitare infiltrazioni di acqua tale da variare le caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione.