


NORMALIZZAZIONE INTERNA STANDARDIZATION	DISEGNI DI RIFERIMENTO / REFERENCE DRAWINGS	NUMERO DISEGNI / DWG. NUMBER


SOTTOPASSI

$H \geq 0.50$ m

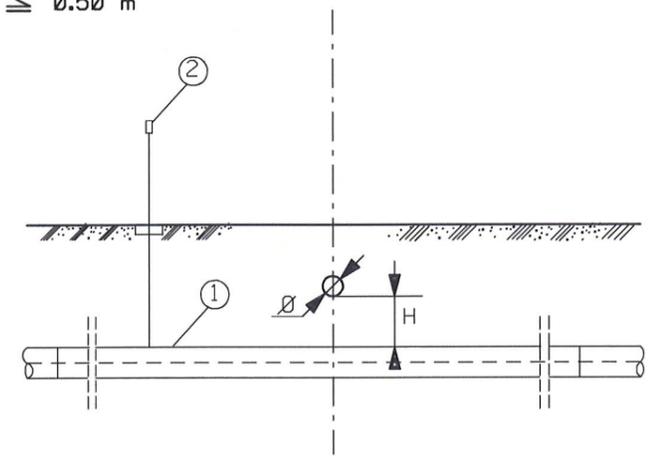


SOVRAPPASSI


$H \geq 0.50$ m

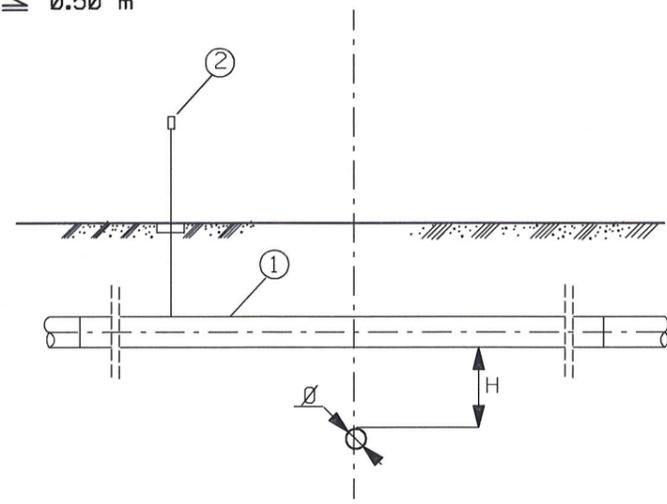

$H < 0.50$ m

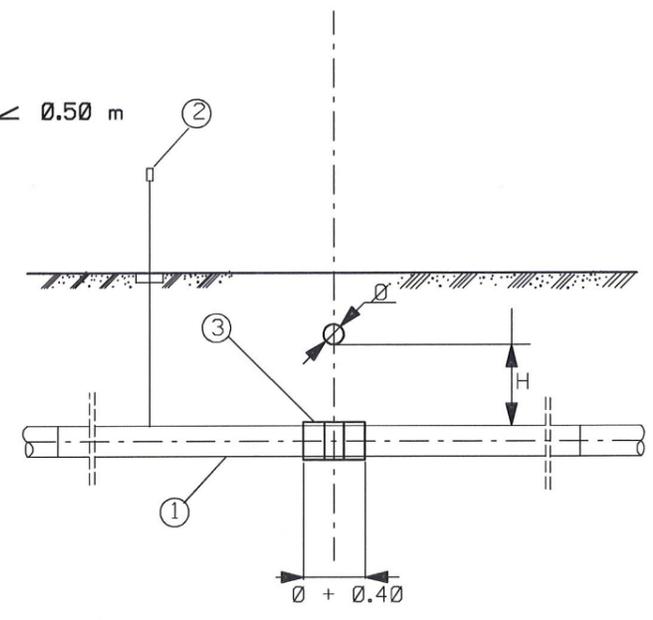

$H < 0.50$ m

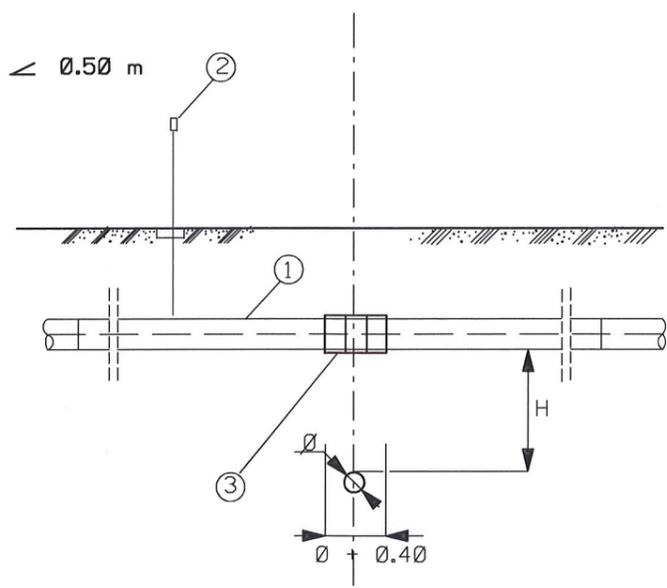

LEGENDA:

- 1- TUBO DI LINEA
- 2- CASSETTA A PIANTANA P.E.
- 3- DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE

NOTA:

NEL CASO DI INCROCI CON SERVIZI DI 1° CLASSE DOVRA' ESSERE MESSO IN OPERA UN TRATTO DI CONDOTTA PRECOLLAUDATA PER ALMENO 10.00 m DA AMBO LE PARTI DEL SERVIZIO ATTRAVERSATO, EVENTUALI OPERE DI PROTEZIONE VERRANNO PREVISTE QUANDO E NELLA MISURA RICHIESTA DAL PROPRIETARIO DEL SERVIZIO ATTRAVERSATO.

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
0128-00-BGRV-12538
ALLEGATO Punto n.9.10
TAV.9

01	18/07/13	EMISSIONE PER ENTI	ZACCAGNINI	GRAZIANI	FIESCHI	
00	29/03/13	EMESSO PER INFORMAZIONE	ZACCAGNINI	GRAZIANI	FIESCHI	
REV. REV.	DATA DATE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DISEGN. DRAFT.	CONTR. CHECKED	APPROV. APPROV.	STATO REV. REV. STATUS

 **STOGIT**
 **SNAM RETE GAS**

CENTRALE STOCCAGGIO GAS ALFONSINE
INGEGNERIA DI BASE PER LA REALIZZAZIONE
DELLA CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS



**ATTRAVERSAMENTO TIPO DI GASDOTTI, OLEODOTTI
E CONDOTTE PER IL TRASPORTO DI GPL E GNL**

SCALA SCALE	SOSTITUISCE IL SUPERSEDES N.	SOSTITUITO DAL SUPERSEDED BY N.	AREA IMP. PLANT AREA	UNITA' IMP. PLANT UNIT	IDENTIFICATIVO DOCUMENTO DOCUMENT IDENTIFIER	FO. / DI SH. / OF
ND			0128	00	BGDN 33139	1 / 1