




Scenario Attuale - Autorizzato: concentrazione massima oraria di CO con sezioni censuarie

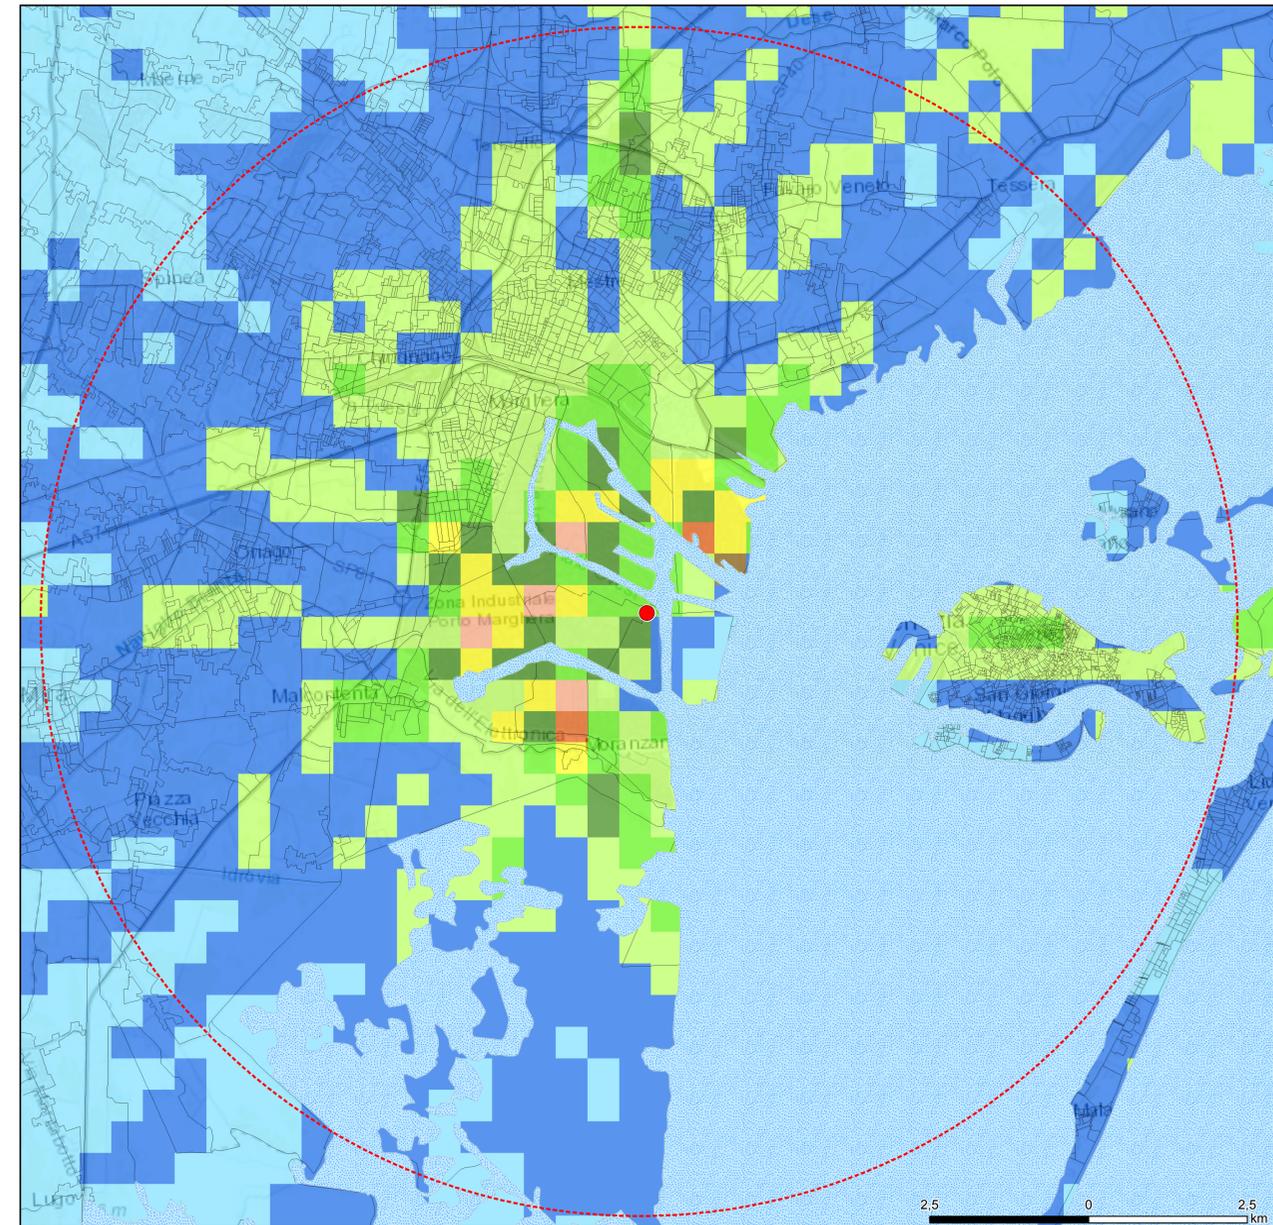

Scenario Futuro: concentrazione massima oraria di CO con sezioni censuarie

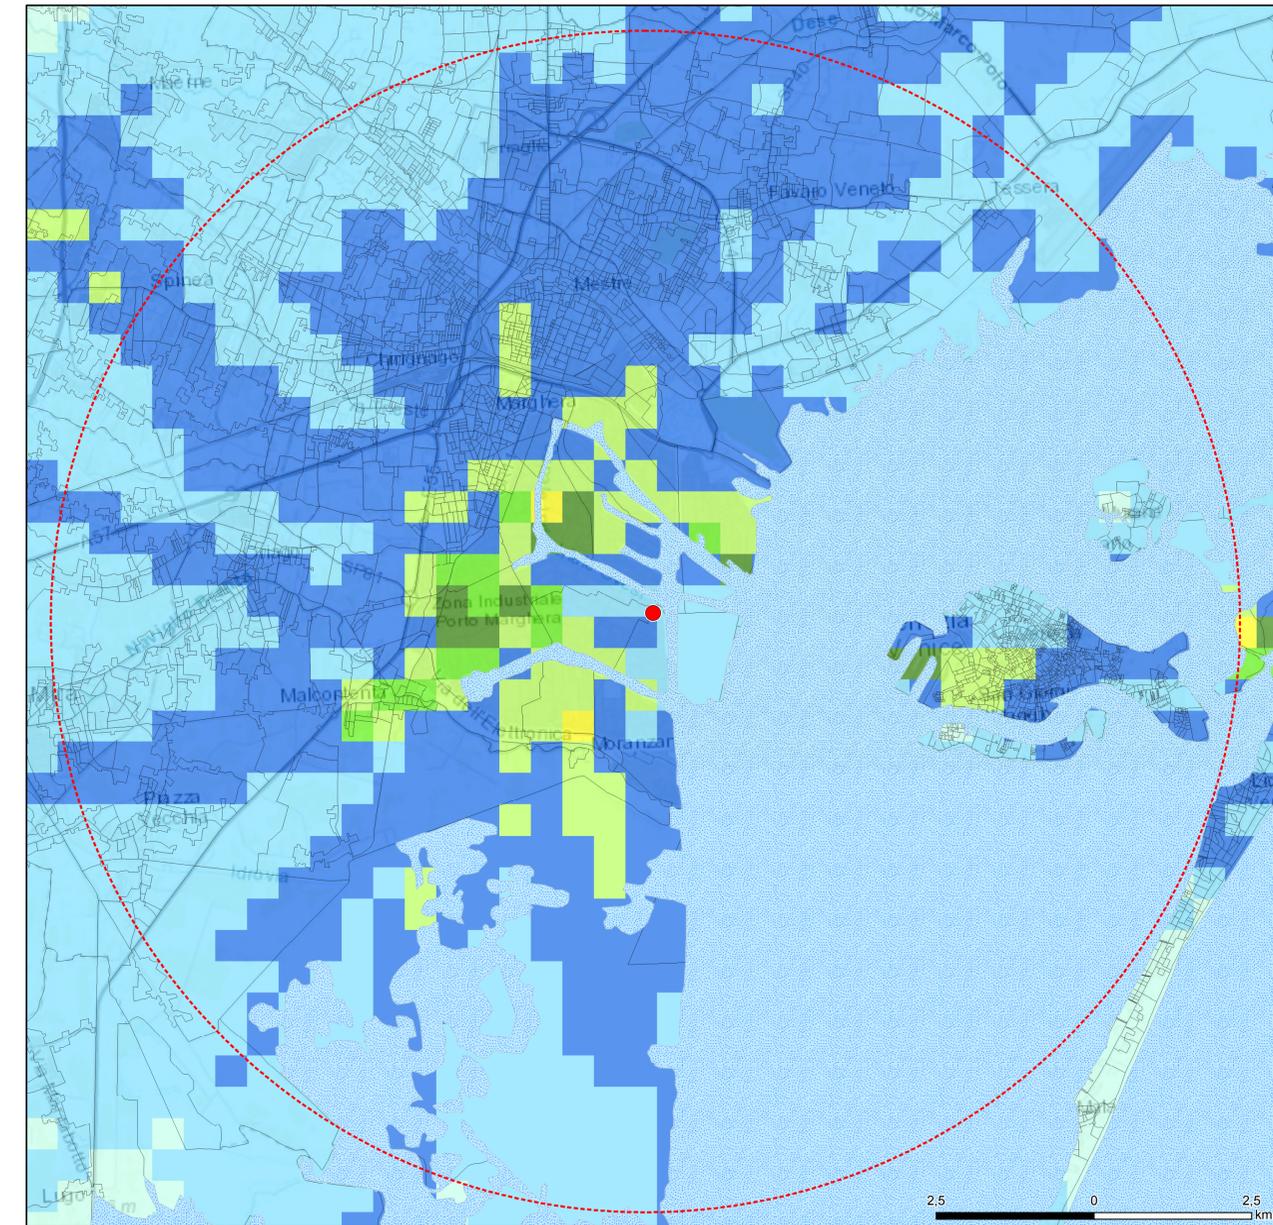

Differenza tra Scenario Futuro e Scenario Attuale - Autorizzato: concentrazione massima oraria di CO con sezioni censuarie

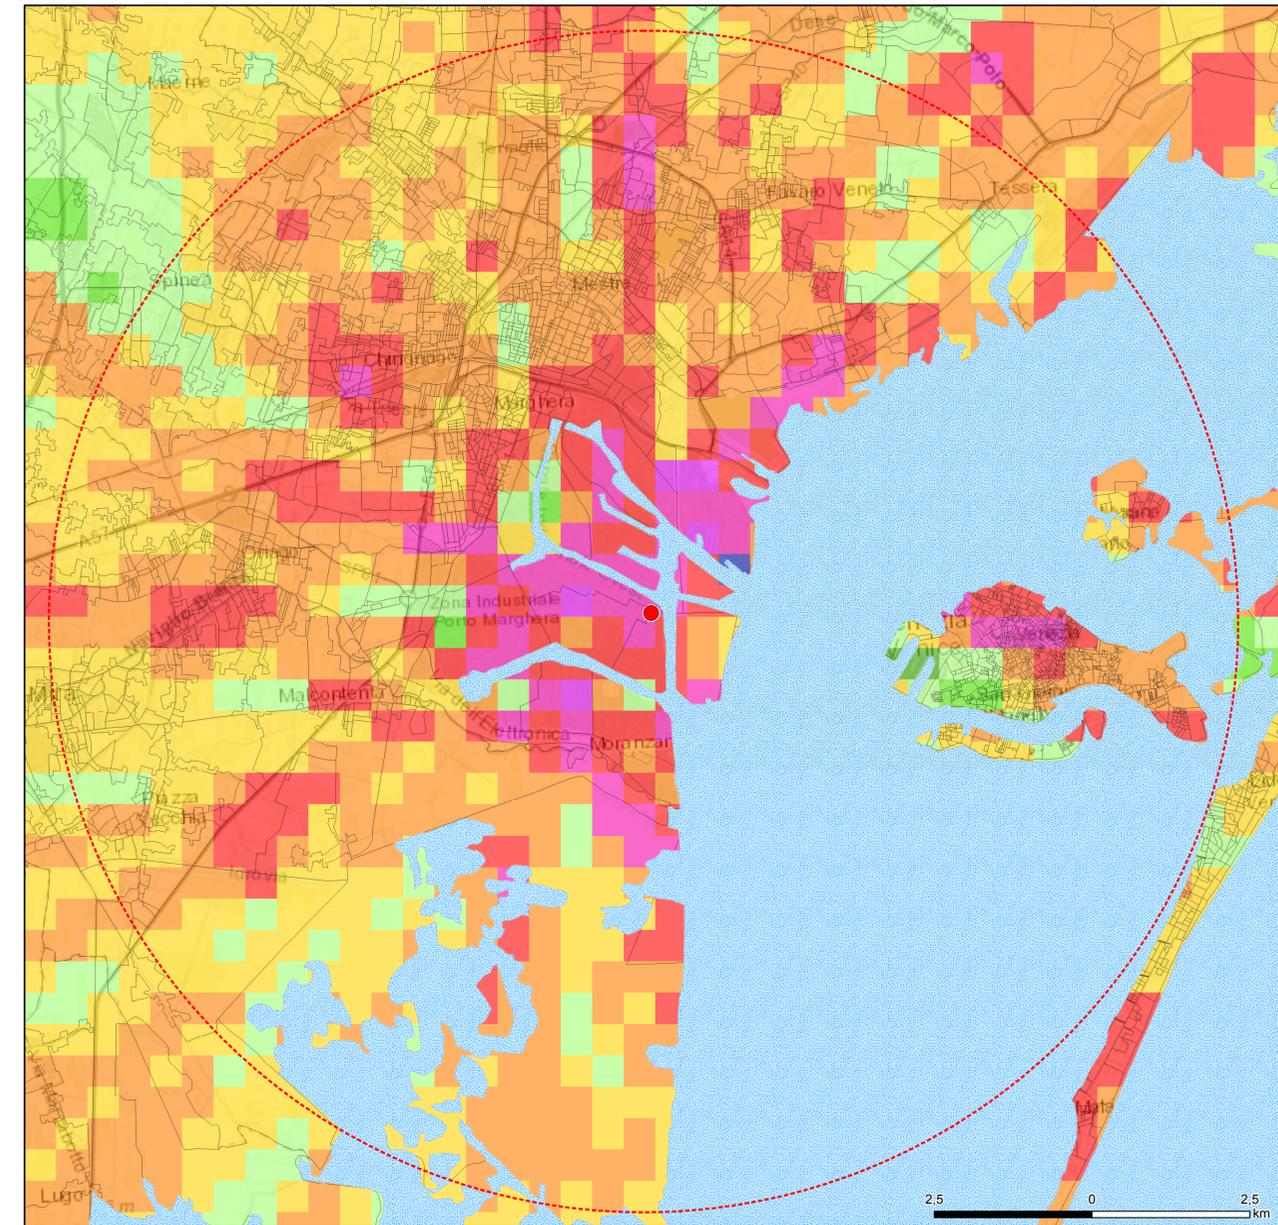

Tauw
 Ref: R001-1666708CMO-V01_2018

Figura 3.3c Concentrazione massima oraria di CO - Confronto Scenari

LEGENDA

- CTE Marghera Levante

Concentrazioni [mg/m³]	Differenza Concentrazioni [mg/m³]
Valore massimo	Differenza minima negativa: -0,234 mg/m ³
Attuale - Autorizzato: 0,354 mg/m ³	Differenza massima positiva: 0,064 mg/m ³
Futuro: 0,133 mg/m ³	

0,355	≤ -0,234
0,300	-0,200
0,200	-0,150
0,150	-0,100
0,125	-0,050
0,100	-0,025
0,075	-0,010
0,050	0,000
0,025	0,025
0,010	0,050
0,000	0,075

□ Area di Studio (10 km)