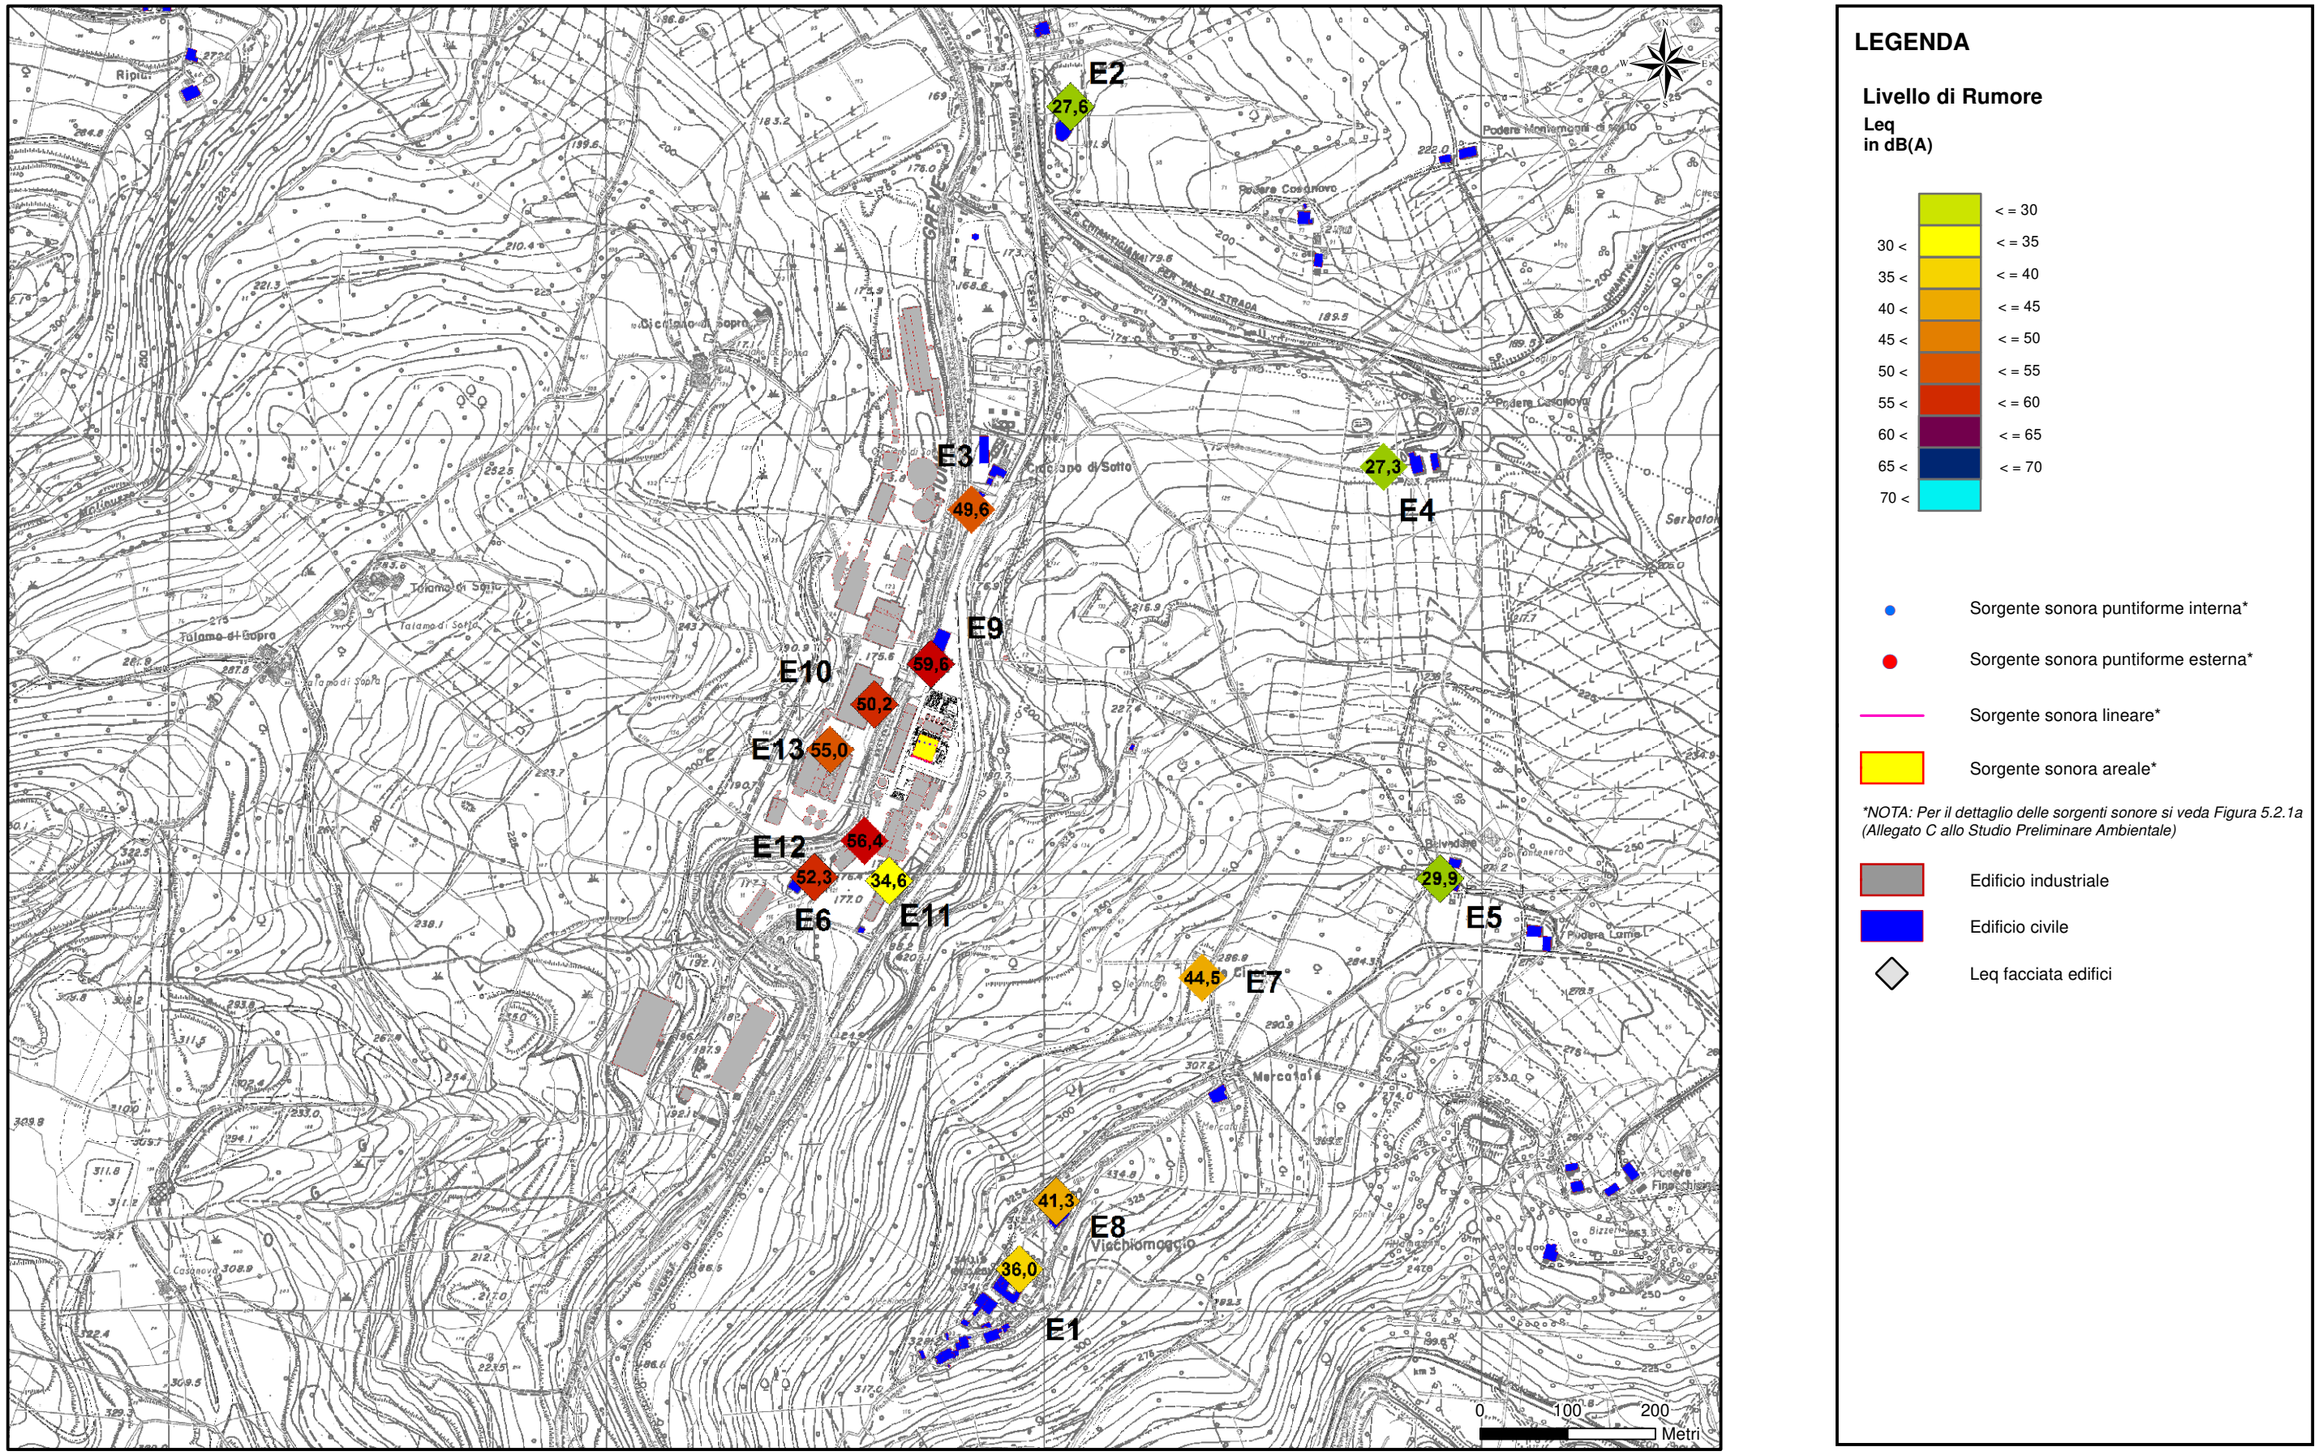Figura 3.1.4b **Livello equivalente valutato nel periodo diurno e notturno agli edifici limitrofi alla centrale termoelettrica**