









Legenda

-  Confini comunali
- Linee elettriche**
-  Nuovi sostegni
-  Sostegni da demolire
-  Linee aeree da demolire
-  Nuova linea in cavo 220 kV
-  Linee aeree esistenti




N

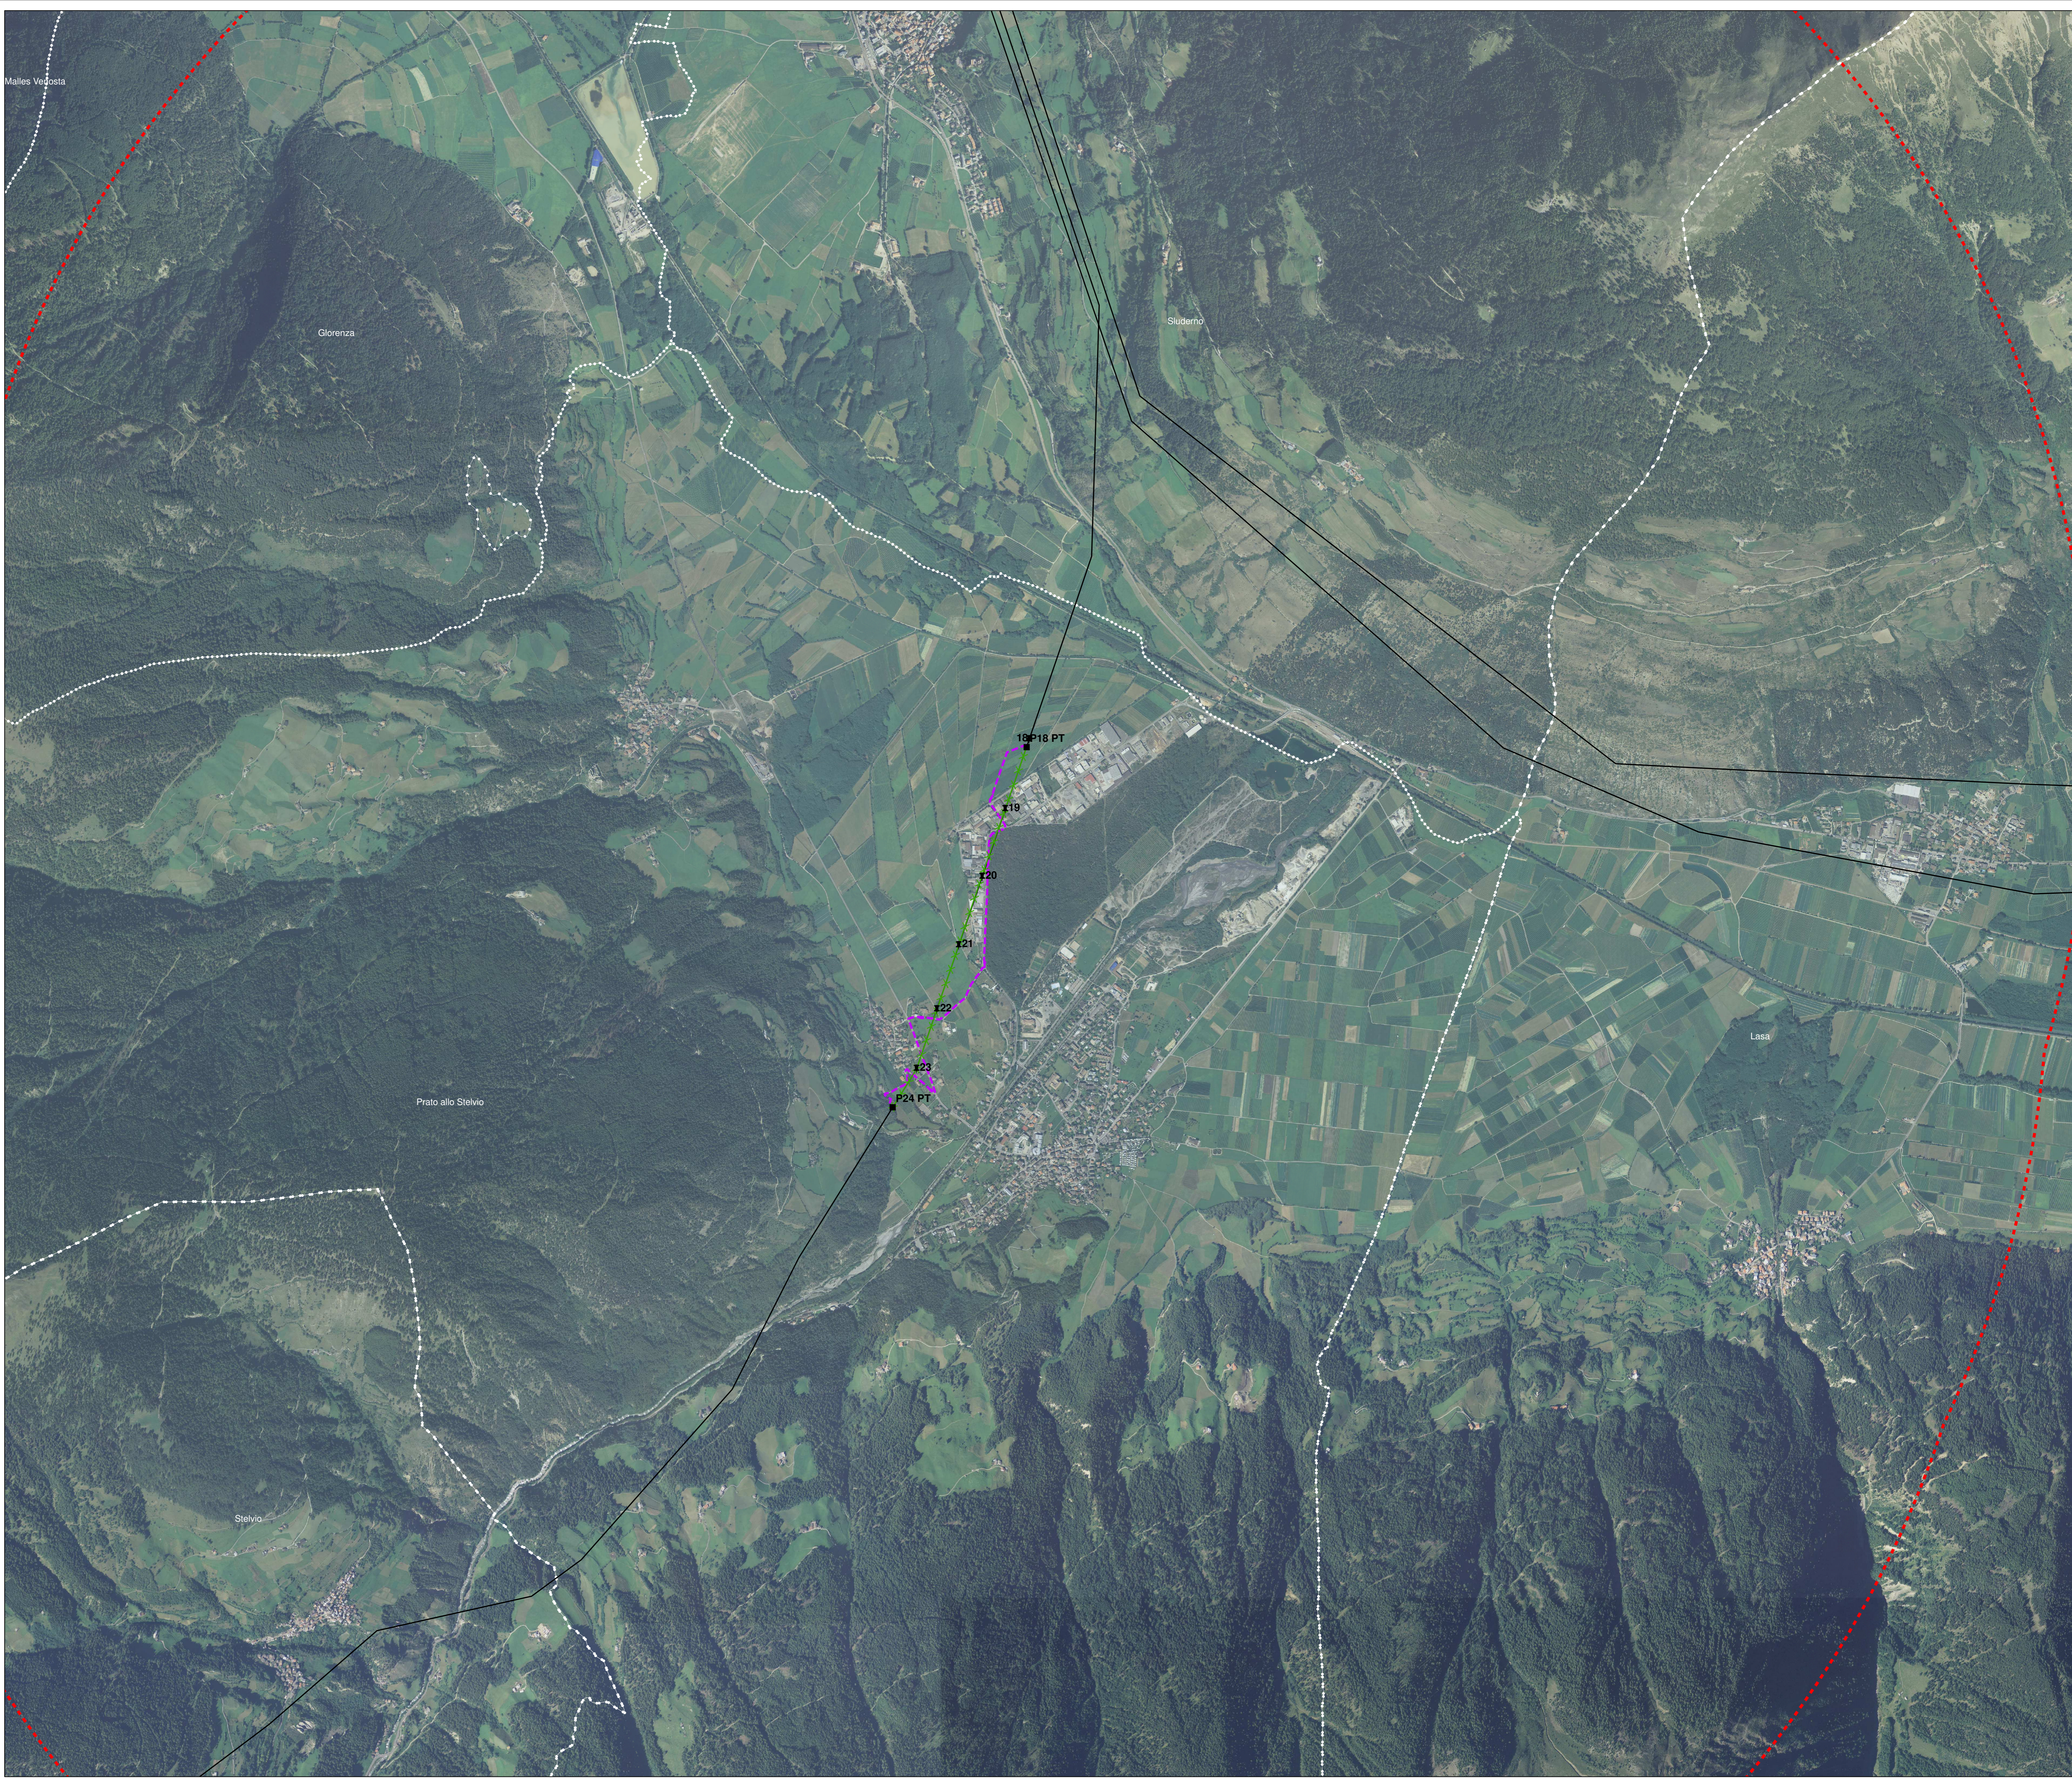
Sistema di riferimento
WGS 1984 UTM Zone 32N



0 100 200 400 600 800 1,000 Meters



REVISIONI						
00	15/03/2018	Prima emissione	Aut. S. Regione	Verificato	Approvato	N. Revisione
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO	
PROGETTO	DGRX10006BIAM2570_01	
TITOLO		
INTERRAMENTO PARZIALE DELLA LINEA T.225 220 KV GLORENZA - TIRANO - PREMADIO		
RICAVATO DAL DOC. TERNA		
CLASSIFICAZ. DI SICUREZZA		
<i>Inquadramento generale su ortofoto</i>		

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
	1 unità - 10 metri	AO	1:10,000	1/1

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza il consenso di Terna SpA. This document contains information proprietary to TERNA SpA, and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whenever usage or reproduction without the written permission of TERNA SpA, is prohibited.