SCHEMA QUADRO ROTATORIA 1
(QE.ROT1)

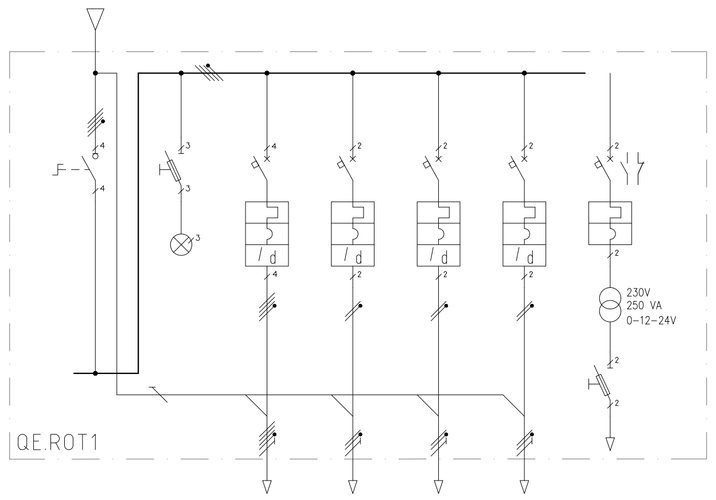

	N. CIRCUITO								
	FASI		RSTN	RST	RN	SN	TN	TN	RN
DATI UTENZA	DESCRIZIONE UTENZA		QUADRO ROTATORIA	PRESENZA RETE	ILLUMINAZIONE ROTATORIA	PMV ESTERNO	PMV ESTERNO	RISERVA	AUSILIARI 24 V
	POTENZA INSTALL.	KVA							
	POTENZA ASSORB.	KW	3,5		2	2,5	2,5		
	CORRENTE NOMINALE	A	10,4		3,2	12,1	12,1		
INTERRUTTORE	CORRENTE NOMINALE	A	32		16	16	16	16	10
	N. POLI		4		4	2	2	2	2
	TARATURA TERMICA	A							
	TARATURA MAGNETICA	A			C	C	C	C	
	SOGLIA DIFFERENZIALE	mA			300-A	300	300	300-A	
	POTERE > INTERRUZIONE	kA			10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	
FUSE	CORRENTE NOMINALE	A		2					6
	N. POLI			3					2
RELE' TERM.	TARATURA	A/A							
CONTATTORE	CORRENTE NOMINALE	A							
LINEA CAVO TIPO					FG160M16	FG160M16	FG160M16		
SEZIONE E FORMAZIONE LINEA		mmq			5G10	3G10	3G10		
LUNGHEZZA LINEA		mt			150	30	80		
CADUTA DI TENSIONE IN %		ΔV%			0,43	0,66	1,75		

SCHEMA QUADRO ROTATORIA 2
(QE.ROT2)

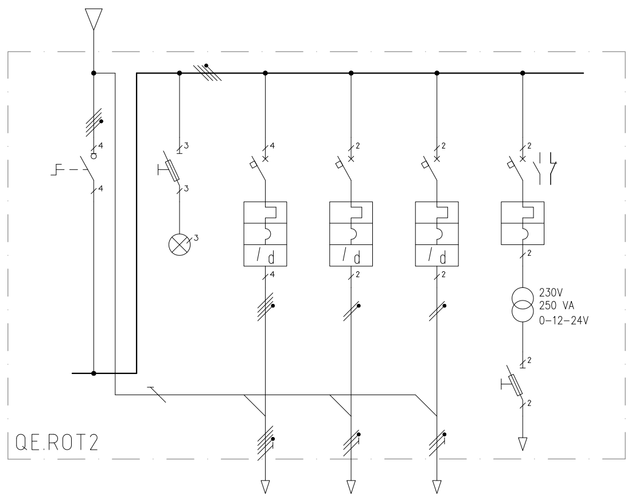

	N. CIRCUITO							
	FASI		RSTN	RST	RN	SN	TN	RN
DATI UTENZA	DESCRIZIONE UTENZA		QUADRO ROTATORIA	PRESENZA RETE	ILLUMINAZIONE ROTATORIA	PMV ESTERNO	RISERVA	AUSILIARI 24 V
	POTENZA INSTALL.	KVA						
	POTENZA ASSORB.	KW	3,5		2	2,5		
	CORRENTE NOMINALE	A	10,4		3,2	12,1		
INTERRUTTORE	CORRENTE NOMINALE	A	32		16	16	16	10
	N. POLI		4		4	2	2	2
	TARATURA TERMICA	A						
	TARATURA MAGNETICA	A			C	C	C	
	SOGLIA DIFFERENZIALE	mA			300-A	300	300-A	
	POTERE > INTERRUZIONE	kA			10 kA	10 kA	10 kA	
FUSE	CORRENTE NOMINALE	A		2				6
	N. POLI			3				2
RELE' TERM.	TARATURA	A/A						
CONTATTORE	CORRENTE NOMINALE	A						
LINEA CAVO TIPO					FG160M16	FG160M16		
SEZIONE E FORMAZIONE LINEA		mmq			5G16	3G10		
LUNGHEZZA LINEA		mt			260	80		
CADUTA DI TENSIONE IN %		ΔV%			0,48	1,75		

FRONTE QUADRO
QE.ROT

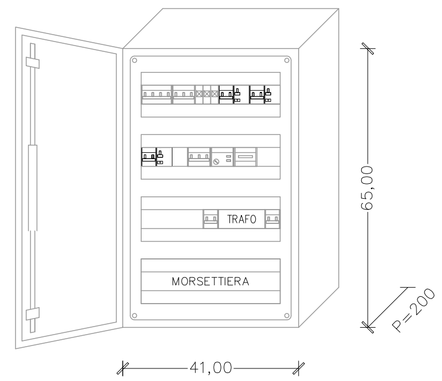

SCHEMA QUADRO ILLUMINAZIONE PERMANENTE GALLERIA
(QE.ILL.P)

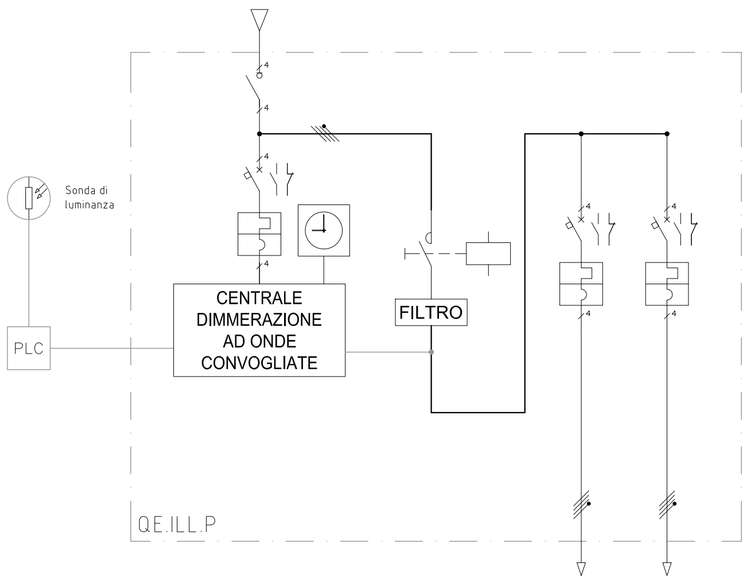

	N. CIRCUITO				
	FASI		RSTN	CP01 RSTN	CP02 RSTN
DATI UTENZA	DESCRIZIONE UTENZA		QUADRO ILLUMINAZIONE PERMANENTE	ILLUMINAZIONE PERMANENTE CIRCUITO 1	ILLUMINAZIONE PERMANENTE CIRCUITO 2
	POTENZA INSTALL.	KVA			
	POTENZA ASSORB.	KW	3	1,5	1,5
	CORRENTE NOMINALE	A	4,8	2,4	2,4
	CORRENTE NOMINALE	A	20	10 A	10 A
INTERRUTTORE	N. POLI		4	4	4
	TARATURA TERMICA	A			
	TARATURA MAGNETICA	A		B	B
	SOGLIA DIFFERENZIALE	mA			
	POTERE > INTERRUZIONE	kA		10 kA	10 kA
FUSE	CORRENTE NOMINALE	A			
	N. POLI				
RELE' TERM.	TARATURA	A/A			
CONTATTORE	CORRENTE NOMINALE	A			
LINEA CAVO TIPO				FTG10(O)M1	FTG10(O)M1
SEZIONE E FORMAZIONE LINEA		mmq		1(4x35)	1(4x35)
LUNGHEZZA LINEA		mt		700	700
CADUTA DI TENSIONE IN %		ΔV%		0,45	0,45

FRONTE QUADRO
QE.ILL.P

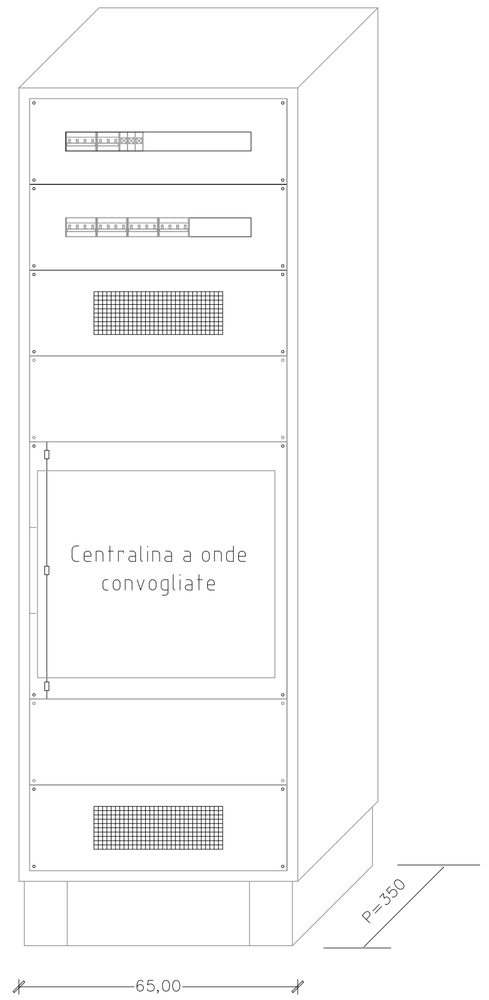

anas — Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. n.21 "della Maddalena"
Variante agli abitati di Demonte, Aisone e Vinadio
Lotto 1. Variante di Demonte

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

I PROGETTISTI:
ing. Vincenzo Marzi
Ordine Ing. di Bari n.3594
ing. Achille Devitofranceschi
Ordine Ing. di Roma n.19116
geol. Flavio Capozucca
Ordine Geol. del Lazio n.1599

RESPONSABILE DEL SIA
arch. Giovanni Magardi
Ordine Arch. di Roma n.16183

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
geom. Fabio Quondam

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :
ing. Nicolò Canepa

PROTOCOLLO | DATA

SCHEMA UNIFILARE
QE.ILL.P E QE.ROT

CODICE PROGETTO (PROGETTO / LIV. PROG. / N. PROG.)	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
DPT005 D 1601	T00_IM00_IMP_LF16_A CODICE ELAB. T00IM00IMPLF16	A	1:50

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	EMISSIONE	NOVEMBRE 2017			