


Arona, P.125 - P.126
scala 1:2000

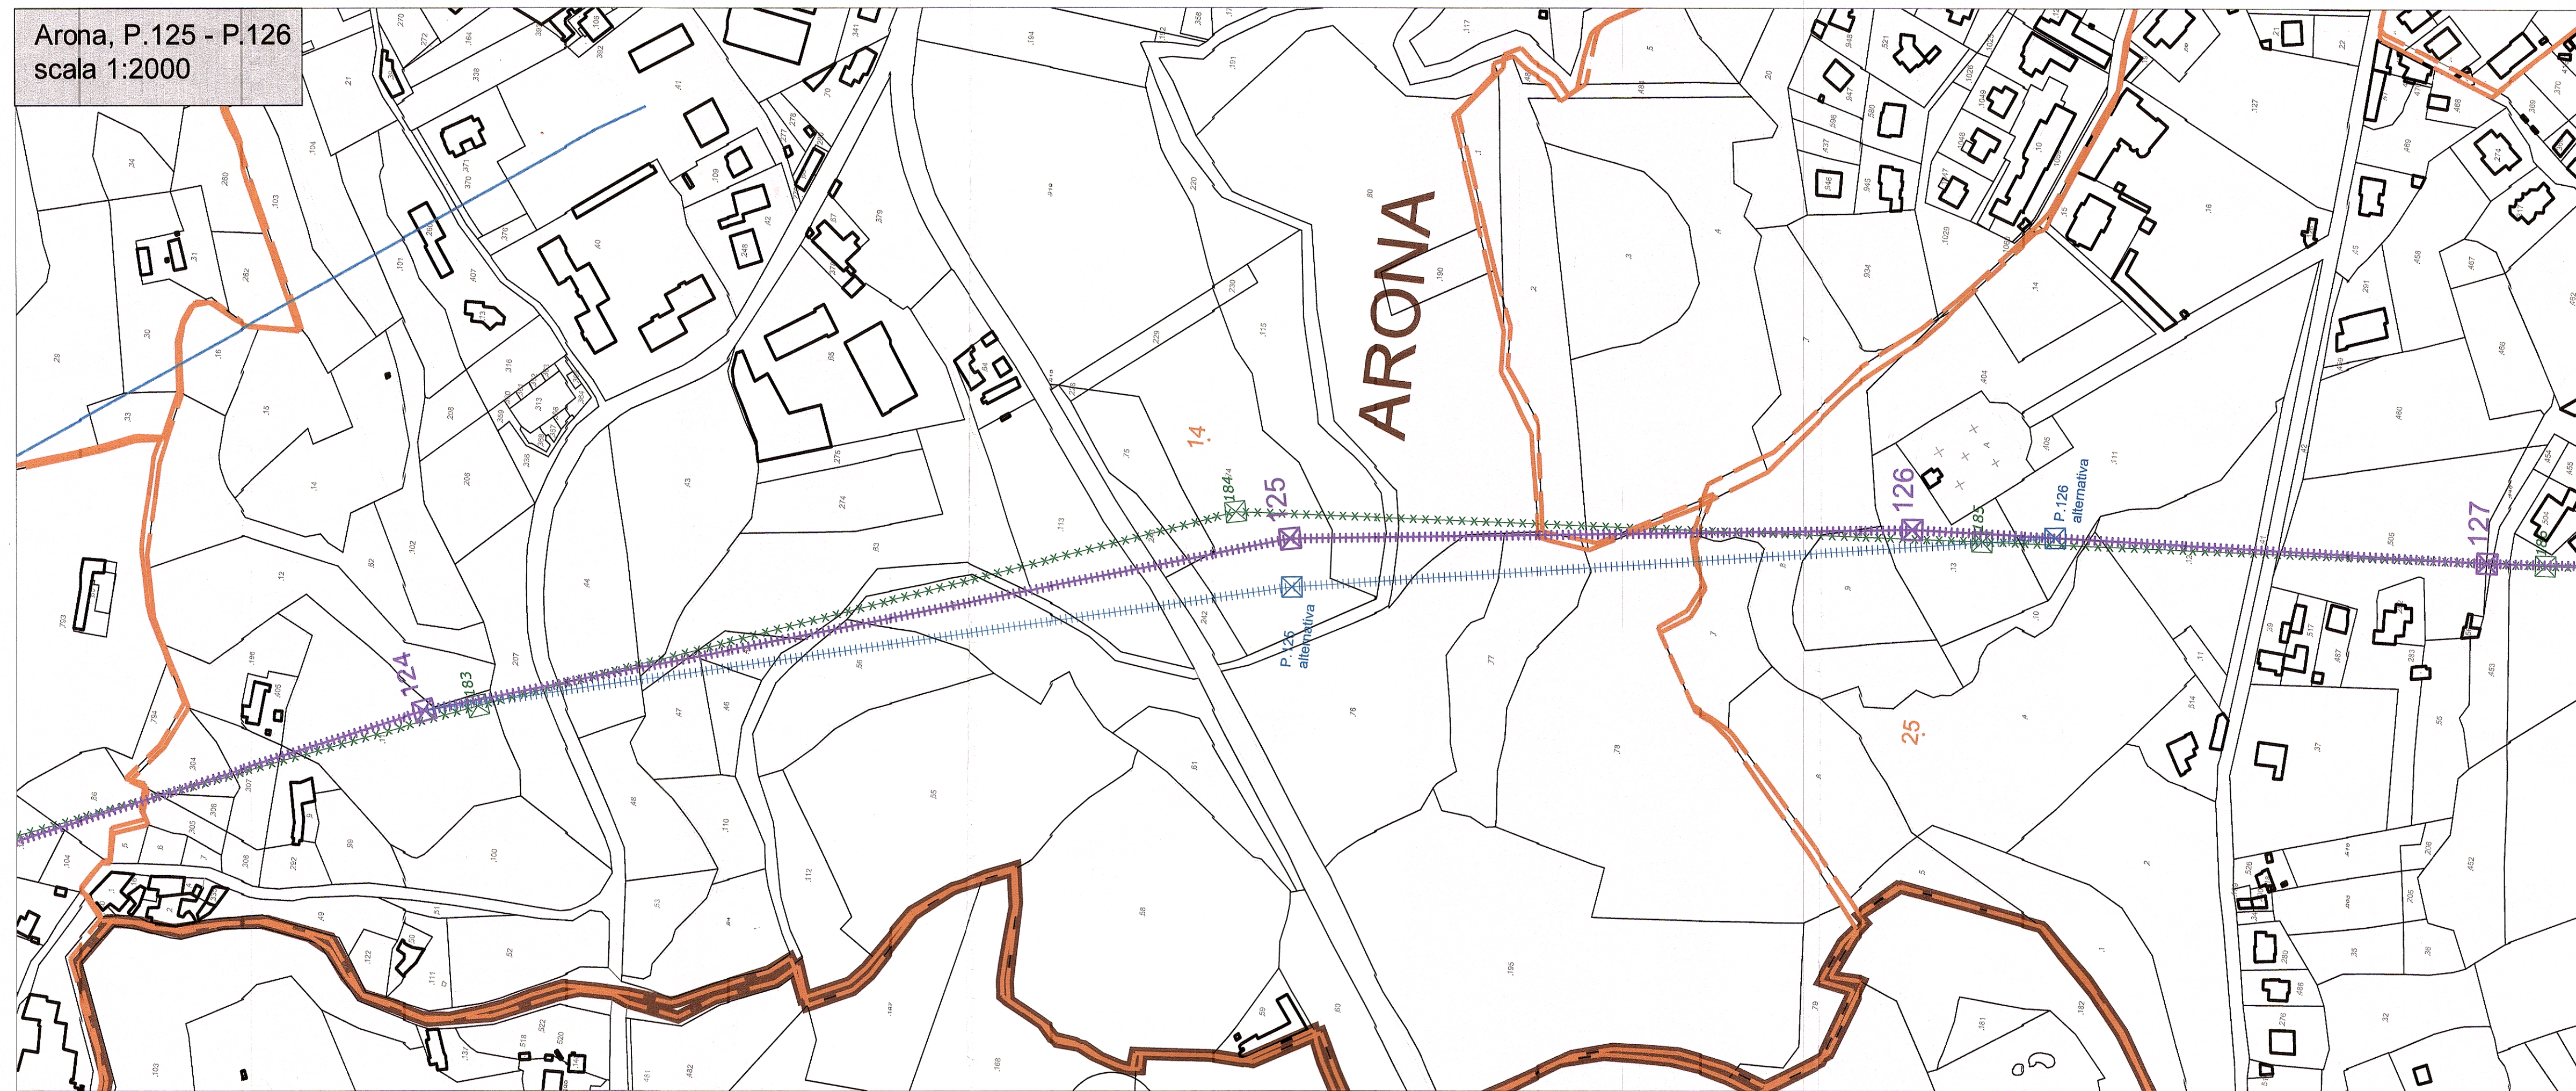

Legenda

- 29 Numero di foglio
- 24 Numero di particella
- Confine di Comune
- Confine di foglio
- Linea 350 kV CC Pallanzeno - Baggio
- Linea 350 kV CC Pallanzeno - Baggio - Alternativa
- Linee 220 kV da demolire

Nota: in sede di progetto esecutivo potrebbero verificarsi variazioni di posizione o di altezza dei sostegni

REVISIONI					
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
00	11/03/2016	Emissione per procedura di VIA	L. Mosca ING-REA-PRNG		L. Sebbadini ING-REA-PRNO

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO	
elaborato grafico	D G RX10004 B TO 00905	

PROGETTO	TITOLO
TE RX 10004	INTERCONNECTOR SVIZZERA ITALIA
RICAVATO DAL DOC. TERNA	All'Acqua - Pallanzeno - Baggio
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA	Alternative in Comune di Arona

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DGRX10004BTO00905	1 unità = 1 m	871x292	varie	1 / 1

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.
This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibitt.

[Handwritten signatures and initials]