



- Legenda**
- Tratto Palazzeno - Baggio**  
350 kV CC
- la\_medio
- 0,00 - 0,40
  - 0,40 - 0,70
  - 0,70 - 0,80
  - 0,80 - 0,90
  - 0,90 - 1,00

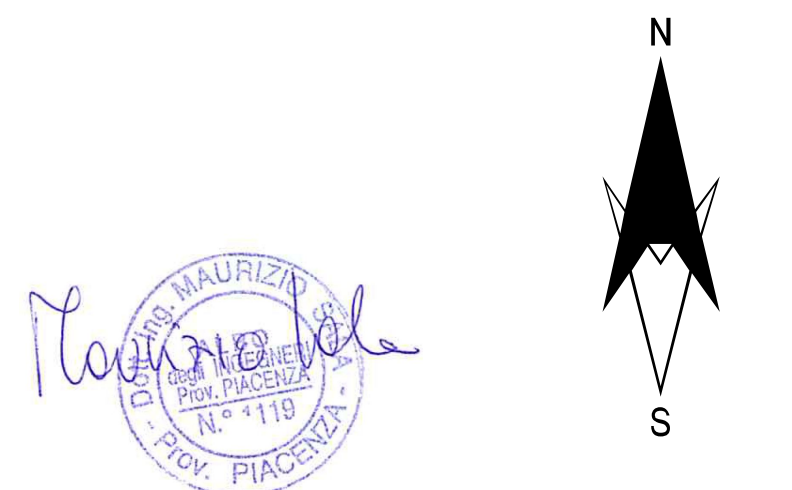

Sistema di riferimento:  
Datum WGS84  
Proiezione UTM Fuso 33 Nord

Basi cartografiche dai tipi delle Carte Tecniche Regionali della Regione Piemonte e della Regione Lombardia e da OpenStreetMap and contributors, CC-BY-SA

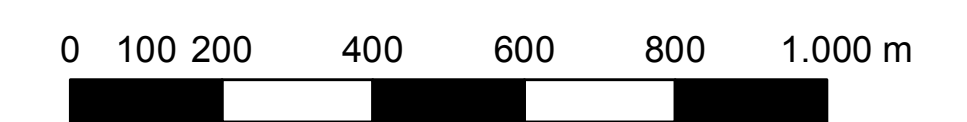

PROGETTO: DEXR10004BIAM02187_03		TITOLO:	
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE A 220 KV DELLA VAL FORMAZZA INTERCONNETTOR SVIZZERA - ITALIA TALLACQUA - PALAZZENO - BAGGIO - INTEGRAZIONI			
ANALISI DEL RISCHIO ELETTRICO PER L'AVIFAUNA			
CAMPATE CON VALORE DI I <sub>a</sub> MINORE DI 0,80			
NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA
DEXR10004BIAM02187_03.pdf		AO	03

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna Rete Italia S.p.A. e non devono essere utilizzati esclusivamente del proprietario in nessuna delle forme per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza permesso scritto di Terna Rete Italia S.p.A. This document contains information proprietary to Terna Rete Italia S.p.A. and will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna Rete Italia S.p.A. is prohibited.