LEGENDA

1 - Impianto di abbattimento fumi principale reparto grassi
2 - Impianto di abbattimento fumi di emergenza reparto grassi
3 - Impianto di abbattimento fumi S A9 reparto grassi (isopropilato di alluminio)
17 - Impianto di abbattimento fumi reparto miscelazione
18 - Impianto di abbattimento fumi reparto miscelazione oli.
22 - Impianto di abbattimento fumi reparto prodotti speciali
23 - Punto di emissione fumi reparto centrale termica

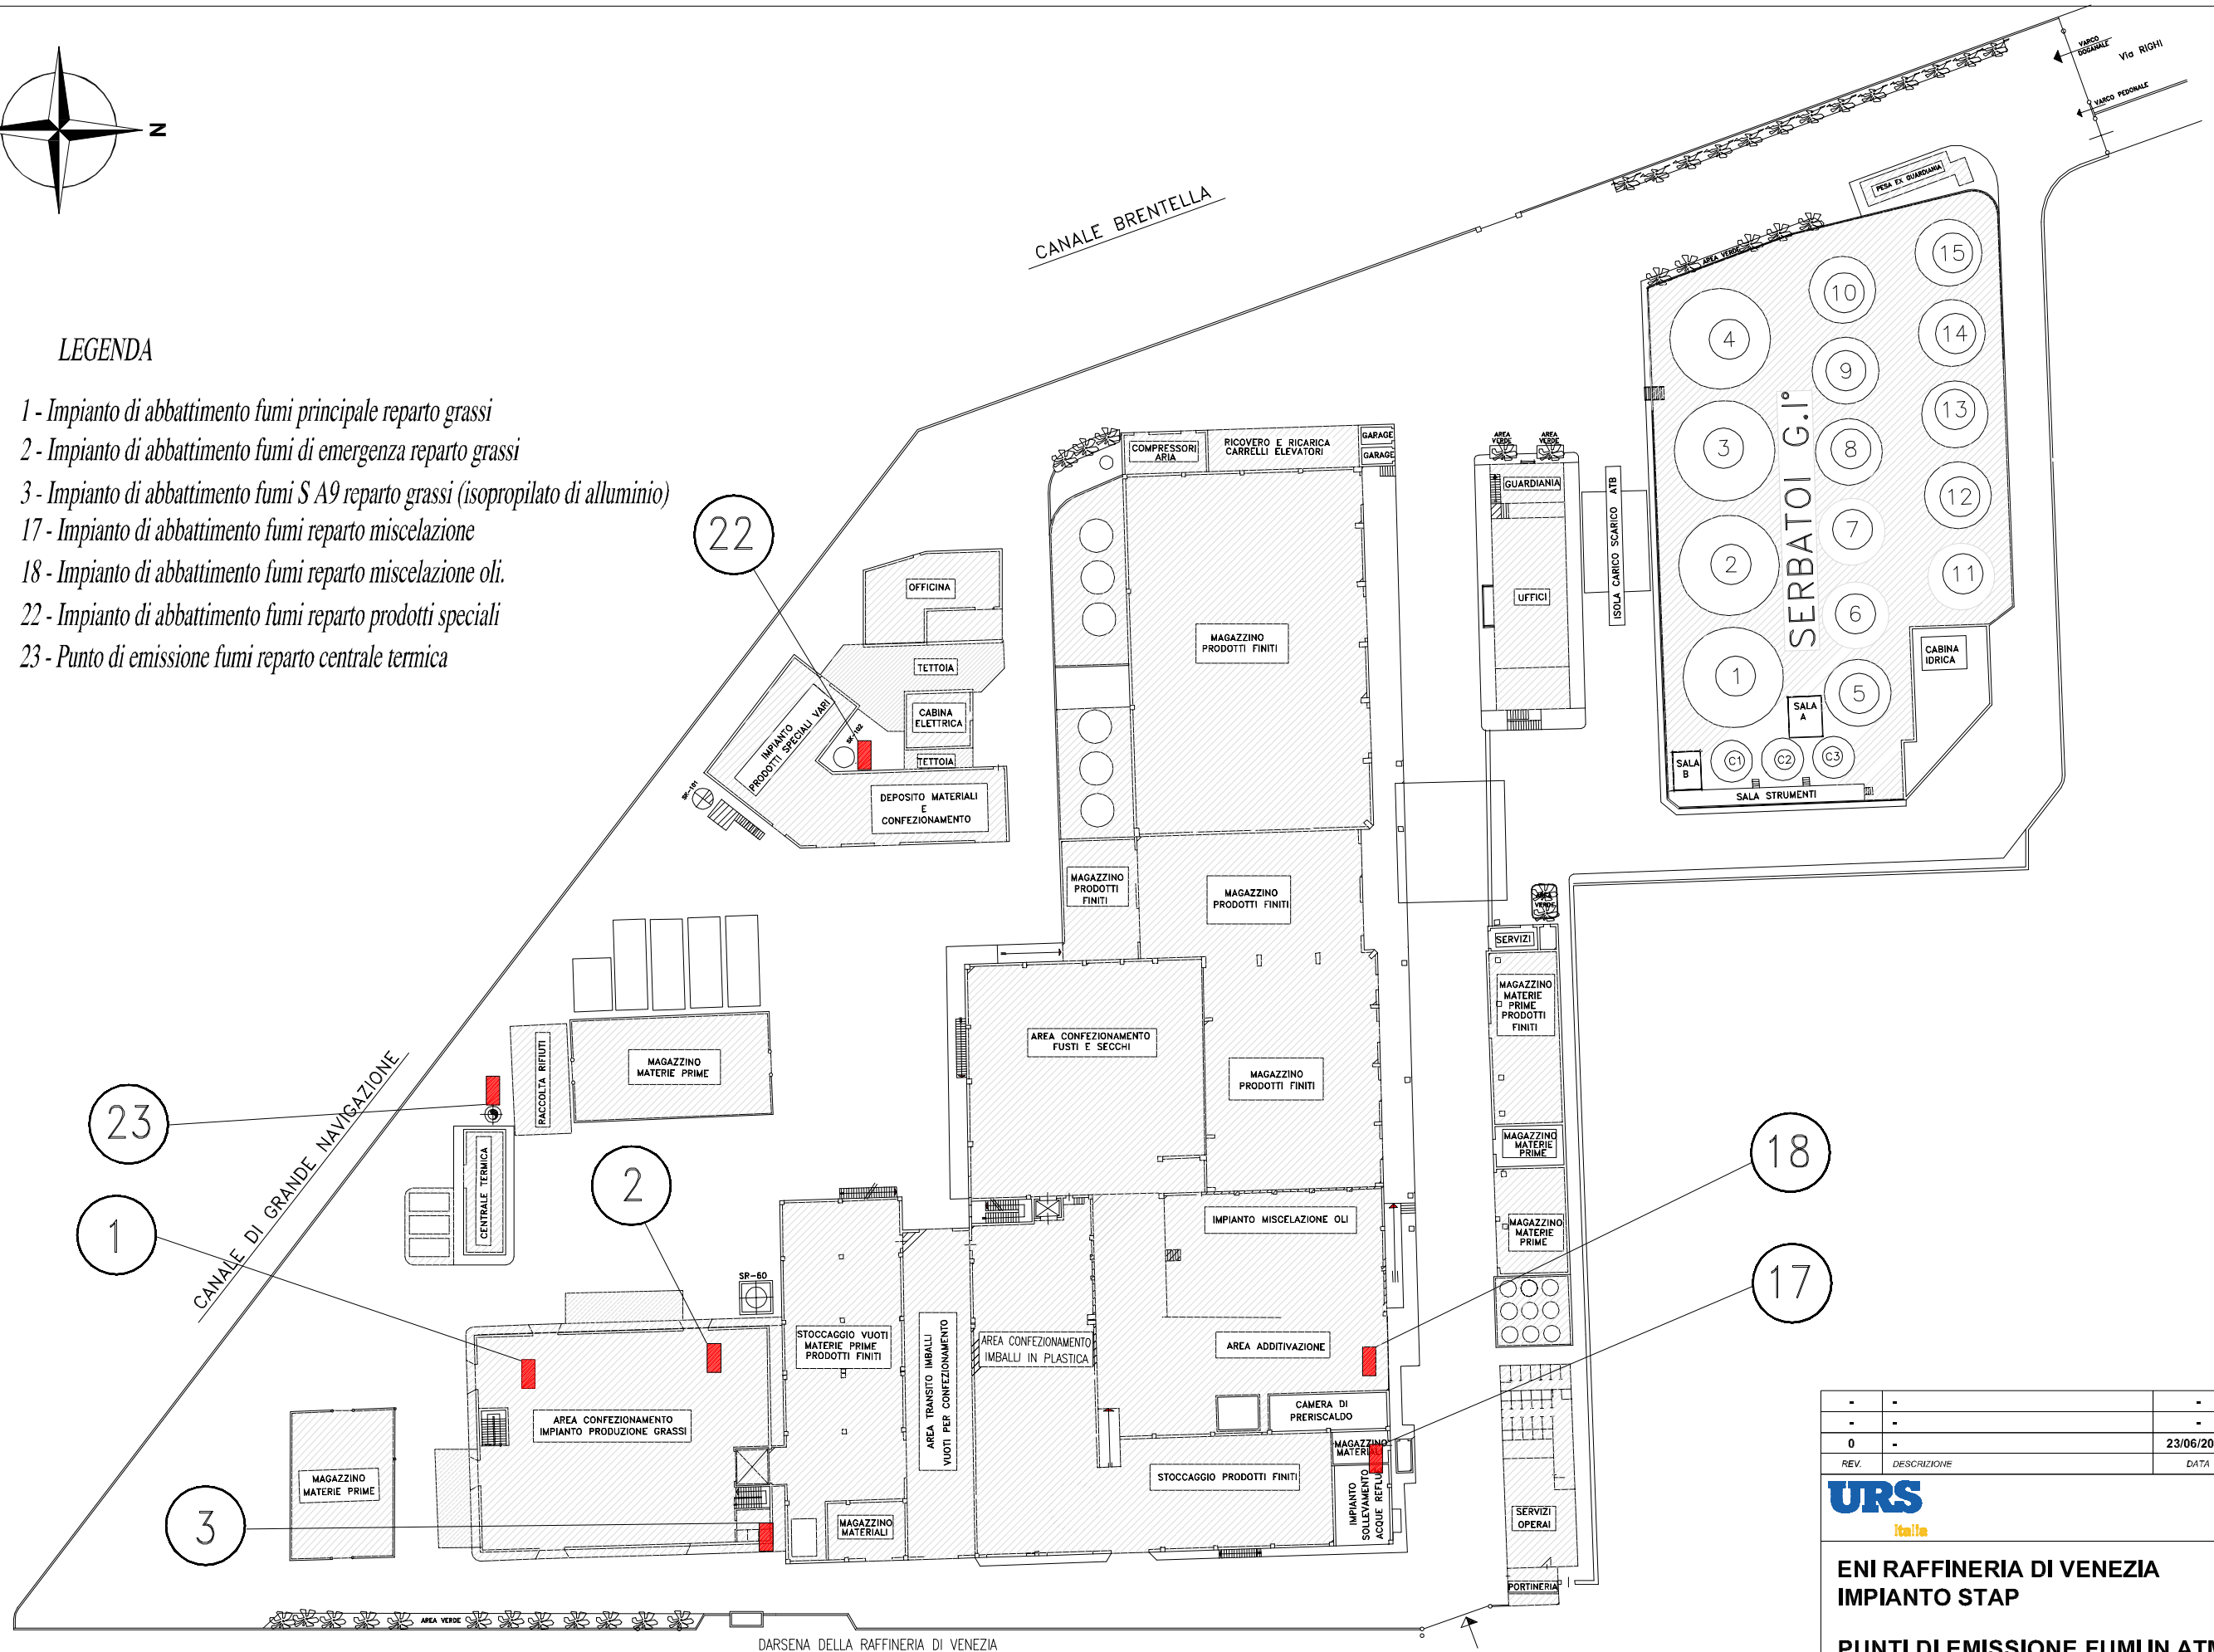

0 5 25m

SCALA GRAFICA

REV.	DESCRIZIONE	DATA	DIS.	CONTR.	APP.
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
0	-	23/06/2008	G.F.	S.P.	L.B.

URS Italia
Via Watt, 27
I-20143 Milano
Tel. +39.02.422556.1
Fax. +39.02.422556.21

ENI RAFFINERIA DI VENEZIA
IMPIANTO STAP

PUNTI DI EMISSIONE FUMI IN ATMOSFERA (C20)

CODICE	N° COMMESSA	PLOT	SCALA	N° DISEGNO	Foglio	di
05W02	43986299.00001	1:0.75	1:750	-	1	1

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA URS ITALIA

A3