

11

BORSANI



Regione Lombardia

→ C.C. Tutta

Di. Ezechie

ASM BRESCIA SPA
0000168-A 04/01/2006

Giunta Regionale
Direzione Generale
Qualità dell'Ambiente

Alla Provincia di Mantova
Via Alberto Mario, 9
46100 - MANTOVA
c.a. Dr. Galeazzi


Data: 28 DIC. 2005

Protocollo: T1 2005.0035510

ARPA - Dipartimento
Provinciale di Mantova
Via Risorgimento, 3
46100 - MANTOVA
c.a. Dr.ssa Lodi

Raccomadata a/r

Spett.le ASM Brescia e
AGSM Verona
Via Lamarmora, 230
25124 - BRESCIA



Oggetto: Invio Addendum al protocollo stipulato in data 01.06.2005 e relativo agli interventi da attuare sull'impianto della **Centrale Termoelettrica di Ponti sul Mincio** in caso di eventuali superamenti di limiti di emissione.

Con la presente si trasmette n. 1 originale dell'addendum citato in oggetto, sottoscritto dalle parti contraenti ed inserito nella raccolta Convenzioni e Contratti della Presidenza della Regione Lombardia.

Cordialmente.

Il Dirigente
Dr. Carlo Licotti


Referente per la pratica: Maria Carla Canepari Tel. 02 6765 4977

Struttura Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Impianti
Via T. Taramelli, 12 - 20124 Milano - <http://www.regione.lombardia.it>
e-mail: carlo_licotti@regione.lombardia.it
Tel. 02/67 65.4599 - Fax 02/6765.7339 - 02/67654961

113

Interventi da attuare sull'impianto della Centrale Termoelettrica di Ponti sul Mincio in caso di eventuali superamenti dei limiti di emissione
Addendum al protocollo stipulato il 1° Giugno 2005

tra
Regione Lombardia
Provincia di Mantova
ARPA – Dipartimento di Mantova

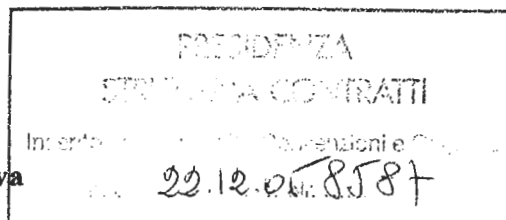

Centrale ASM Brescia - AGSM Verona di Ponti sul Mincio

Premessa

CONSIDERATI:

- la deliberazione n. 21202 del 24 marzo 2005, con cui la Giunta della Regione ha approvato lo "Schema di protocollo tecnico da stipulare tra la Regione Lombardia, le Province, i dipartimenti provinciali di ARPA e le centrali termoelettriche con potenza installata maggiore di 300 MWT ubicate sul territorio lombardo per la definizione delle modalità di gestione di eventuali superamenti dei limiti di emissione";
- il successivo "Protocollo per le modalità di gestione di eventuali superamenti dei limiti di emissione della Centrale Termoelettrica di Ponti sul Mincio (di seguito, "CTE Mincio"), sottoscritto l'01/06/2005, dalla Regione, dalla Provincia di Mantova, ARPA – dipartimento di Mantova e da ASM Brescia - AGSM Verona (CTE Mincio);

RILEVATO che all'art. 3 del suddetto protocollo le parti sottoscrittrici hanno concordato di giungere alla definizione di specifico manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e che nel manuale siano specificati gli interventi da attuare sull'impianto in caso di superamento dei valori limite di emissione;

RILEVATO INOLTRE che i sottoscrittori del menzionato protocollo hanno stabilito nel medesimo art. 3 di provvedere alla definizione del manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME) nel termine di sei mesi dalla stipulazione dell'accordo;

PRESO ATTO che la CTE Mincio ha provveduto a proporre interventi specifici da attuare sull'impianto della centrale in caso di superamento dei valori limite di emissione, contenuti nella bozza del manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME) trasmessa ad ARPA- dipartimento di Mantova

CONSIDERATA l'opportunità di condividere fin da ora gli interventi specifici da attuare sull'impianto CTE Mincio sito in Ponti sul Mincio - Mantova, nel caso di superamento dei valori limite di emissione;

considerate le premesse di cui sopra come parte integrate del presente atto, le medesime Parti che hanno sottoscritto il "Protocollo per le modalità di gestione di eventuali superamenti dei limiti di emissione della centrale CTE Mincio (d'ora in poi "Protocollo") convengono di sottoscrivere il seguente addendum al Protocollo stesso.

Art. 1
OGGETTO E ADEMPIMENTI DELLE PARTI

Con il presente atto le parti sottoscrittrici definiscono, descrivono e condividono gli interventi specifici da attuare sulla centrale elettrica a ciclo combinato CTE Mincio, sita in Ponti sul Mincio - Mantova, in caso di superamento dei valori limite di emissione; il gestore della centrale si impegna ad attuare gli interventi concordati.

Art. 2
INTERVENTI DA ATTUARE SULL'IMPIANTO IN CASO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE
DI EMISSIONE

Gli interventi da attuare sull'Impianto della CTE Mincio in caso di superamento dei valori limite di emissione, sono descritti nell'Allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Tale Allegato dovrà essere recepito dal manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME).

Art. 3
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto produce effetti dal momento della sua sottoscrizione.
Eventuali modificazioni/integrazioni ai contenuti dell'allegato potranno essere apportate unicamente per iscritto a seguito di concorde volontà espressa per iscritto dalle parti sottoscrittrici.
Il presente atto è depositato presso la Regione Lombardia.

Per la Regione Lombardia

Dott. Carlo Licotti



Per la Provincia di Mantova

Ing. Gianpaolo Galeazzi



Per ARPA Dipartimento di Mantova

pp.i. Renata Lodi



Per la Centrale Termoelettrica di Ponti sul Mincio

Ing. Luciano Aletto



li Milano, 24/12/05