

Syndial

Stabilimento di Porto Torres

IMPIANTO:
CENTRALE TERMoeLETRICAMAPPA DI RISCHIO PER AGENTI CHIMICO/FISICI
NELL'AMBIENTE DI LAVORO N° 13

Area di prelievo				Agente di rischio		
P	Area		Descrizione punto	Chimico		Fisico: Rumore Freq.
	Cod.	Descrizione		Sostanza	Frequenza	
1	N2A	Servizi comuni	Sala controllo ufficio capo turno			Triennale
2			Uffici 3° piano			"
3			Spogliatoio			"
4			Punto fumo			"
5	N2B	Degasatori	Piano degasatore c/o C12			"
6			Piano degasatore c/o C13			"
7			Piano degasatore c/o C14			"
8			Piano degasatore c/o C15			"
9			Centro sala analisi			"
10	N2C	Sala TA	Turbina TA 5 insonorizzata			"
11			Turbina TA 6 tra alternatore e turb.			"
12			Turbina TA 7 insonorizzata			"
13	N2D	Eiettori	Piano eiett. c/o TA 5 tra eiett. e turb.			"
14	N2E	Pompe	Tra P122 e P124 in corrispond. TA 5			"
15			Pompe alim. tra P118 e P120			"
16			Pompe alim. tra P237 e P238			"
17			Pompe alim. tra P85 e P86			"
18	N2F	Ventilatori	Ventil. C12 tra CV200 e CV201			"
19			Ventilatori interno cabina			"
20			Ventil. C14 tra CV32 e CV33			"
21	N2E	Pompe	c/o pompe fosfato			"
22	N2G	Bruciatori	Frontale bruciatori cald. 12-13	BTX, BDE, naftalene, CO, NOx, SO ₂	Sem./Ann.	"
23	N2H	Corpo cilindrico	Piano corpo cil. lungo passerella	CO, NOx, SO ₂	Annuale	"
24	N2I	Soffiatura RA	Piano RA in corrisp. C14	CO, NOx, SO ₂	Annuale	"
25			c/o quadri soffiatura			"
26	N2J	Olio combustibile	Area olio combustibile c/o P58			"
27	N2K	Acqua demi	Acqua demi tra P63 e P66			"
28	N2L	Elettrofiltri	Elettrofiltri C13			"
29			Elettrofiltri C14			"
30			Sala compressione est			"
31	N2G	Bruciatori	Frontale bruciatori cald. 14-15	BTX, BDE, naftalene, CO, NOx, SO ₂	Sem./Ann.	"
32	N2M	Compressori ovest	Sala compressione ovest			"
33	N2N	Cabine elettriche	C/o cabine elettriche			"
34	N2O	Stoccaggio ceneri	C/o stoccaggio ceneri			"
35	N2L	Elettrofiltri	Elettrofiltri C12			"


Data : 01 Gennaio 2004

Firma Unità di produzione/Servizi

Firma Ambiente e Sicurezza

Firma Sanitario

Avvenuta consultazione del Rappresentante per la Sicurezza

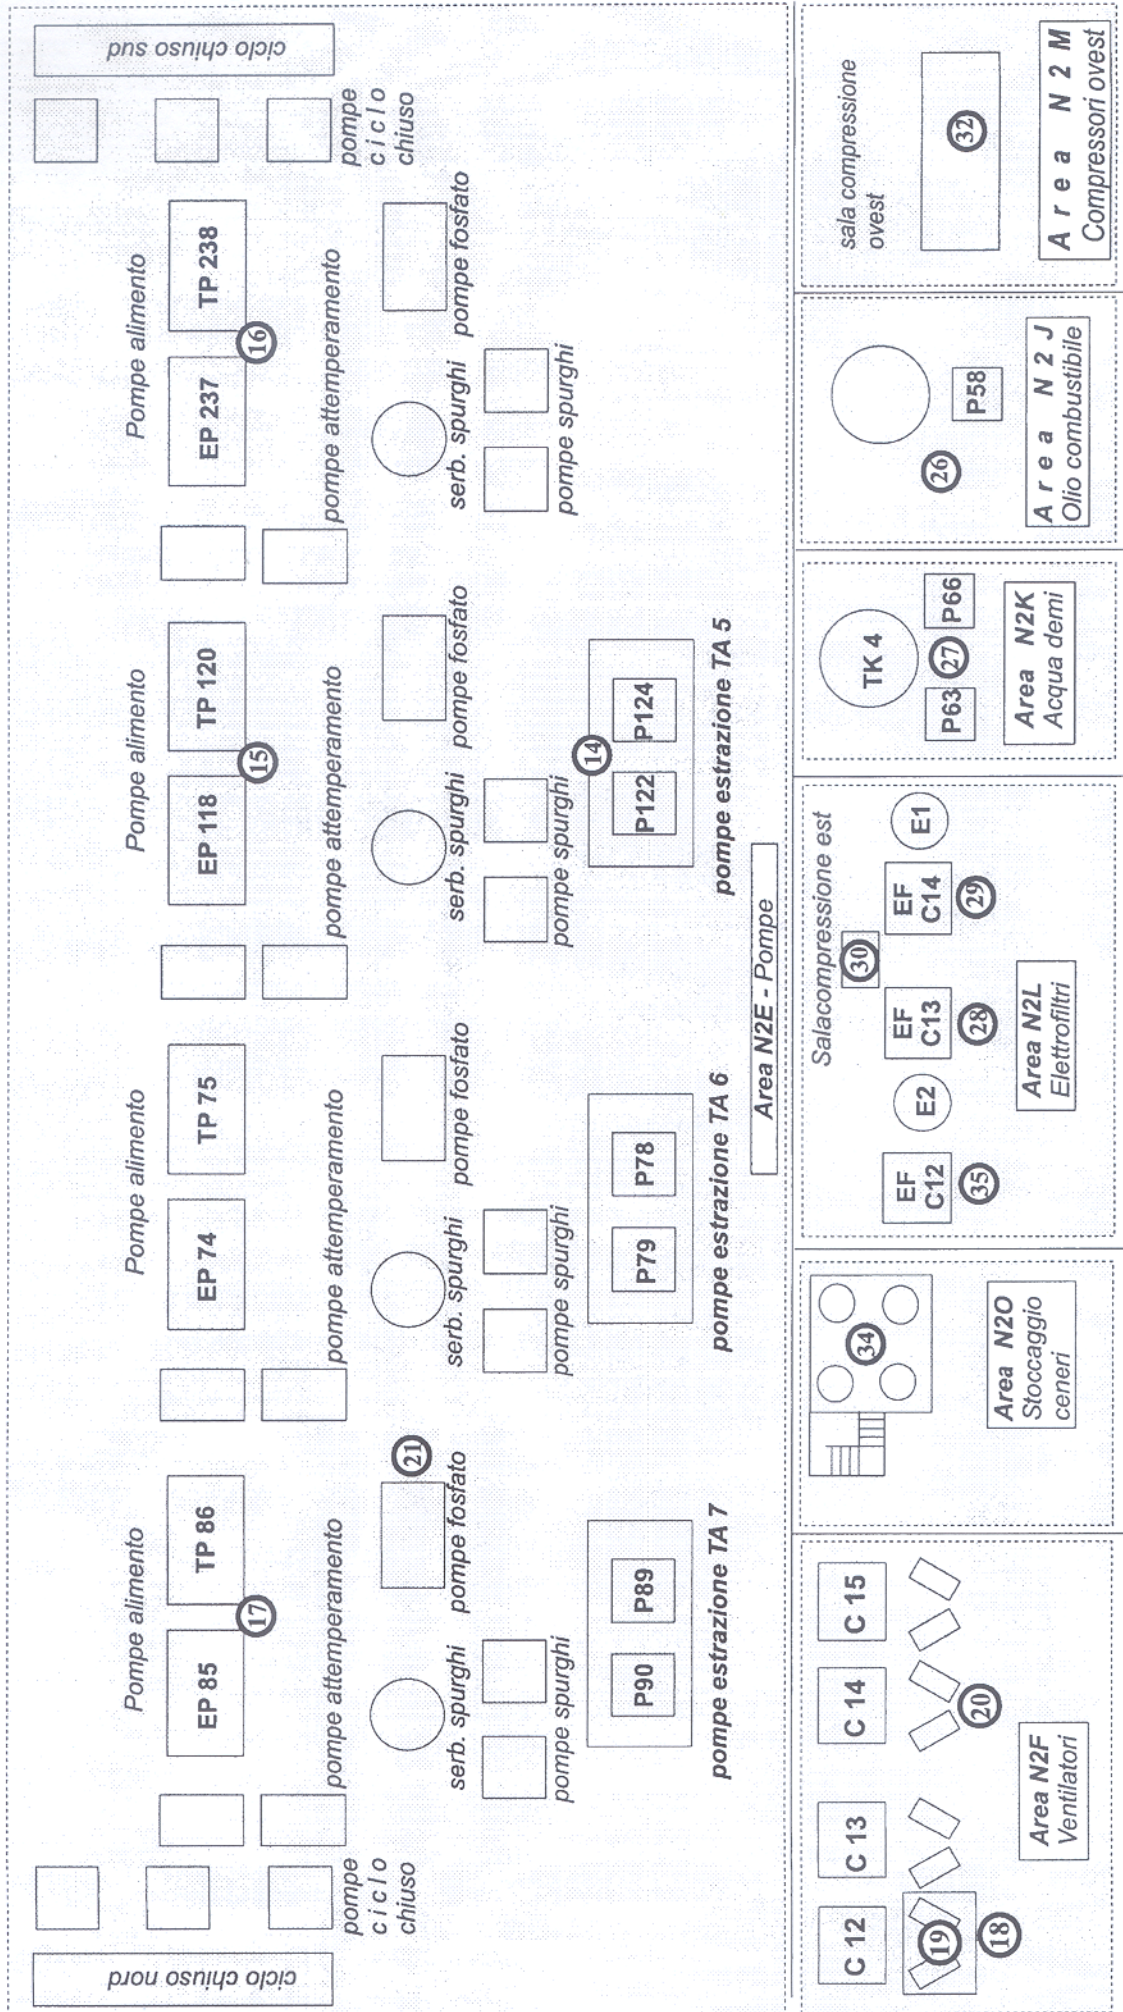

Syndial

Stab. di Porto Torres









Laboratorio di igiene ambientale e protezione ecologica

Mappa di rischio per agenti chimico-fisici

CENTRALE TERMOELETRICA - piano terra

data: 01 Gennaio 2004
Firma Unità *[Signature]*



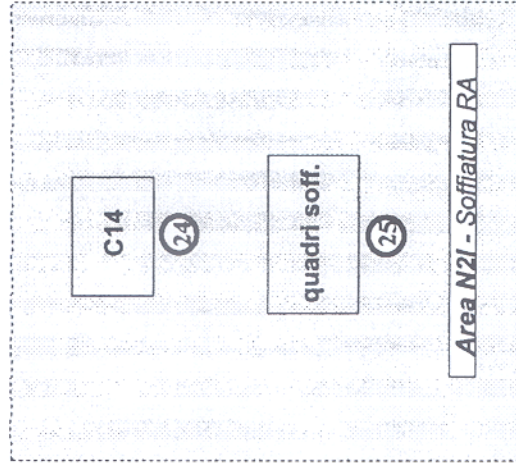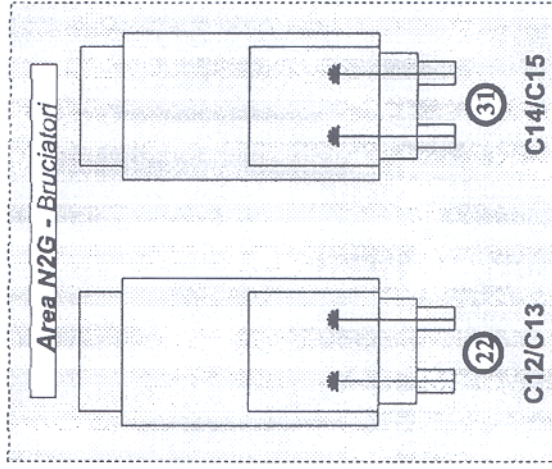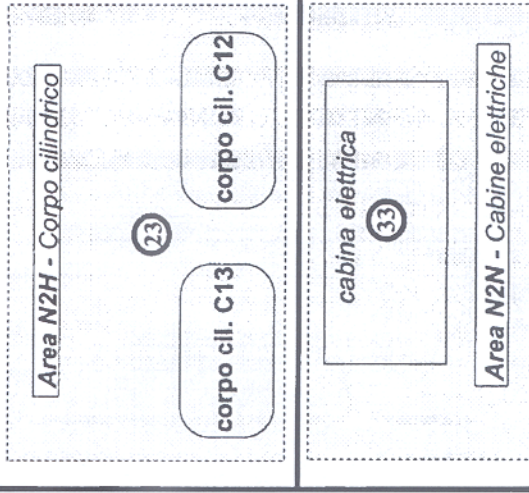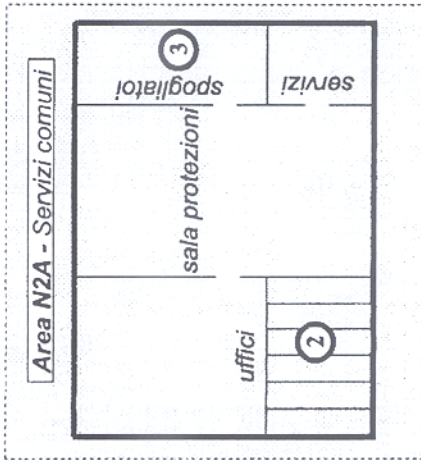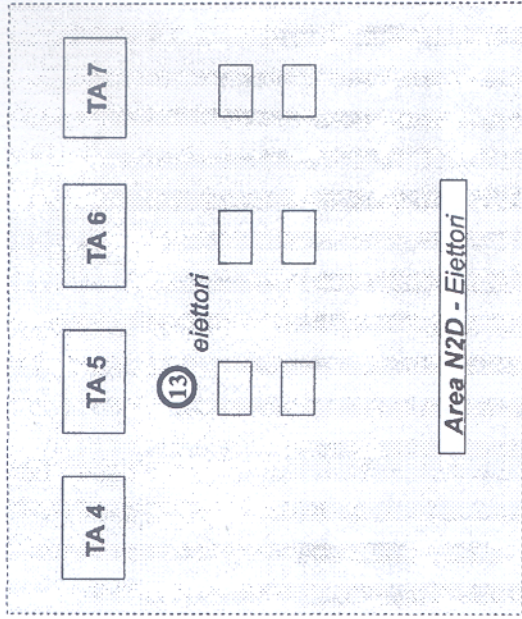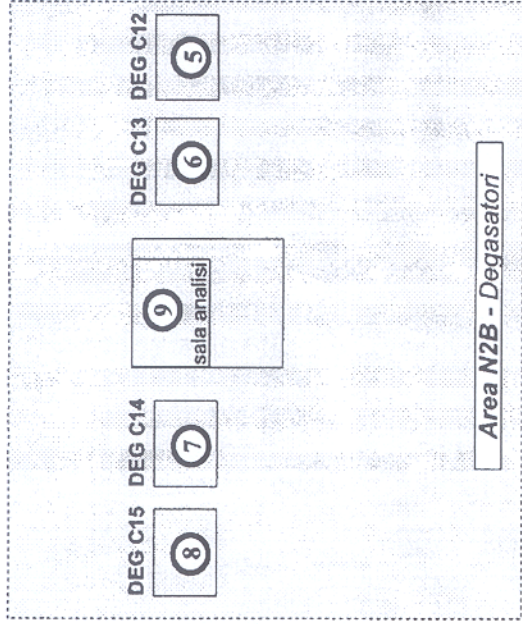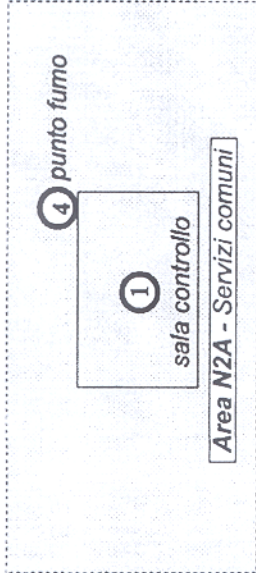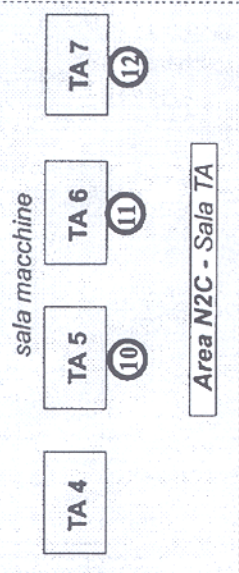

Syndial

Stab. di Porto Torres

Laboratorio di igiene ambientale e protezione ecologica

Mapa di rischio per agenti chimico-fisici

CENTRALE TERMOELETTICA - piani superiori

data: 01 Gennaio 2004

Firma Unità

