


STRALCIO PLANIMETRICO  
SCALA 1:4500

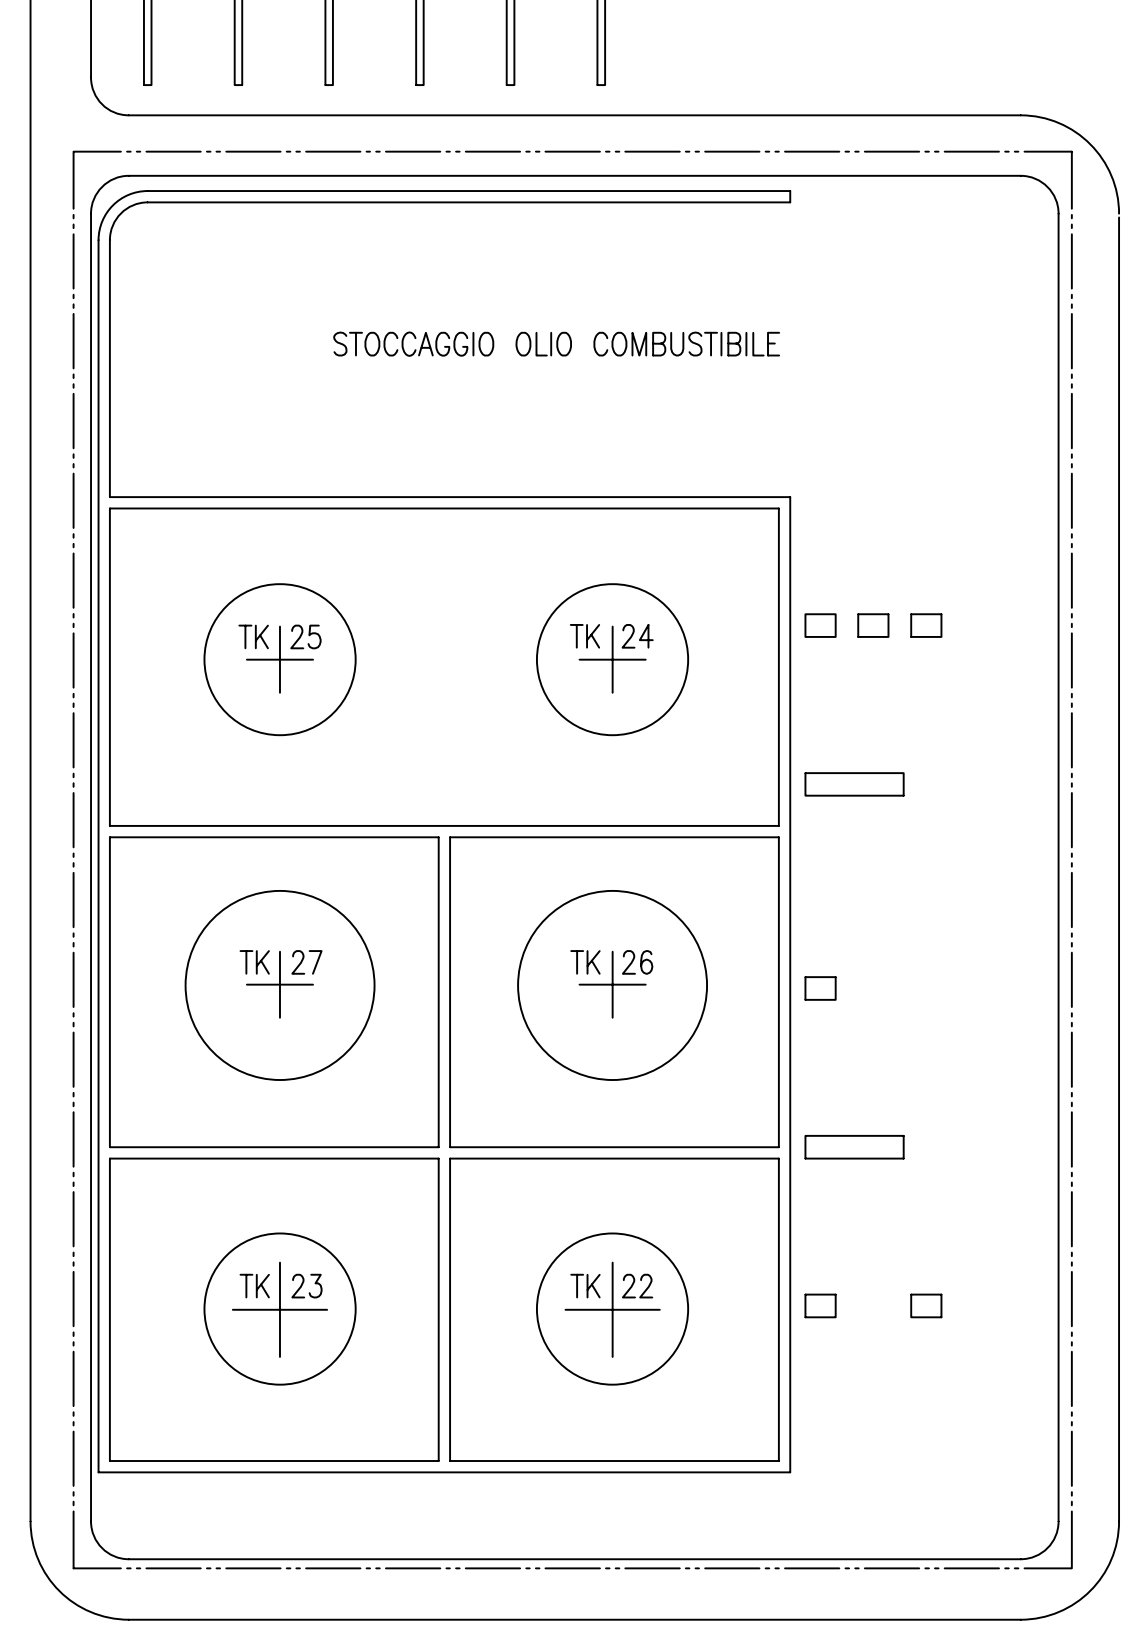


LEGENDA

— LIMITE BATTERIA IMPIANTO

|                           |          |             |                        |           |              |
|---------------------------|----------|-------------|------------------------|-----------|--------------|
| 3                         |          |             |                        |           |              |
| 2                         |          |             |                        |           |              |
| 1                         |          |             |                        |           |              |
| 0                         | 11.08.08 | OMISSIO     |                        | SW W.     | SIMBA F.     |
| REV.                      | DATA     | DESCRIZIONE | STABILIMENTO           | DISEGNATO | CONTR. APPR. |
|                           |          |             | PORTO TORRES           |           |              |
|                           |          |             | IMPIANTO               |           |              |
|                           |          |             | 1252                   |           |              |
| DESCRIZIONE DISEGNO       |          |             | SOSTITUISCE IL DISEGNO |           |              |
| CENTRALE TERMOELETTRICA   |          |             | NOME FILE              |           |              |
| PLANIMETRIA GENERALE      |          |             | GBX05027               |           |              |
| CIRCUITO ACQUA MARE       |          |             | FIDELIO                |           |              |
| DIS. 56.GB.1252.X.05027.A |          |             | SCALA                  |           |              |
|                           |          |             | 1 di 1:500             |           |              |

R.P. SARDA S.r.l.  
SARDEGNA

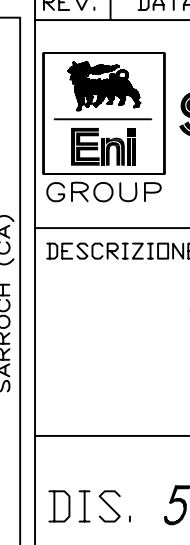

STABILIMENTO PORTO TORRES  
IMPIANTO 1252  
SOCIETA' DI PROGETTAZIONE R.P. SARDA S.r.l.  
SOSTITUISCE IL DISEGNO  
NOME FILE GBX05027  
FIDELIO  
SCALA 1 di 1:500