
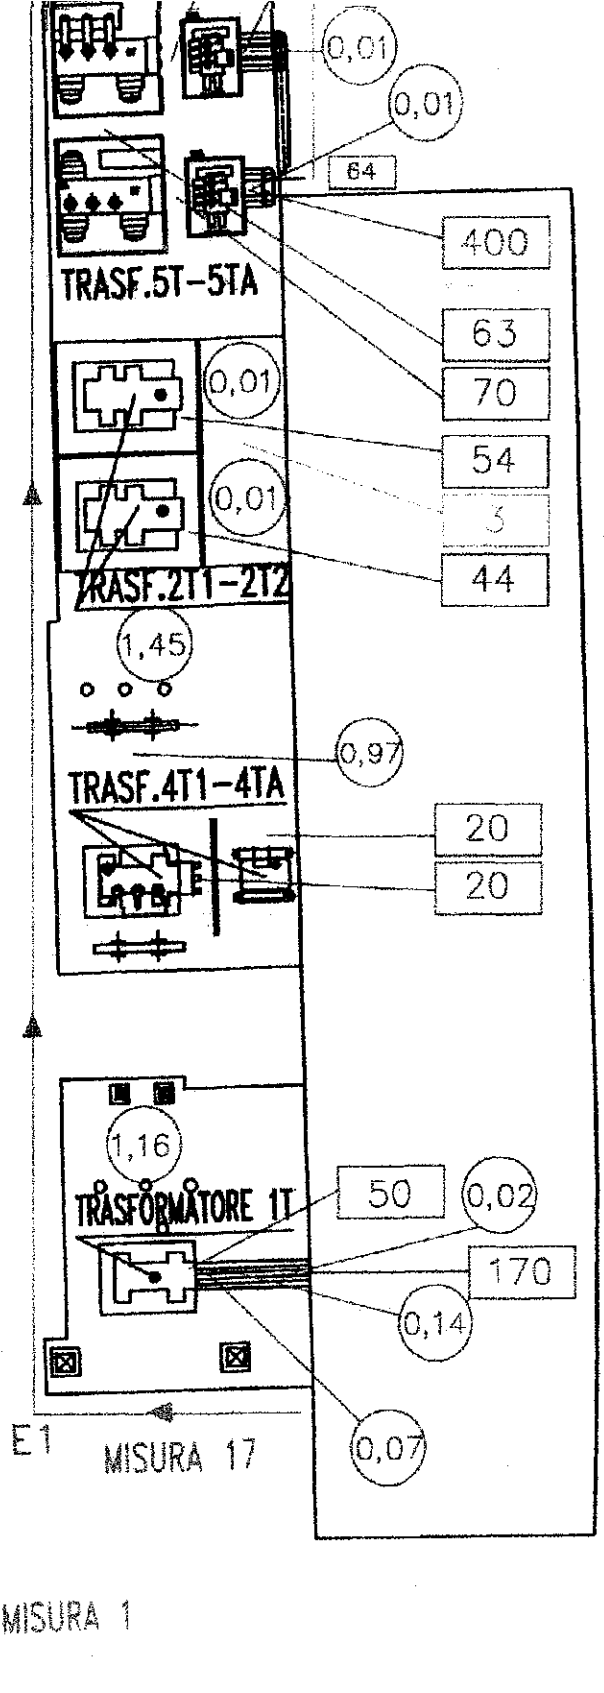


Allegato B

Planimetrie

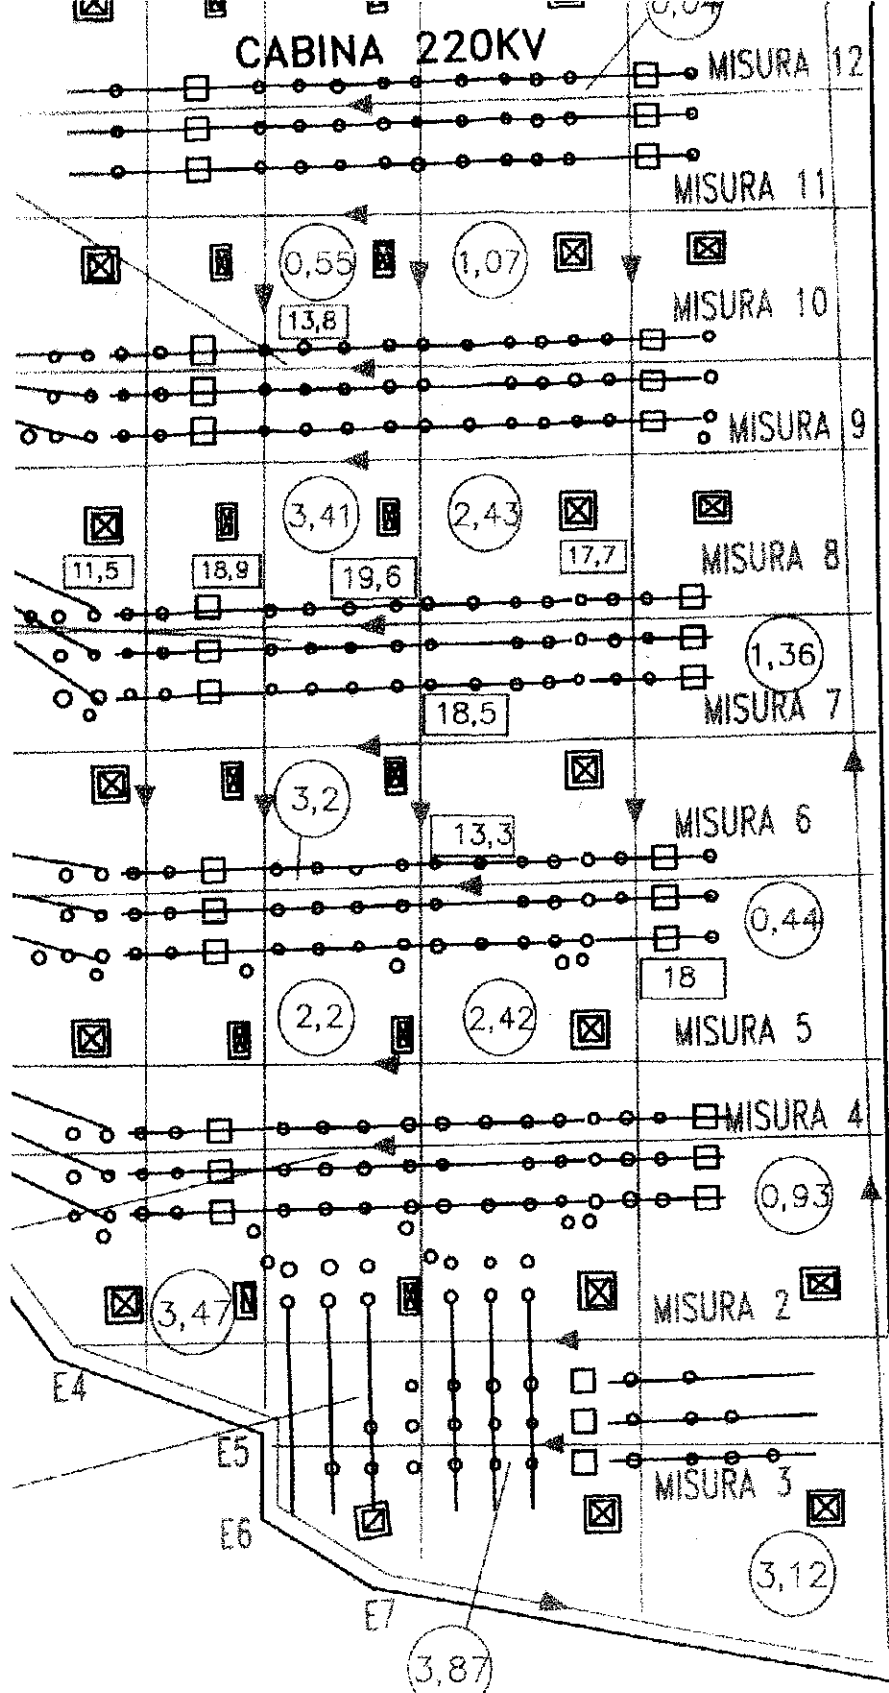

Misure di campo magnetico eseguite a 1 m dal suolo < 10 μ T

Misure di campo magnetico eseguite a 1 m dal suolo > 10 μ T < 500 μ T

Misure di campo magnetico eseguite a 1 m dal suolo > 500 μ T

Misure di campo elettrico eseguite a 1 m dal suolo < 10 kV/m

Misure di campo elettrico eseguite a 1 m dal suolo > 10 kV/m

3					
2					
1					
0	23.10.06	EMISSIONE	Stretti	Sorvanni	D. Strari
REV.	DATA	DESCRIZIONE	PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO

Aem
Elettricità & **DiA** SQF/2006/100


**MISURE DI CAMPO
MAGNETICO ED ELETTRICO
NELL'AREA DELLA CENTRALE
DI CASSANO D'ADDA**

Data : 23/10/06
Scala :
Foglio 1 di 1

20

RA 19

RA 18

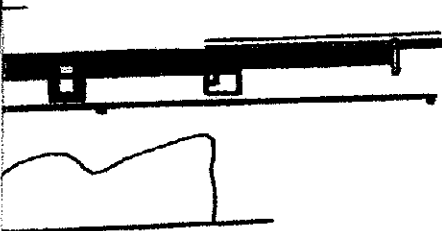

Legende

0,00

Misure di campo magnetico eseguite a 1 m dal suolo < 10 μ T

0,00

Misure di campo magnetico eseguite a 1 m dal suolo > 10 μ T < 500 μ T

0,00

Misure di campo magnetico eseguite a 1 m dal suolo > 500 μ T

0,00

Misure di campo elettrico eseguite a 1 m dal suolo < 10 kV/m

0,00

Misure di campo elettrico eseguite a 1 m dal suolo > 10 kV/m

3					
2					
1					
0	23.10.06	EMISSIONE	Stratti	Samonà	D. Sirtori
REV.	DATA	DESCRIZIONE	PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO

AEL/DIR/LQM/SQF



Aem

Elettricità

Dis. SQF/2006/100

MISURE DI CAMPO
MAGNETICO ED ELETTRICO
NELL'AREA DELLA CENTRALE
DI CASSANO D'ADDA


Cabina 380 kV

Data : 23/10/06

Scala :

Foglio 1 di 1

2

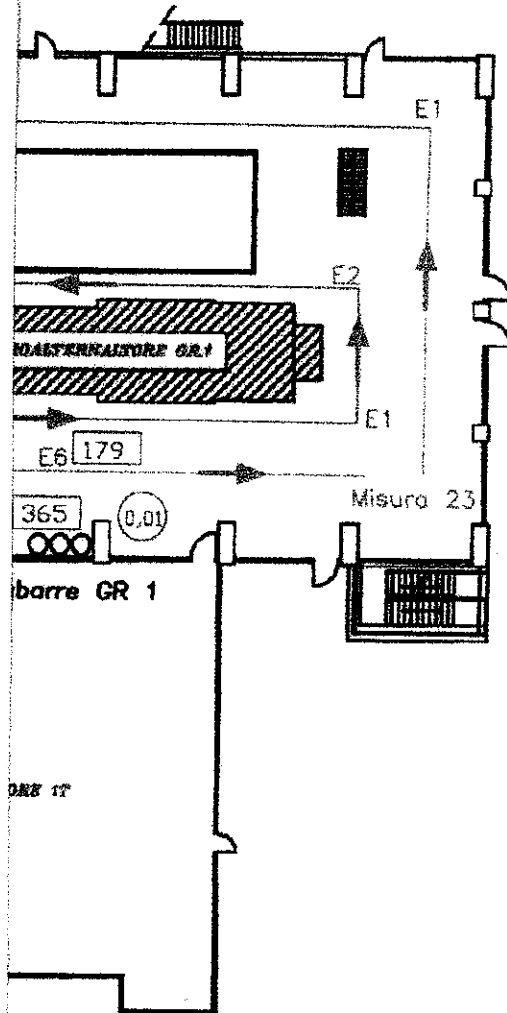

500 μ T

(3)

3					
2					
1					
0	23.10.06	EMISSIONE	Ridolfo	Sonanni	Sirbani
REV.	DATA	DESCRIZIONE	PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO



Aem

Elettricità

AEL/DIR/LGM/SQF

Dis. SQF/2006/100

**MISURE DI CAMPI
MAGNETICO ED ELETTRICO
NELL'AREA DELLA CENTRALE
DI CASSANO D'ADDA**


Data : 23/10/06

Scatto :

Foglio 1 di 1

Edificio sala macchine - piano turbine

RIPRODUZIONE E DIVULGAZIONE VIETATE Tutti i diritti riservati ai sensi di legge

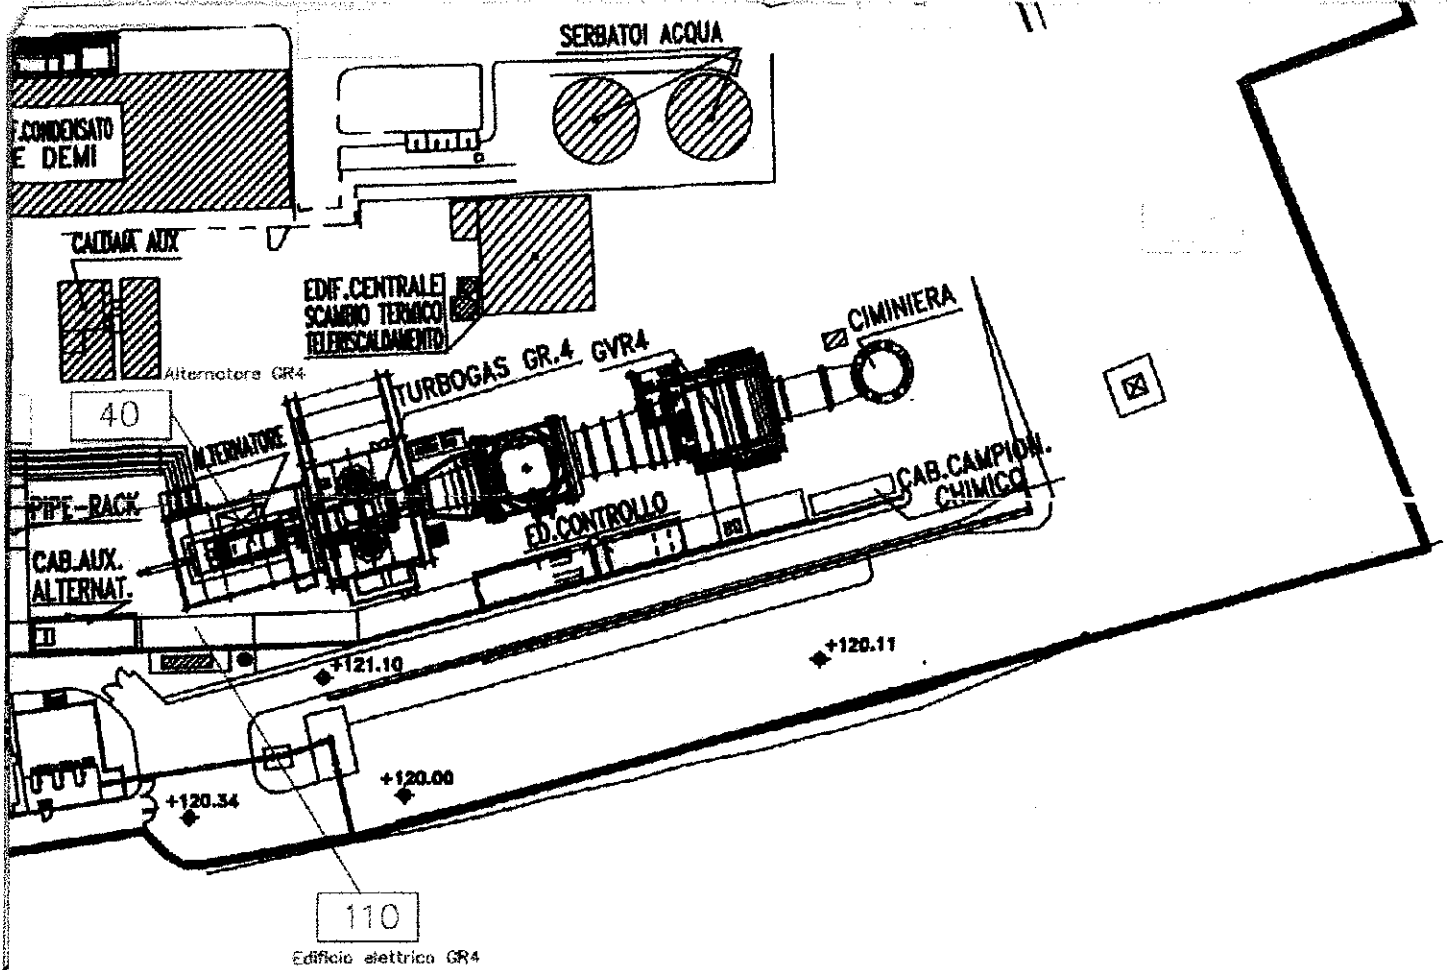

Misure di campo magnetico eseguite a 1 m dal suolo < 10 μ T

Misure di campo magnetico eseguite a 1 m dal suolo > 10 μ T < 500 μ T

Misure di campo magnetico eseguite a 1 m dal suolo > 500 μ T

Misure di campo elettrico eseguite a 1 m dal suolo < 10 kV/m

Misure di campo elettrico eseguite a 1 m dal suolo > 10 kV/m

4


3					
2					
1					
0	23.10.06	EMISSIONE	Stretti	Samorini	D. Sirtori
REV.	DATA	DESCRIZIONE	PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO



Aem Elettricità S.p.A.
 AEL/DIR/LQM/SQF
 D.M. SQF/2006/100

**MISURE DI CAMPO
 MAGNETICO ED ELETTRICO
 NELL'AREA DELLA CENTRALE
 DI CASSANO D'ADDA**

Date : 23/10/06
 Scala :
 Foglio 1 di 1

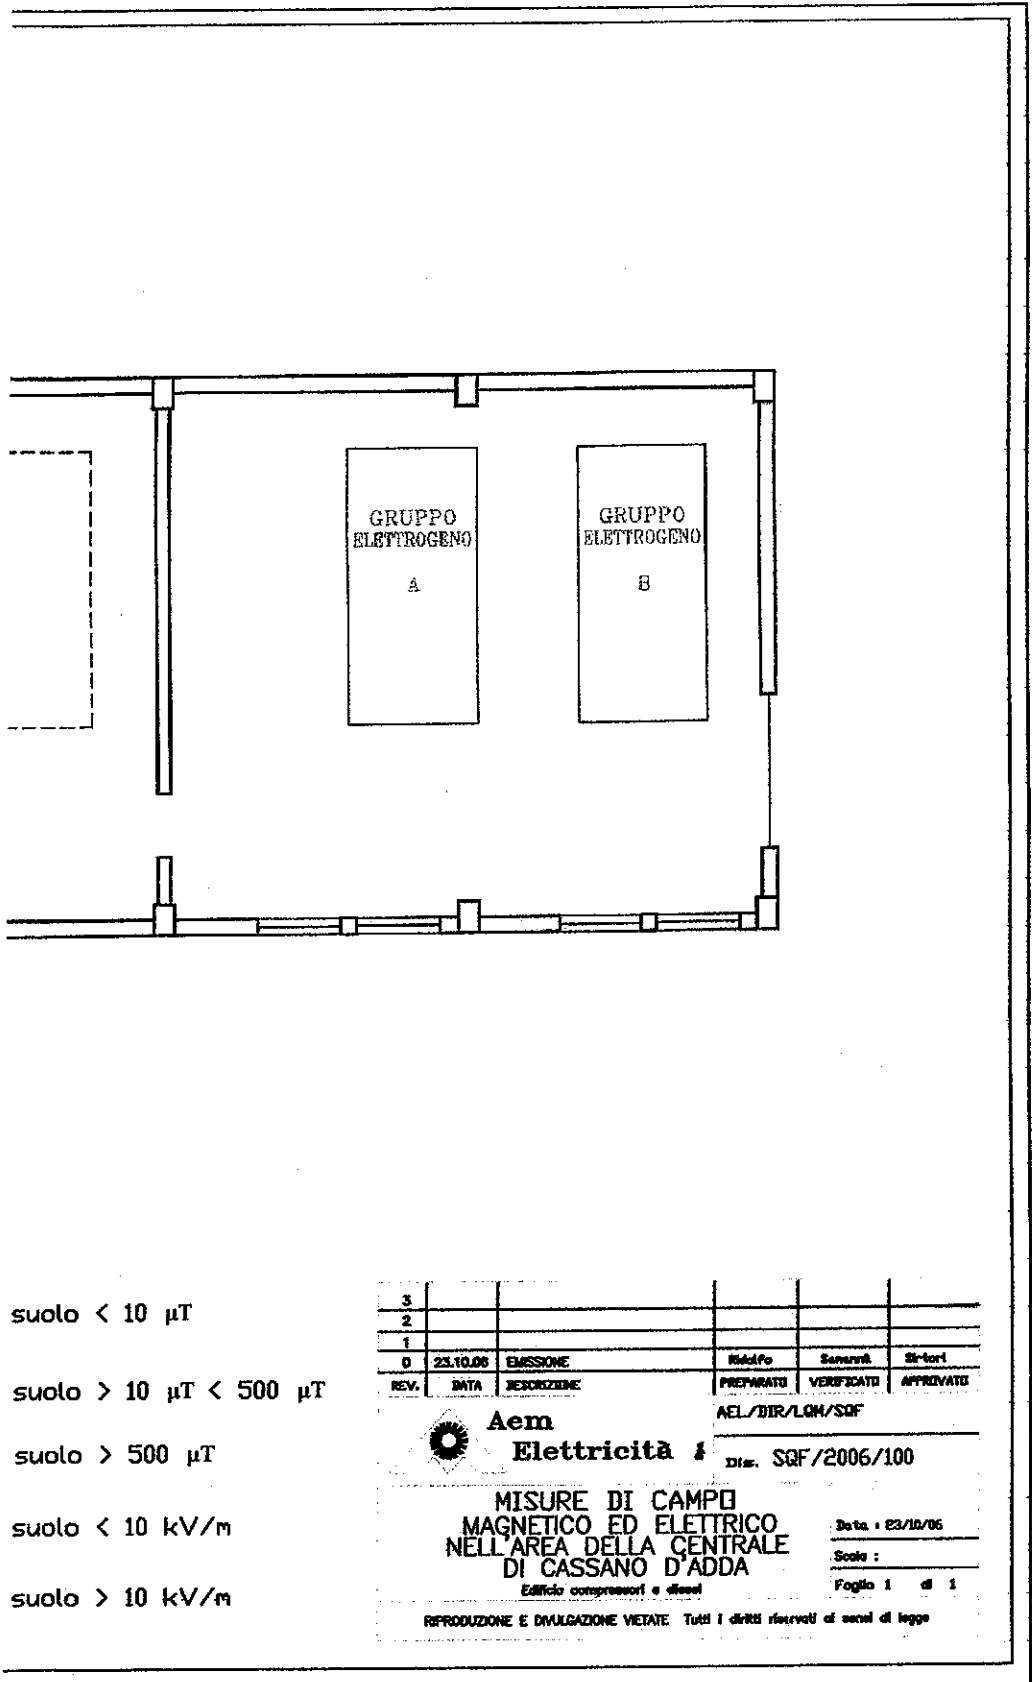

suolo < 10 μ T

suolo > 10 μ T < 500 μ T

suolo > 500 μ T

suolo < 10 kV/m

suolo > 10 kV/m

3					
2					
1					
0	23.10.06	EMISSIONE	Modulo	Sanavini	Storti
REV.	DATA	DESCRIZIONE	PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO


Aem
Elettricità s.p.a.
 Dis. SQF/2006/100
 AEL/DIR/LQM/SQF

**MISURE DI CAMPI
 MAGNETICO ED ELETTRICO
 NELL'AREA DELLA CENTRALE
 DI CASSANO D'ADDA**
 Edificio compressori e diesel

Data: 23/10/06
 Scala:
 Foglio 1 di 1

RIPRODUZIONE E DIVULGAZIONE VIETATE. Tutti i diritti riservati ai sensi di legge

5

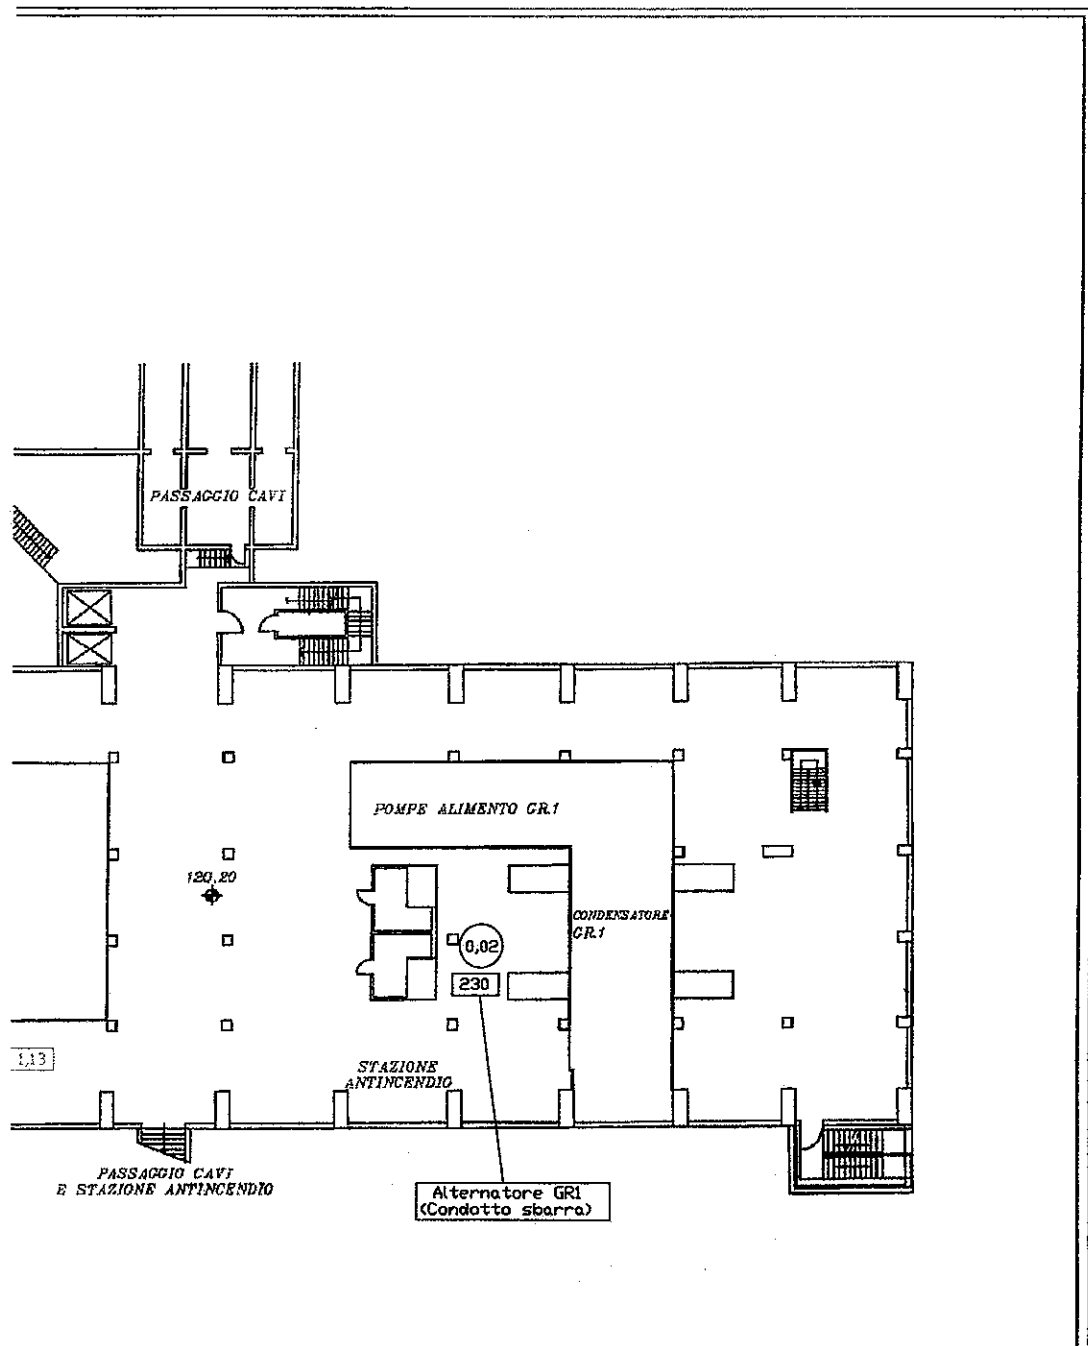

- al suolo < 10 μT
- al suolo > 10 μT < 500 μT
- al suolo > 500 μT
- al suolo < 10 kV/m
- al suolo > 10 kV/m


3					
2					
1					
0	23.10.06	EMISSIONE	Ridolfo	Enzanna	Siriani
REV.	DATA	DESCRIZIONE	PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO

Aem
Elettricità | AEL/DIR/LQM/SGF
 Dis. SGF/2006/100

**MISURE DI CAMPO
 MAGNETICO ED ELETTRICO
 NELL'AREA DELLA CENTRALE
 DI CASSANO D'ADDA**
 Edificio sala macchine piano 1S

Data: 23/10/06
 Foglio 1 di 1

RIPRODUZIONE E DIVULGAZIONE VIETATE Tutti i diritti riservati ai sensi di legge

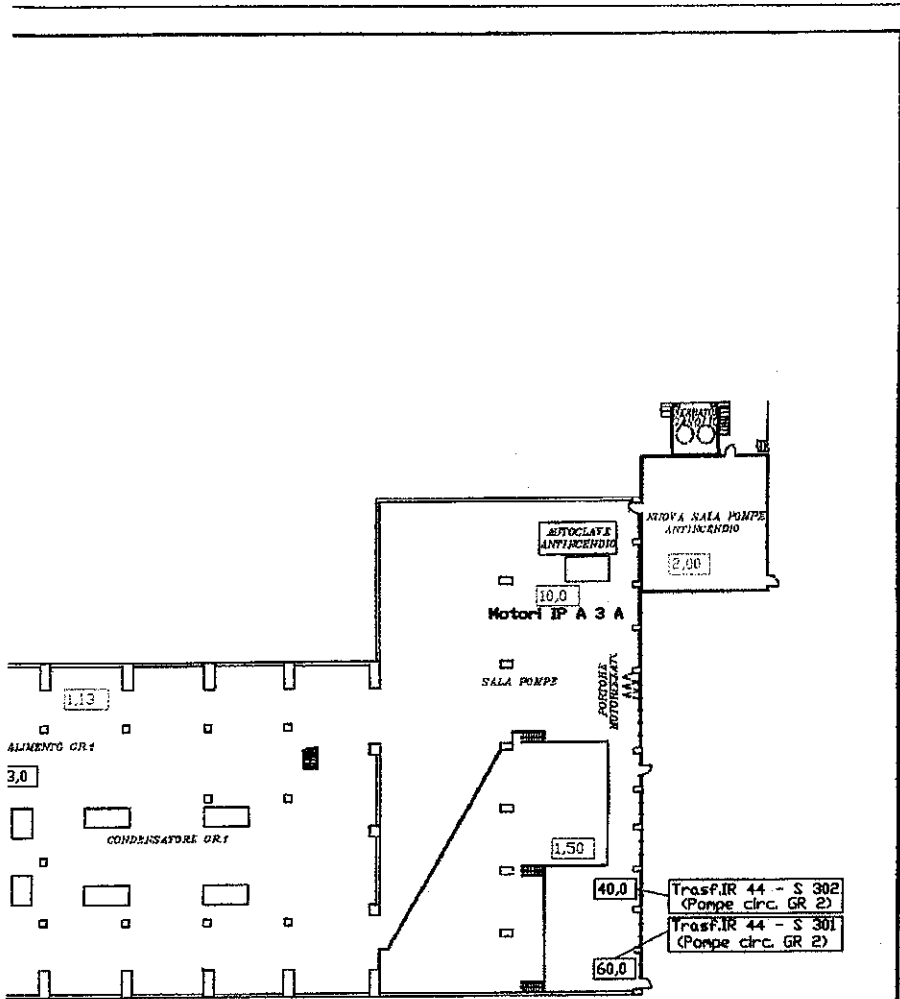

- < 10 μ T
- > 10 μ T < 500 μ T
- > 500 μ T
- < 10 kV/m
- > 10 kV/m

3					
2					
1					
0	23.10.06	EMISSIONE	RelatoPo	Samarini	I. Storici
REV.	DATA	DESCRIZIONE	PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO




Aem Elettricità # Dis. SQF/2006/100

**MISURE DI CAMPO
MAGNETICO ED ELETTRICO
NELL'AREA DELLA CENTRALE
DI CASSANO D'ADDA**

Edificio sala macchine piano 2S

Data : 23/10/06
Scala :
Foglio 1 di 1

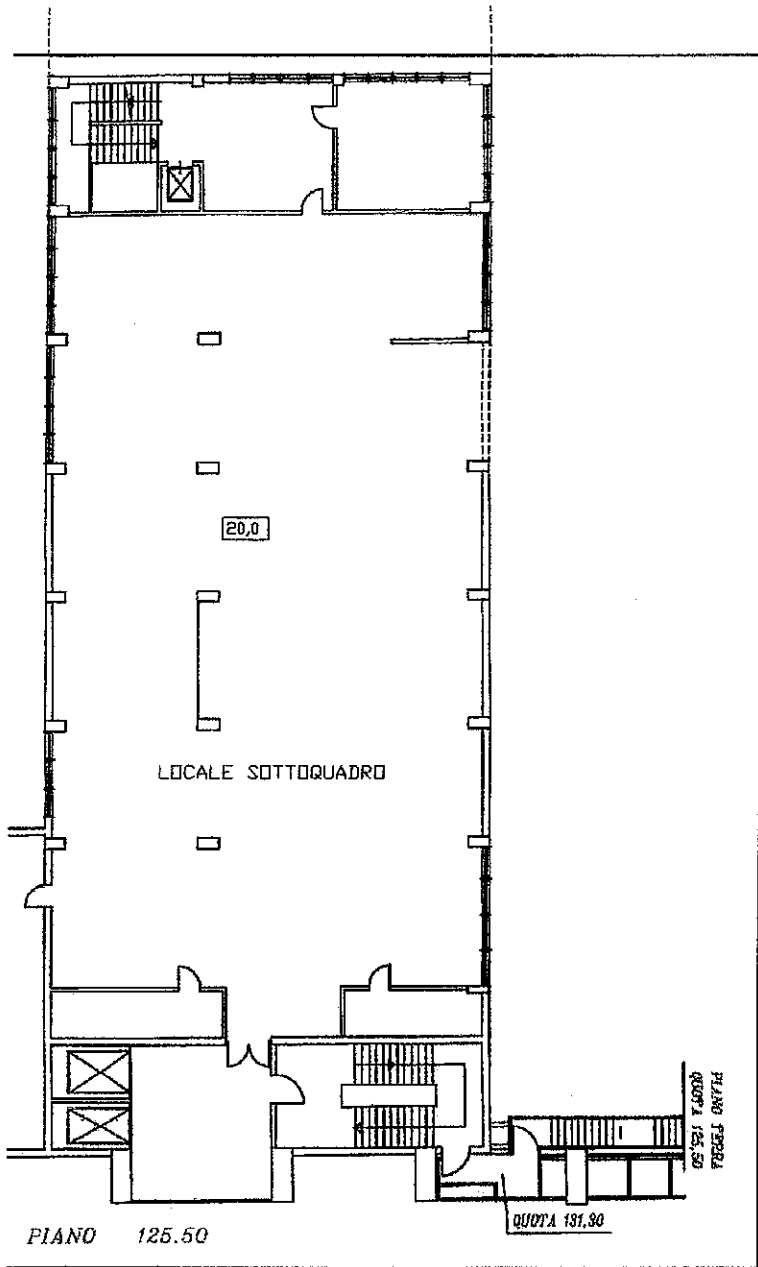


- 1 m dal suolo < 10 μ T
- 1 m dal suolo > 10 μ T < 500 μ T
- 1 m dal suolo > 500 μ T
- 1 m dal suolo < 10 kV/m
- 1 m dal suolo > 10 kV/m

3					
2					
1					
0	23.10.06	EMERGENZA	Profilo	Generali	R. S. Tori
REV.	DATA	REVISIONE	PREPARIATO	VERIFICATO	APPROVATO

Aem
Elettricità | **Dir. SQF/2006/100**
MISURE DI CAMPI
MAGNETICO ED ELETTRICO
NELL'AREA DELLA CENTRALE
DI CASSANO D'ADDA
 Edificio centrale/elettrico - piano quadri di regolazione
 Data: 23/10/06
 Scala:
 Foglio 1 di 1
 RIPRODUZIONE E DISTRIBUZIONE VIETATE. Tutti i diritti riservati ai sensi di legge

8

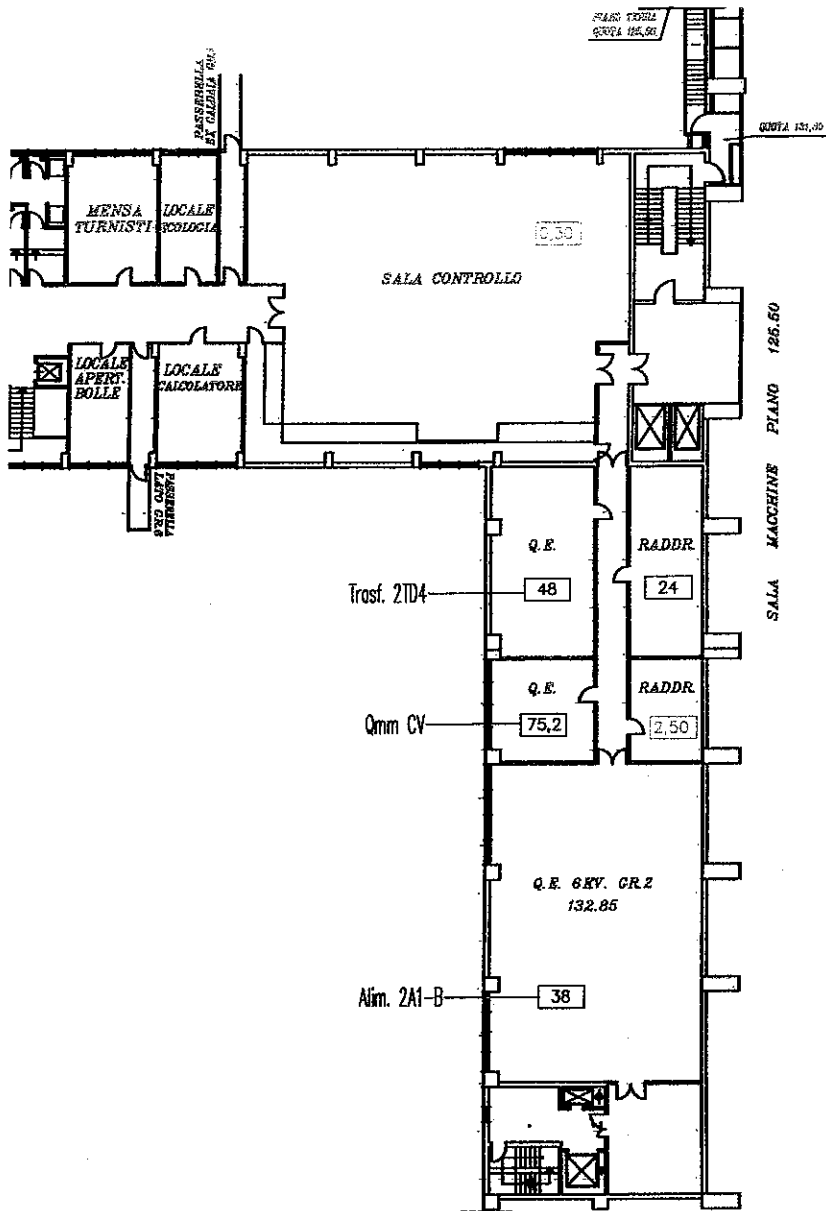

i suolo < 10 μT
 i suolo > 10 μT < 500 μT
 i suolo > 500 μT
 suolo < 10 kV/m
 suolo > 10 kV/m

3					
2					
1					
0	23.10.06	EMISSIONE	Fidelfo	Samano	D. Sirari
REV.	DATA	DESCRIZIONE	PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO


Aem
Elettricità
 AEL/DIR/LQM/SQF
 D. S. SQF/2006/100

**MISURE DI CAMPO
 MAGNETICO ED ELETTRICO
 NELL'AREA DELLA CENTRALE
 DI CASSANO D'ADDA**
 Edificio controllo elettrico sala controllo

Data : 23/10/06
 Scala :
 Foglio 1 di 1

RIPRODUZIONE E DIVULGAZIONE VIETATE Tutti i diritti riservati ai sensi di legge

9

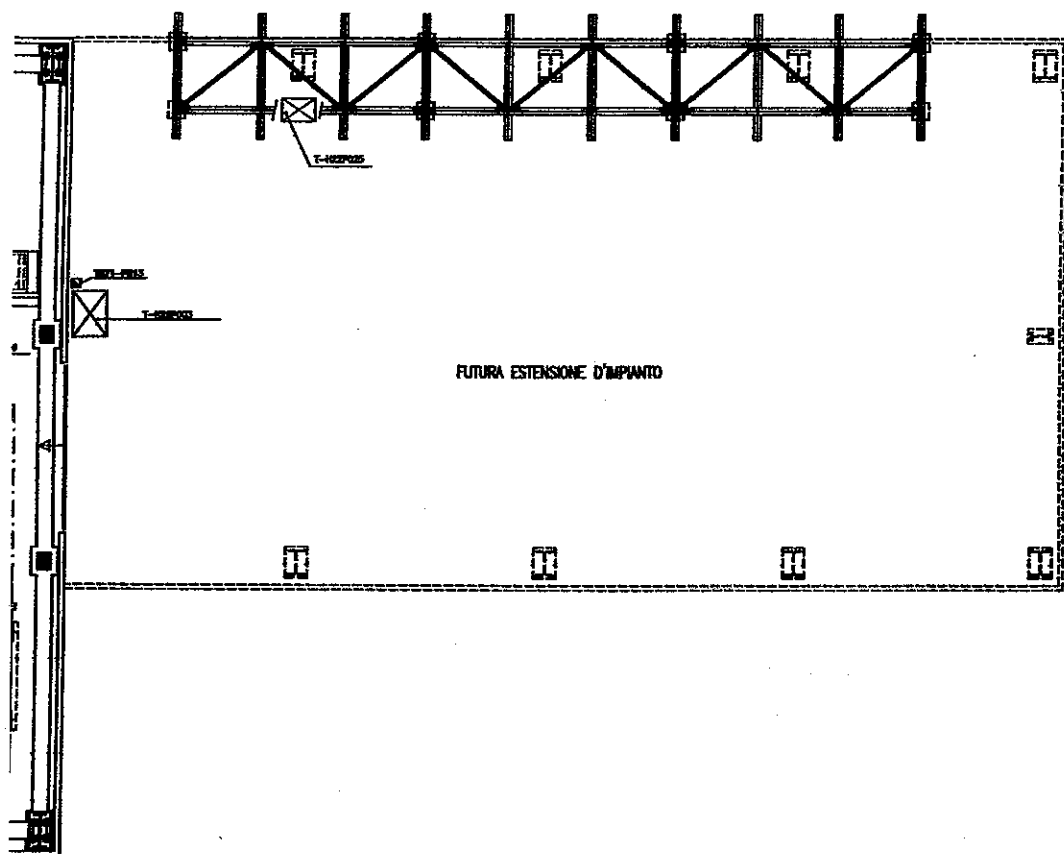

3					
2					
1					
0	23.10.06	EMISSIONE	Ridolfo	Samannò	D. Sirtori
REV.	DATA	DESCRIZIONE	PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO

al suolo < 10 µT

al suolo > 10 µT < 500 µT

al suolo > 500 µT

al suolo < 10 kV/m

al suolo > 10 kV/m



Aem Elettricità & **Di. SQF/2006/100**

**MISURE DI CAMPO
MAGNETICO ED ELETTRICO
NELL'AREA DELLA CENTRALE
DI CASSANO D'ADDA**
Edificio teleriscaldamento zona pompe

Data : 23/10/06
Scala :
Foglio 1 di 1

RIPRODUZIONE E DIVULGAZIONE VIETATE. Tutti i diritti riservati ai sensi di legge

10